

# 平成23年(2011年)東京電力(株)福島第一・第二原子力発電所事故(東日本大震災)について

平成23年5月19日(17:00)現在  
原子力災害対策本部

## 1. 直近の主要な事象・対応等

(5月8日)

- 09:00 1号機原子炉建屋大物搬入口周辺、3号機原子炉建屋北側周辺にて遠隔操作による瓦礫撤去作業を実施(～16:00)
- 10:30 飛散防止剤の樹脂散布 物揚場西側法面等(有人5,100m<sup>2</sup>)(～14:00)
- 12:10 3号機の使用済燃料プールへの放水(約60t)を実施(～14:10)
- 16:18 3号機タービン建屋の復水器からの水抜きを開始(～10日 05:41)
- 20:08 1号機原子炉建屋の二重扉を貫通しているダクトを切断し、一部開放

(5月9日)

- 04:17 1号機二重扉を全開放
- 09:00 1号機原子炉建屋西側、3号機原子炉建屋北側周辺にて遠隔操作による瓦礫撤去作業を実施(～16:00)
- 12:14 3号機の使用済燃料プールへの淡水の注水(約80t)を実施(～15:00)
- 16:05 4号機の使用済燃料プールへの放水(約100t)を実施(～19:05)

(5月10日)

- 13:09 2号機の使用済燃料プールへの淡水の注水(約56t)を実施(～14:45)
- 16:00 一時立入り予定等  
川内村:54世帯92名実施済み(10日)、30世帯(12日予定)  
葛尾村:20世帯(12日予定)  
田村村:120世帯(日程調整中)  
他6市町村は、5月下旬予定

(5月11日)

- 12:30 3号機海側取水電源ケーブルピット内に水の流入あり。サンプリング実施中。
- 18:45 コンクリート注入による止水処理後、18:45に止水を確認

(5月12日)

- 05:00 1号機原子炉水位(燃料域A)がダウンスケールとなったことを確認。
- 12:00 離島等における環境放射線等モニタリング調査において、ネットワーク接続不良のため辺戸岬(沖縄県)測定所欠測
- 16:00 原子力災害対策本部長(内閣総理大臣)指示  
福島県に対し、警戒区域内で生存している家畜について、当該家畜の所有者の同意を得て、当該家畜の安楽死処分を行うよう指示

(5月15日)

- 05:20 メガフロートが横浜港から小名浜港に向けて出港
- 13:28 1号機の原子炉注水量を約8 m<sup>3</sup>/hから約10m<sup>3</sup>/hへ増加

- 14:33 3号機の原子炉へのホウ酸（180kg）の注入を開始  
（5月17日）
- 08:00 メガフロートが小名浜港に到着
- 10:00 6号機タービン建屋地下滞留水の仮設タンクへの移送実施（合計80t）
- 10:11 3号機原子炉圧力容器への注水流量を変更（給水系6→9 m<sup>3</sup>/h、消火系9 m<sup>3</sup>/hのまま、合計18 m<sup>3</sup>/h）
- 11:50 1号機原子炉圧力容器への注水流量を10→6 m<sup>3</sup>/hに変更  
（5月18日）
- 09:24 2号機原子炉建屋に作業員4名が立ち入り、線量等を測定
- 10:00 6号機タービン建屋地下の溜まり水について、仮設タンクへ移送（約80 m<sup>3</sup>）
- 10:30 6号機原子炉建屋地下の溜まり水について、廃棄物処理建屋への移送を実施（約10.5m<sup>3</sup>）
- 13:10 2号機使用済燃料プールへ淡水注入開始（13:15～14:30ヒドラジンをあわせて注水）（約53t）

## 2. 東電福島第一原発における作業の進行状況

### （1）使用済燃料プールへの注水

|           | 累積水量          | 実施機関  |
|-----------|---------------|---|
| 1号機       | 約90t          | 東電（実施：3月31日、水量：計約90t）   |
| 2号機       | 約867<br>～882t | 東電（実施：3月20、22、25、29、30日、4月1、4、7、10、13、16、19、22、25、28日、5月2、6、10、14日水量：計約867～882t）  |
| 3号機       | 約5,636.5t     | 自衛隊（実施：3月17、18日、水量：計約100t）  |
|           |               | 機動隊（実施：3月17日、水量：計約44t）  |
|           |               | 緊急消防援助隊（実施：3月19、20、22、25日、水量：計約4,227t）  |
|           |               | 東電（実施：3月18、23、24、27、29、31日、4月2、4、7、8、10、12、14、18、22、26日、5月8、9、16日、水量：計約1,265.5t）  |
| 4号機       | 約4,666.2t     | 自衛隊（実施：3月20、21日、水量：約250t）   |
|           |               | 東電（実施：3月21、22、23、24、25、27、30日、4月1、3、5、7、9、13、15、17、19、20、21、22、23、24、25、26、27日、5月5、6、7、9、11、12、13、17日 水量：約4,416.2t（5月17日迄）） |
| 共用<br>プール | 約130t         | 東電（実施：3月21日、水量：約130t）   |

### （2）電源復旧状況

- ・ 1号機：中央制御室の照明の点灯及び監視系の復旧（3月24日）
- ・ 2号機：中央制御室の照明の点灯及び監視系の復旧（3月26日）
- ・ 3号機：中央制御室の照明の点灯及び監視系の復旧（3月24日）
- ・ 4号機：中央制御室の照明が点灯及び監視系の復旧（3月29日）
- ・ 5号機：すべて外部電源に切替完了
- ・ 6号機：すべて外部電源に切替完了

（3）飛散防止剤の樹脂散布  
状況

| 月日    | 散布量（単位：ℓ） | 散布範囲（m <sup>2</sup> ） | 散布場所                                  |
|-------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| 4月 1日 | 約2000     | 約 500                 | 共用プール山側                               |
| 5日    | 約2400     | 約 600                 | 共用プール山側等                              |
| 6日    | 約2400     | 約 600                 | 共用プール山側                               |
| 8日    | 約1300     | 約 680                 | 共用プール山側                               |
| 10日   | 約2000     | 約 550                 | 共用プール山側                               |
| 11日   | 約2400     | 約1200                 | 共用プール山側                               |
| 12日   | 約1400     | 約 700                 | 共用プール山側                               |
| 13日   | 約1000     | 約 400                 | 共用プール山側                               |
| 14日   | 約3500     | 約1600                 | 共用プール山側                               |
| 15日   | 約3800     | 約1900                 | 共用プール山側                               |
| 16日   | 約3800     | 約1800                 | サプレッションプール水サージタンク山側等                  |
| 17日   | 約3800     | 約1900                 | 集中廃棄物処理施設周辺                           |
| 18日   | 約3300     | 約1200                 | 集中廃棄物処理施設周辺                           |
| 20日   | 約3800     | 約1900                 | 集中廃棄物処理施設周辺                           |
| 21日   | 約12800    | 約6400                 | 5、6号機高圧開閉所山側等                         |
| 24日   | 約3500     | 約860                  | 5号機原子炉建屋山側                            |
| 25日   | 約10500    | 約3800                 | 5号機原子炉建屋山側等                           |
| 26日   | 約12500    | 約5000                 | 3号機タービン建屋海側                           |
| 27日   | 約18750    | 約7500                 | 3号機タービン建屋東側                           |
| 28日   | 約10500    | 約4540                 | 5号機原子炉建屋山側他                           |
| 29日   | 約29100    | 約12800                | 4号機タービン建屋東側及び<br>5号機原子炉建屋山側他          |
| 30日   | 約15800    | 約7400                 | 4号機タービン建屋南側、旧事務本館周辺法面、体育館付近、物揚場西側法面   |
| 5月 1日 | 約11300    | 約5400                 | 事務本館法面等及び4号機原子炉建屋南側                   |
| 2日    | 約21000    | 約9500                 | 4号機原子炉建屋南側・西側、旧事務本館周辺法面、体育館付近、物揚場西側法面 |

|     |        |        |  |
|-----|--------|--------|--|
| 3日  | 約21000 | 約9300  | 3号機原子炉建屋西側、旧事務本館周辺法面、グラウンド付近、物揚場西側法面     |
| 4日  | 約20500 | 約9200  | 3号機原子炉建屋西側、旧事務本館周辺法面、グラウンド付近、物揚場西側法面     |
| 5日  | 約20500 | 約9350  | 2号機原子力建屋西側、物揚場西側法面等                      |
| 6日  | 約20500 | 約9200  | 1号機原子炉建屋西側、物揚場西側法面、集中廃棄物処理施設周辺法面、グラウンド裸地 |
| 7日  | 約10500 | 約5150  | 物揚場西側法面、集中廃棄物処理施設周辺法面、グラウンド裸地            |
| 8日  | 約10200 | 約5100  | 物揚場西側、集中ラド周辺、グラウンド付近                     |
| 9日  | 約10500 | 約5250  | 固体廃棄物貯蔵庫周辺、集中ラド周辺、グラウンド付近                |
| 10日 | 約25100 | 約11050 | 1,2号機タービン建屋東側、固体廃棄物貯蔵庫周辺                 |
| 11日 | 約10500 | 約5250  | 固体廃棄物貯蔵庫周辺、南護岸、1号タービン建屋北側・南側             |
| 12日 | 約10500 | 約5250  | 固体廃棄物貯蔵庫周辺等                              |
| 13日 | 約25500 | 約11250 | 固体廃棄物貯蔵庫周辺等                              |
| 14日 | 約28000 | 約12250 | 固体廃棄物貯蔵庫周辺等                              |
| 15日 | 約14000 | 約7000  | 固体廃棄物貯蔵庫周辺等                              |
| 16日 | 約14000 | 約9520  | 1号タービン建屋東側、固体廃棄物貯蔵庫周辺等                   |
| 17日 | 約13100 | 約6550  | 協力企業ヤード他                                 |
| 18日 | 約17500 | 約8750  | 協力企業ヤード他                                 |

### 3. 発電所の状況

#### (1) 東電福島第一

|     | 主要事象・対応                          | 主要データ                           |
|-----|----------------------------------|---------------------------------|
| 1号機 | <3月><br>11日15:42 10条通報 (全交流電源喪失) | ・水位 (5月17日12:20)<br>(A) ダウンスケール |

|                                      |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| <p>※INES評価レベル7<br/>(広範囲な影響を伴う事故)</p> | <p>11日16:36 15条事象発生(非常用炉心冷却装置注水不能)</p> <p>12日01:20 15条事象発生(格納容器圧力異常上昇)</p> <p>12日10:17 ベント開始</p> <p>12日15:36 水素爆発</p> <p>12日20:20 原子炉への海水注水開始</p> <p>22日11:20 圧力容器温度上昇</p> <p>24日11:30 中央制御室の照明が点灯</p> <p>25日15:37 原子炉への淡水注水開始</p> <p>27日07:30 タービン建屋の溜まり水を復水器へ移送</p> <p>31日09:20 トレンチ内滞留水の排水</p> <p>31日12:00 復水貯蔵タンクの水をサージタンクへ移送開始</p> <p>31日13:03 使用済燃料プールへ注水開始</p> <p>&lt;4月&gt;</p> <p>3日12:18 原子炉への注入仮設電動ポンプの電源を電源車から本設電源へ切替</p> <p>7日01:31 1号機原子炉格納容器内へ窒素ガス注入を開始</p> <p>10日09:30 復水器から復水貯蔵タンクへの移送完了</p> <p>14日12:20 1、2号機スクリーン前面及び取水口前へのシルトフェンスを設置完了</p> <p>17日16:00 遠隔操作ロボットによる建屋内現場状況調査開始</p> <p>29日11:36 遠隔操作ロボットによる建屋内の現場確認を実施。原子炉格納容器から有意な水漏れがないことを確認</p> <p>&lt;5月&gt;</p> <p>2日12:58 炉心注入ポンプへの警報設置のため、消防ポンプによる炉心注水に一時切替</p> <p>5日11:32 原子炉建屋環境改善作業として局所排風機を敷設し、全4台が起動</p> <p>11日08:58 大熊線2号線の復旧による所内電源の一時停止作業に</p> | <p>(B)-16750mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉圧力(5月19日11:00)<br/>(A)0.528MPaG、(B)1.408MPaG</li> <li>・格納容器圧力(5月19日11:00)<br/>0.1391MPaabs</li> <li>・圧力容器温度(給水ノズル)<br/>(5月19日11:00):103.6℃</li> <li>・サーモグラフィ(26日23:00頃)<br/>格納容器:25℃<br/>プール:23℃</li> </ul> |
|--------------------------------------|---|---|

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
|                        | 伴う 1号機窒素ガス供給設備の一時停止 (0850-1558)<br>12日05:00 原子炉水位 (燃料域A) のダウンスケールを確認<br>17日11:50 1号機原子炉圧力容器への注水流量を10→6 m <sup>3</sup> /hに変更   |   |
| 2号機<br><br>※INES評価レベル7 | <3月><br>11日15:42 10条通報 (全交流電源喪失)<br>11日16:36 15条事象発生 (非常用炉心冷却装置注水不能)<br>13日11:00 ベント開始<br>14日13:25 15条事象発生 (原子炉冷却機能喪失)<br>14日16:34 原子炉への海水注入開始<br>14日22:50 15条事象発生 (格納容器圧力異常上昇)<br>15日00:02 ベント開始<br>15日06:10 圧力抑制室付近で異音発生<br>15日06:20頃 圧力抑制室損傷の疑い<br>15日08:25 白煙発生<br>20日15:05 使用済燃料プールへ注水開始<br>26日10:10 原子炉への淡水注水開始<br>26日16:46 中央制御室の照明が点灯<br>29日16:45 復水貯蔵タンクの水をサージタンクへ移送<br><br><4月><br>2日16:25 取水口付近ピットからの水漏れに関し、コンクリート注入による止水作業開始<br>2日17:10 復水器から復水貯蔵タンクへの水の移送開始<br>3日12:18 原子炉への注入仮設電動ポンプの電源を電源車から本設電源へ切替<br>5日15:07 2号機取水口付近のピット側面のコンクリート部分からの漏水に関し、取水口付近のピット周辺に穴を開け、凝固剤を注入 (6日05:38頃、汚染水の海への流出停止を確認) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・水位 (5月19日11:00)<br/>             (A)-1500mm<br/>             (B)-2150mm</li> <li>・原子炉圧力 (5月19日11:00)<br/>             (A)-0.025MPaG、(D)-0.025MPaG</li> <li>・格納容器圧力 (5月19日11:00)<br/>             0.045MPaabs</li> <li>・圧力容器温度 (給水ノズル)<br/>             (5月19日11:00) : 112.9℃</li> <li>・使用済燃料プール水温<br/>             (5月19日11:00) : 70.0℃</li> <li>・サーモグラフィ (26日07:30頃)<br/>             原子炉建屋屋上 : 24℃</li> </ul> |

|          |   |
|----------|---|
| 9日13:10  | 復水器から復水貯蔵タンクへの移送完了  |
| 13日17:04 | タービン建屋トレンチにある高レベル滞留水を復水器へ移送完了                                       |
| 14日12:20 | 1、2号機スクリーン前面及び取水口前へのシルトフェンスを設置完了                                    |
| 15日14:15 | 2号機スクリーン前面に鉄板を設置完了（本日7枚中4枚）   |
| 18日13:42 | 遠隔操作ロボットによる建屋内現場状況調査を実施   |
| 19日10:08 | タービン建屋トレンチ内にある滞留水（高線量の滞留水）の集中廃棄物処理施設プロセス建屋への移送を開始                   |
| 30日14:05 | タービン建屋トレンチ内立坑から集中廃棄物処理施設への水の移送再開                                    |
| <5月>     |   |
| 1日13:35  | 2号機のトレンチ立杭の閉塞作業を開始  |
| 2日10:05  | 使用済燃料プールに淡水を注入（～11:40）（約55t）  |
| 11:00頃   | タービン建屋トレンチ滞留水の集中廃棄物処理施設プロセス建屋への移送状況についてパトロールを実施                     |
| 12:58    | 炉心注入ポンプへの警報設置のため、消防ポンプによる炉心注水に一時切替                                  |
| 6日09:36  | 使用済燃料プールに注水（～11:16）（約58t）   |
| 7日09:22  | 3号機原子炉給水系配管工事に伴い、タービン建屋トレンチ内にある滞留水の集中廃棄物処理施設プロセス建屋への移送を一時中断（～16:02） |
| 10日13:09 | 使用済み燃料プールへ水を  |

|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
|                               | <p>注入（～14:45）（約56t）</p> <p>12日15:20 タービン建屋トレンチ内滞留水の集中廃棄物処理プロセス建屋への移送再開</p> <p>14日13:00 使用済み燃料プールへ水を注入（～14:37）（約56t）</p> <p>18日09:24 原子炉建屋に作業員4名が立ち入り、線量等を測定</p>   |  |
| <p>3号機</p> <p>※INES評価レベル7</p> | <p>&lt;3月&gt;</p> <p>11日15:42 10条通報（全交流電源喪失）</p> <p>13日05:10 15条事象発生（非常用炉心冷却装置注水不能）</p> <p>13日08:41 ベント開始</p> <p>13日13:12 原子炉への海水注入開始</p> <p>14日05:20 ベント開始</p> <p>14日07:44 15条事象発生（格納容器圧力異常上昇）</p> <p>14日11:01 水素爆発</p> <p>17日09:48 使用済燃料プールへ注水開始</p> <p>22日22:46 中央制御室の照明が点灯</p> <p>25日18:02 原子炉への淡水注水開始</p> <p>28日17:40 復水貯蔵タンクの水をサージタンクへ移送</p> <p>&lt;4月&gt;</p> <p>3日12:18 原子炉への注入仮設電動ポンプの電源を電源車から本設電源へ切替</p> <p>13日13:50 3、4号機スクリーン前面へのシルトフェンスを設置完了</p> <p>17日11:30 遠隔操作ロボットによる建屋内現場状況調査開始</p> <p>&lt;5月&gt;</p> <p>8日12:10 仮設電動ポンプにより使用済み燃料プールに注水（～14:10）（約60t）</p> <p>9日12:14 使用済み燃料プールへの燃料プール浄化系を用いた注水開始（～15:00）（約80t）</p> <p>15日14:33 原子炉へのホウ酸（180kg）の注入を開始</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・水位（5月19日11:00）<br/>（A）-1850mm（B）-2300mm</li> <li>・原子炉圧力（5月19日11:00）<br/>（A）-0.098MPaG、（C）-0.096MPaG</li> <li>・格納容器圧力（5月19日11:00）<br/>0.1022MPaabs</li> <li>・圧力容器温度（給水ノズル）<br/>（5月19日11:00）：121.2℃</li> <li>・サーモグラフィ（26日07:30頃）<br/>格納容器：26℃<br/>プール：56℃</li> </ul> |



|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <p>17日10:11 原子炉圧力容器への注水量増加（給水系6→9 m<sup>3</sup>/h、消火系9 m<sup>3</sup>/hのまま、合計18 m<sup>3</sup>/h）</p> <p>17日18:04 タービン建屋地下の溜まり水を集中廃棄物処理施設へ移送開始</p>   |   |
| <p>4号機<br/>※INES評価レベル3<br/>（重大な異常事象）</p> | <p>&lt;3月&gt;</p> <p>14日04:08 使用済燃料プール水温度が84℃に上昇</p> <p>15日09:38 火災発生</p> <p>16日05:45 火災発生</p> <p>20日08:21 使用済燃料プールへ注水開始</p> <p>29日11:50 中央制御室の照明が点灯</p> <p>&lt;4月&gt;</p> <p>13日13:50 3、4号機スクリーン前面へのシルトフェンスを設置完了</p> <p>&lt;5月&gt;</p> <p>5日12:19 コンクリートポンプ車により使用済み燃料プールに放水（～20:46）（約270t）</p> <p>6日12:38 コンクリートポンプ車により使用済み燃料プールに放水（～17:51）（約180t）</p> <p>7日14:05 コンクリートポンプ車により使用済み燃料プールに放水（～17:30）（約120t）</p> <p>9日16:05 コンクリートポンプ車により使用済み燃料プールに放水（～19:05）（約100t）</p> <p>11日16:07 コンクリートポンプ車により使用済み燃料プールに放水（～19:38）（約120t）</p> <p>13日16:04 コンクリートポンプ車により使用済み燃料プールに放水（～19:04）（約100t）</p> <p>15日16:25 コンクリートポンプ車により使用済み燃料プールに放水（～20:00）（約140t）</p> | <p>・コンクリートポンプ車による使用済燃料プールの水温確認</p> <p>&lt;4月&gt;</p> <p>12日 : 約90℃</p> <p>22日放水前 : 約91℃</p> <p>23日放水前 : 約83℃</p> <p>23日放水後 : 約66℃</p> <p>24日放水前 : 約86℃</p> <p>24日放水後 : 約81℃</p> |

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     | 17日16:14 コンクリートポンプ車により使用済み燃料プールに放水 (約140t)   |   |
| 5号機 | <p>&lt;3月&gt;</p> <p>19日05:00 残留熱除去系ポンプで使用済み燃料プール冷却開始</p> <p>20日14:30 冷温停止</p> <p>22日19:41 外部電源に切替完了</p> <p>&lt;5月&gt;</p> <p>2日13:30 起動変圧器 (5SB) の受電試験に伴い、残留熱除去系ポンプを一時停止</p>  | <p>・プール水温</p> <p>(5月19日12:00) : 43.4℃</p> |
| 6号機 | <p>&lt;3月&gt;</p> <p>19日22:14 残留熱除去系海水ポンプで使用済み燃料プール冷却開始</p> <p>20日19:27 冷温停止</p> <p>22日19:41 外部電源に切替完了</p> <p>&lt;4月&gt;</p> <p>1日13:40 6号機廃棄物処理施設設備の床の溜まり水を5号機の復水器へ移送開始</p> <p>&lt;5月&gt;</p> <p>1日14:00 6号機タービン建屋地下の溜まり水について、仮設タンクへの移送を開始</p> <p>2日10:00 6号機タービン建屋地下の溜まり水について、仮設タンクへの移送を開始 (~16:00) 約220トン)</p> <p>11:03 起動変圧器 (5SB) の受電試験に伴い、残留熱除去系ポンプを一時停止</p> <p>13:20 取水路内の調査終了</p> <p>3日14:00 6号機タービン建屋地下の溜まり水について、仮設タンクへの移送を開始 (~17:00) 約114トン)</p> <p>7日10:00 タービン建屋内の溜まり水について、仮設タンクへの移送を実施 (~15:00) (約200トン)</p> <p>9日14:00 タービン建屋内の溜まり水</p> | <p>・プール水温</p> <p>(5月19日12:00) : 39.0℃</p> |

|          |   |  |
|----------|---|--|
|          | について、仮設タンクへの移送を実施（～17:00）（約60 m <sup>3</sup> ）                |  |
| 10日10:00 | タービン建屋内の溜まり水について、仮設タンクへの移送を実施（～16:00）（約120 m <sup>3</sup> ）   |  |
| 10日11:00 | 原子炉建屋地下の溜まり水について、廃棄物処理建屋への移送を実施（～12:30）（約10 m <sup>3</sup> ）  |  |
| 11日10:00 | タービン建屋内の溜まり水について、仮設タンクへの移送を実施（～16:00）（約120 m <sup>3</sup> ）   |  |
| 11日11:00 | 原子炉建屋地下の溜まり水について、廃棄物処理建屋への移送を実施（～12:30）（約10 m <sup>3</sup> ）  |  |
| 12日10:00 | タービン建屋内の溜まり水について、仮設タンクへの移送を実施（～16:00）（約120 m <sup>3</sup> ）   |  |
| 12日10:30 | 原子炉建屋地下の溜まり水について、廃棄物処理建屋への移送を実施（～12:30）（約7.5 m <sup>3</sup> ） |  |
| 13日10:00 | ・タービン建屋内溜まり水について、仮設タンクへの移送を実施（～15:00）（約100 t）                 |  |
| 11:00    | ・HPCS室トレンチの水をラド地下階へ移送を実施（～13:15）（約3.5 t）                      |  |
| 14日10:00 | ・タービン建屋内溜まり水について、仮設タンクへの移送を実施（～15:00）（約100 t）                 |  |
| 15日10:00 | ・タービン建屋内溜まり水について、仮設タンクへの移送を実施（～15:00）（約100 t）                 |  |
| 17日10:00 | 6号機タービン建屋地下滞留水の仮設タンクへの移送実施（合計80 t）                            |  |

|       |   |                                  |
|-------|---|----------------------------------|
|       | 18日10:30 原子炉建屋地下の溜まり水について、廃棄物処理建屋への移送を実施（～12:30）（約10.5m <sup>3</sup> ）  |                                  |
| 共用プール | <3月><br>21日10:37 注水実施<br>24日18:05 冷却ポンプを外部電源により起動<br><br><4月><br>17日14:34 共用プールへの電源供給停止（回路端末の短絡による）→復旧（17:30） | ・ 共用プール水温<br>(5月19日11:00) : 29°C |

(2) 東電福島第二

全号機が冷温停止中（1、2、4号機〈INES評価レベル3〉は15条事象から復帰済み）

4. 緊急事態宣言

3月11日19:03 原子力緊急事態宣言発令（東電福島第一発電所）

3月12日07:45 原子力緊急事態宣言発令（東電福島第二発電所）

5. 原子力災害対策本部長（内閣総理大臣）指示

3月11日 東電福島第一発電所の半径3km圏内の避難、3km～10km圏内の屋内退避

3月12日 東電福島第一発電所の半径10km圏内の避難

3月12日 東電福島第二発電所の半径3km圏内の避難、3km～10km圏内の屋内退避

3月12日 東電福島第二発電所の半径10km圏内の避難

3月12日 東電福島第一発電所の原子炉への海水注入

3月12日 東電福島第一発電所の半径20km圏内の避難

3月15日 東電福島第一発電所の半径20～30km圏内の屋内退避

3月20日 東電福島第一発電所施設の作業に関する現場の実施要領及び作業実施について現地調整所における自衛隊を中心とした調整・決定及び管理

3月21日 福島、茨城、栃木及び群馬県産ハウレンソウ、カキナ及び福島県産原乳の出荷制限

3月23日 福島県産ハウレンソウ、コマツナ、キャベツ、ブロッコリー、カリフラワー等の摂取及び出荷制限並びに茨城県産原乳及びパセリの出荷制限

4月 4日 千葉県香取市及び多古町産ハウレンソウ及千葉県旭市産ハウレンソウ、チンゲンサイ、シュンギク、サンチュ、セルリー、パセリの出荷制限

4月 8日 福島県喜多方市、磐梯町、猪苗代町、三島町、会津美里町、下郷町、南会津町産原乳の出荷制限を解除

群馬県産ハウレンソウ及びカキナの出荷制限を解除

4月10日 茨城県産原乳の出荷制限を解除

4月13日 福島県飯舘村産しいたけ（露地原木栽培に限る）の摂取制限

福島県伊達市、相馬市、南相馬市、田村市、いわき市、新地町、川俣町、浪江

町、双葉町、大熊町、富岡町、榎葉町、広野町、飯舘村、葛尾村又は川内村産しいたけ（露地原木栽培に限る）の出荷制限

4月14日 栃木県産カキナの出荷制限を解除

4月16日 福島県福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、田村市（旧都路村の区域を除く。）、白河市、いわき市、国見町、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町、矢祭町、塙町、大玉村、平田村、西郷村、泉崎村、中島村又は鮫川村産原乳の出荷制限を解除

4月17日 茨城県（北茨城市及び高萩市を除く。）で産出されるハウレンソウ並びに茨城県の全域で産出されるカキナ及びパセリの出荷制限を解除

4月18日 しいたけ（露地原木栽培に限る）の出荷制限（13日付け）に関し、福島市産を追加

4月20日 福島県で水揚げされるイカナゴの稚魚の出荷制限及び摂取制限

4月21日 ・東電福島第一発電所の半径20km圏内を22日午前0時をもって警戒区域に設定  
・東電福島第二発電所の避難区域を半径10km圏内から半径8km圏内に変更  
・福島県相馬市、新地町産原乳並びに栃木県那須塩原市、塩谷町産ハウレンソウの出荷制限を解除

4月22日 ・東電福島第一原発から半径20kmから30km圏内に設定されていた屋内への退避を解除するとともに、計画的避難区域（葛尾村、浪江町、飯舘村、川俣町の一部及び南相馬市の一部であって、東電福島第一原発から半径20km圏内の地域を除く）及び緊急時避難準備区域（広野町、榎葉町、川内村、田村市の一部、南相馬市の一部。ただし、東電福島第一原発から半径20km圏内の地域を除く）を設定

- ・千葉県香取市及び多古町において産出されたハウレンソウの出荷制限を解除
- ・千葉県旭市において産出されたハウレンソウ、チンゲンサイ、シュンギク、サンチュ、セルリー及びパセリの出荷制限を解除
- ・東電福島第一原発から半径20km圏内の区域並びに計画的避難区域及び緊急時避難準備区域における平成23年産稲の作付けを控えるよう要請

4月25日 福島県いわき市産しいたけ（露地原木栽培に限る）の出荷制限を解除

4月27日 ・①栃木県で産出されるハウレンソウの出荷制限を解除

・②福島県の9市町村（白河市、矢吹町、西郷村、泉崎村、中島村、棚倉町、矢祭町、塙町及び鮫川村）で産出されるアブラナ科の花蕾類の出荷制限及び③摂取制限を解除

・④福島県の17市町村（会津若松市、磐梯町、猪苗代町、喜多方市、北塩原村、西会津町、会津美里町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、南会津町、下郷町、桧枝岐村及び只見町）で産出される結球性葉菜類の出荷制限及び⑤摂取制限を解除

5月1日

・福島県の南相馬市（鹿島区のうち、鳥崎、大内、川子及び塩崎を除く区域に限る。）及び川俣町（山木屋の区域を除く。）で産出される原乳の出荷制限を解除。

5月4日

・福島県県南地方（白河市、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村）で産出される非結球性葉菜類、いわき地方（いわき市）で産出される非結球性葉菜類、アブラナ科の花蕾類及びカブ、県中地方（郡山市、須賀川市、田村市（第1原発から半径20km圏内区域除く）、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川村、古殿町、三春町、小野町）で産出される結球性葉菜類及びカブ、県北地方（福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町（山木屋の区域を除く。）、大玉村）のカブの出荷制限を解除

5月9日

・福島県伊達市、相馬市、いわき市、三春町、天栄村及び平田村において産出されたたけのこ並びに福島県福島市、桑折町において産出されたくさそてつの出荷制限

5月11日

福島県県北地方（福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町（山木屋の区域を除く。）及び大玉村で生産される結球性葉菜類、②同県県中地方（郡山市、須賀川市、田村市（第1原発から半径20km圏内区域除く）、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町において産出されるアブラナ科の花蕾類、③同県県南地方（白河市、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村）で産出される結球性葉菜類、④同県会津・南会津地方（会津若松市、磐梯町、猪苗代町、喜多方市、北塩原村、西会津町、会津美里町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、南会津町、下郷町、桧枝岐村及び只見町）で産出される非結球性葉菜類の出荷制限及び摂取制限を解除

5月12日

福島県に対して、警戒区域内で生存している家畜について、当該家畜の所有者の同意を得て、当該家畜の安楽死処分を行うよう指示。

5月13日

5月9日付け指示の内容について、福島県伊達市、相馬市、南相馬市、本宮市、いわき市、桑折町、国見町、川俣町、三春町、天栄村、平田村及び西郷村において産出されたたけのこ並びに福島県福島市、桑折町において産出されたくさそてつの出荷制限に変更

5月16日

福島県田村市（福島第一原発から半径20キロ圏内の区域を除く）及び新地町で産出される原木しいたけ（露地）に対する出荷制限を解除

5月18日

福島県県南地方（白河市、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、西郷村、泉崎村、中島村及び鮫川村）で産出されるカブ並びに福島県相図・南会津地方（会津若松市、磐梯町、猪苗代町、喜多方市、北塩原村、西会津町、会津美里町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、南会津町、下郷町、桧枝岐村及び只見町）で産出されるアブラナ科の花蕾類及びカブの出荷制限を解除

6. 食品等の摂取及び出荷制限

(1) 出荷制限・摂取制限品目

(5月13日現在)

|     |         | 出荷制限  | 摂取制限  |
|-----|---------|---|---|
| 福島県 | 原乳      | 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、田村市（旧都路村の区域を除く。）、白河市、喜多方市、相馬市、南相馬市（鹿島区のうち、鳥崎、大内、川子及び塩崎を除く区域に限る。）、いわき市、国見町、川俣町（山木屋の区域を除く。）、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町、矢祭町、塙町、磐梯町、猪苗代町、三島町、会津美里町、下郷町、南会津町、新地町、大玉村、平田村、西郷村、泉崎村、中島村及び鮫川村を除く全域    | —   |
|     | 非結球性葉菜類 | 白河市、いわき市、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村、会津若松市、喜多方市、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、柳津町、三島町、金山町、会津美里町、下郷町、只見町、南会津町、北塩原村、湯川村、昭和村及び檜枝岐村を除く全域   | 白河市、いわき市、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村、会津若松市、喜多方市、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、柳津町、三島町、金山町、会津美里町、下郷町、只見町、南会津町、北塩原村、湯川村、昭和村及び檜枝岐村を除く全域   |
|     | 結球性葉菜類  | 会津若松市、喜多方市、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、柳津町、三島町、金山町、会津美里町、下郷町、只見町、南会津町、北塩原村、湯川村、昭和村、檜枝岐村、郡山市、須賀川市、田村市（第1原発から半径20km圏内区域除く）、いわき市、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、天栄村、玉川村、平田村、福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町（山木屋の区域を除く）及び大玉村、白河市、矢吹町、棚倉町、矢祭町、 | 会津若松市、喜多方市、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、柳津町、三島町、金山町、会津美里町、下郷町、只見町、南会津町、北塩原村、湯川村、昭和村、檜枝岐村、郡山市、須賀川市、田村市（第1原発から半径20km圏内区域除く）、いわき市、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、天栄村、玉川村、平田村、福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町（山木屋の区域を除く）及び大玉村、白河市、矢吹町、棚倉町、矢祭町、 |

|     |           |  |  |
|-----|-----------|--|--|
|     |           | 塙町、西郷村、泉崎村、中島村及び鮫川村を除く全域   | 塙町、西郷村、泉崎村、中島村及び鮫川村を除く全域   |
|     | アブラナ科の花蕾類 | 福島市、二本松市、本宮市田村市（東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径20Km圏内の区域に限る。）、相馬市、南相馬市、桑折町、国見町、川俣町、広野町、榑葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町、大玉村、川内村、葛尾村及び飯舘村 | 福島市、二本松市、本宮市田村市（東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径20Km圏内の区域に限る。）、相馬市、南相馬市、桑折町、国見町、川俣町、広野町、榑葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町、大玉村、川内村、葛尾村及び飯舘村 |
|     | カブ        | 田村市（東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径20Km圏内の区域に限る。）、相馬市、南相馬市、川俣町（山木屋の区域に限る。）広野町、榑葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町、川内村、葛尾村及び飯舘村              | －  |
|     | しいたけ      | 福島市、伊達市、本宮市、相馬市、南相馬市、田村市、川俣町、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、榑葉町、広野町、飯舘村、葛尾村及び川内村において露地原木栽培されたものに限る                                    | 飯舘村において露地原木栽培されたものに限る<br><br>田村市については福島第一原発半径20キロ圏内のみ  |
|     | たけのこ      | 伊達市、相馬市、南相馬市、本宮市、いわき市、桑折町、国見町、川俣町、三春町、天栄村、平田村及び西郷村産に限る   |  |
|     | くさそてつ     | 福島市及び桑折町産に限る   |  |
|     | イカナゴの稚魚   | 福島県海域  | 福島県海域  |
| 茨城県 | ハウレンソウ    | 北茨城市、高萩市産に限る   |  |

※自肅品目 ・福島県相馬市：セリ ・茨城県（茨城県海域）：イカナゴの稚魚

(2) 水道水の飲用制限

| 制限範囲 | 対象自治体（水道事業）                       |
|------|-----------------------------------|
| 乳児   | 福島県飯舘村（飯舘村飯舘簡易水道事業） 3/21～5/10（解除） |



## 1 東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故及び対応状況

(1) 東京電力(株)福島第一原子力発電所（以下「東電福島第一原発」という。）の基本情報

所在地：福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22

原子炉形式：沸騰水型原子炉（BWR）

出力：1号機（46万kw）

2号機（78万4千kw）

3号機（78万4千kw）

4号機（78万4千kw）

5号機（78万4千kw）

6号機（110万kw）

(2) 事故の発生・進展の主な経緯

3月11日

14:46 三陸沖を震源とするマグニチュード9.0の地震発生。運転中の1号機、2号機、3号機が地震により自動停止

15:42 1号機、2号機、3号機に関し、原子力災害対策特別措置法（以下「原災法」）第10条通報（全交流電源喪失）

16:36 1号機及び2号機に関し、原災法第15条事象発生（非常用炉心冷却装置注水不能）

16:45 1号機及び2号機に関し、原災法第15条通報

3月12日

00:57 1号機に関し、原災法第15条事象（格納容器圧力異常上昇）の通報

10:17 1号機に関し、ベント開始

15:36 1号機で水素爆発発生

16:17 原災法第15条事象発生（敷地境界放射線量上昇）※敷地境界付近で500  $\mu\text{Sv/h}$ を超える放射線量を測定

20:20 1号機に関し、消火系ラインを使用して、海水およびホウ酸による原子炉への注水を開始

20:41 1号機に関し、格納容器は破損していないことを確認（官房長官発言）

3月13日

05:10 3号機に関し、原災法第15条事象発生（原子炉冷却機能喪失）

05:38 3号機に関し、原災法第15条通報

08:41 3号機に関し、ベント開始

08:56 原災法第15条事象発生（敷地境界放射線量上昇）

09:25 3号機に関し、原子炉内に消火系ラインからホウ酸を含んだ真水注入開始

11:00 2号機に関し、ベント開始

13:12 3号機に関し、原子炉への消火系ラインからの海水及びホウ酸の注入開始

14:15 原災法第15条事象発生（敷地境界放射線量上昇）

3月14日

01:10 1号機及び3号機に関し、汲み上げ箇所海水が少なくなったことから、海水注入を停止

- 03 : 20 3号機に関し、海水注入を再開
- 04 : 08 4号機に関し、使用済燃料プールの水温が84°Cに上昇
- 05 : 20 3号機に関し、ベント開始
- 06 : 10 3号機に関し、格納容器圧力が460kPa（設計上の最高使用圧力：427kPa）程度まで上昇
- 07 : 44 3号機に関し、原災法第15条事象発生（格納容器圧力異常上昇）
- 07 : 55 3号機に関し、原災法第15条通報
- 11 : 01 3号機に関し、原子炉建屋付近で水素爆発発生
- 11 : 01 2号機に関し、原子力建屋パネル開放（水素対応）
- 11 : 15 東京電力によれば3号機の爆発は1号機で発生したものと同一事象。格納容器と圧力容器は健全
- 13 : 25 2号機に関し、原災法第15条事象発生（原子炉冷却機能喪失）及び通報
- 16 : 34 2号機に関し、消火系ラインから原子炉への海水注入開始
- 18 : 06 2号機に関し、逃がし安全弁を開放。水位が-1,500mm⇒-1,100mmに回復
- 18 : 22 2号機に関し、原子炉水位が-3,700mmに到達し、燃料全体が露出
- 22 : 50 2号機に関し、原災法第15条事象発生（格納容器圧力異常上昇）
- 23 : 39 2号機に関し、原災法第15条通報
- 3月15日
- 00 : 02 2号機に関し、ベント開始
- 01 : 11 2号機に関し、原子炉圧力：1.44MPa⇒0.92MPa
- 03 : 00 2号機に関し、格納容器圧力が設計圧力を超えたことから、減圧操作及び注水操作を試みるも、減圧しきれず
- 06 : 10 2号機に関し、圧力抑制室（サプレッションプール）付近で異音発生。圧力抑制室の圧力低下
- 06 : 14 3号機に関し、煙発生
- 06 : 14 4号機に関し、音がして壁の一部破損を確認
- 06 : 20頃 2号機に関し、圧力抑制室に損傷の疑い
- 06 : 56 4号機に関し、建屋の上が変形した模様
- 08 : 25 2号機に関し、建屋5階付近から白煙確認
- 09 : 38 4号機に関し、建屋3階北西付近より火災発生確認
- 10 : 22 3号機に関し、周辺で400mSv/hの線量を測定
- 10 : 59 オフサイトセンターに対し、退避命令発出。福島県庁へ退避
- 12 : 25 4号機に関し、鎮火確認
- 3月16日
- 05 : 45 4号機に関し、建屋3階北西付近より火災発生確認
- 08 : 34 3号機に関し、白煙が大きく噴出
- 10 : 00 3号機に関し、白煙発生
- 10 : 45 3号機に関し、格納容器破損のおそれがあるため、中央制御室（共用）から作業員退避
- 11 : 14 3号機に関し、白煙についてはプールからの蒸発量が多いものと推定
- 11 : 33 3号機の格納容器の重大な損傷の可能性は低いとみて、作業員が中央制御

室に復帰し、注水作業再開

3月17日

- 09:48 3号機に関し、陸自ヘリにより使用済燃料プールへの散水(約30t)を実施(～10:01)
- 19:05 3号機に関し、警察の放水車により使用済燃料プールへの放水(約44t)を実施(～19:13)
- 19:35 3号機に関し、自衛隊の消防車により使用済燃料プールへの放水(約30t)を実施(～20:09)。放水前後の放射線量(3,630 $\mu$ Sv/h $\Rightarrow$ 3,586 $\mu$ Sv/h)

3月18日

- 10:00 使用済燃料共用プールに関し、満水を確認(温度:55 $^{\circ}$ C)
- 13:30 5号機に関し、屋上孔開け作業終了
- 14:00頃 3号機に関し、自衛隊消防車による使用済燃料プールへの放水(約40t)を実施(～14:38)
- 14:42 3号機に関し、米軍高圧放水車を使用した東京電力による使用済燃料プールへの放水(約2t)を実施(～14:45)
- 17:00 6号機に関し、屋上孔開け作業終了
- 17:48 東電福島第一・第二原子力発電所事故について、原子力安全・保安院が I N E S (国際原子力・放射線事象評価尺度)の暫定評価結果を発表
  - ・1号機、2号機及び3号機:評価レベル5(広範囲な影響を伴う事故)
  - ・4号機:評価レベル3(重大な異常事象)(参考) I N E S (国際原子力・放射線事象評価尺度)
  - 評価レベル7:深刻な事故(チェルノブイリ発電所事故)
  - 評価レベル6:大事故
  - 評価レベル5:広範囲な影響を伴う事故(スリーマイル島発電所事故)
  - 評価レベル4:局所的な影響を伴う事故(東海村JCO臨界事故)
  - 評価レベル3:重大な異常事象(旧動燃東海再処理施設アスファルト固化処理施設火災爆発事故)
  - 評価レベル2:異常事象(美浜発電所2号機事故)
  - 評価レベル1:逸脱(「もんじゅ」ナトリウム漏れ事故)

3月19日

- 00:30 3号機に関し、緊急消防援助隊(東京消防庁・ハイパーレスキュー隊)の消防車による使用済燃料プールへの連続放水を実施(～01:10)
- 05:00 5号機に関し、残留熱除去系(RHR)ポンプ(C)が運転を再開し、使用済み燃料プールの冷却開始
- 07:42 5号機及び6号機に関し、ディーゼル発動機による電源確保(6号機の非常用ディーゼル発動機が2台運用可能)
- 08:58 原災法第15条事象発生(敷地境界放射線量上昇)
- 09:15 5号機及び6号機に関し、建屋屋根部に水素ガス滞留防止の穴開け(3箇所)完了
- 13:30 2号機に関し、外部送電線から予備電源変電施設までの受電を完了し、そこから負荷側へのケーブル敷設を実施
- 14:05 3号機に関し、緊急消防援助隊(東京消防庁)の消防車による使用済燃料プールへの連続放水(約2,430t)を実施(～3/20 03:40)。放水前後の放射線量(3,417 $\mu$ Sv/h $\Rightarrow$ 2,758 $\mu$ Sv/h)

- 18:30 5号機に関し、使用済燃料プール温度が低下。68.8°C (06:00) ⇒48.1°C (18:00)
- 22:14 6号機に関し、残留熱除去系 (RHR) ポンプ (C) が運転を再開し、使用済み燃料プールの冷却開始
- 3月20日
- 03:00 6号機に関し、使用済燃料プール温度が低下。67.5°C (3/19 23:00) ⇒52.0°C (3/20 03:00)
- 08:00 3号機に関し、原子炉内温度が3百数十度 (原子炉の通常運転中は280°C ~290°C) になっており、炉圧上昇
- 08:21 4号機に関し、自衛隊の消防車 (10台) により使用済燃料プールへの放水 (約80t) を実施 (~09:40)
- 14:30 5号機に関し、冷温停止 (炉水100°C未満)
- 15:05 2号機に関し、東京電力 (消防車) により、冷却系配管に消防車ポンプを接続して使用済燃料プールへの海水注入 (約40t) を実施 (~17:20)
- 18:30頃 4号機に関し、自衛隊の消防車 (10台) による使用済燃料プールへの放水 (約80t) を実施 (~19:45)
- 19:27 6号機に関し、冷温停止 (炉水100°C未満)
- 21:36頃 3号機に関し、緊急消防援助隊 (東京消防庁) の消防車による使用済燃料プールへの連続放水 (約1,137t) を実施 (~3/21 03:58)
- 3月21日
- 06:37 4号機に関し、自衛隊の消防車12台及び東電の米軍高圧放水車1台により使用済燃料プールへの放水 (13回、計約90t) 実施 (~08:41)。放水前後の放射線量 (2,319 μSv/h⇒2,126 μSv/h)
- 10:37 使用済燃料共用プールに関し、東京電力 (消防車) による注水 (約130t) を実施 (~15:30)
- 11:36 5号機に関し、電源を非常用ディーゼル発電機から外部電源に切替
- 14:30 1号機~4号機の放水口付近 (南側) において、海水をサンプリングして核種分析を行った結果、放射線核種が検出。検出核種、濃度及び「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示」に定められた基準値は以下のとおり
- |               |   |
|---------------|---|
| Co (コバルト)-58  | 濃度: 5.955x10 <sup>-2</sup> Bq/cm <sup>3</sup> 、基準値: 1x10 <sup>0</sup> Bq/cm <sup>3</sup>  |
| I (ヨウ素)-131   | 濃度: 5.066x10 <sup>0</sup> Bq/cm <sup>3</sup> 、基準値: 4x10 <sup>-2</sup> Bq/cm <sup>3</sup>  |
| I (ヨウ素)-132   | 濃度: 2.136x10 <sup>0</sup> Bq/cm <sup>3</sup> 、基準値: 3x10 <sup>0</sup> Bq/cm <sup>3</sup>   |
| Cs (セシウム)-134 | 濃度: 1.486x10 <sup>0</sup> Bq/cm <sup>3</sup> 、基準値: 6x10 <sup>-2</sup> Bq/cm <sup>3</sup>  |
| Cs (セシウム)-136 | 濃度: 2.132x10 <sup>-1</sup> Bq/cm <sup>3</sup> 、基準値: 3x10 <sup>-1</sup> Bq/cm <sup>3</sup> |
| Cs (セシウム)-137 | 濃度: 1.484x10 <sup>0</sup> Bq/cm <sup>3</sup> 、基準値: 9x10 <sup>-2</sup> Bq/cm <sup>3</sup>  |
- 15:55 3号機に関し、やや灰色がかった煙噴出
- 18:02 3号機の煙に関し、鎮静化確認
- 18:22 2号機に関し、建屋屋上から白いもや状の煙噴出
- 3月22日
- 11:20 1号機に関し、圧力容器温度が400°C以上に上昇 (3/23以降、徐々に温度

低下)

- 15:10 3号機に関し、緊急消防援助隊（東京消防庁及び大阪市消防局）の消防車による使用済燃料プールへの連続放水（約150t）を実施（～15:59）
- 16:19 2号機に関し、東京電力（消防車）による使用済燃料プールへの注水（約18t）実施（～17:01）。注水前後の使用済燃料プール温度（53℃⇒51℃）
- 17:17 4号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済燃料プールへの放水（150t）実施（～20:32）
- 19:41 5号機及び6号機に関し、すべて外部電源に切替完了
- 22:46 3号機に関し、中央制御室の照明が点灯
- 3月23日
- 02:33 1号機に関し、原子炉圧力容器への消火系ラインに加え、給水系ラインを追加し、注水量を増量
- 09:00 1号機に関し、注水を給水系のみに切替
- 10:00 4号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済燃料プールへの放水（約125t）実施（～13:02）。放水前後の放射線量（211.49  $\mu$ Sv/h⇒224.1  $\mu$ Sv/h）
- 11:03 3号機に関し、東京電力（冷却材浄化系）による使用済燃料プールへの注水（約35t）を実施（～13:20）
- 17:24 5号機に関し、仮設電源より本設電源へ切り替えた際、残留熱除去系海水ポンプが自動停止
- 16:20 3号機に関し、黒煙が噴出
- 23:30 3号機に関し、煙が止んでいることを確認（3/24 04:50頃にも確認）
- 3月24日
- 05:35頃 3号機に関し、東京電力（冷却材浄化系）による使用済燃料プールへの注水（約120t）を実施（～16:05頃）
- 10:50頃 1号機に関し、建屋屋上から白いもや状湯気の発生確認（3/25 06:20頃にも確認）
- 11:30 1号機に関し、中央制御室の照明が点灯
- 14:25 3号機に関し、タービン建屋地下の高圧復水ポンプ電源盤付近の水（深さ3～5cm程度の模様）において200mSvの線量を測定
- 14:36 4号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済燃料プールへの放水（約150t）を実施（～17:30）
- 15:37 使用済燃料共用プールに関し、外部電源からの電源供給を開始
- 16:35 5号機に関し、故障した残留熱除去系の海水ポンプを交換して運転開始
- 18:05 使用済燃料共用プールに関し、冷却ポンプを外部電源により起動
- 3月25日
- 06:05 4号機に関し、東京電力による使用済燃料プールへの注水（冷却材浄化系）を実施（～10:20）
- 08:30 1号機南放水口付近で採取（同時刻）した海水について、核種分析の結果、I（ヨウ素）-131に関し、炉規制告示濃度限度の約1,250倍を検出
- 09:00 2号機に関し、原子炉建屋内の水が大物搬入口から一般排水口に流れた跡

(3/26夜時点では流れていない)

- 10:30 2号機に関し、東京電力による使用済燃料プールへの海水の注水（冷却材浄化系）実施（～12:19）
- 11:00 1号機、2号機及び3号機に関し、原子炉への注水について、海水から淡水（純水タンクを利用）へ切り替え開始
- 13:28 3号機に関し、緊急消防援助隊（川崎消防局）の消防車による使用済燃料プールへの放水（約450t）を実施（～16:00）
- 15:37 1号機に関し、原子炉への淡水での注水を開始
- 15:38 6号機に関し、仮設の残留熱除去系海水ポンプ2台を仮設電源から本設電源に切り替えて運転
- 18:02 3号機に関し、原子炉への淡水での注水を開始
- 19:05 4号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済燃料プールへの放水（約150t）を実施（～22:07）
- 23:10 1号機に関し、タービン建屋1階にある水溜りから380万ベクレルの放射線量を検出

※1号機タービン建屋地下溜まり水の測定結果（再評価後）

- Y(イットリウム)-91 濃度： $5.2 \times 10^4 \text{Bq/cm}^3$
- I(ヨウ素)-131 濃度： $2.1 \times 10^5 \text{Bq/cm}^3$
- Cs(セシウム)-134 濃度： $1.6 \times 10^5 \text{Bq/cm}^3$
- Cs(セシウム)-136 濃度： $1.7 \times 10^4 \text{Bq/cm}^3$
- Cs(セシウム)-137 濃度： $1.8 \times 10^5 \text{Bq/cm}^3$
- La(ランタン)-140 濃度： $3.0 \times 10^2 \text{Bq/cm}^3$

### 3月26日

- 10:10 2号機に関し、原子炉への淡水での注水を開始
- 14:30 1号機南放水口付近で採取（同時刻）した海水について、核種分析の結果、I(ヨウ素)-131に関し、炉規制告示濃度限度の約1,850倍を検出（前日の数値の約1.5倍）
- 16:46 2号機に関し、中央制御室の照明が点灯

### 3月27日

- 2号機に関し、タービン建屋内の溜まり水（3/26採取）を測定した結果、 $1,000 \text{mSv/h}$ 以上の水表面線量率を検知したと東京電力が発表。
- 07:30 1号機、2号機及び3号機に関し、タービン建屋の溜まり水の処理において、1号機では復水器へ移送中、2号機では復水器へ移送準備中、3及び4号機では復水器への移送検討中
- 12:34 3号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済燃料プールへの放水（約100t）を実施（～14:36）
- 15:10 1号機に関し、タービン建屋溜まり水の復水器への回収作業をポンプ3台体制で実施中
- 15:30 1号機、2号機及び3号機に関し、タービン建屋海側（屋外）のトレンチの立杭に水溜まりを確認。水表面の線量は1号機が $0.4 \text{mSv/h}$ 、2号機が $1,000 \text{mSv/h}$ 以上。3号機は瓦礫のため計測不能

- 16:55 4号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済燃料プールへの放水（約125t）を実施（～19:25）
- 18:31 2号機に関し、原子炉への冷却水注入を消防ポンプ車から仮設電動ポンプによる注水に切替（18:36～、9t/h）。水の供給源を仮設タンクから純水タンクに変更

### 3月28日

敷地内（5地点）で3/21及び3/22に採取した土壌の分析を行った結果、プルトニウム238、239、240を検出（濃度は過去の大気圏内核実験の際に国内で観測されたフォールアウトと同様のレベルであるが、検出されたプルトニウム238のプルトニウム239、240に対する放射能比からみて、5点のうち2点のプルトニウムについては今回の事故に由来する可能性がある）

- 00:07 2号機に関し、東京電力は、3/27に発表したタービン建屋内溜まり水の測定結果について、再評価した結果、ヨウ素134の濃度に関するデータ（ $2.9 \times 10^9 \text{Bq/cm}^3$ ）は誤りであり、検出限界値未満であったと訂正（1,000mSv/hの水表面線量率については維持）
- 08:32 3号機に関し、原子炉への冷却水注入を消防ポンプ車から仮設電動ポンプによる注水に切替え（7t/h）
- 11:15 2号機に関し、タービン建屋地下1階において、通常の原子炉水の約10万倍の放射能濃度の水が存在。格納容器内の水がなんらかの経路で直接流出したと推定
- 17:40 3号機に関し、タービン建屋の溜まり水を復水器へ移送する準備のため、復水貯蔵タンクの水をサージタンクへ移送（～3/31 08:37）

### 3月29日

- 08:32 1号機に関し、仮設電動ポンプへの切替作業が終了、原子炉への注水を開始（8.5t/h）→4/1 16:18から7t/hに変更（RPVノズルの温度及びドライウエル圧力低下のため）
- 11:50 4号機に関し、中央制御室の照明が点灯
- 14:17 3号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済燃料プールへの放水（約100t）を実施（～18:18）
- 16:30 2号機に関し、使用済燃料プールへの冷却水注入を仮設電動ポンプによる淡水注水に切替
- 16:36 集中環境施設プロセス主建屋に関し、地下2階において水溜りを確認。分析結果から放射能を検出  
管理区域：12Bq/cm<sup>3</sup>  
隣接ボイラー室（非管理区域）：22Bq/cm<sup>3</sup>
- 16:45 2号機に関し、タービン建屋の溜まり水を復水器へ移送する準備のため、復水貯蔵タンクの水をサージタンクへ移送（～4/1 11:50）

### 3月30日

南放水口付近において3/29 13:55に採取された海水から基準の3,355倍の放射性ヨウ素（I-131）を検出

- 09:45 2号機に関し、仮設の電動ポンプの不調により、使用済燃料プールへの注

水を消防ポンプへ切り替えたが、ホースの一部に亀裂を確認。注水再開に向け準備

14:04 4号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済燃料プールへの放水（約140t）を実施（～18:33）

19:05 2号機に関し、消防ポンプによる使用済燃料プールへの注水を実施（23:50頃 防火水槽（水源）の水位低下のため、注水を停止）

### 3月31日

1号機地下水に関し、約10,000倍の放射性ヨウ素（I-131）を検出

I（ヨウ素）-131 濃度： $4.3 \times 10^2 \text{Bq/cm}^3$

08:51 南放水口付近において3/30 13:55に採取された海水から基準の4,385倍の放射性ヨウ素（I-131）を検出。また5～6号機放水口北口において3/30 08:40に採取された海水から基準の1,425倍の放射性ヨウ素を検出

09:20 1号機立坑（トレンチ）内の滞留水を仮設ポンプで集中RW建屋に移送（～11:25）。この結果、立坑内の水位が1m下がる（上端から約0.14mが約1.14mに）

10:30 飛散防止剤の散布は、雨天のため本日は順延

12:00 1号機に関し、タービン建屋の溜まり水を復水器へ移送する準備のため、タービン建屋の溜まり水について、復水貯蔵タンクの水をサージタンクへ移送開始（～4/2 15:26）

13:03 1号機使用済燃料プール冷却のため、コンクリートポンプ車による放水を開始。

→ 13:57 放水中止（送水ポンプのバッテリー不具合のため）

→ 14:29 放水再開（バッテリー交換により動作良好となったため）

→ 16:04 予定水量（約90t）を放水終了

15:42 原子炉等の冷却に使用する淡水を積んだ米軍のはしけ船1隻が、海上自衛隊の艦船に曳航され、東電福島第一原発専用港に接岸

16:30 3号機使用済燃料プール冷却のため、コンクリートポンプ車による放水（約105t）を実施（～19:33）

### 4月1日

08:28 4号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済み燃料プールへの放水（約180t）を実施（～14:14）

13:40 6号機ラドウェストビル地下の水溜まりの水を5号機の復水器（ホットウエル）へ移送開始

14:56 2号機に関し、使用済み燃料プールへの注水（約70t）を実施（通常の運転ラインによる淡水注入）

→（～17:05）（隙間サージタンクレベル4.6mから5.1mに上昇）

15:00 共用プール山側の約500m<sup>2</sup>の範囲に、地面の放射性物質の飛散を防ぐ飛散防止剤（2,000ℓ）を試験的に散布（～16:04）

15:58 米軍はしけ船1号による、ろ過水タンクへの移送を開始（16:25 ホースの不具合により中断）

17:17 米軍はしけ船2号が小名浜港を出港（4/2 09:10 東電福島第1に接岸）



#### 4月2日

- 09:30 2号機に関し、取水口付近にある電源ケーブルを納めているピット内に1,000mSv/hを超える水が溜まっていること、及びピット脇のコンクリートに20cm程度の亀裂があり、亀裂部からピット内の水が海に流出していることを確認（コンクリートの注入による止水処置の準備を開始）（ピット内の水の放射性核種については測定・分析中）
- 09:52 3号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済み燃料プールへの放水（約75t）を実施（～12:54）
- 10:20 米軍はしけ船1号から、ろ過水タンクに淡水を注水実施（～16:40）
- 16:25 2号機に関し、取水口付近のピットへのコンクリート注入による止水作業開始（19:15 作業者の線量計が閾値（20mSv/h）を超えたため作業終了）
- 17:10 2号機に関し、復水器から復水貯蔵タンクへの水の移送（～4/9 13:10）

#### 4月3日

- 12:18 1号機、2号機、3号機原子炉圧力容器への注入用仮設電動ポンプに関し、電源車から本設電源へ切替の上、運転開始
- 13:47 2号機取水口付近のピット内の漏水に関し、高分子吸収剤、おがくず等による止水作業を開始（～14:30）
- 13:55 1号機復水器ホットウェル保有水を1号機復水貯蔵タンクへ移送（～4/10 09:30）
- 17:14 4号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済み燃料プールへの放水（約180t）を実施（～22:16）
- 17:42 2号機取水口付近のピット内の漏水に関し、投入したおがくず等が乾燥してきたため、ミキサー車にて水を注入し、攪拌を実施

#### 4月4日

- 07:08 2号機取水口付近のピット内の漏水に関し、流出経路特定のため、ピットにトレーサー（乳白色の粉末）を投入（～07:11）  
→4/5 09:30現在、取水口からのトレーサー流出確認されず
- 09:22 4/2より集中環境施設プロセス主建屋の建屋内に溜まった水を4号機のタービン建屋内に移送していたところ、4/3より3号機のトレンチの立坑の水位が上昇したため、念のため移送を中断
- 11:05 2号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済み燃料プールへの冷却水の注入（約70t）を実施（～13:37）
- 11:54 米軍はしけ船2号が再補給を終え、再入港（12:12着岸）
- 17:03 3号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済み燃料プールへの放水（約70t）を実施（～19:19）
- 19:03 集中廃棄物処理施設内の低レベル滞留水の放水口南側海域への放出（総放出量約9,070t）（～4/6 06:30、4/8 14:30～4/10 17:40）
- 21:00 5・6号機サブドレンピットにある低レベル地下水を放水口経由で海へ放出開始

#### 4月5日

- 2号機バースクリーン前の海水（4/2 11:50採取）から濃度限度の約750万倍のヨウ素

(I-131) を検出

- 13:00 4号機東側、南側及び共用プール山側の約6,000m<sup>2</sup>の範囲に、地面の放射性物質の飛散を防ぐ飛散防止剤(2,400ℓ)を試験的に散布(～16:30)
- 14:15 2号機取水口付近のピット内の漏水に関し、流出経路特定のため、ピット下の碎石部にトレーサー注入したところ、亀裂から流出している水にトレーサーが含まれていることを確認
- 15:00 発電所南側の防波堤に関し、専用港内からの汚染水の流出を防止するため、防波堤周辺で22体の大型土のう積みを実施(～16:30)
- 15:07 2号機取水口付近のピット側面のコンクリート部分からの漏水に関し、ピット周辺に穴を開け、凝固剤を注入  
→ 一時的に流量が少なくなったが、流出量は元に戻る。凝固剤を注入(計6,000ℓ)
- 17:35 4号機に関し、東京電力(コンクリートポンプ車)による使用済燃料プールへの放水(約20t)を実施(～18:22)

4月6日

敷地内において、3/25、3/28に採取した土壌の分析を行った結果、プルトニウム238、239、240を検出(濃度は過去の大気圏内核実験の際に国内で観測されたフォールアウトと同様のレベルであるが、検出されたプルトニウム238のプルトニウム239、240に対する放射能比からみて、一部のプルトニウムについては今回の事故に由来する可能性がある)

- 05:38頃 2号機取水口付近のピット側面のコンクリート部分から放射性物質を含む液体の海への流出停止を確認(2号機タービン建屋の水位は上昇していないことを確認)(引き続き止水作業を継続)
- 12:30 共用プール山側の約6000m<sup>2</sup>の範囲に、地面の放射性物質の飛散を防ぐ飛散防止剤(2,400ℓ)を試験的に散布(～14:30)
- 22:30 1号機原子炉格納容器に関し水素爆発防止のため窒素ガス注入装置を起動

4月7日

午前中までに立坑ピットの水位が5cm上昇(4/6朝o.p.2,960mm→4/7朝o.p.3,010mm)

- 01:31 1号機原子炉格納容器内へ窒素ガス注入を開始
- 06:53 3号機に関し、使用済燃料プールへの注水(約70t)を実施(～08:53)
- 13:29 2号機に関し、使用済燃料プールへの注水(約36t)を実施(～14:34)
- 18:23 4号機に関し、使用済燃料プールへの注水(約38t)を実施(～19:40)
- 23:52現在 23:32頃発生した地震に関し、1～6号機及びモニタリングポストの値に有意な異常は確認されていない

4月8日

- 11:00 共用プール山側の約680m<sup>2</sup>の範囲に、地面の放射性物質の飛散を防ぐ飛散防止剤(1,300ℓ)を試験的に散布(～14:00)
- 17:08 3号機に関し、東京電力(コンクリートポンプ車)による使用済燃料プールへの放水(約75t)を実施(～20:00)

4月9日

- 03:29 1号機の窒素ガス注入作業について、一旦、弁を全閉し、高純度窒素ガス

発生装置へ切り替える作業を開始

→03:59 注入弁開操作開始

→04:10 弁全開

17:07 4号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済燃料プールへの放水（約90t）を実施（～19:24）

4月10日

09:00 リモートコントロール重機による敷地内の瓦礫の撤去を実施（～17:00）

10:37 2号機使用済燃料プールへの冷却水（約60t）の注入（～12:38）

13:00 共用プール山側の約550m<sup>2</sup>の範囲に、地面の放射性物質の飛散を防ぐ飛散防止剤（2,000ℓ）を試験的に散布（～14:00）

15:59 1～4号機に関して、原子炉建屋の状況を把握するため、無人ヘリによる動画撮影を実施（～16:28）

17:15 3号機に関し、使用済燃料プールへの注水（約80t）を実施（～19:15）

4月11日

09:00 リモートコントロール重機による敷地内の瓦礫の撤去を実施（～16:00）

10:45 南側防波堤部へのシルトフェンス設置完了

12:00 共用プール山側の約1,200m<sup>2</sup>の範囲に、地面の放射性物質の飛散を防ぐ飛散防止剤（2,400ℓ）を試験的に散布（～13:00）

19:30 ・17:16頃発生した地震に関し、モニタリングポストの値に異常は認められていない。1、2号機への東北電力からの外部電源が停止し、1～3号機への炉心注入ポンプが停止

→17:56 1、2号機の外部電源が復旧

→18:04 1～3号機の炉心注入ポンプが再起動

・同じく、17:16頃発生した地震に関し、1号機への窒素ガス注入ポンプが停止

→23:19 注入弁開操作を再開 →23:34 全弁開

4月12日

・東電福島第一原子力発電所事故・トラブルに対するINES（国際原子力・放射線事象評価尺度）評価について、レベル7と暫定評価（ただし、放射性物質の放出量は、同じレベルのチェルノブイリ事故の1割程度）

・3/11から4/5までの東電福島第一原子力発電所から大気中への放射性核種の放出総量の推定的試算値（原子力安全委員会）

: ヨウ素131 15万テラベクレル

セシウム137 1万2千テラベクレル

---

計 63万テラベクレル（ヨウ素換算値）

・原子力安全基盤（JNES）の原子炉の状態等の解析結果から試算による東電福島第一原子力発電所の原子炉からの大気中への総放出量（原子力安全・保安院）

: ヨウ素131 13万テラベクレル

セシウム137 6千テラベクレル

計 37万テラベクレル (ヨウ素換算値)

- 06:38 南側放水口付近にある1~4号機放水口サンプリング建屋のバッテリーを収納している盤から出火を確認  
→09:12 鎮火を確認  
→本事象による外部への放射能の影響、原子炉等の冷却機能への影響はなく、周辺環境のモニタリングポストの値にも変動なし
- 10:00 4号機の使用済燃料プール内に保管されている燃料の状況把握のため、使用済燃料プール水のサンプリングを実施 (水温: 約90°C、放射線量: 原子炉建屋5階床面より約6m上で約84mSv/h)
- 11:20 東電福島第一・第二原子力発電所事故について、原子力安全・保安院が I N E S (国際原子力・放射線事象評価尺度) の暫定評価結果を発表  
・1号機、2号機及び3号機: 評価レベル7 (広範囲な影響を伴う事故)
- 12:00  
・共用プール山側の約700m<sup>2</sup>の範囲に、地面の放射性物質の飛散を防ぐ飛散防止剤 (1,400ℓ) を試験的に散布 (~13:00)  
・2号機バースクリーンの海側に仮設の止水板 (鋼板7枚中1枚) を設置 (~13:00)
- 14:30 14:07頃発生した地震に関し、外部電源は確保され、各号機への注入ポンプによる注入及びモニタリングポストの値に異常なし  
→15:19現在、原子炉水位、原子炉圧力、格納容器圧力のパラメータに有意な変化なし
- 16:26 3号機に関し、東京電力 (コンクリートポンプ車) による使用済燃料プールへの放水 (約35t) を実施 (~17:16)
- 19:35 2号機タービン建屋トレンチ内の滞留水を水中ポンプで復水器ホットウェルへ断続的に移送 (~4/13 17:04)

4月13日

- ・4号機使用済燃料プール内の水について、4/12にコンクリートポンプ車を用いて採取 (約200ml) し、核種分析を実施  
I (ヨウ素)-131 濃度: 約220Bq/cm<sup>3</sup> (3/4の測定結果: 検出限界未満)  
Cs (セシウム)-134 濃度: 約88Bq/cm<sup>3</sup> (3/4の測定結果: 検出限界未満)  
Cs (セシウム)-137 濃度: 約93Bq/cm<sup>3</sup> (3/4の測定結果: 0.13Bq/cm<sup>3</sup>)  
(採取時の関連データ)  
プール水温: 約90°C  
プール近傍の雰囲気線量: 数十mSv/h
- 00:30 4号機に関し、東京電力 (コンクリートポンプ車) による使用済燃料プールへの放水 (約195t) を実施 (~06:57)
- 08:30頃 2号機バースクリーンの海側に仮設の止水板 (鋼板7枚中2枚) を設置 (~10:00頃)
- 11:00  
・共用プール山側の約400m<sup>2</sup>の範囲に、地面の放射性物質の飛散を防ぐ飛散防止剤 (1,000ℓ) を試験的に散布 (~11:30)  
・リモートコントロール重機による敷地内の瓦礫の撤去を実施 (~16:10)  
→3、4号機超高压開閉所付近: コンテナ3個分の瓦礫を撤去

→旧厚生棟付近：コンテナ3個分の瓦礫を撤去

13:15 2号機に関し、使用済燃料プールへの注水(約60t)を実施(～14:55)

13:50 3、4号機スクリーン前面へシルトフェンスを設置完了

4月14日

10:17 3、4号機に関し、原子炉建屋の状況を把握するため、無人ヘリによる動画撮影を実施(～12:25)

12:00 共用プール山側の約1600㎡の範囲に、地面の放射性物質の飛散を防ぐ飛散防止剤(3,500ℓ)を試験的に散布(～13:30)

12:20 1、2号機スクリーン前面及び取水口前へシルトフェンスを設置完了

15:56 3号機に関し、東京電力(コンクリートポンプ車)による使用済燃料プールへの放水(約25t)を実施(～16:32)

4月15日

・津波対策として、原子炉注水用ポンプの仮設ディーゼル発電機及びポンプ制御盤を高台へ移設完了

08:02 1～4号機に関し、原子炉建屋の状況を把握するため、無人ヘリによる動画撮影を実施(～09:55)

09:00 リモートコントロール重機による敷地内の瓦礫の撤去を実施(～15:45)  
→3、4号機超高压開閉所付近：コンテナ1個分の瓦礫を撤去

11:30 共用プール山側の約1900㎡の範囲に、地面の放射性物質の飛散を防ぐ飛散防止剤(3,800ℓ)を試験的に散布(～13:00)

14:15 2号機スクリーン室面に鉄板を設置完了(鋼板7枚中4枚)

14:30 ・4号機に関し、東京電力(コンクリートポンプ車)による使用済燃料プールへの放水(約140t)を実施(～18:29)

・3～4号機スクリーン室近傍の3ヶ所に各々100kgのゼオライト入り土のうを投入(～15:45)

4月16日

09:00 リモートコントロール重機による敷地内の瓦礫(コンテナ8個分)の撤去を実施(～16:00)

10:13 2号機に関し、使用済燃料プールへの注水(約45t)を実施(～11:54)

11:30 サプレッションプール水サージタンク山側の約1800㎡の範囲に、地面の放射性物質の飛散を防ぐ飛散防止剤(3,800ℓ)を試験的に散布(～13:00)

11:38 11:19頃発生した地震に関し、炉注水を含め異常なし  
→11:40、2号機使用済燃料プール注水用の仮設ポンプを、安全確認のため停止。ポンプは異常なし

4月17日

09:00 ・ゼオライト入り土のうを1号スクリーンポンプ室と2号スクリーンポンプ室の間に2袋、2号スクリーンポンプ室と3号スクリーンポンプ室の間に5袋設置(～11:15)

・リモートコントロール重機による敷地内の瓦礫(コンテナ2個分)の撤去を実施(～16:00)

10:00 集中廃棄物処理施設周辺の1,900㎡の範囲に、地面の放射性物質の飛散を

防ぐ飛散防止剤 (3,800ℓ) を試験的に散布 (～13:30)

- 11:30 遠隔操作ロボットによる1号機及び3号機原子炉建屋内の現場状況調査実施。(～17:30)
- 14:34 使用済燃料共用プールへの電源供給が当該回路の末端部の短絡により停止  
→ 17:30復旧
- 17:39 4号機に関し、東京電力(コンクリートポンプ車)による使用済燃料プールへの放水(約140t)を実施(～21:22)
- ・2号機に関し、4/16に採取したスキマーサージタンク水について、放射性物質の核種分析を実施
  - Cs(セシウム)-134 濃度: 160,000Bq/cm<sup>3</sup>
  - Cs(セシウム)-137 濃度: 150,000Bq/cm<sup>3</sup>
  - I(ヨウ素)-131 濃度: 4,100Bq/cm<sup>3</sup>

#### 4月18日

- ・1～3号機に関し、原子炉への冷却水注入系に使用しているホースを新品に交換するため注水ポンプを停止(作業時間 1号機: 11:50～12:12、2号機: 12:13～12:37、3号機: 12:38～13:05) →13:28 各注水ポンプの起動状態等を確認
- 09:00 ・集中廃棄物処理施設周辺の約1,200m<sup>2</sup>の範囲に、地面の放射性物質の飛散を防ぐ飛散防止剤(3,300ℓ)を試験的に散布(～14:30)
- ・リモートコントロール重機による敷地内の瓦礫(コンテナ4個分)の撤去を実施(～16:00)
- 09:30 2号機に関し、電源トレンチ内に止水剤(水ガラス)を注入(約17,000L)(～17:40)
- 13:42 遠隔操作ロボットによる2号機原子炉建屋内の現場状況調査を実施(～14:33)
- 14:17 3号機に関し、東京電力(コンクリートポンプ車)による使用済燃料プールへの放水(約30t)を実施(～15:02)
- 17:40 2号機から集中廃棄物処理施設まで廃液移送ラインのリークテストを終了
- 19:00 集中廃棄物処理施設への廃液受け入れのため、仮設配管、電源敷設及び止水作業を終了

#### 4月19日

- ・電源多重化として、1・2号機、3・4号機間の外部電源の連絡ケーブルの接続を実施 →10:23 受電試験を実施し、関係線設置工事完了
- 08:00 2号機に関し、電源トレンチ内に止水剤(水ガラス)を注入(約7,000L)(～15:30)
- 09:00 リモートコントロール重機による敷地内の瓦礫(コンテナ3個分)の撤去を実施(～15:00)
- 10:08 2号機に関し、タービン建屋トレンチ内にある滞留水(高線量の滞留水)の集中廃棄物処理施設プロセス建屋への移送を開始  
→10:56 移送配管からの漏えい状況確認を行い、異常がないことを確認
- 10:17 4号機に関し、東京電力(コンクリートポンプ車)による使用済燃料プールへの放水(約40t)を実施(～11:35)

11:00 6号機に関し、タービン建屋地下の溜まり水の量を調査するため、復水器へ移送（～15:00）

16:08 2号機に関し、使用済燃料プールへの注水（約47t）を実施（～17:28）

4月20日

17:08 4号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済燃料プールへの放水（約100t）を実施（～20:31）

4月21日

- ・グラウト施工（水ガラスやセメント系材料を注入し、水の流れを止める工法）による、流出箇所の止水強化工事を完了
- ・4月2日に確認された、2号機の取水口スクリーン付近のコンクリート亀裂部からの高濃度汚染水流出につき、その流出量は約520m<sup>3</sup>、放射エネルギーは約4.7×10<sup>15</sup> Bqと推定
- ・旧事務本館前（09:00～16:00）、3及び4号機開閉所付近（14:45～16:00）の高線量瓦礫撤去を実施

11:43 1～4号機に関し、原子炉建屋の状況を把握するため、無人ヘリによる動画撮影を実施（～12:50）

12:00 共用プール山側の約1300m<sup>2</sup>、5及び6号機高圧開閉所山側の約5100m<sup>2</sup>の範囲に、地面の放射性物質の飛散を防ぐ飛散防止剤（12,800ℓ）を試験的に散布（～15:00）

17:14 4号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済燃料プールへの放水（約140t）を実施（～21:20）

4月22日

- ・定例的に試料の採取を行うこととされている3地点での平成23年4月7日並びに4月11日の採取分について、プルトニウム238、239、240が検出。検出されたプルトニウムの濃度は、過去の大気圏内核実験において国内で観測されたフォールアウトと同様なレベルであるが、今回の事故に由来する可能性。
- ・定例的に試料の採取を行うこととされている3地点での平成23年4月11日の採取分について、ウラン234、235、238が検出。検出されたウランの濃度は、天然に存在するものと同じレベルと評価。
- ・福島県飯舘村及び川俣町に現地政府対策室を設置

09:00 リモートコントロール重機による瓦礫の撤去（コンテナ3個分）を実施（～16:00）

13:40 3号機に関し、冷却材浄化系を用いて使用済燃料プールへの試験注水を実施（～14:00）

14:19 3号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済燃料プールへの放水（約50t）を実施（～15:40）

15:55 2号機に関し、使用済燃料プールへの注水（約50t）を実施（～17:40）

17:52 4号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済燃料プールの温度測定（放水前約91℃）及び同プールへの放水（約200t）を実施（～23:53）

4月23日

09:00 リモートコントロール重機による敷地内の瓦礫の撤去を実施（～16:00）

- 12:30 4号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済燃料プールへの放水（約140t）を実施（～16:44）  
→使用済燃料プール水温：放水前約83℃→放水後約66℃
- 4月24日
- 09:00 リモートコントロール重機による敷地内の瓦礫の撤去を実施（～16:00）
- 11:30 5号機原子炉建屋山側の約860㎡の範囲に、地面の放射性物質の飛散を防ぐ飛散防止剤（3,500ℓ）を試験的に散布（～13:00）
- 12:25 4号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済燃料プールへの放水（約165t）を実施（～17:07）  
→使用済燃料プール水温：放水前約86℃→放水後約81℃
- 4月25日
- 09:00 リモートコントロール重機による敷地内の瓦礫の撤去を実施（～16:00）
- 18:15 4号機使用済燃料プール冷却のためのコンクリートポンプ車による放水（約210t）（～24:26）
- 4月26日
- ・3号機の原子炉停止時冷却系ポンプ室入口付近の線量を初めて測定したところ、1,120 mSv/hを記録
- 12:25 3号機使用済燃料プールへの淡水注水（約47.5t）（～14:03）
- 13:30 飛散防止剤を3号機タービン建屋海側で本格散布開始（5,000㎡）（～17:00）
- 16:50 4号機使用済燃料プール冷却のためのコンクリートポンプ車による放水（約130t）（～20:35）
- 4月27日
- 09:00 リモートコントロール重機による敷地内の瓦礫の撤去を実施（～16:00）
- 09:00 飛散防止剤の樹脂散布1号機～4号機タービン建屋海側で実施（7,500㎡）（～17:00）
- 10:02 1号機の原子炉注水量を5.9 m<sup>3</sup>/hから10 m<sup>3</sup>/hまで段階的に変化させる操作を開始、16:00パラメータ確認時、原子炉及び原子炉格納容器の圧力が低下傾向。安定するまで10 m<sup>3</sup>/hを継続
- 12:18 4号機使用済燃料プール冷却のためのコンクリートポンプ車による放水を実施（約85t）（～14:01停止、14:32再開～15:15終了）
- 4月28日
- 09:00 3号機原子炉建屋西側・南側でリモートコントロール重機による瓦礫撤去作業を実施（～16:00）
- 10:15 2号機使用済燃料プールに淡水注水（約43t）（～11:28）
- 10:30 5号機原子炉建屋山側他で飛散防止剤を有人散布（～12:00）（約450㎡）
- 11:55 4号機プール水のサンプリングを実施（～12:07）
- 4月29日
- 09:00 3号機原子炉建屋西側・南側でリモートコントロール重機による瓦礫撤去作業を実施（～16:00）
- 09:16 2号機に関し、タービン建屋トレンチ内にある滞留水（高線量の滞留水）の集中廃棄物処理施設プロセス建屋への移送を一旦中断（移送施設の点検



及び監視機能の増強作業のため)

- 10:14 1号機の原子炉注水量を10m<sup>3</sup>/hから6 m<sup>3</sup>/hに変更
- 10:30 飛散防止剤を5号機原子炉建屋山側他(5,800m<sup>2</sup>)、4号機タービン建屋東側(7,000m<sup>2</sup>)で本格散布(～14:00)
- 11:36 リモートコントロールロボットによる1号機原子炉建屋1階の状況調査を実施し、原子炉格納容器から有意な水漏れがないことを確認(～14:05)

4月30日

- 09:15 リモートコントロール重機による瓦礫撤去を実施(～16:15)
- 10:30 飛散防止剤の樹脂散布 事務本館方面等(有人5,400m<sup>2</sup>)及び4号機タービン建屋南側(無人2,000m<sup>2</sup>)、(～14:00)
- 11:00 3月末時点での緊急時作業にかかる外部被ばく線量の測定結果をとりまとめ公表。(200msv超の作業者が2名)
- 12:08 3、4号機の外部電源増強(大熊線3Lからの受電)工事完了。
- 14:05頃 2号機タービン建屋トレンチ内立坑から集中廃棄物処理施設への水の移送再開

5月1日

- 09:00 リモートコントロール重機による瓦礫撤去を実施(～16:00)
- 10:30 飛散防止剤の樹脂散布 事務本館方面等(有人4,400m<sup>2</sup>)及び4号機原子炉建屋南側(無人1,000m<sup>2</sup>)、(～14:00)
- 13:35 2号機のトレンチ立坑の閉塞作業を開始
- 14:00 6号機タービン建屋地下の溜まり水(約120 m<sup>3</sup>)について、仮設タンクへの移送を実施、(～17:00)

5月2日

- ・ 1号機原子炉建屋内環境改善のため、局所排風機設置に係わる作業開始
- 09:00 リモートコントロール重機による瓦礫撤去を実施(～16:00)
- 10:00 6号機タービン建屋地下の溜まり水(約220 m<sup>3</sup>)仮設タンクへの移送を実施(～16:00)
- 10:05 2号機使用済核燃料プールに淡水注水(約55t)(～11:40)
- 10:30 飛散防止剤の樹脂散布 事務本館方面等(有人5,500m<sup>2</sup>)及び4号機タービン建屋南側・西側(無人4,000m<sup>2</sup>)、(～14:00)
- 11:00 2号機タービン建屋トレンチ滞留水の集中廃棄物処理施設プロセス建屋への移送状況について点検を実施、異常なし。
- 12:58 1～3号機の炉心注入ポンプへの警報設置(～14:53)
- 13:20 6号機取水路内の調査終了
- 15:03 5・6号機について、常設電源復旧工事の一環としての、起動変圧器(5SB)試験充電作業を実施(～15:03)

5月3日

- ・ 無人クローラードンプにより3号機原子炉建屋西側において飛散防止材を散布(約4,000m<sup>2</sup>)
- ・ 旧事務本館周辺法面他において飛散防止材の散布(約5,300m<sup>2</sup>)
- 14:00 6号機タービン建屋内から仮設タンクへ溜まり水(約114 m<sup>3</sup>)を移送

## 5月4日

- 09:00 2号機原子炉建屋西側、2・3号機原子炉建屋間道路周辺でリモートコントロール重機による瓦礫撤去作業を実施(コンテナ5個分)(~16:00)
- 09:40 2号機立坑閉塞作業のためのコンクリート打設実施(80 m<sup>3</sup>)(~15:45)
- 10:09 3号機原子炉圧力容器の温度上昇に伴い、原子炉注水量を約7m<sup>3</sup>/hから9 m<sup>3</sup>/hに変更
- 10:25 4号機使用済燃料プールの水位・温度測定実施(~10:35)
- 10:30 有人にて旧事務本館周辺法面他計3箇所において飛散防止材を散布(約5,200m<sup>2</sup>、10,500ℓ)(~14:00)
- 14:00 無人クローラードンプにより3号機原子炉建屋西側において飛散防止材を散布(約4,000m<sup>2</sup>、10,000ℓ)(~16:00)

## 5月5日

- ・1号機原子炉建屋内作業環境改善の作業に伴うダクト布設作業完了、局所排風機起動(~5/8 20:02)、ダストサンプリング開始
- 09:00 2号機原子炉建屋西側、3号機原子炉建屋北側でリモートコントロール重機による瓦礫撤去作業を実施(コンテナ4個分)(~16:00)
- 10:30 有人にて共用プール西側他計3箇所において飛散防止材を散布(約5,350m<sup>2</sup>、10,500ℓ)(~14:00)
- 11:55 4号機使用済燃料プールの水位・温度測定実施(~12:05)
- 12:19 コンクリートポンプ車により、4号機の使用済燃料プールへの放水を開始(~20:46)
- 13:00 無人クローラードンプにより2号機原子炉建屋西側において飛散防止材を散布(約4,000m<sup>2</sup>、10,000ℓ)(~16:00)
- 16:36 1号機原子炉建屋作業環境改善のため、局所排風機の全台運転(計6台)による原子炉建屋内の喚起を開始

## 5月6日

- 02:04 福島県浜通りを震源とする地震発生(最大震度5弱)。福島第1、2原発異常なし
- 09:00 リモートコントロール重機により瓦礫(コンテナ7個分)を撤去(~16:00)
- 09:36 仮設の電動ポンプにより2号機の使用済燃料プールへの水の注入を開始。(~11:16)
- 10:01 1号機の原子炉格納容器を冠水させるための注水量を約6m<sup>3</sup>/hから約8m<sup>3</sup>/hへ増加
- 10:30 物揚場西側、集中廃棄物処理施設周辺及びグラウンドの約5200m<sup>2</sup>の範囲に、飛散防止剤を散布(~14:00)
- 11:00 無人クローラードンプにより、1号機原子炉建屋西側の約4000m<sup>2</sup>の範囲に、地面の放射性物質の飛散を防ぐ飛散防止剤を散布(~14:00)
- 12:38 コンクリートポンプ車により4号機の使用済燃料プールへの放水(180t)(~17:51)
- 14:00 6号機タービン建屋地下の溜まり水について、仮設タンクへの移送(120m

3) を再開( ~17:00)

5月7日

- ・従来の方法により、物揚場西側他において、飛散防止剤を散布(約5,150m<sup>2</sup>)
- 09:22 3号機の原子炉注水用配管の工事のため、2号機タービン建屋内から集中廃棄物処理施設への放射性廃液の移送を一時中断(16:02移送再開)
- 10:00 6号機タービン建屋内から仮設タンクへ、溜まり水の移送を開始(～15:00)
- 14:05 コンクリートポンプ車による4号機への放水開始(約120t)(～17:30)

5月8日

- 08:00 2号機立坑閉塞作業(コンクリート打設)を実施(～17:00)
- 09:00 リモートコントロール重機により瓦礫(コンテナ9個分)を撤去(～16:00)
- 10:30 物揚場西側他において、飛散防止剤を散布(約5,100m<sup>2</sup>)(～14:00)
- 12:10 仮設電動ポンプによる3号機の使用済燃料プールへの注水(約60t)を実施(～14:10)
- 16:18 3号機に関し、復水器からタービン建屋地下への排水を開始(～10日05:41)
- 20:08 1号機原子炉建屋の二重扉を貫通しているダクトを切断し、一部開放。

5月9日

- ・定例的に試料の採取を行うこととされている3地点での平成23年4月18日の採取分について、ストロンチウム89、90を検出。
- ・3号機使用済燃料プール内の水について、5/8にコンクリートポンプ車を用いて採取(約40ml)し、核種分析を実施
  - I(ヨウ素)-131 濃度:約11,000Bq/cm<sup>3</sup>(3/2の測定結果:検出限界未満)
  - Cs(セシウム)-134 濃度:約140,00Bq/cm<sup>3</sup>(3/2の測定結果:検出限界未満)
  - Cs(セシウム)-136 濃度:約1,600Bq/cm<sup>3</sup>(3/2の測定結果:検出限界未満)
  - Cs(セシウム)-137 濃度:約150,000Bq/cm<sup>3</sup>(3/2の測定結果:検出限界未満)
- 04:01 1号機、サンプリング実施、排気ダクト回収(～04:17)
- 04:17 1号機、原子炉建屋の二重扉開放
- 04:18 1号機、原子炉建屋内の環境サーベイのため、人の入域開始。ファーストサーベイ完了後全員退避。入域者被ばく線量最大値は10.5mSv。(～04:47)
- 05:00 1号機原子炉建屋二重扉解放後の空間線量率測定、周辺区域に影響なし
- 09:00 リモートコントロール重機により瓦礫(コンテナ6個分)を撤去(～16:00)
- 10:30 固体廃棄物貯蔵庫他において、飛散防止剤を散布(約5,250m<sup>2</sup>)(～14:00)
- 12:14 3号機使用済燃料プールへの淡水の注入(12:39～14:36 腐食防止剤(ヒドラジン)をあわせて注入(約0.5m<sup>3</sup>))(約80t)を実施(～15:00)
- 14:00 6号機、タービン建屋地下から仮設タンクへ、溜まり水(約60 m<sup>3</sup>)の移送を再開(～17:00)
- 16:05 コンクリートポンプ車により4号機の使用済燃料プールへの放水(16:11～18:38 ヒドラジンを併せて放水(約0.23m<sup>3</sup>))(約100t)(～19:05)

## 5月10日

- ・3号機タービン内の滞留水を集中廃棄物処理施設に移送するための移送配管の敷設を開始
  - ・無人クローラードンプにより、1、2号機タービン建屋東側の約6,000m<sup>2</sup>の範囲に、地面の放射性物質の飛散を防ぐ飛散防止剤を散布
  - ・固体廃棄物貯蔵庫周辺等の5,050 m<sup>2</sup>の範囲に飛散防止剤を散布
  - ・Talonにて3号機原子炉建屋大物搬入口入口付近の瓦礫数個の線量確認作業実施。  
Bobcatにて確認した瓦礫数個を集積
- 09:00 リモートコントロール重機により瓦礫（コンテナ5個分）を撤去（～16:00）
- 09:01 3号機原子炉への注水ライン変更の工事のため、2号機タービン建屋立杭から集中廃棄物処理施設への高レベルの放射性廃液の移送を一時中断
- 09:30 4号機原子炉建屋使用済燃料プール底部の支持構造物の設置工事において、大物搬入口付近の瓦礫を撤去・移動（～15:30）
- 09:31 ラインフラッシング実施。（～11:51）3号機タービン建屋側移送ライン敷設開始。
- 10:00 6号機、タービン建屋地下から仮設タンクへ、溜まり水を移送（～16:00）
- 11:00 6号機原子炉建屋地下の溜まり水を同号機廃棄物処理建屋へ移送（～12:30）（約10m<sup>3</sup>）
- 13:09 2号機使用済燃料プールへの淡水の注入（13:19～14:35 腐食防止剤（ヒドラジン）をあわせて注入（約1.2m<sup>3</sup>））（約56t）を実施（～14:45）

## 5月11日

- ・3号機給水ラインに閉止プラグ溶接
- 08:47 大熊線2号線復旧に伴う一部の電源停止に伴い、1～3号機の原子炉注水ポンプ電源は、仮設ディーゼル発電機電源に切り替え、原子炉注水ポンプを運転
- 08:50 大熊線2号線復旧に伴う一部の電源停止に伴い、1号機格納容器の窒素ガス供給設備は停止
- 09:00 3号機タービン建屋東側及び北側の瓦礫除去実施予定（～16:00）
- 10:00 6号機タービン建屋の溜水を仮設タンクへ移送再開（約120 m<sup>3</sup>）（～16:00）
- 10:30 固体廃棄物貯蔵庫周辺、南護岸に飛散防止剤を散布（約5250m<sup>2</sup>）（～16:00）
- 11:00 1号タービン建屋北側、東側に飛散防止剤を散布予定（約6000m<sup>2</sup>）（～16:00）
- 11:00 6号機タービン建屋地下の溜水について、同号機廃棄物処理建屋へ移送（約10 m<sup>3</sup>）（～13:30）
- 12:30 3号機スクリーン装置近傍にあるケーブルピット内に水の流入を発見。ケーブルピット内の水位上昇はないことから、当該ケーブルピットからの流出先を確認するとともに核種分析のためサンプリングを実施中
- 15:55 大熊線2号線復旧終了（15:20）に伴い、原子炉注水ポンプの電源を仮設ディーゼル発電機から系統電源に切り替え

- 15:58 1号機格納容器の窒素ガス供給設備復旧
- 16:07 4号機の使用済燃料プールへの放水開始(16:14~19:36 腐食防止剤ヒドラジンを併せて注入)(~19:38)(約120t)
- 18:45 3号機スクリーン室南側ピット内への水の流入は、18時40分までコンクリート注入などの止水処理により止水を確認

5月12日

- 05:00 1号機の原子炉水位燃料域Aについてダウンスケールとなったことを確認
- 10:00 6号機タービン建屋の地下溜水を仮設タンクへ移送(約120 m<sup>3</sup>)(~16:00)
- 10:30 6号機原子炉建屋地下溜水について、同号機廃棄物処理建屋へ移送(約7.5 m<sup>3</sup>)(~13:30)
- 10:30 従来の方法により、固体廃棄物貯蔵庫周辺他において、飛散防止剤を約5,250 m<sup>2</sup>の範囲に散布(~14:00)
- 12:20 大熊線3号線復旧により、所内電源の切替終了
- 15:20 2号機タービン建屋立杭から集中廃棄物処理施設への高レベルの放射性廃液の移送を再開
- 16:53 3号機原子炉圧力容器への注入を給水系から3m<sup>3</sup>/hで開始(消火系からの注入は現状のまま)

5月13日

- 09:00 3号機タービン建屋東側、原子炉建屋北側の瓦礫除去実施(~16:00)
- 09:00 従来の方法により、固体廃棄物貯蔵庫周辺他において、飛散防止剤を約5,250 m<sup>2</sup>の範囲に散布(~14:30)
- 10:00 6号機タービン建屋の地下溜水を仮設タンクへ移送(約100 m<sup>3</sup>)(~15:00)
- 11:00 無人クローラードンプにより、1号機タービン建屋北側及び東側において、飛散防止剤を約6,000m<sup>2</sup>の範囲に散布(~15:00)
- 11:30 6号機原子炉建屋地下溜水について、同号機廃棄物処理建屋へ移送(約3.3 m<sup>3</sup>)(~13:15)
- 16:01 遠隔操作ロボットによる1号機原子炉建屋内の現場確認を実施(~18:04)
- 16:04 コンクリートポンプ車により4号機の使用済燃料プールへの放水(約100t)(~19:04)
- 16:20 4号機使用済燃料プールへの放水に併せヒドラジン(腐食防止剤)を注入(0.12m<sup>3</sup>)(~18:41)

代替冷却装置設置工事関連：冷却塔の敷地内への搬入及び現場調査を実施

5月14日

- 09:00 3号機タービン建屋東側、原子炉建屋北側周辺にて瓦礫撤去作業(~16:00)
- 10:00 6号機タービン建屋の地下溜水を仮設タンクへ移送(約100 m<sup>3</sup>)(~15:00)
- 10:30 従来の方法により、固体廃棄物貯蔵庫周辺他において、飛散防止剤を約5,250m<sup>2</sup>の範囲に散布(~14:00)
- 10:50 冷却装置設置に伴う1号機原子炉建屋内の事前調査を実施(~11:13)
- 11:00 無人クローラードンプにより、2号機タービン建屋東側において、飛散防

止剤を約7,000 m<sup>2</sup>の範囲に散布(～15:00)

13:00 2号機使用済燃料プールへの注水(約56t)(～14:37)

15:07 1号機使用済燃料プールへの注水(～15:18)(強風により中止)

代替冷却装置設置工事関連: 冷却塔の敷地内への搬入及びモジュールの仮組みを実施

5月15日

05:20 メガフロートが横浜港から小名浜港へ向けて出港(到着予定 5/17午後)

09:00 3号機タービン建屋東側、3号機原子炉建屋北側周辺にて瓦礫撤去作業(コンテナ5個分)(～16:00)

10:00 6号機タービン建屋地下の溜まり水を仮設タンクへ移送(約100m<sup>3</sup>)(～15:00)

10:30 従来(無人)の方法により、固体廃棄物貯蔵庫周辺他において、飛散防止剤を散布(約7,000m<sup>2</sup>)(～14:00)

13:28 原子炉への注水量を増やした際の原子炉圧力容器および原子炉格納容器のパラメータの傾向を監視するために、1号機の原子炉注水量を8から10m<sup>3</sup>/hに増加

14:33 3号機の原子炉へ消火系ラインより五ホウ酸ナトリウムの注入(180kg)(～17:00)

16:25 4号機使用済燃料プール冷却のためのコンクリートポンプ車による放水(約140t)(～20:25)

16:26 4号機使用済燃料プールへの放水に併せヒドラジン(腐食防止剤)を注入(0.30m<sup>3</sup>)(～18:30)

5月16日

09:00 遠隔操作ロボットにより3号機原子炉タービン建屋東側および原子炉建屋北側周辺の瓦礫撤去(～16:00)

10:00 6号機タービン建屋地下の溜まり水を仮設タンクへ移送開始(約80m<sup>3</sup>)(～14:00)

10:30 従来(有人)の方法により飛散防止剤を旧事務本館前道路、管理型産廃処分場周辺、展望台及び免震棟駐車場周辺の範囲に散布(6,550m<sup>2</sup>)(～14:00)

11:00 無人クローラランプにより、1号機タービン建屋東側周辺において、飛散防止剤を散布(約3,000m<sup>2</sup>)(～15:45)

15:00 3号機の原子炉へFPC系ラインよりヒドラジン(脱酸素剤)を含む注入(約106t)(～18:32)

5月17日

08:00 メガフロートが小名浜港に到着

09:00 遠隔操作ロボットにより3号機原子炉タービン建屋北側等の瓦礫撤去(～16:00)

10:00 6号機タービン建屋地下滞留水の仮設タンクへの移送中(計80t)(～14:00)

10:11 3号機原子炉圧力容器への淡水注入量を6m<sup>3</sup>/hから9m<sup>3</sup>/hに変更

- 11:50 1号機原子炉压力容器への淡水注入量を10m<sup>3</sup>/hから6m<sup>3</sup>/hに変更
- 13:58 3号機タービン建屋から集中ラドへの移送についてリークチェック  
(~14:32)
- 16:14 4号機使用済燃料プール冷却のためのコンクリートポンプ車による放水  
(約120t) (~20:06)
- 16:40 4号機使用済燃料プールへの放水に併せヒドラジン(腐食防止剤)を注入  
(0.6m<sup>3</sup>) (~18:35)
- 18:04 3号機に関し、タービン建屋から溜り水を集中ラド(雑固体廃棄物減容処理建屋)へ移送開始

#### 5月18日

- 09:24 2号機環境改善に向けて2号機原子炉建屋の事前調査実施 (~09:38)
- 10:00 6号機タービン建屋地下の溜まり水を仮設タンクへ移送開始(約80m<sup>3</sup>)  
(~14:00)
- 10:30 6号機原子炉建屋地下の溜まり水を同号機廃棄物処理建屋へ移送(約10.5  
m<sup>3</sup>) (~12:30)
- 10:40 メガフロート受け入れのため、バージ船(淡水の供給船)2隻、福島第一  
原子力発電所から福島第二原子力発電所向け出港
- 13:10 2号機使用済燃料プールへ淡水注入開始(13:15~14:30 ヒトラジンをあ  
わせて注水)(約53t) (~14:40)
- 13:20 バージ船(淡水の供給船)2隻、福島第二原子力発電所着岸

### (3) 人的被害

#### ○負傷等

##### 【地震・津波の負傷・行方不明者(3/15 14:00現在)】

- ・負傷:社員5名(軽傷2名、割れたガラスによる切り傷2名、擦り傷1名。いずれも  
その後仕事復帰)、協力会社1名(両足骨折)
- ・行方不明:社員2名(4号機タービン建屋内)  
⇒3/30、両名を発見(4/2に多発性外傷による出血性ショックによる死亡を確認)

##### 【1号機建屋の爆発による負傷者(3/12)】

- ・社員2名、協力会社2名(1号機タービン建屋付近で負傷)

##### 【3号機建屋の爆発による負傷者(3/14)】

- ・社員4名、協力会社3名
- ・自衛隊員4名(うち1名は内部被ばくの可能性を考慮し、(独)放射線医学総合研究  
所へ搬送したが、診察の結果、内部被ばくなし)

##### 【その他負傷等】

- ・3/11、協力会社の1名を病院へ搬送(後日脳梗塞と判明)
- ・3/12、急病人2名発生(うち1名は脳梗塞、社員1名は左胸の痛み)
- ・3/12、社員1名が左腕裂傷、病院へ搬送(その後仕事復帰)
- ・3/13、社員2名が体調不良(中央制御室における全面マスク着用中)
- ・3/22、3/23、協力会社2名が負傷(共用プールでの仮設電源盤作業中)
- ・3/24、作業員1名に炎症(1号機付近で瓦礫の撤去を行っていた男性の目の周りに発

疹。3/25福島県立医大病院へ搬送されたが、バイ菌による炎症で被ばくによるものではないとの診断)

- ・ 3/25、作業員 1 名が負傷（共用プールでの仮設電源盤搬送作業中）
- ・ 4/7、5・6号機周辺の土捨場で土のう作成中の作業員 1 名が、気分が悪いとのことでサーベイ後（汚染なし）いわき共立病院に搬送、熱中症と診断された
- ・ 4/9、構内水処理建屋にてケーブル処理作業中の作業員 1 名が、体調不良（意識は明瞭）を訴え、左膝の打撲もあるため、いわき市内の労災病院に搬送したところ、「右膝挫傷」「右膝内側副靭帯損傷疑い」と診断された。身体サーベイの結果、汚染はないことを確認  
→ 再診の結果、「右膝内側副靭帯損傷」のため、約10日間の休業と加療を要する見込みと診断された
- ・ 4/10、2号機ヤードにて排水ホース施設作業中の作業員 1 名が、体調不良を訴え、磐城共立病院に搬送（身体への放射性物質の付着なし）
- ・ 5/5、発電所西門外駐車場で、仮設休憩所組立作業中の協力企業作業員 1 名が、脚立より転落し負傷したため、福島労災病院へ救急車で搬送。身体への汚染なし。
- ・ 5/11 大熊3号線増容量工事作業終了後に体調不良を訴えた東京電力作業員を福島第2原発医務室へ移送し、脳貧血と診断され12日朝まで点滴を受け、同日いわき共立病院へ搬送
- ・ 5/14 06:50頃、作業員 1 名が集中環境施設において機材搬送作業中に体調不良を訴え、意識不明となったことから、07:03に福島第一原子力発電所医務室に運ばれ治療を受け、07:35にJヴィレッジへ搬送し医師の診療後、08:35にいわき共立病院に搬送。医師により09:33に死亡確認。身体への放射性物質の付着なし。
- ・ 5/15 14:40、14日にいわき共立病院に搬送された作業員について、5月14日9時33分に死亡が確認された旨の連絡を受ける。
- ・ 5/17 11:07 Jビレッジで協力企業の作業員の左足にフォークリフトのツメが接触し負傷。Jビレッジメディカルセンターで治療。傷が深いためいわき共立病院へ。  
11:36 タンク設置工事の作業員が釘を踏みつける。けがの程度はごく浅く洗浄を実施し処置済。  
13:00 構内で瓦礫片付け作業において作業員がかすり傷（汚染なし）。洗浄を実施し処置完了。

## ○被ばく及び被ばくの可能性

### 【作業員の被ばく】

- ・ 5/16 0:27現在、東電福島第一原発での作業において100mSvを超過した作業員は計30名（社員27名、協力会社3名）250mSvを超えた人数は0名（昨日より変動なし）
- ・ 管理区域内で17名（社員9名、協力会社8名）が顔面に放射性物質が付着（病院への救急搬送を要しない程度の被ばく）
- ・ ベント操作に伴い作業員 1 名が放射線大量被ばく（線量106.30mSv）
- ・ 3/24、3号機タービン建屋の大物搬入口から地下エリアにかけて、溜まり水に浸かって作業していた東京電力関係者3名の被ばくを確認。3名の被ばく量は180.07mSv、179.37mSv、173.0mSv。3/25に3名を放射線医学総合研究所に搬送し、被ばく線量等に



について検査を実施。3名のうち汚染水に触れた2名には局部被ばく及び内部被ばくが認められたが、健康への影響は無し。分析の結果、2名の足の被ばく量は2～3Svと推定（3名は3/28退院）。東京電力は3/25、福島労働局からの口頭指示を受け、更なる放射線管理の徹底と被ばくの作業管理に万全を期するため、本事象の教訓と今後の対策をまとめて国等へ説明

※作業員が踏み入れた水について調査した結果、水表面の線量率は約400mSv/h、採取水のガンマ線核種分析の結果、試料の濃度は各核種合計で約 $3.9 \times 10^6 \text{Bq/cm}^3$

#### 3号機タービン建屋地下内溜まり水の分析結果（再評価後）

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Tc(テクネチウム)-99m | 濃度：約 $2.0 \times 10^3 \text{Bq/cm}^3$ |
| I(ヨウ素)-131     | 濃度：約 $1.2 \times 10^6 \text{Bq/cm}^3$ |
| Cs(セシウム)-134   | 濃度：約 $1.8 \times 10^5 \text{Bq/cm}^3$ |
| Cs(セシウム)-136   | 濃度：約 $2.3 \times 10^4 \text{Bq/cm}^3$ |
| Cs(セシウム)-137   | 濃度：約 $1.8 \times 10^5 \text{Bq/cm}^3$ |
| Ba(バリウム)-140   | 濃度：約 $5.2 \times 10^4 \text{Bq/cm}^3$ |
| La(ランタン)-140   | 濃度：約 $9.1 \times 10^3 \text{Bq/cm}^3$ |

- ・ 3/29 12:03、3号機建屋外において、協力企業作業員3名が残留熱除去海水系配管のフランジを取り外した際、配管に溜まった水を被ったが、水を拭き取った結果、身体への放射性物質の付着はなかった
- ・ 東電福島第一原子力発電所で作業していた従業員で100mSvを超過した作業員計29名のうち3名について、4/11に放射線医学総合研究所で再受診した結果、3名とも健康状態に問題なし。両足に局所被ばくのあった2名の皮膚に熱傷の症状や紅斑等は認められず
- ・ 4/27 女子社員1名の実効線量（平成22年度第4四半期分）が17.55mSvであり、法令に定める線量限度（5mSv/3ヶ月）を超えていることを確認。診断の結果、健康への影響がないことを確認
- ・ 5/1 11:00、新たに女子社員1名の実効線量（平成22年度第4四半期分）が法令に定める線量限度（5mSv/3ヶ月）を超えて7.49mSvであることを確認
- ・ 5/2 女性社員2名とも、医師による診断の結果、健康への影響はないことを確認
- ・ 5/2 東京電力は、「福島第一原子力発電所の放射線業務従事者の線量限度を超える被ばくに係る原因究明及び再発防止対策の策定について」発表
- ・ 5/12 福島第一原子力発電所で作業中に体調不良となった作業員1人を、東京電力がJビレッジへ搬送し、その後、双葉地方広域市町村圏組合消防本部が、Jビレッジからいわき市立総合警域共立病院へ搬送

#### 【住民の被ばく】

- ・ 二本松市福島県男女共生センターにおいて、双葉厚生病院からの避難者約60名を含む133名の測定を行い、13,000cpm以上の23名に除染を実施
- ・ バスにより避難した双葉町の住民約100名のうち9名について測定した結果、4名から18,000～40,000cpm以上を検知
- ・ 3/12～3/15、大熊町のオフサイトセンターにおいてスクリーニングを実施。初めに除染の基準値を6,000cpmとした際には41名が基準値以上の値を示し、後に基準値を13,000cpmに引き上げて以降は8名が基準値以上の値を示した。検査を受けた162名のう

ち5名について、除染処置の後に病院へ搬送

- ・福島県において、10km圏内から避難した病院関係者のスクリーニングを行った結果、3名について除染後も高い数値が検出されたため、第2次被ばく医療機関へ搬送
- ・3/13以降 福島県が避難所のほか、保健所等11カ所(常設)でスクリーニングを実施。5/13までに実施した186,664人のうち、10万cpm以上の値を示した者が102名。それら102名についても脱衣後の再計測は10万cpm以下であり、健康に影響を及ぼす事例はみられなかった
- ・0～15歳までの小児に対する甲状腺の検査を実施したが、いずれも問題となるレベルではなかった

| 実施日     | 場所等          | 人数(名) |
|---------|--------------|-------|
| 3/24    | 川俣町保健センター他   | 66    |
| 3/26～27 | いわき市保健所      | 137   |
| 3/28～30 | 川俣町公民館、飯舘村役場 | 946   |

#### 【その他の被ばく】

- ・3/14、自衛隊員4名が3号機建屋の爆発の際に負傷。うち1名は放射線医学総合研究所に搬送されたが、検査の結果、被ばくによる健康被害はないとの判断
- ・警察官2名について、警察庁において除染実施を確認。異常の報告なし
- ・10km圏内からの入院患者と病院関係者の避難・搬送に関係した消防職員60名のスクリーニングにおいて、3名からバックグラウンドの2倍以上程度の放射線が検出されたため、60名に対して除染を実施
- ・空母「ロナルド・レーガン」等の米軍艦船が、仙台沖活動中に低レベルの放射性物質を検知。乗組員がさらされた可能性のある被ばく量は、最大でも自然界における被ばく量の約1カ月分以下
- ・福岡市消防ヘリ(ゆりかもめ)において、フライト中(東電福島第一原発3号機爆発時20km圏内では飛行していなかった)、機内で26,000cpmを記録。隊員6名のうち最高値は4,500cpm
- ・4/1 11:35頃、米軍はしけ船のホース手直し作業のため、岸から船に乗り込む際、作業員1名が海に転落。表面汚染が認められたため、シャワーによる除染を実施。念のため、内部被ばくの検査を実施したところ、内部被ばくなしと評価(4/12)
- ・4/16現在、警察、消防、自衛隊及び原子力安全・保安院の作業員の中に、100mSvを超える被ばく者はなし
- ・4/23 17:00頃、発電所構外(楢葉町内)において、作業員がコンクリートミキサーで使った水を中和する作業中、水が飛散して誤って目に入った。目がしみることから、水(生理食塩水)で洗浄し、Jヴィレッジの産業医の診察を受け、念のため病院へ搬送

#### (4) 避難状況

3月11日

20:50 福島県が発電所半径2kmの住民に避難指示

21:23 内閣総理大臣から、福島県知事、大熊町長、双葉町長、富岡町長及び浪

江町長に対して避難指示

福島第一原子力発電所1号機から半径3km圏内の住民は、避難すること。  
また、福島第一原子力発電所1号機から半径10km圏内の住民は、屋内待避すること。  
現地対策本部長から新たな指示が出された場合には、その指示に従うこと。  
区域内の居住者等に対して、その旨周知されたい。

3月12日

00:30 対象住民の避難措置完了

- ・双葉町 3,057人 (01:45現在※ 3km以内避難措置完了)
- ・大熊町 2,805人 (01:45現在※ 3km以内避難措置完了)

※再度確認した時間

05:44 内閣総理大臣から、福島県知事、大熊町長、双葉町長、富岡町長及び浪江町長に対して避難指示

福島第一原子力発電所から半径10km圏内の住民は、避難すること。  
現地対策本部長から新たな指示が出された場合には、その指示に従うこと。  
区域内の居住者等に対して、その旨周知されたい。

- ・富岡町 14,808人
- ・大熊町 11,363人
- ・双葉町 7,243人
- ・浪江町 17,793人 合計51,207人

18:25 内閣総理大臣から、福島県知事、大熊町長、双葉町長、富岡町長及び浪江町長に対して避難指示

福島第一原子力発電所から半径20km圏内の住民は、避難すること。  
現地対策本部長から新たな指示が出された場合には、その指示に従うこと。  
区域内の居住者等に対して、その旨周知されたい。

- ・富岡町 15,736人
- ・大熊町 11,321人
- ・双葉町 6,900人
- ・浪江町 20,661人
- ・川内村 2,893人
- ・楡葉町 7,826人
- ・南相馬市 70,954人
- ・田村市 41,212人 合計177,503人

3月15日

11:00 内閣総理大臣指示

福島第1原子力発電所から20km以上30km圏内の住民は、屋内待避すること。

14:00頃 対象住民の避難措置完了

3月25日

11:46 官房長官記者会見

【屋内退避指示対象者に対する生活支援の促進等について】(要旨)

- 区域内住民の生活支援及び自主避難の積極的な促進
- 避難指示を想定した諸準備の加速化
- 政府として生活支援の充実を図り、避難に際して移動手段の確保、受け入れ施設の確保等、円滑な実施に向け最大限に努力
- 地元市町村においては自主避難を促進し、避難指示が出された場合は直ちに実施に移せるよう、国、県と密接な連携を図るなど適切に対応

5月10日

- ・一時立入りの開始（川内村 54世帯92名）

5月12日

- ・一時立入りの実施（川内村 28世帯43名、葛尾村17世帯27名）

5月13日

- ・警戒区域への一時立入り希望受付用のコールセンターを設置（毎日8:00～22:00）（～6月12日まで）

5月15日

- ・計画的避難区域から町村の斡旋する移転先への移動を開始（川俣町 10:00出発（8世帯）、飯館村 13:15出発（10世帯））

（5）別添資料

- 東電福島第一原子力発電所パラメータ（別添1）
- 東電福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧（別添2）
- 福島県内各地方 環境放射能測定値（暫定値）（別添3）
- 環境放射能水準調査（周辺都道府県モニタリング）（別添4）
- 環境放射能水準調査結果（定時降下物）（別添5）
- 環境放射能水準調査結果（上水（蛇口））（別添6）
- 海水核種分析（別添7）
- タービン建屋地下階溜まり水の測定結果（別添8）

## 2 東京電力(株)福島第二原子力発電所の事故及び対応状況

### (1) 東京電力(株)福島第二原子力発電所（以下「東電福島第二原発」という。）基本情報

所在地：福島県双葉郡楢葉大字波倉字小浜作12

原子炉形式：沸騰水型原子炉（BWR）10

出力：1号機（110万kw）

2号機（110万kw）

3号機（110万kw）

4号機（110万kw）

### (2) 事故の発生・進展の主な経緯

3月11日

14:46 三陸沖を震源とするマグニチュード9.0の地震発生

17:35 1号機に関し、原災法第10条事象発生（原子炉冷却材漏えい）

18:33 1号機、2号機及び4号機に関し、原災法第10条事象発生（原子炉除熱機能喪失）

3月12日

03:00 1号機、2号機、3号機、4号機に関し、復水補給水系で原子炉内に注水

05:22 1号機に関し、原災法第15条事象発生（原子炉圧力抑制機能喪失）及び通報（05:40）

05:32 2号機に関し、原災法第15条事象発生（原子炉圧力抑制機能喪失）及び通報（05:56）

06:07 4号機に関し、原災法第15条事象発生（原子炉圧力抑制機能喪失）及び通報（06:10）

※1、2、4号機はいずれも除熱能力が無いため、圧力抑制室の温度100℃を超過

12:15 3号機に関し、冷温停止（安全な状態）

3月14日

01:24 1号機に関し、原子炉冷却機能の復旧作業が完了し冷却開始

07:13 2号機に関し、原子炉冷却機能の復旧作業が完了し冷却開始

10:15 1号機に関し、原災法第15条事象から復帰

13:40 1号機に関し、冷温停止

14:20 2号機に関し、冷温停止

15:42 4号機に関し、冷却開始

15:52 2号機に関し、原災法第15条事象から復帰

19:00 1号機、2号機及び4号機に関し、冷温停止中を確認

3月15日

07:15 4号機に関し、原災法第15条事象から復帰

3月18日

17:50 東電福島第一・第二原子力発電所事故について、原子力安全・保安院が I N E S（国際原子力・放射線事象評価尺度）の暫定評価結果を発表

・1号機、2号機及び4号機：評価レベル3（重大な異常事象）

3月30日

17:56 1号機に関し、タービン建屋1階付近からの煙の発生を確認し、消防に通報（18:13に煙がないことを確認）

19:15 機器の異常であり、火災ではないと消防が判断

4月7日

23:55 23:32頃発生した地震に関し、1～4号機及び廃棄物処理建屋異常なし

4月11日

17:45 17:16頃発生した地震に関し、1～4号機及び廃棄物処理建屋異常なし

4月12日

14:30 14:07頃発生した地震に関し、1～4号機及び廃棄物処理建屋異常なし

4月16日

11:38 11:19頃発生した地震に関し、1～4号機及び廃棄物処理建屋異常なし

### (3) 人的被害

・軽傷2名

・死亡1名（タワークレーン操縦室内で頭部等全身打撲。3/12 17:17死亡確認）

（注）これまで「死亡2名」、「重症1名」と記載してきたところ、同一人物による、異なる時点の情報を重ねて計上したものであることが判明したため修正。（5/8）

### (4) 避難状況

3月12日

07:45 内閣総理大臣から、福島県知事、広野町長、楢葉町長、富岡町長及び大熊町長に対して避難指示

福島第二原子力発電所1号機から半径3km圏内の住民は、避難すること。  
また、福島第二原子力発電所1号機から半径10km圏内の住民は、屋内待避すること。  
現地対策本部長から新たな指示が出された場合には、その指示に従うこと。  
区域内の居住者等に対して、その旨周知されたい。

14:05 対象住民の避難措置完了

・楢葉町 1,515人

・富岡町 6,534人

17:39 内閣総理大臣から、福島県知事、広野町長、楢葉町長、富岡町長及び大熊町長に対し、避難指示

福島第二原子力発電所から半径10km圏内の住民は、避難すること。  
現地対策本部長から新たな指示が出された場合には、その指示に従うこと。  
区域内の居住者等に対して、その旨周知されたい。

・富岡町 15,961人

・大熊町 7,127人

・楢葉町 8,100人

・広野町 1,238人

合計 32,426人

3月15日まで

10km圏内 対象住民の避難措置完了

(5) 別添資料

○東電福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧（別添9）

### 3 政府の対応

3月11日

16:36 「東京電力福島第一原子力発電所における事故に関する官邸対策室」設置

16:54 総理大臣記者発表

16:57 官房長官記者会見（～17:12）

17:39 官房長官記者会見（～17:44）

19:03 原子力緊急事態宣言発令（福島第一原子力発電所で起きた事象について）

「福島第一原子力発電所に係る原子力災害対策本部」の設置

第1回原子力災害対策本部の開催（～19:22）

19:45 官房長官記者会見（～19:56）

21:23 総理大臣指示

福島第一発電所の半径3km圏内の避難、3km～10km圏内の屋内待避

21:41 総理大臣指示（経済産業大臣より伝達）

21:52 官房長官記者会見（～22:01）

3月12日

00:15 官房長官記者会見（～00:35）

03:12 官房長官記者会見（～03:32）

05:44 総理大臣指示

福島第一発電所の半径10km圏内の避難

07:11 総理大臣による視察（到着）

07:45 原子力緊急事態宣言発令（福島第二原子力発電所で起きた事象について）

「福島第一原子力発電所事故及び福島第二原子力発電所事故に係る原子力災害対策本部」に改名

総理大臣指示

福島第二発電所から半径3km圏内の避難、半径10km圏内の屋内待避

09:15 第2回原子力災害対策本部の開催

09:35 官房長官記者会見（～10:14）

12:08 第3回原子力災害対策本部の開催

17:39 総理大臣指示

福島第二発電所から半径10km圏内の避難

17:47 官房長官記者会見（～18:20）

18:00 総理大臣指示

福島第一原発について、真水による処理はあきらめ海水を使え

18:25 総理大臣指示

福島第一発電所から半径20km圏内の避難

20:32 総理大臣メッセージ（～20:41）

20:41 官房長官記者会見（～21:08）

22:05 第4回原子力災害対策本部の開催

3月13日

08:09 官房長官記者会見（～08:30）



- 10:04 第5回原子力災害対策本部の開催
- 11:02 官房長官記者会見 (～11:20)
- 15:27 官房長官記者会見 (～15:55)
- 16:51 官房長官記者会見 (～17:12)
- 19:49 総理大臣メッセージ (～19:58)
- 19:58 官房長官記者会見 (～20:14)
- 20:14 経済産業大臣会見 (～20:19)
- 21:35 第6回原子力災害対策本部の開催

3月14日

- 05:15 官房長官記者会見 (～05:35)
- 09:53 第7回原子力災害対策本部の開催
- 10:56 官房長官記者会見 (～11:15)
- 11:40 官房長官記者会見 (～11:44)
- 12:39 官房長官記者会見 (～12:53)
- 14:12 経済産業大臣が、屋内退避が命じられている住民に対し、20km圏外への退避の再開を指示
- 16:16 官房長官記者会見 (～16:48)
- 21:03 官房長官記者会見 (～21:36)

3月15日

- 05:30頃 福島原子力発電所事故対策統合本部の設置
- 05:39 官房長官記者会見 (～06:00)
- 06:42 官房長官記者会見 (～06:45)
- 10:30 経済産業大臣から東京電力に対して原子炉等規制法第64条第3項の規定に基づき以下の命令を発出

- (1) 福島第一原子力発電所第4号機の使用済燃料プールの消火に努めること。併せて、再臨界の防止に努めること。
- (2) 福島第一原子力発電所第2号機について、極力早期に原子炉への注水を行うこと。必要に応じ、ドライウエルのベントを行うこと。

- 11:00 総理大臣指示

福島第一発電所から半径20km～30km圏内の屋内待避

- 11:01 総理大臣メッセージ (～11:06)
- 11:07 官房長官記者会見 (～11:29)
- 12:53 第8回原子力災害対策本部 (～13:14)
- 16:22 官房長官記者会見 (～16:46)
- 22:00 経済産業大臣から東京電力に対して原子炉等規制法第64条第3項の規定に基づき以下の命令を発出

福島第一原子力発電所第4号機の使用済燃料プールへの注水を可及的速やかに行うこと。

3月16日

東京大学大学院 小佐古敏荘教授を内閣官房参与に任命

- 11:15 官房長官記者会見 (～11:44)

16:40 第9回原子力災害対策本部（～16:55）

17:56 官房長官記者会見（～18:24）

3月17日

11:30 官房長官記者会見（～12:03）

18:13 第10回原子力災害対策本部（～18:25）

18:42 官房長官記者会見（～19:20）

3月18日

10:55 官房長官記者会見（～11:34）

16:48 官房長官記者会見（～17:33）

20:13 総理大臣メッセージ（～20:28）

3月19日

16:07 官房長官記者会見（～16:54）

3月20日

16:31 官房長官記者会見（～17:15）

17:26 原子力災害対策本部長（内閣総理大臣）指示

東京電力福島第一原子力発電所で発生した事故に関し、原子力災害特別措置法第20条第3項の規定に基づき下記のとおり指示する

記

1. 福島第一原子力発電所施設に対する放水、観測、及びそれらの作業に必要な業務に関する現場における具体的な実施要領については、現地調整所において、自衛隊が中心となり、関係行政機関及び東京電力株式会社の間で調整の上、決定すること。
2. 当該要領に従った作業の実施については、現地に派遣されている自衛隊が現地調整所において一元的に管理すること。

3月21日

16:03 第11回原子力災害対策本部の開催（～16:42）

17:58 官房長官記者会見（～18:39）

3月22日

東京工業大学原子炉工学研究所の有富正憲所長及び齊藤正樹教授を内閣官房参与に任命

11:10 官房長官記者会見（～11:36）

16:36 官房長官記者会見（～16:53）

3月23日

11:03 官房長官記者会見（～11:32）

17:07 官房長官記者会見（～17:49）

3月24日

11:03 官房長官記者会見（～11:23）

16:11 官房長官記者会見（～16:41）

3月25日

11:46 官房長官記者会見（～12:15）

【屋内退避指示対象者に対する生活支援の促進等について】（要旨）  
○区域内住民の生活支援及び自主避難の積極的な促進

○避難指示を想定した諸準備の加速化  
○政府として最大限に努力  
○地元市町村においては国、県と密接な連携を図り適切に対応

16:00 官房長官記者会見（～16:40）

19:33 総理大臣メッセージ（～19:48）

3月26日

16:18 官房長官記者会見（～16:31）

3月27日

16:08 官房長官記者会見（～16:28）

3月28日

11:30 官房長官記者会見（～11:57）

15:58 官房長官記者会見（～16:16）

3月29日

多摩大学大学院の田坂広志教授を内閣官房参与に任命  
原子力被災者生活支援チームを設置

09:50 官房長官記者会見（～10:06）

16:07 官房長官記者会見（～16:31）

3月30日

09:48 官房長官記者会見（～10:10）

16:58 官房長官記者会見（～17:25）

3月31日

10:59 官房長官記者会見（～11:17）

16:06 官房長官記者会見（～16:21）

18:47 第12回原子力災害対策本部を開催（～19:12）

19:59 官房長官記者会見（～20:08）

4月1日

09:54 官房長官記者会見（～10:14）

17:31 総理大臣記者会見（～18:14）

東北地方太平洋沖地震による災害及びこれに伴う原子力発電所事故による災害については、今後「東日本大震災」と呼称する。

・原子力災害専門家グループによる初会合を実施

4月2日

05:55 総理大臣による視察（出発）

4月3日

15:04 官房長官記者会見（～15:34）

4月4日

11:15 官房長官記者会見（～11:30）

16:02 官房長官記者会見（～16:41）

4月5日

09:57 官房長官記者会見（～10:17）

16:42 官房長官記者会見（～17:13）

4月6日

11:05 官房長官記者会見 (～11:20)

16:40 官房長官記者会見 (～17:15)

4月7日

11:04 官房長官記者会見 (～11:22)

16:00 官房長官記者会見 (～16:25)

4月8日

11:03 官房長官記者会見 (～11:38)

16:09 官房長官記者会見 (～16:37)

4月9日

海江田原子力災害対策本部副本部長（経済産業大臣）による福島県知事への表敬及び  
現地視察

4月10日

原子力災害対策本部長から原子力安全委員会に対し、東京電力福島第一原子力発電所に  
係る原災法第15条第2項第1号及び第3号に掲げる事項に関し、第20条第5項の規定  
に基づき、以下の事項について意見の求め

福島第一原子力発電所の避難区域 20km 以遠において、積算空間線量が高くなるお  
それのある場所が見込まれる中で、緊急事態応急対策を実施すべき区域のあり方及び  
その区域内の居住者等に対し周知させるべき事項、また、同発電所の事故の状況が安  
定していない中で、屋内退避区域 20～30km における緊急事態応急対策を実施すべ  
き区域のあり方及びその区域内の居住者等に対し周知させるべき事項に関し、それぞ  
れ原子力災害対策特別措置法第十五条第二項第一号及び第三号に掲げる事項

→4/10 原子力安全委員会から意見提出（「計画的退避区域」と「緊急時避難準備区  
域」の設定について）

07:00 総理大臣による視察（出発）

4月11日

10:58 官房長官記者会見 (～11:30)

14:45 第13回原子力災害対策本部を開催 (～15:26)

16:09 官房長官記者会見 (～16:39)

【「計画的避難区域」と「緊急時避難準備区域」の設定について】

1 「計画的避難区域」の設定

国際放射線防護委員会（ICRP）と国際原子力機関（IAEA）の緊急時  
被ばく状況における放射線防護の基準値（年間 20～100 mSv）を考慮し  
て、事故発生から 1 年の期間内に積算線量が 20mSv に達するおそれの  
ある区域を「計画的避難区域」とする。

2 「緊急時避難準備区域」の設定

現在の「屋内退避区域」で「計画的避難区域」に該当する区域以外  
の区域を「緊急時避難準備区域」とする。

17:25 総理大臣指示（17:16頃発生 of 福島県浜通りを震源とする地震に関し）

被災状況、特に原発の状況の確認に全力を挙げるとともに、人命救助に  
全力を挙げること。

4月12日

10:19 官房長官記者会見（～10:35）

14:13 総理大臣指示（14:07頃発生 of 福島県浜通りを震源とする地震に関し）

人命救助は全力を挙げるとともに、被災状況、特に原発の状況の確認に全力を挙げること。

17:50 総理大臣メッセージ（～18:42）

4月13日

11:05 官房長官記者会見（～11:38）

16:06 官房長官記者会見（～16:23）

4月14日

11:07 官房長官記者会見（～11:33）

16:42 官房長官記者会見（～16:54）

4月15日

09:49 官房長官記者会見（～10:05）

16:12 官房長官記者会見（～16:42）

4月16日

福山官房副長官による計画的避難区域となる福島県飯舘村及び川俣町（一部が対象）における住民説明会実施

4月17日

07:28 官房長官による福島県視察（出発）

4月18日

11:07 官房長官記者会見（～11:21）

16:06 官房長官記者会見（～16:30）

4月19日

09:44 官房長官記者会見（～09:53）

15:57 官房長官記者会見（～16:03）

4月20日

10:57 官房長官記者会見（～11:11）

16:02 官房長官記者会見（～16:23）

4月21日

07:30 総理大臣による視察（出発）

11:00 原子力災害対策本部長（内閣総理大臣）指示

4月22日午前0時をもって、福島第一発電所の半径20km圏内を警戒区域に設定

福島第二発電所周辺の避難区域を半径10km圏内から8 km圏内へ変更

11:00 官房長官記者会見（～11:22）

上記原子力災害対策本部長指示を公表

16:06 官房長官記者会見（～16:28）

4月22日

09:44 原子力災害対策本部長（内閣総理大臣）指示

福島第一原子力発電所から半径20km～30km圏内の屋内待避を解除し、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域を設定

原子力災害対策本部長（内閣総理大臣）指示

平成23年3月12日付けで避難のために立ち退きを指示した区域（福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域）並びに平成23年4月22日付けで設定した計画的避難区域及び緊急時避難準備区域において、平成23年産の稲の作付けを控えるよう要請

- 09:44 官房長官記者会見（～10:22）  
17:41 総理大臣メッセージ（～18:21）
- 4月25日  
11:03 官房長官記者会見（～11:19）  
15:59 官房長官記者会見（～16:14）  
17:25 統合本部合同記者会見（～21:10）
- 4月26日  
10:05 官房長官記者会見（～10:33）  
16:04 官房長官記者会見（～16:24）  
18:00 統合本部合同記者会見（～21:10）
- 4月27日  
11:10 官房長官記者会見（～11:25）  
16:03 官房長官記者会見（～16:23）  
17:00 統合本部合同記者会見（～20:55）
- 4月28日  
09:54 官房長官記者会見（～10:08）  
16:21 官房長官記者会見（～16:41）  
16:35 統合本部合同記者会見（～21:10）
- 4月29日  
11:02 官房長官記者会見（～11:12）  
16:01 官房長官記者会見（～16:15）
- 4月30日  
11:35 官房長官記者会見（～11:56）  
16:30 統合本部合同記者会見（～21:00）
- 5月1日  
11:01 官房長官記者会見（～11:09）  
16:03 官房長官記者会見（～16:20）
- 5月2日  
16:30 統合本部合同記者会見（～21:35）  
17:29 官房長官記者会見（～17:53）
- 5月4日  
16:30 統合本部合同記者会見（～19:29）

5月6日

10:16 第14回原子力災害対策本部を開催（～11:33）

11:46 官房長官記者会見（～12:17）

16:00 統合本部合同記者会見（～19:20）

19:11 総理大臣記者会見（～19:19）

浜岡原子力発電所の全原子炉の運転停止を中部電力へ要請

5月8日

16:30 統合本部合同記者会見（～19:45）

5月9日

11:10 官房長官会見（～11:26）

16:07 官房長官会見（～16:19）

5月10日

10:39 官房長官会見（～10:53）

16:30 統合対策室合同記者会見（～19:15）

17:50 総理大臣記者会見（～18:27）

5月11日

11:03 官房長官会見（～11:20）

15:59 官房長官会見（～16:07）

16:30 統合対策室合同記者会見（～20:10）

5月12日

11:13 官房長官会見（～11:39）

16:00 原子力災害対策本部長（内閣総理大臣指示）

福島原子力発電所の事故に伴う警戒区域内における家畜の安楽死処分について、原子力災害対策本部長（内閣総理大臣）から、福島県に対して、警戒区域内で生存している家畜について、当該家畜の所有者の同意を得て、当該家畜の安楽死処分を行うよう指示

16:04 官房長官会見（～16:25）

5月13日

09:56 官房長官会見（～10:21）

15:58 官房長官会見（～16:12）

16:30 統合対策室合同記者会見（～19:26）

5月16日

10:58 官房長官会見（～11:14）

16:00 官房長官会見（～16:17）

16:30 統合対策室合同記者会見

5月17日

9:42 官房長官会見（～9:45）

16:00 官房長官会見（～16:18）

16:30 統合対策室合同記者会見

17:07 第15回原子力災害対策本部を開催（～17:30）

5月18日

11:02 官房長官会見（～11:21）

16:30 総合対策室合同記者会見（～18:37）

18:00 総理大臣会見（～18:33）

5月19日

11:00 官房長官会見（～11:19）

16:09 官房副長官会見（～16:25）

#### 4 各省庁の活動状況（原子力発電所の事故対応）

##### ○経済産業省

3月11日

15:42 警戒本部設置、現地警戒本部設置

21:14 池田経済産業副大臣の東電福島第一原発の原子力災害現地対策本部入りのため、防衛省をヘリコプターにて出発

22:30 池田経済産業副大臣が大滝根分屯基地到着

3月12日

00:00 池田経済産業副大臣が現地本部（福島県原子力センター）到着

03:05 海江田大臣、寺坂保安院長、東京電力小森常務が記者会見

20:05 総理指示を踏まえ、原子炉等規制法第64条第3項の規定に基づき、東電福島第一原発1号機の海水注入等を指示

3月13日

11:20 現地原子力対策本部から経済産業省対策本部あてに、保健師や看護師等の派遣要請あり。他省庁に協力要請

3月15日

16:20 現地対策本部長を池田副大臣から松下副大臣に交代し、現地対策本部の機能を福島県庁内に移転

##### ○原子力安全・保安院

3月11日

14:46 災害対策本部設置

20:50 福島県対策本部が東電福島第一原発1号機の半径2kmの住人（1,864人）に避難指示

21:55 東京電力から21:00現在の状況につき発表。東電福島第一原発の運転状態が不明であり、原子炉水位確認できない。原子炉水位低下により放射性物質が放出される恐れがあるため、自治体から半径2km以内の地域住民に対して避難勧告が発出

22:00 東電福島第一2号機の今後のプラント状況の評価結果（放出される放射性物質の量は解析中）

（実績）14:47 原子炉スクラム（RCIC起動）



- (実績) 20:30 RCIC停止 (原子炉への注水機能喪失)
- (実績) 21:50 水位計復活 (L2: 燃料上部より約3mの水位)
- (予測) 22:50 炉心露出
- (予測) 23:50 燃料被覆管破損
- (予測) 24:50 燃料熔融
- (予測) 27:20 原子炉格納容器設計最高圧 (527.6kPa) 到達  
原子炉格納容器ベントにより放射性物質の放出

※注: 本記述の「予測」は3/11 22:00時点のプラントの状況を前提としたものであり、その後のRCIの推移により予測は大きく変化している。

- 23:03 福島県内堀副知事が原子力センターに到着
- 23:10 電源車状況  
東北電力出発の高圧2台: 福島オフサイトセンターに到着 (21:09)  
水戸出発の高圧1台・低圧1台: 移動中 (22:48)

### 3月12日

- 01:55 東電福島第一原発2号機において、津波の危険性のため電源接続作業中止
- 02:00 作業を再開し4時間程度の作業時間を見込み
- 02:29 東電福島第一原発2号機で圧力が上昇した格納容器から原子炉建屋を通じて外部に蒸気を逃がすことを検討中

### 3月13日

- 09:30 福島県知事、大熊町長、双葉町長、富岡町長、浪江町長に対し、原災法に基づき、放射能除染スクリーニング基準 (40Bq/cm<sup>2</sup>または6,000cpm以上の者を除染) について指示

### 3月25日

- ・東電福島第一原発3号機タービン建屋における作業員の被ばくに関して、東京電力に対し、再発防止の観点から、直ちに放射線管理を見直し、改善するよう、口頭指示
- ・官房長官指示 (07:40) により、以下の旨を福島県及び南相馬市に伝達  
「仮に20km~30kmの区域に避難指示が出された場合には、南相馬市庁舎が30km圏内にあるところ、その機能を30km圏の外側に移す必要がでてくるので、南相馬市の分庁舎 (30km圏外にある合併前の旧町の役場) に機能を移転するなど、適切な措置を講じるよう、お願いしたい。」

### 3月28日

- ・東京電力に対し、3/27同社が発表した2号機タービン建屋地下溜まり水の測定に係る評価の誤りについて、再発防止を図るよう口頭で指示
- 13:50 原子力安全委員会臨時会議助言 (福島第一原発2号機タービン建屋地下1階の滞留水について) を受け、東京電力に対し、海水モニタリングポイントの追加や地下水モニタリングの実施について口頭で指示

### 4月12日

- ・原子力安全基盤 (JNES) の原子炉の状態等の解析結果から試算による東電福島第一原子力発電所の原子炉からの大気中への総放出量を発表

4月13日

- ・東京電力に対し、原子炉等規制法第67条第1項の規定に基づき、東電福島第一原発建屋の耐震安全性評価の実施結果及び有効な耐震補強工事等の対策の検討結果について報告を指示

4月21日

- ・東京電力に対し、東電福島第二原子力発電所の緊急安全対策の実施について報告を指示

4月25日

- ・東京電力に対し、原子炉等規制法第67条第1項の規定に基づき、東電福島第一原子力発電所の原子炉の運転記録及び原子炉施設等の事故記録に関する事項の報告を指示

4月27日

- ・東京電力に対し、福島第一原子力発電所の放射線業務従事者の線量限度を超える被ばくに係る原因究明及び再発防止策の策定について指示。5月2日、報告書受領

4月29日

- ・東京電力に対し、「平成23年東北地方太平洋沖地震を踏まえた新耐震指針に照らした既設発電用原子炉施設等の耐震安全性の評価結果に係る原子力安全・保安院における検討に際しての意見の追加への対応について（指示）」を発出

4月30日

- ・東京電力に対し、原子炉等規制法第67条第1項の規定に基づき、「福島第一原子力発電所1号機における燃料域上部まで原子炉格納容器を水で満たす措置の実施に係る報告の徴収について」を発出。5月5日、報告書を受領。
- ・平成23年東北地方太平洋沖地震を踏まえた新耐震指針に照らした既設発電用原子炉施設等の耐震安全性の評価結果に係る原子力安全・保安院における検討に際しての意見の追加への対応について（指示）」を発出

5月2日

- ・東京電力に対し、原子炉等規制法第67条第1項の規定に基づき、福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋内の放射性物質濃度の低減措置の必要性（今後の原子炉建屋内における作業内容の見通しを含む。）及び各低減措置（局所排風機の設置及び使用、並びに北側二重扉の開放）について報告を指示。5月3日、報告書を受領。

5月5日

- ・4/30に原子炉等規制法第67条第1項の規定に基づいて東京電力に対して「福島第一原子力発電所1号機における燃料域上部まで原子炉格納容器を水で満たす措置の実施について」報告を求めていたところ、東京電力から報告書を受領。同報告書について、評価を行うとともに今後の対応について必要事項を指示。

5月8日

- ・東京電力に対し、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋の北側二重扉開口部の開放について（指示）」を発出。

5月11日

- ・東京電力から5月2日に提出された「福島第一原子力発電所の放射線業務従事者の線量限度を超える被ばくに係る原因究明及び再発防止対策の策定について」に一部誤り

があったため、修正報告を受けた。

- ・ 4月9日に「非常用発電設備の保安規定上の取り扱いについて（指示）」を発出したことを受け、原子炉設置者から保安規定変更許可申請が提出された。申請内容について、緊急安全対策の実施状況報告、立入り検査等を踏まえ厳格に審査し許可した。

## ○内閣府（原子力安全委員会）

3月11日

16:00 第16回原子力安全委員会（臨時会）（平成23年3月11日（金）午後発生地震について）

16:05 緊急技術助言組織を立ち上げ、担当調査委員の招集を決定

17:30 福島県原子力災害対策センター（オフサイトセンター）へ職員を派遣

3月12日

07:11 原子力安全委員長が総理大臣の現地視察に同行

3月14日

15:30 第17回原子力安全委員会（臨時会）（緊急の場合における実用発電用原子炉に関する線量限度等の告示について）

3月17日

18:45 第18回原子力安全委員会（臨時会）（緊急の場合における実用発電用原子炉に関する線量限度等の告示について）

3月23日

21:00 緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム（SPEEDI）の試算を公表

3月25日

11:30 第19回原子力安全委員会（臨時会）（緊急時モニタリングデータに基づく線量評価方法について 等）

3月26日

19:00 原子力安全委員会ブリーフィング（環境モニタリング結果の評価について）

3月27日

19:00 原子力安全委員会ブリーフィング（環境モニタリング結果の評価について）

3月28日

11:15 第20回原子力安全委員会（臨時会）（東電福島第一原発2号機タービン建屋地下1階の滞留水について）

18:45 原子力安全委員会ブリーフィング（環境モニタリング結果の評価について）

3月29日

19:00 原子力安全委員会ブリーフィング（環境モニタリング結果の評価について）

3月30日

17:00 原子力安全委員会ブリーフィング（環境モニタリング結果の評価について）

3月31日

17:00 原子力安全委員会ブリーフィング（環境モニタリング結果の評価について）

4月1日

- 17:00 原子力安全委員会ブリーフィング(環境モニタリング結果の評価について)  
4月2日
- 17:00 原子力安全委員会ブリーフィング(環境モニタリング結果の評価について)  
4月3日
- 17:00 原子力安全委員会ブリーフィング(環境モニタリング結果の評価について)  
4月4日
- 14:00 第21回原子力安全委員会(臨時会)(東日本大震災による原子力発電所への影響について)
- 17:00 原子力安全委員会ブリーフィング(環境モニタリング結果の評価について)  
4月5日
- 17:00 原子力安全委員会ブリーフィング(環境モニタリング結果の評価について)  
4月6日
- 17:00 原子力安全委員会ブリーフィング(環境モニタリング結果の評価について)  
4月7日
- 17:00 原子力安全委員会ブリーフィング(環境モニタリング結果の評価について)  
4月8日
- 17:00 原子力安全委員会ブリーフィング(環境モニタリング結果の評価について)  
4月9日
- 17:00 原子力安全委員会ブリーフィング(環境モニタリング結果の評価について)  
4月10日
- 10:00 第22回原子力安全委員会(臨時会)(原子力災害特別措置法第15条第2項第1号及び第3号に掲げる事項(計画的避難区域等の設定関係)に関し、意見を求める件、外部被ばくの積算線量(3月12日から4月5日までのSPEEDIによる試算値)他)
- 17:00 原子力安全委員会ブリーフィング(環境モニタリング結果の評価について)  
4月11日
- 18:30 原子力安全委員会ブリーフィング(緊急事態応急対策実施区域の変更等に関して原子力災害対策本部長に対して原子力安全委員会から述べた意見について)  
4月12日
- ・3/11から4/5までの東電福島第一原子力発電所から大気中への放射性核種の放出総量の推定的試算値を発表
- 17:00 原子力安全委員会ブリーフィング(環境モニタリング結果の評価について)  
4月13日
- 17:00 原子力安全委員会ブリーフィング(環境モニタリング結果の評価について)  
4月14日
- 17:00 原子力安全委員会ブリーフィング(環境モニタリング結果の評価について)  
4月15日
- 17:00 原子力安全委員会ブリーフィング(環境モニタリング結果の評価について)  
4月16日

- 17:00 原子力安全委員会ブリーフィング(環境モニタリング結果の評価について)
- 4月17日
- 06:00 原子力安全委員と緊急事態応急対策調査委員を現地へ派遣
- 17:00 原子力安全委員会ブリーフィング(環境モニタリング結果の評価について)
- 4月18日
- 17:00 第23回原子力安全委員会(臨時会)(東電福島第一原子力発電所事故について、緊急安全対策に係る追加指示について 等)
- 4月19日
- 18:00 原子力安全委員会ブリーフィング(環境モニタリング結果の評価について)
- 4月20日
- 15:00 第24回原子力安全委員会(臨時会)(東電福島第二原子力発電所に係る原子力災害対策特別措置法第15条第2項第1号及び第3号に掲げる事項(避難区域変更関係)について)
- 17:00 原子力安全委員会ブリーフィング(環境モニタリング結果の評価について)
- 4月21日
- 08:30 第25回原子力安全委員会(臨時会)(東電福島第一原子力発電所に係る原子力災害対策特別措置法第15条第2項第3号に掲げる事項(警戒区域設定関係)について)
- 17:00 原子力安全委員会ブリーフィング(環境モニタリング結果の評価について)
- 4月22日
- 17:00 原子力安全委員会ブリーフィング(環境モニタリング結果の評価について)
- 4月23日
- 17:00 原子力安全委員会ブリーフィング(環境モニタリング結果の評価について)
- 4月24日
- 17:00 原子力安全委員会ブリーフィング(環境モニタリング結果の評価について)  
(※ブリーフィングについては、25日以降、事故対策統合本部共同記者会見に統合)
- 4月25日
- 14:00 第26回原子力安全委員会(臨時会)(東電福島第一原子力発電所事故について、小山田原子力安全委員会委員の福島オフサイトセンター及び東電福島第一原子力発電所現地派遣等報告について 等)
- 4月28日
- 11:00 第27回原子力安全委員会(臨時会)(平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の評価等について 等)
- 5月2日
- 14:00 第28回原子力安全委員会(定例会)(平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の評価等について 等)
- 5月9日
- 14:00 第29回原子力安全委員会(定例会)(福島第一原子力発電所事故を踏まえた他の発電所の緊急安全対策の実施状況の確認結果等について 等)
- 5月11日

14:00 第30回原子力安全委員会（臨時会）（「環境モニタリング強化計画」を受けたモニタリングの強化について、実地調査を踏まえた学校等の校庭・園庭における空間線量低減策について 等）

5月12日

14:30 第31回原子力安全委員会（臨時会）（非常用ディーゼル発電機の保安規定上の追加措置について 等）

5月16日

14:00 第32回原子力安全委員会（定例会）（福島第一原子力発電所に滞留している高い放射線量が検出された排水の移送について 等）

5月19日

14:00 第32回原子力安全委員会（臨時会）（放射線量等分布マップについて 等）

## ○警察庁

3月11日

14:46 警備局長を長とする災害警備本部を設置

15:14 長官を長とする緊急災害警備本部に格上げ

15:07 各都道府県に対し、広域緊急援助隊の派遣を指示（3/12 04:50現在 警備・交通部隊2,019名、刑事部隊120名）

21:30 東電福島第一原発周辺の避難誘導対策として、福島県警の部隊70人を派遣

22:40 警察官120名（双葉警察署80名、県機10名、官機30名）が避難対応中。第2機動隊30名が現場に急行中（23:15到着予定）

3月12日

・モニタリングカーの放射線測定資機材を搭載した車両のパトカーによる先導を実施（茨城県警）

05:25 電源車状況（53台出発、うち9台到着。直近まで29台きている）

07:30 電源車状況（53台出発、うち14台到着、まもなく到着11台、オフサイトセンター19台待機中、現場へ移動中9台）

15:47 県警ヘリから、原発付近にいる各部隊に対し、一般人の避難誘導を行いながら、早期の離脱を指示

3月13日

08:00 10km～20km圏内の避難対象者を誘導するため、警察官100名を投入

3月14日

・岡山県警察広域緊急援助隊28人、山口県警察広域緊急援助隊26人は、原発関係の規制業務に従事

3月15日

・東電福島第一原発の原子炉冷却に必要な海水の汲み上げに使用する在日米軍消防車の先導を実施（福島県警・神奈川県警・警視庁・茨城県警）

・東電福島第一原発の原子炉冷却装置を動かすために必要な配電盤の搬送車両の先導を実施（福島県警・茨城県警）

20:00 北茨城市内の野口雨情記念館駐車場及び常陸太田市内の里見ふれあい駐車場において、県が実施する避難車両乗車員の放射線汚染チェックについて、21:00から支援を実施する予定

3月16日

・警視庁が保有する高圧放水車を利用して原発への注水作業を実施するため、警視庁機動隊を現地に派遣

18:50 福島原発からの避難民を磐越道阿武隈高原SA（上り線）で洗浄予定、対象車両約100台

3月17日

02:52 警察部隊は、楢葉町所在のJ-Villageに到着。自衛隊から防護服を受領

15:40 警察の放水車のオペレーターを乗せたバス及び自衛隊の化学防護車が、東電福島第一原発に到着

19:05 警視庁機動隊高圧放水車が東電福島第一原発において放水（1回：約44t）を実施（～19:15）

・NBC部隊22人が、浜通り方面において放射線量計測活動に従事（警視庁・神奈川県警察）

3月19日

・福島原発20km～30km圏内の避難支援のため、警視庁機動隊（大型バス5台）を現地に派遣（～3/22）

3月22日

・福島県機動隊は、県警の相談コーナーに「自宅に残っているようだ」などと寄せられた安否確認情報13件をもとに被災民家を捜索し、「避難所での生活が不安だ」などの理由で留まっていた住民6人を、避難指示の出ている第一原発から半径20km～30km圏外の避難所に搬送した。

4月1日

・3/31午後、東電福島第2原子力発電所に街宣車1台（1人乗車）がゲートを破って侵入し構内を走行、身柄確保の上、4/1午前、器物損壊及び建造物侵入被疑者として通常逮捕した。

## ○防衛省

3月11日

18:35 原発災害対応のため中央即応集団110名、化学防護車4両を待機（朝霞駐屯地）

18:45 44普通科連隊（福島）の80名がオフサイトセンターへ出発（21:00到着予定）

19:30 原子力災害派遣命令を受け、大宮駐屯地の陸上自衛隊化学防護車を東電福島第一原発に出動

22:15 自衛隊80名が現地到着

3月12日

03:35 中央特殊武器防護隊（朝霞）の先遣隊2名がオフサイトセンターに到着

- 04 : 50 中央特殊武器防護隊（朝霞）の主力約22名、車両7両がオフサイトセンターへ前進中
  - ・ 第44普通科連隊の人員約50名により、原発地域において電源運搬支援を実施中
  - ・ 第44普通科連隊の人員約30名により、オフサイトセンター周辺において救護活動を実施中
  - ・ 第6科学防護隊（郡山）の人員約10名が駐屯地を出発
  - ・ 北部方面隊の人員約900名、車両約250両を米艦艇による輸送を調整中
  - ・ 中央特殊武器防護隊の主力約90名前進準備中（活動場所は確認中）
- 06 : 48 東北方面隊の人員約100名、車両50両がオフサイトセンターに向け福島駐屯地を出発
- 08 : 30 中央特殊武器防護隊の車両7両（化学防護車4両を含む）がオフサイトセンターに到着
- 08 : 30 第6化学防護隊（郡山）の人員8名が駐屯地を出発
- 17 : 35 自衛隊ヘリ7機が東電福島第一原発の10km圏内で取り残されている人達の救出のため現場に向かっている。煙の勢いがあり救出できないが、継続して救出作業中
- 18 : 58 海上自衛隊第2航空群（八戸）航空機がガイガーカウンターで所要の計測を実施
- 20 : 40 航空自衛隊中部航空方面隊の水タンク車が出発
- 21 : 14 航空自衛隊輸送機が冷却タービンを空輸
- 20 : 52 海上自衛隊航空機によるガイガーカウンターによる計測の結果、福島原発から西20マイルは異常なし
- 23 : 10 海上自衛隊航空機によるガイガーカウンターによる計測の結果、福島原発から西20マイルにて0.0~0.1マイクログレイ
- 23 : 36 航空自衛隊航空機がヨウ素剤等の物資空輸（木更津発）
- 3月13日
- 08 : 05 原発冷却水支援のため、北部航空方面隊、中部航空方面隊、航空総隊直轄部隊の水タンク車9台が四倉町到着
- 09 : 25 福島県防災係からの要請に応じ、陸上自衛隊第12旅団第12化学防護小隊が二本松に除染所開設
- 10 : 50 第12化学防護小隊は、被ばくの可能性がある避難民40名のうち半数の除染作業を終了。対象者の増加は今のところなし
- 13 : 37 第1ヘリ団（木更津）のUH-60が1機離陸、化学学校の2名を乗せるとともに、以降モニタリングの支援を実施予定
- 14 : 00 第12化学防護小隊は、被ばくの可能性がある避難民200名のうち除染対象と判明した50名の除染を完了
- 15 : 00 東電福島第一原発のオフサイトセンターに80名を派遣
- 17 : 57 福島原発での空中散水を目的とした放射線モニタリングを16:15から実施する予定であったが、東電福島第一原発3号機の水素爆発の危険性を考慮



し、モニタリング及び空中散水を一時中止

- 17:57 空自給水車両10両が東電福島第二原発に到着、作業開始
- 20:28 空自による東電福島第二原発給水作業終了
- 21:40 川俣町体育館で中央特殊武器防護隊10名が住民100名に対し除染支援を実施（～3/14 01:00）

### 3月14日

- 01:30 空自による東電福島第二原発での給水作業（第2回目）開始
- 05:00 空自による東電福島第二原発での給水作業（第2回目）終了
- 06:45 東電福島第二原発に対する給水活動実施中
- 09:42 安全性の確保が出来たため、ポンプ車両7両で第一原発3号機に向かう
- 10:27 東電福島第二原発において、陸自・空自がタンク車により冷却水を注入実施
- 13:58 東電福島第一原発のモニタリング支援のため、第31航空群（岩国）のOP-3Cが1機離陸
- 20:56 東電福島第一原発2号機が危険な状態のため、全員オフサイトセンターから郡山駐屯地へ移動

### 3月15日

- 13:05 福島県立医大の要請を受け、防衛省の除染設備の搬送手続き中
- 14:20 福島県庁で中央特殊武器防護隊27名が除染支援を実施（～16:46）
- 15:52 冷却水を注入するために必要なポンプの燃料を東電福島第二原発に輸送完了
- 22:20 福島県立医大病院に、中央特殊武器防護隊15名で除染所を設置

### 3月16日

- 09:00 大滝根山放射線測定地：5.8 $\mu$ Sv/h（中性子検出されず）
- 10:00 大滝根山放射線測定地：6.0 $\mu$ Sv/h（中性子検出されず）
- 14:55 放射線モニタリングの為へりの飛行開始、線量の結果により放水を実施予定
- 16:00 東電福島第一原発3号機への放水の為、CH-47（へり）1機が離陸。モニタリング結果により中止の可能性あり
- 17:25 3/16はへりによる放水作業は実施しない

### 3月17日

- 09:48 【散水】東電福島第一原発3号機に関し、陸自へりにより散水（1回目）を実施
- 09:53 【散水】東電福島第一原発3号機に関し、陸自へりにより散水（2回目）を実施
- 09:56 【散水】東電福島第一原発3号機に関し、陸自へりにより散水（3回目）を実施
- 10:00 【散水】東電福島第一原発3号機に関し、陸自へりにより散水（4回目）を実施
- 15:40 警察の放水車のオペレーターを乗せたバス及び自衛隊の化学防護車が、東

電福島第一原発に到着

- 16:14 自衛隊の消防車5台が、東電福島第一原発に向けてJビレッジを出発
- 17:37 自衛隊の消防車5台及びその他関係車両が第一福島原発正門に到着
- 19:35 【放水】東電福島第一原発3号機に関し、消防車により放水（1回目）を実施
- 19:45 【放水】東電福島第一原発3号機に関し、消防車により放水（2回目）を実施
- 19:53 【放水】東電福島第一原発3号機に関し、消防車により放水（3回目）を実施
- 20:00 【放水】東電福島第一原発3号機に関し、消防車により放水（4回目）を実施
- 20:07 【放水】東電福島第一原発3号機に関し、消防車により放水（5回目）を実施（～20:09）

3月18日

- 03:02 航空自衛隊三沢基地の消防車1台、燃料タンク車1台が同基地を出発
- 03:31 航空自衛隊小松基地の消防車1台が、同基地を出発
- 08:57 航空自衛隊偵察機（偵察機）1機が百里基地を離陸し東電福島第一原発の3及び4号機を偵察
- 08:58 海上自衛隊偵察機（OP-3：画像データ収集装置を搭載）が岩国基地を離陸し東電福島第一原発を偵察
- 10:17 モニタリングのため、陸上自衛隊の航空機（CH-47）1機が霞目駐屯を離陸
- 13:35 東京電力の依頼を受け、3/18中に、投光機50台が小名浜コールセンターに輸送予定。3/19以降、東電福島第一原発に輸送計画中
- 14:00 【放水】東電福島第一原発において消防車7台により放水（7回、計40t）を実施（～14:38）

3月19日

- 06:47 CH-47（サーモグラフィー・放射線測定機搭載）1機による東電福島第一原発上空のモニタリング終了
- 15:46 化学防護車両2台が東電福島第一原発4号機を偵察
- 19:35 東電福島第一原発で使用予定の投光機をJビレッジに輸送

3月20日

- 08:20 【放水】東電福島第一原発4号機に関し、自衛隊の消防車10台により放水（10回、計約80t）を実施（～09:29）
- 08:59 RF-4（偵察機）による偵察飛行を実施（～09:42）
- 13:10 CH-47（サーモグラフィー・放射線測定機搭載）1機による東電福島第一原発上空のモニタリングを実施（～14:42）
- 18:22 【放水】第一原発4号機に関し、自衛隊の消防車10台により放水（10回、計約80t）を実施（～19:43）

3月21日

- 06:10 陸上自衛隊中央即応集団(陸自74式戦車(2両)、78式戦車回収車(1両))がJビレッジに到着
- 06:37 【放水】東電福島第一原発4号機に関し、自衛隊の消防車12台により放水(13回、計約90t)を実施(～08:41)
- 3月23日
- 08:16 CH-47(サーモグラフィー搭載)1機による東電福島第一原発上空のモニタリングを実施
- 09:03 RF-4E(偵察機)1機による偵察飛行を実施(～09:43百里着陸)
- 09:07 CH-47(サーモグラフィー・放射線測定機搭載)1機による東電福島第一原発上空のモニタリング開始(～09:26)
- 09:24 RF-4E(1機)が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸(10:00百里着陸)
- 12:33 RF-4E(1機)が天候偵察のため百里を離陸(13:39百里着陸)
- 12:45 UH-1(1機)が東電福島第一原発の映像伝達のためJビレッジを離陸(14:03Jビレッジ着陸)
- 12:55 CH-47による東電福島第一原発上空からのヘリテレ撮影(～13:58)
- 16:42 RF-4E(1機)が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸(17:19百里着陸)
- 3月24日
- 06:54 CH-47(サーモグラフィー・放射線測定機搭載)1機による東電福島第一原発上空のモニタリング開始(～07:26)
- 09:05 RF-4E(1機)が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸(09:38百里着陸)
- 09:16 RF-4Eによる偵察飛行を実施(～09:59。11:29～12:44、11:35～12:41、15:59～16:37にも実施)
- 11:00 T-4(1機)による集塵飛行を実施(～11:51。15:12～16:18にも実施)
- 3月25日
- 06:34 CH-47(サーモグラフィー搭載)1機による東電福島第一原発上空のモニタリングを実施(～07:19)
- 09:00 RF-4E(2機)が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸(09:50百里着)
- 09:14 T-4(1機)による集塵飛行のため百里を離陸(10:21百里着陸)
- 11:28 RF-4E(2機)が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸(12:36百里着)
- 11:50 多用途支援艦「ひうち」が米軍バージ(10:55横須賀出港)を曳航開始(3/26夜、曳航中にワイヤー2本のうち1本が切断したため(その後復旧)、小名浜到着予定が遅れる見込み(3/27 08:00⇒17:30))
- ⇒3/27 05:22、再度ワイヤー1本が切断(到着予定時刻未定)
- ⇒3/31 15:04 「ひうち」から自衛隊の曳船にバージを引き渡す
- ⇒3/31 15:42 バージを原発岸壁に横付ける

- 16:06 RF-4E (1機) が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸 (16:38百里着陸)
- 3月26日
- 12:58 T-4 (1機) が集塵飛行のため百里を離陸 (13:54百里着陸)
- 15:27 CH-47 (サーモグラフィー・放射線測定機搭載) 1機による東電福島第一原発上空のモニタリングを実施 (~15:57)
- 15:57 多用途支援艦「あまくさ」が横須賀より米軍バージ (2号) を曳航開始
- 15:57 RF-4E 1機が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸 (16:34百里着陸)
- 3月27日
- 06:14 CH-47 (サーモグラフィー搭載) 1機による東電福島第一原発上空のモニタリングを実施 (~07:58)
- 08:58 RF-4E (2機) が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸 (10:16百里着陸)
- 09:42 RF-4E (1機) が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸 (10:16百里着陸)
- 13:01 T-4 (1機) が集塵飛行のため百里を離陸 (13:59百里着陸)
- 15:58 RF-4E (1機) が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸 (16:31百里着陸)
- 3月28日
- 07:34 CH-47 (サーモグラフィー・放射線測定機搭載) 1機による東電福島第一原発上空のモニタリングを実施 (~07:57)
- 08:57 航空偵察 (原発写真撮影) を実施 (~09:33)
- 09:15 放射能塵収拾飛行を実施 (~10:25)
- 15:58 航空偵察 (原発写真撮影) を実施 (~16:32)
- 3月29日
- 07:14 CH-47 (サーモグラフィー・放射線測定機搭載) 1機による東電福島第一原発上空のモニタリングを実施 (~07:50)
- 13:00 放射能塵収拾飛行を実施 (~14:05)
- 15:59 航空偵察 (原発写真撮影) を実施 (~16:27)
- 3月30日
- 07:36 CH-47 (サーモグラフィー・放射線測定機搭載) 1機による東電福島第一原発上空のモニタリングを実施 (~08:05)
- 08:57 航空偵察 (原発写真撮影) を実施 (~09:32)
- 09:14 放射能塵収拾飛行を実施 (~10:20)
- 15:57 航空偵察 (原発写真撮影) を実施 (~16:33)
- 3月31日
- 08:05 CH-47 (サーモグラフィー・放射線測定機搭載) 1機による東電福島第一原発上空のモニタリングを実施 (~08:27)
- 09:07 航空偵察 (原発写真撮影) を実施 (~09:40)

- 09:16 放射能塵収拾飛行を実施（～10:42）
- 4月1日
- 07:30 CH-47（サーモグラフィー・放射線測定機搭載）1機による東電福島第一原発上空のモニタリングを実施（～07:51）
- 08:59 RF-4E（1機）が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸（09:32百里着陸）
- 09:15 T-4（1機）による集塵飛行のため百里を離陸（10:26百里着陸）
- 17:46 多用途支援艦「ひうち」が米軍バージ船（2号）を小名浜港から東電福島第一原発沖へ向け、曳航開始（4/2 09:10、東電福島第一に接岸）
- 4月3日
- 07:50 CH-47（サーモグラフィー・放射線測定機搭載）1機による東電福島第一原発上空のモニタリングを実施（～08:23）
- 08:24 RF-4E（1機）が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸（08:59百里着陸）
- 16:18 補給船から水を補給するため、2号バージ（15:33離岸）を曳船から引き受け、多用途支援艦「ひうち」が曳航開始
- 4月5日
- 06:34 CH-47（サーモグラフィー・放射線測定機搭載）1機による東電福島第一原発上空のモニタリングを実施（～07:51）
- 08:29 RF-4E（1機）が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸（09:04百里着陸）
- 4月7日
- 08:30 RF-4E（1機）が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸（09:10百里着陸）
- 4月8日
- 07:27 CH-47（サーモグラフィー・放射線測定機搭載）1機による東電福島第一原発上空のモニタリングを実施（～07:46）
- 08:29 RF-4E（1機）が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸（09:06百里着陸）
- 4月10日
- 07:19 CH-47（サーモグラフィー・放射線測定機搭載）1機による東電福島第一原発上空のモニタリングを実施（～07:43）
- 08:27 RF-4E（1機）が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸（09:00百里着陸）
- 4月11日
- 08:33 RF-4E（1機）が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸（08:57百里着陸）
- 4月12日
- 07:44 CH-47（サーモグラフィー・放射線測定機搭載）1機による東電福島第一原発上空のモニタリングを実施（～08:04）
- 08:36 RF-4E（1機）が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸（09:09

百里着陸)

4月13日

08:27 RF-4E (1機) が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸 (09:03  
百里着陸)

4月14日

07:29 CH-47 (サーモグラフィー・放射線測定機搭載) 1機による東電福島第一  
原発上空のモニタリングを実施 (~07:54)

08:34 RF-4E (1機) が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸 (09:07  
百里着陸)

4月15日

07:31 CH-47 (サーモグラフィー・放射線測定機搭載) 1機による東電福島第一  
原発上空のモニタリングを実施 (~08:04)

09:07 KU-32 (1機) が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸 (09:07  
百里着陸)

4月16日

07:31 CH-47 (サーモグラフィー・放射線測定機搭載) 1機による東電福島第一  
原発上空のモニタリングを実施 (~08:04)

09:07 RF-4 (1機) が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸 (09:52百  
里着陸)

4月18日

08:30 RF-4 (1機) が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸 (09:01百  
里着陸)

5月16日

08:30 福島第一原発30km圏内において、海自衛艦2隻及びヘリ1機で、海上保安  
庁と共同して、行方不明者の捜索を開始

## ○海上保安庁

3月11日

21:16 原子力緊急事態・退避命令区域に関するNAVTEX警報 (~21:47)

22:00 東電福島第一原発の10km圏内海域における通行船舶等の調査及び指導のた  
め巡航船が急行、航空機についても発動指示海洋情報部庁舎及び海上保安  
試験研究センターにおいて帰宅困難者の受け入れ準備

3月12日

03:06 東電福島第一原発から放射性物質の放出の可能性ありに関するNAVTEX航行  
警報済み

06:09 東電福島第一原発を中心とする半径10km避難指示

06:15 東電福島第一原発を中心とする半径10km圏内の海域に船舶がいなことを  
確認

07:30 東電福島第二原発を中心とする半径10km圏内の海域に船舶がいなことを  
確認

- 10:00 東電福島第二原発10km圏内にいたタンカー1隻を圏外に移動  
東電福島第一原発の圧の半径10km、東電福島第二原発の半径3km以内の退去命令区域を設定
- 19:22 東電福島第一原発については20km、第二原発については10km圏が避難指示区域に設定されたことに関する航行警報及びNAVTEX警報済み

3月14日

- ・巡視船により東電福島第一及び東電福島第二原発付近の放射線測定実施中

3月15日

- 08:00 測定：巡視船あぶくま（原発から東、55.0 km～60.0km）風向：東北東、風速：8m/s、線量：0.1 $\mu$ Sv/h～0.8 $\mu$ Sv/h（～10:00）
- 11:30 第一原発を中心とする半径30kmの円内海域を航行危険区域に設定した旨の航行警報及びNAVTEX警報済み
  - ・上記海域において、巡視船により監視警戒中

3月27日

- 05:56 航空機により、第一原発専用港の港内障害物調査のための測量を実施（～06:42）海域の透明度が低いため水深は計測できず。

5月16日

福島第一原発を中心とする半径10km圏内の浪江町請戸漁港及び周辺海域を、巡視艇3隻により行方不明者の搜索を実施（行方不明者の発見に至らず）

## ○国土交通省

3月12日

- 01:10 東電福島第一原発住民避難を目的とした緊急輸送のため合計9事業者60台のバスを確保
- 05:00 10業者65台のバスを確保
- 08:07 東電福島第一原発から半径10km、高さ10kmの空域について、飛行自粛を要請する航行安全情報を発出
- 09:16 東電福島第二原発から半径3km、高さ3kmの空域について、飛行自粛を要請する航行安全情報を発出
- 10:14 11業者88台のバスを確保、6業者38台を追加確保予定
- 18:35 東電福島第二原発から半径10km、高さ10kmの空域について、飛行自粛を求める航行安全情報を発出
- 18:58 東電福島第一原発から半径20km、高さ無制限の空域に拡大し、飛行自粛を求める航行安全情報を発出

3月13日

- 15:00 11業者118台が輸送完了後帰庫

3月14日

- 06:10 14業者28台を追加確保予定（一部運転手なし車両あり）

3月15日

- 11:59 東電福島第一原発半径30km圏の屋内退避を受けて、航空法第80条に基づき、以下の通り飛行禁止区域を設定  
 期間：2011年3月15日11時59分（日本時間）から無制限  
 範囲：東電福島第一原発の半径30km圏内  
 高度：無制限
- 13:17 福島原発からの避難のため次のインターを開放  
 （磐越道）いわき三和IC、小野IC  
 （常磐道）いわき勿来IC、いわき湯本IC、いわき中央IC

## ○文部科学省

3月11日

- 16:45 文部科学省原子力災害対策支援本部設置
- 22:50 核燃料物質施設である千葉県市原市のチッソ石油化学株式会社五井製造所より、隣接するコスモ石油千葉製油所における火災が、同事業所内の核燃料物質（劣化ウラン）の保管施設に延焼する恐れがあるとの連絡あり

3月12日

- 02:16 地元消防による消火活動により、鎮火確認。劣化ウランは不燃物質であり、不燃性壁に囲まれた倉庫に保管されているが、倉庫の状況については未確認
- 04:24 関係教育委員会に対し、児童生徒等の安全確保と文教施設の被害状況の把握、二次災害防止を要請
- 10:00 所管の試験研究用原子炉施設（22施設）及び核燃料物質使用施設（15施設）について確認したところ、放射性物質の漏洩はなし  
 放射性同位元素取扱施設について確認中であるが、現在のところ放射性障害防止法上の異常はなし
- 17:51 爆発があったことを受け、負傷者の治療に当たる放射線医学総合研究所に対して、医師ら全員を緊急招集する旨の指示を発出
- 22:25 日本原子力研究開発機構原子力緊急時支援・研究センター（NEAT）及び水戸原子力事務所のモニタリングカーを福島県へ展開すべく出発

3月13日

- 07:00 長崎大学は、緊急被ばく医療対応として、国際ヒバクシャ医療センターの医師を中心とした派遣チームを編成（6名：医師2名、放射線物理士1名、看護師2名、放射線技師1名。※医師1名は3/14派遣予定）し、放射線医学総合研究所へ派遣
- 10:30 国立磐梯青少年交流の家及び国立那須甲子青少年自然の家で、福島県第一原子力発電所等の損傷に伴う避難者の受け入れ決定。宿泊定員は各400名
- 15:40 東京大学は、茨城県東海村の研究施設に対して物資を輸送開始  
 ・文部科学省の水戸原子力事務所と茨城原子力安全管理事務所、日本原子力研究開発機構原子力緊急時支援・研究センターのモニタリングカー3台が現地到着



- 17:00 文部科学省から都道府県に対して、環境放射能水準調査測定データを臨時的に報告するよう依頼し、異常の報告なし
- 20:00 原子力安全技術センターに要請し、防災モニタリングロボット及び航空機放射線モニタリング機器を現地に搬送中
- 23:40 放射線医学総合研究所専門家4名がモニタリングカー及び救急車（それぞれ1台）にて現地に到着
- 3月14日
- 08:40 文部科学省の要請により、原子力安全技術センターの防災モニタリングロボット及び航空機放射線モニタリング機器が現地に到着
- 17:00 国立磐梯青少年交流の家では26家族101名を、国立那須甲子青少年自然の家では2家族15名を受け入れ済み。今後、国立磐梯青少年交流の家ではさらに増加する予定であり、国立那須甲子青少年自然の家でも3/14夜に、原子力発電所から20km圏内に位置する浪江町特別介護老人ホームより約280名を受け入れ予定。また、国立岩手山青少年交流の家においても、岩手県災害対策本部からの要請を受け、地震被災者を受け入れ予定。※3施設とも定員400名さらに体育室等も活用可能
- 20:32 東電福島第一原発3号機の爆発の際負傷した自衛隊員について、放射線医学総合研究所に搬送し、治療を実施
- 3月15日
- 07:00 文部科学省所管の試験研究用原子炉施設（22施設）及び核燃料物質使用施設（令41条該当施設15施設及び震度が高い地域の令41条被害等施設約110施設）について確認したところ、2施設を除くすべての施設について、原子炉等規制法上の異常がないことが確認
- 07:00 放射線同位元素取扱施設（新殿高い地域の法12条の8該当施設約230施設）について、放射線障害防止法上問題となる異常は確認されていない。
- 07:13 （独）日本原子力研究開発機構東海研究開発センター核燃料サイクル工学研究所、原子力科学研究所及び東京大学工学系研究科原子力専攻において、モニタリングポストにおける敷地境界付近の放射線量が $5 \mu\text{Sv/h}$ を超えたことを理由として、原災法第10条該当事象が発生したとの通報を受けた。（7:13、7:18及び7:46）いずれの施設においても異常は確認されておらず、いずれも東電福島第一原発の影響を受けてのものと推定。なお、このような事象は他の文部科学省所管の施設において、今後も発生する可能性あり
- 3月16日
- ・モニタリングカーを用いたモニタリングについて、3/17から防衛省、福島県及び電力会社の参加を得て、福島県の20km圏の近辺を中心にデータを計測し1日4回公表。モニタリングカーは5機関（文部科学省、警察庁、防衛省（予定）、福島県、電力会社）計14台が稼働し、今後18台に拡充の予定
- 3月17日
- ・福島原子力発電所周辺の住民に対し、放射線影響について説明する健康相談ホットラインを開設（3/30 21:00までに5,951件の相談）

3月18日

- 12:25 福島原子力発電所の事故を受けて、放射線全国的モニタリングの強化を実施。モニタリングポストでの連続測定を実施し、3/12より1日2回、自治体に報告を要求
- ・都道府県別環境放射能水準調査、モニタリングカーを用いたモニタリングに加えて、上水（蛇口水）調査及び定時降下物調査についても各都道府県に対して報告を求め、調査結果を1日1回公表（それぞれ、英語版、中国語版及び韓国語版でもホームページに掲載を含む）

3月19日

- ・全国都道府県のモニタリングの時系列データについてホームページに掲載（3/20より英語版でも掲載）

3月22日

- ・海域モニタリング行動計画を公表。沿岸約30kmの水域において、（独）海洋研究開発機構の調査船により約10km毎に海水の採取を8ヶ所を実施し、（独）日本原子力研究開発機構にて分析を実施

3月25日

- ・独立行政法人宇宙航空研究開発機構のビーチクラフト65型機（モニタリング機材は（財）原子力安全技術センター提供）による福島県上空による航空機モニタリングを開始
- ・東電福島第一原発3号機で作業中に被ばくした作業員について、放射線医学総合研究所に搬送し、被ばく線量等について検査を実施。線量評価の結果、2～6Svの局部被ばく及び内部被ばくが認められたが、健康への影響は無し。以後、確認のため入院して経過観察

3月28日

- ・3/25に放射線医学総合研究所に搬送され、被ばくに関する検査等を行うため入院していた3名については、健康への影響はないものと判断され、3名とも退院（数日後に再受診して経過観察予定）

3月30日

- ・全国の大学及び高等専門学校の協力を得て、全国各主要都市における大学等の構内の空間放射線量の測定を開始し、その測定結果についてホームページに掲載

3月31日

- ・東京電力のヘリコプターによる福島県上空でのモニタリングを開始

4月1日

- ・東電福島第一原子力発電所から20-30km圏内の土壌試料におけるPu、Uの分析結果についてホームページに掲載

4月5日

- ・福島県内の小学校、中学校、幼稚園等において、空間線量等を測定（～4/7）

4月15日

- 18:20 原子力損害賠償紛争審査会（第1回）を開催

4月27日

- ・福島県内の休園の幼稚園を除く54校・園において、線量計によるモニタリングを実施。

(~5/8)

○厚生労働省

3月12日

09:45 放射線医学総合研究所から専門医等が福島県OFCへ到着

3月14日

14:00 福島県立医大病院、福島労災病院で受入体制整備（緊急被ばく医療機関としても2名程度受入可能）、鹿島労災病院で応援態勢を準備。また、福島県からの要請（3/11 11:30頃）を受け、国立病院機構、国立がん研究センター及び日本放射線技師会が、放射線医師、技師等を派遣

3月15日

・官報公示：第一原発において、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要があるため、特にやむを得ない緊急の場合に限り、作業に従事する労働者が受ける実効線量の限度を100mSvから250mSvに引き上げ

3月16日

11:00 福島労働局から東京電力東電福島第一原発の責任者に対し、上記省令の概要を説明するとともに、緊急作業に従事した労働者に対する臨時の健康診断の実施を指示

12:00 東京電力本社の担当者を本省に呼び、上記指示を説明し、本社としても適正な管理をするよう要請

3月17日

00:30 山形県からの要請を受け、財団法人放射線影響研究所に対し、放射線技師の派遣を要請（3/16）。同研究所は、3/18から山形県内に避難している方々への放射線量測定、放射線に関する健康相談を実施予定

・海外企業から在日の日本法人に向けてヨウ素製剤（ヨウ化カリウム）を送付する際の輸入手続きについて、各地方厚生局及び財務省関税局業務課に連絡

3月18日

・放射線の影響について健康相談を希望されることが想定されるため、これらの方々に對して事故発生以降の行動などの聞き取り、汚染に関するサーベイランスを行えるよう都道府県等（福島県は除く）に保健所等における住民からの相談状況に応じた体制整備を依頼

・20km~30km圏内の病院の入院患者、特養・老健施設などの入居者については、厚生労働省で、内閣危機管理センターと連携しながら、福島県と協力都県間のマッチングを行い、搬送手続きを実施（3/22までに完了（本人の希望や病状等により残留している者を除く。）

・自治体において安定ヨウ素剤が配布される場合には、その場に自治体や保健所から医療関係者を派遣し、助言等を講じることを自治体・保健所に周知

・医療機関に対し、原発から避難している者を受け入れても、病院職員や他の患者に健

康への影響がないことを周知するとともに、福島県内からの患者の受け入れに協力していただくよう周知

- ・放射能汚染された食品の検査における留意事項について、都道府県等に周知
- ・避難した者等の医療保険の一部負担金の免除または猶予について、都道府県等に対し連絡
- ・避難者等に対して、放射線の影響を懸念して宿泊を拒否することがないよう旅館業の営業者に対する周知を都道府県等に依頼

3月19日

- ・原発事故に伴い、水道水中の放射線測定値が「飲食物摂取制限に関する指標」を超過した場合の水道の対応について、
  - ①指標を超えるものは飲用を控えること
  - ②生活用水としての利用には問題がないこと
  - ③代替となる飲用水が無い場合には、飲用しても差し支えないこと等について各都道府県水道行政担当部局長及び水道事業者へ通知

12:00 放射線医療班1チーム(3人)が福島県いわき市で活動中

- ・保険所等における放射線の影響に関する健康相談の体制整備にあたり、診療放射線技師の協力やサーベイメータの確保などの協力を行うよう関係団体に依頼
- ・福島県から来た方に対して、放射線の影響を懸念して宿泊を拒否することがないように、旅館業の営業者に対する周知を都道府県に依頼

3月21日

- ・原子力安全委員会が、除染のためのスクリーニングレベルを変更したことを受けて、都道府県等における健康相談の対応を一部変更。また、健康相談等の際に、サーベイメータによるサーベイを受けたことの証明書等の発行の対応が望ましくない旨周知
- ・放射線の影響に関する健康相談について、
  - ①原子力安全委員会が、除染のためのスクリーニングレベルを変更したことを受けて、除染を要しない人の範囲を修正すること
  - ②健康相談等の際に、サーベイメータによるサーベイを受けたこと等の証明書等の発行の対応が望ましくないことを周知
- ・水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合の水道の対応について、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えること等について、各都道府県水道行政担当部局長及び水道事業者へ通知

3月22日

- ・東京電力のサンプリング調査で海水から放射性物質が検出されたことを踏まえ、茨城県、千葉県及び福島県に対し、沿岸の海産物のモニタリング検査について強化するよう要請

○消防庁

3月12日

- 15:06 原子力保安院からの要望を受けて福島県原子力災害対策センターに以下の消防本部が参画
- ・双葉地方広域消防本部
- 18:02 原子力安全・保安院から施設を冷却するための装備を持った部隊を派遣してほしいとの要請があり、消防庁長官から、東京消防庁のハイパーレスキュー隊及び仙台市消防局の特殊装備部隊を緊急消防援助隊として派遣要請
- ⇒原子力安全・保安院の要請取り消しにより、中止
  - ・東電福島第二原発3km圏内の住民を消防により要援護者等の搬送支援を実施
- 3月14日
- 00:45 官房長官指示により、下記の消防本部に協力を要請し、ポンプ車両を東京電力（第一原発）に貸与
- |                |    |              |
|----------------|----|--------------|
| 福島県（郡山消防）のポンプ車 | 2台 | 3/13 20:45到着 |
| （いわき消防）のポンプ車   | 1台 | 3/14 00:45到着 |
| （須賀川消防）のポンプ車   | 1台 | 3/14 00:45到着 |
- 11:01 東電福島第一原発3号機の水素爆発に伴い、双葉消防の救急隊2隊、救助隊1隊が出動し、負傷者6名を搬送
- 3月15日
- 01:15 官房長官指示により、下記の消防本部に協力を要請し、ポンプ車両を東京電力（第一原発）に貸与
- |                  |    |              |
|------------------|----|--------------|
| 福島県（会津若松消防）のポンプ車 | 1台 | 3/14 19:10到着 |
| 栃木県（宇都宮消防）のポンプ車  | 2台 | 3/14 21:50到着 |
| 新潟県（新潟消防）のポンプ車   | 2台 | 3/14 23:45到着 |
| 埼玉県（さいたま消防）のポンプ車 | 2台 | 3/15 01:15到着 |
| 山形県（米沢消防）のポンプ車   | 1台 | 3/14 21:45到着 |
- 3月16日
- 05:45 東電福島第一原発4号機の火災に伴い、双葉消防の消防車両6隊が出動
- 3月17日
- 07:00 東電福島第一原発対応に係る連絡調整班を設置
- ・東電福島第一原発から20km～30km圏内の病院の患者の一部について、県内応援隊及び自衛隊により除染ポイントまで移動し、滋賀県隊が5人、静岡県隊が5人をそれぞれ他の病院まで搬送。以後、4/1までに16の病院、老健施設等を対象に、324名の入院患者等を搬送（4/2 10:00時点）
  - ・総理大臣から東京都知事に対し、東電福島第一原発への特殊車両等の派遣の要請があり、都知事がそれを受諾。これを受け、3/18 00:50、消防庁長官から東京消防庁のハイパーレスキュー隊等を緊急消防援助隊として派遣要請（派遣：3/18～4/2）
- 3月18日
- 03:10 消防庁から東電福島第一原発対応のため職員1名を派遣（～4/2）

- 03:20 東京消防庁から特殊災害対策車等30隊139人が出場
- 15:35 東京消防庁の部隊（6台（放水車3台、指揮者3台）16名（うち東京電力社員1名）を含む134名）がJビレッジから出場
- 17:33 東京消防庁の部隊が東電福島第一原発に到着
- 18:00 東京消防庁や消防庁が東電福島第一原発で活動する消防職員の健康チェックを行うため、救急専門医を交替で派遣（～4/1）
- 20:10 総務大臣から大阪市長に対し、東電福島第一原発への特殊車両等の派遣の要請があり、市長がそれを受諾。それを受けて、消防庁長官から大阪市消防局の特殊車両部隊を緊急消防援助隊として派遣要請（派遣：3/19～3/21）

### 3月19日

- 00:30 【放水】東電福島第一原発3号機に対して、緊急消防援助隊（東京消防庁）の消防車（1台）による連続放水（約60t）を実施（～00:50）
- 10:09 大阪市消防局が、東電福島第一原発の状況調査のため先遣隊（2台、6名）を派遣
- 15:30 総務大臣から横浜市長に対し、東電福島第一原発への特殊車両等の派遣の要請があり、市長がそれを受諾。それを受けて、消防庁長官から横浜市消防局の特殊車両部隊を緊急消防援助隊として派遣要請（派遣：3/22～3/24）
- 14:05 【放水】東京電力第一原発3号機に関し、緊急消防援助隊（東京消防庁）の消防車による連続放水（計約2,430t）を実施（～3/20 03:40）
- 16:30 総務大臣から川崎市長に対し、東電福島第一原発への特殊車両等の派遣の要請があり、市長がそれを受諾。それを受けて、消防庁長官から川崎市消防局の特殊車両部隊を緊急消防援助隊として派遣要請（派遣：3/24～3/26）

### 3月20日

- 16:00 東電福島第一原発での対応に伴う除染活動を支援するため、消防庁長官から新潟市消防局及び浜松市消防局の大型除染システム部隊の緊急消防援助隊として派遣を要請（派遣：3/22～3/23（新潟）、3/21～3/23（浜松））
- 21:30 【放水】東京電力第一原発3号機に関し、緊急消防援助隊（東京消防庁）の消防車による連続放水（約1,137t）を実施（～03:58）

### 3月22日

- 11:00 緊急消防援助隊（浜松市消防局及び新潟市消防局）が、東京電力による大型除染システムの設営・運転を指導（～3/23）
- 13:40 総務大臣から名古屋市長に対し、東電福島第一原発への特殊車両等の派遣要請。それを受けて消防庁長官から、名古屋市消防局の特殊車両部隊の緊急消防援助隊としての派遣を要請（派遣：3/25～3/28）
- 13:50 総務大臣から京都市長に対し、東電福島第一原発への特殊車両等の派遣の要請があり、市長がそれを受諾。それを受けて消防庁長官から、京都市消防局の特殊車両部隊の緊急消防援助隊としての派遣を要請（派遣：3/27～3/30）
- 14:00 総務大臣から神戸市長に対し、東電福島第一原発への特殊車両等の派遣の要請があり、市長がそれを受諾。それを受けて消防庁長官から、神戸市消

防局の特殊車両部隊の緊急消防援助隊としての派遣を要請（派遣：3/29～4/1）

15：10 【放水】東京電力第一原発3号機に関し、緊急消防援助隊（東京消防庁及び大阪市消防局）の消防車による連続放水（約150t）を実施（～16:00）

20：27 東電所有のポンプ車が故障したため、緊参チームの協議結果により、東京消防庁から東電に対し消防車1台を貸与

3月23日

10：00 消防庁が消防職員の暴露放射線量の推計を行うとともに専門的見地からのアドバイス等を行うため、診療放射線技師を派遣（～4/2）

3月25日

13：30 【放水】東京電力第一原発3号機に関し、緊急消防援助隊（川崎市消防局が東京消防庁の支援を受け実施）による放水（約450t）を実施（～16:00）

3月26日

- ・福島県内屋内退避区域（東電福島第一原発から20km～30km）からの自主避難支援のため、7県隊からなる75隊の救急搬送体制を、10都県からなる約100隊の体制へと強化
- ・福島県内の救急搬送体制（緊急消防援助隊、救急部隊 計106隊）群馬県8隊、栃木県6隊、埼玉県15隊、東京都10隊、千葉県10隊、神奈川県19隊、岐阜県6隊、静岡県14隊、滋賀県9隊、茨城県9隊（3/26 15:00時点）

4月2日

- ・福島原子力発電所事故対策統合本部との調整を踏まえ、いわき市に活動拠点を確保した上で、首都圏の消防本部がそれぞれの消防本部で待機し、即応体制を確保

4月4日

- ・東電福島第一原子力発電所から20～30km圏域の在宅（巡回）診療の実施に際し、緊急消防援助隊の救急救命士が、搬送が必要な場合の連絡調整員として各チームに1人同乗し、活動実施
  - 搬送が必要と判断された1人を郡山地方広域消防組合消防本部が総合南東北病院へ搬送（4/4）
  - 搬送が必要と判断された1人を神奈川県隊が相馬総合病院へ搬送（4/5）

5月12日

- ・福島第一原子力発電所で作業中に体調不良となった作業員1人を、双葉地方広域市町村圏組合消防本部が、Jビレッジからいわき市立総合磐城共立病院へ搬送

## ○環境省

3月20日

14：30 環境放射線等モニタリング調査の強化（離島等10ヶ所）

測定場所：利尻（北海道）、竜飛岬（青森県）、佐渡関（新潟県）、越前岬（福井県）、隠岐、播竜湖（島根県）、檜原（高知県）、対馬、五島（長崎県）、辺戸岬（沖縄県）

（モニタリングデータ公開システム：<http://housyasen.taiki.go.jp/>）

⇒ 異常なし（5/18 08:00現在）

※ネットワーク接続不良のため12日12:00から辺戸岬（沖縄県）測定所欠測

- ・現地オフサイトセンターへ職員1名を派遣(3/20～)

5月9日

- ・福島県内の浜通り及び中通り（避難区域・計画的避難区域を除く）の仮置き場に集積されている災害廃棄物の放射性物質による汚染状況並びに仮置き場及びその周辺の空間線量率を把握するための調査を実施

5月10日

- ・警戒区域からのペットの保護、回収活動について、5月10日からの住民の一時立入りと連動して、環境省及び福島県が全面的に協力し、緊急災害時動物救援本部の協力を得て合同で実施。保護、回収したペットは福島県の収容施設に収容。
- ・川内村にて事前巡回調査を実施

5月11日

- ・川内村にてペットを回収

5月17日

- ・福島県内の仮置き場における災害廃棄物の放射線モニタリング調査の結果を公表

#### ○気象庁

3月17日

- 15:10 東電福島第一原発から半径30kmの領域に対し、空域気象情報の提供を開始

#### ○外務省

3月21日

- 17:00 在京外交団向けブリーフィングを実施（第一原発の現状報告/食の安全/水の安全/港湾及び航空の安全/各種モニタリング情報/IAEAの活動）

3月22日

- 17:00 在京外交団向けブリーフィングを実施（日本の港湾への入港/食品の安全/海洋モニタリング/安定ヨウ素剤/各種の放射線に関するデータ/ベクレルとシーベルトの単位/第一原発の状況）

3月23日

- 17:00 在京外交団向けブリーフィングを実施（水道水/食品の衛生/安定ヨウ素剤/運輸・流通関連/東電福島第一原発の状況/領事関係）

3月24日

- 17:00 在京外交団向けブリーフィングを実施（港湾における放射線量の計測/水道水・食品の安全/東電福島第一原発の状況等）

3月25日

- 17:00 在京外交団向けブリーフィングを実施（食品・水の安全/環境サンプリング/屋内退避区域/原発の状況/国際海事機関(IMO)によるプレスリリース/その他）

3月26日



- 17:00 在京外交団向けブリーフィングを実施（食品・水の安全/原発の状況・モニタリング/領事関係/情報提供一般）
- 3月28日
- 16:00 在京外交団向けブリーフィング（食品・水の安全/領事関係/外交団関係/環境サンプリング/環境放射線モニタリング結果の評価/原発の状況）
- 3月30日
- 16:00 在京外交団向けブリーフィング（在京ビジネスコミュニティに対するブリーフ案内/放射線モニタリングデータ/環境モニタリング結果の評価/食品・水の安全/日本の航空現況に関するウェブサイト立ち上げ/原発の状況）
- 4月5日
- 16:00 在京外交団向けブリーフィング（食品/水/環境モニタリング/東電福島第一原発の状況）
- 4月7日
- 16:00 在京外交団向けブリーフィング（食品の安全/被災地における感染症の状況/環境モニタリング/東電福島第一原発の状況）
- 4月9日
- 16:00 在京外交団向けブリーフィング（食品の安全/稲の作付け制限/水産物の放射性物質の検査結果/環境モニタリング/東電福島第一原発関連/水道水の摂取制限ほか）
- 4月11日
- 16:00 在京外交団向けブリーフィング（余震活動/食品の安全/飲料水の安全/海産物の安全/環境モニタリング/避難区域の拡大に関する情報/東電福島第一原発の現状ほか）
- 4月12日
- 16:00 在京外交団向けブリーフィング（食品の安全/飲料水の安全/海産物の安全/東電福島第一原発の状況ほか）
- 4月19日
- 16:00 在京外交団向けブリーフィング（食品の安全/放射線測定結果/東電福島第一原発の状況/モニタリング結果の評価/原子力安全委員会定例会/領事関係）
- 4月20日
- 16:00 在京外交団向けブリーフィング（食品の安全/文部科学省/原子力安全委員会定例会/原子炉関係/原子力安全・保安院/在関西領事館等に対する緊急説明会）
- 4月21日
- 16:00 在京外交団向けブリーフィング（食品の安全/環境モニタリング/「警戒区域」の設定/東電福島第一原発の現状/東電福島第一原発西門付近の放射線量/核種分析/第一原発の燃料集合体の本数/領事関係）
- 4月26日
- 16:00 在京外交団向けブリーフィング（食品の安全/環境モニタリング/東電福島

第一原発の現状)

5月2日

16:00 在京外交団向けブリーフィング（食品の安全/環境モニタリング/東電福島第一原発の状況ほか）

5月9日

16:00 在京外交団向けブリーフィング（食品の安全/環境モニタリング/東電福島第一原発の現状ほか）

5月11日

16:00 在京外交団向けブリーフィング（食品の安全/環境モニタリング/東電福島第一原発の現状ほか）

5月12日

16:00 在京外交団向けブリーフィング（食品の安全/環境モニタリング/東電福島第一原発の現状ほか）

## 5 食品等における規制値を超えた放射能の検出状況

### (1) 食品別検出状況

#### 【水道水】

○飲食物摂取制限に関する指標を超過したもの

| 都道府県 | 検出された自治体〔水道事業〕<br>(採取場所)                    | 採取日     | 放射性<br>ヨウ素<br>(Bq/kg) | 利用者に対する飲用を<br>控える広報等実施期間         |      |
|------|---|---------|-----------------------|----------------------------------|------|
| 福島県  | 田村市〔田村市水道事業〕<br>(田村市役所)                     | 3月17日   | 348                   | 広報期間なし<br>(公表時規制値以下)             |      |
|      |   | 18日     | 317                   |                                  |      |
|      |   | 19日     | 161                   |                                  |      |
|      | 飯舘村〔飯舘簡易水道事業〕<br>(飯舘村飯樋滝下地内)<br><br>(滝下浄水場) | 3月20日   | 965                   | 3/21~4/1<br><br>*乳児<br>3/21~5/10 |      |
|      |   | 21日     | 492                   |                                  |      |
|      |   | 22日     | 344                   |                                  |      |
|      |   | 23日     | 220                   |                                  |      |
|      |   | 24日     | 88.7                  |                                  |      |
|      |   | 25日     | 58.2                  |                                  |      |
|      |   | 26日     | 111                   |                                  |      |
|      |   | 27日     | 65.1                  |                                  |      |
|      |   | 28日     | 32.3                  |                                  |      |
|      |   | 29日     | 40.6                  |                                  |      |
|      |   | 30日     | 17.0                  |                                  |      |
|      |   | (花塚浄水場) | 23日                   |                                  | 162  |
|      |   |         | 24日                   |                                  | 93.5 |
|      |   |         | 25日                   |                                  | 61   |
|      | 26日   |         | 90                    |                                  |      |
|      | 27日   |         | 69.9                  |                                  |      |
|      | 28日   |         | 44.3                  |                                  |      |
|      | 29日   |         | 35.5                  |                                  |      |
|      | (田尻浄水場)                                     | 25日     | 113                   |                                  |      |
|      |   | 26日     | 179                   |                                  |      |
|      |   | 27日     | 159                   |                                  |      |
|      |   | 28日     | 129                   |                                  |      |
|      |   | 29日     | 77.2                  |                                  |      |
|      |   | 30日     | 70.9                  |                                  |      |

○乳児用の指標を超過したもの

| 都道府県                        | 検出された自治体〔水道事業〕<br>(採取場所)          | 採取日   | 放射性ヨウ素<br>(Bq/kg) | 乳児の水道水摂取を控える広報等実施期間 |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------|-------------------|---------------------|
| 福島県                         | 川俣町〔川俣町水道事業〕<br>(川俣中央公園)          | 3月17日 | 308               | 3/22~3/25           |
|                             |                                   | 18日   | 293               |                     |
|                             |                                   | 19日   | 130               |                     |
|                             |                                   | 20日   | 127               |                     |
|                             |                                   | 21日   | 174               |                     |
|                             |                                   | 22日   | 68.8              |                     |
|                             |                                   | 23日   | 76.8              |                     |
|                             |                                   | 24日   | 49.9              |                     |
|                             | 南相馬市<br>〔南相馬市原町水道事業〕<br>(南相馬合同庁舎) | 3月18日 | 105               | 3/22~3/30           |
|                             |                                   | 19日   | 185               |                     |
|                             |                                   | 20日   | 109               |                     |
|                             |                                   | 21日   | 137               |                     |
|                             |                                   | 22日   | 80.8              |                     |
|                             |                                   | 23日   | 42.9              |                     |
|                             |                                   | 24日   | 71.1              |                     |
|                             |                                   | 25日   | 46.3              |                     |
|                             |                                   | 26日   | 35.6              |                     |
|                             |                                   | 27日   | 21.1              |                     |
|                             | (ひばり生涯学習センター)                     | 28日   | 21.0              |                     |
|                             |                                   | 26日   | 58.2              |                     |
|                             |                                   | 27日   | 56.8              |                     |
|                             | 28日                               | 51.5  |                   |                     |
|                             | 田村市〔田村市水道事業〕<br>(田村市役所)           | 3月19日 | 161               | 3/22~3/23           |
|                             |                                   | 20日   | 72.2              |                     |
|                             |                                   | 21日   | 52.3              |                     |
|                             |                                   | 22日   | 60.1              |                     |
|                             |                                   | 23日   | 48.8              |                     |
| 24日                         |                                   | 107   | (再開)              |                     |
| 25日                         |                                   | 80.7  | 3/26~3/28         |                     |
| 26日                         | 59.8                              |       |                   |                     |
| いわき市〔いわき市水道事業〕<br>(いわき合同庁舎) | 3月21日                             | 103   | 3/23~3/31         |                     |
|                             | 22日                               | 114   |                   |                     |
|                             | 23日                               | 23.6  |                   |                     |
|                             | 24日                               | 215   |                   |                     |
|                             | 25日                               | 100   |                   |                     |
|                             | 26日                               | 85.7  |                   |                     |
|                             | 27日                               | 67.5  |                   |                     |
|                             | 28日                               | 42.2  |                   |                     |
|                             | 29日                               | 27.8  |                   |                     |
|                             | 30日                               | 16.5  |                   |                     |

|                                    |   |       |           |                      |
|------------------------------------|---|-------|-----------|----------------------|
| 福島県                                | (いわき合同庁舎 (上野原))<br>* 上野原浄水場                   | 23日   | 116       |                      |
|                                    |   | 24日   | 37        |                      |
|                                    |   | 25日   | 30.9      |                      |
|                                    |   | 26日   | 22.7      |                      |
|                                    |   | 27日   | -         |                      |
|                                    | 伊達市<br>[伊達市月舘簡易水道事業]<br>(月舘市個人住宅)<br>(月舘総合支所) | 3月21日 | 120       | 3/22~3/26            |
|                                    |   | 23日   | 56        |                      |
|                                    |   | 26日   | 29        |                      |
|                                    |   | 24日   | 39.3      |                      |
|                                    |   | 25日   | 108       | (再開)                 |
| 26日                                |   | 21.5  | 3/27~4/1  |                      |
| 27日                                |   | 21    |           |                      |
| 28日                                | 44.8  |       |           |                      |
| 29日                                | 37.7  |       |           |                      |
| 30日                                | 17.7  |       |           |                      |
| 郡山市 [郡山市上水道事業]                     | 3月21日   | 150   | 3/22~3/25 |                      |
|                                    | 22日   | 75    |           |                      |
| 東京都                                | 23区5市 [東京都水道事業]<br>(金町浄水場)                    | 3月22日 | 210       | 3/23~3/24            |
|                                    |   | 24日   | 79        |                      |
| 埼玉県                                | 川口市 (新郷浄水場)                                   | 3月22日 | 120       | 広報期間なし<br>(公表時規制値以下) |
|                                    |   | 24日   | 46        |                      |
| 茨城県                                | 常陸太田市<br>[水府地区北部簡易水道事業]<br>(水府地区北部浄水場)        | 3月22日 | 245       | 3/23~3/26            |
|                                    |   | 23日   | 29        |                      |
|                                    | [金砂郷地区水道事業]<br>(久米浄水場)                        | 3月23日 | 150       | (結果判明時規制値以下)         |
|                                    |   | 26日   | 21.7      |                      |
|                                    | 東海村 [東海村上水道事業]                                | 3月23日 | 188.7     | 3/23~3/26            |
|                                    |   | 25日   | 96        |                      |
|                                    |   | 26日   | 89.1      |                      |
|                                    | 北茨城市 [北茨城市水道事業]<br>(中郷浄水場)                    | 3月23日 | 116.1     | 3/24~3/27            |
|                                    |   | 24日   | 78        |                      |
|                                    | 日立市 [日立市水道事業]<br>(森山浄水場)<br>(十王浄水場)           | 3月23日 | 150       | 3/24~3/26            |
|                                    |   | 25日   | 31.4      |                      |
|                                    |   | 23日   | 298       |                      |
|                                    |   | 25日   | 85.3      |                      |
| 26日                                | 41.1  |       |           |                      |
| 笠間市 [笠間市上水道事業]<br>(涸沼川浄水場)         | 3月23日   | 170   | 3/24~3/27 |                      |
|                                    | 25日   | 33.1  |           |                      |
| 古河市 [古河市水道事業]<br>(思川浄水場)           | 3月23日   | 142   | 3/25~3/25 |                      |
|                                    | 24日   | 78.2  |           |                      |
| 取手市<br>[茨城県南水道企業団上水道事業]<br>(戸頭浄水場) | 3月24日   | 106.5 | 3/25~3/26 |                      |
|                                    | 25日   | 84.1  |           |                      |
|                                    | 26日   | 71.0  |           |                      |
| 千葉県                                | [千葉県水道事業]<br>(ちば野菊の里浄水場)                      | 3月23日 | 220       | 3/23~3/25            |
|                                    |   | 24日   | 90        |                      |
|                                    |   | 25日   | 55        |                      |

|     |                              |       |     |           |
|-----|------------------------------|-------|-----|-----------|
| 千葉県 | (栗山浄水場)                      | 23日   | 180 | 3/26~3/27 |
|     |                              | 24日   | 76  |           |
|     |                              | 25日   | 45  |           |
|     | 9市1町 [千葉県水道局]<br>(柏井浄水場東側施設) | 25日   | 130 |           |
|     | [印旛広域水道用水供給事業]               | 26日   | 63  |           |
| 栃木県 | [北千葉広域水道企業団]<br>(北千葉浄水場)     | 3月23日 | 110 | 3/23~3/26 |
|     |                              | 25日   | 33  |           |
|     | 宇都宮市 [宇都宮市水道事業]<br>(松田新田浄水場) | 3月24日 | 110 | 3/25~3/25 |
|     |                              | 25日   | 36  |           |
|     | 野木町 [野木町水道事業]<br>(思川浄水場)     | 3月24日 | 142 | 3/25~3/26 |
| 25日 | 78.2                         |       |     |           |

暫定規制値（飲食物摂取制限に関する指標）

- ・飲料水：放射性ヨウ素 300Bq/kg、放射性セシウム 200Bq/kg
  - ・牛乳・乳製品：放射性ヨウ素 300Bq/kg、放射性セシウム 200Bq/kg
  - ・野菜類（根菜・芋類を除く）：放射性ヨウ素 2,000Bq/kg、放射性セシウム 500Bq/kg
  - ・魚介類：放射性ヨウ素 2,000Bq/kg、放射性セシウム 500Bq/kg
- 乳児用の指標
- ・水道水：放射性ヨウ素 100Bq/kg

#### 【魚介類】

| 品目            | 検出された海域 |      | 採取日   | 放射性ヨウ素<br>(Bq/kg) | 放射性セシウム<br>(Bq/kg) | 摂取制限・<br>出荷制限の<br>別等 |     |
|---------------|---------|------|-------|-------------------|--------------------|----------------------|-----|
| コウナゴ<br>(イカゴ) | 茨城県     | 北茨城市 | 4月4日  | 1,700             | 526                | 市場への<br>流通なし         |     |
|               |         |      | 7日    | 1,700             | 570                |                      |     |
|               |         |      | 11日   | 2,300             | 420                |                      |     |
|               |         |      | 12日   | 1,600             | 357                |                      |     |
|               |         |      | 14日   | 520               | 419                |                      |     |
|               |         |      | 28日   | 430               | 1,129              |                      |     |
|               |         |      | 29日   | 420               | 1,374              |                      |     |
|               |         |      | 高萩市   | 28日               | 330                |                      | 404 |
|               |         |      | 29日   | 100               | 505                |                      |     |
| イカナゴの<br>稚魚   | 福島県     | いわき市 | 4月18日 | 3,900             | 14,400             | 4/20<br>出荷制限<br>摂取制限 |     |

#### 【野菜】

○原子力災害対策特別措置法に基づく食品に関する指示の実績（別添10）

## (2) 政府における対応状況

### ○政府（原子力災害対策本部）

3月21日

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、福島県知事、栃木県知事、茨城県知事、群馬県知事に対し、原災法第20条3項に基づく指示を发出

各県におかれては、それぞれ次に掲げる品目について、当分の間、出荷を控えるよう、関係事業者等に要請すること。  
①福島県、茨城県、栃木県及び群馬県において産出されたハウレンソウ及びカキナ  
②福島県において産出された原乳

3月23日

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、福島県知事に対し、原災法第20条3項に基づく指示を发出

1. 貴県内において産出された非結球性葉菜類、結球性葉菜類及びアブラナ科の花蕾類について、当分の間、摂取を差し控えるよう、関係事業者及び住民等に要請すること。  
2. 貴県内において産出された非結球性葉菜類、結球性葉菜類、アブラナ科の花蕾類及びカブについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。  
注1 非結球性葉菜類及び結球性葉菜類：ハウレンソウ、コマツナ、キャベツ等  
注2 アブラナ科の花蕾類：ブロッコリー、カリフラワー等

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、茨城県知事に対し、原災法第20条3項に基づく指示を发出

貴県内において産出された原乳及びパセリについて、当分の間、出荷を控えるよう、関係事業者等に要請すること。

4月4日

- ・「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」を決定、公表
- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、千葉県知事に対し、原災法第20条3項に基づく指示を发出

貴県においては、次に掲げる品目について、当分の間、出荷を控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。

- ①香取市及び多古町において産出されたハウレンソウ  
②旭市において産出されたハウレンソウ、チンゲンサイ、シュンギク、サンチュ、セルリー及びパセリ

4月8日

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、群馬県知事に対し、原災法第20条3項に基づく平成23年3月21日付け指示の解除
- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、福島県知事に対し、原災法第20条3項に基づく平成23年3月21日付け指示の変更を发出（原乳：一部地域解除）

貴県内において産出された原乳について、当分の間、出荷を控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。ただし、喜多方市、磐梯町、猪苗代町、三島町、会津美里町、下郷町又は南会津町において産出されたものを除く。

4月10日

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、茨城県知事に対し、原災法第20条3項

に基づく平成23年3月23日付け指示の変更を发出（原乳：解除）

貴県において産出されたパセリについて、当分の間、出荷を控えるよう、関係事業者等に要請すること。

4月13日

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、福島県知事に対し、原災法第20条3項に基づく指示を发出

1. 福島県飯舘村において産出されたしいたけ（露地において原木を用いて栽培されたものに限る。）について、当分の間、摂取を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。
2. 福島県伊達市、相馬市、南相馬市、田村市、いわき市、新地町、川俣町、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楡葉町、広野町、飯舘村、葛尾村及び川内村において産出されたしいたけ（露地において原木を用いて栽培されたものに限る。）について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。

4月14日

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、栃木県知事に対し、原災法第20条3項に基づく平成23年3月21日付け指示の変更を发出（カキナ：解除）

貴県において産出されたハウレンソウについて、当分の間、出荷を控えるよう、関係事業者等に要請すること。

4月16日

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、福島県知事に対し、原災法第20条3項に基づく平成23年4月8日付け指示の変更を发出（原乳：一部地域解除）。なお、平成23年3月23日付け指示及び平成23年4月13日付け指示については、引き続き措置

貴県内において産出された原乳について、当分の間、出荷を控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。ただし、福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、田村市（旧都路村の区域を除く。）、白河市、喜多方市、いわき市、国見町、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町、矢祭町、塙町、磐梯町、猪苗代町、三島町、会津美里町、下郷町、南会津町、大玉村、平田村、西郷村、泉崎村、中島村又は鮫川村において産出されたものを除く。

4月17日

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、茨城県知事に対し、原災法第20条3項に基づく平成23年3月21日付け指示の変更（カキナ：解除、ハウレンソウ：一部地域解除）を发出。なお、平成23年4月10日付け指示については解除。

茨城県北茨城市及び高萩市において産出されたハウレンソウについて、当分の間、出荷を控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。

4月18日

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、福島県知事に対し、原災法第20条3項に基づく平成23年4月13日付け指示の変更（福島市を追加）を发出。

1. 福島県飯舘村において産出されたしいたけ（露地において原木を用いて栽培されたものに限る。）について、当分の間、摂取を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。
2. 福島県福島市、伊達市、相馬市、南相馬市、田村市、いわき市、新地町、川俣町、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楡葉町、広野町、飯舘村、葛尾村及



び川内村において産出されたしいたけ（露地において原木を用いて栽培されたものに限る。）について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。

4月20日

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、福島県知事に対し、原災法第20条3項に基づく指示を発出。

貴県において水揚げされたイカナゴの稚魚について、当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係事業者及び住民等に要請すること。

4月21日

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、福島県知事に対し、原災法第20条3項に基づく平成23年4月8日付け指示の変更を発出（原乳：一部地域解除）。なお、平成23年3月23日付け指示及び平成23年4月13日付け指示については、引き続き措置

貴県内において産出された原乳について、当分の間、出荷を控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。ただし、福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、田村市（旧都路村の区域を除く。）、白河市、喜多方市、相馬市、いわき市、国見町、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町、矢祭町、塙町、磐梯町、猪苗代町、三島町、会津美里町、下郷町、南会津町、新地町、大玉村、平田村、西郷村、泉崎村、中島村又は鮫川村において産出されたものを除く。

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、栃木県知事に対し、原災法第20条3項に基づく平成23年3月21日付け指示の変更を発出（ハウレンソウ：一部地域解除）

貴県において産出されたハウレンソウについて、当分の間、出荷を控えるよう、関係事業者等に要請すること。ただし、那須塩原市または塩谷町において産出されたものを除く。

4月22日

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、千葉県知事に対し、原災法第20条3項に基づく平成23年4月4日付け指示を解除。

4月25日

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、福島県知事に対し、原災法第20条3項に基づく平成23年4月18日付け指示の変更を発出（本宮市を追加、いわき市を削除）。なお、平成23年3月23日付け指示、平成23年4月20日付け指示及び平成23年4月21日付け指示については、引き続き措置

1. 福島県飯舘村において産出されたしいたけ（露地において原木を用いて栽培されたものに限る。）について、当分の間、摂取を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。
2. 福島県福島市、伊達市、本宮市、相馬市、南相馬市、田村市、新地町、川俣町、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、飯舘村、葛尾村及び川内村において産出されたしいたけ（露地において原木を用いて栽培されたものに限る。）について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。

4月27日

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、栃木県知事に対し、原災法第20条3項に基づく平成23年4月21日付け指示を解除。

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、福島県知事に対し、原災法第20条3項に基づく平成23年3月23日付け指示の変更を発出（アブラナ科の花蕾類及び結球性葉菜類：一部地域解除）。なお、平成23年4月20日指示、平成23年4月21日付け指示及び平成23年4月25日付け指示については、引き続き措置

1. 福島県において産出された非結球性葉菜類について、当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係事業者及び住民等に要請すること。
2. 福島県において産出された結球性葉菜類について、当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。ただし、会津若松市、喜多方市、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、柳津町、三島町、金山町、会津美里町、下郷町、只見町、南会津町、北塩原村、湯川村、昭和村又は桧枝岐村において産出されたものを除く。
3. 福島県において産出されたアブラナ科の花蕾類について、当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。ただし、白河市、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、西郷村、泉崎村、中島村又は鮫川村において産出されたものを除く。

5月1日

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、福島県知事に対し、原災法第20条3項に基づく平成23年4月21日付け指示の変更を発出（原乳：一部地域解除）。なお、平成23年4月20日指示、平成23年4月25日付け指示及び平成23年4月27日付け指示については、引き続き措置

貴県内において産出された原乳について、当分の間、出荷を控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。ただし、福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、田村市（旧都路村の区域を除く。）、白河市、喜多方市、相馬市、南相馬市（鹿島区のうち、鳥崎、大内、川子及び塩崎を除く区域に限る。）、いわき市、国見町、川俣町（山木屋の区域を除く。）、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町、矢祭町、塙町、磐梯町、猪苗代町、三島町、会津美里町、下郷町、南会津町、新地町、大玉村、平田村、西郷村、泉崎村、中島村又は鮫川村において産出されたものを除く。

5月4日

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、福島県知事に対し、原災法第20条3項に基づく平成23年4月27日付け指示の変更を発出（野菜に係る出荷制限等：一部地域解除）。なお、平成23年4月20日指示、平成23年4月25日付け指示及び平成23年5月1日付け指示については、引き続き措置

1. 福島県において産出された非結球性葉菜類について、当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係事業者及び住民等に要請すること。ただし、白河市、いわき市、矢吹町、棚倉町、塙町、西郷村、泉崎村、中島村又は鮫川村において産出されたものを除く。
2. 福島県において産出された結球性葉菜類について、当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。ただし、郡山市、須賀川市、田村市（東京電力株式会社福島第1発電所から半径20キロメートル圏内の区域を除く。）、会津若松市、喜多方市、いわき市、鏡石市、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、柳津町、三島町、金山町、会津美里町、下郷町、只見町、南会津町、天栄村、玉川村、平田村、北塩原村、湯川村、昭和村又は桧枝岐村において産出されたものを除く。

3. 福島県において産出されたアブラナ科の花蕾類について、当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。ただし、白河市、いわき市、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、西郷村、泉崎村、中島村又は鮫川村において産出されたものを除く。
4. 福島県において産出されたカブについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。ただし、福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、田村市（東京電力株式会社福島第1発電所から半径20キロメートル圏内の区域を除く。）、いわき市、桑折町、国見町、川俣町（山木屋の区域を除く。）、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、大玉村、天栄村、玉川村又は平田村において産出されたものを除く。

5月9日

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、福島県知事に対し、原災法第20条3項に基づく指示を发出

1. 福島県伊達市、相馬市、いわき市、三春町、天栄村及び平田村において産出されたたけのこについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
2. 福島県福島市及び桑折町において産出されたくさそてつについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。

5月11日

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、福島県知事に対し、原災法第20条3項に基づく平成23年5月4日付け指示の変更を发出（野菜に係る出荷制限等：一部地域解除）。なお、平成23年4月20日指示、平成23年4月25日付け指示、平成23年5月1日付け指示及び平成23年5月9日付け指示については、引き続き措置

1. 福島県において産出された非結球性葉菜類について、当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。ただし、白河市、会津若松市、喜多方市、いわき市、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、柳津町、三島町、金山町、会津美里町、下郷町、只見町、南会津町、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村、北塩原村、湯川村、昭和村又は檜枝岐村において産出されたものを除く。
2. 福島県において産出された結球性葉菜類について、当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。ただし、福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、田村市（東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域を除く。）、白河市、会津若松市、喜多方市、いわき市、桑折町、国見町、川俣町（山木屋の区域を除く。）、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、柳津町、三島町、金山町、会津美里町、下郷町、只見町、南会津町、大玉村、天栄村、玉川村、平田村、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村、北塩原村、湯川村、昭和村又は檜枝岐村において産出されたものを除く。
3. 福島県において産出されたアブラナ科の花蕾類について、当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。ただし、郡山市、須賀川市、田村市（東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域を除く。）、白河市、いわき市、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、天栄村、玉川村、平田村、西郷村、泉崎村、中島村又は鮫川村において産出されたものを除く。

4. 福島県において産出されたカブについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。ただし、福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、田村市（東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域を除く。）、いわき市、桑折町、国見町、川俣町（山木屋の区域を除く。）、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、大玉村、天栄村、玉川村又は平田村において産出されたものを除く。

5月13日

・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、福島県知事に対し、原災法第20条3項に基づく平成23年5月9日付け指示の変更を発出（野菜に係る出荷制限等：一部地域追加）。なお、平成23年4月20日付け指示、平成23年4月25日付け指示、平成23年5月1日付け指示及び平成23年5月11日付け指示については、引き続き措置

1. 福島県伊達市、相馬市、南相馬市、本宮市、いわき市、桑折町、国見町、川俣町、三春町、天栄村、平田村及び西郷村において産出されたたけのこについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。  
2. 福島県福島市及び桑折町において産出されたくさそてつについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。

5月16日

・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、福島県知事に対し、原災法第20条3項に基づく平成23年4月25日付け指示の変更を発出（野菜に係る出荷制限等）。なお、平成23年4月20日付け指示、平成23年5月1日付け指示、平成23年5月11日付け指示及び平成23年5月13日付け指示については、引き続き措置

1. 福島県飯舘村において産出されたしいたけ（露地において原木を用いて栽培されたものに限る。）について、当分の間、摂取を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。  
2. 福島県福島市、伊達市、本宮市、相馬市、南相馬市、田村市（東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。）、川俣町、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楡葉町、広野町、飯舘村、葛尾村及び川内村において産出されたしいたけ（露地において原木を用いて栽培されたものに限る。）について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。

5月18日

・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、福島県知事に対し、原災法第20条3項に基づく平成23年5月11日付け指示の変更を発出（野菜に係る出荷制限等）。なお、平成23年4月20日付け指示、平成23年5月1日付け指示、平成23年5月13日付け指示及び平成23年5月16日付け指示については、引き続き措置

1. 福島県福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、那須川市、田村市、相馬市、南相馬市、桑折町、国見市、川俣町、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、広野町、楡葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町、大玉村、天栄村、玉川村、平田村、川内村、葛尾村及び飯舘村において産出された非結球性葉菜類について、当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。
2. 福島県田村市（東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。）、相馬市、南相馬市、川俣町（山木屋の区域に限る。）、広野町、楡葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町、川内村、葛尾村及び飯舘村において産出された結球性葉菜類について、当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。
3. 福島県福島市、二本松、伊達市、本宮市、田村市（東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。）相馬市、南相馬市、桑折市、国見町、川俣町、広野町、楡葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町、大玉村、川内村、葛尾村及び飯舘村において産出されたアブラナ科の花蕾類について、当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。
4. 福島県田村市（東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域を除く。）、広野町、楡葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町、川内村、葛尾村及び飯舘村において産出されたカブについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。

## ○厚生労働省

3月17日

- ・原子力安全委員会より示された「飲食物摂取制限に関する指標」を暫定規制値とし、これを上回る食品については、食品衛生法第6条第2号に当たるものとして食用に供されることがないように、都道府県、関係機関に通知

3月19日

- ・各都道府県水道行政担当部局長及び水道事業者に対し、水道水中の放射能測定値が「飲食物摂取制限に関する指標」を超過した場合の水道の対応について、①指標を超えるものは飲用を控えること、②生活用水としての利用には問題ないこと、③代替となる飲用水が無い場合には飲用しても差し支えないこと等について、技術的助言を実施（「福島第一・第二原子力発電所の事故に伴う水道の対応について」）

3月20日

- ・福島県を通じ飯舘村に対し、同村の飯舘簡易水道を利用する住民に飲用を控えるよう広報するよう要請

3月21日

- ・各都道府県水道行政担当部局長に対し、「水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合には、当該水を供する水道事業者等は、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えるよう」広報するよう技術的助言を実施（「乳児による水道水の摂取に係る対応について」）

3月22日

- ・水道からの乳児用の指標値を超過する放射性ヨウ素の検出を受けて、福島県伊達市、

郡山市、田村市、南相馬市及び川俣町に対し、乳児による水道の摂取を控えるよう  
広報するよう要請

3月23日

- ・暫定規制値を大幅に上回る野菜の検出を受けて、当分の間、福島県産の葉物野菜（ホウレンソウ、コマツナ、キャベツ等）、ブロッコリーやカリフラワー等について、摂取の見合わせを呼びかけ
- ・原子力災害対策特別措置法に基づき、関係自治体に対し食品の摂取制限及び出荷制限の指示があったことから、その自治体に隣接する県について、放射性物質検査を実施するよう要請
- ・水道からの乳児用の指標値を超過する放射性ヨウ素の検出を受けて、福島県いわき市、東京都に対し、乳児による水道の摂取を控えるよう広報するよう要請
- ・水道からの乳児用の指標値を超過する放射性ヨウ素の検出を受けて、茨城県東海村、常陸太田市に対し、乳児による水道水の摂取を控えるよう広報するよう要請

3月24日

- ・水道からの乳児用の指標値を超過する放射性ヨウ素の検出を受けて、千葉県水道局に対し、乳児による水道の摂取を控えるよう広報するよう要請
- ・水道からの乳児用の指標値を超過する放射性ヨウ素の検出を受けて、北茨城市水道事業、日立市水道事業、笠間市水道事業に対し、乳児による水道の摂取を控えるよう広報するよう要請

3月25日

- ・水道からの乳児用の指標値を超過する放射性ヨウ素の検出を受けて、宇都宮市水道事業に対し、乳児による水道の摂取を控えるよう広報するよう要請
- ・水道からの乳児用の指標値を超過する放射性ヨウ素の検出を受けて、古河市水道事業、取手市水道事業、北千葉広域水道事業団に対し、乳児による水道の摂取を控えるよう広報するよう要請

3月27日

- ・水道からの乳児用の指標値を超過する放射性ヨウ素の検出を受けて、千葉県水道事業、印旛郡広域水道用水供給事業に対し、乳児による水道の摂取を控えるよう広報するよう要請

4月4日

- ・薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会により「食品中の放射性物質に関する当面の所見」取りまとめ。
- ・「食品安全委員会の緊急とりまとめを受けた食品中の放射性物質に関する暫定規制値の取扱いについて」公表
- ・「地方自治体の検査計画について」公表
- ・「食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質に関する検査のための機器の確保について」公表

4月5日

- ・魚介類中の放射性ヨウ素については、原子力災害対策本部の対応方針を受けて、2,000Bq/kgを暫定規制値とする旨通知

4月8日

- ・4月8日に開催された薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会においてとりまとめられた「魚介類中の放射性ヨウ素に関する当面の所見」について公表
- ・関係自治体より、出荷制限の指示の変更又は解除が申請され、これについて原子力対策本部から関係自治体に対し、食品の出荷制限の指示を変更又は解除した旨公表

4月10日

- ・茨城県より、出荷制限の指示の変更が申請され、これについて原子力対策本部から茨城県に対し、食品の出荷制限の指示を変更した旨公表

4月13日

- ・福島県の一部地域で産出される原木しいたけ（露地）に係る出荷制限及び摂取制限の設定について公表

4月14日

- ・栃木県全域で産出されるカキナに係る出荷制限を解除した旨公表

4月18日

- ・「福島第一・第二原子力発電所の事故に伴う水道の対応について」及び「乳児による水道水の摂取に係る対応について」を訂正（両通知について「甲状腺（等価）線量」を「実効線量」と誤って記載）
- ・福島県の一部地域で産出される原木しいたけ（露地）に係る出荷制限の設定について公表

4月19日

- ・「水道水における放射性物質対策検討会」の設置を決定

4月20日

- ・福島県で水揚げされるイカナゴの稚魚に係る出荷制限及び摂取制限の設定について公表

4月21日

- ・福島県相馬市及び新地町で産出される原乳並びに栃木県那須塩原市及び塩谷町で産出されるハウレンソウの出荷制限を解除した旨公表

4月22日

- ・千葉県香取市、多古町及び旭市で産出されるハウレンソウ並びに千葉県旭市で産出されるチンゲンサイ、シュンギク、サンチュ、セルリー及びパセリの出荷制限を解除した旨公表

4月25日

- ・福島県いわき市で産出される原木しいたけ（露地原木栽培に限る）の出荷制限を解除した旨公表

4月27日

- ・栃木県で産出されるハウレンソウの出荷制限を解除した旨公表。
- ・福島県の9市町村（白河市、矢吹町、西郷村、泉崎村、中島村、棚倉町、矢祭町、塙町及び鮫川村）で産出されるアブラナ科の花蕾類の出荷制限及び摂取制限を解除した旨公表。
- ・福島県の17市町村（会津若松市、磐梯町、猪苗代町、喜多方市、北塩原村、西会

津町、会津美里町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、南会津町、下郷町、桧枝岐村及び只見町）で産出される結球性葉菜類の出荷制限及び摂取制限を解除した旨公表。

5月1日

・福島県の南相馬市（鹿島区のうち、鳥崎、大内、川子及び塩崎を除く区域に限る。）及び川俣町（山木屋の区域を除く。）で産出される原乳の出荷制限を解除した旨公表。

5月4日

・福島県の県南地方（1市4町4村）で産出されるハウレンソウ等非結球性葉菜類、いわき地方（いわき市）で産出されるハウレンソウ等非結球性葉菜類、キャベツ等結球性葉菜類、ブロッコリー等アブラナ科の花蕾類、カブ、県中地方（3市6町3村）で産出されるキャベツ等結球性葉菜類、カブ及び県北地方（4市3町1村）で産出されるカブの出荷制限を解除した旨公表。

5月9日

・福島県6市町村（伊達市、相馬市、いわき市、三春町、天栄町及び平田村）で産出されるたけのこ、福島市及び桑折町で産出されるくさそてつの出荷制限の設定について公表。

5月11日

・神奈川県が実施した農産物の放射能濃度の検査結果において、チャ（生葉）（南足柄市）の測定値が、食品衛生法上の暫定規制値を上回り、県が今年産の足柄茶の出荷について自粛を要請した旨、県が公表。

5月13日

・福島県南相馬市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町及び西郷村において産出されるたけのこに係る出荷制限の設定について公表

## ○内閣府（食品安全委員会）

3月16日

・食品安全委員会ホームページにより食品と放射性物質の関係などについて情報提供を開始

3月20日

・厚生労働省から食品安全基本法第24条第3項の規定に基づき、「放射性物質について指標値を定めること」に係る食品健康影響評価について諮問を受ける

3月22日

・臨時の食品安全委員会により食品健康影響評価について審議を開始（1回目）

3月23日

・臨時の食品安全委員会により食品健康影響評価について審議（2回目）

3月25日

・臨時の食品安全委員会により食品健康影響評価について審議（3回目）

3月28日



- ・臨時の食品安全委員会により食品健康影響評価について審議（４回目）
- 3月29日
  - ・臨時の食品安全委員会により食品健康影響評価について審議（５回目）
  - ・厚生労働省に対して「放射性物質に関する緊急とりまとめ」を通知
- 4月14日
  - ・放射性物質の食品健康影響評価に関するワーキンググループの設置を決定
- 4月21日
  - ・放射性物質の食品健康影響評価に関するワーキンググループを開催（第1回）

## ○農林水産省

- 3月18日
  - ・食品衛生法を所管する厚生労働省に協力して、関係県と連携して、農作物の安全確認のための調査を開始
- 3月20日
  - ・茨城県によるハウレンソウの出荷自粛を受けて、茨城県以外の主要産地における出荷の前倒し等によるハウレンソウの供給確保について全農に協力を要請
  - ・関係団体に対し、原子力発電所の事故を踏まえた農作物や食品等の取り扱いについて科学的根拠に基づく冷静な対応を要請
- 3月21日
  - ・政府の原子力対策本部における野菜等の出荷制限の指示を踏まえ、中央卸売市場開設者及び市場関係団体に対し、出荷制限対象地域・品目以外の生鮮食料品について、円滑な流通の促進に資するよう適切な行動を要請（「東京電力福島原子力発電所の事故を踏まえた卸売市場における生鮮食料品の取扱いについて」を発出し、卸売市場法に基づく適切な対応を要請）。同旨を農林水産省ホームページにも掲載
- 3月22日
  - ・小売・加工卸関係団体代表者に対し、出荷制限対象地域・品目以外の生鮮食料品について、円滑な流通の促進に資するよう適切な行動を要請（「東京電力福島原子力発電所の事故を踏まえた生鮮食料品等の取扱いについて」を発出）。同旨を農林水産省ホームページにも掲載
  - ・東電福島第一原子力発電所の事故を踏まえた農作物の出荷制限により影響を受ける農業者等に対する資金の円滑な融通について金融機関に依頼する文書を発出。同旨を農林水産省ホームページにも掲載
- 3月23日
  - ・東電福島第一原子力発電所事故による農畜水産物等への影響について、各府省が提供している情報を一覧できるポータルサイトを農林水産省ホームページ上に開設
  - ・原子力発電所の事故を踏まえたミネラルウォーターの供給に関する適切な対応について関係団体へ通知を発出。同旨を農林水産省ホームページにも掲載
- 3月24日
  - ・原子力発電所の事故を踏まえたミネラルウォーターの供給に関する適切な対応について関係企業へ通知を発出。同旨を農林水産省ホームページにも掲載

3月25日

- ・小売・加工卸関係団体代表者に対し、出荷制限対象地域・品目以外の生鮮食料品について、円滑な流通の促進に資するよう適切な行動について再周知

3月28日

- ・食品関係事業者（約200社）に対し、原子力発電所の事故を踏まえた生鮮食料品等の取扱いについて科学的・客観的な根拠に基づき適切に対処されるよう再度要請

3月31日

- ・消費者及び小売事業者に対し、出荷制限の対象となっていない農作物等について、普段どおりに買い物や商売をしていただくよう、農林水産大臣メッセージを発信

4月5日

- ・茨城県沖で漁獲された水産物の受託拒否事例を受け、出荷制限対象品目以外の品目を受諾拒否するなど科学的・客観的根拠に基づかない対応を控えるよう卸売市場関係者に改めて要請
- ・4月4日に市町村単位など県を分割した区域ごとに出荷制限・摂取制限の設定・解除の指示が行われることが可能とされたことを受け、小売事業者に対し、消費者への産地情報の適切な伝達に配慮するよう要請

4月8日

- ・小売事業者及び卸売市場関係事業者に対し、青果物だけでなく、水産物についても、出荷制限対象品目以外の品目を敬遠するなど科学的・客観的根拠に基づかない対応を控えるよう要請

4月13日

- ・小売等の食品産業事業者や関係団体に対し、科学的・客観的な根拠に基づかない対応を控えるよう直接要請。また、出荷制限指示や出荷自粛要請等の趣旨の徹底を要請。

## 6 気象情報

### (1) 東電福島第一・第二原子力発電所付近の気象情報 (5/19 17:00 現在)

#### ○浜通り中部の天気概況

20日は、高気圧におおわれ、概ね晴れる見込みです。最高気温は平年より他各区、夏日となるでしょう。

#### ○20日の浜通り中部の風向・風速

| 時           | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 風向          | 北     | 北     | 南     | 南     | 南     | 南     | 南     | 北     |
| 風速<br>(m/s) | 1     | 1     | 3     | 5     | 5     | 5     | 4     | 1     |

※風速は、3時間内に予想される最大風速を示しています

### (2) 別添資料

#### ○東電福島第一・第二原子力発電所の測候 (別添 11)

| 1号機   |        |             |        |             |             |       |       |               |
|-------|--------|-------------|--------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|
| 日     | 原子炉水位  |             |        | 原子炉圧力(MPaG) |             |       | D/W圧力 |               |
|       | 時間     | 水位(TAF)(mm) |        | 時間          | 原子炉圧力(MPaG) |       | 時間    | D/W圧力(MPaabs) |
|       |        | (A)         | (B)    |             | (A)         | (B)   |       |               |
| 3/12  | 2:45   | 1,300       | 500    | -           | 0.800       | -     | -     | 0.941         |
|       | 5:20   | 1,300       | 500    | 2:45        | 0.800       | -     | -     | 0.941         |
|       | 8:49   | -400        | -550   | 2:45        | 0.800       | -     | 8:36  | 0.740         |
|       | 10:04  | -500        | -700   | 2:45        | 0.800       | -     | 9:20  | 0.740         |
|       | 11:20  | -900        | -800   | 2:45        | 0.800       | -     | 11:20 | 0.750         |
|       | 12:05  | -1,500      | -1,400 | 2:45        | 0.800       | -     | 12:05 | 0.750         |
|       | 13:38  | -1,700      | -1,550 | 2:45        | 0.800       | -     | 13:38 | 0.755         |
|       | 14:41  | -1,700      | -1,650 | 2:45        | 0.800       | -     | 14:41 | 0.610         |
|       | 15:28  | -1,700      | -1,650 | 2:45        | 0.800       | -     | 15:28 | 0.540         |
|       | 18:30  | D/S         | D/S    | -           | -           | -     | -     | -             |
| 3/13  | 1:00   | D/S         | -1,700 | 1:00        | -           | -     | -     | -             |
|       | 2:00   | D/S         | -1,700 | 2:00        | -           | -     | -     | -             |
|       | 8:00   | D/S         | -1,700 | 8:00        | 0.392       | -     | -     | -             |
|       | 8:55   | D/S         | -1,700 | 8:55        | 0.398       | -     | -     | 0.384         |
|       | 13:00  | D/S         | -1,700 | 13:00       | 0.408       | -     | -     | -             |
|       | 16:00  | D/S         | -1,700 | 16:00       | 0.420       | -     | 16:00 | 0.384         |
|       | 17:30  | D/S         | -1,700 | 17:30       | 0.413       | -     | 17:30 | 0.600         |
|       | 18:45  | D/S         | -1,700 | 18:45       | 0.403       | -     | 18:45 | 0.590         |
|       | 21:40  | D/S         | -1,750 | 21:30       | 0.380       | -     | 21:30 | 0.550         |
|       | 22:20  | D/S         | -1,750 | 22:20       | 0.370       | -     | 22:20 | 0.540         |
|       | 23:30  | D/S         | -1,750 | 23:30       | 0.056       | 0.360 | 23:30 | 0.384         |
| 3/14  | 2:00   | D/S         | -1,700 | 2:00        | 0.040       | 0.350 | 2:00  | 0.510         |
|       | 3:00   | D/S         | -1,700 | 3:00        | 0.032       | 0.340 | 3:00  | 0.505         |
|       | 4:00   | D/S         | -1,700 | 4:00        | 0.032       | 0.338 | 4:00  | 0.495         |
|       | 4:45   | D/S         | -1,700 | 4:45        | 0.034       | 0.299 | 4:45  | 0.490         |
|       | 6:00   | -1,700      | -1,700 | 6:00        | 0.030       | 0.326 | 6:00  | 0.485         |
|       | 7:00   | -1,750      | -1,750 | 7:00        | 0.036       | 0.320 | 7:00  | 0.475         |
|       | 11:30  | -1,800      | -1,750 | 11:30       | 0.038       | 0.275 | 11:30 | 0.440         |
|       | 13:00  | -1,800      | -1,750 | 13:00       | 0.040       | 0.306 | 13:00 | -             |
| 16:00 | -1,750 | -1,750      | 16:00  | 0.052       | 0.300       | 16:00 | -     |               |
| 22:40 | -1,700 | -1,700      | 22:40  | 0.056       | 0.267       | 22:40 | -     |               |
| 3/15  | 3:00   | -1,700      | -1,700 | 3:00        | 0.068       | 0.248 | 3:00  | -             |
|       | 5:00   | -1,750      | -1,750 | 5:00        | 0.066       | 0.240 | 5:00  | -             |
|       | 13:00  | -1,700      | -1,700 | 13:00       | 0.076       | 0.206 | 13:00 | -             |
|       | 18:43  | -1,800      | -1,800 | 18:43       | -           | 0.188 | 18:43 | -             |
| 3/16  | 1:24   | -1,800      | -1,800 | 1:24        | 0.188       | -     | 1:24  | -             |
|       | 1:54   | -1,750      | -1,750 | 1:54        | 0.176       | -     | 1:54  | -             |
|       | 5:35   | -1,800      | -1,750 | 5:35        | 0.180       | -     | 5:35  | -             |
|       | 23:50  | -1,800      | -1,750 | 23:50       | 0.238       | 0.188 | 23:50 | -             |
| 3/17  | 3:10   | -1,750      | -1,750 | 3:10        | 0.220       | 0.172 | 3:10  | -             |
|       | 12:50  | -1,700      | -1,750 | 12:50       | 0.206       | 0.160 | 12:50 | -             |
|       | 21:50  | -1,700      | D/S    | 21:50       | 0.192       | 0.168 | 21:50 | -             |
| 3/18  | 2:50   | -1,700      | D/S    | 2:50        | 0.182       | 0.158 | 2:50  | -             |
|       | 16:00  | -1,700      | -1,800 | 16:00       | 0.212       | 0.170 | 16:00 | 0.180         |
|       | 21:10  | -1,750      | -1,800 | 21:10       | 0.216       | 0.168 | 21:10 | 0.180         |
| 3/19  | 3:30   | -1,750      | -1,750 | 3:30        | 0.228       | 0.172 | 3:30  | 0.180         |
|       | 16:50  | -1,750      | -1,750 | 16:50       | 0.228       | 0.178 | 16:50 | 0.180         |
|       | 22:30  | -1,750      | -1,750 | 22:30       | 0.228       | 0.182 | 22:30 | 0.180         |
| 3/20  | 0:00   | -1,750      | -1,750 | 0:00        | 0.228       | 0.186 | 0:00  | 0.180         |
|       | 5:00   | -1,750      | -1,750 | 5:00        | 0.226       | 0.180 | 5:00  | 0.180         |
|       | 15:00  | -1,700      | -1,750 | 15:00       | 0.208       | 0.176 | 15:00 | 0.170         |
| 3/21  | 3:00   | -1,750      | -1,800 | 3:00        | 0.216       | 0.176 | 3:00  | 0.160         |
|       | 8:00   | -1,750      | -1,750 | 8:00        | 0.196       | 0.164 | 8:00  | 0.160         |
|       | 14:25  | -1,750      | -1,750 | 14:25       | 0.220       | 0.190 | 14:25 | 0.160         |
| 3/22  | 0:15   | -1,750      | -1,700 | 0:15        | 0.218       | 0.171 | 0:15  | 0.160         |
|       | 6:00   | -1,750      | -1,700 | 6:00        | 0.218       | 0.186 | 6:00  | 0.160         |
|       | 11:20  | -1,800      | -1,750 | 11:20       | 0.252       | 0.228 | 11:20 | 0.175         |
|       | 15:30  | -1,800      | -1,750 | 15:30       | 0.240       | 0.188 | 15:30 | 0.180         |

| 1号機  |       |             |        |             |             |       |       |               |
|------|-------|-------------|--------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|
| 日    | 原子炉水位 |             |        | 原子炉圧力(MPaG) |             |       | D/W圧力 |               |
|      | 時間    | 水位(TAF)(mm) |        | 時間          | 原子炉圧力(MPaG) |       | 時間    | D/W圧力(MPaabs) |
|      |       | (A)         | (B)    |             | (A)         | (B)   |       |               |
|      | 23:00 | -1,750      | -1,750 | 23:00       | 0.246       | 0.218 | 23:00 | 0.185         |
| 3/23 | 4:00  | -1,750      | -1,750 | 4:00        | 0.336       | 0.300 | 4:00  | 0.260         |
|      | 12:00 | -1,750      | -1,750 | 12:00       | 0.396       | 0.356 | 12:00 | 0.320         |
|      | 14:00 | -1,700      | -1,700 | 14:00       | 0.418       | 0.398 | 14:00 | 0.345         |
|      | 16:00 | -1,750      | -1,700 | 16:00       | 0.422       | 0.398 | 16:00 | 0.360         |
|      | 21:00 | -1,700      | -1,650 | 21:00       | 0.440       | 0.416 | 21:00 | 0.375         |
| 3/24 | 1:00  | -1,700      | -1,700 | 1:00        | 0.456       | 0.430 | 1:00  | 0.385         |
|      | 7:00  | -1,700      | -1,700 | 7:00        | 0.480       | 0.450 | 7:00  | 0.400         |
|      | 11:00 | -1,700      | -1,700 | 11:00       | 0.480       | 0.446 | 11:00 | 0.400         |
|      | 13:00 | -1,700      | -1,650 | 13:00       | 0.470       | 0.430 | 13:00 | 0.390         |
|      | 17:00 | -1,650      | -1,650 | 17:00       | 0.488       | 0.408 | 17:00 | 0.355         |
|      | 20:00 | -1,700      | -1,650 | 20:00       | 0.430       | 0.402 | 20:00 | 0.345         |
|      | 22:00 | -1,700      | -1,650 | 22:00       | 0.422       | 0.388 | 22:00 | 0.325         |
| 3/25 | 2:00  | -1,700      | -1,650 | 2:00        | 0.418       | 0.398 | 2:00  | 0.325         |
|      | 6:00  | -1,700      | -1,650 | 6:00        | 0.406       | 0.390 | 6:00  | 0.310         |
|      | 10:00 | -1,650      | -1,650 | 10:00       | 0.388       | 0.388 | 10:00 | 0.295         |
|      | 14:00 | -1,650      | -1,600 | 14:00       | 0.380       | 0.388 | 14:00 | 0.280         |
|      | 16:30 | -1,650      | -1,600 | 16:30       | 0.380       | 0.380 | 16:30 | 0.275         |
|      | 18:30 | -1,650      | -1,600 | 18:30       | 0.376       | 0.376 | 18:30 | 0.275         |
| 3/26 | 5:00  | -1,650      | -1,600 | 5:00        | 0.392       | 0.400 | 5:00  | 0.270         |
|      | 9:30  | -1,650      | -1,600 | 9:30        | 0.418       | 0.400 | 9:30  | 0.270         |
|      | 13:00 | -1,650      | -1,600 | 13:00       | 0.390       | 0.422 | 13:00 | 0.275         |
|      | 21:00 | -1,650      | -1,650 | 21:00       | 0.406       | 0.432 | 21:00 | 0.270         |
| 3/27 | 5:00  | -1,650      | -1,600 | 5:00        | 0.412       | 0.452 | 5:00  | 0.270         |
|      | 9:00  | -1,650      | -1,600 | 9:00        | 0.416       | 0.462 | 9:00  | 0.270         |
|      | 15:30 | -1,650      | -1,650 | 15:30       | 0.412       | 0.476 | 15:30 | 0.270         |
|      | 16:20 | -1,650      | -1,650 | 16:20       | 0.410       | 0.482 | 16:20 | 0.265         |
| 3/28 | 0:00  | -1,650      | -1,600 | 0:00        | 0.416       | 0.492 | 0:00  | 0.270         |
|      | 3:00  | -1,700      | -1,650 | 3:00        | 0.418       | 0.492 | 3:00  | 0.270         |
|      | 12:30 | -1,700      | -1,650 | 12:30       | 0.418       | 0.502 | 12:30 | 0.270         |
|      | 17:30 | -1,650      | -1,650 | 17:30       | 0.422       | 0.528 | 17:30 | 0.280         |
| 3/29 | 1:00  | -1,500      | -1,650 | 1:00        | 0.438       | 0.556 | 1:00  | 0.290         |
|      | 4:00  | -1,600      | -1,600 | 4:00        | 0.436       | 0.558 | 4:00  | 0.285         |
|      | 9:40  | -1,650      | -1,650 | 9:40        | 0.426       | 0.546 | 9:40  | 0.275         |
|      | 13:00 | -1,650      | -1,600 | 13:00       | 0.412       | 0.546 | 13:00 | 0.265         |
|      | 16:00 | -1,650      | -1,600 | 16:00       | 0.408       | 0.546 | 16:00 | 0.265         |
| 3/30 | 4:00  | -1,600      | -1,600 | 4:00        | 0.392       | 0.542 | 4:00  | 0.235         |
|      | 14:00 | -1,600      | -1,600 | 13:00       | 0.378       | 0.546 | 13:00 | 0.230         |
|      | 16:00 | -1,600      | -1,600 | 16:00       | 0.366       | 0.538 | 16:00 | 0.230         |
|      | 18:00 | -1,600      | -1,600 | 18:00       | 0.366       | 0.538 | 18:00 | 0.225         |
| 3/31 | 2:00  | -1,600      | -1,600 | 2:00        | 0.362       | 0.552 | 2:00  | 0.210         |
|      | 4:00  | -1,650      | -1,600 | 4:00        | 0.370       | 0.568 | 4:00  | 0.210         |
|      | 8:00  | -1,650      | -1,650 | 8:00        | 0.366       | 0.550 | 8:00  | 0.210         |
|      | 16:00 | -1,600      | -1,550 | 16:00       | 0.350       | 0.552 | 16:00 | 0.190         |
| 4/1  | 0:00  | -1,650      | -1,650 | 0:00        | 0.326       | 0.536 | 0:00  | 0.175         |
|      | 6:00  | -1,600      | -1,600 | 6:00        | 0.326       | 0.550 | 6:00  | 0.170         |
|      | 10:00 | -1,650      | -1,650 | 10:00       | 0.328       | 0.552 | 10:00 | 0.165         |
|      | 17:00 | -1,600      | -1,600 | 17:00       | 0.326       | 0.560 | 17:00 | 0.160         |
| 4/2  | 0:30  | -1,600      | -1,600 | 0:30        | 0.310       | 0.566 | 0:30  | 0.160         |
|      | 4:00  | -1,600      | -1,600 | 4:00        | 0.320       | 0.578 | 4:00  | 0.160         |
|      | 12:00 | -1,650      | -1,650 | 12:00       | 0.322       | 0.590 | 12:00 | 0.155         |
|      | 16:30 | -1,650      | -1,650 | 16:30       | 0.316       | 0.598 | 16:30 | 0.155         |

| 1号機  |       |             |        |             |             |       |       |               |
|------|-------|-------------|--------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|
| 日    | 原子炉水位 |             |        | 原子炉圧力(MPaG) |             |       | D/W圧力 |               |
|      | 時間    | 水位(TAF)(mm) |        | 時間          | 原子炉圧力(MPaG) |       | 時間    | D/W圧力(MPaabs) |
|      |       | (A)         | (B)    |             | (A)         | (B)   |       |               |
| 4/3  | 3:00  | -1,650      | -1,650 | 3:00        | 0.322       | 0.602 | 3:00  | 0.155         |
|      | 9:00  | -1,650      | -1,650 | 9:00        | 0.326       | 0.608 | 9:00  | 0.155         |
|      | 14:00 | -1,650      | -1,650 | 14:00       | 0.328       | 0.618 | 14:00 | 0.155         |
| 4/4  | 0:00  | -1,650      | -1,650 | 0:00        | 0.338       | 0.658 | 0:00  | 0.155         |
|      | 6:00  | -1,700      | -1,650 | 6:00        | 0.338       | 0.670 | 6:00  | 0.150         |
|      | 11:00 | -1,650      | -1,650 | 11:00       | 0.332       | 0.670 | 11:00 | 0.150         |
| 4/5  | 0:00  | -1,700      | -1,650 | 0:00        | 0.338       | 0.672 | 0:00  | 0.150         |
|      | 6:00  | -1,700      | -1,650 | 6:00        | 0.342       | 0.688 | 6:00  | 0.150         |
|      | 18:00 | -1,650      | -1,650 | 18:00       | 0.338       | 0.718 | 18:00 | 0.150         |
| 4/6  | 0:00  | -1,650      | -1,650 | 0:00        | 0.338       | 0.703 | 0:00  | 0.150         |
|      | 6:00  | -1,650      | -1,700 | 6:00        | 0.350       | 0.723 | 6:00  | 0.150         |
|      | 12:00 | -1,650      | -1,650 | 12:00       | 0.348       | 0.725 | 12:00 | 0.150         |
|      | 18:00 | -1,650      | -1,650 | 18:00       | 0.350       | 0.720 | 18:00 | 0.150         |
| 4/7  | 0:00  | -1,650      | -1,650 | 0:00        | 0.355       | 0.735 | 0:00  | 0.150         |
|      | 6:00  | -1,650      | -1,650 | 6:00        | 0.363       | 0.758 | 6:00  | 0.155         |
|      | 12:00 | -1,650      | -1,650 | 12:00       | 0.375       | 0.758 | 12:00 | 0.165         |
|      | 18:00 | -1,650      | -1,650 | 18:00       | 0.380       | 0.773 | 18:00 | 0.175         |
| 4/8  | 0:00  | -1,650      | -1,650 | 0:00        | 0.390       | 0.788 | 0:00  | 0.180         |
|      | 6:00  | -1,650      | -1,650 | 6:00        | 0.395       | 0.785 | 6:00  | 0.180         |
|      | 12:00 | -1,650      | -1,650 | 12:00       | 0.395       | 0.793 | 13:00 | 0.185         |
| 4/9  | 0:00  | -1,650      | -1,650 | 0:00        | 0.395       | 0.803 | 0:00  | 0.190         |
|      | 6:00  | -1,650      | -1,650 | 6:00        | 0.403       | 0.820 | 6:00  | 0.190         |
|      | 12:00 | -1,650      | -1,650 | 12:00       | 0.410       | 0.825 | 12:00 | 0.190         |
| 4/10 | 0:00  | -1,600      | -1,650 | 0:00        | 0.415       | 0.850 | 0:00  | 0.195         |
|      | 6:00  | -1,550      | -1,600 | 6:00        | 0.410       | 0.848 | 6:00  | 0.195         |
|      | 10:00 | -1,600      | -1,700 | 10:00       | 0.413       | 0.858 | 10:00 | 0.195         |
|      | 12:00 | -1,600      | -1,650 | 12:00       | 0.415       | 0.858 | 14:00 | 0.195         |
|      | 18:00 | -1,550      | -1,650 | 18:00       | 0.415       | 0.863 | 18:00 | 0.195         |
| 4/11 | 0:00  | -1,650      | -1,650 | 0:00        | 0.413       | 0.873 | 0:00  | 0.195         |
|      | 6:00  | -1,650      | -1,650 | 6:00        | 0.410       | 0.873 | 6:00  | 0.195         |
|      | 12:00 | -1,650      | -1,650 | 12:00       | 0.416       | 0.873 | 12:00 | 0.195         |
| 4/12 | 6:00  | -1,650      | -1,650 | 6:00        | 0.416       | 0.908 | 6:00  | 0.190         |
|      | 13:00 | -1,600      | -1,600 | 13:00       | 0.400       | 0.900 | 13:00 | 0.190         |
|      | 15:00 | -1,600      | -1,600 | 15:00       | 0.418       | 0.918 | 15:00 | 0.190         |
|      | 18:00 | -1,600      | -1,600 | 18:00       | 0.420       | 0.920 | 18:00 | 0.190         |
|      | 23:00 | -1,650      | -1,650 | 23:00       | 0.423       | 0.925 | 23:00 | 0.190         |
| 4/13 | 6:00  | -1,650      | -1,650 | 6:00        | 0.423       | 0.928 | 6:00  | 0.190         |
|      | 12:00 | -1,600      | -1,650 | 12:00       | 0.420       | 0.933 | 12:00 | 0.190         |
|      | 18:00 | -1,600      | -1,650 | 18:00       | 0.425       | 0.938 | 18:00 | 0.190         |
| 4/14 | 0:00  | -1,600      | -1,600 | 0:00        | 0.423       | 0.940 | 0:00  | 0.190         |
|      | 12:00 | -1,600      | -1,600 | 12:00       | 0.423       | 0.948 | 12:00 | 0.190         |
| 4/15 | 0:00  | -1,550      | -1,550 | 3:00        | 0.428       | 0.953 | 0:00  | 0.185         |
|      | 6:00  | -1,550      | -1,600 | 6:00        | 0.430       | 0.965 | 6:00  | 0.190         |
|      | 12:00 | -1,650      | -1,650 | 12:00       | 0.430       | 0.965 | 12:00 | 0.190         |
| 4/16 | 0:00  | -1,650      | -1,700 | 0:00        | 0.423       | 0.978 | 0:00  | 0.185         |
|      | 14:00 | -1,650      | -1,650 | 12:00       | 0.423       | 0.975 | 12:00 | 0.185         |
|      | 18:00 | -1,650      | -1,650 | 18:00       | 0.423       | 0.985 | 18:00 | 0.185         |
| 4/17 | 0:00  | -1,650      | -1,650 | 0:00        | 0.425       | 0.993 | 0:00  | 0.180         |
|      | 6:00  | -1,650      | -1,650 | 6:00        | 0.425       | 1.003 | 6:00  | 0.180         |
|      | 12:00 | -1,650      | -1,650 | 12:00       | 0.420       | 0.973 | 12:00 | 0.175         |
| 4/18 | 6:00  | -1,650      | -1,650 | 6:00        | 0.423       | 1.030 | 6:00  | 0.170         |
|      | 12:00 | -1,650      | -1,650 | 12:00       | 0.428       | 1.035 | 13:00 | 0.170         |
| 4/19 | 6:00  | -1,600      | -1,650 | 6:00        | 0.423       | 1.040 | 6:00  | 0.170         |
|      | 12:00 | -1,600      | -1,550 | 12:00       | 0.430       | 1.048 | 6:00  | 0.165         |
| 4/20 | 6:00  | -1,650      | -1,650 | 6:00        | 0.425       | 1.075 | 6:00  | 0.165         |
|      | 18:00 | -1,700      | -1,650 | 18:00       | 0.428       | 1.038 | 18:00 | 0.160         |

| 1号機  |       |             |        |             |             |       |       |               |
|------|-------|-------------|--------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|
| 日    | 原子炉水位 |             |        | 原子炉圧力(MPaG) |             |       | D/W圧力 |               |
|      | 時間    | 水位(TAF)(mm) |        | 時間          | 原子炉圧力(MPaG) |       | 時間    | D/W圧力(MPaabs) |
|      |       | (A)         | (B)    |             | (A)         | (B)   |       |               |
| 4/21 | 0:00  | -1,700      | -1,650 | 0:00        | 0.420       | 1.093 | 0:00  | 0.160         |
|      | 6:00  | -1,700      | -1,650 | 6:00        | 0.425       | 1.103 | 6:00  | 0.160         |
|      | 12:00 | -1,650      | -1,650 | 12:00       | 0.433       | 1.110 | 12:00 | 0.160         |
|      | 18:00 | -1,650      | -1,700 | 18:00       | 0.433       | 1.103 | 18:00 | 0.160         |
| 4/22 | 0:00  | -1,650      | -1,650 | 0:00        | 0.433       | 1.105 | 0:00  | 0.160         |
|      | 6:00  | -1,650      | -1,650 | 6:00        | 0.435       | 1.113 | 6:00  | 0.160         |
|      | 12:00 | -1,650      | -1,650 | 12:00       | 0.440       | 1.120 | 12:00 | 0.160         |
|      | 18:00 | -1,650      | -1,650 | 18:00       | 0.430       | 1.113 | 18:00 | 0.160         |
| 4/23 | 0:00  | -1,650      | -1,650 | 0:00        | 0.440       | 1.128 | 0:00  | 0.160         |
|      | 6:00  | -1,700      | -1,700 | 6:00        | 0.443       | 1.138 | 6:00  | 0.160         |
|      | 12:00 | -1,700      | -1,700 | 12:00       | 0.440       | 1.130 | 12:00 | 0.160         |
| 4/24 | 0:00  | -1,650      | -1,650 | 0:00        | 0.438       | 1.130 | 0:00  | 0.155         |
|      | 6:00  | -1,700      | -1,700 | 6:00        | 0.435       | 1.143 | 6:00  | 0.155         |
|      | 12:00 | -1,700      | -1,700 | 12:00       | 0.433       | 1.143 | 12:00 | 0.155         |
|      | 18:00 | -1,700      | -1,700 | 18:00       | 0.438       | 1.148 | 18:00 | 0.150         |
| 4/25 | 8:00  | -1,700      | -1,650 | 8:00        | 0.450       | 1.173 | 8:00  | 0.155         |
|      | 12:00 | -1,700      | -1,650 | 12:00       | 0.448       | 1.168 | 12:00 | 0.155         |
|      | 17:00 | -1,650      | -1,550 | 17:00       | 0.448       | 1.165 | 17:00 | 0.150         |
|      | 23:00 | -1,650      | -1,650 | 23:00       | 0.450       | 1.173 | 23:00 | 0.150         |
| 4/26 | 5:00  | -1,650      | -1,650 | 5:00        | 0.445       | 1.185 | 5:00  | 0.150         |
|      | 11:00 | -1,650      | -1,650 | 11:00       | 0.445       | 1.180 | 11:00 | 0.150         |
| 4/27 | 5:00  | -1,650      | -1,600 | 5:00        | 0.450       | 1.205 | 5:00  | 0.155         |
|      | 11:00 | -1,650      | -1,650 | 11:00       | 0.445       | 1.203 | 11:00 | 0.155         |
|      | 17:00 | -1,650      | -1,650 | 17:00       | 0.435       | 1.188 | 17:00 | 0.140         |
| 4/28 | 5:00  | -1,650      | -1,600 | 5:00        | 0.415       | 1.168 | 5:00  | 0.125         |
|      | 11:00 | -1,600      | -1,600 | 11:00       | 0.418       | 1.170 | 11:00 | 0.120         |
|      | 17:00 | -1,600      | -1,600 | 17:00       | 0.410       | 1.168 | 17:00 | 0.115         |
|      | 23:00 | -1,600      | -1,600 | 23:00       | 0.410       | 1.168 | 23:00 | 0.110         |
| 4/29 | 5:00  | -1,650      | -1,650 | 5:00        | 0.413       | 1.175 | 5:00  | 0.110         |
|      | 11:00 | -1,700      | -1,700 | 11:00       | 0.410       | 1.175 | 11:00 | 0.106         |
| 4/30 | 5:00  | -1,650      | -1,700 | 5:00        | 0.435       | 1.205 | 5:00  | 0.120         |
|      | 11:00 | -1,650      | -1,700 | 11:00       | 0.440       | 1.215 | 11:00 | 0.125         |
|      | 17:00 | -1,650      | -1,700 | 17:00       | 0.440       | 1.210 | 17:00 | 0.125         |
|      | 23:00 | -1,650      | -1,700 | 23:00       | 0.443       | 1.218 | 23:00 | 0.130         |
| 5/1  | 5:00  | -1,650      | -1,650 | 5:00        | 0.445       | 1.230 | 5:00  | 0.130         |
|      | 11:00 | -1,650      | -1,700 | 11:00       | 0.440       | 1.225 | 11:00 | 0.130         |
|      | 17:00 | -1,650      | -1,700 | 17:00       | 0.443       | 1.215 | 17:00 | 0.135         |
|      | 23:00 | -1,650      | -1,700 | 23:00       | 0.450       | 1.225 | 23:00 | 0.135         |
| 5/2  | 5:00  | -1,650      | -1,700 | 5:00        | 0.453       | 1.240 | 5:00  | 0.135         |
|      | 11:00 | -1,650      | -1,700 | 11:00       | 0.448       | 1.245 | 11:00 | 0.135         |
|      | 17:00 | -1,650      | -1,700 | 17:00       | 0.450       | 1.248 | 17:00 | 0.135         |
| 5/3  | 5:00  | -1,700      | -1,700 | 5:00        | 0.453       | 1.253 | 5:00  | 0.135         |
|      | 11:00 | -1,700      | -1,700 | 11:00       | 0.455       | 1.258 | 11:00 | 0.135         |
| 5/4  | 5:00  | -1,700      | -1,700 | 5:00        | 0.460       | 1.268 | 5:00  | 0.135         |
|      | 11:00 | -1,700      | -1,700 | 11:00       | 0.450       | 1.265 | 11:00 | 0.135         |
|      | 23:00 | -1,600      | -1,600 | 23:00       | 0.450       | 1.268 | 23:00 | 0.135         |
| 5/5  | 5:00  | -1,600      | -1,600 | 5:00        | 0.450       | 1.278 | 5:00  | 0.130         |
|      | 11:00 | -1,650      | -1,500 | 11:00       | 0.460       | 1.283 | 11:00 | 0.130         |
| 5/6  | 5:00  | -1,700      | -1,700 | 5:00        | 0.463       | 1.295 | 5:00  | 0.130         |
|      | 11:00 | -1,650      | -1,700 | 11:00       | 0.465       | 1.285 | 11:00 | 0.130         |
| 5/7  | 5:00  | -1,700      | -1,700 | 5:00        | 0.465       | 1.303 | 5:00  | 0.125         |
|      | 11:00 | -1,700      | -1,650 | 11:00       | 0.463       | 1.290 | 11:00 | 0.125         |
| 5/8  | 5:00  | -1,650      | -1,700 | 5:00        | 0.460       | 1.290 | 5:00  | 0.120         |
|      | 11:00 | -1,700      | -1,700 | 11:00       | 0.455       | 1.290 | 11:00 | 0.120         |
| 5/9  | 5:00  | -1,650      | -1,700 | 5:00        | 0.460       | 1.300 | 5:00  | 0.1200        |
|      | 11:00 | -1,650      | -1,650 | 11:00       | 0.465       | 1.288 | 11:00 | 0.1200        |
| 5/10 | 5:00  | -1,650      | -1,650 | 5:00        | 0.458       | 1.275 | 5:00  | 0.1150        |
|      | 11:00 | 計器点検中       | -1,650 | 11:00       | 0.463       | 1.273 | 11:00 | 0.1200        |
| 5/11 | 5:00  | 計器点検中       | -1,700 | 5:00        | 0.463       | 1.280 | 5:00  | 0.1200        |
|      | 11:00 | 計器点検中       | -1,500 | 11:00       | 0.460       | 1.278 | 11:00 | 0.1100        |
| 5/12 | 5:00  | ダウンスケール     | -1,650 | 5:00        | 0.463       | 1.293 | 5:00  | 0.1200        |
|      | 11:00 | ダウンスケール     | -1,700 | 11:00       | 0.466       | 1.300 | 11:00 | 0.1212        |

| 1号機  |       |             |        |             |             |       |       |                   |
|------|-------|-------------|--------|-------------|-------------|-------|-------|-------------------|
| 日    | 原子炉水位 |             |        | 原子炉圧力(MPaG) |             |       | D/W圧力 |                   |
|      | 時間    | 水位(TAF)(mm) |        | 時間          | 原子炉圧力(MPaG) |       | 時間    | D/W圧力<br>(MPaabs) |
|      |       | (A)         | (B)    |             | (A)         | (B)   |       |                   |
| 5/13 | 5:00  | ダウンスケール     | -1,700 | 5:00        | 0.485       | 1.295 | 5:00  | 0.1204            |
|      | 11:00 | ダウンスケール     | -1,700 | 11:00       | 0.478       | 1.298 | 11:00 | 0.1204            |
| 5/14 | 5:00  | ダウンスケール     | -1,700 | 5:00        | 0.480       | 1.310 | 5:00  | 0.1209            |
|      | 11:00 | ダウンスケール     | -1,700 | 11:00       | 0.483       | 1.305 | 11:00 | 0.1210            |
| 5/15 | 5:00  | ダウンスケール     | -1,700 | 5:00        | 0.488       | 1.330 | 5:00  | 0.1218            |
|      | 11:00 | ダウンスケール     | -1,700 | 11:00       | 0.485       | 1.335 | 11:00 | 0.1221            |
| 5/16 | 5:00  | ダウンスケール     | -1,700 | 5:00        | 0.485       | 1.350 | 5:00  | 0.1178            |
|      | 11:00 | ダウンスケール     | -1,750 | 11:00       | 0.485       | 1.350 | 11:00 | 0.1174            |
| 5/17 | 5:00  | ダウンスケール     | -1,750 | 5:00        | 0.495       | 1.358 | 5:00  | 0.1202            |
|      | 12:20 | ダウンスケール     | -1,700 | 12:20       | 0.503       | 1.353 | 12:20 | 0.1199            |
| 5/18 | 5:00  | ダウンスケール     | -1,750 | 5:00        | 0.520       | 1.398 | 5:00  | 0.1283            |
|      | 11:00 | ダウンスケール     | -1,750 | 11:00       | 0.523       | 1.395 | 11:00 | 0.1307            |
| 5/19 | 5:00  | ダウンスケール     | -1,750 | 5:00        | 0.535       | 1.420 | 5:00  | 0.1379            |
|      | 11:00 | ダウンスケール     | -1,650 | 11:00       | 0.528       | 1.408 | 11:00 | 0.1391            |

※5月3日より毎日2回(5:00、11:00)の報告となる。



| 2号機   |       |             |        |             |             |        |       |       |               |
|-------|-------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------|-------|---------------|
| 日     | 原子炉水位 |             |        | 原子炉圧力(MPaG) |             |        |       | D/W圧力 |               |
|       | 時間    | 水位(TAF)(mm) |        | 時間          | 原子炉圧力(MPaG) |        |       | 時間    | D/W圧力(MPaabs) |
|       |       | (A)         | (B)    |             | (A)         | (B)    | (D)   |       |               |
| 3/11  | 22:00 | 3,400       | -      | -           | -           | -      | -     | -     | -             |
| 3/12  | 2:55  | 3,700       | -      | -           | 5.600       | -      | -     | -     | 0.161         |
|       | 5:20  | 3,700       | -      | 2:55        | 5.600       | -      | -     | -     | 0.161         |
|       | 2:45  | 3,600       | -      | 2:55        | 5.600       | -      | -     | -     | 0.161         |
|       | 9:30  | 3,600       | -      | 2:55        | 5.600       | -      | -     | -     | 0.161         |
|       | 11:20 | 3,600       | -      | 2:55        | 5.600       | -      | -     | -     | 0.161         |
|       | 11:30 | 3,600       | -      | 2:55        | 5.600       | -      | -     | -     | 0.151         |
|       | 13:38 | 3,600       | -      | 12:55       | 6.100       | -      | -     | 12:55 | 0.110         |
|       | 14:10 | 3,600       | -      | 12:55       | 6.100       | -      | -     | 12:55 | 0.110         |
|       | 14:50 | 3,600       | -      | 12:55       | 6.100       | -      | -     | 12:55 | 0.110         |
| 18:30 | 3,550 | -           | 18:30  | 6.300       | -           | -      | 18:30 | 0.155 |               |
| 3/13  | 1:00  | 3,650       | -      | 18:30       | 6.300       | -      | -     | 18:30 | 0.155         |
|       | 2:00  | 3,650       | -      | 18:30       | 6.300       | -      | -     | 18:30 | 0.155         |
|       | 8:00  | 3,650       | -      | 8:00        | 6.100       | -      | -     | -     | 0.350         |
|       | 8:55  | 3,700       |        | 8:55        | 6.080       |        |       | 8:55  | 0.360         |
|       | 13:00 | -           | 3,750  | 12:40       | -           |        |       | 13:00 | 0.595         |
|       | 16:00 | -           | 3,750  | 16:00       | 5.850       |        |       | 16:00 | 0.400         |
|       | 16:30 | 3,750       | 3,750  | 17:30       | 5.280       |        |       | 17:30 | 0.410         |
|       | 18:45 | 3,800       | 3,750  | 18:45       | -           | -      | -     | 18:45 | 0.410         |
|       | 21:30 | 3,800       | 3,800  | 21:00       | -           | -      | -     | 21:30 | 0.425         |
|       | 22:30 | 3,850       | 3,900  | 22:30       | -           | -      | -     | 22:30 | 0.430         |
|       | 23:30 | 3,850       | 3,900  | 23:30       | -           | -      | -     | 23:30 | 0.435         |
| 3/14  | 0:00  | 3,850       | 3,900  | 0:00        | -           | -      | -     | 0:00  | 0.435         |
|       | 2:00  | 3,850       | 3,900  | -           | -           | -      | -     | 2:00  | 0.440         |
|       | 3:00  | 3,850       | 3,900  | 3:00        | 5.450       | 5.450  | -     | 3:00  | -             |
|       | 4:00  | 3,850       | 3,900  | 4:00        | 5.420       | 5.420  | -     | 4:00  | -             |
|       | 4:00  | 3,850       | 3,900  | 4:30        | 5.400       | 5.400  | -     | 4:30  | -             |
|       | 5:30  | 3,900       | 3,900  | 5:30        | 5.400       | 5.400  | -     | 5:30  | -             |
|       | 6:30  | 3,900       | 3,900  | 6:30        | 5.355       | 5.355  | -     | 6:30  | -             |
|       | 10:30 | 3,800       | 3,850  | 10:30       | 5.648       | 5.648  | -     | 10:30 | 0.460         |
|       | 12:30 | 2,950       | 3,000  | 12:30       | 6.188       | 6.188  | -     | 12:30 | 0.465         |
|       | 17:12 | D/S         | D/S    | 17:12       | 7.403       |        |       | 17:12 | -             |
|       | 19:03 | D/S         | D/S    | 19:03       | 0.630       |        |       | 19:03 | 0.400         |
|       | 22:40 | -700        | -700   | 22:40       | 0.428       |        |       | 22:40 | 0.428         |
|       | 23:54 | D/S         | D/S    | 23:50       | 0.653       |        |       | 23:54 | 0.745         |
| 3/15  | 0:45  | D/S         | D/S    | 0:45        | 1.823       |        |       | 0:41  | 0.720         |
|       | 1:53  | D/S         | D/S    | 1:53        | 0.630       |        |       | 1:53  | 0.725         |
|       | 3:00  | D/S         | D/S    | 3:00        | 0.653       |        |       | 3:00  | 0.750         |
|       | 6:20  | -2,700      | -2,700 | 6:20        | 0.612       |        |       | 6:20  | 0.730         |
|       | 13:00 | -1,700      | 700    | 13:00       | 0.608       |        |       | 13:00 | 0.415         |
|       | 18:43 | -1,200      | -      | 18:43       | 0.099       |        |       | 18:43 | 0.250         |
| 3/16  | 1:24  | -1,400      | -      | 1:24        | -0.023      |        |       | 1:24  | 0.320         |
|       | 1:54  | -1,400      | -      | 1:54        | -0.023      |        |       | 1:54  | 0~0.24        |
|       | 5:35  | -1,500      | -      | 5:35        | -0.041      | -0.059 | -     | 5:35  | 0~0.22        |
|       | 23:50 | -1,400      | -      | 23:50       | -0.063      | -0.079 | -     | 23:50 | 0.075         |
| 3/17  | 3:10  | -1,400      | -      | 3:10        | -0.065      | -0.079 | -     | 3:10  | 0.075         |
|       | 12:50 | -1,800      | -      | 12:50       | -0.027      | -0.045 | -     | 12:50 | 0.110         |
|       | 21:40 | -1,400      | -      | 21:50       | -0.027      | -0.045 | -     | 12:50 | 0.130         |

| 2号機  |       |             |     |             |             |        |        |       |                   |
|------|-------|-------------|-----|-------------|-------------|--------|--------|-------|-------------------|
| 日    | 原子炉水位 |             |     | 原子炉圧力(MPaG) |             |        |        | D/W圧力 |                   |
|      | 時間    | 水位(TAF)(mm) |     | 時間          | 原子炉圧力(MPaG) |        |        | 時間    | D/W圧力<br>(MPaabs) |
|      |       | (A)         | (B) |             | (A)         | (B)    | (D)    |       |                   |
| 3/18 | 2:50  | -1,400      | -   | 2:50        | -0.016      | -0.032 |        | 2:50  | 0.130             |
|      | 16:00 | -1,400      | -   | 16:00       | -0.002      | -0.018 |        | 16:00 | 0.139             |
|      | 21:10 | -1,400      | -   | 21:10       | -0.005      | -0.020 |        | 21:10 | 0.140             |
| 3/19 | 3:30  | -1,400      | -   | 3:30        | -0.005      | -0.018 |        | 3:30  | 0.135             |
|      | 16:30 | -1,300      | -   | 16:30       | -0.009      | -0.025 |        | 16:30 | 0.135             |
|      | 22:30 | -1,350      | -   | 22:30       | 0.009       | -0.023 |        | 22:30 | 0.130             |
| 3/20 | 0:00  | -1,300      | -   | 0:00        | -0.007      | -0.023 |        | 0:00  | 0.130             |
|      | 5:00  | -1,300      | -   | 5:00        | -0.014      | -0.029 |        | 5:00  | 0.180             |
|      | 15:00 | -1,400      | -   | 15:00       | -0.016      |        | -0.020 | 15:00 | 0.125             |
| 3/21 | 3:00  | -1,350      | -   | 3:00        | -0.018      |        | -0.020 | 3:00  | 0.120             |
|      | 8:00  | -1,350      | -   | 8:00        | -0.020      |        | -0.020 | 8:00  | 0.120             |
|      | 14:25 | -1,350      | -   | 14:25       | -0.023      |        | -0.025 | 14:25 | 0.120             |
| 3/22 | 0:15  | -1,400      | -   | 0:15        | -0.025      |        | -0.027 | 0:15  | 0.110             |
|      | 6:00  | -1,350      | -   | 6:00        | -0.005      |        | -0.029 | 6:00  | 0.110             |
|      | 11:20 | -1,350      | -   | 11:20       | -0.018      |        | -0.018 | 11:20 | 0.110             |
|      | 15:30 | -1,300      | -   | 15:30       | -0.029      |        | -0.032 | 15:30 | 0.110             |
|      | 23:00 | -1,350      | -   | 23:00       | -0.020      |        | -0.043 | 23:00 | 0.110             |
| 3/23 | 4:20  | -1,300      | -   | 4:20        | -0.025      |        | -0.025 | 4:20  | 0.110             |
|      | 9:00  | -1,300      | -   | 9:00        | -0.023      |        | -0.023 | 9:00  | 0.110             |
|      | 14:00 | -1,250      | -   | 14:00       | -0.036      |        | -0.036 | 14:00 | 0.110             |
|      | 21:00 | -1,200      | -   | 21:00       | -0.036      |        | -0.036 | 21:00 | 0.110             |
| 3/24 | 1:00  | -1,200      | -   | 1:00        | -0.025      |        | -0.025 | 1:00  | 0.105             |
|      | 9:00  | -1,150      | -   | 9:00        | -0.135      |        | -0.038 | 9:00  | 0.110             |
|      | 13:00 | -1,150      | -   | 13:00       | -0.023      |        | -0.025 | 13:00 | 0.100             |
|      | 17:00 | -1,200      | -   | 17:00       | -0.036      |        | -0.036 | 17:00 | 0.110             |
|      | 20:00 | -1,100      | -   | 20:00       | -0.036      |        | -0.036 | 20:00 | 0.100             |
|      | 22:30 | -1,150      | -   | 22:30       | -0.032      |        | -0.032 | 22:30 | 0.105             |
| 3/25 | 2:00  | -1,300      | -   | 2:00        | -0.023      |        | -0.025 | 2:00  | 0.120             |
|      | 6:00  | -1,100      | -   | 6:00        | -0.020      |        | -0.020 | 6:00  | 0.120             |
|      | 10:00 | -1,200      | -   | 10:00       | -0.020      |        | -0.020 | 10:00 | 0.120             |
|      | 14:00 | -1,400      | -   | 14:00       | -0.016      |        | -0.018 | 14:00 | 0.120             |
|      | 15:00 | -1,399      | -   | 15:00       | -0.016      |        | -0.018 | 15:00 | 0.120             |
|      | 18:30 | -1,150      | -   | 18:30       | -0.020      |        | -0.018 | 18:30 | 0.120             |
| 3/26 | 5:00  | -1,000      | -   | 5:00        | -0.014      |        | -0.014 | 5:00  | 0.120             |
|      | 10:40 | -1,100      | -   | 10:40       | -0.014      |        | -0.016 | 10:40 | 0.115             |
|      | 13:00 | -1,200      | -   | 13:00       | -0.027      |        | -0.027 | 13:00 | 0.110             |
|      | 21:00 | -1,200      | -   | 21:00       | -0.016      |        | -0.018 | 21:00 | 0.110             |
| 3/27 | 5:00  | -1,200      | -   | 5:00        | -0.018      |        | -0.018 | 5:00  | 0.110             |
|      | 9:00  | -1,200      | -   | 9:00        | -0.018      |        | -0.020 | 9:00  | 0.110             |
|      | 15:30 | -1,250      | -   | 15:30       | -0.018      |        | -0.020 | 15:30 | 0.110             |
|      | 19:20 | -1,300      | -   | 19:20       | -0.020      |        | -0.023 | 17:50 | 0.110             |
| 3/28 | 0:00  | -1,400      | -   | 0:00        | -0.020      |        | -0.020 | 0:00  | 0.110             |
|      | 4:00  | -1,500      | -   | 4:00        | -0.020      |        | -0.023 | 4:00  | 0.110             |
|      | 12:30 | -1,500      | -   | 12:30       | -0.032      |        | -0.032 | 12:30 | 0.100             |
|      | 17:30 | -1,500      | -   | 17:30       | -0.032      |        | -0.032 | 17:30 | 0.100             |
| 3/29 | 1:00  | -1,500      | -   | 1:00        | -0.027      |        | -0.029 | 1:00  | 0.100             |
|      | 4:00  | -1,500      | -   | 4:00        | -0.027      |        | -0.029 | 4:00  | 0.100             |
|      | 10:00 | -1,500      | -   | 10:00       | -0.025      |        | -0.027 | 10:00 | 0.100             |
|      | 13:00 | -1,500      | -   | 13:00       | -0.025      |        | -0.025 | 13:00 | 0.100             |
|      | 16:00 | -1,500      | -   | 16:00       | -0.025      |        | -0.025 | 16:00 | 0.100             |
|      | 22:00 | -1,500      | -   | 22:00       | -0.032      |        | -0.032 | 22:00 | 0.100             |

| 2号機  |       |             |     |             |             |     |        |       |                   |
|------|-------|-------------|-----|-------------|-------------|-----|--------|-------|-------------------|
| 日    | 原子炉水位 |             |     | 原子炉圧力(MPaG) |             |     |        | D/W圧力 |                   |
|      | 時間    | 水位(TAF)(mm) |     | 時間          | 原子炉圧力(MPaG) |     |        | 時間    | D/W圧力<br>(MPaabs) |
|      |       | (A)         | (B) |             | (A)         | (B) | (D)    |       |                   |
| 3/30 | 6:00  | -1,500      |     | 4:00        | -0.025      |     | -0.025 | 4:00  | 0.100             |
|      | 13:00 | -1,500      |     | 13:00       | -0.023      |     | -0.023 | 13:00 | 0.100             |
|      | 16:00 | -1,500      |     | 16:00       | -0.032      |     | -0.032 | 16:00 | 0.100             |
|      | 18:30 | -1,500      |     | 18:30       | -0.029      |     | -0.027 | 18:30 | 0.100             |
| 3/31 | 2:00  | -1,500      |     | 2:00        | -0.025      |     | -0.025 | 2:00  | 0.110             |
|      | 4:00  | -1,500      |     | 4:00        | -0.018      |     | -0.020 | 4:00  | 0.110             |
|      | 8:00  | -1,500      |     | 8:00        | -0.016      |     | -0.018 | 8:00  | 0.110             |
|      | 16:00 | -1,500      |     | 16:00       | -0.009      |     | -0.011 | 16:00 | 0.110             |
| 4/1  | 0:00  | -1,500      |     | 0:00        | -0.014      |     | -0.014 | 0:00  | 0.110             |
|      | 6:00  | -1,500      |     | 6:00        | -0.014      |     | -0.016 | 6:00  | 0.110             |
|      | 10:00 | -1,500      |     | 10:00       | -0.007      |     | -0.009 | 10:00 | 0.110             |
|      | 16:00 | -1,500      |     | 16:00       | -0.005      |     | -0.005 | 16:00 | 0.115             |
| 4/2  | 0:30  | -1,500      |     | 0:30        | -0.011      |     | -0.014 | 0:30  | 0.110             |
|      | 4:00  | -1,500      |     | 4:00        | -0.011      |     | -0.014 | 4:00  | 0.110             |
|      | 12:00 | -1,550      |     | 12:00       | -0.007      |     | -0.007 | 12:00 | 0.110             |
|      | 16:30 | -1,500      |     | 16:30       | -0.011      |     | -0.014 | 16:30 | 0.110             |
| 4/3  | 3:00  | -1,500      |     | 3:00        | -0.016      |     | -0.018 | 3:00  | 0.105             |
|      | 9:00  | -1,600      |     | 9:00        | -0.016      |     | -0.018 | 9:00  | 0.105             |
|      | 14:00 | -1,500      |     | 14:00       | -0.016      |     | -0.016 | 14:00 | 0.110             |
| 4/4  | 0:00  | -1,500      |     | 0:00        | -0.011      |     | -0.014 | 0:00  | 0.105             |
|      | 6:00  | -1,500      |     | 6:00        | -0.011      |     | -0.016 | 6:00  | 0.100             |
|      | 11:00 | -1,500      |     | 11:00       | -0.018      |     | -0.020 | 11:00 | 0.100             |
| 4/5  | 0:00  | -1,500      |     | 0:00        | -0.016      |     | -0.018 | 0:00  | 0.100             |
|      | 6:00  | -1,500      |     | 6:00        | -0.018      |     | -0.018 | 6:00  | 0.100             |
|      | 18:00 | -1,500      |     | 18:00       | -0.014      |     | -0.016 | 18:00 | 0.100             |
| 4/6  | 0:00  | -1,500      |     | 0:00        | -0.018      |     | -0.023 | 0:00  | 0.100             |
|      | 6:00  | -1,450      |     | 6:00        | -0.016      |     | -0.020 | 6:00  | 0.100             |
|      | 12:00 | -1,500      |     | 12:00       | -0.016      |     | -0.018 | 12:00 | 0.100             |
|      | 18:00 | -1,500      |     | 18:00       | -0.014      |     | -0.018 | 18:00 | 0.100             |
| 4/7  | 0:00  | -1,500      |     | 0:00        | -0.011      |     | -0.018 | 0:00  | 0.100             |
|      | 6:00  | -1,500      |     | 6:00        | -0.018      |     | -0.025 | 6:00  | 0.100             |
|      | 12:00 | -1,500      |     | 12:00       | -0.009      |     | -0.016 | 12:00 | 0.100             |
|      | 19:40 | -1,500      |     | 19:40       | -0.011      |     | -0.014 | 19:40 | 0.100             |
| 4/8  | 3:00  | -1,500      |     | 3:00        | -0.011      |     | -0.016 | 3:00  | 0.100             |
|      | 6:00  | -1,500      |     | 6:00        | -0.016      |     | -0.018 | 6:00  | 0.100             |
|      | 12:00 | -1,500      |     | 12:00       | -0.020      |     | -0.020 | 12:00 | 0.100             |
| 4/9  | 0:00  | -1,500      |     | 0:00        | -0.018      |     | -0.020 | 0:00  | 0.095             |
|      | 6:00  | -1,500      |     | 6:00        | -0.018      |     | -0.023 | 6:00  | 0.095             |
|      | 12:00 | -1,500      |     | 12:00       | -0.020      |     | -0.025 | 12:00 | 0.095             |
| 4/10 | 0:00  | -1,500      |     | 0:00        | -0.020      |     | -0.025 | 0:00  | 0.090             |
|      | 6:00  | -1,450      |     | 6:00        | -0.020      |     | -0.025 | 6:00  | 0.095             |
|      | 10:00 | -1,450      |     | 10:00       | -0.020      |     | -0.025 | 10:00 | 0.095             |
|      | 14:00 | -1,450      |     | 14:00       | -0.023      |     | -0.025 | 14:00 | 0.095             |
|      | 18:00 | -1,500      |     | 18:00       | -0.023      |     | -0.025 | 18:00 | 0.095             |
| 4/11 | 2:00  | -1,500      |     | 2:00        | -0.025      |     | -0.027 | 2:00  | 0.090             |
|      | 6:00  | -1,500      |     | 6:00        | -0.025      |     | -0.029 | 6:00  | 0.090             |
|      | 12:00 | -1,500      |     | 12:00       | -0.020      |     | -0.023 | 12:00 | 0.095             |
| 4/12 | 6:00  | -1,500      |     | 6:00        | -0.023      |     | -0.025 | 6:00  | 0.090             |
|      | 13:00 | -1,500      |     | 13:00       | -0.027      |     | -0.027 | 13:00 | 0.085             |
|      | 15:00 | -1,500      |     | 15:00       | -0.020      |     | -0.025 | 15:00 | 0.095             |
|      | 18:00 | -1,500      |     | 18:00       | -0.018      |     | -0.020 | 18:00 | 0.095             |
|      | 23:00 | -1,500      |     | 23:00       | -0.023      |     | -0.025 | 23:00 | 0.095             |
| 4/13 | 6:00  | -1,500      |     | 6:00        | -0.018      |     | -0.023 | 6:00  | 0.095             |
|      | 12:00 | -1,500      |     | 12:00       | -0.016      |     | -0.020 | 12:00 | 0.095             |
|      | 18:00 | -1,500      |     | 18:00       | -0.016      |     | -0.018 | 18:00 | 0.095             |

| 2号機  |       |             |        |             |             |     |        |       |                   |
|------|-------|-------------|--------|-------------|-------------|-----|--------|-------|-------------------|
| 日    | 原子炉水位 |             |        | 原子炉圧力(MPaG) |             |     |        | D/W圧力 |                   |
|      | 時間    | 水位(TAF)(mm) |        | 時間          | 原子炉圧力(MPaG) |     |        | 時間    | D/W圧力<br>(MPaabs) |
|      |       | (A)         | (B)    |             | (A)         | (B) | (D)    |       |                   |
| 4/14 | 0:00  | -1,500      |        | 0:00        | -0.016      |     | -0.020 | 0:00  | 0.095             |
|      | 12:00 | -1,500      |        | 12:00       | -0.016      |     | -0.021 | 12:00 | 0.090             |
| 4/15 | 0:00  | -1,450      |        | 0:00        | -0.018      |     | -0.023 | 0:00  | 0.090             |
|      | 6:00  | -1,450      |        | 6:00        | -0.018      |     | -0.025 | 6:00  | 0.090             |
|      | 12:00 | -1,500      |        | 12:00       | -0.018      |     | -0.023 | 12:00 | 0.090             |
| 4/16 | 0:00  | -1,500      |        | 0:00        | -0.018      |     | -0.023 | 0:00  | 0.085             |
|      | 12:00 | -1,500      |        | 12:00       | -0.018      |     | -0.026 | 12:00 | 0.090             |
|      | 18:00 | -1,500      |        | 18:00       | -0.020      |     | -0.025 | 18:00 | 0.085             |
| 4/17 | 0:00  | -1,500      |        | 0:00        | -0.023      |     | -0.025 | 0:00  | 0.085             |
|      | 6:00  | -1,500      |        | 6:00        | -0.025      |     | -0.025 | 6:00  | 0.085             |
|      | 12:00 | -1,500      | -2,100 | 12:00       | -0.023      |     | -0.025 | 12:00 | 0.085             |
| 4/18 | 6:00  | -1,500      | -2,100 | 6:00        | -0.025      |     | -0.029 | 6:00  | 0.085             |
|      | 13:00 | -1,500      | -2,100 | 13:00       | -0.023      |     | -0.032 | 13:00 | 0.085             |
| 4/19 | 6:00  | -1,500      | -2,100 | 6:00        | -0.020      |     | -0.029 | 6:00  | 0.085             |
|      | 12:00 | -1,500      | -2,100 | 12:00       | -0.020      |     | -0.029 | 12:00 | 0.085             |
| 4/20 | 6:00  | -1,500      | -2,100 | 6:00        | -0.023      |     | -0.029 | 6:00  | 0.080             |
|      | 18:00 | -1,500      | -2,100 | 18:00       | -0.023      |     | -0.029 | 18:00 | 0.080             |
| 4/21 | 0:00  | -1,500      | -2,100 | 0:00        | -0.023      |     | -0.029 | 0:00  | 0.080             |
|      | 6:00  | -1,500      | -2,050 | 6:00        | -0.023      |     | -0.029 | 6:00  | 0.080             |
|      | 12:00 | -1,500      | -2,050 | 12:00       | -0.023      |     | -0.025 | 12:00 | 0.085             |
|      | 18:00 | -1,500      | -2,050 | 18:00       | -0.020      |     | -0.025 | 18:00 | 0.090             |
| 4/22 | 0:00  | -1,500      | -2,050 | 0:00        | -0.018      |     | -0.023 | 0:00  | 0.085             |
|      | 6:00  | -1,500      | -2,100 | 6:00        | -0.023      |     | -0.027 | 6:00  | 0.085             |
|      | 12:00 | -1,500      | -2,050 | 12:00       | -0.023      |     | -0.027 | 12:00 | 0.085             |
|      | 18:00 | -1,500      | -2,050 | 18:00       | -0.027      |     | -0.034 | 18:00 | 0.085             |
| 4/23 | 0:00  | -1,500      | -2,100 | 0:00        | -0.023      |     | -0.027 | 0:00  | 0.085             |
|      | 6:00  | -1,500      | -2,100 | 6:00        | -0.023      |     | -0.027 | 6:00  | 0.080             |
|      | 12:00 | -1,500      | -2,100 | 12:00       | -0.023      |     | -0.025 | 12:00 | 0.080             |
| 4/24 | 0:00  | -1,500      | -2,050 | 0:00        | -0.020      |     | -0.020 | 0:00  | 0.080             |
|      | 6:00  | -1,500      | -2,050 | 6:00        | -0.020      |     | -0.025 | 6:00  | 0.080             |
|      | 12:00 | -1,500      | -2,050 | 12:00       | -0.018      |     | -0.025 | 12:00 | 0.080             |
|      | 18:00 | -1,500      | -2,050 | 18:00       | -0.020      |     | -0.025 | 18:00 | 0.080             |
| 4/25 | 8:00  | -1,450      | -2,100 | 8:00        | -0.020      |     | -0.027 | 8:00  | 0.080             |
|      | 12:00 | -1,500      | -2,100 | 12:00       | -0.020      |     | -0.025 | 12:00 | 0.080             |
|      | 17:00 | -1,500      | -2,100 | 17:00       | -0.018      |     | -0.025 | 17:00 | 0.080             |
|      | 23:00 | -1,500      | -2,100 | 23:00       | -0.020      |     | -0.025 | 23:00 | 0.080             |
| 4/26 | 5:00  | -1,500      | -2,100 | 5:00        | -0.020      |     | -0.025 | 5:00  | 0.080             |
|      | 11:00 | -1,500      | -2,050 | 11:00       | -0.016      |     | -0.025 | 11:00 | 0.080             |
| 4/27 | 5:00  | -1,500      | -2,100 | 5:00        | -0.018      |     | -0.023 | 5:00  | 0.080             |
|      | 11:00 | -1,500      | -2,100 | 11:00       | -0.018      |     | -0.025 | 11:00 | 0.075             |
|      | 17:00 | -1,500      | -2,100 | 17:00       | -0.020      |     | -0.023 | 17:00 | 0.075             |
| 4/28 | 5:00  | -1,500      | -2,100 | 5:00        | -0.016      |     | -0.020 | 5:00  | 0.075             |
|      | 11:00 | -1,500      | -2,100 | 11:00       | -0.020      |     | -0.023 | 11:00 | 0.075             |
|      | 17:00 | -1,500      | -2,100 | 17:00       | -0.020      |     | -0.020 | 17:00 | 0.075             |
|      | 23:00 | -1,500      | -2,100 | 23:00       | -0.020      |     | -0.023 | 23:00 | 0.075             |
| 4/29 | 5:00  | -1,500      | -2,100 | 5:00        | -0.023      |     | -0.023 | 5:00  | 0.075             |
|      | 11:00 | -1,500      | -2,100 | 11:00       | -0.020      |     | -0.023 | 11:00 | 0.075             |
| 4/30 | 5:00  | -1,500      | -2,100 | 5:00        | -0.025      |     | -0.025 | 5:00  | 0.075             |
|      | 11:00 | -1,500      | -2,100 | 11:00       | -0.023      |     | -0.020 | 11:00 | 0.075             |
|      | 17:00 | -1,500      | -2,100 | 17:00       | -0.020      |     | -0.020 | 17:00 | 0.075             |
|      | 23:00 | -1,500      | -2,100 | 23:00       | -0.020      |     | -0.020 | 23:00 | 0.075             |
| 5/1  | 5:00  | -1,500      | -2,100 | 5:00        | -0.023      |     | -0.020 | 5:00  | 0.075             |
|      | 11:00 | -1,500      | -2,100 | 11:00       | -0.020      |     | -0.020 | 11:00 | 0.075             |
|      | 17:00 | -1,500      | -2,100 | 17:00       | -0.020      |     | -0.016 | 17:00 | 0.075             |
|      | 23:00 | -1,500      | -2,100 | 23:00       | -0.018      |     | -0.018 | 23:00 | 0.070             |

| 2号機  |       |             |        |             |             |     |        |       |                   |
|------|-------|-------------|--------|-------------|-------------|-----|--------|-------|-------------------|
| 日    | 原子炉水位 |             |        | 原子炉圧力(MPaG) |             |     |        | D/W圧力 |                   |
|      | 時間    | 水位(TAF)(mm) |        | 時間          | 原子炉圧力(MPaG) |     |        | 時間    | D/W圧力<br>(MPaabs) |
|      |       | (A)         | (B)    |             | (A)         | (B) | (D)    |       |                   |
| 5/2  | 5:00  | -1,500      | -2,100 | 5:00        | -0.023      |     | -0.018 | 5:00  | 0.070             |
|      | 11:00 | -1,500      | -2,100 | 11:00       | -0.020      |     | -0.018 | 11:00 | 0.070             |
|      | 17:00 | -1,500      | -2,100 | 17:00       | -0.020      |     | -0.018 | 17:00 | 0.070             |
| 5/3  | 5:00  | -1,500      | -2,100 | 5:00        | -0.020      |     | -0.018 | 5:00  | 0.070             |
|      | 11:00 | -1,500      | -2,100 | 11:00       | -0.023      |     | -0.018 | 11:00 | 0.070             |
| 5/4  | 5:00  | -1,500      | -2,100 | 5:00        | -0.023      |     | -0.018 | 5:00  | 0.065             |
|      | 11:00 | -1,500      | -2,100 | 11:00       | -0.020      |     | -0.016 | 11:00 | 0.065             |
|      | 23:00 | -1,500      | -2,100 | 23:00       | -0.023      |     | -0.018 | 23:00 | 0.065             |
| 5/5  | 5:00  | -1,500      | -2,100 | 5:00        | -0.023      |     | -0.018 | 5:00  | 0.065             |
|      | 11:00 | -1,500      | -2,100 | 11:00       | -0.023      |     | -0.018 | 11:00 | 0.065             |
| 5/6  | 5:00  | -1,500      | -2,100 | 5:00        | -0.023      |     | -0.018 | 5:00  | 0.065             |
|      | 11:00 | -1,500      | -2,100 | 11:00       | -0.020      |     | -0.020 | 11:00 | 0.065             |
| 5/7  | 5:00  | -1,500      | -2,100 | 5:00        | -0.018      |     | -0.020 | 5:00  | 0.065             |
|      | 11:00 | -1,500      | -2,100 | 11:00       | -0.020      |     | -0.018 | 11:00 | 0.065             |
| 5/8  | 5:00  | -1,500      | -2,100 | 5:00        | -0.020      |     | -0.018 | 5:00  | 0.060             |
|      | 11:00 | -1,500      | -2,100 | 11:00       | -0.020      |     | -0.018 | 11:00 | 0.060             |
| 5/9  | 5:00  | -1,500      | -2,100 | 5:00        | -0.023      |     | -0.020 | 5:00  | 0.060             |
|      | 11:00 | -1,500      | -2,100 | 11:00       | -0.020      |     | -0.018 | 11:00 | 0.060             |
| 5/10 | 5:00  | -1,500      | -2,100 | 5:00        | -0.020      |     | -0.016 | 5:00  | 0.060             |
|      | 11:00 | -1,500      | -2,100 | 11:00       | -0.020      |     | -0.016 | 11:00 | 0.060             |
| 5/11 | 5:00  | -1,500      | -2,100 | 5:00        | -0.023      |     | -0.018 | 5:00  | 0.060             |
|      | 11:00 | -1,500      | -2,100 | 11:00       | -0.023      |     | -0.018 | 11:00 | 0.060             |
| 5/12 | 5:00  | -1,500      | -2,100 | 5:00        | -0.023      |     | -0.020 | 5:00  | 0.055             |
|      | 11:00 | -1,500      | -2,100 | 11:00       | -0.023      |     | -0.018 | 11:00 | 0.550             |
| 5/13 | 5:00  | -1,500      | -2,100 | 5:00        | -0.018      |     | -0.018 | 5:00  | 0.055             |
|      | 11:00 | -1,500      | -2,100 | 11:00       | -0.018      |     | -0.016 | 11:00 | 0.055             |
| 5/14 | 5:00  | -1,500      | -2,100 | 5:00        | -0.023      |     | -0.018 | 5:00  | 0.055             |
|      | 11:00 | -1,500      | -2,100 | 11:00       | -0.023      |     | -0.020 | 11:00 | 0.055             |
| 5/15 | 5:00  | -1,500      | -2,100 | 5:00        | -0.023      |     | -0.020 | 5:00  | 0.055             |
|      | 11:00 | -1,500      | -2,100 | 11:00       | -0.023      |     | -0.020 | 11:00 | 0.055             |
| 5/16 | 5:00  | -1,500      | -2,100 | 5:00        | -0.020      |     | -0.020 | 5:00  | 0.055             |
|      | 11:00 | -1,500      | -2,100 | 11:00       | -0.020      |     | -0.020 | 11:00 | 0.055             |
| 5/17 | 5:00  | -1,500      | -2,100 | 5:00        | -0.020      |     | -0.018 | 5:00  | 0.050             |
|      | 11:00 | -1,500      | -2,100 | 11:00       | -0.018      |     | -0.016 | 11:00 | 0.050             |
| 5/18 | 5:00  | -1,500      | -2,100 | 5:00        | -0.020      |     | -0.018 | 5:00  | 0.050             |
|      | 11:00 | -1,500      | -2,100 | 11:00       | -0.016      |     | -0.018 | 11:00 | 0.050             |
| 5/19 | 5:00  | -1,500      | -2,100 | 5:00        | -0.018      |     | -0.020 | 5:00  | 0.045             |
|      | 11:00 | -1,500      | -2,150 | 11:00       | -0.025      |     | -0.025 | 11:00 | 0.045             |

(注)3月20日13:00より、2号機原子炉圧力測定機器をB系からD系に変更

| 3号機   |        |             |        |             |             |       |        |        |               |
|-------|--------|-------------|--------|-------------|-------------|-------|--------|--------|---------------|
| 日     | 原子炉水位  |             |        | 原子炉圧力(MPaG) |             |       |        | D/W圧力  |               |
|       | 時間     | 水位(TAF)(mm) |        | 時間          | 原子炉圧力(MPaG) |       |        | 時間     | D/W圧力(MPaabs) |
|       |        | (A)         | (B)    |             | (A)         | (B)   | (C)    |        |               |
| 3/11  | 21:00  | -           | -      | -           | 7.200       | -     | -      | -      | 0.1550        |
| 3/12  | 4:15   | 0           | 0      | 4:15        | 7.470       | -     | -      | 4:15   | 0.2850        |
|       | 5:20   | 100         | -      | 5:20        | 7.400       | -     | -      | 5:20   | 0.3000        |
|       | 8:30   | 400         | 60     | 6:30        | 7.520       | -     | -      | 8:30   | 0.3500        |
|       | 9:30   | 350         | -      | 9:30        | 7.460       | -     | -      | 9:30   | 0.3500        |
|       | 11:20  | 200         | -      | 9:30        | 7.360       | -     | -      | 11:20  | 0.3500        |
|       | 11:20  | 200         | -      | 9:30        | 7.360       | -     | -      | 11:20  | 0.3600        |
|       | 13:38  | 0           | -      | 12:45       | 4.000       | -     | -      | 13:38  | 0.3600        |
|       | 13:58  | 420         | -      | 13:58       | 3.630       | -     | -      | 13:58  | 0.3600        |
|       | 13:58  | 420         | -      | 13:58       | 3.630       | -     | -      | 13:58  | 0.3600        |
|       | 18:30  | 1,200       | -      | 18:30       | 1.350       | -     | -      | 18:30  | 0.2800        |
| 19:00 | 1,050  | -           | 19:00  | 0.950       | -           | -     | 19:00  | 0.2850 |               |
| 3/13  | 1:00   | -           | -      | 1:00        | 0.970       | -     | -      | 22:00  | 0.2700        |
|       | 2:00   | -           | -      | 2:00        | 0.850       | -     | -      | 22:00  | 0.2700        |
|       | 8:00   | -3,000      | -      | 8:00        | 7.270       | -     | -      | 8:00   | 0.4650        |
|       | 9:10   | 1,800       | -      | 9:10        | 7.240       | -     | -      | 9:10   | 0.6370        |
|       | 13:00  | -1,400      | -2,000 | 13:00       | 0.190       | -     | -      | 13:00  | 0.3000        |
|       | 16:00  | -1,500      | -2,000 | 16:00       | 0.180       | -     | -      | 16:00  | 0.3500        |
|       | 17:30  | -1,800      | -2,100 | 17:30       | 0.240       | -     | -      | 17:30  | 0.4150        |
|       | 18:45  | -1,800      | -2,200 | 18:45       | 0.250       | -     | -      | 18:45  | 0.4200        |
|       | 21:40  | -1,800      | -2,200 | 21:40       | -           | -     | -      | 21:40  | 0.3200        |
|       | 23:00  | -1,800      | -2,250 | 23:00       | 0.084       | 0.082 | -      | 23:00  | 0.2650        |
| 23:30 | -1,800 | -2,250      | 23:30  | 0.620       | 0.064       | -     | 23:30  | 0.2500 |               |
| 3/14  | 0:30   | -1,800      | -2,250 | 0:30        | 0.048       | 0.048 | -      | 0:30   | 0.2400        |
|       | 2:00   | -1,800      | -2,250 | 2:00        | 0.073       | 0.075 | -      | 2:00   | 0.2650        |
|       | 3:00   | -1,850      | -2,300 | 3:00        | 0.127       | 0.127 | -      | 3:00   | 0.3150        |
|       | 4:00   | -1,800      | -2,800 | 4:00        | 0.150       | 0.150 | -      | 4:00   | 0.3400        |
|       | 5:00   | -2,000      | D/S    | 5:00        | 0.171       | 0.171 | -      | 5:00   | 0.3650        |
|       | 6:00   | -2,350      | -      | 6:00        | 0.225       | 0.229 | -      | 6:00   | 0.4250        |
|       | 7:00   | D/S         | -3,000 | 7:00        | 0.319       | 0.315 | -      | 7:00   | 0.5200        |
|       | 11:15  | -1,600      | -      | 10:05       | 0.309       | 0.314 | -      | 11:15  | 0.3800        |
|       | 13:00  | -1,800      | -2,200 | 13:00       | 0.233       | 0.237 | -      | 13:00  | 0.4300        |
|       | 17:00  | -1,800      | -2,200 | 17:00       | 0.247       | 0.247 | -      | 17:00  | 0.4400        |
|       | 19:00  | -1,900      | -2,300 | 19:00       | 0.173       | 0.173 | -      | 19:00  | 0.3600        |
|       | 22:45  | -1,900      | -2,300 | 22:40       | 0.185       | 0.185 | -      | 22:45  | 0.3700        |
|       | 23:30  | -1,850      | -2,300 | 23:30       | 0.195       | 0.195 | -      | 23:30  | -             |
| 3/15  | 0:45   | -1,900      | -2,300 | 0:45        | 0.211       | 0.211 | -      | 0:45   | 0.4000        |
|       | 2:00   | -1,900      | -2,800 | 2:00        | 0.221       | 0.221 | -      | 2:00   | 0.4000        |
|       | 3:00   | -1,900      | -2,300 | 3:00        | 0.229       | 0.229 | -      | 3:00   | 0.4100        |
|       | 5:00   | -1,800      | -2,300 | 5:00        | 0.230       | 0.230 | -      | 5:00   | 0.4150        |
|       | 13:00  | -1,900      | -2,300 | 13:00       | 0.235       | 0.237 | -      | 13:00  | 0.4200        |
|       | 21:05  | -1,900      | -2,300 | 21:05       | 0.161       | 0.170 | -      | 21:05  | 0.3350        |
| 3/16  | 1:35   | -1,900      | -2,300 | 1:35        | 0.146       | 0.151 | -      | 1:35   | 0.3200        |
|       | 2:20   | -1,900      | -2,300 | 2:20        | 0.143       | 0.149 | -      | 1:35   | 0.3200        |
|       | 6:15   | -1,900      | -2,300 | 6:15        | 0.117       | 0.117 | -      | 6:15   | 0.2950        |
| 3/17  | 0:07   | -1,950      | -2,300 | 0:07        | 0.010       | 0.017 | -      | 0:07   | 0.1850        |
|       | 7:00   | -1,750      | -1,750 | 7:00        | 0.024       | 0.032 | -      | 7:00   | 0.2000        |
|       | 16:35  | -1,950      | -2,300 | 16:35       | 0.005       | 0.017 | -      | 16:35  | 0.1700        |
|       | 22:00  | -1,950      | -2,300 | 22:00       | -0.009      | 0.005 | -      | 22:00  | 0.1500        |
| 3/18  | 2:45   | -2,000      | -2,300 | 2:45        | -0.005      | 0.013 | -      | 2:45   | 0.1550        |
|       | 15:55  | -2,000      | -2,300 | 15:55       | -           | 0.015 | -0.015 | 15:55  | 0.1600        |
|       | 21:05  | -1,900      | -2,300 | 21:05       | -           | 0.015 | -0.015 | 21:05  | 0.1600        |

| 3号機  |       |             |        |             |             |       |        |       |               |
|------|-------|-------------|--------|-------------|-------------|-------|--------|-------|---------------|
| 日    | 原子炉水位 |             |        | 原子炉圧力(MPaG) |             |       |        | D/W圧力 |               |
|      | 時間    | 水位(TAF)(mm) |        | 時間          | 原子炉圧力(MPaG) |       |        | 時間    | D/W圧力(MPaabs) |
|      |       | (A)         | (B)    |             | (A)         | (B)   | (C)    |       |               |
| 3/19 | 6:10  | -1,200      | -2,300 | 6:10        | -           | 0.005 | 0.043  | 6:10  | 0.1850        |
|      | 17:25 | -1,850      | -2,300 | 17:25       | -           | 0.081 | -0.047 | 1:25  | 0.2100        |
|      | 21:50 | -1,950      | -2,250 | 21:50       | -           | 0.115 | 0.083  | 21:50 | 0.2550        |
| 3/20 | 1:10  | -1,950      | -2,350 | 1:10        | -           | 0.141 | 0.107  | 1:10  | 0.2800        |
|      | 4:30  | -1,950      | -2,300 | 4:30        | -           | 0.204 | 0.170  | 4:30  | 0.3400        |
|      | 16:00 | -1,650      | -2,000 | 16:00       | -           | 0.153 | 0.112  | 16:00 | 0.2900        |
| 3/21 | 4:00  | -1,650      | -1,950 | 4:00        | 0.202       | -     | -0.026 | 4:00  | 0.1600        |
|      | 10:00 | -2,550      | -2,750 | 10:00       | -0.500      | -     | -0.043 | 10:00 | 0.1200        |
|      | 12:15 | -1,600      | -2,000 | 12:15       | 0.041       | -     | -0.078 | 12:15 | 0.1200        |
|      | 14:55 | -1,550      | -2,025 | 14:55       | 0.043       | -     | -0.083 | 14:55 | 0.1100        |
| 3/22 | 0:15  | -1,575      | -2,250 | 0:15        | 0.041       | -     | -0.094 | 0:15  | 0.1000        |
|      | 5:30  | -1,575      | -2,350 | 5:30        | 0.036       | -     | -0.095 | 5:30  | 0.1000        |
|      | 10:35 | -1,575      | -2,350 | 10:35       | 0.034       | -     | -0.095 | 10:35 | 0.1000        |
|      | 22:40 | -1,750      | -2,350 | 22:40       | 0.036       | -     | -0.094 | 22:40 | 0.1000        |
| 3/23 | 4:00  | -1,900      | -2,300 | 4:00        | 0.034       | -     | -0.095 | 4:00  | 0.1000        |
|      | 9:10  | -1,800      | -2,300 | 9:10        | 0.032       | -     | -0.098 | 9:10  | 0.1000        |
|      | 21:40 | -1,800      | -2,300 | 21:40       | 0.036       | -     | -0.098 | 21:40 | D/S           |
| 3/24 | 2:40  | -1,800      | -2,300 | 2:40        | 0.039       | -     | -0.092 | 2:40  | D/S           |
|      | 6:35  | -1,800      | -2,300 | 6:35        | 0.039       | -     | -0.090 | 6:35  | 0.1080        |
|      | 10:20 | -1,900      | -2,300 | 10:20       | 0.034       | -     | -0.094 | 10:20 | 0.1070        |
|      | 18:00 | -1,850      | -2,300 | 18:00       | 0.036       | -     | -0.095 | 18:00 | 0.1070        |
| 3/25 | 6:10  | -1,900      | -2,300 | 6:10        | 0.036       | -     | -0.092 | 6:10  | 0.1074        |
|      | 9:30  | -1,900      | -2,300 | 9:30        | 0.034       | -     | -0.092 | 9:30  | 0.1074        |
|      | 14:10 | -1,900      | -2,300 | 14:10       | 0.036       | -     | -0.098 | 14:10 | 0.1089        |
|      | 16:10 | -1,900      | -2,300 | 16:10       | 0.034       | -     | -0.094 | 16:10 | 0.1075        |
|      | 19:10 | -1,900      | -2,300 | 19:10       | 0.034       | -     | -0.098 | 19:10 | 0.1069        |
| 3/26 | 5:05  | -1,850      | -2,300 | 5:05        | 0.036       | -     | -0.095 | 5:05  | 0.1069        |
|      | 10:00 | -1,800      | -2,300 | 10:00       | 0.036       | -     | -0.095 | 10:00 | 0.1066        |
|      | 11:15 | -1,850      | -2,300 | 11:15       | 0.036       | -     | -0.095 | 11:15 | 0.1068        |
|      | 21:20 | -1,900      | -2,250 | 21:20       | 0.036       | -     | -0.098 | 21:20 | 0.1071        |
| 3/27 | 4:45  | -1,850      | -2,300 | 4:45        | 0.027       | -     | -0.094 | 4:45  | 0.1073        |
|      | 10:10 | -1,900      | -2,300 | 10:10       | 0.030       | -     | -0.094 | 10:10 | 0.1076        |
|      | 16:25 | -1,850      | -2,300 | 16:25       | 0.032       | -     | -0.092 | 16:25 | 0.1069        |
|      | 19:00 | -1,900      | -2,300 | 19:00       | 0.030       | -     | -0.094 | 19:00 | 0.1080        |
| 3/28 | 0:00  | -1,900      | -2,300 | 0:00        | 0.027       | -     | -0.087 | 0:00  | 0.1082        |
|      | 5:30  | -1,900      | -2,300 | 5:30        | 0.027       | -     | -0.085 | 5:30  | 0.1083        |
|      | 10:30 | -1,850      | -2,250 | 10:30       | 0.024       | -     | -0.090 | 10:30 | 0.1076        |
|      | 16:00 | -1,850      | -2,300 | 16:00       | 0.030       | -     | -0.090 | 16:00 | 0.1078        |
| 3/29 | 0:00  | -1,800      | -2,250 | 0:00        | 0.027       | -     | -0.087 | 0:00  | 0.1073        |
|      | 4:45  | -1,900      | -2,300 | 4:45        | 0.032       | -     | -0.085 | 4:45  | 0.1085        |
|      | 12:00 | -1,850      | -2,250 | 12:00       | 0.027       | -     | -0.090 | 12:00 | 0.1075        |
|      | 16:50 | -1,850      | -2,250 | 16:50       | 0.027       | -     | -0.092 | 16:50 | 0.1069        |
|      | 23:00 | -1,900      | -2,300 | 23:00       | 0.027       | -     | -0.090 | 23:00 | 0.1069        |
| 3/30 | 4:00  | -1,850      | -2,250 | 3:50        | 0.022       | -     | -0.087 | 3:50  | 0.1071        |
|      | 13:30 | -1,850      | -2,250 | 13:30       | 0.017       | -     | -0.090 | 13:30 | 0.1064        |
|      | 19:00 | -1,850      | -2,250 | 19:00       | 0.022       | -     | -0.085 | 19:00 | 0.1068        |
|      | 23:50 | -1,850      | -2,250 | 23:50       | 0.019       | -     | -0.085 | 23:50 | 0.1073        |
| 3/31 | 4:40  | -1,900      | -2,300 | 4:40        | 0.019       | -     | -0.085 | 4:40  | 0.1073        |
|      | 9:40  | -1,850      | -2,250 | 9:40        | 0.015       | -     | -0.087 | 9:40  | 0.1066        |
|      | 16:45 | -1,950      | -2,250 | 16:45       | 0.017       | -     | -0.085 | 16:45 | 0.1071        |
| 4/1  | 0:45  | -1,900      | -2,250 | 0:45        | 0.015       | -     | -0.081 | 0:45  | 0.1073        |
|      | 5:45  | -1,900      | -2,250 | 5:45        | 0.017       | -     | -0.081 | 5:45  | 0.1071        |
|      | 11:45 | -1,900      | -2,250 | 11:45       | 0.015       | -     | -0.083 | 11:45 | 0.1068        |
|      | 15:30 | -1,850      | -2,250 | 15:30       | 0.015       | -     | -0.085 | 15:30 | 0.1061        |
|      | 20:30 | -1,850      | -2,250 | 20:30       | 0.017       | -     | -0.083 | 20:30 | 0.1066        |

| 3号機  |       |             |        |             |             |     |        |       |               |
|------|-------|-------------|--------|-------------|-------------|-----|--------|-------|---------------|
| 日    | 原子炉水位 |             |        | 原子炉圧力(MPaG) |             |     |        | D/W圧力 |               |
|      | 時間    | 水位(TAF)(mm) |        | 時間          | 原子炉圧力(MPaG) |     |        | 時間    | D/W圧力(MPaabs) |
|      |       | (A)         | (B)    |             | (A)         | (B) | (C)    |       |               |
| 4/2  | 1:30  | -1,850      | -2,250 | 1:30        | 0.024       |     | -0.081 | 1:30  | 0.1055        |
|      | 12:10 | -1,850      | -2,250 | 12:10       | 0.013       |     | -0.090 | 12:10 | 0.1050        |
|      | 16:30 | -1,850      | -2,250 | 16:30       | 0.013       |     | -0.085 | 16:30 | 0.1052        |
| 4/3  | 2:30  | -1,850      | -2,250 | 2:30        | 0.010       |     | -0.083 | 2:30  | 0.1061        |
|      | 10:30 | -1,850      | -2,250 | 10:30       | 0.010       |     | -0.078 | 10:30 | 0.1062        |
|      | 13:30 | -1,850      | -2,250 | 13:30       | 0.010       |     | -0.081 | 13:30 | 0.1062        |
| 4/4  | 3:30  | -1,850      | -2,250 | 3:30        | 0.007       |     | -0.077 | 3:30  | 0.1073        |
|      | 9:30  | -1,750      | 2,250  | 9:30        | 0.005       |     | -0.078 | 9:30  | 0.1069        |
| 4/5  | 0:30  | -1,850      | -2,250 | 0:30        | 0.005       |     | -0.086 | 0:30  | 0.1069        |
|      | 5:40  | -1,850      | -2,250 | 5:40        | 0.011       |     | -0.081 | 5:40  | 0.1078        |
|      | 10:20 | -1,850      | -2,250 | 10:20       | 0.005       |     | -0.078 | 10:20 | 0.1071        |
|      | 18:30 | -1,850      | -2,250 | 18:30       | 0.007       |     | -0.077 | 18:30 | 0.1069        |
| 4/6  | 0:00  | -1,850      | -2,250 | 0:00        | 0.009       |     | -0.077 | 0:00  | 0.1069        |
|      | 6:30  | -1,800      | -2,200 | 6:30        | 0.007       |     | -0.077 | 6:30  | 0.1076        |
|      | 12:30 | -1,800      | -2,200 | 12:30       | 0.005       |     | -0.081 | 12:30 | 0.1069        |
|      | 18:00 | -1,800      | -2,200 | 18:00       | 0.004       |     | -0.081 | 18:00 | 0.1066        |
| 4/7  | 0:00  | -1,850      | -2,250 | 0:00        | 0.009       |     | -0.079 | 0:00  | 0.1071        |
|      | 6:00  | -1,850      | -2,250 | 6:00        | -0.002      |     | -0.079 | 6:00  | 0.1075        |
|      | 12:00 | -1,900      | -2,250 | 12:00       | 0.000       |     | -0.081 | 12:00 | 0.1059        |
|      | 19:30 | -2,000      | -2,250 | 19:30       | 0.000       |     | -0.081 | 19:30 | 0.1062        |
| 4/8  | 1:30  | -2,000      | -2,250 | 1:30        | -0.002      |     | -0.081 | 1:30  | 0.1061        |
|      | 6:00  | -2,000      | -2,250 | 6:00        | -0.002      |     | -0.081 | 6:00  | 0.1057        |
|      | 12:00 | -1,850      | -2,250 | 12:00       | -0.004      |     | -0.079 | 12:00 | 0.1052        |
| 4/9  | 0:00  | -1,950      | -2,300 | 0:00        | -0.002      |     | -0.085 | 0:00  | 0.1054        |
|      | 6:15  | -1,850      | -2,250 | 6:15        | -0.002      |     | -0.081 | 6:15  | 0.1057        |
|      | 12:25 | -1,700      | -2,250 | 12:25       | -0.004      |     | -0.081 | 12:25 | 0.1055        |
| 4/10 | 0:00  | -1,900      | -2,250 | 0:00        | -0.011      |     | -0.081 | 0:00  | 0.1055        |
|      | 6:00  | -1,900      | -2,250 | 6:00        | -0.009      |     | -0.077 | 6:00  | 0.1061        |
|      | 12:00 | -1,900      | -2,250 | 12:00       | -0.009      |     | -0.079 | 12:00 | 0.1054        |
|      | 18:00 | -1,900      | -2,250 | 18:00       | -0.013      |     | -0.083 | 18:00 | 0.1052        |
| 4/11 | 0:00  | -1,900      | -2,250 | 0:00        | -0.017      |     | -0.083 | 0:00  | 0.1050        |
|      | 6:00  | -1,900      | -2,250 | 6:00        | -0.015      |     | -0.081 | 6:00  | 0.1031        |
|      | 12:00 | -1,900      | -2,250 | 12:00       | -0.017      |     | -0.083 | 12:00 | 0.1043        |
| 4/12 | 6:00  | -1,850      | -2,250 | 6:00        | -0.019      |     | -0.079 | 6:00  | 0.1052        |
|      | 12:00 | -1,850      | -2,250 | 12:00       | -0.017      |     | -0.083 | 12:00 | 0.1048        |
|      | 18:00 | -1,850      | -2,250 | 18:00       | -0.019      |     | -0.083 | 18:00 | 0.1050        |
|      | 22:10 | -1,850      | -2,250 | 22:10       | -0.018      |     | -0.086 | 22:10 | 0.1055        |
| 4/13 | 12:10 | -1,750      | -2,200 | 12:10       | -0.023      |     | -0.083 | 12:10 | 0.1036        |
|      | 18:00 | -1,750      | -2,250 | 18:00       | -0.021      |     | -0.085 | 18:00 | 0.1035        |
| 4/14 | 0:00  | -1,750      | -2,250 | 0:00        | -0.017      |     | -0.083 | 0:00  | 0.1047        |
|      | 12:00 | -1,800      | -2,250 | 12:00       | -0.017      |     | -0.085 | 12:00 | 0.1040        |
| 4/15 | 0:00  | -1,800      | -2,250 | 0:00        | -0.019      |     | -0.085 | 0:00  | 0.1043        |
|      | 6:00  | -1,800      | -2,250 | 6:00        | -0.023      |     | -0.083 | 6:00  | 0.1043        |
|      | 12:00 | -1,800      | -2,250 | 12:00       | -0.021      |     | -0.085 | 12:00 | 0.1040        |
| 4/16 | 0:00  | -1,800      | -2,250 | 0:00        | -0.028      |     | -0.085 | 0:00  | 0.1038        |
|      | 12:10 | -1,800      | -2,250 | 12:10       | -0.023      |     | -0.085 | 12:10 | 0.1031        |
|      | 18:00 | -1,800      | -2,250 | 18:00       | -0.030      |     | -0.083 | 18:00 | 0.1034        |
| 4/17 | 0:00  | -1,800      | -2,250 | 0:00        | -0.032      |     | -0.085 | 0:00  | 0.1043        |
|      | 6:00  | -1,800      | -2,250 | 6:00        | -0.030      |     | -0.083 | 6:00  | 0.1047        |
| 4/18 | 6:00  | -1,800      | -2,250 | 6:00        | -0.034      |     | -0.081 | 6:00  | 0.1048        |
|      | 13:45 | -1,800      | -2,250 | 13:45       | -0.034      |     | -0.081 | 13:45 | 0.1047        |
| 4/19 | 6:00  | -1,800      | -2,250 | 6:00        | -0.034      |     | -0.085 | 6:00  | 0.1041        |
|      | 12:00 | -1,850      | -2,250 | 12:00       | -0.040      |     | -0.085 | 12:00 | 0.1036        |
| 4/20 | 6:00  | -1,850      | -2,250 | 6:00        | -0.038      |     | -0.089 | 6:00  | 0.1045        |
|      | 18:10 | -1,850      | -2,250 | 18:10       | -0.043      |     | -0.087 | 18:10 | 0.1047        |
|      | 23:50 | -1,850      | -2,250 | 23:50       | -0.045      |     | -0.087 | 23:50 | 0.1054        |



| 3号機  |       |             |        |             |             |     |        |       |               |
|------|-------|-------------|--------|-------------|-------------|-----|--------|-------|---------------|
| 日    | 原子炉水位 |             |        | 原子炉圧力(MPaG) |             |     |        | D/W圧力 |               |
|      | 時間    | 水位(TAF)(mm) |        | 時間          | 原子炉圧力(MPaG) |     |        | 時間    | D/W圧力(MPaabs) |
|      |       | (A)         | (B)    |             | (A)         | (B) | (C)    |       |               |
| 4/21 | 6:00  | -1,850      | -2,250 | 6:00        | -0.043      |     | -0.085 | 6:00  | 0.1061        |
|      | 12:00 | -1,850      | -2,250 | 12:00       | -0.043      |     | -0.087 | 12:00 | 0.1050        |
|      | 18:00 | -1,850      | -2,250 | 18:00       | -0.043      |     | -0.085 | 18:00 | 0.1050        |
| 4/22 | 0:00  | -1,850      | -2,250 | 0:00        | -0.047      |     | -0.089 | 0:00  | 0.1055        |
|      | 6:00  | -1,850      | -2,250 | 6:00        | -0.047      |     | -0.087 | 6:00  | 0.1055        |
|      | 11:50 | -1,850      | -2,250 | 11:50       | -0.049      |     | -0.089 | 11:50 | 0.1048        |
| 4/23 | 17:50 | -1,850      | -2,250 | 17:50       | -0.049      |     | -0.089 | 17:50 | 0.1047        |
|      | 0:00  | -1,850      | -2,250 | 0:00        | -0.053      |     | -0.087 | 0:00  | 0.1047        |
|      | 6:15  | -1,850      | -2,250 | 6:15        | -0.049      |     | -0.087 | 6:15  | 0.1045        |
| 4/24 | 11:55 | -1,850      | -2,250 | 11:55       | -0.049      |     | -0.087 | 11:55 | 0.1038        |
|      | 0:00  | -1,850      | -2,250 | 0:00        | -0.055      |     | -0.091 | 0:00  | 0.1027        |
|      | 5:50  | -1,850      | -2,250 | 5:50        | -0.053      |     | -0.089 | 5:50  | 0.1030        |
| 4/25 | 12:00 | -1,850      | -2,250 | 12:00       | -0.051      |     | -0.091 | 12:00 | 0.1031        |
|      | 18:00 | -1,850      | -2,250 | 18:00       | -0.051      |     | -0.091 | 18:00 | 0.1034        |
|      | 8:00  | -1,850      | -2,250 | 8:00        | -0.053      |     | -0.089 | 8:00  | 0.1041        |
| 4/26 | 12:00 | -1,800      | -2,250 | 12:00       | -0.055      |     | -0.091 | 12:00 | 0.1029        |
|      | 17:00 | -1,850      | -2,250 | 17:00       | -0.055      |     | -0.089 | 17:00 | 0.1034        |
|      | 23:00 | -1,800      | -2,250 | 23:00       | -0.055      |     | -0.091 | 23:00 | 0.1041        |
| 4/27 | 5:00  | -1,850      | -2,250 | 5:00        | -0.055      |     | -0.087 | 5:00  | 0.1043        |
|      | 9:00  | -1,850      | -2,250 | 9:00        | -0.055      |     | -0.089 | 9:00  | 0.1041        |
| 4/28 | 5:00  | -1,850      | -2,250 | 5:00        | -0.053      |     | -0.089 | 5:00  | 0.1031        |
|      | 11:00 | -1,850      | -2,250 | 11:00       | -0.053      |     | -0.089 | 11:00 | 0.1029        |
|      | 17:00 | -1,850      | -2,250 | 17:00       | -0.053      |     | -0.089 | 17:00 | 0.1022        |
| 4/29 | 5:00  | -1,850      | -2,250 | 5:00        | -0.056      |     | -0.089 | 5:00  | 0.1071        |
|      | 11:00 | -1,850      | -2,250 | 11:00       | -0.055      |     | -0.089 | 11:00 | 0.1017        |
|      | 17:00 | -1,850      | -2,250 | 17:00       | -0.055      |     | -0.085 | 17:00 | 0.1017        |
| 4/30 | 23:00 | -1,850      | -2,250 | 23:00       | -0.060      |     | -0.089 | 23:00 | 0.1027        |
|      | 5:00  | -1,850      | -2,250 | 5:00        | -0.062      |     | -0.091 | 5:00  | 0.1036        |
|      | 11:00 | -1,850      | -2,250 | 11:00       | -0.060      |     | -0.091 | 11:00 | 0.1033        |
| 5/1  | 5:00  | -1,850      | -2,250 | 5:00        | -0.066      |     | -0.091 | 5:00  | 0.1043        |
|      | 11:30 | -1,850      | -2,250 | 11:30       | -0.064      |     | -0.091 | 11:30 | 0.1040        |
|      | 17:00 | -1,850      | -2,250 | 17:00       | -0.064      |     | -0.091 | 17:00 | 0.1034        |
| 5/2  | 23:00 | -1,850      | -2,250 | 23:00       | -0.066      |     | -0.089 | 23:00 | 0.1033        |
|      | 5:00  | -1,850      | -2,250 | 5:00        | -0.066      |     | -0.089 | 5:00  | 0.1033        |
|      | 11:00 | -1,800      | -2,250 | 11:00       | -0.068      |     | -0.089 | 11:00 | 0.1027        |
| 5/3  | 17:00 | -1,850      | -2,250 | 17:00       | -0.064      |     | -0.087 | 17:00 | 0.1012        |
|      | 23:00 | -1,850      | -2,250 | 23:00       | -0.064      |     | -0.087 | 23:00 | 0.1013        |
|      | 5:00  | -1,850      | -2,250 | 5:00        | -0.064      |     | -0.089 | 5:00  | 0.1019        |
| 5/4  | 11:00 | -1,850      | -2,250 | 11:00       | -0.064      |     | -0.087 | 11:00 | 0.1019        |
|      | 17:00 | -1,850      | -2,250 | 17:00       | -0.066      |     | -0.085 | 17:00 | 0.1022        |
|      | 5:00  | -1,850      | -2,250 | 5:00        | -0.068      |     | -0.089 | 5:00  | 0.1038        |
| 5/5  | 11:00 | -1,850      | -2,250 | 11:00       | -0.070      |     | -0.089 | 11:00 | 0.1031        |
|      | 5:00  | -1,850      | -2,250 | 5:00        | -0.068      |     | -0.089 | 5:00  | 0.1034        |
|      | 11:00 | -1,800      | -2,200 | 11:00       | -0.077      |     | -0.091 | 11:00 | 0.1033        |
| 5/6  | 23:00 | -2,000      | -2,250 | 23:00       | -0.074      |     | -0.089 | 23:00 | 0.1036        |
|      | 5:00  | -2,050      | -2,200 | 5:00        | -0.077      |     | -0.089 | 5:00  | 0.1038        |
|      | 11:00 | -2,050      | -2,200 | 11:00       | -0.074      |     | -0.091 | 11:00 | 0.1038        |
| 5/7  | 5:00  | -2,000      | -2,150 | 5:00        | -0.079      |     | -0.089 | 5:00  | 0.1045        |
|      | 11:00 | -2,100      | -2,200 | 11:00       | -0.079      |     | -0.091 | 11:00 | 0.1043        |
| 5/8  | 5:00  | -2,050      | -2,150 | 5:00        | -0.081      |     | -0.091 | 5:00  | 0.1036        |
|      | 11:00 | -2,050      | -2,150 | 11:00       | -0.079      |     | -0.091 | 11:00 | 0.1027        |
| 5/9  | 5:00  | -2,100      | -2,150 | 5:00        | -0.085      |     | -0.089 | 5:00  | 0.1020        |
|      | 11:00 | -2,100      | -2,150 | 11:00       | -0.081      |     | -0.087 | 11:00 | 0.1015        |
| 5/10 | 5:00  | -2,100      | -2,150 | 5:00        | -0.085      |     | -0.091 | 5:00  | 0.1027        |
|      | 11:00 | -1,900      | -2,100 | 11:00       | -0.081      |     | -0.091 | 11:00 | 0.1026        |
| 5/10 | 5:00  | -1,800      | -2,100 | 5:00        | -0.079      |     | -0.085 | 5:00  | 0.1008        |
|      | 11:00 | -1,800      | -2,100 | 11:00       | -0.079      |     | -0.083 | 11:00 | 0.1006        |

| 3号機  |       |             |        |             |             |     |        |       |                   |
|------|-------|-------------|--------|-------------|-------------|-----|--------|-------|-------------------|
| 日    | 原子炉水位 |             |        | 原子炉圧力(MPaG) |             |     | D/W圧力  |       |                   |
|      | 時間    | 水位(TAF)(mm) |        | 時間          | 原子炉圧力(MPaG) |     |        | 時間    | D/W圧力<br>(MPaabs) |
|      |       | (A)         | (B)    |             | (A)         | (B) | (C)    |       |                   |
| 5/11 | 5:00  | -1,750      | -2,000 | 5:00        | -0.081      |     | -0.096 | 5:00  | 0.1022            |
|      | 11:00 | -1,750      | -2,000 | 11:00       | -0.087      |     | -0.091 | 11:00 | 0.1022            |
| 5/12 | 5:00  | -1,750      | -1,950 | 5:00        | -0.089      |     | -0.096 | 5:00  | 0.1024            |
|      | 11:00 | -1,700      | -1,950 | 11:00       | -0.087      |     | -0.096 | 11:00 | 0.1027            |
| 5/13 | 5:00  | -1,800      | -1,900 | 5:00        | -0.091      |     | -0.094 | 5:00  | 0.1003            |
|      | 11:00 | -1,800      | -2,250 | 11:00       | -0.089      |     | -0.091 | 11:00 | 0.0998            |
| 5/14 | 5:00  | -1,800      | -2,250 | 5:00        | -0.091      |     | -0.091 | 5:00  | 0.1012            |
|      | 11:00 | -1,800      | -2,250 | 11:00       | -0.085      |     | -0.087 | 11:00 | 0.1005            |
| 5/15 | 5:00  | -1,900      | -2,250 | 5:00        | -0.085      |     | -0.085 | 5:00  | 0.1020            |
|      | 11:00 | -1,950      | -2,300 | 11:00       | -0.089      |     | -0.087 | 11:00 | 0.1022            |
| 5/16 | 5:00  | -2,000      | -2,300 | 5:00        | -0.087      |     | -0.091 | 5:00  | 0.1027            |
|      | 11:00 | -2,000      | -2,300 | 11:00       | -0.091      |     | -0.091 | 11:00 | 0.1024            |
| 5/17 | 5:00  | -2,000      | -2,300 | 5:00        | -0.094      |     | -0.089 | 5:00  | 0.1019            |
|      | 11:50 | -1,950      | -2,200 | 11:50       | -0.094      |     | -0.087 | 11:50 | 0.1015            |
| 5/18 | 5:00  | -1,850      | -2,300 | 5:00        | -0.098      |     | -0.094 | 5:00  | 0.1024            |
|      | 11:00 | -1,850      | -2,300 | 11:00       | -0.100      |     | -0.094 | 11:00 | 0.1024            |
| 5/19 | 5:00  | -1,850      | -2,300 | 5:00        | -0.102      |     | -0.098 | 5:00  | 0.1026            |
|      | 11:00 | -1,850      | -2,300 | 11:00       | -0.098      |     | -0.096 | 11:00 | 0.1022            |

## 東京電力(株)福島第一原子力発電所パラメータ

| 4号機  |        |            |                 |            |
|------|--------|------------|-----------------|------------|
| 日    | 原子炉水温度 |            | 使用済燃料<br>プール水温度 |            |
|      | 時間     | 温度<br>(°C) | 時間              | 温度<br>(°C) |
| 3/11 | -      | -          | -               | -          |
| 3/12 | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
| 3/13 | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
| 3/14 | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | 4:08            | 84         |
|      | -      | -          | 6:00            | 不明         |
|      | -      | -          | 7:00            | 不明         |
|      | -      | -          | 11:15           | 不明         |
|      | -      | -          | 13:00           | 不明         |
|      | -      | -          | 17:00           | 不明         |
| 3/15 | -      | -          | 19:00           | 不明         |
|      | -      | -          | 0:00            | 不明         |
|      | -      | -          | 1:00            | 不明         |
|      | -      | -          | 2:00            | 不明         |
|      | -      | -          | 6:28            | 不明         |
|      | -      | -          | 13:00           | 不明         |
| 3/16 | -      | -          | 21:00           | 不明         |
|      | -      | -          | 1:35            | 不明         |
|      | -      | -          | 4:00            | 不明         |
|      | -      | -          | 6:00            | 不明         |
| 3/17 | -      | -          | 0:07            | 不明         |
|      | -      | -          | 4:00            | 不明         |
| 3/18 | -      | -          | 17:00           | 不明         |
|      | -      | -          | 0:00            | 不明         |
| 3/19 | -      | -          | 3:00            | 不明         |
|      | -      | -          | 20:00           | 不明         |
|      | -      | -          | 22:00           | 不明         |
| 3/20 | -      | -          | 6:30            | 不明         |
|      | -      | -          | 18:30           | 不明         |
|      | -      | -          | 23:00           | 不明         |
| 3/21 | -      | -          | 3:00            | 不明         |
|      | -      | -          | 7:00            | 不明         |
|      | -      | -          | 16:00           | 不明         |
| 3/22 | -      | -          | 5:00            | 不明         |
|      | -      | -          | 11:00           | 不明         |
|      | -      | -          | 12:00           | 不明         |
|      | -      | -          | 16:00           | 不明         |
|      | -      | -          | 17:00           | 不明         |
| 3/22 | -      | -          | 1:00            | 不明         |
|      | -      | -          | 5:00            | 不明         |
|      | -      | -          | 8:00            | 不明         |
|      | -      | -          | 11:00           | 不明         |
|      | -      | -          | 14:00           | 不明         |
| -    | -      | 17:00      | 不明              |            |

| 5号機  |        |            |                 |            |
|------|--------|------------|-----------------|------------|
| 日    | 原子炉水温度 |            | 使用済燃料<br>プール水温度 |            |
|      | 時間     | 温度<br>(°C) | 時間              | 温度<br>(°C) |
| 3/11 | -      | -          | -               | -          |
| 3/12 | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
| 3/13 | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
| 3/14 | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
| 3/15 | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
| 3/16 | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
| 3/17 | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
| 3/18 | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
| 3/19 | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
| 3/20 | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
| 3/21 | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
| 3/22 | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |

| 6号機  |        |            |                 |            |
|------|--------|------------|-----------------|------------|
| 日    | 原子炉水温度 |            | 使用済燃料<br>プール水温度 |            |
|      | 時間     | 温度<br>(°C) | 時間              | 温度<br>(°C) |
| 3/11 | -      | -          | -               | -          |
| 3/12 | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
| 3/13 | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
| 3/14 | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
| 3/15 | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
| 3/16 | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
| 3/17 | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
| 3/18 | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
| 3/19 | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
| 3/20 | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
| 3/21 | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
| 3/22 | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |
|      | -      | -          | -               | -          |

| 4号機  |        |            |                 |            |
|------|--------|------------|-----------------|------------|
| 日    | 原子炉水温度 |            | 使用済燃料<br>プール水温度 |            |
|      | 時間     | 温度<br>(°C) | 時間              | 温度<br>(°C) |
| 3/23 | -      | -          | 0:00            | 不明         |
|      | -      | -          | 6:00            | 不明         |
|      | -      | -          | 9:00            | 不明         |
|      | -      | -          | 12:00           | 不明         |
|      | -      | -          | 14:00           | 不明         |
|      | -      | -          | 18:00           | 不明         |
| -    | -      | 21:10      | 100.0           |            |
| 3/24 | -      | -          | 2:40            | 100.0      |
|      | -      | -          | 6:35            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 11:00           | 計器不良       |
|      | -      | -          | 13:00           | 計器不良       |
|      | -      | -          | 17:00           | 計器不良       |
|      | -      | -          | 19:00           | 計器不良       |
| -    | -      | 23:00      | 計器不良            |            |
| 3/25 | -      | -          | 1:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 10:00           | 計器不良       |
|      | -      | -          | 11:00           | 計器不良       |
|      | -      | -          | 18:00           | 計器不良       |
|      | -      | -          | 20:00           | 計器不良       |
| -    | -      |            |                 |            |
| 3/26 | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 11:00           | 計器不良       |
|      | -      | -          | 14:00           | 計器不良       |
|      | -      | -          | 21:20           | 計器不良       |
| 3/27 | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 10:10           | 計器不良       |
|      | -      | -          | 16:25           | 計器不良       |
|      | -      | -          | 20:00           | 計器不良       |
| 3/28 | -      | -          | 1:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 10:30           | 計器不良       |
|      | -      | -          | 16:00           | 計器不良       |
| 3/29 | -      | -          | 2:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 12:00           | 計器不良       |
|      | -      | -          | 14:00           | 計器不良       |
|      | -      | -          | 18:00           | 計器不良       |
| -    | -      | 23:00      | 計器不良            |            |
| 3/30 | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 14:00           | 計器不良       |
|      | -      | -          | 18:00           | 計器不良       |
|      | -      | -          | 23:00           | 計器不良       |
| 3/31 | -      | -          | 4:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 11:00           | 計器不良       |
|      | -      | -          | 18:00           | 計器不良       |
| 4/1  | -      | -          | 2:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 12:00           | 計器不良       |
|      | -      | -          | 14:00           | 計器不良       |
|      | -      | -          | 18:00           | 計器不良       |
| 4/2  | -      | -          | 2:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 14:00           | 計器不良       |
|      | -      | -          | 20:00           | 計器不良       |
| 4/3  | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 11:00           | 計器不良       |
|      | -      | -          | 13:00           | 計器不良       |
|      | -      | -          | 16:00           | 計器不良       |
| 4/4  | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 8:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 14:00           | 計器不良       |
| 4/5  | -      | -          | 3:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 7:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 13:00           | 計器不良       |
|      | -      | -          | 19:00           | 計器不良       |

| 5号機  |        |            |                 |            |
|------|--------|------------|-----------------|------------|
| 日    | 原子炉水温度 |            | 使用済燃料<br>プール水温度 |            |
|      | 時間     | 温度<br>(°C) | 時間              | 温度<br>(°C) |
| 3/23 | 0:00   | 44.3       | 0:00            | 34.2       |
|      | 6:00   | 34.2       | 6:00            | 36.6       |
|      | 9:00   | 31.9       | 9:00            | 37.8       |
|      | 12:00  | 30.7       | 12:00           | 39.0       |
|      | 14:00  | 30.2       | 14:00           | 39.0       |
|      | 18:00  | 40.9       | 18:00           | 41.1       |
|      | 22:00  | 50.7       | 22:00           | 42.6       |
|      |        |            |                 |            |
| 3/24 | 5:00   | 71.4       | 5:00            | 45.1       |
|      | 9:00   | 81.7       | 9:00            | 46.4       |
|      | 11:00  | 86.8       | 11:00           | 47.2       |
|      | 13:00  | 92.0       | 13:00           | 47.7       |
|      | 17:00  | 82.7       | 17:00           | 49.0       |
|      | 19:00  | 61.4       | 19:00           | 49.8       |
|      | 23:00  | 44.8       | 23:00           | 50.9       |
| 3/25 | 1:00   | 51.4       | 1:00            | 50.9       |
|      | 6:00   | 65.8       | 6:00            | 49.3       |
|      | 10:00  | 77.0       | 10:00           | 39.5       |
|      | 15:00  | 53.9       | 15:00           | 36.9       |
|      | 18:00  | 43.2       | 18:00           | 37.9       |
|      | 20:00  | 38.6       | 20:00           | 38.8       |
|      |        |            |                 |            |
| 3/26 | 0:25   | 30.3       | 6:00            | 42.3       |
|      | 11:00  | 36.5       | 11:00           | 43.7       |
|      | 14:00  | 43.8       | 14:00           | 42.8       |
|      | 22:00  | 66.2       | 22:00           | 34.1       |
| 3/27 | 6:00   | 43.2       | 6:00            | 34.6       |
|      | 14:00  | 30.3       | 14:00           | 37.8       |
|      | 17:00  | 29.5       | 17:00           | 38.8       |
|      | 20:00  | 28.9       | 20:00           | 39.9       |
| 3/28 | 1:00   | 43.1       | 1:00            | 39.7       |
|      | 6:00   | 57.7       | 6:00            | 34.5       |
|      | 14:00  | 50.6       | 14:00           | 30.9       |
|      | 19:00  | 37.8       | 19:00           | 32.8       |
| 3/29 | 2:00   | 31.4       | 2:00            | 35.5       |
|      | 6:00   | 29.8       | 6:00            | 37.1       |
|      | 12:00  | 35.0       | 12:00           | 38.8       |
|      | 14:00  | 40.5       | 14:00           | 38.6       |
|      | 18:00  | 51.8       | 18:00           | 34.5       |
|      | 23:00  | 51.2       | 23:00           | 32.4       |
| 3/30 | 6:00   | 34.7       | 6:00            | 34.2       |
|      | 14:00  | 29.9       | 14:00           | 37.2       |
|      | 18:00  | 29.2       | 18:00           | 38.7       |
|      | 23:00  | 42.3       | 23:00           | 38.5       |
|      |        |            |                 |            |
| 3/31 | 4:00   | 56.3       | 4:00            | 33.9       |
|      | 6:00   | 61.9       | 6:00            | 32.4       |
|      | 11:00  | 62.4       | 11:00           | 30.0       |
|      | 18:00  | 37.7       | 18:00           | 32.0       |
| 4/1  | 2:00   | 30.9       | 2:00            | 35.1       |
|      | 6:00   | 29.8       | 6:00            | 36.6       |
|      | 12:00  | 34.5       | 12:00           | 38.4       |
|      | 14:00  | 40.9       | 14:00           | 38.1       |
|      | 18:00  | 52.3       | 18:00           | 34.4       |
|      |        |            |                 |            |
| 4/2  | 2:00   | 42.4       | 2:00            | 32.6       |
|      | 6:00   | 35.5       | 6:00            | 34.1       |
|      | 14:00  | 30.4       | 14:00           | 37.1       |
|      | 20:00  | 37.2       | 20:00           | 38.3       |
| 4/3  | 6:00   | 65.5       | 6:00            | 31.0       |
|      | 11:00  | 62.9       | 11:00           | 29.1       |
|      | 13:00  | 51.5       | 13:00           | 29.7       |
|      | 16:00  | 41.8       | 16:00           | 30.9       |
| 4/4  | 6:00   | 29.9       | 6:00            | 36.1       |
|      | 8:00   | 29.6       | 8:00            | 36.8       |
|      | 14:00  | 44.0       | 14:00           | 34.6       |
| 4/5  | 3:00   | 36.0       | 3:00            | 34.0       |
|      | 7:00   | 32.8       | 7:00            | 35.5       |
|      | 13:00  | 42.4       | 13:00           | 34.8       |
|      | 19:00  | 59.0       | 19:00           | 31.4       |

| 6号機  |        |            |                 |            |
|------|--------|------------|-----------------|------------|
| 日    | 原子炉水温度 |            | 使用済燃料<br>プール水温度 |            |
|      | 時間     | 温度<br>(°C) | 時間              | 温度<br>(°C) |
| 3/23 | 0:00   | 43.1       | 0:00            | 24.5       |
|      | 6:00   | 64.0       | 6:00            | 21.0       |
|      | 9:00   | 59.1       | 9:00            | 20.0       |
|      | 12:00  | 64.6       | 12:00           | 20.0       |
|      | 14:00  | 68.1       | 14:00           | 19.5       |
|      | 18:00  | 75.7       | 18:00           | 19.0       |
|      | 22:00  | 35.7       | 22:00           | 20.5       |
|      |        |            |                 |            |
| 3/24 | 5:00   | 24.1       | 5:00            | 23.5       |
|      | 9:00   | 24.3       | 9:00            | 25.0       |
|      | 11:00  | 24.4       | 11:00           | 26.0       |
|      | 13:00  | 22.3       | 12:00           | 27.0       |
|      | 17:00  | 21.3       | 17:00           | 28.5       |
|      | 19:00  | 31.8       | 19:00           | 28.5       |
|      | 23:00  | 37.1       | 23:00           | 24.0       |
| 3/25 | 1:00   | 42.3       | 1:00            | 22.5       |
|      | 6:00   | 50.2       | 6:00            | 20.5       |
|      | 10:00  | 57.4       | 10:00           | 19.5       |
|      | 15:00  | 29.9       | 15:00           | 21.0       |
|      | 18:00  | 26.9       | 18:00           | 22.0       |
|      | 20:00  | 23.8       | 20:00           | 23.0       |
|      |        |            |                 |            |
| 3/26 | 6:00   | 22.1       | 6:00            | 27.0       |
|      | 11:00  | 21.3       | 11:00           | 29.0       |
|      | 14:00  | 21.3       | 14:00           | 30.0       |
|      | 22:00  | 34.8       | 22:00           | 27.0       |
| 3/27 | 6:00   | 49.4       | 6:00            | 20.5       |
|      | 14:00  | 29.1       | 14:00           | 21.0       |
|      | 17:00  | 24.9       | 17:00           | 22.5       |
|      | 20:00  | 23.3       | 20:00           | 24.0       |
| 3/28 | 1:00   | 22.3       | 1:00            | 25.5       |
|      | 6:00   | 21.9       | 6:00            | 27.5       |
|      | 14:00  | 22.3       | 14:00           | 30.5       |
|      | 19:00  | 22.7       | 19:00           | 32.8       |
|      |        |            |                 |            |
| 3/29 | 2:00   | 41.7       | 2:00            | 35.5       |
|      | 6:00   | 48.9       | 6:00            | 22.0       |
|      | 12:00  | 37.7       | 12:00           | 21.0       |
|      | 14:00  | 30.3       | 14:00           | 21.5       |
|      | 18:00  | 27.1       | 18:00           | 23.0       |
|      | 23:00  | 23.3       | 23:00           | 25.0       |
| 3/30 | 6:00   | 21.6       | 6:00            | 28.0       |
|      | 14:00  | 32.6       | 14:00           | 26.5       |
|      | 18:00  | 40.9       | 18:00           | 23.0       |
|      | 23:00  | 37.2       | 23:00           | 21.0       |
|      |        |            |                 |            |
| 3/31 | 4:00   | 26.9       | 4:00            | 23.0       |
|      | 6:00   | 24.0       | 6:00            | 24.0       |
|      | 11:00  | 22.3       | 11:00           | 26.0       |
|      | 18:00  | 21.1       | 18:00           | 29.0       |
| 4/1  | 2:00   | 37.4       | 2:00            | 24.0       |
|      | 6:00   | 44.1       | 6:00            | 22.0       |
|      | 12:00  | 44.7       | 12:00           | 20.0       |
|      | 14:00  | 33.3       | 14:00           | 21.0       |
|      | 18:00  | 24.6       | 18:00           | 22.5       |
|      |        |            |                 |            |
| 4/2  | 2:00   | 22.0       | 2:00            | 25.5       |
|      | 6:00   | 21.6       | 6:00            | 27.0       |
|      | 14:00  | 31.8       | 14:00           | 25.5       |
|      | 20:00  | 28.6       | 20:00           | 23.0       |
| 4/3  | 6:00   | 23.2       | 6:00            | 27.0       |
|      | 11:00  | 22.8       | 11:00           | 29.0       |
|      | 13:00  | 22.7       | 13:00           | 29.5       |
|      | 16:00  | 22.7       | 16:00           | 30.5       |
| 4/4  | 6:00   | 48.0       | 6:00            | 21.5       |
|      | 8:00   | 51.6       | 8:00            | 21.0       |
|      | 14:00  | 30.1       | 14:00           | 21.5       |
| 4/5  | 3:00   | 22.7       | 3:00            | 27.0       |
|      | 7:00   | 22.5       | 7:00            | 28.5       |
|      | 13:00  | 30.9       | 13:00           | 27.5       |
|      | 19:00  | 42.0       | 19:00           | 23.5       |

| 4号機  |        |            |                 |            |
|------|--------|------------|-----------------|------------|
| 日    | 原子炉水温度 |            | 使用済燃料<br>プール水温度 |            |
|      | 時間     | 温度<br>(°C) | 時間              | 温度<br>(°C) |
| 4/6  | -      | -          | 5:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 7:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 13:00           | 計器不良       |
|      | -      | -          | 20:00           | 計器不良       |
| 4/7  | -      | -          | 2:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 12:00           | 計器不良       |
|      | -      | -          | 20:00           | 計器不良       |
| 4/8  | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 8:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 14:00           | 計器不良       |
| 4/9  | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 9:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 14:00           | 計器不良       |
| 4/10 | -      | -          | 2:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 11:00           | 計器不良       |
|      | -      | -          | 16:00           | 計器不良       |
|      | -      | -          | 20:00           | 計器不良       |
| 4/11 | -      | -          | 2:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 7:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 13:00           | 計器不良       |
| 4/12 | -      | -          | 7:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 13:00           | 計器不良       |
| 4/13 | -      | -          | 1:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 7:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 13:00           | 計器不良       |
| 4/14 | -      | -          | 21:00           | 計器不良       |
|      | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 13:00           | 計器不良       |
| 4/15 | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 9:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 14:00           | 計器不良       |
| 4/16 | -      | -          | 2:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 14:00           | 計器不良       |
|      | -      | -          | 20:00           | 計器不良       |
| 4/17 | -      | -          | 1:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 7:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 14:00           | 計器不良       |
| 4/18 | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 14:00           | 計器不良       |
| 4/19 | -      | -          | 7:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 13:00           | 計器不良       |
| 4/20 | -      | -          | 8:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 19:00           | 計器不良       |
| 4/21 | -      | -          | 5:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 7:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 13:00           | 計器不良       |
|      | -      | -          | 22:00           | 計器不良       |
| 4/22 | -      | -          | 0:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 11:50           | 計器不良       |
|      | -      | -          | 17:50           | 計器不良       |
| 4/23 | -      | -          | 2:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 7:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 13:00           | 計器不良       |
| 4/24 | -      | -          | 0:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 5:50            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 12:00           | 計器不良       |
|      | -      | -          | 21:00           | 計器不良       |
| 4/25 | -      | -          | 8:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 12:00           | 計器不良       |
|      | -      | -          | 18:00           | 計器不良       |
| 4/26 | -      | -          | 1:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 12:00           | 計器不良       |
| 4/27 | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 12:00           | 計器不良       |
|      | -      | -          | 19:00           | 計器不良       |

| 5号機  |        |            |                 |            |
|------|--------|------------|-----------------|------------|
| 日    | 原子炉水温度 |            | 使用済燃料<br>プール水温度 |            |
|      | 時間     | 温度<br>(°C) | 時間              | 温度<br>(°C) |
| 4/6  | 5:00   | 33.3       | 5:00            | 34.4       |
|      | 7:00   | 32.1       | 7:00            | 35.1       |
|      | 13:00  | 42.3       | 13:00           | 35.2       |
|      | 20:00  | 49.8       | 20:00           | 31.3       |
| 4/7  | 2:00   | 36.4       | 2:00            | 33.0       |
|      | 6:00   | 34.8       | 6:00            | 34.8       |
|      | 12:00  | 39.1       | 12:00           | 36.0       |
|      | 21:00  | 46.6       | 20:00           | 31.6       |
| 4/8  | 6:00   | 33.2       | 6:00            | 34.8       |
|      | 8:00   | 32.1       | 8:00            | 35.7       |
|      | 14:00  | 45.5       | 14:00           | 34.7       |
| 4/9  | 6:00   | 33.8       | 6:00            | 35.2       |
|      | 9:00   | 31.8       | 9:00            | 36.3       |
|      | 14:00  | 43.8       | 14:00           | 34.7       |
| 4/10 | 2:00   | 37.4       | 2:00            | 33.7       |
|      | 6:00   | 33.6       | 6:00            | 35.2       |
|      | 11:00  | 36.4       | 11:00           | 36.4       |
|      | 16:00  | 50.5       | 16:00           | 33.4       |
|      | 20:00  | 47.8       | 20:00           | 32.2       |
| 4/11 | 2:00   | 36.3       | 2:00            | 34.2       |
|      | 7:00   | 32.8       | 7:00            | 36.1       |
|      | 13:00  | 42.6       | 13:00           | 36.3       |
| 4/12 | 7:00   | 33.1       | 7:00            | 35.7       |
|      | 13:00  | 42.8       | 13:00           | 35.8       |
|      | 21:00  | 46.1       | 21:00           | 32.2       |
| 4/13 | 6:00   | 33.5       | 6:00            | 35.3       |
|      | 13:00  | 43.2       | 13:00           | 35.5       |
|      | 6:00   | 33.9       | 6:00            | 35.8       |
|      | 9:00   | 32.4       | 9:00            | 37.0       |
| 4/15 | 14:00  | 45.1       | 14:00           | 35.2       |
|      | 2:00   | 37.7       | 2:00            | 34.5       |
|      | 14:00  | 45.3       | 14:00           | 35.7       |
|      | 20:00  | 48.2       | 20:00           | 33.1       |
| 4/17 | 1:00   | 38.7       | 1:00            | 34.8       |
|      | 7:00   | 33.5       | 7:00            | 36.9       |
|      | 14:00  | 44.4       | 14:00           | 35.9       |
|      | 6:00   | 34.2       | 6:00            | 36.7       |
| 4/18 | 14:00  | 45.5       | 14:00           | 35.9       |
|      | 7:00   | 34.0       | 7:00            | 36.8       |
|      | 13:00  | 41.2       | 13:00           | 37.2       |
| 4/20 | 8:00   | 33.4       | 8:00            | 37.2       |
|      | 19:00  | 57.3       | 19:00           | 33.5       |
|      | 5:00   | 36.1       | 5:00            | 36.2       |
| 4/21 | 7:00   | 34.7       | 7:00            | 36.9       |
|      | 13:00  | 42.7       | 13:00           | 37.2       |
|      | 22:00  | 45.5       | 22:00           | 34.4       |
|      | 0:00   | 39.3       | 0:00            | 35.7       |
| 4/22 | 7:00   | 35.4       | 7:00            | 37.5       |
|      | 13:00  | 43.6       | 13:00           | 37.7       |
|      | 22:00  | 45.2       | 22:00           | 34.9       |
|      | 2:00   | 39.1       | 2:00            | 36.3       |
| 4/23 | 7:00   | 35.3       | 7:00            | 37.9       |
|      | 13:00  | 43.5       | 13:00           | 38.2       |
|      | 2:00   | 39.0       | 2:00            | 36.8       |
| 4/24 | 7:00   | 35.6       | 7:00            | 38.6       |
|      | 14:00  | 46.3       | 14:00           | 37.5       |
|      | 21:00  | 62.6       | 21:00           | 34.3       |
|      | 8:00   | 38.7       | 8:00            | 37.3       |
| 4/25 | 12:00  | 36.1       | 12:00           | 38.6       |
|      | 18:00  | 50.5       | 18:00           | 40.1       |
|      | 1:00   | 50.5       | 1:00            | 37.8       |
| 4/26 | 6:00   | 41.1       | 6:00            | 39.5       |
|      | 12:00  | 45.9       | 12:00           | 40.0       |
|      | 6:00   | 38.3       | 6:00            | 40.1       |
| 4/27 | 12:00  | 42.8       | 12:00           | 40.8       |
|      | 19:00  | 59.4       | 19:00           | 37.1       |

| 6号機  |        |            |                 |            |
|------|--------|------------|-----------------|------------|
| 日    | 原子炉水温度 |            | 使用済燃料<br>プール水温度 |            |
|      | 時間     | 温度<br>(°C) | 時間              | 温度<br>(°C) |
| 4/6  | 5:00   | 23.6       | 5:00            | 26.0       |
|      | 7:00   | 22.5       | 7:00            | 26.5       |
|      | 13:00  | 21.1       | 13:00           | 29.5       |
|      | 20:00  | 29.4       | 20:00           | 28.0       |
| 4/7  | 2:00   | 40.6       | 2:00            | 23.5       |
|      | 6:00   | 48.1       | 6:00            | 21.5       |
|      | 12:00  | 37.1       | 12:00           | 21.0       |
|      | 21:00  | 22.2       | 20:00           | 24.5       |
| 4/8  | 6:00   | 22.1       | 6:00            | 28.0       |
|      | 8:00   | 22.1       | 8:00            | 29.0       |
|      | 14:00  | 22.7       | 14:00           | 30.5       |
| 4/9  | 6:00   | 45.9       | 6:00            | 24.0       |
|      | 9:00   | 51.4       | 9:00            | 22.5       |
|      | 14:00  | 30.5       | 14:00           | 23.0       |
| 4/10 | 2:00   | 22.6       | 2:00            | 28.0       |
|      | 6:00   | 22.3       | 6:00            | 29.0       |
|      | 11:00  | 22.2       | 11:00           | 31.0       |
|      | 16:00  | 22.5       | 16:00           | 33.0       |
|      | 20:00  | 28.3       | 20:00           | 33.5       |
| 4/11 | 2:00   | 38.9       | 2:00            | 26.5       |
|      | 7:00   | 47.4       | 7:00            | 23.0       |
|      | 13:00  | 33.4       | 13:00           | 23.0       |
| 4/12 | 7:00   | 22.7       | 7:00            | 30.0       |
|      | 13:00  | 22.5       | 13:00           | 32.0       |
| 4/13 | 1:00   | 38.9       | 1:00            | 27.0       |
|      | 7:00   | 48.6       | 7:00            | 23.0       |
|      | 13:00  | 34.2       | 13:00           | 23.0       |
|      | 21:00  | 25.4       | 21:00           | 26.0       |
| 4/14 | 6:00   | 24.1       | 6:00            | 29.5       |
|      | 12:00  | 23.9       | 12:00           | 32.0       |
| 4/15 | 6:00   | 47.1       | 6:00            | 24.5       |
|      | 9:00   | 52.4       | 9:00            | 23.0       |
|      | 14:00  | 30.4       | 14:00           | 25.0       |
|      | 2:00   | 24.2       | 2:00            | 29.5       |
| 4/16 | 14:00  | 33.5       | 14:00           | 33.5       |
|      | 20:00  | 29.3       | 20:00           | 35.0       |
|      | 1:00   | 38.3       | 1:00            | 29.0       |
|      | 7:00   | 48.8       | 7:00            | 24.5       |
| 4/17 | 14:00  | 33.3       | 14:00           | 24.5       |
|      | 6:00   | 22.4       | 6:00            | 30.5       |
|      | 14:00  | 45.5       | 14:00           | 35.9       |
| 4/18 | 7:00   | 47.7       | 7:00            | 25.0       |
|      | 13:00  | 35.4       | 13:00           | 25.0       |
| 4/20 | 8:00   | 22.6       | 8:00            | 32.0       |
|      | 19:00  | 30.8       | 19:00           | 35.5       |
|      | 5:00   | 46.7       | 5:00            | 27.5       |
| 4/21 | 7:00   | 50.3       | 7:00            | 26.5       |
|      | 13:00  | 35.2       | 13:00           | 26.5       |
|      | 22:00  | 24.9       | 22:00           | 29.5       |
|      | 0:00   | 23.9       | 0:00            | 31.0       |
| 4/22 | 7:00   | 23.5       | 7:00            | 32.5       |
|      | 13:00  | 23.3       | 13:00           | 35.0       |
|      | 22:00  | 34.2       | 22:00           | 32.0       |
|      | 2:00   | 40.4       | 2:00            | 29.0       |
| 4/23 | 7:00   | 49.1       | 7:00            | 26.5       |
|      | 13:00  | 39.2       | 13:00           | 26.0       |
|      | 2:00   | 25.2       | 2:00            | 30.5       |
| 4/24 | 7:00   | 24.4       | 7:00            | 32.5       |
|      | 14:00  | 24.1       | 14:00           | 35.0       |
|      | 21:00  | 31.6       | 21:00           | 34.5       |
|      | 8:00   | 50.2       | 8:00            | 27.5       |
| 4/25 | 12:00  | 41.2       | 12:00           | 27.0       |
|      | 18:00  | 30.1       | 18:00           | 29.5       |
|      | 1:00   | 26.3       | 1:00            | 32.0       |
| 4/26 | 6:00   | 25.4       | 6:00            | 33.5       |
|      | 12:00  | 24.9       | 12:00           | 36.0       |
|      | 6:00   | 47.9       | 6:00            | 28.5       |
|      | 12:00  | 40.9       | 12:00           | 27.5       |
| 4/27 | 19:00  | 29.2       | 19:00           | 30.0       |

| 4号機  |        |            |                 |            |
|------|--------|------------|-----------------|------------|
| 日    | 原子炉水温度 |            | 使用済燃料<br>プール水温度 |            |
|      | 時間     | 温度<br>(°C) | 時間              | 温度<br>(°C) |
| 4/28 | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 12:00           | 計器不良       |
|      | -      | -          | 19:00           | 計器不良       |
|      | -      | -          | 23:00           | 計器不良       |
| 4/29 | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 11:00           | 計器不良       |
| 4/30 | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 13:00           | 計器不良       |
|      | -      | -          | 18:00           | 計器不良       |
| 5/1  | -      | -          | 1:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 12:00           | 計器不良       |
|      | -      | -          | 18:00           | 計器不良       |
| 5/2  | -      | -          | 1:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 13:00           | 計器不良       |
|      | -      | -          | 18:00           | 計器不良       |
| 5/3  | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 12:00           | 計器不良       |
| 5/4  | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 12:00           | 計器不良       |
| 5/5  | -      | -          | 0:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 12:00           | 計器不良       |
| 5/6  | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 13:00           | 計器不良       |
| 5/7  | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 12:00           | 計器不良       |
| 5/8  | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 12:00           | 計器不良       |
| 5/9  | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 12:00           | 計器不良       |
| 5/10 | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 12:00           | 計器不良       |
| 5/11 | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 12:00           | 計器不良       |
| 5/12 | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 12:00           | 計器不良       |
| 5/13 | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 12:00           | 計器不良       |
| 5/14 | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 12:00           | 計器不良       |
| 5/15 | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 12:00           | 計器不良       |
| 5/16 | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 12:00           | 計器不良       |
| 5/17 | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 12:00           | 計器不良       |
| 5/18 | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 12:00           | 計器不良       |
| 5/19 | -      | -          | 6:00            | 計器不良       |
|      | -      | -          | 12:00           | 計器不良       |

| 5号機  |        |            |                 |            |
|------|--------|------------|-----------------|------------|
| 日    | 原子炉水温度 |            | 使用済燃料<br>プール水温度 |            |
|      | 時間     | 温度<br>(°C) | 時間              | 温度<br>(°C) |
| 4/28 | 6:00   | 38.7       | 6:00            | 40.4       |
|      | 12:00  | 43.9       | 12:00           | 41.1       |
|      | 19:00  | 60.5       | 19:00           | 37.5       |
|      | 23:00  | 48.7       | 23:00           | 37.9       |
| 4/29 | 6:00   | 39.1       | 6:00            | 40.3       |
|      | 13:00  | 47.0       | 13:00           | 40.1       |
| 4/30 | 6:00   | 40.7       | 6:00            | 39.6       |
|      | 13:00  | 48.5       | 13:00           | 39.3       |
|      | 18:00  | 59.7       | 18:00           | 37.3       |
|      | 5/1    | 1:00       | 46.1            | 1:00       |
| 5/1  | 6:00   | 39.7       | 6:00            | 39.7       |
|      | 12:00  | 45.4       | 12:00           | 40.2       |
|      | 18:00  | 59.5       | 18:00           | 37.4       |
|      | 5/2    | 1:00       | 46.3            | 1:00       |
| 5/2  | 6:00   | 39.2       | 6:00            | 40.1       |
|      | 13:00  | 45.7       | 13:00           | 40.4       |
|      | 18:00  | 60.3       | 18:00           | 38.6       |
|      | 5/3    | 6:00       | 39.3            | 6:00       |
| 5/3  | 12:00  | 43.2       | 12:00           | 40.8       |
|      | 6:00   | 39.3       | 6:00            | 39.7       |
|      | 12:00  | 42.9       | 12:00           | 40.8       |
| 5/5  | 0:00   | 48.7       | 0:00            | 37.4       |
|      | 6:00   | 40.2       | 6:00            | 39.4       |
|      | 12:00  | 43.4       | 12:00           | 40.3       |
| 5/6  | 6:00   | 44.5       | 6:00            | 38.4       |
|      | 13:00  | 50.3       | 13:00           | 38.7       |
| 5/7  | 6:00   | 43.6       | 6:00            | 26.5       |
|      | 12:00  | 47.6       | 12:00           | 39.6       |
| 5/8  | 6:00   | 42.5       | 6:00            | 40.1       |
|      | 12:00  | 47.4       | 12:00           | 40.8       |
|      | 6:00   | 44.8       | 6:00            | 40.3       |
| 5/9  | 12:00  | 50.5       | 12:00           | 40.6       |
|      | 6:00   | 45.2       | 6:00            | 41.1       |
| 5/10 | 12:00  | 52.7       | 12:00           | 41.1       |
|      | 6:00   | 46.0       | 6:00            | 41.5       |
| 5/11 | 12:00  | 49.0       | 12:00           | 42.3       |
|      | 6:00   | 45.3       | 6:00            | 42.0       |
|      | 13:00  | 52.1       | 13:00           | 42.2       |
| 5/13 | 6:00   | 46.3       | 6:00            | 42.2       |
|      | 13:00  | 50.0       | 13:00           | 42.8       |
|      | 6:00   | 46.7       | 6:00            | 42.4       |
| 5/14 | 13:00  | 49.9       | 13:00           | 43.3       |
|      | 6:00   | 46.6       | 6:00            | 42.7       |
| 5/15 | 12:00  | 50.4       | 12:00           | 43.4       |
|      | 6:00   | 46.6       | 6:00            | 42.7       |
|      | 12:00  | 50.5       | 12:00           | 43.3       |
| 5/17 | 6:00   | 46.9       | 6:00            | 43.0       |
|      | 13:00  | 53.5       | 13:00           | 43.0       |
| 5/18 | 6:00   | 46.3       | 6:00            | 42.8       |
|      | 12:00  | 50.4       | 12:00           | 43.4       |
| 5/19 | 6:00   | 46.6       | 6:00            | 42.9       |
|      | 12:00  | 50.9       | 12:00           | 43.4       |

| 6号機  |        |            |                 |            |
|------|--------|------------|-----------------|------------|
| 日    | 原子炉水温度 |            | 使用済燃料<br>プール水温度 |            |
|      | 時間     | 温度<br>(°C) | 時間              | 温度<br>(°C) |
| 4/28 | 6:00   | 47.5       | 6:00            | 27.0       |
|      | 12:00  | 40.3       | 12:00           | 27.0       |
|      | 19:00  | 29.3       | 19:00           | 30.0       |
|      | 23:00  | 27.2       | 23:00           | 30.5       |
| 4/29 | 6:00   | 25.3       | 6:00            | 33.5       |
|      | 13:00  | 24.8       | 13:00           | 36.5       |
| 4/30 | 6:00   | 47.7       | 6:00            | 29.0       |
|      | 13:00  | 39.5       | 13:00           | 28.0       |
|      | 18:00  | 31.0       | 18:00           | 30.0       |
|      | 5/1    | 1:00       | 26.8            | 1:00       |
| 5/1  | 6:00   | 25.3       | 6:00            | 34.5       |
|      | 12:00  | 30.2       | 12:00           | 35.0       |
|      | 18:00  | 40.3       | 18:00           | 29.5       |
|      | 5/2    | 1:00       | 30.5            | 1:00       |
| 5/2  | 6:00   | 26.4       | 6:00            | 32.5       |
|      | 13:00  | 29.1       | 13:00           | 35.0       |
|      | 18:00  | 27.5       | 18:00           | 37.0       |
|      | 5/3    | 6:00       | 44.0            | 6:00       |
| 5/3  | 12:00  | 39.0       | 12:00           | 28.5       |
|      | 6:00   | 25.1       | 6:00            | 35.0       |
| 5/4  | 12:00  | 29.9       | 12:00           | 36.0       |
|      | 0:00   | 33.8       | 0:00            | 29.5       |
| 5/5  | 6:00   | 27.9       | 6:00            | 32.0       |
|      | 12:00  | 26.0       | 12:00           | 34.5       |
|      | 5/6    | 6:00       | 47.1            | 6:00       |
| 5/6  | 13:00  | 38.3       | 13:00           | 29.0       |
|      | 6:00   | 38.8       | 6:00            | 35.0       |
| 5/7  | 12:00  | 26.1       | 12:00           | 37.0       |
|      | 6:00   | 47.9       | 6:00            | 30.0       |
| 5/8  | 12:00  | 40.7       | 12:00           | 29.0       |
|      | 6:00   | 26.2       | 6:00            | 35.5       |
| 5/9  | 12:00  | 25.6       | 12:00           | 38.0       |
|      | 6:00   | 47.8       | 6:00            | 30.5       |
| 5/10 | 12:00  | 38.6       | 12:00           | 30.0       |
|      | 6:00   | 26.3       | 6:00            | 36.5       |
| 5/11 | 12:00  | 25.8       | 12:00           | 38.5       |
|      | 6:00   | 49.6       | 6:00            | 30.0       |
|      | 13:00  | 39.8       | 13:00           | 29.5       |
| 5/13 | 6:00   | 26.5       | 6:00            | 35.5       |
|      | 13:00  | 26.2       | 13:00           | 37.5       |
|      | 6:00   | 47.8       | 6:00            | 30.5       |
| 5/14 | 13:00  | 41.8       | 13:00           | 29.5       |
|      | 6:00   | 27.0       | 6:00            | 36.0       |
| 5/15 | 12:00  | 26.6       | 12:00           | 38.5       |
|      | 6:00   | 47.1       | 6:00            | 32.0       |
|      | 12:00  | 41.7       | 12:00           | 30.5       |
| 5/17 | 6:00   | 28.2       | 6:00            | 37.0       |
|      | 13:00  | 27.1       | 13:00           | 39.5       |
| 5/18 | 6:00   | 47.8       | 6:00            | 31.5       |
|      | 12:00  | 41.6       | 12:00           | 30.5       |
| 5/19 | 6:00   | 27.3       | 6:00            | 37.0       |
|      | 12:00  | 26.7       | 12:00           | 39.0       |

## 東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングポスト)

(単位:  $\mu$ SV/h)

|       | MP1                     | MP2     | MP3     | MP4       | MP5 | MP-6<br>(正門付近) | MP7   | MP8   | その他  |       |
|-------|-------------------------|---------|---------|-----------|-----|----------------|-------|-------|------|-------|
|       |                         |         |         |           |     |                |       |       | 地名   | 数値    |
| 3/11  |                         |         |         |           |     |                |       |       |      |       |
| 15:12 | モニタリングポスト異常なし           |         |         |           |     |                |       |       |      |       |
| 3/12  |                         |         |         |           |     |                |       |       |      |       |
| 0:45  | 発電所構内において放射線量が上昇したことを確認 |         |         |           |     |                |       |       |      |       |
| 4:00  |                         |         |         |           |     | 0.070          |       |       | 展望台  | 0.070 |
| 4:45  |                         |         |         |           |     | 1.590          |       |       | 展望台  | 0.570 |
| 11:28 | 12.500                  |         |         |           |     |                |       |       |      |       |
| 14:40 |                         |         |         |           |     | 8.900          |       | 3.800 |      |       |
| 15:29 |                         |         |         | 1,015.000 |     |                |       |       |      |       |
| 15:47 |                         |         |         | 141.800   |     |                |       |       |      |       |
| 16:40 |                         |         |         |           |     | 3.250          |       | 2.060 |      |       |
| 17:40 |                         |         |         |           |     | 2.900          |       |       |      |       |
| 19:44 |                         |         |         | 64.200    |     |                |       |       |      |       |
| 20:26 |                         |         |         | 59.100    |     |                |       |       |      |       |
| 3/13  |                         |         |         |           |     |                |       |       |      |       |
| 0:30  |                         |         |         | 44.600    |     |                |       |       |      |       |
| 1:34  |                         |         |         | 42.200    |     |                |       |       |      |       |
| 3:08  |                         |         |         | 40.000    |     |                |       |       |      |       |
| 4:12  |                         |         |         | 38.000    |     |                |       |       |      |       |
| 6:00  |                         |         |         | 36.700    |     |                |       |       |      |       |
| 7:30  |                         |         |         |           |     |                |       | 5.600 |      |       |
| 7:40  |                         |         |         |           |     | 3.410          |       |       |      |       |
| 8:21  |                         |         |         | 698.000   |     |                |       |       |      |       |
| 8:33  |                         |         |         | 1,204.200 |     |                |       |       |      |       |
| 9:00  |                         |         |         | 143.500   |     |                |       |       |      |       |
| 9:34  |                         |         |         | 68.600    |     |                |       |       |      |       |
| 11:00 |                         |         |         |           |     | 5.760          |       |       |      |       |
| 11:18 |                         |         |         | 52.800    |     |                |       |       |      |       |
| 11:40 | 17.000                  |         |         |           |     |                |       |       |      |       |
| 12:00 |                         |         |         |           |     | 5.550          |       |       |      |       |
| 12:42 |                         |         |         | 45.900    |     |                |       |       |      |       |
| 13:50 |                         |         |         | 905.000   |     |                |       |       |      |       |
| 13:52 |                         |         |         | 1,557.500 |     |                |       |       |      |       |
| 14:42 |                         |         |         | 184.100   |     |                |       |       |      |       |
| 15:00 |                         |         |         |           |     | 8.300          |       |       |      |       |
| 15:30 | 34.000                  |         |         |           |     |                |       |       |      |       |
| 16:04 |                         |         |         | 77.100    |     |                |       |       |      |       |
| 17:16 |                         |         |         | 55.400    |     |                |       |       |      |       |
| 17:52 |                         |         |         | 51.800    |     |                |       |       |      |       |
| 18:30 | 26.000                  |         |         |           |     |                |       |       |      |       |
| 19:00 |                         |         |         |           |     | 5.200          |       |       |      |       |
| 19:33 |                         |         |         | 44.300    |     |                |       |       |      |       |
| 21:35 |                         |         |         | 40.400    |     |                |       |       |      |       |
| 22:40 |                         | 430.000 |         |           |     |                |       |       |      |       |
| 23:59 |                         |         |         | 37.800    |     |                |       |       |      |       |
| 3/14  |                         |         |         |           |     |                |       |       |      |       |
| 0:40  |                         | 410.000 |         |           |     |                |       |       |      |       |
| 2:20  |                         |         |         |           |     | 751.200        |       |       |      |       |
| 2:50  |                         |         |         |           |     | 66.300         |       |       |      |       |
| 3:50  |                         | 680.000 |         |           |     |                |       |       |      |       |
| 4:08  |                         |         |         | 56.400    |     |                |       |       |      |       |
| 9:12  |                         |         | 518.700 |           |     |                |       |       |      |       |
| 10:50 |                         |         | 261.000 |           |     |                |       |       |      |       |
| 11:44 |                         |         |         |           |     | 19.600         |       |       |      |       |
| 12:04 |                         |         |         |           |     |                | 6.230 |       |      |       |
| 12:40 |                         |         |         |           |     |                |       |       | 大野局1 | 0.420 |
| 13:12 |                         |         |         | 34.200    |     |                |       |       |      |       |

午後4時17分  
原災法第15条事象午前8時56分  
原災法第15条事象午後2時15分  
原災法第15条事象午前3時50分  
原災法第15条事象午前4時15分  
原災法第15条事象午前9時27分  
原災法第15条事象

## 東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングポスト)

(単位:  $\mu$ SV/h)

|              | MP1 | MP2 | MP3     | MP4 | MP5 | MP-6<br>(正門付近)   | MP7 | MP8 | その他                  |         |
|--------------|-----|-----|---------|-----|-----|------------------|-----|-----|----------------------|---------|
|              |     |     |         |     |     |                  |     |     | 地名                   | 数値      |
| 14:30        |     |     | 231.100 |     |     |                  |     |     |                      |         |
| 17:50        |     |     |         |     |     |                  |     |     | 120度400km海上          | 231.100 |
| 20:20        |     |     |         |     |     | 5.400            |     |     |                      |         |
| 21:15        |     |     |         |     |     | 5.800            |     |     |                      |         |
| <b>22:23</b> |     |     |         |     |     | <b>3,200.000</b> |     |     |                      |         |
| 23:30        |     |     |         |     |     | 216.000          |     |     | 午後9時37分<br>原災法第15条事象 |         |
| <b>3/15</b>  |     |     |         |     |     |                  |     |     |                      |         |
| 1:00         |     |     |         |     |     | 150.300          |     |     |                      |         |
| 2:00         |     |     |         |     |     | 120.200          |     |     |                      |         |
| 2:40         |     |     |         |     |     | 105.400          |     |     |                      |         |
| 3:40         |     |     |         |     |     | 87.000           |     |     |                      |         |
| 5:00         |     |     |         |     |     | 70.000           |     |     |                      |         |
| <b>6:50</b>  |     |     |         |     |     | <b>583.700</b>   |     |     |                      |         |
| 7:00         |     |     |         |     |     | 965.500          |     |     | 午前6時51分<br>原災法第15条事象 |         |
| 7:02         |     |     |         |     |     | 882.700          |     |     |                      |         |
| 7:10         |     |     |         |     |     | 431.800          |     |     |                      |         |
| 7:30         |     |     |         |     |     | 250.800          |     |     | 午前8時11分<br>原災法第15条事象 |         |
| 7:38         |     |     |         |     |     | 1,390.000        |     |     |                      |         |
| <b>7:40</b>  |     |     |         |     |     | <b>529.000</b>   |     |     |                      |         |
| 7:46         |     |     |         |     |     |                  |     |     | 東海村                  | 5.000   |
| 8:30         |     |     |         |     |     | 8,217.000        |     |     |                      |         |
| 8:35         |     |     |         |     |     | 2,406.000        |     |     |                      |         |
| 8:40         |     |     |         |     |     | 1,726.000        |     |     |                      |         |
| 8:45         |     |     |         |     |     | 1,811.000        |     |     |                      |         |
| 8:50         |     |     |         |     |     | 2,208.000        |     |     |                      |         |
| 9:00         |     |     |         |     |     | 12 mSV           |     |     |                      |         |
| 9:35         |     |     |         |     |     | 7,241.000        |     |     |                      |         |
| 10:15        |     |     |         |     |     | 8,837.000        |     |     |                      |         |
| 10:22        |     |     |         |     |     |                  |     |     | 2~3号機間               | 30 mSV  |
|              |     |     |         |     |     |                  |     |     | 3号機周辺                | 400 mSV |
|              |     |     |         |     |     |                  |     |     | 4号機周辺                | 100 mSV |
| 10:25        |     |     |         |     |     | 3,342.000        |     |     |                      |         |
| 11:40        |     |     |         |     |     |                  |     |     | 西門                   | 253.800 |
| 11:45        |     |     |         |     |     |                  |     |     | 西門                   | 162.400 |
| 12:36        |     |     |         |     |     | 1,326.000        |     |     |                      |         |
| 13:30        |     |     |         |     |     | 1,068.000        |     |     |                      |         |
| 13:50        |     |     |         |     |     |                  |     |     | 非常災害対策本部             | 280.000 |
| <b>15:30</b> |     |     |         |     |     | <b>596.400</b>   |     |     |                      |         |
| 19:30        |     |     |         |     |     | 343.300          |     |     | 午後4時17分<br>原災法第15条事象 |         |
| 20:00        |     |     |         |     |     | 327.000          |     |     |                      |         |
| 21:30        |     |     |         |     |     | 282.600          |     |     |                      |         |
| <b>23:00</b> |     |     |         |     |     | <b>4,548.000</b> |     |     |                      |         |
| <b>3/16</b>  |     |     |         |     |     |                  |     |     |                      |         |
| 0:00         |     |     |         |     |     |                  |     |     | 南南西40km              | 0.716   |
| 0:00         |     |     |         |     |     |                  |     |     | 西40km                | 0.342   |
| 0:00         |     |     |         |     |     | 4,351.000        |     |     |                      |         |
| 1:00         |     |     |         |     |     | 2,159.000        |     |     |                      |         |
|              |     |     |         |     |     | 1,267.000        |     |     | 福島市                  | 18.600  |
|              |     |     |         |     |     |                  |     |     | 郡山市                  | 2.730   |
|              |     |     |         |     |     |                  |     |     | 白河市                  | 4.100   |
|              |     |     |         |     |     |                  |     |     | 会津若松市                | 0.790   |
|              |     |     |         |     |     |                  |     |     | 南会津町                 | 0.130   |
|              |     |     |         |     |     |                  |     |     | 南相馬市                 | 3.780   |
|              |     |     |         |     |     |                  |     |     | いわき市                 | 4.010   |
| 4:30         |     |     |         |     |     | 975.300          |     |     |                      |         |
| 6:40         |     |     |         |     |     | 837.000          |     |     | 3号機西側                | 400.000 |
|              |     |     |         |     |     |                  |     |     | 4号機西側                | 100.000 |
| 6:50         |     |     |         |     |     | 815.000          |     |     |                      |         |



## 東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングポスト)

(単位:  $\mu$ SV/h)

|       | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6<br>(正門付近) | MP7 | MP8  | その他                |         |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|------|--------------------|---------|
|       |     |     |     |     |     |                |     |      | 地名                 | 数値      |
| 7:30  |     |     |     |     |     | 651.000        |     |      |                    |         |
| 7:50  |     |     |     |     |     | 636.800        |     |      |                    |         |
| 8:10  |     |     |     |     |     | 620.600        |     |      |                    |         |
| 8:30  |     |     |     |     |     | 606.600        |     |      |                    |         |
| 8:47  |     |     |     |     |     |                |     |      | 2号機周辺              | 150 mSV |
|       |     |     |     |     |     |                |     |      | 2~3号機間             | 300 mSV |
|       |     |     |     |     |     |                |     |      | 3号機周辺              | 400 mSV |
|       |     |     |     |     |     |                |     |      | 4号機周辺              | 100 mSV |
| 9:00  |     |     |     |     |     | 587.600        |     |      | 県北保健福祉<br>事務所(福島市) | 19.800  |
| 9:30  |     |     |     |     |     | 582.000        |     |      |                    |         |
| 9:40  |     |     |     |     |     | 641.000        |     |      |                    |         |
| 10:00 |     |     |     |     |     | 810.300        |     |      |                    |         |
| 10:10 |     |     |     |     |     | 908.500        |     |      |                    |         |
| 10:20 |     |     |     |     |     | 2,399.000      |     |      |                    |         |
| 10:40 |     |     |     |     |     | 10 mSV         |     |      |                    |         |
| 10:45 |     |     |     |     |     | 6,400.000      |     |      |                    |         |
| 10:50 |     |     |     |     |     | 3,000.000      |     |      |                    |         |
| 10:54 |     |     |     |     |     | 2,300.000      |     |      |                    |         |
| 10:55 |     |     |     |     |     | 2,900.000      |     |      |                    |         |
| 11:00 |     |     |     |     |     | 3,391.000      |     |      |                    |         |
| 11:10 |     |     |     |     |     | 2,720.000      |     |      |                    |         |
| 11:30 |     |     |     |     |     | 5,350.000      |     |      | 南西約30km            | 80.000  |
| 11:35 |     |     |     |     |     |                |     |      | 西北西約25km           | 80.000  |
| 11:40 |     |     |     |     |     | 2,633.000      |     |      |                    |         |
| 12:00 |     |     |     |     |     | 4,418.000      |     |      |                    |         |
| 12:10 |     |     |     |     |     | 3,138.000      |     |      |                    |         |
| 12:20 |     |     |     |     |     | 3,261.000      |     |      |                    |         |
| 12:30 |     |     |     |     |     | 11 mSV         |     |      |                    |         |
| 12:40 |     |     |     |     |     | 8,234.000      |     |      | 北西約30km            | 28.000  |
| 12:50 |     |     |     |     |     | 2,851.000      |     |      |                    |         |
| 13:00 |     |     |     |     |     | 2,672.000      |     |      |                    |         |
| 13:10 |     |     |     |     |     | 2,538.000      |     |      |                    |         |
| 13:20 |     |     |     |     |     | 2,430.000      |     |      |                    |         |
| 13:30 |     |     |     |     |     | 2,331.000      |     |      |                    |         |
| 13:40 |     |     |     |     |     | 2,257.000      |     |      |                    |         |
| 13:50 |     |     |     |     |     | 2,182.000      |     |      |                    |         |
| 14:30 |     |     |     |     |     | 1,937.000      |     |      |                    |         |
| 14:40 |     |     |     |     |     | 1,888.000      |     |      |                    |         |
| 14:50 |     |     |     |     |     | 1,835.000      |     |      |                    |         |
| 15:00 |     |     |     |     |     | 1,788.000      |     |      |                    |         |
| 15:10 |     |     |     |     |     | 1,752.000      |     |      |                    |         |
| 15:20 |     |     |     |     |     | 1,697.000      |     |      |                    |         |
| 15:30 |     |     |     |     |     | 1,664.000      |     |      |                    |         |
| 15:40 |     |     |     |     |     | 1,629.000      |     |      |                    |         |
| 15:50 |     |     |     |     |     | 1,591.000      |     |      |                    |         |
| 16:00 |     |     |     |     |     | 1,556.000      |     |      | 県北保健福祉<br>事務所(福島市) | 18.800  |
| 16:10 |     |     |     |     |     | 1,530.000      |     |      |                    |         |
| 16:20 |     |     |     |     |     | 1,472.000      |     |      |                    |         |
| 17:00 |     |     |     |     |     |                |     |      | 福島市                | 15.500  |
|       |     |     |     |     |     |                |     |      | 郡山市                | 3.180   |
|       |     |     |     |     |     |                |     |      | 白河市                | 3.700   |
|       |     |     |     |     |     |                |     |      | 会津若松市              | 0.440   |
|       |     |     |     |     |     |                |     |      | 南会津町               | 0.110   |
|       |     |     |     |     |     |                |     |      | 南相馬市               | 3.660   |
|       |     |     |     |     |     |                |     | いわき市 | 1.870              |         |
| 19:00 |     |     |     |     |     |                |     |      | 西門                 | 385.400 |
| 21:00 |     |     |     |     |     |                |     |      | 西門                 | 370.200 |

## 東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングポスト)

(単位:  $\mu$ SV/h)

|       | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6<br>(正門付近) | MP7 | MP8 | その他               |           |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-------------------|-----------|
|       |     |     |     |     |     |                |     |     | 地名                | 数値        |
| 23:00 |     |     |     |     |     |                |     |     | 西門                | 355.800   |
| 3/17  |     |     |     |     |     |                |     |     |                   |           |
| 0:30  |     |     |     |     |     |                |     |     | 西門                | 351.400   |
| 1:30  |     |     |     |     |     |                |     |     | 西門                | 348.200   |
| 3:00  |     |     |     |     |     |                |     |     | 西門                | 344.600   |
| 4:00  |     |     |     |     |     |                |     |     | 西門                | 340.800   |
| 6:20  |     |     |     |     |     |                |     |     | ポンプの作業場           | 300 mSV   |
| 7:00  |     |     |     |     |     |                |     |     | 西門                | 314.500   |
| 7:30  |     |     |     |     |     |                |     |     | 西門                | 313.500   |
| 9:00  |     |     |     |     |     |                |     |     | 体育館脇              | 373.700   |
| 9:10  |     |     |     |     |     |                |     |     | 体育館脇              | 371.900   |
| 9:30  |     |     |     |     |     |                |     |     | 事務本館北             | 3,786.000 |
| 9:40  |     |     |     |     |     |                |     |     | 事務本館北             | 3,782.000 |
| 9:50  |     |     |     |     |     |                |     |     | 事務本館北             | 3,763.000 |
| 10:00 |     |     |     |     |     |                |     |     | 事務本館北             | 3,759.000 |
| 10:10 |     |     |     |     |     |                |     |     | 事務本館北             | 3,755.000 |
| 10:20 |     |     |     |     |     |                |     |     | 事務本館北             | 3,754.000 |
| 10:30 |     |     |     |     |     |                |     |     | 事務本館北             | 3,750.000 |
| 10:40 |     |     |     |     |     |                |     |     | 事務本館北             | 3,753.000 |
| 10:50 |     |     |     |     |     |                |     |     | 事務本館北             | 3,743.000 |
| 11:00 |     |     |     |     |     | 647.300        |     |     |                   |           |
| 11:10 |     |     |     |     |     | 646.200        |     |     |                   |           |
| 11:15 |     |     |     |     |     |                |     |     | 西門                | 313.100   |
| 11:20 |     |     |     |     |     |                |     |     | 西門                | 312.500   |
| 11:30 |     |     |     |     |     |                |     |     | 西門                | 312.300   |
| 12:00 |     |     |     |     |     |                |     |     | 西門                | 311.000   |
| 12:00 |     |     |     |     |     |                |     |     | 1号機原子炉建屋<br>北西交差点 | 20 mSV    |
| ~     |     |     |     |     |     |                |     |     | 1号機タービン建屋<br>搬入口前 | 10 mSV    |
| 13:00 |     |     |     |     |     |                |     |     | 2号機タービン建屋<br>搬入口前 | 15 mSV    |
| 12:30 |     |     |     |     |     |                |     |     | 西門                | 310.700   |
| 13:00 |     |     |     |     |     |                |     |     | 西門                | 309.700   |
| 13:10 |     |     |     |     |     |                |     |     | 西門                | 309.300   |
| 13:20 |     |     |     |     |     |                |     |     | 西門                | 309.100   |
| 13:30 |     |     |     |     |     |                |     |     | 事務本館北             | 4,175.000 |
| 13:40 |     |     |     |     |     |                |     |     | 事務本館北             | 4,165.000 |
| 14:00 |     |     |     |     |     |                |     |     | 事務本館北             | 3,810.000 |
| 14:10 |     |     |     |     |     |                |     |     | 西門                | 311.100   |
| 14:30 |     |     |     |     |     |                |     |     | 西門                | 310.300   |
| 14:44 |     |     |     |     |     |                |     |     | 西北西約30km          | 61.600    |
| 15:00 |     |     |     |     |     |                |     |     | 西門                | 309.100   |
|       |     |     |     |     |     |                |     |     | 北西約30km           | 158.000   |
| 15:15 |     |     |     |     |     |                |     |     | 北西約30km           | 78.200    |
| 15:30 |     |     |     |     |     |                |     |     | 西門                | 309.700   |
| 15:38 |     |     |     |     |     |                |     |     | 北西約40km           | 20.000    |
| 15:50 |     |     |     |     |     |                |     |     | 事務本館北             | 3,700.000 |
| 15:55 |     |     |     |     |     |                |     |     | 事務本館北             | 3,699.000 |
| 16:00 |     |     |     |     |     |                |     |     | 事務本館北             | 3,698.000 |
| 16:05 |     |     |     |     |     |                |     |     | 事務本館北             | 3,695.000 |
| 16:10 |     |     |     |     |     |                |     |     | 事務本館北             | 3,695.000 |

\* 4/1に東電設置のモニタリングポストが復旧。以降、当該モニタリングポストにおける空間線量率の値を記載  
(単位:  $\mu$ SV/h)

|                     | MP1  | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 | MP7 | MP8 |
|---------------------|--|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 4/1 13:00<br>~15:00 | 19   | 59  | 69  | 68  | 150 | 210  | 390 | 300 |
| 4/2 13:00<br>~15:00 | 18   | 56  | 61  | 62  | 130 | 200  | 370 | 280 |
| 4/3 13:00<br>~15:00 | 17   | 53  | 57  | 58  | 130 | 190  | 350 | 270 |
| 4/4 13:00<br>~15:00 | 16   | 50  | 54  | 54  | 120 | 170  | 330 | 250 |
| 4/5 13:00<br>~15:00 | 15   | 49  | 52  | 52  | 110 | 160  | 310 | 240 |
| 4/6 13:00<br>~15:00 | 14   | 47  | 50  | 50  | 100 | 150  | 300 | 230 |
| 4/7 13:00<br>~15:00 | 15   | 45  | 47  | 47  | 95  | 140  | 280 | 230 |
| 4/8 13:00<br>~15:00 | 14   | 45  | 45  | 45  | 89  | 130  | 270 | 220 |
| 4/4                 | *MP-3~8については、伝送システムが復旧<br>*MP-1,2については、伝送システムが復旧するまでの間、1日1回巡回し、目視により確認 |     |     |     |     |      |     |     |
| 19:00               |  |     | 53  | 54  | 114 | 172  | 327 | 255 |
| 20:00               |  |     | 53  | 53  | 114 | 171  | 326 | 253 |
| 21:00               |  |     | 53  | 53  | 113 | 171  | 325 | 252 |
| 22:00               |  |     | 52  | 53  | 113 | 170  | 324 | 250 |
| 23:00               |  |     | 52  | 53  | 113 | 170  | 323 | 250 |
| 4/5                 |  |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00                |  |     | 52  | 53  | 112 | 170  | 322 | 249 |
| 1:00                |  |     | 52  | 53  | 111 | 170  | 321 | 249 |
| 2:00                |  |     | 52  | 52  | 111 | 169  | 321 | 248 |
| 3:00                |  |     | 52  | 52  | 111 | 168  | 320 | 248 |
| 4:00                |  |     | 52  | 52  | 111 | 167  | 319 | 247 |
| 5:00                |  |     | 51  | 52  | 110 | 166  | 317 | 246 |
| 6:00                |  |     | 51  | 52  | 110 | 166  | 317 | 246 |
| 7:00                |  |     | 51  | 52  | 110 | 165  | 317 | 246 |
| 8:00                |  |     | 51  | 52  | 110 | 165  | 317 | 246 |
| 9:00                |  |     | 51  | 52  |     |      |     |     |
| 10:00               |  |     | 51  | 53  |     |      |     |     |
| 11:00               |  |     | 52  | 52  |     |      |     |     |
| 12:00               |  |     | 52  | 52  |     |      |     |     |
| 13:00               |  |     | 52  | 52  | 105 | 151  |     |     |
| 14:00               |  |     | 52  | 52  | 109 | 163  | 312 | 243 |
| 15:00               |  |     | 52  | 52  | 108 | 162  | 312 | 243 |
| 16:00               |  |     | 51  | 52  | 108 | 162  | 312 | 243 |
| 17:00               |  |     | 51  | 51  | 107 | 162  | 312 | 242 |
| 18:00               |  |     | 51  | 51  | 107 | 161  | 311 | 242 |
| 19:00               |  |     | 51  | 51  | 107 | 161  | 309 | 242 |
| 20:00               |  |     | 50  | 51  | 106 | 160  | 309 | 241 |
| 21:00               |  |     | 50  | 51  | 106 | 160  | 309 | 240 |
| 22:00               |  |     | 50  | 50  | 106 | 159  | 308 | 240 |
| 23:00               |  |     | 50  | 50  | 105 | 158  | 307 | 239 |
| 4/6                 |  |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00                |  |     | 50  | 50  | 105 | 158  | 306 | 239 |
| 1:00                |  |     | 50  | 50  | 105 | 158  | 305 | 238 |
| 2:00                |  |     | 49  | 50  | 104 | 157  | 304 | 238 |

(単位:  $\mu$ SV/h)

|            | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 | MP7 | MP8 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 3:00       |     |     | 49  | 50  | 103 | 157  | 304 | 237 |
| 4:00       |     |     | 49  | 51  | 103 | 157  | 303 | 237 |
| 5:00       |     |     | 49  | 49  | 103 | 156  | 302 | 236 |
| 6:00       |     |     | 49  | 49  | 103 | 156  | 301 | 236 |
| 7:00       |     |     | 49  | 49  | 102 | 156  | 301 | 236 |
| 8:00       |     |     | 49  | 49  | 103 | 156  | 302 | 237 |
| 9:00       |     |     | 49  | 49  | 105 | 156  | 299 | 236 |
| 10:00      |     |     | 49  | 51  | 103 | 154  | 299 | 235 |
| 11:00      |     |     | 49  | 51  | 103 | 154  | 299 | 234 |
| 12:00      |     |     | 49  | 51  | 102 | 154  | 299 | 234 |
| 13:00      |     |     | 50  | 50  | 102 | 153  | 298 | 234 |
| 14:00      |     |     | 50  | 50  | 101 | 153  | 298 | 233 |
| 15:00      |     |     | 50  | 50  | 101 | 153  | 297 | 234 |
| 16:00      |     |     | 50  | 50  | 101 | 152  | 296 | 234 |
| 17:00      |     |     | 49  | 49  | 101 | 152  | 295 | 233 |
| 18:00      |     |     | 49  | 49  | 101 | 151  | 295 | 232 |
| 19:00      |     |     | 49  | 49  | 100 | 151  | 294 | 231 |
| 20:00      |     |     | 49  | 49  | 99  | 150  | 293 | 231 |
| 21:00      |     |     | 48  | 48  | 99  | 150  | 292 | 231 |
| 22:00      |     |     | 48  | 48  | 98  | 149  | 292 | 231 |
| 23:00      |     |     | 48  | 48  | 98  | 149  | 291 | 230 |
| <b>4/7</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00       |     |     | 48  | 48  | 98  | 149  | 290 | 229 |
| 1:00       |     |     | 48  | 48  | 98  | 149  | 290 | 229 |
| 2:00       |     |     | 48  | 48  | 98  | 149  | 289 | 229 |
| 3:00       |     |     | 47  | 48  | 97  | 148  | 291 | 229 |
| 4:00       |     |     | 48  | 48  | 97  | 148  | 289 | 228 |
| 5:00       |     |     | 48  | 49  | 98  | 147  | 288 | 228 |
| 6:00       |     |     | 47  | 48  | 97  | 147  | 287 | 227 |
| 7:00       |     |     | 47  | 47  | 97  | 147  | 287 | 227 |
| 8:00       |     |     | 47  | 47  | 97  | 146  | 287 | 227 |
| 9:00       |     |     | 48  | 48  | 97  | 145  | 287 | 227 |
| 10:00      |     |     | 49  | 48  | 96  | 145  | 286 | 226 |
| 11:00      |     |     | 48  | 48  | 95  | 145  | 285 | 226 |
| 12:00      |     |     | 48  | 48  | 95  | 144  | 285 | 226 |
| 13:00      |     |     | 47  | 47  | 95  | 144  | 284 | 226 |
| 14:00      |     |     | 47  | 48  | 95  | 144  | 283 | 226 |
| 15:00      |     |     | 47  | 47  | 95  | 144  | 283 | 226 |
| 16:00      |     |     | 47  | 47  | 94  | 143  | 283 | 224 |
| 17:00      |     |     | 47  | 47  | 94  | 143  | 282 | 224 |
| 18:00      |     |     | 47  | 47  | 94  | 142  | 281 | 223 |
| 19:00      |     |     | 46  | 46  | 93  | 142  | 280 | 223 |
| 20:00      |     |     | 46  | 46  | 93  | 142  | 280 | 223 |
| 21:00      |     |     | 46  | 47  | 92  | 141  | 279 | 223 |
| 22:00      |     |     | 46  | 46  | 90  | 140  | 279 | 222 |
| 23:00      |     |     | 46  | 46  | 90  | 140  | 278 | 221 |
| <b>4/8</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00       |     |     | 46  | 46  | 90  | 140  | 278 | 221 |
| 1:00       |     |     | 46  | 46  | 90  | 140  | 277 | 221 |
| 2:00       |     |     | 46  | 46  | 90  | 139  | 276 | 220 |
| 3:00       |     |     | 45  | 46  | 90  | 139  | 276 | 220 |
| 4:00       |     |     | 45  | 45  | 90  | 138  | 275 | 220 |
| 5:00       |     |     | 45  | 45  | 90  | 138  | 274 | 220 |
| 6:00       |     |     | 45  | 45  | 90  | 138  | 274 | 219 |
| 7:00       |     |     | 45  | 45  | 90  | 138  | 274 | 219 |

(単位:  $\mu$ SV/h)

|             | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 | MP7 | MP8 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 8:00        |     |     | 46  | 45  | 90  | 137  | 274 | 219 |
| 9:00        |     |     | 46  | 45  | 90  | 137  | 273 | 218 |
| 10:00       |     |     | 45  | 45  | 90  | 137  | 273 | 219 |
| 11:00       |     |     | 45  | 45  | 89  | 136  | 273 | 218 |
| 12:00       |     |     | 45  | 45  | 89  | 136  | 272 | 218 |
| 13:00       |     |     | 45  | 45  | 89  | 136  | 272 | 218 |
| 14:00       |     |     | 45  | 45  | 89  | 135  | 271 | 218 |
| 15:00       |     |     | 45  | 45  | 89  | 135  | 271 | 218 |
| 16:00       |     |     | 45  | 45  | 88  | 135  | 270 | 217 |
| 17:00       |     |     | 45  | 44  | 87  | 135  | 270 | 216 |
| 18:00       |     |     | 44  | 44  | 87  | 134  | 269 | 216 |
| 19:00       |     |     | 44  | 44  | 87  | 134  | 268 | 216 |
| 20:00       |     |     | 44  | 44  | 87  | 133  | 268 | 216 |
| 21:00       |     |     | 44  | 44  | 86  | 132  | 267 | 216 |
| 22:00       |     |     | 44  | 44  | 86  | 132  | 266 | 215 |
| 23:00       |     |     | 44  | 43  | 86  | 132  | 265 | 214 |
| <b>4/9</b>  |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00        | 14  | 43  | 44  | 43  | 86  | 132  | 265 | 213 |
| 1:00        | 14  | 43  | 43  | 43  | 85  | 131  | 264 | 213 |
| 2:00        | 14  | 43  | 43  | 43  | 85  | 131  | 264 | 213 |
| 3:00        | 14  | 43  | 43  | 43  | 85  | 131  | 263 | 213 |
| 4:00        | 13  | 43  | 43  | 43  | 85  | 130  | 263 | 213 |
| 5:00        | 13  | 43  | 43  | 43  | 85  | 130  | 262 | 212 |
| 6:00        | 13  | 42  | 43  | 43  | 84  | 129  | 261 | 211 |
| 7:00        | 13  | 42  | 43  | 42  | 83  | 128  | 260 | 210 |
| 8:00        | 13  | 42  | 42  | 42  | 83  | 128  | 259 | 209 |
| 9:00        | 13  | 42  | 42  | 42  | 82  | 127  | 256 | 206 |
| 10:00       | 13  | 42  | 42  | 41  | 80  | 125  | 254 | 205 |
| 11:00       | 13  | 41  | 41  | 41  | 80  | 124  | 253 | 205 |
| 12:00       | 13  | 41  | 41  | 41  | 80  | 124  | 253 | 205 |
| 13:00       | 13  | 41  | 41  | 40  | 79  | 124  | 252 | 205 |
| 14:00       | 13  | 41  | 41  | 40  | 79  | 124  | 251 | 207 |
| 15:00       | 13  | 40  | 41  | 40  | 78  | 123  | 249 | 205 |
| 16:00       | 13  | 40  | 41  | 40  | 78  | 123  | 250 | 205 |
| 17:00       | 13  | 40  | 41  | 40  | 78  | 123  | 249 | 205 |
| 18:00       | 12  | 40  | 41  | 40  | 78  | 122  | 249 | 205 |
| 19:00       | 12  | 40  | 41  | 40  | 78  | 122  | 249 | 206 |
| 20:00       | 12  | 40  | 40  | 40  | 77  | 121  | 249 | 205 |
| 21:00       | 12  | 40  | 40  | 40  | 77  | 121  | 248 | 205 |
| 22:00       | 12  | 40  | 40  | 39  | 77  | 121  | 247 | 205 |
| 23:00       | 12  | 40  | 40  | 39  | 77  | 121  | 247 | 204 |
| <b>4/10</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00        | 12  | 40  | 40  | 39  | 77  | 121  | 246 | 204 |
| 1:00        | 12  | 40  | 40  | 39  | 77  | 120  | 246 | 204 |
| 2:00        | 12  | 40  | 40  | 39  | 76  | 120  | 246 | 204 |
| 3:00        | 12  | 40  | 40  | 39  | 76  | 120  | 245 | 204 |
| 4:00        | 12  | 40  | 40  | 39  | 76  | 119  | 244 | 203 |
| 5:00        | 12  | 40  | 40  | 39  | 75  | 119  | 244 | 203 |
| 6:00        | 12  | 40  | 40  | 39  | 75  | 119  | 244 | 202 |
| 7:00        | 12  | 40  | 40  | 39  | 75  | 119  | 244 | 202 |
| 8:00        | 12  | 40  | 40  | 39  | 75  | 119  | 244 | 203 |
| 9:00        | 12  | 40  | 40  | 39  | 75  | 119  | 244 | 203 |
| 10:00       | 12  | 40  | 40  | 39  | 75  | 119  | 244 | 203 |
| 11:00       | 12  | 40  | 40  | 39  | 75  | 119  | 244 | 203 |
| 12:00       | 12  | 40  | 40  | 39  | 75  | 119  | 244 | 203 |

(単位:  $\mu$ SV/h)

|             | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 | MP7 | MP8 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 13:00       | 12  | 40  | 40  | 39  | 76  | 118  | 244 | 203 |
| 14:00       | 12  | 40  | 40  | 39  | 75  | 118  | 243 | 202 |
| 15:00       | 12  | 40  | 40  | 39  | 75  | 117  | 243 | 203 |
| 16:00       | 12  | 40  | 39  | 39  | 74  | 117  | 243 | 202 |
| 17:00       | 12  | 40  | 39  | 39  | 74  | 117  | 242 | 202 |
| 18:00       | 13  | 40  | 39  | 38  | 74  | 117  | 242 | 202 |
| 19:00       | 13  | 40  | 39  | 38  | 74  | 116  | 241 | 202 |
| 20:00       | 13  | 40  | 39  | 38  | 74  | 116  | 241 | 202 |
| 21:00       | 13  | 40  | 39  | 38  | 74  | 116  | 241 | 202 |
| 22:00       | 13  | 40  | 39  | 38  | 73  | 116  | 240 | 201 |
| 23:00       | 13  | 40  | 39  | 38  | 73  | 115  | 240 | 201 |
| <b>4/11</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00        | 13  | 39  | 39  | 38  | 73  | 115  | 240 | 200 |
| 1:00        | 12  | 39  | 39  | 38  | 73  | 115  | 239 | 200 |
| 2:00        | 12  | 39  | 39  | 38  | 73  | 115  | 238 | 200 |
| 3:00        | 12  | 39  | 38  | 38  | 72  | 115  | 238 | 199 |
| 4:00        | 12  | 39  | 38  | 38  | 72  | 114  | 238 | 199 |
| 5:00        | 13  | 39  | 38  | 37  | 72  | 114  | 237 | 199 |
| 6:00        | 13  | 39  | 38  | 37  | 72  | 114  | 237 | 199 |
| 7:00        | 12  | 39  | 38  | 37  | 72  | 114  | 237 | 199 |
| 8:00        | 12  | 39  | 38  | 38  | 73  | 114  | 237 | 189 |
| 9:00        | 12  | 39  | 38  | 38  | 72  | 114  | 237 | 199 |
| 10:00       | 12  | 39  | 39  | 38  | 72  | 113  | 236 | 199 |
| 11:00       | 12  | 40  | 39  | 38  | 72  | 113  | 236 | 199 |
| 12:00       | 12  | 39  | 38  | 38  | 71  | 113  | 236 | 198 |
| 13:00       | 12  | 39  | 38  | 37  | 71  | 112  | 236 | 199 |
| 14:00       | 12  | 39  | 38  | 37  | 71  | 112  | 235 | 199 |
| 15:00       | 12  | 39  | 38  | 37  | 70  | 112  | 235 | 198 |
| 16:00       | 12  | 38  | 37  | 37  | 69  | 110  | 231 | 194 |
| 17:00       | 12  | 38  | 37  | 36  | 68  | 108  | 228 | 191 |
| 18:00       | 12  | 38  | 37  | 36  | 68  | 108  | 229 | 192 |
| 19:00       | 12  | 37  | 36  | 35  | 66  | 107  | 225 | 187 |
| 20:00       | 12  | 38  | 36  | 35  | 67  | 107  | 226 | 189 |
| 21:00       | 12  | 38  | 36  | 35  | 66  | 107  | 225 | 190 |
| 22:00       | 12  | 38  | 36  | 35  | 66  | 107  | 225 | 190 |
| 23:00       | 12  | 38  | 36  | 35  | 66  | 107  | 225 | 190 |
| <b>4/12</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00        | 12  | 38  | 36  | 35  | 66  | 107  | 225 | 190 |
| 1:00        | 12  | 38  | 36  | 35  | 66  | 107  | 225 | 190 |
| 2:00        | 12  | 38  | 36  | 35  | 66  | 107  | 225 | 190 |
| 3:00        | 12  | 38  | 36  | 35  | 66  | 107  | 224 | 190 |
| 4:00        | 12  | 38  | 36  | 35  | 66  | 107  | 223 | 190 |
| 5:00        | 11  | 38  | 36  | 35  | 66  | 106  | 223 | 190 |
| 6:00        | 11  | 37  | 36  | 35  | 66  | 106  | 223 | 190 |
| 7:00        | 11  | 38  | 36  | 35  | 65  | 106  | 223 | 190 |
| 8:00        | 11  | 38  | 36  | 35  | 65  | 106  | 223 | 190 |
| 9:00        | 11  | 38  | 36  | 35  | 65  | 106  | 223 | 191 |
| 10:00       | 11  | 38  | 36  | 35  | 65  | 106  | 223 | 191 |
| 11:00       | 11  | 38  | 36  | 35  | 65  | 106  | 223 | 191 |
| 12:00       | 11  | 38  | 36  | 35  | 65  | 106  | 223 | 191 |
| 13:00       | 11  | 38  | 36  | 35  | 65  | 106  | 223 | 191 |
| 14:00       | 11  | 38  | 36  | 35  | 65  | 106  | 223 | 191 |
| 15:00       | 11  | 38  | 36  | 35  | 65  | 106  | 224 | 190 |
| 16:00       | 11  | 38  | 36  | 35  | 65  | 105  | 223 | 190 |
| 17:00       | 11  | 38  | 36  | 35  | 65  | 105  | 224 | 190 |

(単位:  $\mu$ SV/h)

|             | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 | MP7 | MP8 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 18:00       | 11  | 38  | 36  | 34  | 65  | 104  | 223 | 190 |
| 19:00       | 11  | 37  | 36  | 34  | 64  | 104  | 223 | 189 |
| 20:00       | 11  | 37  | 35  | 34  | 64  | 104  | 222 | 189 |
| 21:00       | 11  | 37  | 35  | 34  | 64  | 104  | 222 | 189 |
| 22:00       | 11  | 37  | 35  | 34  | 64  | 103  | 221 | 189 |
| 23:00       | 11  | 37  | 35  | 34  | 64  | 103  | 221 | 188 |
| <b>4/13</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00        | 11  | 37  | 35  | 34  | 63  | 103  | 220 | 188 |
| 1:00        | 11  | 37  | 35  | 34  | 63  | 103  | 220 | 188 |
| 2:00        | 11  | 37  | 35  | 34  | 63  | 103  | 220 | 188 |
| 3:00        | 11  | 37  | 35  | 34  | 63  | 103  | 220 | 187 |
| 4:00        | 11  | 37  | 35  | 34  | 63  | 102  | 218 | 187 |
| 5:00        | 11  | 37  | 35  | 34  | 63  | 102  | 218 | 187 |
| 6:00        | 11  | 37  | 35  | 34  | 62  | 102  | 218 | 187 |
| 7:00        | 11  | 37  | 35  | 34  | 62  | 102  | 218 | 187 |
| 8:00        | 11  | 37  | 35  | 34  | 62  | 102  | 218 | 187 |
| 9:00        | 11  | 37  | 35  | 34  | 62  | 102  | 218 | 187 |
| 10:00       | 11  | 37  | 35  | 34  | 62  | 102  | 218 | 187 |
| 11:00       | 11  | 37  | 35  | 34  | 62  | 102  | 218 | 187 |
| 12:00       | 11  | 37  | 35  | 34  | 62  | 102  | 218 | 187 |
| 13:00       | 11  | 37  | 35  | 34  | 62  | 102  | 219 | 187 |
| 14:00       | 11  | 37  | 35  | 34  | 62  | 101  | 218 | 187 |
| 15:00       | 11  | 37  | 35  | 34  | 62  | 101  | 219 | 187 |
| 16:00       | 11  | 37  | 35  | 33  | 62  | 101  | 219 | 187 |
| 17:00       | 11  | 37  | 35  | 33  | 62  | 101  | 218 | 187 |
| 18:00       | 11  | 37  | 34  | 33  | 61  | 100  | 217 | 186 |
| 19:00       | 11  | 37  | 34  | 33  | 61  | 100  | 217 | 186 |
| 20:00       | 11  | 37  | 34  | 33  | 61  | 100  | 216 | 186 |
| 21:00       | 11  | 37  | 34  | 33  | 61  | 99   | 216 | 186 |
| 22:00       | 11  | 37  | 34  | 33  | 61  | 99   | 216 | 186 |
| 23:00       | 11  | 37  | 34  | 33  | 60  | 99   | 215 | 185 |
| <b>4/14</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00        | 11  | 37  | 34  | 33  | 60  | 99   | 215 | 185 |
| 1:00        | 11  | 36  | 34  | 33  | 60  | 98   | 215 | 185 |
| 2:00        | 11  | 36  | 34  | 33  | 60  | 98   | 215 | 185 |
| 3:00        | 11  | 36  | 34  | 33  | 60  | 98   | 214 | 185 |
| 4:00        | 11  | 36  | 34  | 33  | 60  | 98   | 214 | 185 |
| 5:00        | 11  | 36  | 34  | 33  | 60  | 98   | 214 | 185 |
| 6:00        | 11  | 36  | 34  | 33  | 60  | 98   | 213 | 184 |
| 7:00        | 11  | 36  | 34  | 33  | 59  | 97   | 213 | 184 |
| 8:00        | 11  | 37  | 34  | 33  | 59  | 97   | 213 | 184 |
| 9:00        | 11  | 37  | 34  | 33  | 59  | 97   | 213 | 185 |
| 10:00       | 11  | 36  | 34  | 33  | 59  | 97   | 213 | 184 |
| 11:00       | 11  | 37  | 34  | 33  | 59  | 97   | 213 | 184 |
| 12:00       | 11  | 36  | 34  | 33  | 59  | 97   | 213 | 184 |
| 13:00       | 11  | 37  | 34  | 33  | 59  | 96   | 212 | 184 |
| 14:00       | 11  | 37  | 34  | 33  | 59  | 96   | 212 | 184 |
| 15:00       | 11  | 36  | 34  | 33  | 59  | 96   | 212 | 184 |
| 16:00       | 11  | 36  | 34  | 33  | 58  | 96   | 211 | 183 |
| 17:00       | 11  | 36  | 34  | 32  | 58  | 96   | 211 | 183 |
| 18:00       | 11  | 36  | 34  | 32  | 58  | 96   | 211 | 183 |
| 19:00       | 11  | 37  | 34  | 33  | 58  | 95   | 209 | 182 |
| 20:00       | 11  | 36  | 34  | 32  | 58  | 95   | 209 | 182 |
| 21:00       | 11  | 36  | 34  | 32  | 58  | 95   | 209 | 181 |
| 22:00       | 11  | 36  | 34  | 32  | 57  | 95   | 208 | 181 |

(単位:  $\mu$ SV/h)

|             | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 | MP7 | MP8 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| <b>4/15</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00        | 11  | 36  | 33  | 32  | 57  | 94   | 208 | 181 |
| 1:00        | 11  | 36  | 33  | 32  | 57  | 94   | 208 | 181 |
| 2:00        | 11  | 36  | 33  | 32  | 57  | 95   | 208 | 181 |
| 3:00        | 11  | 36  | 33  | 32  | 57  | 94   | 208 | 181 |
| 4:00        | 11  | 36  | 33  | 32  | 57  | 94   | 208 | 181 |
| 5:00        | 12  | 36  | 33  | 32  | 57  | 93   | 207 | 180 |
| 6:00        | 11  | 36  | 33  | 32  | 56  | 93   | 207 | 180 |
| 7:00        | 11  | 36  | 33  | 32  | 56  | 92   | 207 | 181 |
| 8:00        | 11  | 36  | 33  | 32  | 57  | 94   | 207 | 180 |
| 9:00        | 11  | 36  | 33  | 32  | 58  | 93   | 206 | 180 |
| 10:00       | 11  | 36  | 33  | 32  | 57  | 92   | 206 | 180 |
| 11:00       | 11  | 36  | 33  | 32  | 56  | 93   | 206 | 180 |
| 12:00       | 11  | 36  | 33  | 32  | 56  | 93   | 206 | 180 |
| 13:00       | 11  | 36  | 33  | 32  | 56  | 92   | 206 | 180 |
| 14:00       | 11  | 36  | 33  | 32  | 56  | 92   | 206 | 180 |
| 15:00       | 11  | 36  | 33  | 32  | 56  | 92   | 205 | 179 |
| 16:00       | 11  | 36  | 33  | 32  | 56  | 92   | 205 | 179 |
| 17:00       | 11  | 36  | 33  | 32  | 55  | 92   | 204 | 179 |
| 18:00       | 11  | 36  | 33  | 31  | 55  | 91   | 204 | 178 |
| 19:00       | 11  | 36  | 33  | 31  | 55  | 91   | 204 | 178 |
| 20:00       | 11  | 36  | 33  | 31  | 55  | 91   | 204 | 178 |
| 21:00       | 11  | 36  | 33  | 31  | 55  | 90   | 203 | 179 |
| 22:00       | 11  | 36  | 32  | 31  | 55  | 90   | 202 | 178 |
| 23:00       | 11  | 36  | 32  | 31  | 54  | 90   | 202 | 178 |
| <b>4/16</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00        | 11  | 36  | 32  | 31  | 54  | 90   | 202 | 178 |
| 1:00        | 10  | 36  | 32  | 31  | 54  | 90   | 202 | 177 |
| 2:00        | 10  | 35  | 32  | 31  | 54  | 90   | 202 | 177 |
| 3:00        | 11  | 35  | 32  | 31  | 54  | 90   | 201 | 176 |
| 4:00        | 10  | 35  | 32  | 31  | 54  | 89   | 201 | 176 |
| 5:00        | 10  | 35  | 32  | 31  | 54  | 89   | 201 | 176 |
| 6:00        | 10  | 35  | 32  | 31  | 53  | 89   | 201 | 176 |
| 7:00        | 10  | 35  | 32  | 31  | 54  | 90   | 201 | 177 |
| 8:00        | 10  | 35  | 33  | 31  | 54  | 89   | 201 | 177 |
| 9:00        | 10  | 35  | 32  | 31  | 54  | 90   | 201 | 176 |
| 10:00       | 10  | 36  | 32  | 32  | 54  | 89   | 201 | 176 |
| 11:00       | 10  | 36  | 33  | 31  | 54  | 89   | 201 | 176 |
| 12:00       | 11  | 36  | 32  | 31  | 54  | 89   | 201 | 176 |
| 13:00       | 11  | 36  | 32  | 31  | 53  | 89   | 201 | 176 |
| 14:00       | 10  | 36  | 32  | 31  | 53  | 89   | 201 | 176 |
| 15:00       | 10  | 35  | 32  | 31  | 53  | 88   | 200 | 176 |
| 16:00       | 10  | 35  | 32  | 31  | 53  | 88   | 199 | 176 |
| 17:00       | 10  | 35  | 32  | 31  | 53  | 88   | 199 | 176 |
| 18:00       | 10  | 35  | 32  | 30  | 53  | 87   | 199 | 176 |
| 19:00       | 10  | 35  | 32  | 30  | 52  | 87   | 198 | 175 |
| 20:00       | 10  | 35  | 32  | 30  | 52  | 87   | 198 | 175 |
| 21:00       | 10  | 35  | 32  | 30  | 52  | 87   | 198 | 175 |
| 22:00       | 10  | 35  | 32  | 30  | 52  | 87   | 197 | 174 |
| 23:00       | 10  | 35  | 31  | 30  | 52  | 87   | 197 | 174 |
| <b>4/17</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00        | 10  | 35  | 31  | 30  | 52  | 87   | 197 | 174 |
| 1:00        | 10  | 35  | 31  | 30  | 51  | 86   | 196 | 174 |
| 2:00        | 10  | 35  | 31  | 30  | 51  | 86   | 196 | 174 |
| 3:00        | 10  | 35  | 31  | 30  | 51  | 86   | 196 | 173 |



(単位:  $\mu$ SV/h)

|             | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 | MP7 | MP8 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 4:00        | 10  | 35  | 31  | 30  | 51  | 86   | 196 | 173 |
| 5:00        | 10  | 35  | 31  | 30  | 51  | 86   | 196 | 173 |
| 6:00        | 10  | 35  | 31  | 30  | 51  | 85   | 195 | 173 |
| 7:00        | 10  | 35  | 31  | 30  | 51  | 85   | 194 | 173 |
| 8:00        | 10  | 35  | 31  | 30  | 51  | 85   | 194 | 173 |
| 9:00        | 10  | 35  | 31  | 30  | 51  | 85   | 194 | 173 |
| 10:00       | 10  | 35  | 31  | 30  | 51  | 85   | 194 | 173 |
| 11:00       | 10  | 35  | 31  | 30  | 50  | 85   | 194 | 173 |
| 12:00       | 10  | 35  | 31  | 30  | 51  | 85   | 194 | 173 |
| 13:00       | 10  | 35  | 31  | 30  | 50  | 85   | 194 | 173 |
| 14:00       | 10  | 35  | 31  | 30  | 50  | 84   | 194 | 173 |
| 15:00       | 10  | 35  | 31  | 30  | 50  | 84   | 194 | 173 |
| 16:00       | 10  | 35  | 31  | 30  | 50  | 84   | 193 | 173 |
| 17:00       | 10  | 35  | 31  | 30  | 50  | 84   | 193 | 172 |
| 18:00       | 10  | 34  | 31  | 29  | 50  | 84   | 193 | 172 |
| 19:00       | 10  | 34  | 31  | 29  | 50  | 83   | 193 | 171 |
| 20:00       | 10  | 34  | 31  | 29  | 49  | 83   | 192 | 171 |
| 21:00       | 10  | 34  | 31  | 29  | 49  | 83   | 192 | 171 |
| 22:00       | 10  | 34  | 31  | 29  | 49  | 83   | 192 | 171 |
| 23:00       | 10  | 34  | 30  | 29  | 49  | 82   | 191 | 171 |
| <b>4/18</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00        | 10  | 34  | 30  | 29  | 49  | 82   | 191 | 170 |
| 1:00        | 10  | 34  | 30  | 29  | 49  | 82   | 191 | 170 |
| 2:00        | 10  | 34  | 30  | 29  | 49  | 82   | 191 | 170 |
| 3:00        | 10  | 34  | 30  | 29  | 49  | 82   | 190 | 170 |
| 4:00        | 10  | 34  | 30  | 29  | 48  | 82   | 190 | 170 |
| 5:00        | 10  | 34  | 30  | 29  | 48  | 82   | 189 | 170 |
| 6:00        | 10  | 34  | 30  | 29  | 48  | 82   | 189 | 170 |
| 7:00        | 10  | 34  | 30  | 29  | 48  | 82   | 189 | 170 |
| 8:00        | 10  | 34  | 30  | 29  | 48  | 82   | 189 | 170 |
| 9:00        | 10  | 34  | 30  | 29  | 48  | 82   | 189 | 170 |
| 10:00       | 10  | 34  | 30  | 29  | 48  | 82   | 190 | 170 |
| 11:00       | 10  | 34  | 30  | 29  | 48  | 82   | 189 | 170 |
| 12:00       | 10  | 34  | 30  | 29  | 48  | 82   | 189 | 170 |
| 13:00       | 10  | 34  | 30  | 28  | 48  | 82   | 189 | 169 |
| 14:00       | 10  | 34  | 30  | 28  | 48  | 82   | 189 | 169 |
| 15:00       | 10  | 34  | 30  | 29  | 48  | 82   | 189 | 169 |
| 16:00       | 9   | 34  | 30  | 29  | 48  | 81   | 188 | 169 |
| 17:00       | 9   | 34  | 30  | 29  | 48  | 81   | 188 | 169 |
| 18:00       | 10  | 34  | 30  | 28  | 47  | 80   | 188 | 169 |
| 19:00       | 10  | 34  | 30  | 28  | 47  | 80   | 188 | 169 |
| 20:00       | 9   | 34  | 30  | 28  | 47  | 80   | 188 | 169 |
| 21:00       | 9   | 34  | 30  | 28  | 47  | 80   | 188 | 169 |
| 22:00       | 9   | 34  | 30  | 28  | 47  | 79   | 187 | 168 |
| 23:00       | 9   | 34  | 29  | 28  | 47  | 79   | 187 | 168 |
| <b>4/19</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00        | 9   | 34  | 29  | 28  | 47  | 79   | 187 | 168 |
| 1:00        | 9   | 33  | 29  | 28  | 46  | 79   | 187 | 168 |
| 2:00        | 9   | 33  | 29  | 28  | 46  | 79   | 186 | 168 |
| 3:00        | 9   | 33  | 29  | 28  | 46  | 79   | 186 | 168 |
| 4:00        | 9   | 33  | 29  | 28  | 46  | 79   | 186 | 168 |
| 5:00        | 9   | 33  | 29  | 28  | 46  | 79   | 186 | 168 |
| 6:00        | 9   | 33  | 29  | 28  | 46  | 78   | 186 | 168 |
| 7:00        | 9   | 33  | 29  | 28  | 46  | 79   | 186 | 168 |
| 8:00        | 9   | 33  | 29  | 28  | 46  | 78   | 185 | 167 |

(単位:  $\mu$ SV/h)

|             | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 | MP7 | MP8 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 9:00        | 9   | 33  | 29  | 28  | 45  | 78   | 184 | 166 |
| 10:00       | 9   | 33  | 29  | 27  | 45  | 78   | 184 | 165 |
| 11:00       | 9   | 32  | 29  | 27  | 45  | 77   | 183 | 163 |
| 12:00       | 9   | 32  | 28  | 27  | 44  | 76   | 181 | 162 |
| 13:00       | 9   | 32  | 28  | 26  | 43  | 75   | 180 | 161 |
| 14:00       | 9   | 32  | 28  | 26  | 43  | 75   | 180 | 161 |
| 15:00       | 9   | 31  | 27  | 26  | 42  | 73   | 177 | 156 |
| 16:00       | 9   | 31  | 27  | 26  | 42  | 74   | 177 | 158 |
| 17:00       | 9   | 31  | 27  | 25  | 42  | 73   | 175 | 158 |
| 18:00       | 9   | 31  | 27  | 25  | 42  | 73   | 175 | 158 |
| 19:00       | 9   | 31  | 27  | 25  | 42  | 73   | 175 | 158 |
| 20:00       | 9   | 31  | 27  | 25  | 41  | 73   | 175 | 157 |
| 21:00       | 9   | 31  | 27  | 25  | 41  | 73   | 175 | 158 |
| 22:00       | 9   | 31  | 27  | 25  | 42  | 73   | 175 | 159 |
| 23:00       | 9   | 32  | 27  | 25  | 42  | 74   | 175 | 159 |
| <b>4/20</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00        | 9   | 32  | 27  | 25  | 42  | 74   | 176 | 159 |
| 1:00        | 9   | 32  | 27  | 25  | 42  | 74   | 176 | 159 |
| 2:00        | 9   | 32  | 27  | 25  | 42  | 74   | 176 | 159 |
| 3:00        | 9   | 32  | 27  | 25  | 42  | 73   | 176 | 159 |
| 4:00        | 9   | 32  | 27  | 25  | 42  | 73   | 176 | 159 |
| 5:00        | 9   | 32  | 27  | 25  | 41  | 73   | 176 | 159 |
| 6:00        | 9   | 32  | 27  | 25  | 41  | 73   | 176 | 159 |
| 7:00        | 9   | 32  | 27  | 25  | 41  | 73   | 176 | 159 |
| 8:00        | 9   | 32  | 27  | 25  | 41  | 73   | 176 | 159 |
| 9:00        | 9   | 32  | 27  | 25  | 41  | 73   | 176 | 159 |
| 10:00       | 9   | 32  | 27  | 25  | 41  | 73   | 176 | 160 |
| 11:00       | 9   | 32  | 27  | 25  | 41  | 73   | 176 | 160 |
| 12:00       | 9   | 32  | 27  | 25  | 41  | 73   | 176 | 160 |
| 13:00       | 9   | 32  | 27  | 25  | 41  | 73   | 175 | 161 |
| 14:00       | 9   | 32  | 27  | 25  | 41  | 73   | 175 | 161 |
| 15:00       | 9   | 32  | 27  | 25  | 41  | 73   | 175 | 161 |
| 16:00       | 8   | 32  | 27  | 25  | 41  | 72   | 175 | 161 |
| 17:00       | 8   | 32  | 27  | 25  | 41  | 72   | 175 | 161 |
| 18:00       | 8   | 32  | 27  | 25  | 41  | 72   | 175 | 160 |
| 19:00       | 8   | 32  | 27  | 25  | 41  | 72   | 175 | 160 |
| 20:00       | 8   | 32  | 27  | 25  | 41  | 72   | 175 | 160 |
| 21:00       | 8   | 32  | 27  | 25  | 41  | 72   | 175 | 160 |
| 22:00       | 8   | 32  | 27  | 25  | 41  | 72   | 175 | 159 |
| 23:00       | 8   | 32  | 27  | 25  | 40  | 72   | 175 | 159 |
| <b>4/21</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00        | 8   | 32  | 27  | 25  | 40  | 71   | 174 | 159 |
| 1:00        | 8   | 32  | 27  | 25  | 40  | 71   | 173 | 159 |
| 2:00        | 8   | 32  | 26  | 25  | 40  | 71   | 173 | 159 |
| 3:00        | 8   | 32  | 26  | 25  | 40  | 71   | 173 | 159 |
| 4:00        | 8   | 32  | 26  | 25  | 40  | 71   | 173 | 159 |
| 5:00        | 8   | 32  | 26  | 25  | 40  | 71   | 173 | 159 |
| 6:00        | 8   | 31  | 26  | 25  | 40  | 71   | 173 | 159 |
| 7:00        | 8   | 31  | 26  | 25  | 40  | 71   | 173 | 159 |
| 8:00        | 8   | 31  | 26  | 25  | 40  | 71   | 173 | 159 |
| 9:00        | 8   | 31  | 26  | 25  | 40  | 71   | 173 | 159 |
| 10:00       | 8   | 31  | 26  | 25  | 40  | 71   | 173 | 159 |
| 11:00       | 8   | 31  | 26  | 25  | 40  | 71   | 173 | 158 |
| 12:00       | 8   | 31  | 27  | 25  | 40  | 71   | 173 | 159 |
| 13:00       | 8   | 31  | 27  | 25  | 40  | 70   | 173 | 156 |

(単位:  $\mu$ SV/h)

|             | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 | MP7 | MP8 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 14:00       | 8   | 31  | 26  | 25  | 40  | 70   | 173 | 159 |
| 15:00       | 8   | 31  | 26  | 25  | 40  | 70   | 173 | 159 |
| 16:00       | 8   | 31  | 27  | 25  | 39  | 70   | 173 | 160 |
| 17:00       | 8   | 31  | 26  | 25  | 39  | 70   | 173 | 160 |
| 18:00       | 8   | 31  | 26  | 25  | 39  | 70   | 173 | 159 |
| 19:00       | 8   | 31  | 26  | 25  | 39  | 70   | 173 | 159 |
| 20:00       | 8   | 31  | 26  | 25  | 39  | 70   | 173 | 159 |
| 21:00       | 8   | 31  | 26  | 25  | 39  | 70   | 172 | 159 |
| 22:00       | 8   | 31  | 26  | 24  | 39  | 69   | 172 | 158 |
| 23:00       | 8   | 31  | 26  | 24  | 39  | 69   | 172 | 158 |
| <b>4/22</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00        | 8   | 31  | 26  | 24  | 39  | 69   | 172 | 158 |
| 1:00        | 8   | 31  | 26  | 24  | 39  | 69   | 172 | 158 |
| 2:00        | 8   | 31  | 26  | 24  | 39  | 69   | 172 | 158 |
| 3:00        | 8   | 31  | 26  | 24  | 39  | 69   | 172 | 158 |
| 4:00        | 8   | 31  | 26  | 24  | 38  | 69   | 172 | 158 |
| 5:00        | 8   | 31  | 26  | 24  | 38  | 69   | 170 | 157 |
| 6:00        | 8   | 31  | 26  | 24  | 38  | 68   | 170 | 157 |
| 7:00        | 8   | 31  | 26  | 24  | 38  | 68   | 170 | 156 |
| 8:00        | 8   | 31  | 26  | 24  | 38  | 68   | 169 | 155 |
| 9:00        | 8   | 31  | 26  | 24  | 38  | 68   | 169 | 155 |
| 10:00       | 8   | 31  | 26  | 24  | 38  | 68   | 169 | 155 |
| 11:00       | 8   | 31  | 26  | 24  | 38  | 68   | 169 | 155 |
| 12:00       | 8   | 31  | 26  | 24  | 38  | 67   | 168 | 154 |
| 13:00       | 8   | 31  | 26  | 24  | 38  | 67   | 168 | 155 |
| 14:00       | 8   | 31  | 26  | 24  | 37  | 67   | 168 | 155 |
| 15:00       | 8   | 31  | 26  | 24  | 37  | 67   | 168 | 155 |
| 16:00       | 8   | 31  | 26  | 24  | 37  | 67   | 168 | 155 |
| 17:00       | 8   | 31  | 26  | 24  | 37  | 67   | 168 | 155 |
| 18:00       | 8   | 31  | 26  | 24  | 37  | 67   | 168 | 155 |
| 19:00       | 8   | 31  | 25  | 24  | 37  | 67   | 168 | 155 |
| 20:00       | 8   | 31  | 25  | 24  | 37  | 67   | 168 | 155 |
| 21:00       | 8   | 31  | 25  | 24  | 37  | 67   | 168 | 155 |
| 22:00       | 8   | 31  | 25  | 24  | 37  | 67   | 168 | 155 |
| 23:00       | 8   | 31  | 25  | 24  | 37  | 67   | 168 | 155 |
| <b>4/23</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00        | 8   | 30  | 25  | 24  | 37  | 66   | 168 | 155 |
| 1:00        | 8   | 30  | 25  | 24  | 37  | 66   | 168 | 155 |
| 2:00        | 8   | 30  | 25  | 23  | 37  | 66   | 168 | 155 |
| 3:00        | 8   | 30  | 25  | 23  | 37  | 66   | 168 | 155 |
| 4:00        | 8   | 30  | 25  | 23  | 37  | 66   | 167 | 155 |
| 5:00        | 8   | 30  | 25  | 23  | 36  | 66   | 167 | 154 |
| 6:00        | 8   | 30  | 25  | 23  | 36  | 66   | 167 | 154 |
| 7:00        | 8   | 30  | 25  | 23  | 36  | 66   | 165 | 154 |
| 8:00        | 8   | 30  | 25  | 23  | 36  | 65   | 164 | 152 |
| 9:00        | 8   | 30  | 25  | 23  | 36  | 65   | 163 | 151 |
| 10:00       | 8   | 30  | 25  | 23  | 36  | 65   | 164 | 152 |
| 11:00       | 8   | 30  | 25  | 23  | 36  | 65   | 164 | 153 |
| 12:00       | 8   | 30  | 25  | 23  | 36  | 65   | 164 | 153 |
| 13:00       | 8   | 30  | 25  | 23  | 36  | 65   | 164 | 153 |
| 14:00       | 8   | 30  | 25  | 23  | 36  | 65   | 164 | 153 |
| 15:00       | 8   | 30  | 25  | 23  | 36  | 65   | 164 | 152 |
| 16:00       | 8   | 30  | 25  | 23  | 36  | 64   | 163 | 152 |
| 17:00       | 8   | 30  | 25  | 23  | 36  | 64   | 164 | 153 |
| 18:00       | 8   | 30  | 25  | 23  | 36  | 64   | 163 | 152 |

(単位:  $\mu$ SV/h)

|             | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 | MP7 | MP8 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 19:00       | 8   | 30  | 25  | 23  | 35  | 64   | 162 | 152 |
| 20:00       | 8   | 30  | 25  | 23  | 36  | 64   | 163 | 152 |
| 21:00       | 8   | 30  | 25  | 23  | 35  | 64   | 162 | 152 |
| 22:00       | 8   | 30  | 24  | 23  | 35  | 63   | 162 | 151 |
| 23:00       | 8   | 29  | 24  | 23  | 35  | 63   | 161 | 150 |
| <b>4/24</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00        | 8   | 29  | 24  | 22  | 35  | 63   | 160 | 149 |
| 1:00        | 8   | 29  | 24  | 22  | 34  | 62   | 158 | 147 |
| 2:00        | 8   | 29  | 24  | 22  | 34  | 62   | 159 | 149 |
| 3:00        | 8   | 29  | 24  | 22  | 35  | 63   | 160 | 149 |
| 4:00        | 8   | 29  | 24  | 22  | 35  | 63   | 160 | 150 |
| 5:00        | 8   | 29  | 24  | 22  | 35  | 63   | 160 | 150 |
| 6:00        | 8   | 29  | 24  | 22  | 35  | 63   | 160 | 150 |
| 7:00        | 8   | 29  | 24  | 22  | 35  | 63   | 160 | 150 |
| 8:00        | 8   | 29  | 24  | 22  | 35  | 63   | 160 | 151 |
| 9:00        | 8   | 30  | 24  | 22  | 35  | 63   | 160 | 152 |
| 10:00       | 8   | 30  | 24  | 22  | 35  | 63   | 160 | 152 |
| 11:00       | 8   | 30  | 24  | 22  | 35  | 63   | 162 | 152 |
| 12:00       | 8   | 30  | 24  | 22  | 35  | 63   | 162 | 152 |
| 13:00       | 8   | 30  | 24  | 22  | 35  | 63   | 162 | 152 |
| 14:00       | 8   | 30  | 24  | 23  | 35  | 63   | 162 | 152 |
| 15:00       | 8   | 30  | 24  | 22  | 35  | 63   | 162 | 152 |
| 16:00       | 8   | 30  | 24  | 22  | 35  | 63   | 162 | 153 |
| 17:00       | 8   | 30  | 24  | 22  | 35  | 63   | 162 | 152 |
| 18:00       | 8   | 30  | 24  | 22  | 35  | 63   | 161 | 151 |
| 19:00       | 8   | 29  | 24  | 22  | 34  | 62   | 159 | 149 |
| 20:00       | 8   | 29  | 24  | 22  | 34  | 62   | 159 | 149 |
| 21:00       | 8   | 29  | 24  | 22  | 34  | 62   | 159 | 150 |
| 22:00       | 8   | 29  | 24  | 22  | 34  | 62   | 159 | 150 |
| 23:00       | 8   | 29  | 24  | 22  | 34  | 62   | 159 | 150 |
| <b>4/25</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00        | 8   | 29  | 24  | 22  | 34  | 62   | 159 | 150 |
| 1:00        | 8   | 29  | 24  | 22  | 34  | 61   | 159 | 150 |
| 2:00        | 8   | 29  | 24  | 22  | 34  | 61   | 159 | 150 |
| 3:00        | 8   | 29  | 24  | 22  | 34  | 61   | 158 | 150 |
| 4:00        | 8   | 29  | 24  | 22  | 34  | 61   | 158 | 149 |
| 5:00        | 8   | 29  | 24  | 22  | 34  | 61   | 158 | 149 |
| 6:00        | 8   | 29  | 24  | 22  | 34  | 61   | 158 | 149 |
| 7:00        | 8   | 29  | 24  | 22  | 34  | 61   | 158 | 150 |
| 8:00        | 8   | 29  | 24  | 22  | 34  | 61   | 158 | 150 |
| 9:00        | 8   | 29  | 24  | 22  | 34  | 61   | 159 | 150 |
| 10:00       | 8   | 30  | 24  | 22  | 34  | 61   | 158 | 150 |
| 11:00       | 8   | 30  | 24  | 22  | 34  | 61   | 159 | 151 |
| 12:00       | 8   | 30  | 24  | 22  | 34  | 61   | 159 | 151 |
| 13:00       | 8   | 29  | 24  | 22  | 33  | 60   | 156 | 147 |
| 14:00       | 8   | 29  | 24  | 22  | 33  | 60   | 157 | 149 |
| 15:00       | 8   | 29  | 24  | 22  | 33  | 60   | 158 | 149 |
| 16:00       | 8   | 29  | 24  | 22  | 33  | 60   | 158 | 149 |
| 17:00       | 8   | 29  | 24  | 22  | 33  | 60   | 158 | 149 |
| 18:00       | 8   | 29  | 24  | 22  | 33  | 60   | 158 | 149 |
| 19:00       | 8   | 29  | 24  | 22  | 33  | 60   | 157 | 149 |
| 20:00       | 8   | 29  | 24  | 22  | 33  | 60   | 157 | 149 |
| 21:00       | 8   | 29  | 24  | 22  | 33  | 60   | 157 | 149 |
| 22:00       | 8   | 29  | 24  | 22  | 33  | 60   | 157 | 149 |
| 23:00       | 8   | 29  | 24  | 22  | 33  | 60   | 157 | 149 |

(単位:  $\mu$ SV/h)

|             | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 | MP7 | MP8 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| <b>4/26</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00        | 8   | 29  | 23  | 22  | 33  | 60   | 157 | 149 |
| 1:00        | 8   | 29  | 23  | 22  | 33  | 60   | 157 | 149 |
| 2:00        | 8   | 29  | 23  | 22  | 33  | 60   | 157 | 149 |
| 3:00        | 8   | 29  | 23  | 22  | 33  | 60   | 157 | 149 |
| 4:00        | 8   | 29  | 23  | 22  | 33  | 60   | 157 | 149 |
| 5:00        | 8   | 29  | 23  | 22  | 33  | 60   | 157 | 149 |
| 6:00        | 8   | 29  | 23  | 22  | 33  | 60   | 156 | 149 |
| 7:00        | 8   | 29  | 23  | 22  | 33  | 60   | 155 | 149 |
| 8:00        | 8   | 29  | 23  | 22  | 33  | 60   | 156 | 149 |
| 9:00        | 8   | 29  | 23  | 22  | 33  | 60   | 156 | 149 |
| 10:00       | 7   | 29  | 23  | 22  | 33  | 60   | 156 | 149 |
| 11:00       | 7   | 29  | 23  | 22  | 33  | 60   | 157 | 149 |
| 12:00       | 7   | 29  | 23  | 22  | 33  | 60   | 157 | 149 |
| 13:00       | 7   | 29  | 23  | 22  | 32  | 60   | 157 | 149 |
| 14:00       | 7   | 29  | 23  | 22  | 32  | 60   | 157 | 149 |
| 15:00       | 7   | 29  | 23  | 22  | 32  | 60   | 157 | 149 |
| 16:00       | 7   | 29  | 23  | 22  | 32  | 60   | 157 | 149 |
| 17:00       | 7   | 29  | 23  | 22  | 32  | 59   | 157 | 149 |
| 18:00       | 7   | 29  | 23  | 21  | 32  | 59   | 157 | 149 |
| 19:00       | 7   | 29  | 23  | 22  | 32  | 59   | 157 | 149 |
| 20:00       | 7   | 29  | 23  | 21  | 32  | 59   | 156 | 149 |
| 21:00       | 7   | 29  | 23  | 21  | 32  | 59   | 156 | 149 |
| 22:00       | 7   | 29  | 23  | 21  | 32  | 59   | 156 | 149 |
| 23:00       | 7   | 29  | 23  | 21  | 32  | 59   | 156 | 149 |
| <b>4/27</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00        | 7   | 29  | 23  | 21  | 32  | 59   | 156 | 149 |
| 1:00        | 7   | 29  | 23  | 21  | 32  | 59   | 156 | 149 |
| 2:00        | 7   | 29  | 23  | 21  | 32  | 59   | 156 | 149 |
| 3:00        | 7   | 29  | 23  | 21  | 32  | 59   | 155 | 149 |
| 4:00        | 7   | 29  | 23  | 21  | 32  | 59   | 155 | 148 |
| 5:00        | 7   | 29  | 23  | 21  | 32  | 59   | 155 | 148 |
| 6:00        | 7   | 29  | 23  | 21  | 32  | 59   | 155 | 148 |
| 7:00        | 7   | 29  | 23  | 21  | 32  | 58   | 155 | 149 |
| 8:00        | 7   | 29  | 23  | 21  | 32  | 58   | 155 | 148 |
| 9:00        | 7   | 29  | 23  | 21  | 32  | 58   | 155 | 148 |
| 10:00       | 7   | 29  | 23  | 21  | 32  | 58   | 155 | 149 |
| 11:00       | 7   | 29  | 23  | 21  | 32  | 59   | 155 | 149 |
| 12:00       | 7   | 29  | 23  | 21  | 32  | 59   | 155 | 149 |
| 13:00       | 7   | 29  | 23  | 21  | 32  | 58   | 156 | 149 |
| 14:00       | 7   | 29  | 23  | 21  | 32  | 59   | 156 | 149 |
| 15:00       | 7   | 29  | 23  | 21  | 32  | 58   | 156 | 149 |
| 16:00       | 7   | 29  | 23  | 21  | 32  | 58   | 155 | 149 |
| 17:00       | 7   | 29  | 23  | 21  | 31  | 58   | 155 | 148 |
| 18:00       | 7   | 29  | 23  | 21  | 31  | 58   | 155 | 148 |
| 19:00       | 7   | 29  | 23  | 21  | 31  | 58   | 155 | 148 |
| 20:00       | 7   | 29  | 23  | 21  | 31  | 58   | 155 | 148 |
| 21:00       | 7   | 29  | 23  | 21  | 31  | 58   | 155 | 148 |
| 22:00       | 7   | 29  | 23  | 21  | 31  | 58   | 155 | 148 |
| 23:00       | 7   | 29  | 23  | 21  | 31  | 58   | 155 | 148 |
| <b>4/28</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00        | 7   | 29  | 23  | 21  | 31  | 58   | 154 | 148 |
| 1:00        | 7   | 29  | 23  | 21  | 31  | 58   | 154 | 148 |
| 2:00        | 7   | 29  | 23  | 21  | 31  | 57   | 154 | 147 |
| 3:00        | 7   | 29  | 23  | 21  | 31  | 57   | 152 | 145 |

(単位:  $\mu$ SV/h)

|             | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 | MP7 | MP8 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 4:00        | 7   | 28  | 23  | 21  | 30  | 56   | 151 | 144 |
| 5:00        | 7   | 28  | 22  | 21  | 30  | 56   | 150 | 144 |
| 6:00        | 7   | 28  | 22  | 20  | 30  | 55   | 149 | 143 |
| 7:00        | 7   | 28  | 22  | 20  | 30  | 55   | 149 | 143 |
| 8:00        | 7   | 28  | 22  | 20  | 30  | 56   | 149 | 144 |
| 9:00        | 7   | 28  | 22  | 20  | 30  | 56   | 150 | 144 |
| 10:00       | 7   | 28  | 22  | 20  | 30  | 56   | 150 | 144 |
| 11:00       | 7   | 28  | 22  | 20  | 30  | 56   | 150 | 145 |
| 12:00       | 7   | 28  | 22  | 21  | 30  | 56   | 151 | 145 |
| 13:00       | 7   | 28  | 22  | 21  | 30  | 56   | 151 | 145 |
| 14:00       | 7   | 29  | 22  | 21  | 30  | 56   | 151 | 145 |
| 15:00       | 7   | 29  | 22  | 21  | 30  | 56   | 152 | 146 |
| 16:00       | 7   | 29  | 22  | 21  | 30  | 56   | 152 | 146 |
| 17:00       | 7   | 29  | 22  | 21  | 30  | 56   | 152 | 146 |
| 18:00       | 7   | 29  | 22  | 20  | 30  | 56   | 152 | 146 |
| 19:00       | 7   | 28  | 22  | 20  | 30  | 56   | 152 | 146 |
| 20:00       | 7   | 28  | 22  | 20  | 30  | 56   | 151 | 146 |
| 21:00       | 7   | 28  | 22  | 20  | 30  | 56   | 151 | 146 |
| 22:00       | 7   | 28  | 22  | 20  | 30  | 56   | 151 | 145 |
| 23:00       | 7   | 28  | 22  | 20  | 30  | 56   | 151 | 145 |
| <b>4/29</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00        | 7   | 28  | 22  | 20  | 30  | 56   | 150 | 145 |
| 1:00        | 7   | 28  | 22  | 20  | 30  | 56   | 150 | 145 |
| 2:00        | 7   | 28  | 22  | 20  | 30  | 56   | 150 | 145 |
| 3:00        | 7   | 28  | 22  | 20  | 30  | 56   | 150 | 145 |
| 4:00        | 7   | 28  | 22  | 20  | 30  | 56   | 150 | 145 |
| 5:00        | 7   | 28  | 22  | 20  | 29  | 55   | 150 | 145 |
| 6:00        | 7   | 28  | 22  | 20  | 29  | 55   | 150 | 145 |
| 7:00        | 7   | 28  | 22  | 20  | 29  | 55   | 150 | 145 |
| 8:00        | 7   | 28  | 22  | 20  | 29  | 55   | 150 | 145 |
| 9:00        | 7   | 28  | 22  | 20  | 29  | 55   | 150 | 145 |
| 10:00       | 7   | 28  | 22  | 20  | 29  | 55   | 150 | 145 |
| 11:00       | 7   | 28  | 22  | 20  | 29  | 55   | 150 | 145 |
| 12:00       | 7   | 28  | 22  | 20  | 29  | 55   | 150 | 145 |
| 13:00       | 7   | 28  | 22  | 20  | 29  | 55   | 150 | 145 |
| 14:00       | 7   | 28  | 22  | 20  | 29  | 55   | 150 | 145 |
| 15:00       | 7   | 28  | 22  | 20  | 29  | 55   | 150 | 145 |
| 16:00       | 7   | 28  | 22  | 20  | 29  | 55   | 150 | 145 |
| 17:00       | 7   | 28  | 22  | 20  | 29  | 55   | 150 | 145 |
| 18:00       | 7   | 28  | 22  | 20  | 29  | 55   | 150 | 145 |
| 19:00       | 7   | 28  | 22  | 20  | 29  | 55   | 149 | 145 |
| 20:00       | 7   | 28  | 22  | 20  | 29  | 55   | 149 | 145 |
| 21:00       | 7   | 28  | 22  | 20  | 29  | 55   | 149 | 144 |
| 22:00       | 7   | 28  | 22  | 20  | 29  | 55   | 149 | 144 |
| 23:00       | 7   | 28  | 22  | 20  | 29  | 55   | 149 | 144 |
| <b>4/30</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00        | 7   | 28  | 22  | 20  | 29  | 55   | 149 | 144 |
| 1:00        | 7   | 28  | 22  | 20  | 29  | 55   | 149 | 144 |
| 2:00        | 7   | 28  | 22  | 20  | 29  | 54   | 149 | 144 |
| 3:00        | 7   | 28  | 22  | 20  | 29  | 54   | 149 | 144 |
| 4:00        | 7   | 28  | 22  | 20  | 29  | 54   | 149 | 144 |
| 5:00        | 7   | 28  | 22  | 20  | 29  | 54   | 149 | 144 |
| 6:00        | 7   | 28  | 22  | 20  | 29  | 54   | 149 | 144 |
| 7:00        | 7   | 28  | 22  | 20  | 29  | 54   | 149 | 144 |
| 8:00        | 7   | 28  | 22  | 20  | 29  | 54   | 149 | 144 |

(単位:  $\mu$ SV/h)

|            | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 | MP7 | MP8 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 9:00       | 7   | 28  | 22  | 20  | 29  | 54   | 149 | 144 |
| 10:00      | 7   | 28  | 22  | 20  | 29  | 54   | 149 | 144 |
| 11:00      | 7   | 28  | 22  | 20  | 29  | 54   | 149 | 145 |
| 12:00      | 7   | 28  | 22  | 20  | 29  | 54   | 149 | 144 |
| 13:00      | 7   | 28  | 22  | 20  | 29  | 54   | 149 | 144 |
| 14:00      | 7   | 28  | 22  | 20  | 29  | 54   | 149 | 144 |
| 15:00      | 7   | 28  | 22  | 20  | 29  | 54   | 149 | 144 |
| 16:00      | 7   | 28  | 22  | 20  | 29  | 54   | 149 | 144 |
| 17:00      | 7   | 28  | 22  | 20  | 28  | 54   | 149 | 144 |
| 18:00      | 7   | 28  | 22  | 20  | 28  | 54   | 149 | 144 |
| 19:00      | 7   | 28  | 22  | 20  | 28  | 54   | 148 | 144 |
| 20:00      | 7   | 28  | 22  | 20  | 28  | 54   | 148 | 144 |
| 21:00      | 7   | 28  | 22  | 20  | 28  | 54   | 148 | 144 |
| 22:00      | 7   | 28  | 22  | 20  | 28  | 54   | 148 | 144 |
| 23:00      | 7   | 28  | 22  | 20  | 28  | 54   | 148 | 144 |
| <b>5/1</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00       | 7   | 28  | 22  | 20  | 28  | 54   | 148 | 144 |
| 1:00       | 7   | 28  | 22  | 20  | 28  | 54   | 148 | 144 |
| 2:00       | 7   | 28  | 22  | 20  | 28  | 54   | 148 | 144 |
| 3:00       | 7   | 28  | 22  | 20  | 28  | 54   | 148 | 144 |
| 4:00       | 7   | 28  | 22  | 20  | 28  | 53   | 148 | 144 |
| 5:00       | 7   | 28  | 22  | 20  | 28  | 53   | 147 | 144 |
| 6:00       | 7   | 28  | 22  | 20  | 28  | 53   | 147 | 143 |
| 7:00       | 7   | 28  | 22  | 20  | 28  | 53   | 147 | 143 |
| 8:00       | 7   | 28  | 22  | 20  | 28  | 53   | 147 | 144 |
| 9:00       | 7   | 28  | 22  | 20  | 28  | 53   | 148 | 144 |
| 10:00      | 7   | 28  | 22  | 20  | 28  | 53   | 147 | 144 |
| 11:00      | 7   | 28  | 22  | 20  | 28  | 53   | 147 | 144 |
| 12:00      | 7   | 28  | 22  | 20  | 28  | 53   | 147 | 144 |
| 13:00      | 7   | 28  | 22  | 20  | 28  | 53   | 148 | 144 |
| 14:00      | 7   | 28  | 22  | 20  | 28  | 53   | 148 | 144 |
| 15:00      | 7   | 28  | 22  | 20  | 28  | 53   | 148 | 144 |
| 16:00      | 7   | 28  | 22  | 20  | 28  | 53   | 148 | 144 |
| 17:00      | 7   | 28  | 22  | 20  | 28  | 53   | 148 | 144 |
| 18:00      | 7   | 28  | 22  | 20  | 28  | 53   | 148 | 144 |
| 19:00      | 7   | 28  | 22  | 20  | 28  | 53   | 147 | 144 |
| 20:00      | 7   | 28  | 22  | 20  | 28  | 53   | 147 | 144 |
| 21:00      | 7   | 28  | 22  | 20  | 28  | 53   | 147 | 144 |
| 22:00      | 7   | 28  | 22  | 20  | 28  | 53   | 147 | 144 |
| 23:00      | 7   | 28  | 21  | 20  | 28  | 53   | 147 | 144 |
| <b>5/2</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00       | 7   | 28  | 21  | 20  | 28  | 53   | 147 | 144 |
| 1:00       | 7   | 28  | 21  | 20  | 28  | 53   | 147 | 144 |
| 2:00       | 7   | 28  | 21  | 20  | 28  | 53   | 147 | 144 |
| 3:00       | 7   | 28  | 21  | 19  | 27  | 53   | 146 | 143 |
| 4:00       | 7   | 28  | 21  | 19  | 27  | 53   | 146 | 143 |
| 5:00       | 7   | 28  | 21  | 19  | 27  | 53   | 146 | 143 |
| 6:00       | 7   | 28  | 21  | 19  | 27  | 53   | 146 | 143 |
| 7:00       | 7   | 28  | 21  | 19  | 27  | 53   | 146 | 143 |
| 8:00       | 7   | 28  | 21  | 19  | 27  | 53   | 146 | 143 |
| 9:00       | 7   | 28  | 21  | 19  | 27  | 52   | 146 | 143 |
| 10:00      | 7   | 28  | 21  | 19  | 27  | 52   | 146 | 143 |
| 11:00      | 7   | 28  | 21  | 19  | 27  | 52   | 146 | 143 |
| 12:00      |     |     |     |     | 27  | 52   | 146 | 143 |
| 13:00      |     |     |     |     | 27  | 52   | 146 | 143 |

(単位:  $\mu$ SV/h)

|            | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 | MP7 | MP8 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 14:00      |     |     |     |     | 27  | 52   | 146 | 143 |
| 15:00      | 7   | 28  | 21  | 19  | 27  | 52   | 146 | 143 |
| 16:00      | 7   | 28  | 21  | 19  | 27  | 52   | 146 | 143 |
| 17:00      | 7   | 28  | 21  | 19  | 27  | 52   | 146 | 143 |
| 18:00      | 7   | 28  | 21  | 19  | 27  | 52   | 146 | 143 |
| 19:00      | 7   | 28  | 21  | 19  | 27  | 52   | 146 | 143 |
| 20:00      | 7   | 28  | 21  | 19  | 27  | 52   | 146 | 143 |
| 21:00      | 7   | 28  | 21  | 19  | 27  | 52   | 145 | 143 |
| 22:00      | 7   | 28  | 21  | 19  | 27  | 52   | 145 | 143 |
| 23:00      | 7   | 28  | 21  | 19  | 27  | 52   | 145 | 143 |
| <b>5/3</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00       | 7   | 28  | 21  | 19  | 27  | 52   | 145 | 143 |
| 1:00       | 7   | 28  | 21  | 19  | 27  | 52   | 145 | 143 |
| 2:00       | 7   | 28  | 21  | 19  | 27  | 52   | 145 | 143 |
| 3:00       | 7   | 28  | 21  | 19  | 27  | 52   | 145 | 143 |
| 4:00       | 7   | 28  | 21  | 19  | 27  | 52   | 145 | 143 |
| 5:00       | 7   | 28  | 21  | 19  | 27  | 52   | 145 | 143 |
| 6:00       | 7   | 28  | 21  | 19  | 27  | 52   | 145 | 143 |
| 7:00       | 7   | 28  | 21  | 19  | 27  | 52   | 145 | 143 |
| 8:00       | 7   | 28  | 21  | 19  | 27  | 52   | 145 | 143 |
| 9:00       | 7   | 28  | 21  | 19  | 27  | 52   | 145 | 143 |
| 10:00      | 7   | 28  | 21  | 19  | 27  | 52   | 145 | 143 |
| 11:00      | 7   | 28  | 21  | 19  | 27  | 52   | 145 | 143 |
| 12:00      | 7   | 28  | 21  | 19  | 27  | 52   | 145 | 143 |
| 13:00      | 7   | 28  | 21  | 19  | 27  | 51   | 145 | 143 |
| 14:00      | 7   | 28  | 21  | 19  | 26  | 51   | 145 | 143 |
| 15:00      | 7   | 28  | 21  | 19  | 26  | 51   | 145 | 143 |
| 16:00      | 7   | 28  | 21  | 19  | 26  | 51   | 145 | 143 |
| 17:00      | 7   | 28  | 21  | 19  | 26  | 51   | 145 | 143 |
| 18:00      | 7   | 27  | 21  | 19  | 26  | 51   | 145 | 140 |
| 19:00      | 7   | 27  | 21  | 19  | 26  | 51   | 143 | 139 |
| 20:00      | 7   | 27  | 21  | 19  | 26  | 50   | 142 | 139 |
| 21:00      | 6   | 27  | 21  | 19  | 26  | 50   | 141 | 139 |
| 22:00      | 6   | 27  | 20  | 19  | 26  | 50   | 141 | 139 |
| 23:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 50   | 141 | 139 |
| <b>5/4</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 50   | 140 | 139 |
| 1:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 50   | 140 | 139 |
| 2:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 3:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 4:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 5:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 6:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 7:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 8:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 9:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 50   | 140 | 139 |
| 10:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 50   | 141 | 140 |
| 11:00      | 6   | 27  | 21  | 19  | 25  | 50   | 141 | 140 |
| 12:00      | 6   | 27  | 21  | 19  | 25  | 50   | 141 | 140 |
| 13:00      | 6   | 27  | 21  | 19  | 25  | 50   | 141 | 140 |
| 14:00      | 6   | 27  | 21  | 19  | 25  | 50   | 141 | 140 |
| 15:00      | 6   | 27  | 21  | 19  | 25  | 50   | 141 | 140 |
| 16:00      | 6   | 27  | 21  | 19  | 25  | 50   | 141 | 140 |
| 17:00      | 6   | 27  | 21  | 19  | 25  | 50   | 141 | 140 |
| 18:00      | 6   | 27  | 21  | 19  | 25  | 50   | 141 | 140 |



(単位:  $\mu$ SV/h)

|            | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 | MP7 | MP8 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 19:00      | 6   | 27  | 21  | 19  | 25  | 50   | 141 | 140 |
| 20:00      | 6   | 27  | 21  | 19  | 25  | 50   | 141 | 140 |
| 21:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 141 | 140 |
| 22:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 141 | 139 |
| 23:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| <b>5/5</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 1:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 2:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 3:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 4:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 5:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 6:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 7:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 8:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 9:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 10:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 11:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 12:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 13:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 14:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 15:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 16:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 17:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 18:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 19:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 20:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 21:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 22:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 23:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| <b>5/6</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 1:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 2:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 3:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 4:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 5:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 6:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 7:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 8:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 9:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 48   | 139 | 139 |
| 10:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 11:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 12:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 49   | 140 | 139 |
| 13:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 25  | 48   | 140 | 139 |
| 14:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 140 | 139 |
| 15:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 140 | 139 |
| 16:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 139 |
| 17:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 139 |
| 18:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 139 |
| 19:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 139 |
| 20:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 139 |
| 21:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 139 |
| 22:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 139 |
| 23:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 139 |

(単位:  $\mu$ SV/h)

|            | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 | MP7 | MP8 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| <b>5/7</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 139 |
| 1:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 139 |
| 2:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 139 |
| 3:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 139 |
| 4:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 139 |
| 5:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 139 |
| 6:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 139 |
| 7:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 139 |
| 8:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 139 |
| 9:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 139 |
| 10:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 139 |
| 11:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 139 |
| 12:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 139 |
| 13:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 139 |
| 14:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 139 |
| 15:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 139 |
| 16:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 139 |
| 17:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 139 |
| 18:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 139 |
| 19:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 139 |
| 20:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 138 |
| 21:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 138 |
| 22:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 138 |
| 23:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 138 |
| <b>5/8</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 138 |
| 1:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 138 | 138 |
| 2:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 138 | 138 |
| 3:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 47   | 138 | 138 |
| 4:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 47   | 138 | 138 |
| 5:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 47   | 138 | 138 |
| 6:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 47   | 138 | 138 |
| 7:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 47   | 138 | 138 |
| 8:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 47   | 138 | 138 |
| 9:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 139 |
| 10:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 139 |
| 11:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 139 |
| 12:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 139 |
| 13:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 139 |
| 14:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 139 |
| 15:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 139 |
| 16:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 139 |
| 17:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 48   | 139 | 139 |
| 18:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 47   | 139 | 139 |
| 19:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 47   | 139 | 139 |
| 20:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 47   | 139 | 139 |
| 21:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 47   | 139 | 138 |
| 22:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 47   | 139 | 138 |
| 23:00      | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 47   | 138 | 138 |
| <b>5/9</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 47   | 138 | 138 |
| 1:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 24  | 47   | 138 | 138 |
| 2:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 23  | 47   | 138 | 138 |
| 3:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 23  | 47   | 138 | 138 |

(単位:  $\mu$ SV/h)

|             | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 | MP7 | MP8 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 4:00        | 6   | 27  | 20  | 18  | 23  | 47   | 138 | 137 |
| 5:00        | 6   | 27  | 20  | 18  | 23  | 47   | 138 | 137 |
| 6:00        | 6   | 27  | 20  | 18  | 23  | 47   | 138 | 137 |
| 7:00        | 6   | 27  | 20  | 18  | 23  | 47   | 138 | 138 |
| 8:00        | 6   | 27  | 20  | 18  | 23  | 47   | 138 | 138 |
| 9:00        | 6   | 27  | 20  | 18  | 23  | 47   | 138 | 138 |
| 10:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 23  | 47   | 138 | 138 |
| 11:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 23  | 47   | 138 | 138 |
| 12:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 23  | 47   | 138 | 138 |
| 13:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 23  | 47   | 138 | 138 |
| 14:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 23  | 47   | 138 | 138 |
| 15:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 23  | 47   | 138 | 138 |
| 16:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 23  | 47   | 138 | 138 |
| 17:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 23  | 47   | 138 | 138 |
| 18:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 23  | 47   | 138 | 138 |
| 19:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 23  | 47   | 138 | 137 |
| 20:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 23  | 47   | 138 | 137 |
| 21:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 23  | 47   | 138 | 137 |
| 22:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 23  | 47   | 138 | 137 |
| 23:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 23  | 47   | 138 | 137 |
| <b>5/10</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00        | 6   | 27  | 20  | 18  | 23  | 47   | 138 | 137 |
| 1:00        | 6   | 27  | 20  | 18  | 23  | 47   | 138 | 137 |
| 2:00        | 6   | 27  | 20  | 18  | 23  | 47   | 138 | 137 |
| 3:00        | 6   | 27  | 20  | 18  | 23  | 47   | 138 | 137 |
| 4:00        | 6   | 27  | 20  | 18  | 23  | 47   | 137 | 137 |
| 5:00        | 6   | 27  | 20  | 18  | 23  | 47   | 137 | 137 |
| 6:00        | 6   | 26  | 20  | 18  | 23  | 46   | 136 | 136 |
| 7:00        | 6   | 27  | 20  | 18  | 23  | 46   | 137 | 136 |
| 8:00        | 6   | 27  | 20  | 18  | 23  | 46   | 137 | 136 |
| 9:00        | 6   | 27  | 20  | 18  | 23  | 46   | 137 | 137 |
| 10:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 23  | 46   | 137 | 136 |
| 11:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 23  | 46   | 137 | 136 |
| 12:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 23  | 46   | 137 | 137 |
| 13:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 23  | 46   | 137 | 137 |
| 14:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 23  | 46   | 137 | 137 |
| 15:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 23  | 46   | 138 | 137 |
| 16:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 23  | 46   | 138 | 137 |
| 17:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 23  | 46   | 137 | 136 |
| 18:00       | 6   | 27  | 20  | 18  | 23  | 46   | 137 | 136 |
| <b>5/11</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00        | 6   | 26  | 19  | 17  | 23  | 46   | 136 | 136 |
| 6:00        | 6   | 26  | 19  | 17  | 23  | 46   | 136 | 136 |
| 12:00       | 6   | 27  | 19  | 17  | 23  | 46   | 136 | 136 |
| 18:00       | 6   | 28  | 19  | 17  | 22  | 45   | 135 | 134 |
| <b>5/12</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00        | 6   | 26  | 19  | 17  | 22  | 45   | 133 | 133 |
| 6:00        | 6   | 26  | 19  | 17  | 22  | 45   | 133 | 133 |
| 12:00       | 6   | 26  | 19  | 17  | 22  | 45   | 134 | 134 |
| 18:00       | 6   | 26  | 19  | 17  | 21  | 45   | 131 | 132 |
| <b>5/13</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00        | 6   | 25  | 18  | 16  | 21  | 43   | 129 | 130 |
| 6:00        | 6   | 25  | 18  | 16  | 21  | 43   | 130 | 132 |
| 12:00       | 6   | 26  | 19  | 17  | 21  | 44   | 132 | 133 |
| 18:00       | 6   | 26  | 19  | 17  | 22  | 44   | 133 | 134 |

(単位:  $\mu$ SV/h)

|             | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 | MP7 | MP8 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| <b>5/14</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00        | 6   | 26  | 19  | 17  | 21  | 44   | 132 | 134 |
| 6:00        | 6   | 26  | 19  | 17  | 21  | 44   | 132 | 134 |
| 12:00       | 6   | 26  | 19  | 17  | 21  | 44   | 133 | 134 |
| 18:00       | 6   | 26  | 19  | 17  | 22  | 44   | 133 | 134 |
| <b>5/15</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00        | 6   | 26  | 19  | 17  | 21  | 44   | 133 | 134 |
| 6:00        | 6   | 26  | 19  | 17  | 21  | 44   | 132 | 134 |
| 12:00       | 6   | 26  | 19  | 17  | 21  | 44   | 133 | 134 |
| 18:00       | 6   | 26  | 19  | 17  | 21  | 44   | 133 | 134 |
| <b>5/16</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00        | 6   | 26  | 19  | 17  | 21  | 44   | 132 | 134 |
| 6:00        | 6   | 26  | 19  | 16  | 21  | 43   | 132 | 134 |
| 12:00       | 6   | 26  | 19  | 17  | 21  | 44   | 132 | 133 |
| 18:00       | 6   | 26  | 19  | 17  | 21  | 43   | 132 | 133 |
| <b>5/17</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00        | 6   | 26  | 19  | 16  | 21  | 43   | 132 | 133 |
| 6:00        | 6   | 26  | 19  | 16  | 21  | 43   | 131 | 133 |
| 12:00       | 6   | 26  | 19  | 17  | 21  | 43   | 132 | 133 |
| 18:00       | 6   | 26  | 19  | 16  | 21  | 43   | 132 | 133 |
| <b>5/18</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00        | 6   | 26  | 18  | 16  | 21  | 43   | 131 | 132 |
| 6:00        | 6   | 26  | 18  | 16  | 21  | 43   | 130 | 132 |
| 12:00       | 6   | 26  | 19  | 16  | 21  | 43   | 131 | 134 |
| 18:00       | 6   | 26  | 18  | 16  | 21  | 43   | 131 | 132 |
| <b>5/19</b> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 0:00        | 6   | 26  | 18  | 16  | 21  | 43   | 131 | 132 |
| 6:00        | 6   | 26  | 18  | 16  | 20  | 43   | 130 | 132 |
| 12:00       | 6   | 26  | 18  | 16  | 21  | 43   | 131 | 132 |



東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

|             | 場所    | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|-------|-------------------------|
| <b>3/19</b> |       |                         |
| 10:40       | 西門    | 330.200                 |
| 10:50       | 西門    | 327.100                 |
| 11:00       | 西門    | 322.600                 |
| 11:10       | 西門    | 319.800                 |
| 11:20       | 西門    | 315.000                 |
| 11:30       | 西門    | 313.100                 |
| 11:40       | 事務本館北 | 3,954.000               |
| 11:50       | 事務本館北 | 3,901.000               |
| 12:00       | 事務本館北 | 3,882.000               |
| 12:10       | 事務本館北 | 3,828.000               |
| 12:20       | 事務本館北 | 3,802.000               |
| 12:30       | 事務本館北 | 3,749.000               |
| 12:40       | 事務本館北 | 3,704.000               |
| 12:50       | 事務本館北 | 3,655.000               |
| 13:00       | 事務本館北 | 3,629.000               |
| 13:10       | 事務本館北 | 3,594.000               |
| 13:20       | 事務本館北 | 3,565.000               |
| 13:30       | 事務本館北 | 3,529.000               |
| 13:40       | 事務本館北 | 3,491.000               |
| 13:50       | 事務本館北 | 3,473.000               |
| 14:00       | 事務本館北 | 3,443.000               |
| 14:10       | 事務本館北 | 3,417.000               |
| 14:20       | 事務本館北 | 3,396.000               |
| 14:30       | 事務本館北 | 3,375.000               |
| 14:40       | 事務本館北 | 3,348.000               |
| 14:50       | 事務本館北 | 3,340.000               |
| 15:00       | 事務本館北 | 3,279.000               |
| 15:10       | 事務本館北 | 3,281.000               |
| 15:20       | 事務本館北 | 3,229.000               |
| 15:30       | 事務本館北 | 3,194.000               |
| 15:40       | 事務本館北 | 3,474.000               |
| 15:50       | 事務本館北 | 3,167.000               |
| 16:00       | 事務本館北 | 3,165.000               |
| 16:10       | 事務本館北 | 3,137.000               |
| 16:20       | 事務本館北 | 3,135.000               |
| 16:30       | 事務本館北 | 3,126.000               |
| 16:42       | 事務本館北 | 3,111.000               |
| 16:50       | 事務本館北 | 3,089.000               |
| 17:06       | 事務本館北 | 3,078.000               |
| 17:10       | 事務本館北 | 3,071.000               |
| 17:20       | 事務本館北 | 3,058.000               |
| 17:30       | 事務本館北 | 3,051.000               |
| 17:40       | 事務本館北 | 3,033.000               |
| 17:50       | 事務本館北 | 3,024.000               |
| 18:00       | 事務本館北 | 3,020.000               |
| 18:10       | 事務本館北 | 3,007.000               |
| 18:20       | 事務本館北 | 3,002.000               |
| 18:30       | 事務本館北 | 2,998.000               |
| 18:40       | 事務本館北 | 2,992.000               |
| 18:50       | 事務本館北 | 2,978.000               |
| 19:00       | 事務本館北 | 2,972.000               |
| 19:10       | 事務本館北 | 2,965.000               |
| 19:20       | 事務本館北 | 2,961.000               |
| 19:30       | 事務本館北 | 2,957.000               |
| 19:40       | 事務本館北 | 2,946.000               |
| 19:50       | 事務本館北 | 2,941.000               |
| 20:00       | 事務本館北 | 2,937.000               |
| 20:10       | 事務本館北 | 2,931.000               |
| 20:20       | 事務本館北 | 2,924.000               |
| 20:30       | 事務本館北 | 2,917.000               |
| 20:40       | 事務本館北 | 2,912.000               |
| 20:50       | 事務本館北 | 2,909.000               |
| 21:00       | 事務本館北 | 2,906.000               |
| 21:10       | 事務本館北 | 2,900.000               |

|             | 場所    | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|-------|-------------------------|
| <b>3/19</b> |       |                         |
| 21:20       | 事務本館北 | 2,895.000               |
| 21:30       | 事務本館北 | 2,891.000               |
| 21:40       | 事務本館北 | 2,883.000               |
| 21:50       | 事務本館北 | 2,880.000               |
| 22:00       | 事務本館北 | 2,880.000               |
| 22:10       | 事務本館北 | 2,876.000               |
| 22:20       | 事務本館北 | 2,855.000               |
| 22:30       | 事務本館北 | 2,854.000               |
| 22:40       | 事務本館北 | 2,847.000               |
| 22:50       | 事務本館北 | 2,844.000               |
| 23:00       | 事務本館北 | 2,841.000               |
| 23:10       | 事務本館北 | 2,836.000               |
| 23:20       | 事務本館北 | 2,828.000               |
| 23:30       | 事務本館北 | 2,828.000               |
| 23:40       | 事務本館北 | 2,826.000               |
| 23:50       | 事務本館北 | 2,823.000               |
| <b>3/20</b> |       |                         |
| 0:00        | 事務本館北 | 2,821.000               |
| 0:10        | 事務本館北 | 2,814.000               |
| 0:20        | 事務本館北 | 2,808.000               |
| 0:30        | 事務本館北 | 2,805.000               |
| 0:40        | 事務本館北 | 2,803.000               |
| 0:50        | 事務本館北 | 2,791.000               |
| 1:00        | 事務本館北 | 2,797.000               |
| 1:10        | 事務本館北 | 2,794.000               |
| 1:20        | 事務本館北 | 2,793.000               |
| 1:30        | 事務本館北 | 2,788.000               |
| 1:40        | 事務本館北 | 2,785.000               |
| 1:50        | 事務本館北 | 2,781.000               |
| 2:00        | 事務本館北 | 2,778.000               |
| 2:10        | 事務本館北 | 2,773.000               |
| 2:20        | 事務本館北 | 2,771.000               |
| 2:30        | 事務本館北 | 2,767.000               |
| 2:40        | 事務本館北 | 2,764.000               |
| 2:50        | 事務本館北 | 2,761.000               |
| 3:00        | 事務本館北 | 2,759.000               |
| 3:10        | 事務本館北 | 2,745.000               |
| 3:20        | 事務本館北 | 2,745.000               |
| 3:30        | 事務本館北 | 2,741.000               |
| 3:40        | 事務本館北 | 2,758.000               |
| 3:50        | 事務本館北 | 3,185.000               |
| 4:00        | 事務本館北 | 2,939.000               |
| 4:10        | 事務本館北 | 2,771.000               |
| 4:20        | 事務本館北 | 2,743.000               |
| 4:30        | 事務本館北 | 2,739.000               |
| 4:40        | 西門    | 273.200                 |
| 4:50        | 西門    | 271.800                 |
| 5:00        | 西門    | 271.200                 |
| 5:10        | 西門    | 270.900                 |
| 5:20        | 西門    | 270.400                 |
| 5:30        | 西門    | 269.800                 |
| 5:40        | 西門    | 269.500                 |
| 5:50        | 事務本館北 | 2,683.000               |
| 6:00        | 事務本館北 | 2,679.000               |
| 6:10        | 事務本館北 | 2,679.000               |
| 6:20        | 事務本館北 | 2,677.000               |
| 6:30        | 事務本館北 | 2,670.000               |
| 6:40        | 事務本館北 | 2,654.000               |
| 6:50        | 事務本館北 | 2,664.000               |
| 7:00        | 事務本館北 | 2,661.000               |
| 7:10        | 事務本館北 | 2,661.000               |
| 7:20        | 事務本館北 | 2,659.000               |
| 7:30        | 事務本館北 | 2,652.000               |
| 7:40        | 事務本館北 | 2,653.000               |

|             | 場所    | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|-------|-------------------------|
| <b>3/20</b> |       |                         |
| 7:50        | 事務本館北 | 2,637.000               |
| 8:00        | 事務本館北 | 2,630.000               |
| 8:10        | 事務本館北 | 2,629.000               |
| 8:20        | 事務本館北 | 2,627.000               |
| 8:30        | 事務本館北 | 2,625.000               |
| 8:40        | 事務本館北 | 2,619.000               |
| 8:50        | 事務本館北 | 2,617.000               |
| 9:00        | 事務本館北 | 2,614.000               |
| 9:10        | 事務本館北 | 2,614.000               |
| 9:20        | 事務本館北 | 2,608.000               |
| 9:30        | 事務本館北 | 2,623.000               |
| 9:40        | 事務本館北 | 2,661.000               |
| 9:50        | 事務本館北 | 2,742.000               |
| 10:00       | 事務本館北 | 2,726.000               |
| 10:10       | 事務本館北 | 2,608.000               |
| 10:20       | 事務本館北 | 2,605.000               |
| 10:30       | 事務本館北 | 2,596.000               |
| 10:40       | 事務本館北 | 2,589.000               |
| 10:50       | 事務本館北 | 2,583.000               |
| 11:00       | 事務本館北 | 2,579.000               |
| 11:10       | 事務本館北 | 2,578.000               |
| 11:20       | 事務本館北 | 2,569.000               |
| 11:30       | 事務本館北 | 2,571.000               |
| 11:40       | 事務本館北 | 2,562.000               |
| 11:50       | 事務本館北 | 2,564.000               |
| 12:00       | 事務本館北 | 2,559.000               |
| 12:10       | 事務本館北 | 2,558.000               |
| 12:20       | 事務本館北 | 2,552.000               |
| 12:30       | 事務本館北 | 2,551.000               |
| 12:40       | 事務本館北 | 2,551.000               |
| 12:50       | 事務本館北 | 2,550.000               |
| 13:00       | 事務本館北 | 2,567.000               |
| 13:10       | 事務本館北 | 2,588.000               |
| 13:20       | 事務本館北 | 2,660.000               |
| 13:30       | 事務本館北 | 2,563.000               |
| 13:40       | 事務本館北 | 2,654.000               |
| 13:50       | 事務本館北 | 2,741.000               |
| 14:00       | 事務本館北 | 2,768.000               |
| 14:10       | 事務本館北 | 2,999.000               |
| 14:20       | 事務本館北 | 2,923.000               |
| 14:30       | 事務本館北 | 3,056.000               |
| 14:40       | 事務本館北 | 3,202.000               |
| 14:50       | 事務本館北 | 3,346.000               |
| 15:00       | 事務本館北 | 3,054.000               |
| 15:10       | 事務本館北 | 3,071.000               |
| 15:20       | 事務本館北 | 3,342.000               |
| 15:30       | 事務本館北 | 3,337.000               |
| 15:40       | 事務本館北 | 3,003.000               |
| 15:50       | 事務本館北 | 3,046.000               |
| 16:00       | 事務本館北 | 3,171.000               |
| 16:10       | 事務本館北 | 2,940.000               |
| 16:20       | 事務本館北 | 2,851.000               |
| 16:30       | 事務本館北 | 2,830.000               |
| 16:40       | 事務本館北 | 2,960.000               |
| 16:50       | 事務本館北 | 2,839.000               |
| 17:00       | 事務本館北 | 2,773.000               |
| 17:10       |       |                         |
| 17:20       |       |                         |
| 17:30       | 事務本館北 | 2,729.000               |
| 17:40       |       |                         |
| 17:50       |       |                         |
| 18:00       | 事務本館北 | 2,693.000               |
| 18:10       |       |                         |
| 18:20       |       |                         |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

|             | 場所    | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|-------|-------------------------|
| <b>3/20</b> |       |                         |
| 18:30       | 事務本館北 | 2,658.000               |
| 18:40       |       |                         |
| 18:50       |       |                         |
| 19:00       | 事務本館北 | 2,623.000               |
| 19:10       | 事務本館北 | 2,683.000               |
| 19:20       | 事務本館北 | 2,614.000               |
| 19:30       | 事務本館北 | 2,602.000               |
| 19:40       | 事務本館北 | 2,595.000               |
| 19:50       | 事務本館北 | 2,632.000               |
| 20:00       | 事務本館北 | 2,828.000               |
| 20:10       | 事務本館北 | 2,704.000               |
| 20:20       | 事務本館北 | 2,682.000               |
| 20:30       | 事務本館北 | 2,586.000               |
| 20:40       | 事務本館北 | 2,552.000               |
| 20:50       | 事務本館北 | 2,550.000               |
| 21:00       | 事務本館北 | 2,542.000               |
| 21:10       | 事務本館北 | 2,537.000               |
| 21:20       | 事務本館北 | 2,532.000               |
| 21:30       | 事務本館北 | 2,518.000               |
| 21:40       | 事務本館北 | 2,517.000               |
| 21:50       | 事務本館北 | 2,510.000               |
| 22:00       | 事務本館北 | 2,506.000               |
| 22:10       | 事務本館北 | 2,503.000               |
| 22:20       | 事務本館北 | 2,492.000               |
| 22:30       | 事務本館北 | 2,487.000               |
| 22:40       | 事務本館北 | 2,485.000               |
| 22:50       | 事務本館北 | 2,483.000               |
| 23:00       | 事務本館北 | 2,475.000               |
| 23:10       | 事務本館北 | 2,469.000               |
| 23:20       | 事務本館北 | 2,462.000               |
| 23:30       | 事務本館北 | 2,455.000               |
| 23:40       | 事務本館北 | 2,457.000               |
| 23:50       | 事務本館北 | 2,453.000               |
| <b>3/21</b> |       |                         |
| 0:00        | 事務本館北 | 2,452.000               |
| 0:10        | 事務本館北 | 2,449.000               |
| 0:20        | 事務本館北 | 2,444.000               |
| 0:30        | 事務本館北 | 2,439.000               |
| 0:40        | 事務本館北 | 2,438.000               |
| 0:50        | 事務本館北 | 2,433.000               |
| 1:00        | 事務本館北 | 2,431.000               |
| 1:10        | 事務本館北 | 2,429.000               |
| 1:20        | 事務本館北 | 2,426.000               |
| 1:30        | 事務本館北 | 2,421.000               |
| 1:40        | 事務本館北 | 2,401.000               |
| 1:50        | 事務本館北 | 2,398.000               |
| 2:00        | 事務本館北 | 2,396.000               |
| 2:10        | 事務本館北 | 2,392.000               |
| 2:20        | 事務本館北 | 2,389.000               |
| 2:30        | 事務本館北 | 2,385.000               |
| 2:40        | 事務本館北 | 2,383.000               |
| 2:50        | 事務本館北 | 2,380.000               |
| 3:00        | 事務本館北 | 2,378.000               |
| 3:10        | 事務本館北 | 2,375.000               |
| 3:20        | 事務本館北 | 2,372.000               |
| 3:30        | 事務本館北 | 2,370.000               |
| 3:40        | 事務本館北 | 2,366.000               |
| 3:50        | 事務本館北 | 2,364.000               |
| 4:00        | 事務本館北 | 2,362.000               |
| 4:10        | 事務本館北 | 2,356.000               |
| 4:20        | 事務本館北 | 2,351.000               |
| 4:30        | 事務本館北 | 2,350.000               |
| 4:40        | 事務本館北 | 2,347.000               |
| 4:50        | 事務本館北 | 2,345.000               |

|             | 場所    | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|-------|-------------------------|
| <b>3/21</b> |       |                         |
| 5:00        | 事務本館北 | 2,343.000               |
| 5:10        | 事務本館北 | 2,341.000               |
| 5:20        | 事務本館北 | 2,339.000               |
| 5:30        | 事務本館北 | 2,336.000               |
| 5:40        | 事務本館北 | 2,333.000               |
| 5:50        | 事務本館北 | 2,330.000               |
| 6:00        | 事務本館北 | 2,324.000               |
| 6:10        | 事務本館北 | 2,326.000               |
| 6:20        | 事務本館北 | 2,325.000               |
| 6:30        | 事務本館北 | 2,319.000               |
| 6:40        | 事務本館北 | 2,312.000               |
| 6:50        | 事務本館北 | 2,293.000               |
| 7:00        | 事務本館北 | 2,283.000               |
| 7:10        | 事務本館北 | 2,271.000               |
| 7:20        | 事務本館北 | 2,251.000               |
| 7:30        | 事務本館北 | 2,232.000               |
| 7:40        | 事務本館北 | 2,215.000               |
| 7:50        | 事務本館北 | 2,200.000               |
| 8:00        | 事務本館北 | 2,168.000               |
| 8:10        | 事務本館北 | 2,161.000               |
| 8:20        | 事務本館北 | 2,147.000               |
| 8:30        | 事務本館北 | 2,140.000               |
| 8:40        | 事務本館北 | 2,128.000               |
| 8:50        | 事務本館北 | 2,126.000               |
| 9:00        | 事務本館北 | 2,122.000               |
| 9:10        | 事務本館北 | 2,120.000               |
| 9:20        | 事務本館北 | 2,127.000               |
| 9:30        | 事務本館北 | 2,114.000               |
| 9:40        | 事務本館北 | 2,111.000               |
| 9:50        | 事務本館北 | 2,108.000               |
| 10:00       | 事務本館北 | 2,098.000               |
| 10:10       | 事務本館北 | 2,100.000               |
| 10:20       | 事務本館北 | 2,100.000               |
| 10:30       | 事務本館北 | 2,100.000               |
| 10:40       | 事務本館北 | 2,102.000               |
| 10:50       | 事務本館北 | 2,105.000               |
| 11:00       | 事務本館北 | 2,107.000               |
| 11:10       | 事務本館北 | 2,107.000               |
| 11:20       | 事務本館北 | 2,108.000               |
| 11:30       | 事務本館北 | 2,110.000               |
| 11:40       | 事務本館北 | 2,112.000               |
| 11:50       | 事務本館北 | 2,113.000               |
| 12:00       | 事務本館北 | 2,108.000               |
| 12:10       | 事務本館北 | 2,112.000               |
| 12:20       | 事務本館北 | 2,107.000               |
| 12:30       | 事務本館北 | 2,111.000               |
| 12:40       | 事務本館北 | 2,112.000               |
| 12:50       | 事務本館北 | 2,110.000               |
| 13:00       | 事務本館北 | 2,105.000               |
| 13:10       | 事務本館北 | 2,103.000               |
| 13:20       | 事務本館北 | 2,098.000               |
| 13:30       | 事務本館北 | 2,092.000               |
| 13:40       | 事務本館北 | 2,089.000               |
| 13:50       | 事務本館北 | 2,068.000               |
| 14:00       | 事務本館北 | 2,064.000               |
| 14:10       | 事務本館北 | 2,053.000               |
| 14:20       | 事務本館北 | 2,043.000               |
| 14:30       | 事務本館北 | 2,039.000               |
| 14:40       | 事務本館北 | 2,035.000               |
| 14:50       | 事務本館北 | 2,029.000               |
| 15:00       | 事務本館北 | 2,019.000               |
| 15:10       | 事務本館北 | 2,019.000               |
| 15:20       | 事務本館北 | 2,013.000               |
| 15:30       | 事務本館北 | 2,013.000               |

|             | 場所    | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|-------|-------------------------|
| <b>3/21</b> |       |                         |
| 15:40       | 事務本館北 | 2,012.000               |
| 15:50       | 事務本館北 | 2,013.000               |
| 16:00       | 事務本館北 | 2,016.000               |
| 16:10       | 事務本館北 | 2,013.000               |
| 16:20       | 事務本館北 | 2,011.000               |
| 16:30       | 事務本館北 | 2,015.000               |
| 16:42       | 正門    | 1,140.000               |
| 16:50       | 正門    | 508.000                 |
| 17:06       | MP7   | 1292.0                  |
| 17:10       |       |                         |
| 17:20       |       |                         |
| 17:30       | 正門    | 729.000                 |
| 17:40       | 正門    | 494.300                 |
| 17:50       | 正門    | 1,383.000               |
| 18:00       | 正門    | 1,757.000               |
| 18:10       | 正門    | 1,256.000               |
| 18:20       | 正門    | 1,428.000               |
| 18:30       | 正門    | 1,932.000               |
| 18:40       | 正門    | 1,499.000               |
| 18:50       | 正門    | 1,105.000               |
| 19:00       | 正門    | 1,201.000               |
| 19:10       | 正門    | 823.600                 |
| 19:20       | 正門    | 700.100                 |
| 19:30       | 正門    | 587.300                 |
| 19:40       | 正門    | 503.900                 |
| 19:50       | 正門    | 496.200                 |
| 20:00       | 正門    | 493.500                 |
| 20:10       | 正門    | 529.300                 |
| 20:20       | 正門    | 471.200                 |
| 20:30       | 正門    | 442.200                 |
| 20:40       | 正門    | 432.400                 |
| 20:50       | 正門    | 424.500                 |
| 21:00       | 正門    | 417.100                 |
| 21:10       | 正門    | 410.400                 |
| 21:20       | 正門    | 403.800                 |
| 21:30       | 正門    | 398.000                 |
| 21:40       | 正門    | 390.600                 |
| 21:50       | 正門    | 384.900                 |
| 22:00       | 正門    | 380.000                 |
| 22:10       | 正門    | 374.500                 |
| 22:20       | 正門    | 369.600                 |
| 22:30       | 正門    | 365.000                 |
| 22:40       | 正門    | 360.900                 |
| 22:50       | 正門    | 356.000                 |
| 23:00       | 正門    | 352.700                 |
| 23:10       | 正門    | 348.500                 |
| 23:20       | 正門    | 344.600                 |
| 23:30       | 正門    | 341.500                 |
| 23:40       | 正門    | 338.500                 |
| 23:50       | 正門    | 334.100                 |
| <b>3/22</b> |       |                         |
| 0:00        | 正門    | 331.800                 |
| 0:10        | 正門    | 329.300                 |
| 0:20        | 正門    | 327.500                 |
| 0:30        | 正門    | 325.800                 |
| 0:40        | 正門    | 323.900                 |
| 0:50        | 正門    | 320.800                 |
| 1:00        | 正門    | 314.800                 |
| 1:10        | 正門    | 313.000                 |
| 1:20        | 正門    | 311.300                 |
| 1:30        | 正門    | 308.900                 |
| 1:40        | 正門    | 308.400                 |
| 1:50        | 正門    | 305.900                 |
| 2:00        | 正門    | 304.500                 |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>3/22</b> |    |                         |
| 2:10        | 正門 | 303.200                 |
| 2:20        | 正門 | 301.300                 |
| 2:30        | 正門 | 299.700                 |
| 2:40        | 正門 | 298.000                 |
| 2:50        | 正門 | 296.200                 |
| 3:00        | 正門 | 294.900                 |
| 3:10        | 正門 | 293.800                 |
| 3:20        | 正門 | 293.600                 |
| 3:30        | 正門 | 291.600                 |
| 3:40        | 正門 | 291.100                 |
| 3:50        | 正門 | 290.000                 |
| 4:00        | 正門 | 288.900                 |
| 4:10        | 正門 | 288.100                 |
| 4:20        | 正門 | 287.000                 |
| 4:30        | 正門 | 286.000                 |
| 4:40        | 正門 | 283.600                 |
| 4:50        | 正門 | 280.100                 |
| 5:00        | 正門 | 273.900                 |
| 5:10        | 正門 | 271.000                 |
| 5:20        | 正門 | 268.000                 |
| 5:30        | 正門 | 267.400                 |
| 5:40        | 正門 | 265.800                 |
| 5:50        | 正門 | 265.300                 |
| 6:00        | 正門 | 264.600                 |
| 6:10        | 正門 | 264.300                 |
| 6:20        | 正門 | 265.500                 |
| 6:30        | 正門 | 263.700                 |
| 6:40        | 正門 | 262.600                 |
| 6:50        | 正門 | 262.100                 |
| 7:00        | 正門 | 261.900                 |
| 7:10        | 正門 | 261.800                 |
| 7:20        | 正門 | 261.700                 |
| 7:30        | 正門 | 261.600                 |
| 7:40        | 正門 | 261.200                 |
| 7:50        | 正門 | 261.000                 |
| 8:00        | 正門 | 260.900                 |
| 8:10        | 正門 | 260.800                 |
| 8:20        | 正門 | 260.500                 |
| 8:30        | 正門 | 260.300                 |
| 8:40        | 正門 | 260.400                 |
| 8:50        | 正門 | 260.200                 |
| 9:00        | 正門 | 260.200                 |
| 9:10        | 正門 | 260.100                 |
| 9:20        | 正門 | 260.000                 |
| 9:30        | 正門 | 259.900                 |
| 9:40        | 正門 | 259.400                 |
| 9:50        | 正門 | 259.500                 |
| 10:00       | 正門 | 260.200                 |
| 10:10       | 正門 | 259.400                 |
| 10:20       | 正門 | 258.900                 |
| 10:30       | 正門 | 258.700                 |
| 10:40       | 正門 | 258.400                 |
| 10:50       | 正門 | 257.300                 |
| 11:00       | 正門 | 257.500                 |
| 11:10       | 正門 | 257.100                 |
| 11:20       | 正門 | 256.900                 |
| 11:30       | 正門 | 256.500                 |
| 11:40       | 正門 | 256.500                 |
| 11:50       | 正門 | 256.400                 |
| 12:00       | 正門 | 256.300                 |
| 12:10       | 正門 | 256.000                 |
| 12:20       | 正門 | 256.100                 |
| 12:30       | 正門 | 256.300                 |
| 12:40       | 正門 | 255.600                 |

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>3/22</b> |    |                         |
| 12:50       | 正門 | 255.800                 |
| 13:00       | 正門 | 255.600                 |
| 13:10       | 正門 | 255.700                 |
| 13:20       | 正門 | 255.200                 |
| 13:30       | 正門 | 254.800                 |
| 13:40       | 正門 | 254.800                 |
| 13:50       | 正門 | 254.500                 |
| 14:00       | 正門 | 254.600                 |
| 14:10       | 正門 | 254.300                 |
| 14:20       | 正門 | 254.400                 |
| 14:30       | 正門 | 254.300                 |
| 14:40       | 正門 | 244.300                 |
| 14:50       | 正門 | 254.400                 |
| 15:00       | 正門 | 254.100                 |
| 15:10       | 正門 | 255.300                 |
| 15:20       | 正門 | 265.700                 |
| 15:30       | 正門 | 277.500                 |
| 15:40       | 正門 | 265.200                 |
| 15:50       | 正門 | 258.800                 |
| 16:00       | 正門 | 274.000                 |
| 16:10       | 正門 | 280.600                 |
| 16:20       | 正門 | 330.600                 |
| 16:30       | 正門 | 352.300                 |
| 16:40       | 正門 | 384.200                 |
| 16:50       | 正門 | 294.000                 |
| 17:00       | 正門 | 330.800                 |
| 17:10       | 正門 | 420.400                 |
| 17:20       | 正門 | 388.700                 |
| 17:30       | 正門 | 351.600                 |
| 17:40       | 正門 | 278.900                 |
| 17:50       | 正門 | 275.200                 |
| 18:00       | 正門 | 265.500                 |
| 18:10       | 正門 | 264.100                 |
| 18:20       | 正門 | 261.500                 |
| 18:30       | 正門 | 324.600                 |
| 18:40       | 正門 | 322.800                 |
| 18:50       | 正門 | 303.800                 |
| 19:00       | 正門 | 367.900                 |
| 19:10       | 正門 | 363.100                 |
| 19:20       | 正門 | 320.900                 |
| 19:30       | 正門 | 472.700                 |
| 19:40       | 正門 | 340.700                 |
| 19:50       | 正門 | 258.000                 |
| 20:00       | 正門 | 254.100                 |
| 20:10       | 正門 | 253.400                 |
| 20:20       | 正門 | 252.500                 |
| 20:30       | 正門 | 251.500                 |
| 20:40       | 正門 | 250.500                 |
| 20:50       | 正門 | 249.100                 |
| 21:00       | 正門 | 246.100                 |
| 21:10       | 正門 | 244.400                 |
| 21:20       | 正門 | 242.800                 |
| 21:30       | 正門 | 241.000                 |
| 21:40       | 正門 | 240.600                 |
| 21:50       | 正門 | 239.500                 |
| 22:00       | 正門 | 239.300                 |
| 22:10       | 正門 | 237.000                 |
| 22:20       | 正門 | 237.400                 |
| 22:30       | 正門 | 236.200                 |
| 22:40       | 正門 | 235.700                 |
| 22:50       | 正門 | 235.800                 |
| 23:00       | 正門 | 235.900                 |
| 23:10       | 正門 | 235.900                 |
| 23:20       | 正門 | 235.500                 |

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>3/22</b> |    |                         |
| 23:30       | 正門 | 234.800                 |
| 23:40       | 正門 | 234.100                 |
| 23:50       | 正門 | 233.800                 |
| <b>3/23</b> |    |                         |
| 0:00        | 正門 | 233.400                 |
| 0:10        | 正門 | 233.300                 |
| 0:20        | 正門 | 232.300                 |
| 0:30        | 正門 | 231.600                 |
| 0:40        | 正門 | 230.100                 |
| 0:50        | 正門 | 229.400                 |
| 1:00        | 正門 | 227.500                 |
| 1:10        | 正門 | 227.400                 |
| 1:20        | 正門 | 227.200                 |
| 1:30        | 正門 | 226.800                 |
| 1:40        | 正門 | 226.800                 |
| 1:50        | 正門 | 226.700                 |
| 2:00        | 正門 | 226.700                 |
| 2:10        | 正門 | 226.900                 |
| 2:20        | 正門 | 227.100                 |
| 2:30        | 正門 | 227.100                 |
| 2:40        | 正門 | 227.200                 |
| 2:50        | 正門 | 227.300                 |
| 3:00        | 正門 | 227.500                 |
| 3:10        | 正門 | 228.500                 |
| 3:20        | 正門 | 228.700                 |
| 3:30        | 正門 | 228.800                 |
| 3:40        | 正門 | 228.800                 |
| 3:50        | 正門 | 229.000                 |
| 4:00        | 正門 | 229.100                 |
| 4:10        | 正門 | 229.100                 |
| 4:20        | 正門 | 229.400                 |
| 4:30        | 正門 | 229.300                 |
| 4:40        | 正門 | 229.500                 |
| 4:50        | 正門 | 229.500                 |
| 5:00        | 正門 | 229.500                 |
| 5:10        | 正門 | 229.300                 |
| 5:20        | 正門 | 229.600                 |
| 5:30        | 正門 | 229.500                 |
| 5:40        | 正門 | 229.500                 |
| 5:50        | 正門 | 229.700                 |
| 6:00        | 正門 | 229.600                 |
| 6:10        | 正門 | 229.600                 |
| 6:20        | 正門 | 229.400                 |
| 6:30        | 正門 | 229.600                 |
| 6:40        | 正門 | 229.500                 |
| 6:50        | 正門 | 229.500                 |
| 7:00        | 正門 | 229.300                 |
| 7:10        | 正門 | 229.500                 |
| 7:20        | 正門 | 229.300                 |
| 7:30        | 正門 | 229.500                 |
| 7:40        | 正門 | 229.000                 |
| 7:50        | 正門 | 229.300                 |
| 8:00        | 正門 | 229.400                 |
| 8:10        | 正門 | 229.500                 |
| 8:20        | 正門 | 229.200                 |
| 8:30        | 正門 | 229.400                 |
| 8:40        | 正門 | 229.100                 |
| 8:50        | 正門 | 229.100                 |
| 9:00        | 正門 | 229.100                 |
| 9:10        | 正門 | 228.700                 |
| 9:20        | 正門 | 227.600                 |
| 9:30        | 正門 | 226.900                 |
| 9:40        | 正門 | 228.600                 |
| 9:50        | 正門 | 227.600                 |



東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>3/23</b> |    |                         |
| 10:00       | 正門 | 211.400                 |
| 10:10       | 正門 | 227.700                 |
| 10:20       | 正門 | 227.200                 |
| 10:30       | 正門 | 227.300                 |
| 10:40       | 正門 | 227.100                 |
| 10:50       | 正門 | 227.200                 |
| 11:00       | 正門 | 227.000                 |
| 11:10       | 正門 | 226.800                 |
| 11:20       | 正門 | 226.800                 |
| 11:30       | 正門 | 226.300                 |
| 11:40       | 正門 | 225.700                 |
| 11:50       | 正門 | 226.300                 |
| 12:00       | 正門 | 225.200                 |
| 12:10       | 正門 | 226.000                 |
| 12:20       | 正門 | 224.800                 |
| 12:30       | 正門 | 224.900                 |
| 12:40       | 正門 | 224.700                 |
| 12:50       | 正門 | 224.800                 |
| 13:00       | 正門 | 225.400                 |
| 13:10       | 正門 | 224.800                 |
| 13:20       | 正門 | 225.700                 |
| 13:30       | 正門 | 224.100                 |
| 13:40       | 正門 | 223.700                 |
| 13:50       | 正門 | 222.700                 |
| 14:00       | 正門 | 222.400                 |
| 14:10       | 正門 | 231.100                 |
| 14:20       | 正門 | 435.000                 |
| 14:30       | 正門 | 288.700                 |
| 14:40       | 正門 | 309.700                 |
| 14:50       | 正門 | 267.800                 |
| 15:00       | 正門 | 265.400                 |
| 15:10       | 正門 | 369.000                 |
| 15:20       | 正門 | 415.600                 |
| 15:30       | 正門 | 414.700                 |
| 15:40       | 正門 | 401.600                 |
| 15:50       | 正門 | 318.400                 |
| 16:00       | 正門 | 331.500                 |
| 16:10       | 正門 | 313.400                 |
| 16:20       | 正門 | 280.900                 |
| 16:30       | 正門 | 283.700                 |
| 16:40       | 正門 | 274.400                 |
| 16:50       | 正門 | 269.300                 |
| 17:00       | 正門 | 265.100                 |
| 17:10       | 正門 | 262.100                 |
| 17:20       | 正門 | 259.500                 |
| 17:30       | 正門 | 257.000                 |
| 17:40       | 正門 | 255.800                 |
| 17:50       | 正門 | 254.200                 |
| 18:00       | 正門 | 253.000                 |
| 18:10       | 正門 | 251.300                 |
| 18:20       | 正門 | 241.200                 |
| 18:30       | 正門 | 249.000                 |
| 18:40       | 正門 | 246.900                 |
| 18:50       | 正門 | 245.800                 |
| 19:00       | 正門 | 244.600                 |
| 19:10       | 正門 | 243.500                 |
| 19:20       | 正門 | 242.100                 |
| 19:30       | 正門 | 241.000                 |
| 19:40       | 正門 | 240.200                 |
| 19:50       | 正門 | 237.600                 |
| 20:00       | 正門 | 236.500                 |
| 20:10       | 正門 | 235.800                 |
| 20:20       | 正門 | 235.300                 |
| 20:30       | 正門 | 234.300                 |

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>3/23</b> |    |                         |
| 20:40       | 正門 | 233.200                 |
| 20:50       | 正門 | 232.800                 |
| 21:00       | 正門 | 232.300                 |
| 21:10       | 正門 | 231.500                 |
| 21:20       | 正門 | 230.600                 |
| 21:30       | 正門 | 230.200                 |
| 21:40       | 正門 | 229.500                 |
| 21:50       | 正門 | 228.800                 |
| 22:00       | 正門 | 228.300                 |
| 22:10       | 正門 | 227.300                 |
| 22:20       | 正門 | 226.800                 |
| 22:30       | 正門 | 226.500                 |
| 22:40       | 正門 | 225.800                 |
| 22:50       | 正門 | 225.400                 |
| 23:00       | 正門 | 224.900                 |
| 23:10       | 正門 | 224.700                 |
| 23:20       | 正門 | 224.300                 |
| 23:30       | 正門 | 224.000                 |
| 23:40       | 正門 | 223.000                 |
| 23:50       | 正門 | 223.000                 |
| <b>3/24</b> |    |                         |
| 0:00        | 正門 | 222.300                 |
| 0:10        | 正門 | 222.000                 |
| 0:20        | 正門 | 221.800                 |
| 0:30        | 正門 | 221.500                 |
| 0:40        | 正門 | 221.700                 |
| 0:50        | 正門 | 221.000                 |
| 1:00        | 正門 | 220.600                 |
| 1:10        | 正門 | 220.400                 |
| 1:20        | 正門 | 220.000                 |
| 1:30        | 正門 | 219.700                 |
| 1:40        | 正門 | 219.200                 |
| 1:50        | 正門 | 219.200                 |
| 2:00        | 正門 | 218.900                 |
| 2:10        | 正門 | 218.700                 |
| 2:20        | 正門 | 217.500                 |
| 2:30        | 正門 | 217.200                 |
| 2:40        | 正門 | 216.800                 |
| 2:50        | 正門 | 216.600                 |
| 3:00        | 正門 | 216.600                 |
| 3:10        | 正門 | 216.500                 |
| 3:20        | 正門 | 216.200                 |
| 3:30        | 正門 | 215.500                 |
| 3:40        | 正門 | 215.700                 |
| 3:50        | 正門 | 215.400                 |
| 4:00        | 正門 | 215.100                 |
| 4:10        | 正門 | 215.000                 |
| 4:20        | 正門 | 214.700                 |
| 4:30        | 正門 | 214.500                 |
| 4:40        | 正門 | 214.700                 |
| 4:50        | 正門 | 214.300                 |
| 5:00        | 正門 | 214.400                 |
| 5:10        | 正門 | 214.000                 |
| 5:20        | 正門 | 213.600                 |
| 5:30        | 正門 | 213.800                 |
| 5:40        | 正門 | 216.200                 |
| 5:50        | 正門 | 213.600                 |
| 6:00        | 正門 | 212.800                 |
| 6:10        | 正門 | 212.800                 |
| 6:20        | 正門 | 214.700                 |
| 6:30        | 正門 | 230.900                 |
| 6:40        | 正門 | 213.700                 |
| 6:50        | 正門 | 212.300                 |
| 7:00        | 正門 | 212.200                 |

|             | 場所   | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|------|-------------------------|
| <b>3/24</b> |      |                         |
| 7:10        | 正門   | 212.000                 |
| 7:20        | 正門   | 211.800                 |
| 7:30        | 正門   | 211.900                 |
| 7:40        | 正門   | 211.900                 |
| 7:50        | 正門   | 211.700                 |
| 8:00        | 正門   | 211.600                 |
| 8:10        | 正門   | 211.600                 |
| 8:20        | 正門   | 211.600                 |
| 8:30        | 正門   | 211.200                 |
| 8:40        | 正門   | 211.500                 |
| 8:50        | 正門   | 211.100                 |
| 9:00        | 正門   | 210.100                 |
| 9:10        | 正門   | 210.800                 |
| 9:20        | 正門   | 210.800                 |
| 9:30        | 正門   | 210.700                 |
| 9:40        | 正門   | 210.600                 |
| 9:50        | 正門   | 210.500                 |
| 10:00       | 正門   | 210.100                 |
| 10:10       | 正門   | 210.000                 |
| 10:20       | 正門   | 209.700                 |
| 10:30       | 正門   | 209.700                 |
| 10:40       | 正門   | 209.500                 |
| 10:50       | 正門   | 209.600                 |
| 11:00       | 正門   | 209.300                 |
| 11:10       | 正門   | 209.200                 |
| 11:20       | 正門   | 209.500                 |
| 11:30       | 正門   | 209.500                 |
| 11:40       | 正門   | 209.600                 |
| 11:50       | 正門   | 209.100                 |
| 12:00       | 正門   | 209.400                 |
| 12:10       | 正門   | 209.400                 |
| 12:20       | 正門   | 209.200                 |
| 12:30       | 正門   | 201.100                 |
| 12:40       | 正門   | 208.800                 |
| 12:50       | 正門   | 208.700                 |
| 13:00       | 正門   | 208.100                 |
| 13:10       | 正門   | 207.900                 |
| 13:20       | 正門   | 207.500                 |
| 13:30       | 正門   | 207.500                 |
| 13:40       | 正門   | 207.200                 |
| 13:50       | 正門   | 209.300                 |
| 14:00       | 正門   | 209.000                 |
| 14:10       | 正門   | 208.500                 |
| 14:20       | 免震棟前 | 429.500                 |
| 14:30       | 免震棟前 | 427.000                 |
| 14:40       |      | 210.000                 |
| 14:50       | 正門   | 210.000                 |
| 15:00       | 正門   | 209.800                 |
| 15:10       | 正門   | 209.400                 |
| 15:20       | 正門   | 209.200                 |
| 15:30       | 正門   | 208.800                 |
| 15:40       | 正門   | 208.000                 |
| 15:50       | 正門   | 207.600                 |
| 16:00       | 正門   | 207.400                 |
| 16:10       | 正門   | 207.300                 |
| 16:20       | 正門   | 207.100                 |
| 16:30       | 正門   | 207.100                 |
| 16:40       | 正門   | 206.900                 |
| 16:50       | 正門   | 206.500                 |
| 17:00       | 正門   | 206.400                 |
| 17:10       | 正門   | 205.300                 |
| 17:20       | 正門   | 208.100                 |
| 17:30       | 正門   | 206.000                 |
| 17:40       | 正門   | 205.600                 |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>3/24</b> |    |                         |
| 17:50       | 正門 | 205.300                 |
| 18:00       | 正門 | 204.600                 |
| 18:10       | 正門 | 204.900                 |
| 18:20       | 正門 | 204.700                 |
| 18:30       | 正門 | 204.500                 |
| 18:40       | 正門 | 204.400                 |
| 18:50       | 正門 | 204.400                 |
| 19:00       | 正門 | 204.300                 |
| 19:10       | 正門 | 204.200                 |
| 19:20       | 正門 | 203.900                 |
| 19:30       | 正門 | 203.500                 |
| 19:40       | 正門 | 203.000                 |
| 19:50       | 正門 | 202.900                 |
| 20:00       | 正門 | 202.900                 |
| 20:10       | 正門 | 202.600                 |
| 20:20       | 正門 | 202.500                 |
| 20:30       | 正門 | 202.400                 |
| 20:40       | 正門 | 202.400                 |
| 20:50       | 正門 | 202.200                 |
| 21:00       | 正門 | 202.000                 |
| 21:10       | 正門 | 202.000                 |
| 21:20       | 正門 | 201.700                 |
| 21:30       | 正門 | 201.400                 |
| 21:40       | 正門 | 201.300                 |
| 21:50       | 正門 | 201.300                 |
| 22:00       | 正門 | 201.200                 |
| 22:10       | 正門 | 201.100                 |
| 22:20       | 正門 | 201.200                 |
| 22:30       | 正門 | 200.500                 |
| 22:40       | 正門 | 200.600                 |
| 22:50       | 正門 | 200.400                 |
| 23:00       | 正門 | 200.200                 |
| 23:10       | 正門 | 199.900                 |
| 23:20       | 正門 | 200.000                 |
| 23:30       | 正門 | 199.800                 |
| 23:40       | 正門 | 199.800                 |
| 23:50       | 正門 | 199.600                 |
| <b>3/25</b> |    |                         |
| 0:00        | 正門 | 199.500                 |
| 0:10        | 正門 | 199.300                 |
| 0:20        | 正門 | 199.000                 |
| 0:30        | 正門 | 199.300                 |
| 0:40        | 正門 | 198.900                 |
| 0:50        | 正門 | 198.300                 |
| 1:00        | 正門 | 198.600                 |
| 1:10        | 正門 | 197.700                 |
| 1:20        | 正門 | 197.000                 |
| 1:30        | 正門 | 196.900                 |
| 1:40        | 正門 | 196.500                 |
| 1:50        | 正門 | 196.500                 |
| 2:00        | 正門 | 196.500                 |
| 2:10        | 正門 | 196.400                 |
| 2:20        | 正門 | 196.300                 |
| 2:30        | 正門 | 196.100                 |
| 2:40        | 正門 | 195.900                 |
| 2:50        | 正門 | 195.800                 |
| 3:00        | 正門 | 195.700                 |
| 3:10        | 正門 | 195.700                 |
| 3:20        | 正門 | 195.600                 |
| 3:30        | 正門 | 195.600                 |
| 3:40        | 正門 | 195.500                 |
| 3:50        | 正門 | 195.100                 |
| 4:00        | 正門 | 195.100                 |
| 4:10        | 正門 | 195.000                 |

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>3/25</b> |    |                         |
| 4:20        | 正門 | 195.000                 |
| 4:30        | 正門 | 195.000                 |
| 4:40        | 正門 | 194.500                 |
| 4:50        | 正門 | 194.500                 |
| 5:00        | 正門 | 194.400                 |
| 5:10        | 正門 | 194.400                 |
| 5:20        | 正門 | 194.300                 |
| 5:30        | 正門 | 194.200                 |
| 5:40        | 正門 | 194.100                 |
| 5:50        | 正門 | 193.800                 |
| 6:00        | 正門 | 193.800                 |
| 6:10        | 正門 | 193.600                 |
| 6:20        | 正門 | 193.000                 |
| 6:30        | 正門 | 192.900                 |
| 6:40        | 正門 | 193.000                 |
| 6:50        | 正門 | 192.500                 |
| 7:00        | 正門 | 192.600                 |
| 7:10        | 正門 | 192.500                 |
| 7:20        | 正門 | 192.700                 |
| 7:30        | 正門 | 192.300                 |
| 7:40        | 正門 | 192.500                 |
| 7:50        | 正門 | 193.300                 |
| 8:00        | 正門 | 193.800                 |
| 8:10        | 正門 | 193.900                 |
| 8:20        | 正門 | 193.300                 |
| 8:30        | 正門 | 196.300                 |
| 8:40        | 正門 | 196.300                 |
| 8:50        | 正門 | 192.800                 |
| 9:00        | 正門 | 192.600                 |
| 9:10        | 正門 | 192.300                 |
| 9:20        | 正門 | 192.500                 |
| 9:30        | 正門 | 193.700                 |
| 9:40        | 正門 | 191.700                 |
| 9:50        | 正門 | 204.200                 |
| 10:00       | 正門 | 216.200                 |
| 10:10       | 正門 | 203.200                 |
| 10:20       | 正門 | 430.800                 |
| 10:30       | 正門 | 540.000                 |
| 10:40       | 正門 | 286.500                 |
| 10:50       | 正門 | 264.700                 |
| 11:00       | 正門 | 259.000                 |
| 11:10       | 正門 | 255.200                 |
| 11:20       | 正門 | 250.900                 |
| 11:30       | 正門 | 248.600                 |
| 11:40       | 正門 | 244.300                 |
| 11:50       | 正門 | 240.000                 |
| 12:00       | 正門 | 235.800                 |
| 12:10       | 正門 | 232.800                 |
| 12:20       | 正門 | 231.500                 |
| 12:30       | 正門 | 229.500                 |
| 12:40       | 正門 | 226.700                 |
| 12:50       | 正門 | 224.500                 |
| 13:00       | 正門 | 222.300                 |
| 13:10       | 正門 | 221.200                 |
| 13:20       | 正門 | 218.800                 |
| 13:30       | 正門 | 216.400                 |
| 13:40       | 正門 | 216.200                 |
| 13:50       | 正門 | 213.700                 |
| 14:00       | 正門 | 212.600                 |
| 14:10       | 正門 | 210.800                 |
| 14:20       | 正門 | 209.000                 |
| 14:30       | 正門 | 209.000                 |
| 14:40       | 正門 | 207.200                 |
| 14:50       | 正門 | 206.600                 |

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>3/25</b> |    |                         |
| 15:00       | 正門 | 205.800                 |
| 15:10       | 正門 | 204.800                 |
| 15:20       | 正門 | 203.600                 |
| 15:30       | 正門 | 202.500                 |
| 15:40       | 正門 | 201.700                 |
| 15:50       | 正門 | 199.500                 |
| 16:00       | 正門 | 197.400                 |
| 16:10       | 正門 | 195.900                 |
| 16:20       | 正門 | 197.600                 |
| 16:30       | 正門 | 196.100                 |
| 16:40       | 正門 | 197.200                 |
| 16:50       | 正門 | 196.800                 |
| 17:00       | 正門 | 196.000                 |
| 17:10       | 正門 | 195.900                 |
| 17:20       | 正門 | 194.900                 |
| 17:30       | 正門 | 195.400                 |
| 17:40       | 正門 | 194.500                 |
| 17:50       | 正門 | 195.600                 |
| 18:00       | 正門 | 194.700                 |
| 18:10       | 正門 | 194.400                 |
| 18:20       | 正門 | 193.600                 |
| 18:30       | 正門 | 199.500                 |
| 18:40       | 正門 | 194.400                 |
| 18:50       | 正門 | 193.600                 |
| 19:00       | 正門 | 199.500                 |
| 19:10       | 正門 | 261.700                 |
| 19:20       | 正門 | 221.900                 |
| 19:30       | 正門 | 225.000                 |
| 19:40       | 正門 | 215.400                 |
| 19:50       | 正門 | 243.000                 |
| 20:00       | 正門 | 213.900                 |
| 20:10       | 正門 | 206.300                 |
| 20:20       | 正門 | 205.200                 |
| 20:30       | 正門 | 228.400                 |
| 20:40       | 正門 | 205.900                 |
| 20:50       | 正門 | 239.600                 |
| 21:00       | 正門 | 204.900                 |
| 21:10       | 正門 | 199.500                 |
| 21:20       | 正門 | 195.400                 |
| 21:30       | 正門 | 194.400                 |
| 21:40       | 正門 | 193.000                 |
| 21:50       | 正門 | 192.300                 |
| 22:00       | 正門 | 191.400                 |
| 22:10       | 正門 | 190.400                 |
| 22:20       | 正門 | 190.100                 |
| 22:30       | 正門 | 189.600                 |
| 22:40       | 正門 | 189.200                 |
| 22:50       | 正門 | 187.600                 |
| 23:00       | 正門 | 187.000                 |
| 23:10       | 正門 | 186.400                 |
| 23:20       | 正門 | 186.000                 |
| 23:30       | 正門 | 185.300                 |
| 23:40       | 正門 | 184.800                 |
| 23:50       | 正門 | 184.700                 |
| <b>3/26</b> |    |                         |
| 0:00        | 正門 | 184.400                 |
| 0:10        | 正門 | 184.000                 |
| 0:20        | 正門 | 183.800                 |
| 0:30        | 正門 | 183.200                 |
| 0:40        | 正門 | 182.800                 |
| 0:50        | 正門 | 182.700                 |
| 1:00        | 正門 | 182.500                 |
| 1:10        | 正門 | 182.400                 |
| 1:20        | 正門 | 182.300                 |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>3/26</b> |    |                         |
| 1:30        | 正門 | 182.100                 |
| 1:40        | 正門 | 181.800                 |
| 1:50        | 正門 | 180.800                 |
| 2:00        | 正門 | 179.900                 |
| 2:10        | 正門 | 178.100                 |
| 2:20        | 正門 | 176.600                 |
| 2:30        | 正門 | 175.500                 |
| 2:40        | 正門 | 174.400                 |
| 2:50        | 正門 | 173.000                 |
| 3:00        | 正門 | 172.400                 |
| 3:10        | 正門 | 171.000                 |
| 3:20        | 正門 | 170.700                 |
| 3:30        | 正門 | 169.800                 |
| 3:40        | 正門 | 169.200                 |
| 3:50        | 正門 | 169.500                 |
| 4:00        | 正門 | 169.200                 |
| 4:10        | 正門 | 169.100                 |
| 4:20        | 正門 | 168.100                 |
| 4:30        | 正門 | 167.800                 |
| 4:40        | 正門 | 167.100                 |
| 4:50        | 正門 | 167.100                 |
| 5:00        | 正門 | 166.900                 |
| 5:10        | 正門 | 167.100                 |
| 5:20        | 正門 | 167.400                 |
| 5:30        | 正門 | 167.600                 |
| 5:40        | 正門 | 167.800                 |
| 5:50        | 正門 | 168.000                 |
| 6:00        | 正門 | 169.000                 |
| 6:10        | 正門 | 168.000                 |
| 6:20        | 正門 | 168.300                 |
| 6:30        | 正門 | 169.200                 |
| 6:40        | 正門 | 169.600                 |
| 6:50        | 正門 | 169.700                 |
| 7:00        | 正門 | 169.500                 |
| 7:10        | 正門 | 169.000                 |
| 7:20        | 正門 | 169.800                 |
| 7:30        | 正門 | 170.000                 |
| 7:40        | 正門 | 169.900                 |
| 7:50        | 正門 | 170.100                 |
| 8:00        | 正門 | 170.300                 |
| 8:10        | 正門 | 170.300                 |
| 8:20        | 正門 | 170.600                 |
| 8:30        | 正門 | 170.700                 |
| 8:40        | 正門 | 170.700                 |
| 8:50        | 正門 | 170.800                 |
| 9:00        | 正門 | 170.800                 |
| 9:10        | 正門 | 170.700                 |
| 9:20        | 正門 | 170.500                 |
| 9:30        | 正門 | 170.600                 |
| 9:40        | 正門 | 170.600                 |
| 9:50        | 正門 | 170.800                 |
| 10:00       | 正門 | 170.500                 |
| 10:10       | 正門 | 170.800                 |
| 10:20       | 正門 | 170.600                 |
| 10:30       | 正門 | 170.500                 |
| 10:40       | 正門 | 170.800                 |
| 10:50       | 正門 | 170.800                 |
| 11:00       | 正門 | 170.700                 |
| 11:10       | 正門 |                         |
| 11:20       | 西門 | 146.700                 |
| 11:30       | 西門 | 146.700                 |
| 11:40       | 西門 | 146.600                 |
| 11:50       | 西門 | 146.900                 |
| 12:00       | 西門 | 146.800                 |

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>3/26</b> |    |                         |
| 12:10       | 西門 | 146.800                 |
| 12:20       | 西門 | 146.800                 |
| 12:30       | 西門 | 146.600                 |
| 12:40       | 西門 | 146.800                 |
| 12:50       | 西門 | 146.800                 |
| 13:00       | 西門 | 146.700                 |
| 13:10       | 西門 | 146.700                 |
| 13:20       | 西門 | 146.700                 |
| 13:30       | 西門 | 146.600                 |
| 13:40       | 西門 | 147.200                 |
| 13:50       | 西門 | 147.000                 |
| 14:00       | 西門 | 146.900                 |
| 14:10       | 西門 | 146.900                 |
| 14:20       | 西門 | 146.800                 |
| 14:30       | 西門 | 146.700                 |
| 14:40       | 西門 | 146.600                 |
| 14:50       | 西門 | 146.600                 |
| 15:00       | 西門 | 146.200                 |
| 15:10       | 西門 | 146.400                 |
| 15:20       | 西門 | 146.000                 |
| 15:30       | 西門 | 146.000                 |
| 15:40       | 西門 | 146.000                 |
| 15:50       | 西門 | 145.900                 |
| 16:00       | 西門 | 145.900                 |
| 16:10       | 西門 | 145.800                 |
| 16:20       | 西門 | 145.800                 |
| 16:30       | 西門 | 145.500                 |
| 16:40       | 西門 | 145.400                 |
| 16:50       | 西門 | 145.400                 |
| 17:00       | 西門 | 145.300                 |
| 17:10       | 西門 | 145.200                 |
| 17:20       | 西門 | 145.200                 |
| 17:30       | 西門 | 145.000                 |
| 17:40       | 西門 | 145.000                 |
| 17:50       | 西門 | 144.600                 |
| 18:00       | 西門 | 144.500                 |
| 18:10       | 西門 | 143.900                 |
| 18:20       | 西門 | 144.400                 |
| 18:30       | 西門 | 143.900                 |
| 18:40       | 西門 | 144.100                 |
| 18:50       | 西門 | 144.200                 |
| 19:00       | 西門 | 143.900                 |
| 19:10       | 西門 | 143.800                 |
| 19:20       | 西門 | 143.500                 |
| 19:30       | 西門 | 143.500                 |
| 19:40       | 西門 | 143.300                 |
| 19:50       | 西門 | 143.400                 |
| 20:00       | 西門 | 143.000                 |
| 20:10       | 西門 | 143.100                 |
| 20:20       | 西門 | 143.000                 |
| 20:30       | 西門 | 143.000                 |
| 20:40       | 西門 | 142.800                 |
| 20:50       | 西門 | 142.900                 |
| 21:00       | 西門 | 142.800                 |
| 21:10       | 西門 | 142.700                 |
| 21:20       | 西門 | 142.800                 |
| 21:30       | 西門 | 142.500                 |
| 21:40       | 西門 | 142.600                 |
| 21:50       | 西門 | 142.000                 |
| 22:00       | 西門 | 141.800                 |
| 22:10       | 西門 | 141.500                 |
| 22:20       | 西門 | 141.300                 |
| 22:30       | 西門 | 141.200                 |
| 22:40       | 西門 | 141.100                 |

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>3/26</b> |    |                         |
| 22:50       | 西門 | 141.100                 |
| 23:00       | 西門 | 140.900                 |
| 23:10       | 西門 | 140.900                 |
| 23:20       | 西門 | 140.800                 |
| 23:30       | 西門 | 140.600                 |
| 23:40       | 西門 | 140.700                 |
| 23:50       | 西門 | 140.400                 |
| <b>3/27</b> |    |                         |
| 0:00        | 西門 | 140.300                 |
| 0:10        | 西門 | 140.300                 |
| 0:20        | 西門 | 140.200                 |
| 0:30        | 西門 | 140.100                 |
| 0:40        | 西門 | 140.300                 |
| 0:50        | 西門 | 140.300                 |
| 1:00        | 西門 | 140.300                 |
| 1:10        | 西門 | 140.100                 |
| 1:20        | 西門 | 140.100                 |
| 1:30        | 西門 | 140.000                 |
| 1:40        | 西門 | 140.000                 |
| 1:50        | 西門 | 140.000                 |
| 2:00        | 西門 | 139.900                 |
| 2:10        | 西門 | 139.700                 |
| 2:20        | 西門 | 139.700                 |
| 2:30        | 西門 | 139.700                 |
| 2:40        | 西門 | 139.700                 |
| 2:50        | 西門 | 139.600                 |
| 3:00        | 西門 | 139.400                 |
| 3:10        | 西門 | 138.300                 |
| 3:20        | 西門 | 138.300                 |
| 3:30        | 西門 | 139.200                 |
| 3:40        | 西門 | 137.700                 |
| 3:50        | 西門 | 137.500                 |
| 4:00        | 西門 | 137.500                 |
| 4:10        | 西門 | 137.500                 |
| 4:20        | 西門 | 137.400                 |
| 4:30        | 西門 | 137.500                 |
| 4:40        | 西門 | 137.400                 |
| 4:50        | 西門 | 137.300                 |
| 5:00        | 西門 | 137.100                 |
| 5:10        | 西門 | 137.200                 |
| 5:20        | 西門 | 136.900                 |
| 5:30        | 西門 | 137.000                 |
| 5:40        | 西門 | 136.700                 |
| 5:50        | 西門 | 136.700                 |
| 6:00        | 西門 | 136.600                 |
| 6:10        | 西門 | 136.600                 |
| 6:20        | 西門 | 136.200                 |
| 6:30        | 西門 | 136.200                 |
| 6:40        | 西門 | 136.400                 |
| 6:50        | 西門 | 136.200                 |
| 7:00        | 西門 | 136.300                 |
| 7:10        | 西門 | 136.200                 |
| 7:20        | 西門 | 136.100                 |
| 7:30        | 西門 | 136.000                 |
| 7:40        | 西門 | 136.000                 |
| 7:50        | 西門 | 135.800                 |
| 8:00        | 西門 | 135.800                 |
| 8:10        | 西門 | 135.800                 |
| 8:20        | 西門 | 135.700                 |
| 8:30        | 西門 | 135.600                 |
| 8:40        | 西門 | 135.600                 |
| 8:50        | 西門 | 135.400                 |
| 9:00        | 西門 | 135.500                 |
| 9:10        | 西門 | 135.400                 |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>3/27</b> |    |                         |
| 9:20        | 西門 | 135.400                 |
| 9:30        | 西門 | 135.300                 |
| 9:40        | 西門 | 135.400                 |
| 9:50        | 西門 | 135.500                 |
| 10:00       | 西門 | 135.100                 |
| 10:10       | 西門 | 135.100                 |
| 10:20       | 西門 | 135.100                 |
| 10:30       | 西門 | 135.000                 |
| 10:40       | 西門 | 134.800                 |
| 10:50       | 西門 | 134.900                 |
| 11:00       | 西門 | 134.700                 |
| 11:10       | 西門 | 134.600                 |
| 11:20       | 西門 | 135.100                 |
| 11:30       | 西門 | 134.600                 |
| 11:40       | 西門 | 134.500                 |
| 11:50       | 西門 | 134.600                 |
| 12:00       | 西門 | 134.600                 |
| 12:10       | 西門 | 134.600                 |
| 12:20       | 西門 | 134.400                 |
| 12:30       | 西門 | 134.300                 |
| 12:40       | 西門 | 134.400                 |
| 12:50       | 西門 | 134.000                 |
| 13:00       | 西門 | 134.000                 |
| 13:10       | 西門 | 134.000                 |
| 13:20       | 西門 | 133.900                 |
| 13:30       | 西門 | 133.800                 |
| 13:40       | 西門 | 133.600                 |
| 13:50       | 西門 | 133.600                 |
| 14:00       | 西門 | 133.400                 |
| 14:10       | 西門 | 133.200                 |
| 14:20       | 西門 | 133.200                 |
| 14:30       | 西門 | 133.100                 |
| 14:40       | 西門 | 133.100                 |
| 14:50       | 西門 | 133.000                 |
| 15:00       | 西門 | 132.800                 |
| 15:10       | 西門 | 132.900                 |
| 15:20       | 西門 | 132.800                 |
| 15:30       | 西門 | 132.800                 |
| 15:40       | 西門 | 132.600                 |
| 15:50       | 西門 | 132.500                 |
| 16:00       | 西門 | 132.500                 |
| 16:10       | 西門 | 132.500                 |
| 16:20       | 西門 | 132.500                 |
| 16:30       | 西門 | 132.400                 |
| 16:40       | 西門 | 132.300                 |
| 16:50       | 西門 | 132.100                 |
| 17:00       | 西門 | 132.100                 |
| 17:10       | 西門 | 132.100                 |
| 17:20       | 西門 | 131.800                 |
| 17:30       | 西門 | 131.900                 |
| 17:40       | 西門 | 131.400                 |
| 17:50       | 西門 | 131.300                 |
| 18:00       | 西門 | 131.200                 |
| 18:10       | 西門 | 131.100                 |
| 18:20       | 西門 | 131.000                 |
| 18:30       | 西門 | 131.000                 |
| 18:40       | 西門 | 130.800                 |
| 18:50       | 西門 | 130.800                 |
| 19:00       | 西門 | 130.700                 |
| 19:10       | 西門 | 130.600                 |
| 19:20       | 西門 | 130.400                 |
| 19:30       | 西門 | 130.400                 |
| 19:40       | 西門 | 130.400                 |
| 19:50       | 西門 | 130.400                 |

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>3/27</b> |    |                         |
| 20:00       | 西門 | 130.300                 |
| 20:10       | 西門 | 130.300                 |
| 20:20       | 西門 | 130.100                 |
| 20:30       | 西門 | 130.100                 |
| 20:40       | 西門 | 130.000                 |
| 20:50       | 西門 | 130.100                 |
| 21:00       | 西門 | 129.900                 |
| 21:10       | 西門 | 129.900                 |
| 21:20       | 西門 | 129.800                 |
| 21:30       | 西門 | 129.700                 |
| 21:40       | 西門 | 129.700                 |
| 21:50       | 西門 | 129.600                 |
| 22:00       | 西門 | 129.500                 |
| 22:10       | 西門 | 129.400                 |
| 22:20       | 西門 | 129.300                 |
| 22:30       | 西門 | 128.900                 |
| 22:40       | 西門 | 128.900                 |
| 22:50       | 西門 | 128.800                 |
| 23:00       | 西門 | 128.400                 |
| 23:10       | 西門 | 128.300                 |
| 23:20       | 西門 | 126.100                 |
| 23:30       | 西門 | 128.000                 |
| 23:40       | 西門 | 128.000                 |
| 23:50       | 西門 | 128.000                 |
| <b>3/28</b> |    |                         |
| 0:00        | 西門 | 128.000                 |
| 0:10        | 西門 | 127.900                 |
| 0:20        | 西門 | 127.600                 |
| 0:30        | 西門 | 127.000                 |
| 0:40        | 西門 | 127.700                 |
| 0:50        | 西門 | 127.600                 |
| 1:00        | 西門 | 127.500                 |
| 1:10        | 西門 | 127.300                 |
| 1:20        | 西門 | 127.300                 |
| 1:30        | 西門 | 127.300                 |
| 1:40        | 西門 | 127.300                 |
| 1:50        | 西門 | 127.100                 |
| 2:00        | 西門 | 127.100                 |
| 2:10        | 西門 | 127.000                 |
| 2:20        | 西門 | 126.900                 |
| 2:30        | 西門 | 126.900                 |
| 2:40        | 西門 | 126.800                 |
| 2:50        | 西門 | 126.800                 |
| 3:00        | 西門 | 126.700                 |
| 3:10        | 西門 | 126.400                 |
| 3:20        | 西門 | 126.500                 |
| 3:30        | 西門 | 126.400                 |
| 3:40        | 西門 | 126.100                 |
| 3:50        | 西門 | 126.360                 |
| 4:00        | 西門 | 126.200                 |
| 4:10        | 西門 | 125.900                 |
| 4:20        | 西門 | 126.000                 |
| 4:30        | 西門 | 125.700                 |
| 4:40        | 西門 | 125.700                 |
| 4:50        | 西門 | 125.500                 |
| 5:00        | 西門 | 125.700                 |
| 5:10        | 西門 | 125.500                 |
| 5:20        | 西門 | 125.700                 |
| 5:30        | 西門 | 125.000                 |
| 5:40        | 西門 | 125.400                 |
| 5:50        | 西門 | 125.500                 |
| 6:00        | 西門 | 125.300                 |
| 6:10        | 西門 | 125.500                 |
| 6:20        | 西門 | 125.400                 |

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>3/28</b> |    |                         |
| 6:30        | 西門 | 125.100                 |
| 6:40        | 西門 | 125.200                 |
| 6:50        | 西門 | 125.300                 |
| 7:00        | 西門 | 125.100                 |
| 7:10        | 西門 | 125.300                 |
| 7:20        | 西門 | 125.100                 |
| 7:30        | 西門 | 125.000                 |
| 7:40        | 西門 | 125.100                 |
| 7:50        | 西門 | 125.000                 |
| 8:00        | 西門 | 124.900                 |
| 8:10        | 西門 | 125.000                 |
| 8:20        | 西門 | 124.900                 |
| 8:30        | 西門 | 124.800                 |
| 8:40        | 西門 | 128.000                 |
| 8:50        | 西門 | 152.700                 |
| 9:00        | 西門 | 140.400                 |
| 9:10        | 西門 | 132.900                 |
| 9:20        | 西門 | 130.200                 |
| 9:30        | 西門 | 135.500                 |
| 9:40        | 西門 | 130.300                 |
| 9:50        | 西門 | 128.000                 |
| 10:00       | 西門 | 128.100                 |
| 10:10       | 西門 | 127.500                 |
| 10:20       | 西門 | 127.100                 |
| 10:30       | 西門 | 127.100                 |
| 10:40       | 西門 | 126.700                 |
| 10:50       | 西門 | 126.400                 |
| 11:00       | 西門 | 126.100                 |
| 11:10       | 西門 | 126.000                 |
| 11:20       | 西門 | 125.800                 |
| 11:30       | 西門 | 125.600                 |
| 11:40       | 西門 | 125.500                 |
| 11:50       | 西門 | 125.500                 |
| 12:00       | 西門 | 125.400                 |
| 12:10       | 西門 | 125.400                 |
| 12:20       | 西門 | 125.200                 |
| 12:30       | 西門 | 125.100                 |
| 12:40       | 西門 | 125.000                 |
| 12:50       | 西門 | 124.900                 |
| 13:00       | 西門 | 124.700                 |
| 13:10       | 西門 | 124.700                 |
| 13:20       | 西門 | 124.600                 |
| 13:30       | 西門 | 124.300                 |
| 13:40       | 西門 | 123.900                 |
| 13:50       | 西門 | 123.800                 |
| 14:00       | 西門 | 123.800                 |
| 14:10       | 西門 | 123.700                 |
| 14:20       | 西門 | 123.500                 |
| 14:30       | 西門 | 123.400                 |
| 14:40       | 西門 | 123.200                 |
| 14:50       | 西門 | 123.300                 |
| 15:00       | 西門 | 123.100                 |
| 15:10       | 西門 | 123.000                 |
| 15:20       | 西門 | 123.000                 |
| 15:30       | 西門 | 122.800                 |
| 15:40       | 西門 | 122.800                 |
| 15:50       | 西門 | 122.600                 |
| 16:00       | 西門 | 122.700                 |
| 16:10       | 西門 | 122.500                 |
| 16:20       | 西門 | 122.500                 |
| 16:30       | 西門 | 122.500                 |
| 16:40       | 西門 | 122.400                 |
| 16:50       | 西門 | 122.200                 |
| 17:00       | 西門 | 121.900                 |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>3/28</b> |    |                         |
| 17:10       | 西門 | 122.000                 |
| 17:20       | 西門 | 121.900                 |
| 17:30       | 西門 | 121.800                 |
| 17:40       | 西門 | 121.800                 |
| 17:50       | 西門 | 121.700                 |
| 18:00       | 西門 | 121.600                 |
| 18:10       | 西門 | 121.600                 |
| 18:20       | 西門 | 121.700                 |
| 18:30       | 西門 | 121.400                 |
| 18:40       | 西門 | 120.800                 |
| 18:50       | 西門 | 120.800                 |
| 19:00       | 西門 | 120.700                 |
| 19:10       | 西門 | 120.600                 |
| 19:20       | 西門 | 120.400                 |
| 19:30       | 西門 | 120.400                 |
| 19:40       | 西門 | 120.500                 |
| 19:50       | 西門 | 120.400                 |
| 20:00       | 西門 | 120.400                 |
| 20:10       | 西門 | 120.300                 |
| 20:20       | 西門 | 120.000                 |
| 20:30       | 西門 | 120.100                 |
| 20:40       | 西門 | 118.600                 |
| 20:50       | 西門 | 120.000                 |
| 21:00       | 西門 | 120.000                 |
| 21:10       | 西門 | 119.800                 |
| 21:20       | 西門 | 120.000                 |
| 21:30       | 西門 | 119.900                 |
| 21:40       | 西門 | 118.100                 |
| 21:50       | 西門 | 119.700                 |
| 22:00       | 西門 | 119.600                 |
| 22:10       | 西門 | 118.100                 |
| 22:20       | 西門 | 119.600                 |
| 22:30       | 西門 | 118.000                 |
| 22:40       | 西門 | 117.800                 |
| 22:50       | 西門 | 118.000                 |
| 23:00       | 西門 | 117.800                 |
| 23:10       | 西門 | 117.900                 |
| 23:20       | 西門 | 117.800                 |
| 23:30       | 西門 | 117.600                 |
| 23:40       | 西門 | 117.800                 |
| 23:50       | 西門 | 117.700                 |
| <b>3/29</b> |    |                         |
| 0:00        | 西門 | 117.800                 |
| 0:10        | 西門 | 117.700                 |
| 0:20        | 西門 | 117.700                 |
| 0:30        | 西門 | 117.500                 |
| 0:40        | 西門 | 117.500                 |
| 0:50        | 西門 | 117.500                 |
| 1:00        | 西門 | 117.500                 |
| 1:10        | 西門 | 117.400                 |
| 1:20        | 西門 | 117.400                 |
| 1:30        | 西門 | 117.300                 |
| 1:40        | 西門 | 117.200                 |
| 1:50        | 西門 | 117.100                 |
| 2:00        | 西門 | 117.200                 |
| 2:10        | 西門 | 117.100                 |
| 2:20        | 西門 | 116.900                 |
| 2:30        | 西門 | 116.700                 |
| 2:40        | 西門 | 116.700                 |
| 2:50        | 西門 | 116.800                 |
| 3:00        | 西門 | 116.600                 |
| 3:10        | 西門 | 116.500                 |
| 3:20        | 西門 | 116.400                 |
| 3:30        | 西門 | 116.400                 |

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>3/29</b> |    |                         |
| 3:40        | 西門 | 116.300                 |
| 3:50        | 西門 | 116.300                 |
| 4:00        | 西門 | 116.200                 |
| 4:10        | 西門 | 116.200                 |
| 4:20        | 西門 | 175.100                 |
| 4:30        | 西門 | 150.000                 |
| 4:40        | 西門 | 175.500                 |
| 4:50        | 西門 | 173.000                 |
| 5:00        | 西門 | 182.000                 |
| 5:10        | 西門 | 155.000                 |
| 5:20        | 西門 | 134.300                 |
| 5:30        | 西門 | 127.000                 |
| 5:40        | 西門 | 126.600                 |
| 5:50        | 西門 | 126.500                 |
| 6:00        | 西門 | 127.600                 |
| 6:10        | 西門 | 122.300                 |
| 6:20        | 西門 | 120.100                 |
| 6:30        | 西門 | 120.000                 |
| 6:40        | 西門 | 118.200                 |
| 6:50        | 西門 | 117.800                 |
| 7:00        | 西門 | 117.600                 |
| 7:10        | 西門 | 117.400                 |
| 7:20        | 西門 | 117.300                 |
| 7:30        | 西門 | 117.400                 |
| 7:40        | 西門 | 116.700                 |
| 7:50        | 西門 | 116.600                 |
| 8:00        | 西門 | 132.700                 |
| 8:10        | 西門 | 134.700                 |
| 8:20        | 西門 | 128.200                 |
| 8:30        | 西門 | 130.300                 |
| 8:40        | 西門 | 183.800                 |
| 8:50        | 西門 | 140.200                 |
| 9:00        | 西門 | 137.800                 |
| 9:10        | 西門 | 131.900                 |
| 9:20        | 西門 | 130.300                 |
| 9:30        | 西門 | 129.600                 |
| 9:40        | 西門 | 127.800                 |
| 9:50        | 西門 | 127.000                 |
| 10:00       | 西門 | 126.600                 |
| 10:10       | 西門 | 126.100                 |
| 10:20       | 西門 | 126.700                 |
| 10:30       | 西門 | 130.600                 |
| 10:40       | 西門 | 128.100                 |
| 10:50       | 西門 | 127.900                 |
| 11:00       | 西門 | 125.400                 |
| 11:10       | 西門 | 124.900                 |
| 11:20       | 西門 | 124.000                 |
| 11:30       | 西門 | 123.300                 |
| 11:40       | 西門 | 123.200                 |
| 11:50       | 西門 | 122.700                 |
| 12:00       | 西門 | 122.500                 |
| 12:10       | 西門 | 121.800                 |
| 12:20       | 西門 | 121.400                 |
| 12:30       | 西門 | 120.800                 |
| 12:40       | 西門 | 120.500                 |
| 12:50       | 西門 | 120.400                 |
| 13:00       | 西門 | 120.200                 |
| 13:10       | 西門 | 118.500                 |
| 13:20       | 西門 | 119.400                 |
| 13:30       | 西門 | 118.000                 |
| 13:40       | 西門 | 117.700                 |
| 13:50       | 西門 | 117.500                 |
| 14:00       | 西門 | 117.200                 |
| 14:10       | 西門 | 116.700                 |

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>3/29</b> |    |                         |
| 14:20       | 西門 | 116.900                 |
| 14:30       | 西門 | 116.500                 |
| 14:40       | 西門 | 116.400                 |
| 14:50       | 西門 | 116.100                 |
| 15:00       | 西門 | 116.000                 |
| 15:10       | 西門 | 115.800                 |
| 15:20       | 西門 | 117.600                 |
| 15:30       | 西門 | 137.800                 |
| 15:40       | 西門 | 119.500                 |
| 15:50       | 西門 | 117.500                 |
| 16:00       | 西門 | 117.500                 |
| 16:10       | 西門 | 126.200                 |
| 16:20       | 西門 | 121.400                 |
| 16:30       | 西門 | 127.900                 |
| 16:40       | 西門 | 123.100                 |
| 16:50       | 西門 | 119.900                 |
| 17:00       | 西門 | 121.500                 |
| 17:10       | 西門 | 119.900                 |
| 17:20       | 西門 | 118.100                 |
| 17:30       | 西門 | 117.700                 |
| 17:40       | 西門 | 117.700                 |
| 17:50       | 西門 | 117.500                 |
| 18:00       | 西門 | 117.100                 |
| 18:10       | 西門 | 120.100                 |
| 18:20       | 西門 | 118.100                 |
| 18:30       | 西門 | 120.200                 |
| 18:40       | 西門 | 117.400                 |
| 18:50       | 西門 | 116.400                 |
| 19:00       | 西門 | 116.000                 |
| 19:10       | 西門 | 115.900                 |
| 19:20       | 西門 | 115.700                 |
| 19:30       | 西門 | 115.400                 |
| 19:40       | 西門 | 115.300                 |
| 19:50       | 西門 | 115.100                 |
| 20:00       | 西門 | 115.000                 |
| 20:10       | 西門 | 115.000                 |
| 20:20       | 西門 | 114.500                 |
| 20:30       | 西門 | 114.400                 |
| 20:40       | 西門 | 114.300                 |
| 20:50       | 西門 | 114.200                 |
| 21:00       | 西門 | 114.000                 |
| 21:10       | 西門 | 113.900                 |
| 21:20       | 西門 | 113.700                 |
| 21:30       | 西門 | 113.200                 |
| 21:40       | 西門 | 113.200                 |
| 21:50       | 西門 | 113.100                 |
| 22:00       | 西門 | 113.100                 |
| 22:10       | 西門 | 113.000                 |
| 22:20       | 西門 | 112.900                 |
| 22:30       | 西門 | 112.700                 |
| 22:40       | 西門 | 112.600                 |
| 22:50       | 西門 | 112.500                 |
| 23:00       | 西門 | 112.400                 |
| 23:10       | 西門 | 112.600                 |
| 23:20       | 西門 | 112.400                 |
| 23:30       | 西門 | 112.200                 |
| 23:40       | 西門 | 112.500                 |
| 23:50       | 西門 | 113.200                 |
| <b>3/30</b> |    |                         |
| 0:00        | 西門 | 112.500                 |
| 0:10        | 西門 | 112.400                 |
| 0:20        | 西門 | 112.100                 |
| 0:30        | 西門 | 111.800                 |
| 0:40        | 西門 | 111.800                 |

## 東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>3/30</b> |    |                         |
| 0:50        | 西門 | 111.900                 |
| 1:00        | 西門 | 111.800                 |
| 1:10        | 西門 | 111.700                 |
| 1:20        | 西門 | 111.600                 |
| 1:30        | 西門 | 111.400                 |
| 1:40        | 西門 | 111.200                 |
| 1:50        | 西門 | 111.200                 |
| 2:00        | 西門 | 111.100                 |
| 2:10        | 西門 | 111.100                 |
| 2:20        | 西門 | 110.900                 |
| 2:30        | 西門 | 110.800                 |
| 2:40        | 西門 | 110.800                 |
| 2:50        | 西門 | 110.700                 |
| 3:00        | 西門 | 110.700                 |
| 3:10        | 西門 | 111.300                 |
| 3:20        | 西門 | 111.300                 |
| 3:30        | 西門 | 111.100                 |
| 3:40        | 西門 | 111.100                 |
| 3:50        | 西門 | 111.000                 |
| 4:00        | 西門 | 110.900                 |
| 4:10        | 西門 | 110.800                 |
| 4:20        | 西門 | 110.800                 |
| 4:30        | 西門 | 110.800                 |
| 4:40        | 西門 | 110.600                 |
| 4:50        | 西門 | 110.600                 |
| 5:00        | 西門 | 110.600                 |
| 5:10        | 西門 | 110.600                 |
| 5:20        | 西門 | 110.400                 |
| 5:30        | 西門 | 110.300                 |
| 5:40        | 西門 | 110.200                 |
| 5:50        | 西門 | 110.100                 |
| 6:00        | 西門 | 110.200                 |
| 6:10        | 西門 | 110.300                 |
| 6:20        | 西門 | 110.100                 |
| 6:30        | 西門 | 109.900                 |
| 6:40        | 西門 | 109.800                 |
| 6:50        | 西門 | 110.000                 |
| 7:00        | 西門 | 110.000                 |
| 7:10        | 西門 | 109.800                 |
| 7:20        | 西門 | 109.900                 |
| 7:30        | 西門 | 109.900                 |
| 7:40        | 西門 | 109.700                 |
| 7:50        | 西門 | 109.800                 |
| 8:00        | 西門 | 109.800                 |
| 8:10        | 西門 | 109.700                 |
| 8:20        | 西門 | 109.600                 |
| 8:30        | 西門 | 109.400                 |
| 8:40        | 西門 | 109.500                 |
| 8:50        | 西門 | 109.600                 |
| 9:00        | 西門 | 109.300                 |
| 9:10        | 西門 | 109.500                 |
| 9:20        | 西門 | 109.700                 |
| 9:30        | 西門 | 110.600                 |
| 9:40        | 西門 | 109.200                 |
| 9:50        | 西門 | 109.100                 |
| 10:00       | 西門 | 109.300                 |
| 10:10       | 西門 | 113.100                 |
| 10:20       | 西門 | 112.100                 |
| 10:30       | 西門 | 114.300                 |
| 10:40       | 西門 | 112.400                 |
| 10:50       | 西門 | 116.000                 |
| 11:00       | 西門 | 111.500                 |
| 11:10       | 西門 | 109.900                 |
| 11:20       | 西門 | 109.700                 |

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>3/30</b> |    |                         |
| 11:30       | 西門 | 109.500                 |
| 11:40       | 西門 | 109.600                 |
| 11:50       | 西門 | 109.600                 |
| 12:00       | 西門 | 109.200                 |
| 12:10       | 西門 | 109.000                 |
| 12:20       | 西門 | 109.300                 |
| 12:30       | 西門 | 109.200                 |
| 12:40       | 西門 | 109.100                 |
| 12:50       | 西門 | 108.900                 |
| 13:00       | 西門 | 109.000                 |
| 13:10       | 西門 | 108.800                 |
| 13:20       | 西門 | 108.800                 |
| 13:30       | 西門 | 108.600                 |
| 13:40       | 西門 | 108.200                 |
| 13:50       | 西門 | 108.300                 |
| 14:00       | 西門 | 108.200                 |
| 14:10       | 西門 | 108.100                 |
| 14:20       | 西門 | 108.200                 |
| 14:30       | 西門 | 108.100                 |
| 14:40       | 西門 | 108.100                 |
| 14:50       | 西門 | 107.800                 |
| 15:00       | 西門 | 107.700                 |
| 15:10       | 西門 | 107.600                 |
| 15:20       | 西門 | 107.500                 |
| 15:30       | 西門 | 107.700                 |
| 15:40       | 西門 | 107.400                 |
| 15:50       | 西門 | 107.300                 |
| 16:00       | 西門 | 107.300                 |
| 16:10       | 西門 | 107.100                 |
| 16:20       | 西門 | 107.100                 |
| 16:30       | 西門 | 106.900                 |
| 16:40       | 西門 | 106.800                 |
| 16:50       | 西門 | 107.700                 |
| 17:00       | 西門 | 106.700                 |
| 17:10       | 西門 | 106.800                 |
| 17:20       | 西門 | 106.800                 |
| 17:30       | 西門 | 106.700                 |
| 17:40       | 西門 | 106.400                 |
| 17:50       | 西門 | 106.500                 |
| 18:00       | 西門 | 106.700                 |
| 18:10       | 西門 | 106.600                 |
| 18:20       | 西門 | 106.500                 |
| 18:30       | 西門 | 106.300                 |
| 18:40       | 西門 | 106.200                 |
| 18:50       | 西門 | 106.300                 |
| 19:00       | 西門 | 106.100                 |
| 19:10       | 西門 | 105.900                 |
| 19:20       | 西門 | 105.800                 |
| 19:30       | 西門 | 105.500                 |
| 19:40       | 西門 | 105.300                 |
| 19:50       | 西門 | 106.400                 |
| 20:00       | 西門 | 105.000                 |
| 20:10       | 西門 | 104.500                 |
| 20:20       | 西門 | 104.000                 |
| 20:30       | 西門 | 103.400                 |
| 20:40       | 西門 | 103.200                 |
| 20:50       | 西門 | 102.900                 |
| 21:00       | 西門 | 102.800                 |
| 21:10       | 西門 | 102.700                 |
| 21:20       | 西門 | 102.600                 |
| 21:30       | 西門 | 102.200                 |
| 21:40       | 西門 | 101.900                 |
| 21:50       | 西門 | 102.100                 |
| 22:00       | 西門 | 101.900                 |

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>3/30</b> |    |                         |
| 22:10       | 西門 | 101.800                 |
| 22:20       | 西門 | 101.600                 |
| 22:30       | 西門 | 101.800                 |
| 22:40       | 西門 | 101.500                 |
| 22:50       | 西門 | 101.500                 |
| 23:00       | 西門 | 101.300                 |
| 23:10       | 西門 | 101.600                 |
| 23:20       | 西門 | 101.100                 |
| 23:30       | 西門 | 100.900                 |
| 23:40       | 西門 | 100.700                 |
| 23:50       | 西門 | 100.800                 |
| <b>3/31</b> |    |                         |
| 0:00        | 西門 | 100.800                 |
| 0:10        | 西門 | 100.800                 |
| 0:20        | 西門 | 105.400                 |
| 0:30        | 西門 | 101.000                 |
| 0:40        | 西門 | 100.400                 |
| 0:50        | 西門 | 100.300                 |
| 1:00        | 西門 | 100.200                 |
| 1:10        | 西門 | 100.400                 |
| 1:20        | 西門 | 100.300                 |
| 1:30        | 西門 | 100.100                 |
| 1:40        | 西門 | 100.200                 |
| 1:50        | 西門 | 100.100                 |
| 2:00        | 西門 | 100.000                 |
| 2:10        | 西門 | 100.000                 |
| 2:20        | 西門 | 100.000                 |
| 2:30        | 西門 | 100.100                 |
| 2:40        | 西門 | 100.000                 |
| 2:50        | 西門 | 100.100                 |
| 3:00        | 西門 | 99.900                  |
| 3:10        | 西門 | 100.300                 |
| 3:20        | 西門 | 100.100                 |
| 3:30        | 西門 | 100.000                 |
| 3:40        | 西門 | 100.100                 |
| 3:50        | 西門 | 99.900                  |
| 4:00        | 西門 | 99.900                  |
| 4:10        | 西門 | 99.900                  |
| 4:20        | 西門 | 99.900                  |
| 4:30        | 西門 | 99.900                  |
| 4:40        | 西門 | 99.900                  |
| 4:50        | 西門 | 99.800                  |
| 5:00        | 西門 | 99.700                  |
| 5:10        | 西門 | 99.800                  |
| 5:20        | 西門 | 99.700                  |
| 5:30        | 西門 | 99.600                  |
| 5:40        | 西門 | 99.600                  |
| 5:50        | 西門 | 99.500                  |
| 6:00        | 西門 | 99.400                  |
| 6:10        | 西門 | 99.300                  |
| 6:20        | 西門 | 99.400                  |
| 6:30        | 西門 | 99.400                  |
| 6:40        | 西門 | 99.400                  |
| 6:50        | 西門 | 99.300                  |
| 7:00        | 西門 | 99.300                  |
| 7:10        | 西門 | 99.200                  |
| 7:20        | 西門 | 99.200                  |
| 7:30        | 西門 | 99.300                  |
| 7:40        | 西門 | 99.000                  |
| 7:50        | 西門 | 99.200                  |
| 8:00        | 西門 | 99.000                  |
| 8:10        | 西門 | 99.000                  |
| 8:20        | 西門 | 98.900                  |
| 8:30        | 西門 | 98.700                  |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>3/31</b> |    |                         |
| 8:40        | 西門 | 98.400                  |
| 8:50        | 西門 | 98.400                  |
| 9:00        | 西門 | 98.500                  |
| 9:10        | 西門 | 98.600                  |
| 9:20        | 西門 | 98.600                  |
| 9:30        | 西門 | 98.600                  |
| 9:40        | 西門 | 98.400                  |
| 9:50        | 西門 | 98.700                  |
| 10:00       | 西門 | 98.500                  |
| 10:10       | 西門 | 98.400                  |
| 10:20       | 西門 | 99.900                  |
| 10:30       | 西門 | 98.600                  |
| 10:40       | 西門 | 100.000                 |
| 10:50       | 西門 | 100.900                 |
| 11:00       | 西門 | 98.700                  |
| 11:10       | 西門 | 98.500                  |
| 11:20       | 西門 | 100.600                 |
| 11:30       | 西門 | 98.600                  |
| 11:40       | 西門 | 98.400                  |
| 11:50       | 西門 | 98.300                  |
| 12:00       | 西門 | 98.900                  |
| 12:10       | 西門 | 98.100                  |
| 12:20       | 西門 | 97.900                  |
| 12:30       | 西門 | 97.700                  |
| 12:40       | 西門 | 98.700                  |
| 12:50       | 西門 | 97.900                  |
| 13:00       | 西門 | 97.700                  |
| 13:10       | 西門 | 100.800                 |
| 13:20       | 西門 | 100.500                 |
| 13:30       | 西門 | 99.200                  |
| 13:40       | 西門 | 99.600                  |
| 13:50       | 西門 | 97.600                  |
| 14:00       | 西門 | 99.900                  |
| 14:10       | 西門 | 97.600                  |
| 14:20       | 西門 | 96.800                  |
| 14:30       | 西門 | 96.500                  |
| 14:40       | 西門 | 96.500                  |
| 14:50       | 西門 | 96.600                  |
| 15:00       | 西門 | 96.500                  |
| 15:10       | 西門 | 96.700                  |
| 15:20       | 西門 | 96.700                  |
| 15:30       | 西門 | 96.900                  |
| 15:40       | 西門 | 98.100                  |
| 15:50       | 西門 | 99.100                  |
| 16:00       | 西門 | 107.100                 |
| 16:10       | 西門 | 108.200                 |
| 16:20       | 西門 | 98.600                  |
| 16:30       | 西門 | 98.000                  |
| 16:40       | 西門 | 98.100                  |
| 16:50       | 西門 | 97.900                  |
| 17:00       | 西門 | 97.700                  |
| 17:10       | 西門 | 97.600                  |
| 17:20       | 西門 | 97.600                  |
| 17:30       | 西門 | 97.300                  |
| 17:40       | 西門 | 97.200                  |
| 17:50       | 西門 | 97.000                  |
| 18:00       | 西門 | 97.000                  |
| 18:10       | 西門 | 96.900                  |
| 18:20       | 西門 | 96.800                  |
| 18:30       | 西門 | 96.700                  |
| 18:40       | 西門 | 96.500                  |
| 18:50       | 西門 | 96.500                  |
| 19:00       | 西門 | 96.300                  |
| 19:10       | 西門 | 96.400                  |

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>3/31</b> |    |                         |
| 19:20       | 西門 | 96.300                  |
| 19:30       | 西門 | 96.100                  |
| 19:40       | 西門 | 96.300                  |
| 19:50       | 西門 | 96.100                  |
| 20:00       | 西門 | 96.200                  |
| 20:10       | 西門 | 96.200                  |
| 20:20       | 西門 | 96.000                  |
| 20:30       | 西門 | 95.900                  |
| 20:40       | 西門 | 95.900                  |
| 20:50       | 西門 | 95.700                  |
| 21:00       | 西門 | 95.700                  |
| 21:10       | 西門 | 95.600                  |
| 21:20       | 西門 | 95.400                  |
| 21:30       | 西門 | 95.300                  |
| 21:40       | 西門 | 95.300                  |
| 21:50       | 西門 | 95.300                  |
| 22:00       | 西門 | 95.200                  |
| 22:10       | 西門 | 95.300                  |
| 22:20       | 西門 | 95.000                  |
| 22:30       | 西門 | 94.900                  |
| 22:40       | 西門 | 95.100                  |
| 22:50       | 西門 | 94.800                  |
| 23:00       | 西門 | 94.800                  |
| 23:10       | 西門 | 94.800                  |
| 23:20       | 西門 | 94.700                  |
| 23:30       | 西門 | 94.700                  |
| 23:40       | 西門 | 94.600                  |
| 23:50       | 西門 | 94.700                  |
| <b>4/1</b>  |    |                         |
| 0:00        | 西門 | 94.300                  |
| 0:10        | 西門 | 94.300                  |
| 0:20        | 西門 | 94.200                  |
| 0:30        | 西門 | 94.100                  |
| 0:40        | 西門 | 94.100                  |
| 0:50        | 西門 | 94.100                  |
| 1:00        | 西門 | 93.900                  |
| 1:10        | 西門 | 93.900                  |
| 1:20        | 西門 | 93.900                  |
| 1:30        | 西門 | 93.900                  |
| 1:40        | 西門 | 98.900                  |
| 1:50        | 西門 | 93.700                  |
| 2:00        | 西門 | 93.700                  |
| 2:10        | 西門 | 93.800                  |
| 2:20        | 西門 | 93.700                  |
| 2:30        | 西門 | 93.400                  |
| 2:40        | 西門 | 93.500                  |
| 2:50        | 西門 | 93.400                  |
| 3:00        | 西門 | 93.300                  |
| 3:10        | 西門 | 93.300                  |
| 3:20        | 西門 | 93.300                  |
| 3:30        | 西門 | 93.400                  |
| 3:40        | 西門 | 93.300                  |
| 3:50        | 西門 | 93.200                  |
| 4:00        | 西門 | 93.100                  |
| 4:10        | 西門 | 93.000                  |
| 4:20        | 西門 | 93.000                  |
| 4:30        | 西門 | 93.100                  |
| 4:40        | 西門 | 92.800                  |
| 4:50        | 西門 | 92.900                  |
| 5:00        | 西門 | 92.800                  |
| 5:10        | 西門 | 92.800                  |
| 5:20        | 西門 | 92.700                  |
| 5:30        | 西門 | 92.500                  |
| 5:40        | 西門 | 92.400                  |

|            | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|------------|----|-------------------------|
| <b>4/1</b> |    |                         |
| 5:50       | 西門 | 92.300                  |
| 6:00       | 西門 | 92.300                  |
| 6:10       | 西門 | 92.400                  |
| 6:20       | 西門 | 92.400                  |
| 6:30       | 西門 | 92.300                  |
| 6:40       | 西門 | 92.200                  |
| 6:50       | 西門 | 92.200                  |
| 7:00       | 西門 | 92.300                  |
| 7:10       | 西門 | 92.300                  |
| 7:20       | 西門 | 92.300                  |
| 7:30       | 西門 | 92.200                  |
| 7:40       | 西門 | 92.200                  |
| 7:50       | 西門 | 92.200                  |
| 8:00       | 西門 | 97.600                  |
| 8:10       | 西門 | 96.800                  |
| 8:20       | 西門 | 99.600                  |
| 8:30       | 西門 | 98.600                  |
| 8:40       | 西門 | 95.100                  |
| 8:50       | 西門 | 94.300                  |
| 9:00       | 西門 | 94.500                  |
| 9:10       | 西門 | 94.500                  |
| 9:20       | 西門 | 94.500                  |
| 9:30       | 西門 | 96.900                  |
| 9:40       | 西門 | 94.100                  |
| 9:50       | 西門 | 93.500                  |
| 10:00      | 西門 | 93.500                  |
| 10:10      | 西門 | 93.600                  |
| 10:20      | 西門 | 93.300                  |
| 10:30      | 西門 | 93.100                  |
| 10:40      | 西門 | 92.900                  |
| 10:50      | 西門 | 92.900                  |
| 11:00      | 西門 | 92.500                  |
| 11:10      | 西門 | 92.400                  |
| 11:20      | 西門 | 92.800                  |
| 11:30      | 西門 | 92.300                  |
| 11:40      | 西門 | 92.300                  |
| 11:50      | 西門 | 92.300                  |
| 12:00      | 西門 | 92.300                  |
| 12:10      | 西門 | 92.300                  |
| 12:20      | 西門 | 92.300                  |
| 12:30      | 西門 | 92.100                  |
| 12:40      | 西門 | 92.100                  |
| 12:50      | 西門 | 92.000                  |
| 13:00      | 西門 | 92.000                  |
| 13:10      | 西門 | 91.900                  |
| 13:20      | 西門 | 91.900                  |
| 13:30      | 西門 | 91.600                  |
| 13:40      | 西門 | 91.800                  |
| 13:50      | 西門 | 91.600                  |
| 14:00      | 西門 | 91.600                  |
| 14:10      | 西門 | 91.500                  |
| 14:20      | 西門 | 91.400                  |
| 14:30      | 西門 | 91.400                  |
| 14:40      | 西門 | 91.300                  |
| 14:50      | 西門 | 91.300                  |
| 15:00      | 西門 | 91.200                  |
| 15:10      | 西門 | 91.200                  |
| 15:20      | 西門 | 91.200                  |
| 15:30      | 西門 | 91.100                  |
| 15:40      | 西門 | 91.100                  |
| 15:50      | 西門 | 91.000                  |
| 16:00      | 西門 | 90.900                  |
| 16:10      | 西門 | 91.000                  |
| 16:20      | 西門 | 90.900                  |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

|       | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------|----|-------------------------|
| 4/1   |    |                         |
| 16:30 | 西門 | 90.900                  |
| 16:40 | 西門 | 90.700                  |
| 16:50 | 西門 | 90.700                  |
| 17:00 | 西門 | 90.700                  |
| 17:10 | 西門 | 90.700                  |
| 17:20 | 西門 | 90.600                  |
| 17:30 | 西門 | 90.500                  |
| 17:40 | 西門 | 90.400                  |
| 17:50 | 西門 | 90.400                  |
| 18:00 | 西門 | 90.300                  |
| 18:10 | 西門 | 90.200                  |
| 18:20 | 西門 | 90.200                  |
| 18:30 | 西門 | 90.100                  |
| 18:40 | 西門 | 90.200                  |
| 18:50 | 西門 | 90.000                  |
| 19:00 | 西門 | 90.000                  |
| 19:10 | 西門 | 89.900                  |
| 19:20 | 西門 | 89.900                  |
| 19:30 | 西門 | 89.900                  |
| 19:40 | 西門 | 89.900                  |
| 19:50 | 西門 | 89.800                  |
| 20:00 | 西門 | 89.600                  |
| 20:10 | 西門 | 89.600                  |
| 20:20 | 西門 | 89.600                  |
| 20:30 | 西門 | 89.500                  |
| 20:40 | 西門 | 89.300                  |
| 20:50 | 西門 | 89.400                  |
| 21:00 | 西門 | 89.400                  |
| 21:10 | 西門 | 89.300                  |
| 21:20 | 西門 | 89.000                  |
| 21:30 | 西門 | 89.100                  |
| 21:40 | 西門 | 89.200                  |
| 21:50 | 西門 | 89.000                  |
| 22:00 | 西門 | 89.100                  |
| 22:10 | 西門 | 89.000                  |
| 22:20 | 西門 | 88.900                  |
| 22:30 | 西門 | 89.000                  |
| 22:40 | 西門 | 89.000                  |
| 22:50 | 西門 | 88.900                  |
| 23:00 | 西門 | 89.000                  |
| 23:10 | 西門 | 88.900                  |
| 23:20 | 西門 | 88.800                  |
| 23:30 | 西門 | 88.700                  |
| 23:40 | 西門 | 88.900                  |
| 23:50 | 西門 | 88.800                  |
| 4/2   |    |                         |
| 0:00  | 西門 | 88.800                  |
| 0:10  | 西門 | 88.500                  |
| 0:20  | 西門 | 88.500                  |
| 0:30  | 西門 | 88.500                  |
| 0:40  | 西門 | 88.400                  |
| 0:50  | 西門 | 88.300                  |
| 1:00  | 西門 | 88.300                  |
| 1:10  | 西門 | 88.100                  |
| 1:20  | 西門 | 88.200                  |
| 1:30  | 西門 | 88.200                  |
| 1:40  | 西門 | 88.100                  |
| 1:50  | 西門 | 88.000                  |
| 2:00  | 西門 | 88.000                  |
| 2:10  | 西門 | 88.000                  |
| 2:20  | 西門 | 87.900                  |
| 2:30  | 西門 | 87.700                  |
| 2:40  | 西門 | 87.800                  |
| 2:50  | 西門 | 87.800                  |

|       | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------|----|-------------------------|
| 4/2   |    |                         |
| 3:00  | 西門 | 87.800                  |
| 3:10  | 西門 | 87.700                  |
| 3:20  | 西門 | 87.500                  |
| 3:30  | 西門 | 87.500                  |
| 3:40  | 西門 | 87.500                  |
| 3:50  | 西門 | 87.500                  |
| 4:00  | 西門 | 87.700                  |
| 4:10  | 西門 | 87.500                  |
| 4:20  | 西門 | 87.500                  |
| 4:30  | 西門 | 87.500                  |
| 4:40  | 西門 | 87.500                  |
| 4:50  | 西門 | 87.400                  |
| 5:00  | 西門 | 87.300                  |
| 5:10  | 西門 | 87.300                  |
| 5:20  | 西門 | 87.200                  |
| 5:30  | 西門 | 87.000                  |
| 5:40  | 西門 | 87.100                  |
| 5:50  | 西門 | 86.600                  |
| 6:00  | 西門 | 86.900                  |
| 6:10  | 西門 | 87.000                  |
| 6:20  | 西門 | 86.900                  |
| 6:30  | 西門 | 86.900                  |
| 6:40  | 西門 | 86.900                  |
| 6:50  | 西門 | 86.900                  |
| 7:00  | 西門 | 86.900                  |
| 7:10  | 西門 | 87.000                  |
| 7:20  | 西門 | 86.700                  |
| 7:30  | 西門 | 86.700                  |
| 7:40  | 西門 | 86.700                  |
| 7:50  | 西門 | 86.600                  |
| 8:00  | 西門 | 86.500                  |
| 8:10  | 西門 | 86.400                  |
| 8:20  | 西門 | 86.500                  |
| 8:30  | 西門 | 86.300                  |
| 8:40  | 西門 | 86.400                  |
| 8:50  | 西門 | 86.400                  |
| 9:00  | 西門 | 86.300                  |
| 9:10  | 西門 | 86.300                  |
| 9:20  | 西門 | 86.200                  |
| 9:30  | 西門 | 86.100                  |
| 9:40  | 西門 | 86.100                  |
| 9:50  | 西門 | 86.000                  |
| 10:00 | 西門 | 86.000                  |
| 10:10 | 西門 | 86.000                  |
| 10:20 | 西門 | 85.900                  |
| 10:30 | 西門 | 85.900                  |
| 10:40 | 西門 | 85.800                  |
| 10:50 | 西門 | 85.800                  |
| 11:00 | 西門 | 85.800                  |
| 11:10 | 西門 | 85.800                  |
| 11:20 | 西門 | 85.700                  |
| 11:30 | 西門 | 85.800                  |
| 11:40 | 西門 | 85.600                  |
| 11:50 | 西門 | 85.600                  |
| 12:00 | 西門 | 86.000                  |
| 12:10 | 西門 | 85.300                  |
| 12:20 | 西門 | 85.300                  |
| 12:30 | 西門 | 85.000                  |
| 12:40 | 西門 | 85.000                  |
| 12:50 | 西門 | 85.100                  |
| 13:00 | 西門 | 85.000                  |
| 13:10 | 西門 | 85.100                  |
| 13:20 | 西門 | 85.100                  |
| 13:30 | 西門 | 85.100                  |

|       | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------|----|-------------------------|
| 4/2   |    |                         |
| 13:40 | 西門 | 84.900                  |
| 13:50 | 西門 | 85.000                  |
| 14:00 | 西門 | 84.800                  |
| 14:10 | 西門 | 84.800                  |
| 14:20 | 西門 | 84.400                  |
| 14:30 | 西門 | 84.700                  |
| 14:40 | 西門 | 84.400                  |
| 14:50 | 西門 | 84.400                  |
| 15:00 | 西門 | 84.400                  |
| 15:10 | 西門 | 84.500                  |
| 15:20 | 西門 | 84.300                  |
| 15:30 | 西門 | 84.200                  |
| 15:40 | 西門 | 84.100                  |
| 15:50 | 西門 | 84.300                  |
| 16:00 | 西門 | 84.000                  |
| 16:10 | 西門 | 84.100                  |
| 16:20 | 西門 | 83.900                  |
| 16:30 | 西門 | 84.000                  |
| 16:40 | 西門 | 83.800                  |
| 16:50 | 西門 | 83.800                  |
| 17:00 | 西門 | 83.800                  |
| 17:10 | 西門 | 83.800                  |
| 17:20 | 西門 | 83.500                  |
| 17:30 | 西門 | 83.500                  |
| 17:40 | 西門 | 83.600                  |
| 17:50 | 西門 | 83.400                  |
| 18:00 | 西門 | 83.800                  |
| 18:10 | 西門 | 83.800                  |
| 18:20 | 西門 | 83.100                  |
| 18:30 | 西門 | 83.200                  |
| 18:40 | 西門 | 83.000                  |
| 18:50 | 西門 | 83.100                  |
| 19:00 | 西門 | 83.000                  |
| 19:10 | 西門 | 82.800                  |
| 19:20 | 西門 | 83.100                  |
| 19:30 | 西門 | 83.000                  |
| 19:40 | 西門 | 83.000                  |
| 19:50 | 西門 | 83.100                  |
| 20:00 | 西門 | 82.900                  |
| 20:10 | 西門 | 82.800                  |
| 20:20 | 西門 | 82.800                  |
| 20:30 | 西門 | 82.600                  |
| 20:40 | 西門 | 82.800                  |
| 20:50 | 西門 | 82.700                  |
| 21:00 | 西門 | 82.500                  |
| 21:10 | 西門 | 82.400                  |
| 21:20 | 西門 | 82.300                  |
| 21:30 | 西門 | 82.400                  |
| 21:40 | 西門 | 82.400                  |
| 21:50 | 西門 | 82.300                  |
| 22:00 | 西門 | 82.300                  |
| 22:10 | 西門 | 82.300                  |
| 22:20 | 西門 | 82.200                  |
| 22:30 | 西門 | 82.100                  |
| 22:40 | 西門 | 82.100                  |
| 22:50 | 西門 | 82.100                  |
| 23:00 | 西門 | 82.100                  |
| 23:10 | 西門 | 82.000                  |
| 23:20 | 西門 | 82.100                  |
| 23:30 | 西門 | 82.000                  |
| 23:40 | 西門 | 82.000                  |
| 23:50 | 西門 | 81.900                  |
| 4/3   |    |                         |
| 0:00  | 西門 | 81.800                  |



東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

|       | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------|----|-------------------------|
| 4/3   |    |                         |
| 0:10  | 西門 | 81.900                  |
| 0:20  | 西門 | 81.800                  |
| 0:30  | 西門 | 81.600                  |
| 0:40  | 西門 | 81.500                  |
| 0:50  | 西門 | 81.500                  |
| 1:00  | 西門 | 81.400                  |
| 1:10  | 西門 | 81.400                  |
| 1:20  | 西門 | 81.600                  |
| 1:30  | 西門 | 81.400                  |
| 1:40  | 西門 | 81.100                  |
| 1:50  | 西門 | 81.200                  |
| 2:00  | 西門 | 81.200                  |
| 2:10  | 西門 | 81.200                  |
| 2:20  | 西門 | 81.100                  |
| 2:30  | 西門 | 81.300                  |
| 2:40  | 西門 | 81.100                  |
| 2:50  | 西門 | 81.000                  |
| 3:00  | 西門 | 81.000                  |
| 3:10  | 西門 | 80.900                  |
| 3:20  | 西門 | 80.900                  |
| 3:30  | 西門 | 80.900                  |
| 3:40  | 西門 | 80.800                  |
| 3:50  | 西門 | 80.700                  |
| 4:00  | 西門 | 80.700                  |
| 4:10  | 西門 | 80.600                  |
| 4:20  | 西門 | 80.700                  |
| 4:30  | 西門 | 80.500                  |
| 4:40  | 西門 | 80.500                  |
| 4:50  | 西門 | 80.500                  |
| 5:00  | 西門 | 80.500                  |
| 5:10  | 西門 | 80.300                  |
| 5:20  | 西門 | 80.300                  |
| 5:30  | 西門 | 80.000                  |
| 5:40  | 西門 | 80.200                  |
| 5:50  | 西門 | 80.200                  |
| 6:00  | 西門 | 80.200                  |
| 6:10  | 西門 | 80.000                  |
| 6:20  | 西門 | 80.100                  |
| 6:30  | 西門 | 80.200                  |
| 6:40  | 西門 | 80.000                  |
| 6:50  | 西門 | 79.900                  |
| 7:00  | 西門 | 79.800                  |
| 7:10  | 西門 | 80.000                  |
| 7:20  | 西門 | 80.000                  |
| 7:30  | 西門 | 79.700                  |
| 7:40  | 西門 | 80.100                  |
| 7:50  | 西門 | 79.600                  |
| 8:00  | 西門 | 79.800                  |
| 8:10  | 西門 | 79.800                  |
| 8:20  | 西門 | 79.800                  |
| 8:30  | 西門 | 79.700                  |
| 8:40  | 西門 | 79.700                  |
| 8:50  | 西門 | 79.700                  |
| 9:00  | 西門 | 79.500                  |
| 9:10  | 西門 | 79.600                  |
| 9:20  | 西門 | 79.500                  |
| 9:30  | 西門 | 79.500                  |
| 9:40  | 西門 | 79.700                  |
| 9:50  | 西門 | 79.400                  |
| 10:00 | 西門 | 79.400                  |
| 10:10 | 西門 | 79.400                  |
| 10:20 | 西門 | 79.300                  |
| 10:30 | 西門 | 79.300                  |
| 10:40 | 西門 | 79.400                  |

|       | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------|----|-------------------------|
| 4/3   |    |                         |
| 10:50 | 西門 | 79.400                  |
| 11:00 | 西門 | 79.200                  |
| 11:10 | 西門 | 79.000                  |
| 11:20 | 西門 | 79.200                  |
| 11:30 | 西門 | 79.000                  |
| 11:40 | 西門 | 79.100                  |
| 11:50 | 西門 | 79.100                  |
| 12:00 | 西門 | 79.000                  |
| 12:10 | 西門 | 79.100                  |
| 12:20 | 西門 | 79.000                  |
| 12:30 | 西門 | 79.100                  |
| 12:40 | 西門 | 79.000                  |
| 12:50 | 西門 | 78.900                  |
| 13:00 | 西門 | 78.900                  |
| 13:10 | 西門 | 78.700                  |
| 13:20 | 西門 | 78.700                  |
| 13:30 | 西門 | 78.600                  |
| 13:40 | 西門 | 79.000                  |
| 13:50 | 西門 | 78.600                  |
| 14:00 | 西門 | 78.600                  |
| 14:10 | 西門 | 78.300                  |
| 14:20 | 西門 | 78.400                  |
| 14:30 | 西門 | 78.400                  |
| 14:40 | 西門 | 78.400                  |
| 14:50 | 西門 | 78.300                  |
| 15:00 | 西門 | 78.400                  |
| 15:10 | 西門 | 78.300                  |
| 15:20 | 西門 | 78.100                  |
| 15:30 | 西門 | 78.300                  |
| 15:40 | 西門 | 78.100                  |
| 15:50 | 西門 | 78.100                  |
| 16:00 | 西門 | 78.100                  |
| 16:10 | 西門 | 78.000                  |
| 16:20 | 西門 | 78.000                  |
| 16:30 | 西門 | 77.900                  |
| 16:40 | 西門 | 77.900                  |
| 16:50 | 西門 | 77.900                  |
| 17:00 | 西門 | 77.900                  |
| 17:10 | 西門 | 77.900                  |
| 17:20 | 西門 | 77.800                  |
| 17:30 | 西門 | 77.700                  |
| 17:40 | 西門 | 77.700                  |
| 17:50 | 西門 | 77.500                  |
| 18:00 | 西門 | 77.600                  |
| 18:10 | 西門 | 77.600                  |
| 18:20 | 西門 | 77.400                  |
| 18:30 | 西門 | 77.400                  |
| 18:40 | 西門 | 77.500                  |
| 18:50 | 西門 | 77.300                  |
| 19:00 | 西門 | 77.200                  |
| 19:10 | 西門 | 77.300                  |
| 19:20 | 西門 | 77.200                  |
| 19:30 | 西門 | 77.100                  |
| 19:40 | 西門 | 77.100                  |
| 19:50 | 西門 | 77.100                  |
| 20:00 | 西門 | 77.100                  |
| 20:10 | 西門 | 76.900                  |
| 20:20 | 西門 | 77.000                  |
| 20:30 | 西門 | 77.000                  |
| 20:40 | 西門 | 76.900                  |
| 20:50 | 西門 | 76.600                  |
| 21:00 | 西門 | 76.700                  |
| 21:10 | 西門 | 76.600                  |
| 21:20 | 西門 | 76.500                  |

|       | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------|----|-------------------------|
| 4/3   |    |                         |
| 21:30 | 西門 | 76.500                  |
| 21:40 | 西門 | 76.500                  |
| 21:50 | 西門 | 76.400                  |
| 22:00 | 西門 | 76.200                  |
| 22:10 | 西門 | 76.300                  |
| 22:20 | 西門 | 76.300                  |
| 22:30 | 西門 | 76.200                  |
| 22:40 | 西門 | 76.200                  |
| 22:50 | 西門 | 76.100                  |
| 23:00 | 西門 | 76.100                  |
| 23:10 | 西門 | 76.100                  |
| 23:20 | 西門 | 76.000                  |
| 23:30 | 西門 | 76.000                  |
| 23:40 | 西門 | 76.000                  |
| 23:50 | 西門 | 75.800                  |
| 4/4   |    |                         |
| 0:00  | 西門 | 75.900                  |
| 0:10  | 西門 | 75.900                  |
| 0:20  | 西門 | 75.600                  |
| 0:30  | 西門 | 75.600                  |
| 0:40  | 西門 | 75.600                  |
| 0:50  | 西門 | 75.600                  |
| 1:00  | 西門 | 75.600                  |
| 1:10  | 西門 | 75.500                  |
| 1:20  | 西門 | 75.400                  |
| 1:30  | 西門 | 75.400                  |
| 1:40  | 西門 | 75.500                  |
| 1:50  | 西門 | 75.300                  |
| 2:00  | 西門 | 75.300                  |
| 2:10  | 西門 | 75.200                  |
| 2:20  | 西門 | 75.300                  |
| 2:30  | 西門 | 75.200                  |
| 2:40  | 西門 | 75.100                  |
| 2:50  | 西門 | 75.200                  |
| 3:00  | 西門 | 75.100                  |
| 3:10  | 西門 | 75.100                  |
| 3:20  | 西門 | 75.000                  |
| 3:30  | 西門 | 75.000                  |
| 3:40  | 西門 | 74.800                  |
| 3:50  | 西門 | 74.900                  |
| 4:00  | 西門 | 74.800                  |
| 4:10  | 西門 | 74.700                  |
| 4:20  | 西門 | 74.500                  |
| 4:30  | 西門 | 74.600                  |
| 4:40  | 西門 | 74.600                  |
| 4:50  | 西門 | 74.600                  |
| 5:00  | 西門 | 74.500                  |
| 5:10  | 西門 | 74.500                  |
| 5:20  | 西門 | 74.500                  |
| 5:30  | 西門 | 74.500                  |
| 5:40  | 西門 | 74.400                  |
| 5:50  | 西門 | 74.400                  |
| 6:00  | 西門 | 74.400                  |
| 6:10  | 西門 | 74.400                  |
| 6:20  | 西門 | 74.400                  |
| 6:30  | 西門 | 74.300                  |
| 6:40  | 西門 | 74.400                  |
| 6:50  | 西門 | 74.300                  |
| 7:00  | 西門 | 74.300                  |
| 7:10  | 西門 | 74.300                  |
| 7:20  | 西門 | 74.300                  |
| 7:30  | 西門 | 74.300                  |
| 7:40  | 西門 | 74.200                  |
| 7:50  | 西門 | 74.200                  |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

|       | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------|----|-------------------------|
| 4/4   |    |                         |
| 8:00  | 西門 | 74.200                  |
| 8:10  | 西門 | 74.200                  |
| 8:20  | 西門 | 74.200                  |
| 8:30  | 西門 | 74.300                  |
| 8:40  | 西門 | 74.200                  |
| 8:50  | 西門 | 74.200                  |
| 9:00  | 西門 | 74.100                  |
| 9:10  | 西門 | 74.100                  |
| 9:20  | 西門 | 74.100                  |
| 9:30  | 西門 | 74.100                  |
| 9:40  | 西門 | 74.000                  |
| 9:50  | 西門 | 74.000                  |
| 10:00 | 西門 | 74.000                  |
| 10:10 | 西門 | 73.900                  |
| 10:20 | 西門 | 73.900                  |
| 10:30 | 西門 | 74.000                  |
| 10:40 | 西門 | 73.600                  |
| 10:50 | 西門 | 73.700                  |
| 11:00 | 西門 | 73.600                  |
| 11:10 | 西門 | 74.200                  |
| 11:20 | 西門 | 73.800                  |
| 11:30 | 西門 | 73.600                  |
| 11:50 | 正門 | 93.800                  |
| 12:00 | 正門 | 93.400                  |
| 12:10 | 正門 | 93.400                  |
| 12:20 | 正門 | 93.400                  |
| 12:30 | 正門 | 93.500                  |
| 12:40 | 正門 | 93.400                  |
| 12:50 | 正門 | 93.200                  |
| 13:00 | 正門 | 93.200                  |
| 13:10 | 正門 | 93.000                  |
| 13:20 | 正門 | 93.100                  |
| 13:30 | 正門 | 93.100                  |
| 13:40 | 正門 | 93.100                  |
| 13:50 | 正門 | 93.000                  |
| 14:00 | 正門 | 92.900                  |
| 14:10 | 正門 | 92.800                  |
| 14:20 | 正門 | 92.900                  |
| 14:30 | 正門 | 92.900                  |
| 14:40 | 正門 | 92.900                  |
| 14:50 | 正門 | 93.000                  |
| 15:00 | 正門 | 92.900                  |
| 15:10 | 正門 | 92.500                  |
| 15:20 | 正門 | 92.600                  |
| 15:30 | 正門 | 92.800                  |
| 15:40 | 正門 | 92.900                  |
| 15:50 | 正門 | 92.500                  |
| 16:00 | 正門 | 92.400                  |
| 16:10 | 西門 | 欠測                      |
| 16:20 | 西門 | 72.400                  |
| 16:30 | 西門 | 72.400                  |
| 16:40 | 西門 | 72.300                  |
| 16:50 | 西門 | 72.300                  |
| 17:00 | 西門 | 72.300                  |
| 17:10 | 西門 | 72.200                  |
| 17:20 | 西門 | 72.200                  |
| 17:30 | 西門 | 72.200                  |
| 17:40 | 西門 | 72.000                  |
| 17:50 | 西門 | 72.100                  |
| 18:00 | 西門 | 72.100                  |
| 18:10 | 西門 | 72.100                  |
| 18:20 | 西門 | 72.100                  |
| 18:30 | 西門 | 72.100                  |
| 18:40 | 西門 | 72.000                  |

|       | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------|----|-------------------------|
| 4/4   |    |                         |
| 18:50 | 西門 | 71.900                  |
| 19:00 | 西門 | 71.800                  |
| 19:10 | 西門 | 71.900                  |
| 19:20 | 西門 | 71.700                  |
| 19:30 | 西門 | 71.800                  |
| 19:40 | 西門 | 71.700                  |
| 19:50 | 西門 | 71.600                  |
| 20:00 | 西門 | 71.600                  |
| 20:10 | 西門 | 71.500                  |
| 20:20 | 西門 | 71.400                  |
| 20:30 | 西門 | 71.500                  |
| 20:40 | 西門 | 71.400                  |
| 20:50 | 西門 | 71.400                  |
| 21:00 | 西門 | 71.400                  |
| 21:10 | 西門 | 71.100                  |
| 21:20 | 西門 | 71.100                  |
| 21:30 | 西門 | 71.000                  |
| 21:40 | 西門 | 71.200                  |
| 21:50 | 西門 | 71.100                  |
| 22:00 | 西門 | 71.000                  |
| 22:10 | 西門 | 71.000                  |
| 22:20 | 西門 | 71.000                  |
| 22:30 | 西門 | 70.900                  |
| 22:40 | 西門 | 71.000                  |
| 22:50 | 西門 | 70.900                  |
| 23:00 | 西門 | 70.900                  |
| 23:10 | 西門 | 70.900                  |
| 23:20 | 西門 | 70.700                  |
| 23:30 | 西門 | 70.700                  |
| 23:40 | 西門 | 70.700                  |
| 23:50 | 西門 | 70.700                  |
| 4/5   |    |                         |
| 0:00  | 西門 | 70.600                  |
| 0:10  | 西門 | 70.500                  |
| 0:20  | 西門 | 70.700                  |
| 0:30  | 西門 | 70.600                  |
| 0:40  | 西門 | 70.400                  |
| 0:50  | 西門 | 70.500                  |
| 1:00  | 西門 | 70.300                  |
| 1:10  | 西門 | 70.400                  |
| 1:20  | 西門 | 70.200                  |
| 1:30  | 西門 | 70.200                  |
| 1:40  | 西門 | 70.200                  |
| 1:50  | 西門 | 70.200                  |
| 2:00  | 西門 | 70.200                  |
| 2:10  | 西門 | 70.100                  |
| 2:20  | 西門 | 70.000                  |
| 2:30  | 西門 | 70.100                  |
| 2:40  | 西門 | 70.100                  |
| 2:50  | 西門 | 70.100                  |
| 3:00  | 西門 | 70.000                  |
| 3:10  | 西門 | 69.900                  |
| 3:20  | 西門 | 69.700                  |
| 3:30  | 西門 | 69.900                  |
| 3:40  | 西門 | 69.900                  |
| 3:50  | 西門 | 69.900                  |
| 4:00  | 西門 | 69.700                  |
| 4:10  | 西門 | 69.800                  |
| 4:20  | 西門 | 69.700                  |
| 4:30  | 西門 | 69.600                  |
| 4:40  | 西門 | 69.600                  |
| 4:50  | 西門 | 69.500                  |
| 5:00  | 西門 | 69.400                  |
| 5:10  | 西門 | 69.500                  |

|       | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------|----|-------------------------|
| 4/5   |    |                         |
| 5:20  | 西門 | 69.500                  |
| 5:30  | 西門 | 69.400                  |
| 5:40  | 西門 | 69.500                  |
| 5:50  | 西門 | 69.400                  |
| 6:00  | 西門 | 69.300                  |
| 6:10  | 西門 | 69.400                  |
| 6:20  | 西門 | 69.300                  |
| 6:30  | 西門 | 69.300                  |
| 6:40  | 西門 | 69.200                  |
| 6:50  | 西門 | 69.400                  |
| 7:00  | 西門 | 69.400                  |
| 7:10  | 西門 | 69.500                  |
| 7:20  | 西門 | 69.500                  |
| 7:30  | 西門 | 69.200                  |
| 7:40  | 西門 | 69.200                  |
| 7:50  | 西門 | 69.200                  |
| 8:00  | 西門 | 69.700                  |
| 8:10  | 西門 | 69.200                  |
| 8:20  | 西門 | 69.200                  |
| 8:30  | 西門 | 69.400                  |
| 8:40  | 西門 | 70.600                  |
| 8:50  | 西門 | 70.400                  |
| 9:00  | 西門 | 70.400                  |
| 9:10  | 西門 | 70.000                  |
| 9:20  | 西門 | 69.400                  |
| 9:30  | 西門 | 69.200                  |
| 9:40  | 西門 | 69.200                  |
| 9:50  | 西門 | 69.100                  |
| 10:00 | 西門 | 69.100                  |
| 10:10 | 西門 | 69.000                  |
| 10:20 | 西門 | 69.100                  |
| 10:30 | 西門 | 68.900                  |
| 10:40 | 西門 | 69.000                  |
| 10:50 | 西門 | 68.900                  |
| 11:00 | 西門 | 68.900                  |
| 11:10 | 西門 | 68.900                  |
| 11:20 | 西門 | 68.900                  |
| 11:30 | 西門 | 68.700                  |
| 11:40 | 西門 | 68.700                  |
| 11:50 | 西門 | 69.100                  |
| 12:00 | 西門 | 68.700                  |
| 12:10 | 西門 | 68.800                  |
| 12:20 | 西門 | 68.700                  |
| 12:30 | 西門 | 68.600                  |
| 12:40 | 西門 | 68.600                  |
| 12:50 | 西門 | 68.500                  |
| 13:00 | 西門 | 68.500                  |
| 13:10 | 西門 | 68.400                  |
| 13:20 | 西門 | 68.400                  |
| 13:30 | 西門 | 68.400                  |
| 13:40 | 西門 | 68.400                  |
| 13:50 | 西門 | 68.400                  |
| 14:00 | 西門 | 68.400                  |
| 14:10 | 西門 | 68.400                  |
| 14:20 | 西門 | 68.200                  |
| 14:30 | 西門 | 68.200                  |
| 14:40 | 西門 | 68.200                  |
| 14:50 | 西門 | 68.200                  |
| 15:00 | 西門 | 68.100                  |
| 15:10 | 西門 | 68.100                  |
| 15:20 | 西門 | 68.100                  |
| 15:30 | 西門 | 68.100                  |
| 15:40 | 西門 | 68.000                  |
| 15:50 | 西門 | 68.000                  |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

|       | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------|----|-------------------------|
| 4/5   |    |                         |
| 16:00 | 西門 | 68.000                  |
| 16:10 | 西門 | 68.000                  |
| 16:20 | 西門 | 67.900                  |
| 16:30 | 西門 | 67.900                  |
| 16:40 | 西門 | 67.900                  |
| 16:50 | 西門 | 67.800                  |
| 17:00 | 西門 | 67.800                  |
| 17:10 | 西門 | 67.700                  |
| 17:20 | 西門 | 67.700                  |
| 17:30 | 西門 | 67.700                  |
| 17:40 | 西門 | 67.600                  |
| 17:50 | 西門 | 67.600                  |
| 18:00 | 西門 | 67.400                  |
| 18:10 | 西門 | 67.500                  |
| 18:20 | 西門 | 67.400                  |
| 18:30 | 西門 | 67.400                  |
| 18:40 | 西門 | 67.400                  |
| 18:50 | 西門 | 67.300                  |
| 19:00 | 西門 | 67.200                  |
| 19:10 | 西門 | 67.300                  |
| 19:20 | 西門 | 67.200                  |
| 19:30 | 西門 | 67.200                  |
| 19:40 | 西門 | 67.100                  |
| 19:50 | 西門 | 67.100                  |
| 20:00 | 西門 | 67.000                  |
| 20:10 | 西門 | 67.000                  |
| 20:20 | 西門 | 67.000                  |
| 20:30 | 西門 | 67.000                  |
| 20:40 | 西門 | 67.000                  |
| 20:50 | 西門 | 66.900                  |
| 21:00 | 西門 | 66.700                  |
| 21:10 | 西門 | 66.800                  |
| 21:20 | 西門 | 66.800                  |
| 21:30 | 西門 | 66.700                  |
| 21:40 | 西門 | 66.700                  |
| 21:50 | 西門 | 66.700                  |
| 22:00 | 西門 | 66.600                  |
| 22:10 | 西門 | 66.700                  |
| 22:20 | 西門 | 66.600                  |
| 22:30 | 西門 | 66.500                  |
| 22:40 | 西門 | 66.400                  |
| 22:50 | 西門 | 66.400                  |
| 23:00 | 西門 | 66.400                  |
| 23:10 | 西門 | 66.200                  |
| 23:20 | 西門 | 66.500                  |
| 23:30 | 西門 | 66.400                  |
| 23:40 | 西門 | 66.200                  |
| 23:50 | 西門 | 66.200                  |
| 4/6   |    |                         |
| 0:00  | 西門 | 66.200                  |
| 0:10  | 西門 | 66.200                  |
| 0:20  | 西門 | 66.200                  |
| 0:30  | 西門 | 66.100                  |
| 0:40  | 西門 | 66.100                  |
| 0:50  | 西門 | 66.100                  |
| 1:00  | 西門 | 66.060                  |
| 1:10  | 西門 | 66.000                  |
| 1:20  | 西門 | 66.000                  |
| 1:30  | 西門 | 66.000                  |
| 1:40  | 西門 | 65.900                  |
| 1:50  | 西門 | 65.800                  |
| 2:00  | 西門 | 65.800                  |
| 2:10  | 西門 | 65.800                  |
| 2:20  | 西門 | 65.800                  |

|       | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------|----|-------------------------|
| 4/6   |    |                         |
| 2:30  | 西門 | 65.700                  |
| 2:40  | 西門 | 65.700                  |
| 2:50  | 西門 | 65.700                  |
| 3:00  | 西門 | 65.600                  |
| 3:10  | 西門 | 65.600                  |
| 3:20  | 西門 | 65.600                  |
| 3:30  | 西門 | 65.500                  |
| 3:40  | 西門 | 65.500                  |
| 3:50  | 西門 | 65.600                  |
| 4:00  | 西門 | 65.400                  |
| 4:10  | 西門 | 65.400                  |
| 4:20  | 西門 | 65.400                  |
| 4:30  | 西門 | 65.400                  |
| 4:40  | 西門 | 65.300                  |
| 4:50  | 西門 | 65.200                  |
| 5:00  | 西門 | 65.200                  |
| 5:10  | 西門 | 65.200                  |
| 5:20  | 西門 | 65.100                  |
| 5:30  | 西門 | 65.100                  |
| 5:40  | 西門 | 65.100                  |
| 5:50  | 西門 | 65.100                  |
| 6:00  | 西門 | 64.900                  |
| 6:10  | 西門 | 65.000                  |
| 6:20  | 西門 | 65.000                  |
| 6:30  | 西門 | 64.800                  |
| 6:40  | 西門 | 65.000                  |
| 6:50  | 西門 | 65.000                  |
| 7:00  | 西門 | 65.000                  |
| 7:10  | 西門 | 64.900                  |
| 7:20  | 西門 | 65.000                  |
| 7:30  | 西門 | 65.200                  |
| 7:40  | 西門 | 65.100                  |
| 7:50  | 西門 | 66.200                  |
| 8:00  | 西門 | 67.900                  |
| 8:10  | 西門 | 69.000                  |
| 8:20  | 西門 | 68.700                  |
| 8:30  | 西門 | 70.300                  |
| 8:40  | 西門 | 68.500                  |
| 8:50  | 西門 | 67.500                  |
| 9:00  | 西門 | 68.900                  |
| 9:10  | 西門 | 66.500                  |
| 9:20  | 西門 | 65.900                  |
| 9:30  | 西門 | 65.800                  |
| 9:40  | 西門 | 65.600                  |
| 9:50  | 西門 | 65.600                  |
| 10:00 | 西門 | 65.700                  |
| 10:10 | 西門 | 65.600                  |
| 10:20 | 西門 | 65.500                  |
| 10:30 | 西門 | 65.400                  |
| 10:40 | 西門 | 65.500                  |
| 10:50 | 西門 | 65.500                  |
| 11:00 | 西門 | 65.200                  |
| 11:10 | 正門 | 83.700                  |
| 11:20 | 正門 | 84.000                  |
| 11:30 | 正門 | 84.100                  |
| 11:40 | 正門 | 83.900                  |
| 11:50 | 正門 | 84.300                  |
| 12:00 | 正門 | 84.100                  |
| 12:10 | 正門 | 83.900                  |
| 12:20 | 正門 | 84.200                  |
| 12:30 | 正門 | 83.700                  |
| 12:40 | 正門 | 83.800                  |
| 12:50 | 正門 | 83.600                  |
| 13:00 | 正門 | 83.300                  |

|       | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------|----|-------------------------|
| 4/6   |    |                         |
| 13:10 | 正門 | 83.8                    |
| 13:20 | 正門 | 83.8                    |
| 13:30 | 正門 | 83.6                    |
| 13:40 | 正門 | 83.8                    |
| 13:50 | 正門 | 83.5                    |
| 14:00 | 正門 | 83.8                    |
| 14:10 | 正門 | 83.5                    |
| 14:20 | 正門 | 83.6                    |
| 14:30 | 正門 | 83.8                    |
| 14:40 | 正門 | 83.3                    |
| 14:50 | 正門 | 83.4                    |
| 15:00 | 正門 | 83.6                    |
| 15:10 | 正門 | 83.5                    |
| 15:20 | 正門 | 83.4                    |
| 15:30 | 正門 | 82.9                    |
| 15:40 | 正門 | 83.3                    |
| 15:50 | 正門 | 83.4                    |
| 16:00 | 正門 | 83.1                    |
| 16:10 | 正門 | 83.4                    |
| 16:20 | 正門 | 83.2                    |
| 16:30 | 正門 | 83.3                    |
| 16:40 | 正門 | 83.4                    |
| 16:50 | 正門 | 83.2                    |
| 17:00 | 正門 | 83.2                    |
| 17:10 | 正門 | 83.3                    |
| 17:20 | 正門 | 83.1                    |
| 17:30 | 正門 | 83.1                    |
| 17:40 | 正門 | 83.0                    |
| 17:50 | 正門 | 82.9                    |
| 18:00 | 正門 | 83.1                    |
| 18:10 | 正門 | 82.9                    |
| 18:20 | 正門 | 82.9                    |
| 18:30 | 正門 | 82.9                    |
| 18:40 | 正門 | 82.6                    |
| 18:50 | 正門 | 82.7                    |
| 19:00 | 正門 | 82.5                    |
| 19:10 | 正門 | 82.5                    |
| 19:20 | 正門 | 82.7                    |
| 19:30 | 正門 | 82.5                    |
| 19:40 | 正門 | 82.3                    |
| 19:50 | 正門 | 82.5                    |
| 20:00 | 正門 | 82.3                    |
| 20:10 | 正門 | 82.4                    |
| 20:20 | 正門 | 82.2                    |
| 20:30 | 正門 | 82.1                    |
| 20:40 | 正門 | 82.1                    |
| 20:50 | 正門 | 82.1                    |
| 21:00 | 正門 | 82.0                    |
| 21:10 | 正門 | 82.0                    |
| 21:20 | 正門 | 82.0                    |
| 21:30 | 西門 | 59.8                    |
| 21:40 | 西門 | 59.8                    |
| 21:50 | 西門 | 59.8                    |
| 22:00 | 西門 | 59.7                    |
| 22:10 | 西門 | 59.6                    |
| 22:20 | 西門 | 59.7                    |
| 22:30 | 西門 | 59.7                    |
| 22:40 | 西門 | 59.7                    |
| 22:50 | 西門 | 59.7                    |
| 23:00 | 西門 | 59.6                    |
| 23:10 | 西門 | 59.6                    |
| 23:20 | 西門 | 59.5                    |
| 23:30 | 西門 | 59.5                    |
| 23:40 | 西門 | 59.4                    |

## 東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

|            | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|------------|----|-------------------------|
| <b>4/6</b> |    |                         |
| 23:50      | 西門 | 59.4                    |
| <b>4/7</b> |    |                         |
| 0:00       | 西門 | 59.4                    |
| 0:10       | 西門 | 59.4                    |
| 0:20       | 西門 | 59.3                    |
| 0:30       | 西門 | 59.4                    |
| 0:40       | 西門 | 59.3                    |
| 0:50       | 西門 | 59.5                    |
| 1:00       | 西門 | 61.3                    |
| 1:10       | 西門 | 59.9                    |
| 1:20       | 西門 | 59.7                    |
| 1:30       | 西門 | 59.6                    |
| 1:40       | 西門 | 59.3                    |
| 1:50       | 西門 | 59.3                    |
| 2:00       | 西門 | 59.3                    |
| 2:10       | 西門 | 59.2                    |
| 2:20       | 西門 | 59.3                    |
| 2:30       | 西門 | 59.2                    |
| 2:40       | 西門 | 59.2                    |
| 2:50       | 西門 | 59.2                    |
| 3:00       | 西門 | 59.0                    |
| 3:10       | 西門 | 59.0                    |
| 3:20       | 西門 | 58.7                    |
| 3:30       | 西門 | 59.2                    |
| 3:40       | 西門 | 59.2                    |
| 3:50       | 西門 | 59.5                    |
| 4:00       | 西門 | 59.4                    |
| 4:10       | 西門 | 59.7                    |
| 4:20       | 西門 | 60.1                    |
| 4:30       | 西門 | 60.5                    |
| 4:40       | 西門 | 59.2                    |
| 4:50       | 西門 | 59.5                    |
| 5:00       | 西門 | 60.6                    |
| 5:10       | 西門 | 60.1                    |
| 5:20       | 西門 | 58.8                    |
| 5:30       | 西門 | 58.6                    |
| 5:40       | 西門 | 58.6                    |
| 5:50       | 西門 | 58.5                    |
| 6:00       | 西門 | 58.5                    |
| 6:10       | 西門 | 58.5                    |
| 6:20       | 西門 | 58.5                    |
| 6:30       | 西門 | 58.4                    |
| 6:40       | 西門 | 58.6                    |
| 6:50       | 西門 | 58.6                    |
| 7:00       | 西門 | 58.5                    |
| 7:10       | 西門 | 58.5                    |
| 7:20       | 西門 | 58.4                    |
| 7:30       | 西門 | 58.6                    |
| 7:40       | 西門 | 58.4                    |
| 7:50       | 西門 | 58.4                    |
| 8:00       | 西門 | 58.5                    |
| 8:10       | 西門 | 58.5                    |
| 8:20       | 西門 | 58.4                    |
| 8:30       | 西門 | 58.5                    |
| 8:40       | 西門 | 58.4                    |
| 8:50       | 西門 | 58.4                    |
| 9:00       | 西門 | 58.4                    |
| 9:10       | 西門 | 58.4                    |
| 9:20       | 西門 | 58.3                    |
| 9:30       | 西門 | 58.3                    |
| 9:40       | 西門 | 58.3                    |
| 9:50       | 西門 | 58.2                    |
| 10:00      | 西門 | 58.2                    |
| 10:10      | 西門 | 58.2                    |

|            | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|------------|----|-------------------------|
| <b>4/7</b> |    |                         |
| 10:20      | 西門 | 58.2                    |
| 10:30      | 西門 | 58.2                    |
| 10:40      | 西門 | 58.0                    |
| 10:50      | 西門 | 58.2                    |
| 11:00      | 西門 | 58.0                    |
| 11:10      | 西門 | 58.1                    |
| 11:20      | 西門 | 58.0                    |
| 11:30      | 西門 | 58.0                    |
| 11:40      | 西門 | 57.9                    |
| 11:50      | 西門 | 57.9                    |
| 12:00      | 西門 | 58.0                    |
| 12:10      | 西門 | 57.9                    |
| 12:20      | 西門 | 57.8                    |
| 12:30      | 西門 | 57.9                    |
| 12:40      | 西門 | 57.8                    |
| 12:50      | 西門 | 57.7                    |
| 13:00      | 西門 | 57.7                    |
| 13:10      | 西門 | 57.6                    |
| 13:20      | 西門 | 57.7                    |
| 13:30      | 西門 | 57.6                    |
| 13:40      | 西門 | 57.6                    |
| 13:50      | 西門 | 57.7                    |
| 14:00      | 西門 | 57.6                    |
| 14:10      | 西門 | 57.7                    |
| 14:20      | 西門 | 57.6                    |
| 14:30      | 西門 | 57.5                    |
| 14:40      | 西門 | 57.4                    |
| 14:50      | 西門 | 57.6                    |
| 15:00      | 西門 | 57.4                    |
| 15:10      | 西門 | 57.5                    |
| 15:20      | 西門 | 57.3                    |
| 15:30      | 西門 | 57.3                    |
| 15:40      | 西門 | 57.3                    |
| 15:50      | 西門 | 57.3                    |
| 16:00      | 西門 | 57.1                    |
| 16:10      | 西門 | 57.2                    |
| 16:20      | 西門 | 57.1                    |
| 16:30      | 西門 | 57.1                    |
| 16:40      | 西門 | 57.1                    |
| 16:50      | 西門 | 57.1                    |
| 17:00      | 西門 | 56.8                    |
| 17:10      | 西門 | 57.0                    |
| 17:20      | 西門 | 56.9                    |
| 17:30      | 西門 | 56.7                    |
| 17:40      | 西門 | 56.9                    |
| 17:50      | 西門 | 56.8                    |
| 18:00      | 西門 | 56.8                    |
| 18:10      | 西門 | 56.9                    |
| 18:20      | 西門 | 56.8                    |
| 18:30      | 西門 | 56.8                    |
| 18:40      | 西門 | 56.7                    |
| 18:50      | 西門 | 56.7                    |
| 19:00      | 西門 | 56.6                    |
| 19:10      | 西門 | 56.8                    |
| 19:20      | 西門 | 56.7                    |
| 19:30      | 西門 | 56.7                    |
| 19:40      | 西門 | 56.7                    |
| 19:50      | 西門 | 56.7                    |
| 20:00      | 西門 | 56.7                    |
| 20:10      | 西門 | 56.7                    |
| 20:20      | 西門 | 56.5                    |
| 20:30      | 西門 | 56.6                    |
| 20:40      | 西門 | 56.5                    |
| 20:50      | 西門 | 56.6                    |

|            | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|------------|----|-------------------------|
| <b>4/7</b> |    |                         |
| 21:00      | 西門 | 56.5                    |
| 21:10      | 西門 | 56.5                    |
| 21:20      | 西門 | 56.5                    |
| 21:30      | 西門 | 56.4                    |
| 21:40      | 西門 | 56.5                    |
| 21:50      | 西門 | 56.5                    |
| 22:00      | 西門 | 56.5                    |
| 22:10      | 西門 | 56.4                    |
| 22:20      | 西門 | 56.2                    |
| 22:30      | 西門 | 56.3                    |
| 22:40      | 西門 | 56.3                    |
| 22:50      | 西門 | 56.2                    |
| 23:00      | 西門 | 56.3                    |
| 23:10      | 西門 | 56.1                    |
| 23:20      | 西門 | 56.2                    |
| 23:30      | 西門 | 56.1                    |
| 23:40      | 西門 | 56.1                    |
| 23:50      | 西門 | 56.1                    |
| <b>4/8</b> |    |                         |
| 0:00       | 西門 | 56.0                    |
| 0:10       | 西門 | 56.0                    |
| 0:20       | 西門 | 56.1                    |
| 0:30       | 西門 | 56.1                    |
| 0:40       | 西門 | 56.2                    |
| 0:50       | 西門 | 56.0                    |
| 1:00       | 西門 | 56.0                    |
| 1:10       | 西門 | 55.7                    |
| 1:20       | 西門 | 55.7                    |
| 1:30       | 西門 | 55.6                    |
| 1:40       | 西門 | 55.5                    |
| 1:50       | 西門 | 55.6                    |
| 2:00       | 西門 | 55.5                    |
| 2:10       | 西門 | 55.6                    |
| 2:20       | 西門 | 55.6                    |
| 2:30       | 西門 | 55.6                    |
| 2:40       | 西門 | 55.5                    |
| 2:50       | 西門 | 55.4                    |
| 3:00       | 西門 | 55.4                    |
| 3:10       | 西門 | 55.4                    |
| 3:20       | 西門 | 55.3                    |
| 3:30       | 西門 | 55.3                    |
| 3:40       | 西門 | 55.3                    |
| 3:50       | 西門 | 55.2                    |
| 4:00       | 西門 | 55.2                    |
| 4:10       | 西門 | 55.2                    |
| 4:20       | 西門 | 55.3                    |
| 4:30       | 西門 | 55.3                    |
| 4:40       | 西門 | 55.3                    |
| 4:50       | 西門 | 55.1                    |
| 5:00       | 西門 | 55.2                    |
| 5:10       | 西門 | 55.2                    |
| 5:20       | 西門 | 55.1                    |
| 5:30       | 西門 | 55.1                    |
| 5:40       | 西門 | 55.1                    |
| 5:50       | 西門 | 55.1                    |
| 6:00       | 西門 | 55.1                    |
| 6:10       | 西門 | 55.0                    |
| 6:20       | 西門 | 55.0                    |
| 6:30       | 西門 | 55.1                    |
| 6:40       | 西門 | 55.1                    |
| 6:50       | 西門 | 55.1                    |
| 7:00       | 西門 | 55.0                    |
| 7:10       | 西門 | 55.1                    |
| 7:20       | 西門 | 55.0                    |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

|       | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------|----|-------------------------|
| 4/8   |    |                         |
| 7:30  | 西門 | 55.0                    |
| 7:40  | 西門 | 55.1                    |
| 7:50  | 西門 | 54.9                    |
| 8:00  | 西門 | 54.8                    |
| 8:10  | 西門 | 54.9                    |
| 8:20  | 西門 | 54.8                    |
| 8:30  | 西門 | 55.0                    |
| 8:40  | 西門 | 54.8                    |
| 8:50  | 西門 | 54.7                    |
| 9:00  | 西門 | 54.8                    |
| 9:10  | 西門 | 55.0                    |
| 9:20  | 西門 | 54.8                    |
| 9:30  | 西門 | 54.8                    |
| 9:40  | 西門 | 54.8                    |
| 9:50  | 西門 | 55.0                    |
| 10:00 | 西門 | 54.7                    |
| 10:10 | 西門 | 54.7                    |
| 10:20 | 西門 | 54.6                    |
| 10:30 | 西門 | 54.5                    |
| 10:40 | 西門 | 54.6                    |
| 10:50 | 西門 | 54.5                    |
| 11:00 | 西門 | 54.6                    |
| 11:10 | 西門 | 54.5                    |
| 11:20 | 西門 | 54.5                    |
| 11:30 | 西門 | 54.5                    |
| 11:40 | 西門 | 54.4                    |
| 11:50 | 西門 | 54.4                    |
| 12:00 | 西門 | 54.5                    |
| 12:10 | 西門 | 54.3                    |
| 12:20 | 西門 | 54.4                    |
| 12:30 | 西門 | 54.3                    |
| 12:40 | 西門 | 54.1                    |
| 12:50 | 西門 | 54.4                    |
| 13:00 | 西門 | 54.3                    |
| 13:10 | 西門 | 54.2                    |
| 13:20 | 西門 | 54.3                    |
| 13:30 | 西門 | 54.4                    |
| 13:40 | 西門 | 54.2                    |
| 13:50 | 西門 | 54.2                    |
| 14:00 | 西門 | 54.4                    |
| 14:10 | 西門 | 54.3                    |
| 14:20 | 西門 | 54.2                    |
| 14:30 | 西門 | 54.1                    |
| 14:40 | 西門 | 54.3                    |
| 14:50 | 西門 | 54.1                    |
| 15:00 | 西門 | 54.1                    |
| 15:10 | 西門 | 54.0                    |
| 15:20 | 西門 | 54.0                    |
| 15:30 | 西門 | 54.0                    |
| 15:40 | 西門 | 53.9                    |
| 15:50 | 西門 | 53.5                    |
| 16:00 | 西門 | 53.8                    |
| 16:10 | 西門 | 53.9                    |
| 16:20 | 西門 | 53.8                    |
| 16:30 | 西門 | 53.8                    |
| 16:40 | 西門 | 53.7                    |
| 16:50 | 西門 | 53.7                    |
| 17:00 | 西門 | 53.8                    |
| 17:10 | 西門 | 53.6                    |
| 17:20 | 西門 | 53.6                    |
| 17:30 | 西門 | 53.5                    |
| 17:40 | 西門 | 53.6                    |
| 17:50 | 西門 | 53.7                    |
| 18:00 | 西門 | 53.6                    |

|       | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------|----|-------------------------|
| 4/8   |    |                         |
| 18:10 | 西門 | 53.5                    |
| 18:20 | 西門 | 53.5                    |
| 18:30 | 西門 | 53.5                    |
| 18:40 | 西門 | 53.4                    |
| 18:50 | 西門 | 53.4                    |
| 19:00 | 西門 | 53.4                    |
| 19:10 | 西門 | 53.2                    |
| 19:20 | 西門 | 53.3                    |
| 19:30 | 西門 | 53.4                    |
| 19:40 | 西門 | 53.3                    |
| 19:50 | 西門 | 53.4                    |
| 20:00 | 西門 | 53.2                    |
| 20:10 | 西門 | 53.1                    |
| 20:20 | 西門 | 53.1                    |
| 20:30 | 西門 | 53.2                    |
| 20:40 | 西門 | 53.1                    |
| 20:50 | 西門 | 53.0                    |
| 21:00 | 西門 | 52.8                    |
| 21:10 | 西門 | 52.8                    |
| 21:20 | 西門 | 52.8                    |
| 21:30 | 西門 | 52.9                    |
| 21:40 | 西門 | 52.7                    |
| 21:50 | 西門 | 52.7                    |
| 22:00 | 西門 | 52.7                    |
| 22:10 | 西門 | 52.6                    |
| 22:20 | 西門 | 52.6                    |
| 22:30 | 西門 | 52.5                    |
| 22:40 | 西門 | 52.6                    |
| 22:50 | 西門 | 52.5                    |
| 23:00 | 西門 | 52.4                    |
| 23:10 | 西門 | 52.3                    |
| 23:20 | 西門 | 52.4                    |
| 23:30 | 西門 | 52.3                    |
| 23:40 | 西門 | 52.3                    |
| 23:50 | 西門 | 52.4                    |
| 4/9   |    |                         |
| 0:00  | 西門 | 52.5                    |
| 0:10  | 西門 | 52.5                    |
| 0:20  | 西門 | 52.5                    |
| 0:30  | 西門 | 52.3                    |
| 0:40  | 西門 | 52.2                    |
| 0:50  | 西門 | 52.1                    |
| 1:00  | 西門 | 52.2                    |
| 1:10  | 西門 | 52.3                    |
| 1:20  | 西門 | 52.2                    |
| 1:30  | 西門 | 52.2                    |
| 1:40  | 西門 | 52.1                    |
| 1:50  | 西門 | 52.2                    |
| 2:00  | 西門 | 52.3                    |
| 2:10  | 西門 | 52.2                    |
| 2:20  | 西門 | 52.1                    |
| 2:30  | 西門 | 52.1                    |
| 2:40  | 西門 | 52.2                    |
| 2:50  | 西門 | 52.2                    |
| 3:00  | 西門 | 52.1                    |
| 3:10  | 西門 | 52.1                    |
| 3:20  | 西門 | 52.0                    |
| 3:30  | 西門 | 52.0                    |
| 3:40  | 西門 | 52.0                    |
| 3:50  | 西門 | 52.1                    |
| 4:00  | 西門 | 51.7                    |
| 4:10  | 西門 | 51.9                    |
| 4:20  | 西門 | 51.8                    |
| 4:30  | 西門 | 51.9                    |

|       | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------|----|-------------------------|
| 4/9   |    |                         |
| 4:40  | 西門 | 51.4                    |
| 4:50  | 西門 | 51.8                    |
| 5:00  | 西門 | 51.7                    |
| 5:10  | 西門 | 51.8                    |
| 5:20  | 西門 | 51.6                    |
| 5:30  | 西門 | 51.7                    |
| 5:40  | 西門 | 51.7                    |
| 5:50  | 西門 | 51.5                    |
| 6:00  | 西門 | 51.3                    |
| 6:10  | 西門 | 51.3                    |
| 6:20  | 西門 | 51.2                    |
| 6:30  | 西門 | 51.1                    |
| 6:40  | 西門 | 51.2                    |
| 6:50  | 西門 | 51.1                    |
| 7:00  | 西門 | 50.9                    |
| 7:10  | 西門 | 50.9                    |
| 7:20  | 西門 | 50.9                    |
| 7:30  | 西門 | 50.9                    |
| 7:40  | 西門 | 50.9                    |
| 7:50  | 西門 | 50.6                    |
| 8:00  | 西門 | 50.6                    |
| 8:10  | 西門 | 50.6                    |
| 8:20  | 西門 | 50.6                    |
| 8:30  | 西門 | 50.3                    |
| 8:40  | 西門 | 50.1                    |
| 8:50  | 西門 | 49.9                    |
| 9:00  | 西門 | 49.9                    |
| 9:10  | 西門 | 49.8                    |
| 9:20  | 西門 | 49.8                    |
| 9:30  | 西門 | 49.8                    |
| 9:40  | 西門 | 49.7                    |
| 9:50  | 西門 | 49.6                    |
| 10:00 | 西門 | 49.6                    |
| 10:10 | 西門 | 49.5                    |
| 10:20 | 西門 | 49.5                    |
| 10:30 | 西門 | 49.6                    |
| 10:40 | 西門 | 49.5                    |
| 10:50 | 西門 | 49.5                    |
| 11:00 | 西門 | 49.4                    |
| 11:10 | 西門 | 49.4                    |
| 11:20 | 西門 | 49.4                    |
| 11:30 | 西門 | 49.4                    |
| 11:40 | 西門 | 49.3                    |
| 11:50 | 西門 | 49.3                    |
| 12:00 | 西門 | 49.4                    |
| 12:10 | 西門 | 49.3                    |
| 12:20 | 西門 | 49.2                    |
| 12:30 | 西門 | 49.2                    |
| 12:40 | 西門 | 49.2                    |
| 12:50 | 西門 | 49.2                    |
| 13:00 | 西門 | 49.2                    |
| 13:10 | 西門 | 49.2                    |
| 13:20 | 西門 | 49.2                    |
| 13:30 | 西門 | 49.1                    |
| 13:40 | 西門 | 49.2                    |
| 13:50 | 西門 | 49.1                    |
| 14:00 | 西門 | 48.8                    |
| 14:10 | 西門 | 48.8                    |
| 14:20 | 西門 | 48.7                    |
| 14:30 | 西門 | 48.4                    |
| 14:40 | 西門 | 48.3                    |
| 14:50 | 西門 | 48.4                    |
| 15:00 | 西門 | 48.5                    |
| 15:10 | 西門 | 48.5                    |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>4/9</b>  |    |                         |
| 15:20       | 西門 | 48.6                    |
| 15:30       | 西門 | 48.6                    |
| 15:40       | 西門 | 48.5                    |
| 15:50       | 西門 | 48.8                    |
| 16:00       | 西門 | 48.5                    |
| 16:10       | 西門 | 48.5                    |
| 16:20       | 西門 | 48.5                    |
| 16:30       | 西門 | 48.4                    |
| 16:40       | 西門 | 48.4                    |
| 16:50       | 西門 | 48.3                    |
| 17:00       | 西門 | 48.4                    |
| 17:10       | 西門 | 48.6                    |
| 17:20       | 西門 | 48.5                    |
| 17:30       | 西門 | 48.4                    |
| 17:40       | 西門 | 48.3                    |
| 17:50       | 西門 | 48.3                    |
| 18:00       | 西門 | 48.2                    |
| 18:10       | 西門 | 48.2                    |
| 18:20       | 西門 | 48.2                    |
| 18:30       | 西門 | 48.2                    |
| 18:40       | 西門 | 48.2                    |
| 18:50       | 西門 | 48.2                    |
| 19:00       | 西門 | 48.2                    |
| 19:10       | 西門 | 48.1                    |
| 19:20       | 西門 | 48.3                    |
| 19:30       | 西門 | 48.2                    |
| 19:40       | 西門 | 48.1                    |
| 19:50       | 西門 | 48.1                    |
| 20:00       | 西門 | 48.2                    |
| 20:10       | 西門 | 48.0                    |
| 20:20       | 西門 | 48.1                    |
| 20:30       | 西門 | 48.1                    |
| 20:40       | 西門 | 48.0                    |
| 20:50       | 西門 | 47.9                    |
| 21:00       | 西門 | 48.0                    |
| 21:10       | 西門 | 48.0                    |
| 21:20       | 西門 | 47.9                    |
| 21:30       | 西門 | 47.9                    |
| 21:40       | 西門 | 47.9                    |
| 21:50       | 西門 | 47.9                    |
| 22:00       | 西門 | 47.9                    |
| 22:10       | 西門 | 47.9                    |
| 22:20       | 西門 | 47.9                    |
| 22:30       | 西門 | 47.9                    |
| 22:40       | 西門 | 47.8                    |
| 22:50       | 西門 | 47.8                    |
| 23:00       | 西門 | 47.8                    |
| 23:10       | 西門 | 47.7                    |
| 23:20       | 西門 | 47.8                    |
| 23:30       | 西門 | 47.8                    |
| 23:40       | 西門 | 47.8                    |
| 23:50       | 西門 | 47.6                    |
| <b>4/10</b> |    |                         |
| 0:00        | 西門 | 47.9                    |
| 0:10        | 西門 | 47.8                    |
| 0:20        | 西門 | 47.8                    |
| 0:30        | 西門 | 47.8                    |
| 0:40        | 西門 | 47.6                    |
| 0:50        | 西門 | 47.7                    |
| 1:00        | 西門 | 47.7                    |
| 1:10        | 西門 | 47.7                    |
| 1:20        | 西門 | 47.7                    |
| 1:30        | 西門 | 47.7                    |
| 1:40        | 西門 | 47.6                    |

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>4/10</b> | 西門 | 47.7                    |
| 1:50        | 西門 | 47.7                    |
| 2:00        | 西門 | 47.6                    |
| 2:10        | 西門 | 47.6                    |
| 2:20        | 西門 | 47.6                    |
| 2:30        | 西門 | 47.6                    |
| 2:40        | 西門 | 47.4                    |
| 2:50        | 西門 | 47.4                    |
| 3:00        | 西門 | 47.4                    |
| 3:10        | 西門 | 47.4                    |
| 3:20        | 西門 | 47.5                    |
| 3:30        | 西門 | 47.3                    |
| 3:40        | 西門 | 47.3                    |
| 3:50        | 西門 | 47.2                    |
| 4:00        | 西門 | 47.3                    |
| 4:10        | 西門 | 47.4                    |
| 4:20        | 西門 | 47.3                    |
| 4:30        | 西門 | 47.2                    |
| 4:40        | 西門 | 47.3                    |
| 4:50        | 西門 | 47.2                    |
| 5:00        | 西門 | 47.2                    |
| 5:10        | 西門 | 47.2                    |
| 5:20        | 西門 | 47.2                    |
| 5:30        | 西門 | 47.2                    |
| 5:40        | 西門 | 47.2                    |
| 5:50        | 西門 | 47.1                    |
| 6:00        | 西門 | 47.1                    |
| 6:10        | 西門 | 47.1                    |
| 6:20        | 西門 | 47.1                    |
| 6:30        | 西門 | 47.0                    |
| 6:40        | 西門 | 47.1                    |
| 6:50        | 西門 | 47.0                    |
| 7:00        | 西門 | 47.1                    |
| 7:10        | 西門 | 47.1                    |
| 7:20        | 西門 | 47.0                    |
| 7:30        | 西門 | 47.1                    |
| 7:40        | 西門 | 47.1                    |
| 7:50        | 西門 | 47.1                    |
| 8:00        | 西門 | 47.0                    |
| 8:10        | 西門 | 47.1                    |
| 8:20        | 西門 | 47.2                    |
| 8:30        | 西門 | 47.2                    |
| 8:40        | 西門 | 47.0                    |
| 8:50        | 西門 | 47.1                    |
| 9:00        | 西門 | 47.1                    |
| 9:10        | 西門 | 47.1                    |
| 9:20        | 西門 | 47.1                    |
| 9:30        | 西門 | 47.3                    |
| 9:40        | 西門 | 47.6                    |
| 9:50        | 西門 | 47.4                    |
| 10:00       | 西門 | 47.6                    |
| 10:10       | 西門 | 47.6                    |
| 10:20       | 西門 | 47.4                    |
| 10:30       | 西門 | 47.3                    |
| 10:40       | 西門 | 47.4                    |
| 10:50       | 西門 | 47.4                    |
| 11:00       | 西門 | 47.2                    |
| 11:10       | 西門 | 47.1                    |
| 11:20       | 西門 | 47.1                    |
| 11:30       | 西門 | 47.1                    |
| 11:40       | 西門 | 47.1                    |
| 11:50       | 西門 | 47.1                    |
| 12:00       | 西門 | 47.1                    |
| 12:10       | 西門 | 46.8                    |
| 12:20       | 西門 | 47.1                    |

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>4/10</b> |    |                         |
| 12:20       | 西門 | 47.1                    |
| 12:30       | 西門 | 47.0                    |
| 12:40       | 西門 | 46.9                    |
| 12:50       | 西門 | 46.8                    |
| 13:00       | 西門 | 46.9                    |
| 13:10       | 西門 | 46.8                    |
| 13:20       | 西門 | 46.9                    |
| 13:30       | 西門 | 46.8                    |
| 13:40       | 西門 | 47.0                    |
| 13:50       | 西門 | 46.8                    |
| 14:00       | 西門 | 46.7                    |
| 14:10       | 西門 | 46.7                    |
| 14:20       | 西門 | 46.8                    |
| 14:30       | 西門 | 46.8                    |
| 14:40       | 西門 | 46.7                    |
| 14:50       | 西門 | 46.6                    |
| 15:00       | 西門 | 46.7                    |
| 15:10       | 西門 | 46.7                    |
| 15:20       | 西門 | 46.5                    |
| 15:30       | 西門 | 46.8                    |
| 15:40       | 西門 | 46.6                    |
| 15:50       | 西門 | 46.6                    |
| 16:00       | 西門 | 46.6                    |
| 16:10       | 西門 | 46.5                    |
| 16:20       | 西門 | 46.5                    |
| 16:30       | 西門 | 46.6                    |
| 16:40       | 西門 | 46.6                    |
| 16:50       | 西門 | 46.5                    |
| 17:00       | 西門 | 46.5                    |
| 17:10       | 西門 | 46.5                    |
| 17:20       | 西門 | 46.5                    |
| 17:30       | 西門 | 46.5                    |
| 17:40       | 西門 | 46.4                    |
| 17:50       | 西門 | 46.4                    |
| 18:00       | 西門 | 46.5                    |
| 18:10       | 西門 | 46.4                    |
| 18:20       | 西門 | 46.3                    |
| 18:30       | 西門 | 46.3                    |
| 18:40       | 西門 | 46.3                    |
| 18:50       | 西門 | 46.3                    |
| 19:00       | 西門 | 46.3                    |
| 19:10       | 西門 | 46.2                    |
| 19:20       | 西門 | 46.3                    |
| 19:30       | 西門 | 46.1                    |
| 19:40       | 西門 | 46.2                    |
| 19:50       | 西門 | 46.2                    |
| 20:00       | 西門 | 46.2                    |
| 20:10       | 西門 | 46.2                    |
| 20:20       | 西門 | 46.1                    |
| 20:30       | 西門 | 46.0                    |
| 20:40       | 西門 | 46.0                    |
| 20:50       | 西門 | 45.9                    |
| 21:00       | 西門 | 45.9                    |
| 21:10       | 西門 | 45.9                    |
| 21:20       | 西門 | 46.0                    |
| 21:30       | 西門 | 46.0                    |
| 21:40       | 西門 | 45.9                    |
| 21:50       | 西門 | 45.9                    |
| 22:00       | 西門 | 45.9                    |
| 22:10       | 西門 | 45.9                    |
| 22:20       | 西門 | 45.8                    |
| 22:30       | 西門 | 45.8                    |
| 22:40       | 西門 | 45.9                    |
| 22:50       | 西門 | 45.8                    |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

|       | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------|----|-------------------------|
| 4/10  | 西門 |                         |
| 23:00 | 西門 | 45.8                    |
| 23:10 | 西門 | 45.8                    |
| 23:20 | 西門 | 45.7                    |
| 23:30 | 西門 | 45.8                    |
| 23:40 | 西門 | 45.7                    |
| 23:50 | 西門 | 45.6                    |
| 4/11  |    |                         |
| 0:00  | 西門 | 45.7                    |
| 0:10  | 西門 | 45.8                    |
| 0:20  | 西門 | 45.7                    |
| 0:30  | 西門 | 45.9                    |
| 0:40  | 西門 | 45.6                    |
| 0:50  | 西門 | 45.7                    |
| 1:00  | 西門 | 45.6                    |
| 1:10  | 西門 | 45.6                    |
| 1:20  | 西門 | 45.5                    |
| 1:30  | 西門 | 45.6                    |
| 1:40  | 西門 | 45.5                    |
| 1:50  | 西門 | 45.7                    |
| 2:00  | 西門 | 45.5                    |
| 2:10  | 西門 | 45.5                    |
| 2:20  | 西門 | 45.5                    |
| 2:30  | 西門 | 45.4                    |
| 2:40  | 西門 | 45.5                    |
| 2:50  | 西門 | 45.4                    |
| 3:00  | 西門 | 45.3                    |
| 3:10  | 西門 | 45.3                    |
| 3:20  | 西門 | 45.4                    |
| 3:30  | 西門 | 45.4                    |
| 3:40  | 西門 | 45.3                    |
| 3:50  | 西門 | 45.2                    |
| 4:00  | 西門 | 45.2                    |
| 4:10  | 西門 | 45.3                    |
| 4:20  | 西門 | 45.3                    |
| 4:30  | 西門 | 45.1                    |
| 4:40  | 西門 | 45.2                    |
| 4:50  | 西門 | 45.1                    |
| 5:00  | 西門 | 45.2                    |
| 5:10  | 西門 | 45.1                    |
| 5:20  | 西門 | 45.1                    |
| 5:30  | 西門 | 45.1                    |
| 5:40  | 西門 | 45.1                    |
| 5:50  | 西門 | 44.9                    |
| 6:00  | 西門 | 44.8                    |
| 6:10  | 西門 | 44.8                    |
| 6:20  | 西門 | 45.1                    |
| 6:30  | 西門 | 45.0                    |
| 6:40  | 西門 | 44.9                    |
| 6:50  | 西門 | 45.1                    |
| 7:00  | 西門 | 44.9                    |
| 7:10  | 西門 | 45.1                    |
| 7:20  | 西門 | 45.1                    |
| 7:30  | 西門 | 46.1                    |
| 7:40  | 西門 | 46.1                    |
| 7:50  | 西門 | 46.1                    |
| 8:00  | 西門 | 46.4                    |
| 8:10  | 西門 | 45.6                    |
| 8:20  | 西門 | 45.6                    |
| 8:30  | 西門 | 45.4                    |
| 8:40  | 西門 | 45.4                    |
| 8:50  | 西門 | 46.2                    |
| 9:00  | 西門 | 45.2                    |
| 9:10  | 西門 | 45.2                    |
| 9:20  | 西門 | 45.3                    |

|       | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------|----|-------------------------|
| 4/11  |    |                         |
| 9:30  | 西門 | 45.2                    |
| 9:40  | 西門 | 45.1                    |
| 9:50  | 西門 | 44.9                    |
| 10:00 | 西門 | 45.1                    |
| 10:10 | 西門 | 45.1                    |
| 10:20 | 西門 | 44.8                    |
| 10:30 | 西門 | 44.7                    |
| 10:40 | 西門 | 45.1                    |
| 10:50 | 西門 | 44.8                    |
| 11:00 | 西門 | 44.8                    |
| 11:10 | 西門 | 44.8                    |
| 11:20 | 西門 | 44.8                    |
| 11:30 | 西門 | 44.8                    |
| 11:40 | 西門 | 44.7                    |
| 11:50 | 西門 | 44.8                    |
| 12:00 | 西門 | 44.4                    |
| 12:10 | 西門 | 44.4                    |
| 12:20 | 西門 | 44.4                    |
| 12:30 | 西門 | 44.4                    |
| 12:40 | 西門 | 44.4                    |
| 12:50 | 西門 | 44.4                    |
| 13:00 | 西門 | 44.3                    |
| 13:10 | 西門 | 44.3                    |
| 13:20 | 西門 | 44.3                    |
| 13:30 | 西門 | 44.2                    |
| 13:40 | 西門 | 44.4                    |
| 13:50 | 西門 | 44.3                    |
| 14:00 | 西門 | 44.3                    |
| 14:10 | 西門 | 44.2                    |
| 14:20 | 西門 | 44.2                    |
| 14:30 | 西門 | 44.2                    |
| 14:40 | 西門 | 44.1                    |
| 14:50 | 西門 | 44.1                    |
| 15:00 | 西門 | 44.2                    |
| 15:10 | 西門 | 44.1                    |
| 15:20 | 西門 | 43.9                    |
| 15:30 | 西門 | 43.4                    |
| 15:40 | 西門 | 43.4                    |
| 15:50 | 西門 | 43.2                    |
| 16:00 | 西門 | 42.9                    |
| 17:10 | 西門 | 42.4                    |
| 17:20 | 西門 | 42.6                    |
| 17:30 | 西門 | 42.6                    |
| 17:40 | 西門 | 42.6                    |
| 17:50 | 西門 | 42.5                    |
| 18:00 | 西門 | 42.3                    |
| 18:10 | 西門 | 42.2                    |
| 18:20 | 西門 | 42.1                    |
| 18:30 | 西門 | 42.2                    |
| 18:40 | 西門 | 42.0                    |
| 18:50 | 西門 | 42.0                    |
| 19:00 | 西門 | 42.1                    |
| 19:10 | 西門 | 42.2                    |
| 19:20 | 西門 | 42.2                    |
| 19:30 | 西門 | 42.2                    |
| 19:40 | 西門 | 42.3                    |
| 19:50 | 西門 | 42.2                    |
| 20:00 | 西門 | 42.3                    |
| 20:10 | 西門 | 42.1                    |
| 20:20 | 西門 | 42.2                    |
| 20:30 | 西門 | 42.1                    |
| 20:40 | 西門 | 42.1                    |
| 20:50 | 西門 | 42.2                    |
| 21:00 | 西門 | 42.0                    |

|       | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------|----|-------------------------|
| 4/11  |    |                         |
| 21:10 | 西門 | 42.2                    |
| 21:20 | 西門 | 42.2                    |
| 21:30 | 西門 | 42.1                    |
| 21:40 | 西門 | 42.2                    |
| 21:50 | 西門 | 42.1                    |
| 22:00 | 西門 | 42.0                    |
| 22:10 | 西門 | 42.2                    |
| 22:20 | 西門 | 42.2                    |
| 22:30 | 西門 | 42.1                    |
| 22:40 | 西門 | 42.1                    |
| 22:50 | 西門 | 42.1                    |
| 23:00 | 西門 | 42.0                    |
| 23:10 | 西門 | 42.1                    |
| 23:20 | 西門 | 42.1                    |
| 23:30 | 西門 | 42.1                    |
| 23:40 | 西門 | 42.1                    |
| 23:50 | 西門 | 42.1                    |
| 4/12  |    |                         |
| 0:00  | 西門 | 42.0                    |
| 0:10  | 西門 | 42.0                    |
| 0:20  | 西門 | 42.0                    |
| 0:30  | 西門 | 42.1                    |
| 0:40  | 西門 | 42.0                    |
| 0:50  | 西門 | 42.0                    |
| 1:00  | 西門 | 41.9                    |
| 1:10  | 西門 | 42.0                    |
| 1:20  | 西門 | 42.0                    |
| 1:30  | 西門 | 41.9                    |
| 1:40  | 西門 | 41.9                    |
| 1:50  | 西門 | 41.9                    |
| 2:00  | 西門 | 41.9                    |
| 2:10  | 西門 | 41.9                    |
| 2:20  | 西門 | 41.9                    |
| 2:30  | 西門 | 41.9                    |
| 2:40  | 西門 | 41.9                    |
| 2:50  | 西門 | 41.9                    |
| 3:00  | 西門 | 41.9                    |
| 3:10  | 西門 | 41.8                    |
| 3:20  | 西門 | 41.7                    |
| 3:30  | 西門 | 41.6                    |
| 3:40  | 西門 | 41.7                    |
| 3:50  | 西門 | 41.6                    |
| 4:00  | 西門 | 41.6                    |
| 4:10  | 西門 | 41.7                    |
| 4:20  | 西門 | 41.7                    |
| 4:30  | 西門 | 41.6                    |
| 4:40  | 西門 | 41.5                    |
| 4:50  | 西門 | 41.6                    |
| 5:00  | 西門 | 41.5                    |
| 5:10  | 西門 | 41.5                    |
| 5:20  | 西門 | 41.6                    |
| 5:30  | 西門 | 41.5                    |
| 5:40  | 西門 | 41.5                    |
| 5:50  | 西門 | 41.6                    |
| 6:00  | 西門 | 41.7                    |
| 6:10  | 西門 | 41.7                    |
| 6:20  | 西門 | 41.7                    |
| 6:30  | 西門 | 41.7                    |
| 6:40  | 西門 | 41.8                    |
| 6:50  | 西門 | 41.7                    |
| 7:00  | 西門 | 41.7                    |
| 7:10  | 西門 | 41.6                    |
| 7:20  | 西門 | 41.6                    |
| 7:30  | 西門 | 41.7                    |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

|       | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------|----|-------------------------|
| 4/12  |    |                         |
| 7:40  | 西門 | 41.6                    |
| 7:50  | 西門 | 41.6                    |
| 8:00  | 西門 | 41.6                    |
| 8:10  | 西門 | 41.7                    |
| 8:20  | 西門 | 41.6                    |
| 8:30  | 西門 | 41.7                    |
| 8:40  | 西門 | 41.6                    |
| 8:50  | 西門 | 41.6                    |
| 9:00  | 西門 | 41.6                    |
| 9:10  | 西門 | 41.6                    |
| 9:20  | 西門 | 41.6                    |
| 9:30  | 西門 | 41.5                    |
| 9:40  | 西門 | 41.5                    |
| 9:50  | 西門 | 41.5                    |
| 10:00 | 西門 | 41.5                    |
| 10:10 | 西門 | 41.6                    |
| 10:20 | 西門 | 41.6                    |
| 10:30 | 西門 | 41.5                    |
| 10:40 | 西門 | 41.6                    |
| 10:50 | 西門 | 41.6                    |
| 11:00 | 西門 | 41.6                    |
| 11:10 | 西門 | 41.5                    |
| 11:20 | 西門 | 41.6                    |
| 11:30 | 西門 | 41.6                    |
| 11:40 | 西門 | 41.5                    |
| 11:50 | 西門 | 41.4                    |
| 12:00 | 西門 | 41.4                    |
| 12:10 | 西門 | 41.4                    |
| 12:20 | 西門 | 41.4                    |
| 12:30 | 西門 | 41.5                    |
| 12:40 | 西門 | 41.4                    |
| 12:50 | 西門 | 41.4                    |
| 13:00 | 西門 | 41.4                    |
| 13:10 | 西門 | 41.4                    |
| 13:20 | 西門 | 41.4                    |
| 13:30 | 西門 | 41.4                    |
| 13:40 | 西門 | 41.3                    |
| 13:50 | 西門 | 41.3                    |
| 14:00 | 西門 | 41.4                    |
| 14:10 | 西門 | 41.4                    |
| 14:20 | 西門 | 41.3                    |
| 14:30 | 西門 | 41.2                    |
| 14:40 | 西門 | 41.3                    |
| 14:50 | 西門 | 41.3                    |
| 15:00 | 西門 | 41.2                    |
| 15:10 | 西門 | 41.1                    |
| 15:20 | 西門 | 41.0                    |
| 15:30 | 西門 | 41.1                    |
| 15:40 | 西門 | 41.0                    |
| 15:50 | 西門 | 41.0                    |
| 16:00 | 西門 | 40.9                    |
| 16:10 | 西門 | 40.9                    |
| 16:20 | 西門 | 40.8                    |
| 16:30 | 西門 | 40.9                    |
| 16:40 | 西門 | 40.8                    |
| 16:50 | 西門 | 40.9                    |
| 17:00 | 西門 | 40.8                    |
| 17:10 | 西門 | 40.8                    |
| 17:20 | 西門 | 40.8                    |
| 17:30 | 西門 | 40.8                    |
| 17:40 | 西門 | 40.8                    |
| 17:50 | 西門 | 40.8                    |
| 18:00 | 西門 | 40.7                    |
| 18:10 | 西門 | 40.7                    |

|       | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------|----|-------------------------|
| 4/12  |    |                         |
| 18:20 | 西門 | 40.7                    |
| 18:30 | 西門 | 40.7                    |
| 18:40 | 西門 | 40.7                    |
| 18:50 | 西門 | 40.6                    |
| 19:00 | 西門 | 40.7                    |
| 19:10 | 西門 | 40.6                    |
| 19:20 | 西門 | 40.6                    |
| 19:30 | 西門 | 40.6                    |
| 19:40 | 西門 | 40.4                    |
| 19:50 | 西門 | 40.6                    |
| 20:00 | 西門 | 40.6                    |
| 20:10 | 西門 | 40.4                    |
| 20:20 | 西門 | 40.5                    |
| 20:30 | 西門 | 40.4                    |
| 20:40 | 西門 | 40.4                    |
| 20:50 | 西門 | 40.3                    |
| 21:00 | 西門 | 40.3                    |
| 21:10 | 西門 | 40.4                    |
| 21:20 | 西門 | 40.3                    |
| 21:30 | 西門 | 40.4                    |
| 21:40 | 西門 | 40.2                    |
| 21:50 | 西門 | 40.2                    |
| 22:00 | 西門 | 40.4                    |
| 22:10 | 西門 | 40.2                    |
| 22:20 | 西門 | 40.2                    |
| 22:30 | 西門 | 40.2                    |
| 22:40 | 西門 | 40.2                    |
| 22:50 | 西門 | 40.2                    |
| 23:00 | 西門 | 41.1                    |
| 23:10 | 西門 | 40.2                    |
| 23:20 | 西門 | 40.1                    |
| 23:30 | 西門 | 40.3                    |
| 23:40 | 西門 | 40.3                    |
| 23:50 | 西門 | 40.2                    |
| 4/13  |    |                         |
| 0:00  | 西門 | 40.3                    |
| 0:10  | 西門 | 40.2                    |
| 0:20  | 西門 | 40.2                    |
| 0:30  | 西門 | 40.2                    |
| 0:40  | 西門 | 40.2                    |
| 0:50  | 西門 | 40.1                    |
| 1:00  | 西門 | 40.2                    |
| 1:10  | 西門 | 40.1                    |
| 1:20  | 西門 | 40.2                    |
| 1:30  | 西門 | 40.1                    |
| 1:40  | 西門 | 40.2                    |
| 1:50  | 西門 | 40.0                    |
| 2:00  | 西門 | 40.1                    |
| 2:10  | 西門 | 39.9                    |
| 2:20  | 西門 | 40.0                    |
| 2:30  | 西門 | 40.0                    |
| 2:40  | 西門 | 39.9                    |
| 2:50  | 西門 | 40.0                    |
| 3:00  | 西門 | 39.9                    |
| 3:10  | 西門 | 39.9                    |
| 3:20  | 西門 | 39.9                    |
| 3:30  | 西門 | 40.0                    |
| 3:40  | 西門 | 40.0                    |
| 3:50  | 西門 | 39.9                    |
| 4:00  | 西門 | 39.8                    |
| 4:10  | 西門 | 39.9                    |
| 4:20  | 西門 | 39.9                    |
| 4:30  | 西門 | 39.9                    |
| 4:40  | 西門 | 39.9                    |

|       | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------|----|-------------------------|
| 4/13  |    |                         |
| 4:50  | 西門 | 39.9                    |
| 5:00  | 西門 | 39.8                    |
| 5:10  | 西門 | 39.8                    |
| 5:20  | 西門 | 39.8                    |
| 5:30  | 西門 | 39.7                    |
| 5:40  | 西門 | 39.8                    |
| 5:50  | 西門 | 39.8                    |
| 6:00  | 西門 | 39.8                    |
| 6:10  | 西門 | 39.8                    |
| 6:20  | 西門 | 39.8                    |
| 6:30  | 西門 | 39.8                    |
| 6:40  | 西門 | 39.8                    |
| 6:50  | 西門 | 39.7                    |
| 7:00  | 西門 | 39.8                    |
| 7:10  | 西門 | 39.8                    |
| 7:20  | 西門 | 39.8                    |
| 7:30  | 西門 | 39.8                    |
| 7:40  | 西門 | 39.7                    |
| 7:50  | 西門 | 39.8                    |
| 8:00  | 西門 | 39.8                    |
| 8:10  | 西門 | 39.7                    |
| 8:20  | 西門 | 39.8                    |
| 8:30  | 西門 | 39.8                    |
| 8:40  | 西門 | 39.8                    |
| 8:50  | 西門 | 39.7                    |
| 9:00  | 西門 | 39.8                    |
| 9:10  | 西門 | 39.7                    |
| 9:20  | 西門 | 39.7                    |
| 9:30  | 西門 | 39.9                    |
| 9:40  | 西門 | 39.7                    |
| 9:50  | 西門 | 39.8                    |
| 10:00 | 西門 | 39.7                    |
| 10:10 | 西門 | 39.7                    |
| 10:20 | 西門 | 39.7                    |
| 10:30 | 西門 | 39.7                    |
| 10:40 | 西門 | 39.7                    |
| 10:50 | 西門 | 39.7                    |
| 11:00 | 西門 | 39.7                    |
| 11:10 | 西門 | 39.7                    |
| 11:20 | 西門 | 39.7                    |
| 11:30 | 西門 | 39.7                    |
| 11:40 | 西門 | 39.7                    |
| 11:50 | 西門 | 39.7                    |
| 12:00 | 西門 | 39.7                    |
| 12:10 | 西門 | 39.6                    |
| 12:20 | 西門 | 39.5                    |
| 12:30 | 西門 | 39.6                    |
| 12:40 | 西門 | 39.6                    |
| 12:50 | 西門 | 39.6                    |
| 13:00 | 西門 | 39.5                    |
| 13:10 | 西門 | 39.6                    |
| 13:20 | 西門 | 39.6                    |
| 13:30 | 西門 | 39.5                    |
| 13:40 | 西門 | 39.5                    |
| 13:50 | 西門 | 39.5                    |
| 14:00 | 西門 | 39.5                    |
| 14:10 | 西門 | 39.5                    |
| 14:20 | 西門 | 39.5                    |
| 14:30 | 西門 | 39.4                    |
| 14:40 | 西門 | 39.4                    |
| 14:50 | 西門 | 39.4                    |
| 15:00 | 西門 | 39.4                    |
| 15:10 | 西門 | 39.2                    |
| 15:20 | 西門 | 39.2                    |



東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>4/13</b> |    |                         |
| 15:30       | 西門 | 39.2                    |
| 15:40       | 西門 | 39.1                    |
| 15:50       | 西門 | 39.2                    |
| 16:00       | 西門 | 39.2                    |
| 16:10       | 西門 | 39.1                    |
| 16:20       | 西門 | 39.0                    |
| 16:30       | 西門 | 39.0                    |
| 16:40       | 西門 | 39.0                    |
| 16:50       | 西門 | 38.9                    |
| 17:00       | 西門 | 39.0                    |
| 17:10       | 西門 | 38.9                    |
| 17:20       | 西門 | 38.9                    |
| 17:30       | 西門 | 38.9                    |
| 17:40       | 西門 | 38.8                    |
| 17:50       | 西門 | 38.8                    |
| 18:00       | 西門 | 38.9                    |
| 18:10       | 西門 | 38.9                    |
| 18:20       | 西門 | 38.8                    |
| 18:30       | 西門 | 38.9                    |
| 18:40       | 西門 | 38.9                    |
| 18:50       | 西門 | 38.8                    |
| 19:00       | 西門 | 38.8                    |
| 19:10       | 西門 | 38.9                    |
| 19:20       | 西門 | 38.8                    |
| 19:30       | 西門 | 38.8                    |
| 19:40       | 西門 | 38.7                    |
| 19:50       | 西門 | 38.7                    |
| 20:00       | 西門 | 38.7                    |
| 20:10       | 西門 | 38.8                    |
| 20:20       | 西門 | 38.7                    |
| 20:30       | 西門 | 38.7                    |
| 20:40       | 西門 | 38.7                    |
| 20:50       | 西門 | 38.7                    |
| 21:00       | 西門 | 38.7                    |
| 21:10       | 西門 | 38.7                    |
| 21:20       | 西門 | 38.6                    |
| 21:30       | 西門 | 38.6                    |
| 21:40       | 西門 | 38.5                    |
| 21:50       | 西門 | 38.6                    |
| 22:00       | 西門 | 38.7                    |
| 22:10       | 西門 | 38.5                    |
| 22:20       | 西門 | 38.5                    |
| 22:30       | 西門 | 38.6                    |
| 22:40       | 西門 | 38.4                    |
| 22:50       | 西門 | 38.5                    |
| 23:00       | 西門 | 38.5                    |
| 23:10       | 西門 | 38.5                    |
| 23:20       | 西門 | 38.5                    |
| 23:30       | 西門 | 38.5                    |
| 23:40       | 西門 | 38.4                    |
| 23:50       | 西門 | 38.4                    |
| <b>4/14</b> |    |                         |
| 0:00        | 西門 | 38.4                    |
| 0:10        | 西門 | 38.4                    |
| 0:20        | 西門 | 38.3                    |
| 0:30        | 西門 | 38.3                    |
| 0:40        | 西門 | 38.4                    |
| 0:50        | 西門 | 38.5                    |
| 1:00        | 西門 | 38.8                    |
| 1:10        | 西門 | 38.9                    |
| 1:20        | 西門 | 38.3                    |
| 1:30        | 西門 | 38.3                    |
| 1:40        | 西門 | 38.4                    |
| 1:50        | 西門 | 38.2                    |

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>4/14</b> |    |                         |
| 2:00        | 西門 | 38.3                    |
| 2:10        | 西門 | 38.2                    |
| 2:20        | 西門 | 38.2                    |
| 2:30        | 西門 | 38.1                    |
| 2:40        | 西門 | 38.2                    |
| 2:50        | 西門 | 38.1                    |
| 3:00        | 西門 | 38.2                    |
| 3:10        | 西門 | 38.1                    |
| 3:20        | 西門 | 38.2                    |
| 3:30        | 西門 | 38.1                    |
| 3:40        | 西門 | 38.0                    |
| 3:50        | 西門 | 38.2                    |
| 4:00        | 西門 | 38.1                    |
| 4:10        | 西門 | 38.1                    |
| 4:20        | 西門 | 38.2                    |
| 4:30        | 西門 | 38.1                    |
| 4:40        | 西門 | 38.2                    |
| 4:50        | 西門 | 38.1                    |
| 5:00        | 西門 | 38.1                    |
| 5:10        | 西門 | 38.0                    |
| 5:20        | 西門 | 38.0                    |
| 5:30        | 西門 | 38.0                    |
| 5:40        | 西門 | 38.6                    |
| 5:50        | 西門 | 37.9                    |
| 6:00        | 西門 | 38.0                    |
| 6:10        | 西門 | 37.9                    |
| 6:20        | 西門 | 37.9                    |
| 6:30        | 西門 | 38.4                    |
| 6:40        | 西門 | 37.9                    |
| 6:50        | 西門 | 37.8                    |
| 7:00        | 西門 | 37.8                    |
| 7:10        | 西門 | 37.9                    |
| 7:20        | 西門 | 37.8                    |
| 7:30        | 西門 | 37.9                    |
| 7:40        | 西門 | 37.8                    |
| 7:50        | 西門 | 37.8                    |
| 8:00        | 西門 | 37.8                    |
| 8:10        | 西門 | 37.8                    |
| 8:20        | 西門 | 37.8                    |
| 8:30        | 西門 | 37.7                    |
| 8:40        | 西門 | 37.8                    |
| 8:50        | 西門 | 37.8                    |
| 9:00        | 西門 | 37.7                    |
| 9:10        | 西門 | 37.8                    |
| 9:20        | 西門 | 37.8                    |
| 9:30        | 西門 | 37.8                    |
| 9:40        | 西門 | 37.7                    |
| 9:50        | 西門 | 37.7                    |
| 10:00       | 西門 | 37.7                    |
| 10:10       | 西門 | 37.7                    |
| 10:20       | 西門 | 37.7                    |
| 10:30       | 西門 | 37.7                    |
| 10:40       | 西門 | 37.7                    |
| 10:50       | 西門 | 37.6                    |
| 11:00       | 西門 | 37.7                    |
| 11:10       | 西門 | 37.7                    |
| 11:20       | 西門 | 37.7                    |
| 11:30       | 西門 | 37.7                    |
| 11:40       | 西門 | 37.6                    |
| 11:50       | 西門 | 38.1                    |
| 12:00       | 西門 | 37.5                    |
| 12:10       | 西門 | 37.9                    |
| 12:20       | 西門 | 37.8                    |
| 12:30       | 西門 | 37.8                    |

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>4/14</b> |    |                         |
| 12:40       | 西門 | 37.8                    |
| 12:50       | 西門 | 37.7                    |
| 13:00       | 西門 | 37.7                    |
| 13:10       | 西門 | 37.7                    |
| 13:20       | 西門 | 37.7                    |
| 13:30       | 西門 | 37.7                    |
| 13:40       | 西門 | 37.7                    |
| 13:50       | 西門 | 37.7                    |
| 14:00       | 西門 | 37.7                    |
| 14:10       | 西門 | 37.6                    |
| 14:20       | 西門 | 37.7                    |
| 14:30       | 西門 | 37.6                    |
| 14:40       | 西門 | 37.5                    |
| 14:50       | 西門 | 37.5                    |
| 15:00       | 西門 | 37.5                    |
| 15:10       | 西門 | 37.6                    |
| 15:20       | 西門 | 37.6                    |
| 15:30       | 西門 | 37.5                    |
| 15:40       | 西門 | 37.5                    |
| 15:50       | 西門 | 37.4                    |
| 16:00       | 西門 | 37.5                    |
| 16:10       | 西門 | 37.5                    |
| 16:20       | 西門 | 37.4                    |
| 16:30       | 西門 | 37.4                    |
| 16:40       | 西門 | 37.4                    |
| 16:50       | 西門 | 37.4                    |
| 17:00       | 西門 | 37.4                    |
| 17:10       | 西門 | 37.4                    |
| 17:20       | 西門 | 37.3                    |
| 17:30       | 西門 | 37.3                    |
| 17:40       | 西門 | 37.3                    |
| 17:50       | 西門 | 37.1                    |
| 18:00       | 西門 | 37.2                    |
| 18:10       | 西門 | 37.2                    |
| 18:20       | 西門 | 37.0                    |
| 18:30       | 西門 | 37.0                    |
| 18:40       | 西門 | 37.0                    |
| 18:50       | 西門 | 37.2                    |
| 19:00       | 西門 | 36.9                    |
| 19:10       | 西門 | 36.9                    |
| 19:20       | 西門 | 36.9                    |
| 19:30       | 西門 | 36.8                    |
| 19:40       | 西門 | 36.9                    |
| 19:50       | 西門 | 36.9                    |
| 20:00       | 西門 | 36.8                    |
| 20:10       | 西門 | 36.7                    |
| 20:20       | 西門 | 36.8                    |
| 20:30       | 西門 | 36.8                    |
| 20:40       | 西門 | 36.7                    |
| 20:50       | 西門 | 36.7                    |
| 21:00       | 西門 | 36.7                    |
| 21:10       | 西門 | 36.7                    |
| 21:20       | 西門 | 36.7                    |
| 21:30       | 西門 | 36.6                    |
| 21:40       | 西門 | 36.7                    |
| 21:50       | 西門 | 36.6                    |
| 22:00       | 西門 | 36.6                    |
| 23:10       | 西門 | 36.6                    |
| 23:20       | 西門 | 36.6                    |
| 23:30       | 西門 | 36.5                    |
| 23:40       | 西門 | 36.5                    |
| 23:50       | 西門 | 36.5                    |
| <b>4/15</b> |    |                         |
| 0:00        | 西門 | 36.5                    |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

|       | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------|----|-------------------------|
| 4/15  |    |                         |
| 0:10  | 西門 | 36.7                    |
| 0:20  | 西門 | 36.6                    |
| 0:30  | 西門 | 36.6                    |
| 0:40  | 西門 | 36.6                    |
| 0:50  | 西門 | 36.6                    |
| 1:00  | 西門 | 36.9                    |
| 1:10  | 西門 | 36.8                    |
| 1:20  | 西門 | 36.8                    |
| 1:30  | 西門 | 37.6                    |
| 1:40  | 西門 | 38.3                    |
| 1:50  | 西門 | 36.7                    |
| 2:00  | 西門 | 36.6                    |
| 2:10  | 西門 | 36.5                    |
| 2:20  | 西門 | 36.8                    |
| 2:30  | 西門 | 36.7                    |
| 2:40  | 西門 | 36.4                    |
| 2:50  | 西門 | 36.7                    |
| 3:00  | 西門 | 36.5                    |
| 3:10  | 西門 | 36.4                    |
| 3:20  | 西門 | 36.4                    |
| 3:30  | 西門 | 36.4                    |
| 3:40  | 西門 | 36.5                    |
| 3:50  | 西門 | 36.7                    |
| 4:00  | 西門 | 36.8                    |
| 4:10  | 西門 | 36.7                    |
| 4:20  | 西門 | 36.7                    |
| 4:30  | 西門 | 36.4                    |
| 4:40  | 西門 | 36.4                    |
| 4:50  | 西門 | 36.5                    |
| 5:00  | 西門 | 36.4                    |
| 5:10  | 西門 | 36.3                    |
| 5:20  | 西門 | 36.3                    |
| 5:30  | 西門 | 36.3                    |
| 5:40  | 西門 | 36.3                    |
| 5:50  | 西門 | 36.3                    |
| 6:00  | 西門 | 36.3                    |
| 6:10  | 西門 | 36.2                    |
| 6:20  | 西門 | 36.3                    |
| 6:30  | 西門 | 36.2                    |
| 6:40  | 西門 | 36.1                    |
| 6:50  | 西門 | 36.0                    |
| 7:00  | 西門 | 36.2                    |
| 7:10  | 西門 | 37.6                    |
| 7:20  | 西門 | 37.8                    |
| 7:30  | 西門 | 38.3                    |
| 7:40  | 西門 | 38.0                    |
| 7:50  | 西門 | 37.2                    |
| 8:00  | 西門 | 36.6                    |
| 8:10  | 西門 | 37.8                    |
| 8:20  | 西門 | 37.4                    |
| 8:30  | 西門 | 37.3                    |
| 8:40  | 西門 | 37.3                    |
| 8:50  | 西門 | 37.8                    |
| 9:00  | 西門 | 37.4                    |
| 9:10  | 西門 | 37.5                    |
| 9:20  | 西門 | 36.8                    |
| 9:30  | 西門 | 36.6                    |
| 9:40  | 西門 | 36.6                    |
| 9:50  | 西門 | 36.4                    |
| 10:00 | 西門 | 36.3                    |
| 10:10 | 西門 | 36.3                    |
| 10:20 | 西門 | 36.4                    |
| 10:30 | 西門 | 36.3                    |
| 10:40 | 西門 | 36.2                    |

|       | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------|----|-------------------------|
| 4/15  |    |                         |
| 10:50 | 西門 | 36.2                    |
| 11:00 | 西門 | 36.2                    |
| 11:10 | 西門 | 36.2                    |
| 11:20 | 西門 | 36.2                    |
| 11:30 | 西門 | 36.2                    |
| 11:40 | 西門 | 36.1                    |
| 11:50 | 西門 | 36.1                    |
| 12:00 | 西門 | 36.4                    |
| 12:10 | 西門 | 36.1                    |
| 12:20 | 西門 | 36.3                    |
| 12:30 | 西門 | 36.3                    |
| 12:40 | 西門 | 36.2                    |
| 12:50 | 西門 | 36.2                    |
| 13:00 | 西門 | 36.2                    |
| 13:10 | 西門 | 36.2                    |
| 13:20 | 西門 | 36.2                    |
| 13:30 | 西門 | 36.0                    |
| 13:40 | 西門 | 36.1                    |
| 13:50 | 西門 | 36.0                    |
| 14:00 | 西門 | 36.0                    |
| 14:10 | 西門 | 36.1                    |
| 14:20 | 西門 | 36.1                    |
| 14:30 | 西門 | 36.1                    |
| 14:40 | 西門 | 36.0                    |
| 14:50 | 西門 | 36.0                    |
| 15:00 | 西門 | 36.0                    |
| 15:10 | 西門 | 36.0                    |
| 15:20 | 西門 | 36.0                    |
| 15:30 | 西門 | 35.9                    |
| 15:40 | 西門 | 35.9                    |
| 15:50 | 西門 | 36.0                    |
| 16:00 | 西門 | 35.8                    |
| 16:10 | 西門 | 35.9                    |
| 16:20 | 西門 | 35.9                    |
| 16:30 | 西門 | 35.9                    |
| 16:40 | 西門 | 36.0                    |
| 16:50 | 西門 | 35.9                    |
| 17:00 | 西門 | 35.8                    |
| 17:10 | 西門 | 35.9                    |
| 17:20 | 西門 | 35.8                    |
| 17:30 | 西門 | 35.8                    |
| 17:40 | 西門 | 35.8                    |
| 17:50 | 西門 | 35.8                    |
| 18:00 | 西門 | 35.7                    |
| 18:10 | 西門 | 35.7                    |
| 18:20 | 西門 | 35.7                    |
| 18:30 | 西門 | 35.7                    |
| 18:40 | 西門 | 35.7                    |
| 18:50 | 西門 | 35.7                    |
| 19:00 | 西門 | 35.8                    |
| 19:10 | 西門 | 35.7                    |
| 19:20 | 西門 | 35.7                    |
| 19:30 | 西門 | 36.1                    |
| 19:40 | 西門 | 35.7                    |
| 19:50 | 西門 | 35.5                    |
| 20:00 | 西門 | 35.5                    |
| 20:10 | 西門 | 35.6                    |
| 20:20 | 西門 | 35.5                    |
| 20:30 | 西門 | 35.5                    |
| 20:40 | 西門 | 35.5                    |
| 20:50 | 西門 | 35.5                    |
| 21:00 | 西門 | 35.5                    |
| 21:10 | 西門 | 35.4                    |
| 21:20 | 西門 | 35.4                    |

|       | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------|----|-------------------------|
| 4/15  |    |                         |
| 21:30 | 西門 | 35.3                    |
| 21:40 | 西門 | 35.4                    |
| 21:50 | 西門 | 35.4                    |
| 22:00 | 西門 | 35.4                    |
| 22:10 | 西門 | 35.4                    |
| 22:20 | 西門 | 35.4                    |
| 22:30 | 西門 | 35.3                    |
| 22:40 | 西門 | 35.4                    |
| 22:50 | 西門 | 35.4                    |
| 23:00 | 西門 | 35.3                    |
| 23:10 | 西門 | 35.2                    |
| 23:20 | 西門 | 35.3                    |
| 23:30 | 西門 | 35.3                    |
| 23:40 | 西門 | 35.2                    |
| 23:50 | 西門 | 35.2                    |
| 4/16  |    |                         |
| 0:00  | 西門 | 35.1                    |
| 0:10  | 西門 | 35.2                    |
| 0:20  | 西門 | 35.2                    |
| 0:30  | 西門 | 35.2                    |
| 0:40  | 西門 | 35.1                    |
| 0:50  | 西門 | 35.1                    |
| 1:00  | 西門 | 35.2                    |
| 1:10  | 西門 | 35.2                    |
| 1:20  | 西門 | 35.2                    |
| 1:30  | 西門 | 35.2                    |
| 1:40  | 西門 | 35.2                    |
| 1:50  | 西門 | 35.1                    |
| 2:00  | 西門 | 35.0                    |
| 2:10  | 西門 | 35.0                    |
| 2:20  | 西門 | 35.0                    |
| 2:30  | 西門 | 35.0                    |
| 2:40  | 西門 | 34.9                    |
| 2:50  | 西門 | 34.9                    |
| 3:00  | 西門 | 34.9                    |
| 3:10  | 西門 | 34.9                    |
| 3:20  | 西門 | 34.8                    |
| 3:30  | 西門 | 34.8                    |
| 3:40  | 西門 | 34.9                    |
| 3:50  | 西門 | 34.9                    |
| 4:00  | 西門 | 34.8                    |
| 4:10  | 西門 | 34.8                    |
| 4:20  | 西門 | 34.9                    |
| 4:30  | 西門 | 34.9                    |
| 4:40  | 西門 | 34.8                    |
| 4:50  | 西門 | 34.9                    |
| 5:00  | 西門 | 34.9                    |
| 5:10  | 西門 | 34.7                    |
| 5:20  | 西門 | 34.8                    |
| 5:30  | 西門 | 34.9                    |
| 5:40  | 西門 | 34.9                    |
| 5:50  | 西門 | 34.8                    |
| 6:00  | 西門 | 34.8                    |
| 6:10  | 西門 | 34.8                    |
| 6:20  | 西門 | 34.8                    |
| 6:30  | 西門 | 34.8                    |
| 6:40  | 西門 | 35.0                    |
| 6:50  | 西門 | 35.9                    |
| 7:00  | 西門 | 35.7                    |
| 7:10  | 西門 | 35.6                    |
| 7:20  | 西門 | 35.0                    |
| 7:30  | 西門 | 34.9                    |
| 7:40  | 西門 | 35.2                    |
| 7:50  | 西門 | 35.0                    |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

|       | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------|----|-------------------------|
| 4/16  |    |                         |
| 8:00  | 西門 | 35.0                    |
| 8:10  | 西門 | 36.4                    |
| 8:20  | 西門 | 35.2                    |
| 8:30  | 西門 | 34.9                    |
| 8:40  | 西門 | 34.9                    |
| 8:50  | 西門 | 34.9                    |
| 9:00  | 西門 | 35.0                    |
| 9:10  | 西門 | 35.6                    |
| 9:20  | 西門 | 36.3                    |
| 9:30  | 西門 | 35.6                    |
| 9:40  | 西門 | 35.2                    |
| 9:50  | 西門 | 35.1                    |
| 10:00 | 西門 | 35.2                    |
| 10:10 | 西門 | 35.0                    |
| 10:20 | 西門 | 35.1                    |
| 10:30 | 西門 | 35.0                    |
| 10:40 | 西門 | 35.0                    |
| 10:50 | 西門 | 34.9                    |
| 11:00 | 西門 | 35.0                    |
| 11:10 | 西門 | 35.2                    |
| 11:20 | 西門 | 35.0                    |
| 11:30 | 西門 | 35.0                    |
| 11:40 | 西門 | 35.0                    |
| 11:50 | 西門 | 34.9                    |
| 12:00 | 西門 | 34.8                    |
| 12:10 | 西門 | 34.9                    |
| 12:20 | 西門 | 34.6                    |
| 12:30 | 西門 | 34.7                    |
| 12:40 | 西門 | 34.7                    |
| 12:50 | 西門 | 34.6                    |
| 13:00 | 西門 | 34.6                    |
| 13:10 | 西門 | 34.9                    |
| 13:20 | 西門 | 34.6                    |
| 13:30 | 西門 | 34.8                    |
| 13:40 | 西門 | 34.7                    |
| 13:50 | 西門 | 34.6                    |
| 14:00 | 西門 | 34.7                    |
| 14:10 | 西門 | 34.7                    |
| 14:20 | 西門 | 34.6                    |
| 14:30 | 西門 | 34.6                    |
| 14:40 | 西門 | 34.6                    |
| 14:50 | 西門 | 34.6                    |
| 15:00 | 西門 | 34.5                    |
| 15:10 | 西門 | 34.5                    |
| 15:20 | 西門 | 34.5                    |
| 15:30 | 西門 | 34.6                    |
| 15:40 | 西門 | 34.6                    |
| 15:50 | 西門 | 34.3                    |
| 16:00 | 西門 | 34.4                    |
| 16:10 | 西門 | 34.5                    |
| 16:20 | 西門 | 34.3                    |
| 16:30 | 西門 | 34.4                    |
| 16:40 | 西門 | 34.4                    |
| 16:50 | 西門 | 34.4                    |
| 17:00 | 西門 | 34.3                    |
| 17:10 | 西門 | 34.3                    |
| 17:20 | 西門 | 34.3                    |
| 17:30 | 西門 | 34.3                    |
| 17:40 | 西門 | 34.3                    |
| 17:50 | 西門 | 34.1                    |
| 18:00 | 西門 | 34.2                    |
| 18:10 | 西門 | 34.2                    |
| 18:20 | 西門 | 34.0                    |
| 18:30 | 西門 | 34.0                    |

|       | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------|----|-------------------------|
| 4/16  |    |                         |
| 18:40 | 西門 | 34.2                    |
| 18:50 | 西門 | 34.0                    |
| 19:00 | 西門 | 34.0                    |
| 19:10 | 西門 | 34.0                    |
| 19:20 | 西門 | 34.0                    |
| 19:30 | 西門 | 33.9                    |
| 19:40 | 西門 | 34.0                    |
| 19:50 | 西門 | 34.0                    |
| 20:00 | 西門 | 33.8                    |
| 20:10 | 西門 | 33.9                    |
| 20:20 | 西門 | 33.9                    |
| 20:30 | 西門 | 33.9                    |
| 20:40 | 西門 | 33.9                    |
| 20:50 | 西門 | 33.8                    |
| 21:00 | 西門 | 33.9                    |
| 21:10 | 西門 | 33.8                    |
| 21:20 | 西門 | 33.8                    |
| 21:30 | 西門 | 33.8                    |
| 21:40 | 西門 | 33.8                    |
| 21:50 | 西門 | 33.8                    |
| 22:00 | 西門 | 33.9                    |
| 22:10 | 西門 | 33.8                    |
| 22:20 | 西門 | 33.7                    |
| 22:30 | 西門 | 33.8                    |
| 22:40 | 西門 | 33.8                    |
| 22:50 | 西門 | 33.7                    |
| 23:00 | 西門 | 33.7                    |
| 23:10 | 西門 | 33.7                    |
| 23:20 | 西門 | 33.7                    |
| 23:30 | 西門 | 33.7                    |
| 23:40 | 西門 | 33.7                    |
| 23:50 | 西門 | 33.6                    |
| 4/17  |    |                         |
| 0:00  | 西門 | 33.6                    |
| 0:10  | 西門 | 33.5                    |
| 0:20  | 西門 | 33.6                    |
| 0:30  | 西門 | 33.5                    |
| 0:40  | 西門 | 33.5                    |
| 0:50  | 西門 | 33.5                    |
| 1:00  | 西門 | 33.5                    |
| 1:10  | 西門 | 33.5                    |
| 1:20  | 西門 | 33.5                    |
| 1:30  | 西門 | 33.5                    |
| 1:40  | 西門 | 33.5                    |
| 1:50  | 西門 | 33.4                    |
| 2:00  | 西門 | 33.5                    |
| 2:10  | 西門 | 33.5                    |
| 2:20  | 西門 | 33.4                    |
| 2:30  | 西門 | 33.5                    |
| 2:40  | 西門 | 33.4                    |
| 2:50  | 西門 | 33.4                    |
| 3:00  | 西門 | 33.5                    |
| 3:10  | 西門 | 33.4                    |
| 3:20  | 西門 | 33.3                    |
| 3:30  | 西門 | 33.4                    |
| 3:40  | 西門 | 33.4                    |
| 3:50  | 西門 | 33.4                    |
| 4:00  | 西門 | 33.3                    |
| 4:10  | 西門 | 33.3                    |
| 4:20  | 西門 | 33.4                    |
| 4:30  | 西門 | 33.4                    |
| 4:40  | 西門 | 33.4                    |
| 4:50  | 西門 | 33.3                    |
| 5:00  | 西門 | 33.2                    |

|       | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------|----|-------------------------|
| 4/17  |    |                         |
| 5:10  | 西門 | 33.3                    |
| 5:20  | 西門 | 33.3                    |
| 5:30  | 西門 | 33.3                    |
| 5:40  | 西門 | 33.3                    |
| 5:50  | 西門 | 33.3                    |
| 6:00  | 西門 | 33.2                    |
| 6:10  | 西門 | 33.2                    |
| 6:20  | 西門 | 33.2                    |
| 6:30  | 西門 | 33.0                    |
| 6:40  | 西門 | 33.2                    |
| 6:50  | 西門 | 33.2                    |
| 7:00  | 西門 | 33.2                    |
| 7:10  | 西門 | 33.2                    |
| 7:20  | 西門 | 33.0                    |
| 7:30  | 西門 | 33.2                    |
| 7:40  | 西門 | 33.2                    |
| 7:50  | 西門 | 33.2                    |
| 8:00  | 西門 | 33.0                    |
| 8:10  | 西門 | 33.2                    |
| 8:20  | 西門 | 33.1                    |
| 8:30  | 西門 | 33.0                    |
| 8:40  | 西門 | 33.2                    |
| 8:50  | 西門 | 33.0                    |
| 9:00  | 西門 | 33.0                    |
| 9:10  | 西門 | 33.0                    |
| 9:20  | 西門 | 33.2                    |
| 9:30  | 西門 | 33.0                    |
| 9:40  | 西門 | 32.9                    |
| 9:50  | 西門 | 32.9                    |
| 10:00 | 西門 | 33.0                    |
| 10:10 | 西門 | 33.0                    |
| 10:20 | 西門 | 33.0                    |
| 10:30 | 西門 | 33.0                    |
| 10:40 | 西門 | 33.0                    |
| 10:50 | 西門 | 33.0                    |
| 11:00 | 西門 | 32.9                    |
| 11:10 | 西門 | 33.2                    |
| 11:20 | 西門 | 32.9                    |
| 11:30 | 西門 | 33.4                    |
| 11:40 | 西門 | 33.2                    |
| 11:50 | 西門 | 33.3                    |
| 12:00 | 西門 | 33.4                    |
| 12:10 | 西門 | 33.1                    |
| 12:20 | 西門 | 32.9                    |
| 12:30 | 西門 | 32.9                    |
| 12:40 | 西門 | 32.9                    |
| 12:50 | 西門 | 32.9                    |
| 13:00 | 西門 | 33.0                    |
| 13:10 | 西門 | 32.9                    |
| 13:20 | 西門 | 32.8                    |
| 13:30 | 西門 | 32.8                    |
| 13:40 | 西門 | 32.8                    |
| 13:50 | 西門 | 32.8                    |
| 14:00 | 西門 | 32.9                    |
| 14:10 | 西門 | 32.8                    |
| 14:20 | 西門 | 32.8                    |
| 14:30 | 西門 | 32.8                    |
| 14:40 | 西門 | 32.8                    |
| 14:50 | 西門 | 32.8                    |
| 15:00 | 西門 | 32.8                    |
| 15:10 | 西門 | 32.7                    |
| 15:20 | 西門 | 32.8                    |
| 15:30 | 西門 | 32.8                    |
| 15:40 | 西門 | 32.7                    |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>4/17</b> |    |                         |
| 15:50       | 西門 | 32.7                    |
| 16:00       | 西門 | 32.6                    |
| 16:10       | 西門 | 32.7                    |
| 16:20       | 西門 | 32.6                    |
| 16:30       | 西門 | 32.6                    |
| 16:40       | 西門 | 32.6                    |
| 16:50       | 西門 | 32.6                    |
| 17:00       | 西門 | 32.7                    |
| 17:10       | 西門 | 32.5                    |
| 17:20       | 西門 | 32.5                    |
| 17:30       | 西門 | 32.5                    |
| 17:40       | 西門 | 32.6                    |
| 17:50       | 西門 | 32.5                    |
| 18:00       | 西門 | 32.5                    |
| 18:10       | 西門 | 32.5                    |
| 18:20       | 西門 | 32.5                    |
| 18:30       | 西門 | 32.4                    |
| 18:40       | 西門 | 32.5                    |
| 18:50       | 西門 | 32.6                    |
| 19:00       | 西門 | 32.5                    |
| 19:10       | 西門 | 32.5                    |
| 19:20       | 西門 | 32.5                    |
| 19:30       | 西門 | 32.4                    |
| 19:40       | 西門 | 32.4                    |
| 19:50       | 西門 | 32.4                    |
| 20:00       | 西門 | 32.4                    |
| 20:10       | 西門 | 32.4                    |
| 20:20       | 西門 | 32.4                    |
| 20:30       | 西門 | 32.4                    |
| 20:40       | 西門 | 32.3                    |
| 20:50       | 西門 | 32.3                    |
| 21:00       | 西門 | 32.3                    |
| 21:10       | 西門 | 32.3                    |
| 21:20       | 西門 | 32.3                    |
| 21:30       | 西門 | 32.3                    |
| 21:40       | 西門 | 32.3                    |
| 21:50       | 西門 | 32.3                    |
| 22:00       | 西門 | 32.2                    |
| 22:10       | 西門 | 32.2                    |
| 22:20       | 西門 | 32.2                    |
| 22:30       | 西門 | 32.2                    |
| 22:40       | 西門 | 32.3                    |
| 22:50       | 西門 | 32.2                    |
| 23:00       | 西門 | 32.2                    |
| 23:10       | 西門 | 32.2                    |
| 23:20       | 西門 | 32.2                    |
| 23:30       | 西門 | 32.2                    |
| 23:40       | 西門 | 32.2                    |
| 23:50       | 西門 | 32.2                    |
| <b>4/18</b> |    |                         |
| 0:00        | 西門 | 32.2                    |
| 0:10        | 西門 | 32.1                    |
| 0:20        | 西門 | 32.1                    |
| 0:30        | 西門 | 32.0                    |
| 0:40        | 西門 | 32.0                    |
| 0:50        | 西門 | 32.0                    |
| 1:00        | 西門 | 32.2                    |
| 1:10        | 西門 | 32.0                    |
| 1:20        | 西門 | 32.0                    |
| 1:30        | 西門 | 32.0                    |
| 1:40        | 西門 | 32.0                    |
| 1:50        | 西門 | 32.0                    |
| 2:00        | 西門 | 31.9                    |
| 2:10        | 西門 | 32.0                    |

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>4/18</b> |    |                         |
| 2:20        | 西門 | 31.9                    |
| 2:30        | 西門 | 31.9                    |
| 2:40        | 西門 | 32.1                    |
| 2:50        | 西門 | 31.9                    |
| 3:00        | 西門 | 32.0                    |
| 3:10        | 西門 | 31.9                    |
| 3:20        | 西門 | 32.0                    |
| 3:30        | 西門 | 31.9                    |
| 3:40        | 西門 | 31.9                    |
| 3:50        | 西門 | 31.8                    |
| 4:00        | 西門 | 31.9                    |
| 4:10        | 西門 | 31.9                    |
| 4:20        | 西門 | 31.9                    |
| 4:30        | 西門 | 31.9                    |
| 4:40        | 西門 | 31.8                    |
| 4:50        | 西門 | 31.7                    |
| 5:00        | 西門 | 31.9                    |
| 5:10        | 西門 | 31.8                    |
| 5:20        | 西門 | 31.8                    |
| 5:30        | 西門 | 31.8                    |
| 5:40        | 西門 | 31.8                    |
| 5:50        | 西門 | 31.8                    |
| 6:00        | 西門 | 31.8                    |
| 6:10        | 西門 | 31.7                    |
| 6:20        | 西門 | 31.7                    |
| 6:30        | 西門 | 31.7                    |
| 6:40        | 西門 | 31.8                    |
| 6:50        | 西門 | 31.7                    |
| 7:00        | 西門 | 31.8                    |
| 7:10        | 西門 | 31.8                    |
| 7:20        | 西門 | 31.7                    |
| 7:30        | 西門 | 31.9                    |
| 7:40        | 西門 | 31.7                    |
| 7:50        | 西門 | 31.7                    |
| 8:00        | 西門 | 31.7                    |
| 8:10        | 西門 | 31.7                    |
| 8:20        | 西門 | 31.7                    |
| 8:30        | 西門 | 31.7                    |
| 8:40        | 西門 | 31.7                    |
| 8:50        | 西門 | 31.7                    |
| 9:00        | 西門 | 31.6                    |
| 9:10        | 西門 | 31.6                    |
| 9:20        | 西門 | 31.6                    |
| 9:30        | 西門 | 31.6                    |
| 9:40        | 西門 | 31.7                    |
| 9:50        | 西門 | 31.5                    |
| 10:00       | 西門 | 31.5                    |
| 10:10       | 西門 | 31.5                    |
| 10:20       | 西門 | 31.5                    |
| 10:30       | 西門 | 31.6                    |
| 10:40       | 西門 | 31.5                    |
| 10:50       | 西門 | 31.6                    |
| 11:00       | 西門 | 31.5                    |
| 11:10       | 西門 | 31.5                    |
| 11:20       | 西門 | 31.5                    |
| 11:30       | 西門 | 31.5                    |
| 11:40       | 西門 | 31.5                    |
| 11:50       | 西門 | 31.5                    |
| 12:00       | 西門 | 31.5                    |
| 12:10       | 西門 | 31.5                    |
| 12:20       | 西門 | 31.5                    |
| 12:30       | 西門 | 31.5                    |
| 12:40       | 西門 | 31.4                    |
| 12:50       | 西門 | 31.5                    |

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>4/18</b> |    |                         |
| 13:00       | 西門 | 31.5                    |
| 13:10       | 西門 | 31.5                    |
| 13:20       | 西門 | 31.6                    |
| 13:30       | 西門 | 31.6                    |
| 13:40       | 西門 | 31.8                    |
| 13:50       | 西門 | 31.7                    |
| 14:00       | 西門 | 31.8                    |
| 14:10       | 西門 | 31.7                    |
| 14:20       | 西門 | 31.5                    |
| 14:30       | 西門 | 31.4                    |
| 14:40       | 西門 | 31.4                    |
| 14:50       | 西門 | 31.4                    |
| 15:00       | 西門 | 31.4                    |
| 15:10       | 西門 | 31.5                    |
| 15:20       | 西門 | 31.7                    |
| 15:30       | 西門 | 31.4                    |
| 15:40       | 西門 | 31.4                    |
| 15:50       | 西門 | 31.4                    |
| 16:00       | 西門 | 31.4                    |
| 16:10       | 西門 | 31.5                    |
| 16:20       | 西門 | 31.5                    |
| 16:30       | 西門 | 31.4                    |
| 16:40       | 西門 | 31.5                    |
| 16:50       | 西門 | 31.5                    |
| 17:00       | 西門 | 31.4                    |
| 17:10       | 西門 | 31.3                    |
| 17:20       | 西門 | 31.3                    |
| 17:30       | 西門 | 31.4                    |
| 17:40       | 西門 | 31.3                    |
| 17:50       | 西門 | 31.3                    |
| 18:00       | 西門 | 31.3                    |
| 18:10       | 西門 | 31.3                    |
| 18:20       | 西門 | 31.3                    |
| 18:30       | 西門 | 31.2                    |
| 18:40       | 西門 | 31.2                    |
| 18:50       | 西門 | 31.1                    |
| 19:00       | 西門 | 31.3                    |
| 19:10       | 西門 | 31.3                    |
| 19:20       | 西門 | 31.4                    |
| 19:30       | 西門 | 31.4                    |
| 19:40       | 西門 | 31.5                    |
| 19:50       | 西門 | 31.5                    |
| 20:00       | 西門 | 31.5                    |
| 20:10       | 西門 | 31.4                    |
| 20:20       | 西門 | 31.4                    |
| 20:30       | 西門 | 31.4                    |
| 20:40       | 西門 | 31.3                    |
| 20:50       | 西門 | 31.2                    |
| 21:00       | 西門 | 31.2                    |
| 21:10       | 西門 | 31.2                    |
| 21:20       | 西門 | 31.0                    |
| 21:30       | 西門 | 31.0                    |
| 21:40       | 西門 | 31.1                    |
| 21:50       | 西門 | 31.0                    |
| 22:00       | 西門 | 31.0                    |
| 22:10       | 西門 | 31.0                    |
| 22:20       | 西門 | 31.0                    |
| 22:30       | 西門 | 31.0                    |
| 22:40       | 西門 | 31.0                    |
| 22:50       | 西門 | 31.0                    |
| 23:00       | 西門 | 31.0                    |
| 23:10       | 西門 | 30.9                    |
| 23:20       | 西門 | 31.0                    |
| 23:30       | 西門 | 30.9                    |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>4/18</b> |    |                         |
| 23:40       | 西門 | 30.9                    |
| 23:50       | 西門 | 31.0                    |
| <b>4/19</b> |    |                         |
| 0:00        | 西門 | 30.9                    |
| 0:10        | 西門 | 30.8                    |
| 0:20        | 西門 | 30.8                    |
| 0:30        | 西門 | 30.8                    |
| 0:40        | 西門 | 30.8                    |
| 0:50        | 西門 | 30.8                    |
| 1:00        | 西門 | 30.8                    |
| 1:10        | 西門 | 30.8                    |
| 1:20        | 西門 | 30.8                    |
| 1:30        | 西門 | 30.9                    |
| 1:40        | 西門 | 30.8                    |
| 1:50        | 西門 | 30.7                    |
| 2:00        | 西門 | 30.8                    |
| 2:10        | 西門 | 30.7                    |
| 2:20        | 西門 | 30.8                    |
| 2:30        | 西門 | 30.6                    |
| 2:40        | 西門 | 30.7                    |
| 2:50        | 西門 | 30.7                    |
| 3:00        | 西門 | 30.8                    |
| 3:10        | 西門 | 30.7                    |
| 3:20        | 西門 | 30.7                    |
| 3:30        | 西門 | 30.7                    |
| 3:40        | 西門 | 30.7                    |
| 3:50        | 西門 | 30.7                    |
| 4:00        | 西門 | 30.6                    |
| 4:10        | 西門 | 30.6                    |
| 4:20        | 西門 | 30.6                    |
| 4:30        | 西門 | 30.7                    |
| 4:40        | 西門 | 30.6                    |
| 4:50        | 西門 | 30.6                    |
| 5:00        | 西門 | 30.6                    |
| 5:10        | 西門 | 30.7                    |
| 5:20        | 西門 | 30.5                    |
| 5:30        | 西門 | 30.7                    |
| 5:40        | 西門 | 30.6                    |
| 5:50        | 西門 | 30.5                    |
| 6:00        | 西門 | 30.5                    |
| 6:10        | 西門 | 30.5                    |
| 6:20        | 西門 | 30.5                    |
| 6:30        | 西門 | 30.5                    |
| 6:40        | 西門 | 30.6                    |
| 6:50        | 西門 | 30.5                    |
| 7:00        | 西門 | 30.5                    |
| 7:10        | 西門 | 30.5                    |
| 7:20        | 西門 | 30.5                    |
| 7:30        | 西門 | 30.5                    |
| 7:40        | 西門 | 30.5                    |
| 7:50        | 西門 | 30.4                    |
| 8:00        | 西門 | 30.4                    |
| 8:10        | 西門 | 30.4                    |
| 8:20        | 西門 | 30.3                    |
| 8:30        | 西門 | 30.3                    |
| 8:40        | 西門 | 30.3                    |
| 8:50        | 西門 | 30.3                    |
| 9:00        | 西門 | 30.3                    |
| 9:10        | 西門 | 30.2                    |
| 9:20        | 西門 | 30.2                    |
| 9:30        | 西門 | 30.1                    |
| 9:40        | 西門 | 30.0                    |
| 9:50        | 西門 | 30.1                    |
| 10:00       | 西門 | 30.0                    |

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>4/19</b> |    |                         |
| 10:10       | 西門 | 29.9                    |
| 10:20       | 西門 | 29.9                    |
| 10:30       | 西門 | 30.0                    |
| 10:40       | 西門 | 29.8                    |
| 10:50       | 西門 | 29.8                    |
| 11:00       | 西門 | 29.8                    |
| 11:10       | 西門 | 29.7                    |
| 11:20       | 西門 | 29.7                    |
| 11:30       | 西門 | 29.6                    |
| 11:40       | 西門 | 29.5                    |
| 11:50       | 西門 | 29.5                    |
| 12:00       | 西門 | 29.5                    |
| 12:10       | 西門 | 29.4                    |
| 12:20       | 西門 | 29.4                    |
| 12:30       | 西門 | 29.4                    |
| 12:40       | 西門 | 29.2                    |
| 12:50       | 西門 | 28.9                    |
| 13:00       | 西門 | 28.9                    |
| 13:10       | 西門 | 29.0                    |
| 13:20       | 西門 | 29.0                    |
| 13:30       | 西門 | 28.9                    |
| 13:40       | 西門 | 29.0                    |
| 13:50       | 西門 | 28.9                    |
| 14:00       | 西門 | 28.9                    |
| 14:10       | 西門 | 28.9                    |
| 14:20       | 西門 | 29.0                    |
| 14:30       | 西門 | 28.7                    |
| 14:40       | 西門 | 28.4                    |
| 14:50       | 西門 | 28.2                    |
| 15:00       | 西門 | 28.2                    |
| 15:10       | 西門 | 28.1                    |
| 15:20       | 西門 | 28.4                    |
| 15:30       | 西門 | 28.3                    |
| 15:40       | 西門 | 28.3                    |
| 15:50       | 西門 | 28.3                    |
| 16:00       | 西門 | 28.3                    |
| 16:10       | 西門 | 28.3                    |
| 16:20       | 西門 | 28.2                    |
| 16:30       | 西門 | 28.3                    |
| 16:40       | 西門 | 28.2                    |
| 16:50       | 西門 | 28.2                    |
| 17:00       | 西門 | 28.0                    |
| 17:10       | 西門 | 28.7                    |
| 17:20       | 西門 | 28.3                    |
| 17:30       | 西門 | 28.2                    |
| 17:40       | 西門 | 28.2                    |
| 17:50       | 西門 | 28.2                    |
| 18:00       | 西門 | 28.3                    |
| 18:10       | 西門 | 28.2                    |
| 18:20       | 西門 | 28.1                    |
| 18:30       | 西門 | 28.2                    |
| 18:40       | 西門 | 28.2                    |
| 18:50       | 西門 | 28.1                    |
| 19:00       | 西門 | 28.1                    |
| 19:10       | 西門 | 28.0                    |
| 19:20       | 西門 | 28.0                    |
| 19:30       | 西門 | 28.0                    |
| 19:40       | 西門 | 28.0                    |
| 19:50       | 西門 | 28.0                    |
| 20:00       | 西門 | 28.0                    |
| 20:10       | 西門 | 28.0                    |
| 20:20       | 西門 | 28.0                    |
| 20:30       | 西門 | 27.9                    |
| 20:40       | 西門 | 27.9                    |

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>4/19</b> |    |                         |
| 20:50       | 西門 | 27.9                    |
| 21:00       | 西門 | 27.9                    |
| 21:10       | 西門 | 27.9                    |
| 21:20       | 西門 | 27.9                    |
| 21:30       | 西門 | 27.9                    |
| 21:40       | 西門 | 28.0                    |
| 21:50       | 西門 | 28.0                    |
| 22:00       | 西門 | 28.0                    |
| 22:10       | 西門 | 28.0                    |
| 22:20       | 西門 | 28.0                    |
| 22:30       | 西門 | 28.2                    |
| 22:40       | 西門 | 28.0                    |
| 22:50       | 西門 | 28.1                    |
| 23:00       | 西門 | 28.0                    |
| 23:10       | 西門 | 28.0                    |
| 23:20       | 西門 | 28.1                    |
| 23:30       | 西門 | 28.1                    |
| 23:40       | 西門 | 28.1                    |
| 23:50       | 西門 | 28.0                    |
| <b>4/20</b> |    |                         |
| 0:00        | 西門 | 28.2                    |
| 0:10        | 西門 | 28.1                    |
| 0:20        | 西門 | 28.2                    |
| 0:30        | 西門 | 28.1                    |
| 0:40        | 西門 | 28.2                    |
| 0:50        | 西門 | 28.2                    |
| 1:00        | 西門 | 28.2                    |
| 1:10        | 西門 | 28.2                    |
| 1:20        | 西門 | 28.1                    |
| 1:30        | 西門 | 28.2                    |
| 1:40        | 西門 | 28.2                    |
| 1:50        | 西門 | 28.2                    |
| 2:00        | 西門 | 28.1                    |
| 2:10        | 西門 | 28.2                    |
| 2:20        | 西門 | 28.0                    |
| 2:30        | 西門 | 28.1                    |
| 2:40        | 西門 | 28.1                    |
| 2:50        | 西門 | 28.2                    |
| 3:00        | 西門 | 28.2                    |
| 3:10        | 西門 | 28.1                    |
| 3:20        | 西門 | 28.2                    |
| 3:30        | 西門 | 28.1                    |
| 3:40        | 西門 | 28.2                    |
| 3:50        | 西門 | 28.2                    |
| 4:00        | 西門 | 28.0                    |
| 4:10        | 西門 | 28.0                    |
| 4:20        | 西門 | 28.0                    |
| 4:30        | 西門 | 28.0                    |
| 4:40        | 西門 | 28.0                    |
| 4:50        | 西門 | 28.1                    |
| 5:00        | 西門 | 28.0                    |
| 5:10        | 西門 | 28.0                    |
| 5:20        | 西門 | 28.0                    |
| 5:30        | 西門 | 28.0                    |
| 5:40        | 西門 | 27.9                    |
| 5:50        | 西門 | 27.9                    |
| 6:00        | 西門 | 27.9                    |
| 6:10        | 西門 | 28.0                    |
| 6:20        | 西門 | 27.9                    |
| 6:30        | 西門 | 27.9                    |
| 6:40        | 西門 | 28.0                    |
| 6:50        | 西門 | 28.0                    |
| 7:00        | 西門 | 27.9                    |
| 7:10        | 西門 | 27.9                    |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>4/20</b> |    |                         |
| 7:20        | 西門 | 27.9                    |
| 7:30        | 西門 | 27.9                    |
| 7:40        | 西門 | 28.0                    |
| 7:50        | 西門 | 28.0                    |
| 8:00        | 西門 | 28.0                    |
| 8:10        | 西門 | 27.9                    |
| 8:20        | 西門 | 27.9                    |
| 8:30        | 西門 | 27.9                    |
| 8:40        | 西門 | 27.9                    |
| 8:50        | 西門 | 28.0                    |
| 9:00        | 西門 | 28.0                    |
| 9:10        | 西門 | 27.8                    |
| 9:20        | 西門 | 27.9                    |
| 9:30        | 西門 | 28.0                    |
| 9:40        | 西門 | 28.0                    |
| 9:50        | 西門 | 27.9                    |
| 10:00       | 西門 | 27.9                    |
| 10:10       | 西門 | 27.9                    |
| 10:20       | 西門 | 27.9                    |
| 10:30       | 西門 | 27.9                    |
| 10:40       | 西門 | 27.8                    |
| 10:50       | 西門 | 27.9                    |
| 11:00       | 西門 | 27.8                    |
| 11:10       | 西門 | 27.8                    |
| 11:20       | 西門 | 27.8                    |
| 11:30       | 西門 | 27.9                    |
| 11:40       | 西門 | 27.9                    |
| 11:50       | 西門 | 27.9                    |
| 12:00       | 西門 | 27.8                    |
| 12:10       | 西門 | 27.8                    |
| 12:20       | 西門 | 28.3                    |
| 12:30       | 西門 | 27.9                    |
| 12:40       | 西門 | 28.0                    |
| 12:50       | 西門 | 28.0                    |
| 13:00       | 西門 | 27.9                    |
| 13:10       | 西門 | 27.9                    |
| 13:20       | 西門 | 27.9                    |
| 13:30       | 西門 | 28.0                    |
| 13:40       | 西門 | 27.9                    |
| 13:50       | 西門 | 28.0                    |
| 14:00       | 西門 | 27.9                    |
| 14:10       | 西門 | 28.0                    |
| 14:20       | 西門 | 27.9                    |
| 14:30       | 西門 | 27.8                    |
| 14:40       | 西門 | 27.8                    |
| 14:50       | 西門 | 27.9                    |
| 15:00       | 西門 | 27.9                    |
| 15:10       | 西門 | 27.8                    |
| 15:20       | 西門 | 27.9                    |
| 15:30       | 西門 | 27.7                    |
| 15:40       | 西門 | 27.8                    |
| 15:50       | 西門 | 27.8                    |
| 16:00       | 西門 | 27.9                    |
| 16:10       | 西門 | 27.8                    |
| 16:20       | 西門 | 27.8                    |
| 16:30       | 西門 | 27.8                    |
| 16:40       | 西門 | 27.8                    |
| 16:50       | 西門 | 27.8                    |
| 17:00       | 西門 | 27.8                    |
| 17:10       | 西門 | 27.8                    |
| 17:20       | 西門 | 27.7                    |
| 17:30       | 西門 | 27.8                    |
| 17:40       | 西門 | 27.8                    |
| 17:50       | 西門 | 27.8                    |

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>4/20</b> |    |                         |
| 18:00       | 西門 | 27.6                    |
| 18:10       | 西門 | 27.7                    |
| 18:20       | 西門 | 27.6                    |
| 18:30       | 西門 | 27.7                    |
| 18:40       | 西門 | 27.5                    |
| 18:50       | 西門 | 27.6                    |
| 19:00       | 西門 | 27.6                    |
| 19:10       | 西門 | 27.6                    |
| 19:20       | 西門 | 27.5                    |
| 19:30       | 西門 | 27.5                    |
| 19:40       | 西門 | 27.5                    |
| 19:50       | 西門 | 27.5                    |
| 20:00       | 西門 | 27.5                    |
| 20:10       | 西門 | 27.5                    |
| 20:20       | 西門 | 27.5                    |
| 20:30       | 西門 | 27.5                    |
| 20:40       | 西門 | 27.5                    |
| 20:50       | 西門 | 27.6                    |
| 21:00       | 西門 | 27.5                    |
| 21:10       | 西門 | 27.5                    |
| 21:20       | 西門 | 27.5                    |
| 21:30       | 西門 | 27.5                    |
| 21:40       | 西門 | 27.4                    |
| 21:50       | 西門 | 27.5                    |
| 22:00       | 西門 | 27.5                    |
| 22:10       | 西門 | 27.5                    |
| 22:20       | 西門 | 27.5                    |
| 22:30       | 西門 | 27.4                    |
| 22:40       | 西門 | 27.4                    |
| 22:50       | 西門 | 27.3                    |
| 23:00       | 西門 | 27.3                    |
| 23:10       | 西門 | 27.3                    |
| 23:20       | 西門 | 27.3                    |
| 23:30       | 西門 | 27.3                    |
| 23:40       | 西門 | 27.4                    |
| 23:50       | 西門 | 28.1                    |
| <b>4/21</b> |    |                         |
| 0:00        | 西門 | 27.4                    |
| 0:10        | 西門 | 27.4                    |
| 0:20        | 西門 | 27.2                    |
| 0:30        | 西門 | 27.3                    |
| 0:40        | 西門 | 27.3                    |
| 0:50        | 西門 | 27.3                    |
| 1:00        | 西門 | 27.3                    |
| 1:10        | 西門 | 27.2                    |
| 1:20        | 西門 | 27.3                    |
| 1:30        | 西門 | 27.3                    |
| 1:40        | 西門 | 27.1                    |
| 1:50        | 西門 | 27.3                    |
| 2:00        | 西門 | 27.3                    |
| 2:10        | 西門 | 27.3                    |
| 2:20        | 西門 | 27.3                    |
| 2:30        | 西門 | 27.2                    |
| 2:40        | 西門 | 27.3                    |
| 2:50        | 西門 | 27.3                    |
| 3:00        | 西門 | 27.2                    |
| 3:10        | 西門 | 27.2                    |
| 3:20        | 西門 | 27.3                    |
| 3:30        | 西門 | 27.3                    |
| 3:40        | 西門 | 27.1                    |
| 3:50        | 西門 | 27.3                    |
| 4:00        | 西門 | 27.3                    |
| 4:10        | 西門 | 27.3                    |
| 4:20        | 西門 | 27.2                    |

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>4/21</b> |    |                         |
| 4:30        | 西門 | 27.2                    |
| 4:40        | 西門 | 27.0                    |
| 4:50        | 西門 | 27.3                    |
| 5:00        | 西門 | 27.1                    |
| 5:10        | 西門 | 27.2                    |
| 5:20        | 西門 | 27.2                    |
| 5:30        | 西門 | 27.1                    |
| 5:40        | 西門 | 27.1                    |
| 5:50        | 西門 | 27.2                    |
| 6:00        | 西門 | 27.2                    |
| 6:10        | 西門 | 27.2                    |
| 6:20        | 西門 | 27.2                    |
| 6:30        | 西門 | 27.2                    |
| 6:40        | 西門 | 27.2                    |
| 6:50        | 西門 | 27.2                    |
| 7:00        | 西門 | 27.1                    |
| 7:10        | 西門 | 27.1                    |
| 7:20        | 西門 | 27.2                    |
| 7:30        | 西門 | 27.3                    |
| 7:40        | 西門 | 27.2                    |
| 7:50        | 西門 | 27.2                    |
| 8:00        | 西門 | 27.1                    |
| 8:10        | 西門 | 27.1                    |
| 8:20        | 西門 | 27.1                    |
| 8:30        | 西門 | 27.0                    |
| 8:40        | 西門 | 27.0                    |
| 8:50        | 西門 | 27.0                    |
| 9:00        | 西門 | 27.0                    |
| 9:10        | 西門 | 26.9                    |
| 9:20        | 西門 | 27.0                    |
| 9:30        | 西門 | 27.0                    |
| 9:40        | 西門 | 27.0                    |
| 9:50        | 西門 | 27.0                    |
| 10:00       | 西門 | 26.9                    |
| 10:10       | 西門 | 26.9                    |
| 10:20       | 西門 | 27.0                    |
| 10:30       | 西門 | 27.0                    |
| 10:40       | 西門 | 27.0                    |
| 10:50       | 西門 | 26.9                    |
| 11:00       | 西門 | 26.9                    |
| 11:10       | 西門 | 27.0                    |
| 11:20       | 西門 | 26.9                    |
| 11:30       | 西門 | 27.0                    |
| 11:40       | 西門 | 26.9                    |
| 11:50       | 西門 | 26.8                    |
| 12:00       | 西門 | 26.9                    |
| 12:10       | 西門 | 26.9                    |
| 12:20       | 西門 | 27.0                    |
| 12:30       | 西門 | 26.4                    |
| 12:40       | 西門 | 27.0                    |
| 12:50       | 西門 | 27.2                    |
| 13:00       | 西門 | 26.9                    |
| 13:10       | 西門 | 27.0                    |
| 13:20       | 西門 | 27.0                    |
| 13:30       | 西門 | 26.9                    |
| 13:40       | 西門 | 26.9                    |
| 13:50       | 西門 | 26.9                    |
| 14:00       | 西門 | 27.0                    |
| 14:10       | 西門 | 26.9                    |
| 14:20       | 西門 | 27.0                    |
| 14:30       | 西門 | 26.9                    |
| 14:40       | 西門 | 26.9                    |
| 14:50       | 西門 | 27.0                    |
| 15:00       | 西門 | 27.0                    |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>4/21</b> |    |                         |
| 15:10       | 西門 | 26.9                    |
| 15:20       | 西門 | 26.8                    |
| 15:30       | 西門 | 26.8                    |
| 15:40       | 西門 | 26.9                    |
| 15:50       | 西門 | 26.8                    |
| 16:00       | 西門 | 26.8                    |
| 16:10       | 西門 | 26.8                    |
| 16:20       | 西門 | 26.8                    |
| 16:30       | 西門 | 26.8                    |
| 16:40       | 西門 | 26.8                    |
| 16:50       | 西門 | 26.9                    |
| 17:00       | 西門 | 26.9                    |
| 17:10       | 西門 | 26.7                    |
| 17:20       | 西門 | 26.9                    |
| 17:30       | 西門 | 26.8                    |
| 17:40       | 西門 | 26.8                    |
| 17:50       | 西門 | 26.8                    |
| 18:00       | 西門 | 26.8                    |
| 18:10       | 西門 | 26.7                    |
| 18:20       | 西門 | 26.6                    |
| 18:30       | 西門 | 26.6                    |
| 18:40       | 西門 | 26.6                    |
| 18:50       | 西門 | 26.6                    |
| 19:00       | 西門 | 26.5                    |
| 19:10       | 西門 | 26.6                    |
| 19:20       | 西門 | 26.6                    |
| 19:30       | 西門 | 26.6                    |
| 19:40       | 西門 | 26.5                    |
| 19:50       | 西門 | 26.6                    |
| 20:00       | 西門 | 26.6                    |
| 20:10       | 西門 | 26.6                    |
| 20:20       | 西門 | 26.6                    |
| 20:30       | 西門 | 26.5                    |
| 20:40       | 西門 | 26.5                    |
| 20:50       | 西門 | 26.5                    |
| 21:00       | 西門 | 26.5                    |
| 21:10       | 西門 | 26.5                    |
| 21:20       | 西門 | 26.5                    |
| 21:30       | 西門 | 26.5                    |
| 21:40       | 西門 | 26.5                    |
| 21:50       | 西門 | 26.5                    |
| 22:00       | 西門 | 26.5                    |
| 22:10       | 西門 | 26.5                    |
| 22:20       | 西門 | 26.5                    |
| 22:30       | 西門 | 26.6                    |
| 22:40       | 西門 | 26.5                    |
| 22:50       | 西門 | 26.5                    |
| 23:00       | 西門 | 26.5                    |
| 23:10       | 西門 | 26.5                    |
| 23:20       | 西門 | 26.5                    |
| 23:30       | 西門 | 26.5                    |
| 23:40       | 西門 | 26.5                    |
| 23:50       | 西門 | 26.5                    |
| <b>4/22</b> |    |                         |
| 0:00        | 西門 | 26.5                    |
| 0:10        | 西門 | 26.5                    |
| 0:20        | 西門 | 26.5                    |
| 0:30        | 西門 | 26.5                    |
| 0:40        | 西門 | 26.5                    |
| 0:50        | 西門 | 26.5                    |
| 1:00        | 西門 | 26.4                    |
| 1:10        | 西門 | 26.5                    |
| 1:20        | 西門 | 26.5                    |
| 1:30        | 西門 | 26.4                    |

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>4/22</b> |    |                         |
| 1:40        | 西門 | 26.4                    |
| 1:50        | 西門 | 26.5                    |
| 2:00        | 西門 | 26.4                    |
| 2:10        | 西門 | 26.5                    |
| 2:20        | 西門 | 26.4                    |
| 2:30        | 西門 | 26.5                    |
| 2:40        | 西門 | 26.4                    |
| 2:50        | 西門 | 26.4                    |
| 3:00        | 西門 | 26.4                    |
| 3:10        | 西門 | 26.4                    |
| 3:20        | 西門 | 26.4                    |
| 3:30        | 西門 | 26.4                    |
| 3:40        | 西門 | 26.4                    |
| 3:50        | 西門 | 26.4                    |
| 4:00        | 西門 | 27.3                    |
| 4:10        | 西門 | 26.4                    |
| 4:20        | 西門 | 26.4                    |
| 4:30        | 西門 | 26.3                    |
| 4:40        | 西門 | 26.4                    |
| 4:50        | 西門 | 26.3                    |
| 5:00        | 西門 | 26.4                    |
| 5:10        | 西門 | 26.3                    |
| 5:20        | 西門 | 26.2                    |
| 5:30        | 西門 | 26.3                    |
| 5:40        | 西門 | 26.3                    |
| 5:50        | 西門 | 26.4                    |
| 6:00        | 西門 | 26.0                    |
| 6:10        | 西門 | 26.0                    |
| 6:20        | 西門 | 26.1                    |
| 6:30        | 西門 | 26.0                    |
| 6:40        | 西門 | 26.0                    |
| 6:50        | 西門 | 26.0                    |
| 7:00        | 西門 | 25.9                    |
| 7:10        | 西門 | 26.0                    |
| 7:20        | 西門 | 25.9                    |
| 7:30        | 西門 | 25.9                    |
| 7:40        | 西門 | 25.8                    |
| 7:50        | 西門 | 25.9                    |
| 8:00        | 西門 | 25.8                    |
| 8:10        | 西門 | 25.8                    |
| 8:20        | 西門 | 25.8                    |
| 8:30        | 西門 | 25.8                    |
| 8:40        | 西門 | 25.8                    |
| 8:50        | 西門 | 25.8                    |
| 9:00        | 西門 | 25.8                    |
| 9:10        | 西門 | 25.8                    |
| 9:20        | 西門 | 25.8                    |
| 9:30        | 西門 | 25.8                    |
| 9:40        | 西門 | 25.8                    |
| 9:50        | 西門 | 25.8                    |
| 10:00       | 西門 | 25.8                    |
| 10:10       | 西門 | 25.8                    |
| 10:20       | 西門 | 25.8                    |
| 10:30       | 西門 | 25.7                    |
| 10:40       | 西門 | 25.8                    |
| 10:50       | 西門 | 25.7                    |
| 11:00       | 西門 | 25.7                    |
| 11:10       | 西門 | 25.8                    |
| 11:20       | 西門 | 25.7                    |
| 11:30       | 西門 | 25.8                    |
| 11:40       | 西門 | 25.7                    |
| 11:50       | 西門 | 25.5                    |
| 12:00       | 西門 | 25.8                    |
| 12:10       | 西門 | 25.7                    |

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>4/22</b> |    |                         |
| 12:20       | 西門 | 25.6                    |
| 12:30       | 西門 | 25.6                    |
| 12:40       | 西門 | 25.7                    |
| 12:50       | 西門 | 25.6                    |
| 13:00       | 西門 | 25.7                    |
| 13:10       | 西門 | 25.6                    |
| 13:20       | 西門 | 25.6                    |
| 13:30       | 西門 | 25.5                    |
| 13:40       | 西門 | 25.6                    |
| 13:50       | 西門 | 25.6                    |
| 14:00       | 西門 | 25.6                    |
| 14:10       | 西門 | 25.6                    |
| 14:20       | 西門 | 25.6                    |
| 14:30       | 西門 | 25.6                    |
| 14:40       | 西門 | 25.6                    |
| 14:50       | 西門 | 25.6                    |
| 15:00       | 西門 | 25.7                    |
| 15:10       | 西門 | 25.6                    |
| 15:20       | 西門 | 25.7                    |
| 15:30       | 西門 | 25.8                    |
| 15:40       | 西門 | 25.7                    |
| 15:50       | 西門 | 25.7                    |
| 16:00       | 西門 | 25.7                    |
| 16:10       | 西門 | 25.8                    |
| 16:20       | 西門 | 25.8                    |
| 16:30       | 西門 | 25.8                    |
| 16:40       | 西門 | 25.8                    |
| 16:50       | 西門 | 25.8                    |
| 17:00       | 西門 | 25.7                    |
| 17:10       | 西門 | 25.8                    |
| 17:20       | 西門 | 25.8                    |
| 17:30       | 西門 | 25.7                    |
| 17:40       | 西門 | 25.7                    |
| 17:50       | 西門 | 25.7                    |
| 18:00       | 西門 | 25.8                    |
| 18:10       | 西門 | 25.7                    |
| 18:20       | 西門 | 25.8                    |
| 18:30       | 西門 | 25.7                    |
| 18:40       | 西門 | 25.7                    |
| 18:50       | 西門 | 25.7                    |
| 19:00       | 西門 | 25.7                    |
| 19:10       | 西門 | 25.6                    |
| 19:20       | 西門 | 25.7                    |
| 19:30       | 西門 | 25.8                    |
| 19:40       | 西門 | 25.8                    |
| 19:50       | 西門 | 25.7                    |
| 20:00       | 西門 | 25.7                    |
| 20:10       | 西門 | 25.6                    |
| 20:20       | 西門 | 25.7                    |
| 20:30       | 西門 | 25.7                    |
| 20:40       | 西門 | 25.6                    |
| 20:50       | 西門 | 25.6                    |
| 21:00       | 西門 | 25.6                    |
| 21:10       | 西門 | 25.6                    |
| 21:20       | 西門 | 25.7                    |
| 21:30       | 西門 | 25.7                    |
| 21:40       | 西門 | 25.6                    |
| 21:50       | 西門 | 25.6                    |
| 22:00       | 西門 | 25.5                    |
| 22:10       | 西門 | 25.6                    |
| 22:20       | 西門 | 25.6                    |
| 22:30       | 西門 | 25.5                    |
| 22:40       | 西門 | 25.5                    |
| 22:50       | 西門 | 25.5                    |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>4/22</b> |    |                         |
| 23:00       | 西門 | 25.5                    |
| 23:10       | 西門 | 25.5                    |
| 23:20       | 西門 | 25.5                    |
| 23:30       | 西門 | 25.5                    |
| 23:40       | 西門 | 25.5                    |
| 23:50       | 西門 | 25.5                    |
| <b>4/23</b> |    |                         |
| 0:00        | 西門 | 25.5                    |
| 1:00        | 西門 | 25.4                    |
| 2:00        | 西門 | 25.3                    |
| 3:00        | 西門 | 25.2                    |
| 4:00        | 西門 | 25.1                    |
| 5:00        | 西門 | 25.0                    |
| 6:00        | 西門 | 25.0                    |
| 7:00        | 西門 | 25.2                    |
| 8:00        | 西門 | 25.6                    |
| 9:00        | 西門 | 25.5                    |
| 10:00       | 西門 | 25.6                    |
| 11:00       | 西門 | 25.7                    |
| 12:00       | 西門 | 25.7                    |
| 13:00       | 西門 | 25.7                    |
| 14:00       | 西門 | 25.7                    |
| 15:00       | 西門 | 25.5                    |
| 16:00       | 西門 | 25.4                    |
| 17:00       | 西門 | 25.3                    |
| 18:00       | 西門 | 25.3                    |
| 19:00       | 西門 | 25.0                    |
| 20:00       | 西門 | 25.0                    |
| 21:00       | 西門 | 24.9                    |
| 22:00       | 西門 | 24.8                    |
| 23:00       | 西門 | 24.8                    |
| <b>4/24</b> |    |                         |
| 0:00        | 西門 | 24.6                    |
| 1:00        | 西門 | 24.4                    |
| 2:00        | 西門 | 24.5                    |
| 3:00        | 西門 | 24.5                    |
| 4:00        | 西門 | 24.6                    |
| 5:00        | 西門 | 24.6                    |
| 6:00        | 西門 | 24.6                    |
| 7:00        | 西門 | 24.5                    |
| 8:00        | 西門 | 24.6                    |
| 9:00        | 西門 | 24.6                    |
| 10:00       | 西門 | 24.7                    |
| 11:00       | 西門 | 24.6                    |
| 12:00       | 西門 | 24.6                    |
| 13:00       | 西門 | 24.7                    |
| 14:00       | 西門 | 24.7                    |
| 15:00       | 西門 | 24.6                    |
| 16:00       | 西門 | 24.5                    |
| 17:00       | 西門 | 24.5                    |
| 18:00       | 西門 | 24.5                    |
| 19:00       | 西門 | 24.1                    |
| 20:00       | 西門 | 24.1                    |
| 21:00       | 西門 | 24.2                    |
| 22:00       | 西門 | 24.2                    |
| 23:00       | 西門 | 24.0                    |
| <b>4/25</b> | 西門 |                         |
| 0:00        | 西門 | 24.0                    |
| 1:00        | 西門 | 24.0                    |
| 2:00        | 西門 | 24.0                    |
| 3:00        | 西門 | 24.0                    |
| 4:00        | 西門 | 24.0                    |
| 5:00        | 西門 | 23.9                    |
| 6:00        | 西門 | 23.9                    |

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>4/25</b> |    |                         |
| 7:00        | 西門 | 24.0                    |
| 8:00        | 西門 | 23.9                    |
| 9:00        | 西門 | 24.0                    |
| 10:00       | 西門 | 24.0                    |
| 11:00       | 西門 | 23.9                    |
| 12:00       | 西門 | 24.0                    |
| 13:00       | 西門 | 23.4                    |
| 14:00       | 西門 | 23.6                    |
| 15:00       | 西門 | 23.6                    |
| 16:00       | 西門 | 23.6                    |
| 17:00       | 西門 | 23.6                    |
| 18:00       | 西門 | 23.6                    |
| 19:00       | 西門 | 23.5                    |
| 20:00       | 西門 | 23.5                    |
| 21:00       | 西門 | 23.6                    |
| 22:00       | 西門 | 23.6                    |
| 23:00       | 西門 | 23.5                    |
| <b>4/26</b> |    |                         |
| 0:00        | 西門 | 23.4                    |
| 1:00        | 西門 | 23.5                    |
| 2:00        | 西門 | 23.5                    |
| 3:00        | 西門 | 23.4                    |
| 4:00        | 西門 | 23.5                    |
| 5:00        | 西門 | 23.4                    |
| 6:00        | 西門 | 23.3                    |
| 7:00        | 西門 | 23.3                    |
| 8:00        | 西門 | 23.3                    |
| 9:00        | 西門 | 23.3                    |
| 10:00       | 西門 | 23.3                    |
| 11:00       | 西門 | 23.4                    |
| 12:00       | 西門 | 23.3                    |
| 13:00       | 西門 | 23.3                    |
| 14:00       | 西門 | 23.3                    |
| 15:00       | 西門 | 23.1                    |
| 16:00       | 西門 | 23.2                    |
| 17:00       | 西門 | 23.1                    |
| 18:00       | 西門 | 23.1                    |
| 19:00       | 西門 | 23.1                    |
| 20:00       | 西門 | 23.0                    |
| 21:00       | 西門 | 22.9                    |
| 22:00       | 西門 | 22.9                    |
| 23:00       | 西門 | 23.0                    |
| <b>4/27</b> |    |                         |
| 0:00        | 西門 | 22.9                    |
| 1:00        | 西門 | 22.9                    |
| 2:00        | 西門 | 22.9                    |
| 3:00        | 西門 | 22.9                    |
| 4:00        | 西門 | 22.8                    |
| 5:00        | 西門 | 22.8                    |
| 6:00        | 西門 | 22.8                    |
| 7:00        | 西門 | 22.8                    |
| 8:00        | 西門 | 22.8                    |
| 9:00        | 西門 | 22.7                    |
| 10:00       | 西門 | 22.7                    |
| 11:00       | 西門 | 22.8                    |
| 12:00       | 西門 | 22.7                    |
| 13:00       | 西門 | 22.7                    |
| 14:00       | 西門 | 22.7                    |
| 15:00       | 西門 | 22.6                    |
| 16:00       | 西門 | 22.7                    |
| 17:00       | 西門 | 22.7                    |
| 18:00       | 西門 | 22.7                    |
| 19:00       | 西門 | 22.6                    |
| 20:00       | 西門 | 22.6                    |

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>4/27</b> |    |                         |
| 21:00       | 西門 | 22.5                    |
| 22:00       | 西門 | 22.5                    |
| 23:00       | 西門 | 22.5                    |
| <b>4/28</b> | 西門 |                         |
| 0:00        | 西門 | 22.4                    |
| 1:00        | 西門 | 22.4                    |
| 2:00        | 西門 | 22.3                    |
| 3:00        | 西門 | 22.1                    |
| 4:00        | 西門 | 22.0                    |
| 5:00        | 西門 | 21.9                    |
| 6:00        | 西門 | 21.8                    |
| 7:00        | 西門 | 21.8                    |
| 8:00        | 西門 | 21.9                    |
| 9:00        | 西門 | 21.8                    |
| 10:00       | 西門 | 21.9                    |
| 11:00       | 西門 | 22.0                    |
| 12:00       | 西門 | 22.0                    |
| 13:00       | 西門 | 21.9                    |
| 14:00       | 西門 | 21.9                    |
| 15:00       | 西門 | 21.9                    |
| 16:00       | 西門 | 22.1                    |
| 17:00       | 西門 | 21.9                    |
| 18:00       | 西門 | 21.9                    |
| 19:00       | 西門 | 21.8                    |
| 20:00       | 西門 | 21.8                    |
| 21:00       | 西門 | 21.8                    |
| 22:00       | 西門 | 21.8                    |
| 23:00       | 西門 | 21.8                    |
| <b>4/29</b> |    |                         |
| 0:00        | 西門 | 21.7                    |
| 1:00        | 西門 | 21.7                    |
| 2:00        | 西門 | 21.6                    |
| 3:00        | 西門 | 21.6                    |
| 4:00        | 西門 | 21.5                    |
| 5:00        | 西門 | 21.5                    |
| 6:00        | 西門 | 21.4                    |
| 7:00        | 西門 | 21.5                    |
| 8:00        | 西門 | 21.6                    |
| 9:00        | 西門 | 21.6                    |
| 10:00       | 西門 | 21.6                    |
| 11:00       | 西門 | 21.6                    |
| 12:00       | 西門 | 21.5                    |
| 13:00       | 西門 | 21.5                    |
| 14:00       | 西門 | 21.5                    |
| 15:00       | 西門 | 21.5                    |
| 16:00       | 西門 | 21.4                    |
| 17:00       | 西門 | 21.4                    |
| 18:00       | 西門 | 21.3                    |
| 19:00       | 西門 | 21.4                    |
| 20:00       | 西門 | 21.4                    |
| 21:00       | 西門 | 21.4                    |
| 22:00       | 西門 | 21.3                    |
| 23:00       | 西門 | 21.3                    |
| <b>4/30</b> |    |                         |
| 0:00        | 西門 | 21.3                    |
| 1:00        | 西門 | 21.1                    |
| 2:00        | 西門 | 21.0                    |
| 3:00        | 西門 | 21.0                    |
| 4:00        | 西門 | 21.0                    |
| 5:00        | 西門 | 21.0                    |
| 6:00        | 西門 | 21.0                    |
| 7:00        | 西門 | 21.0                    |
| 8:00        | 西門 | 21.0                    |
| 9:00        | 西門 | 21.0                    |



東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

|             | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------------|----|-------------------------|
| <b>4/30</b> |    |                         |
| 10:00       | 西門 | 21.0                    |
| 11:00       | 西門 | 20.9                    |
| 12:00       | 西門 | 21.0                    |
| 13:00       | 西門 | 21.0                    |
| 14:00       | 西門 | 20.9                    |
| 15:00       | 西門 | 20.9                    |
| 16:00       | 西門 | 20.8                    |
| 17:00       | 西門 | 20.8                    |
| 18:00       | 西門 | 20.9                    |
| 19:00       | 西門 | 20.9                    |
| 20:00       | 西門 | 20.9                    |
| 21:00       | 西門 | 20.9                    |
| 22:00       | 西門 | 20.8                    |
| 23:00       | 西門 | 20.8                    |
| <b>5/1</b>  |    |                         |
| 0:00        | 西門 | 20.8                    |
| 1:00        | 西門 | 20.7                    |
| 2:00        | 西門 | 20.7                    |
| 3:00        | 西門 | 20.7                    |
| 4:00        | 西門 | 20.6                    |
| 5:00        | 西門 | 20.5                    |
| 6:00        | 西門 | 20.5                    |
| 7:00        | 西門 | 20.7                    |
| 8:00        | 西門 | 20.6                    |
| 9:00        | 西門 | 20.6                    |
| 10:00       | 西門 | 20.6                    |
| 11:00       | 西門 | 20.6                    |
| 12:00       | 西門 | 20.6                    |
| 13:00       | 西門 | 20.6                    |
| 14:00       | 西門 | 20.6                    |
| 15:00       | 西門 | 20.6                    |
| 16:00       | 西門 | 20.6                    |
| 17:00       | 西門 | 20.5                    |
| 18:00       | 西門 | 20.5                    |
| 19:00       | 西門 | 20.5                    |
| 20:00       | 西門 | 20.5                    |
| 21:00       | 西門 | 20.5                    |
| 22:00       | 西門 | 20.4                    |
| 23:00       | 西門 | 20.4                    |
| <b>5/2</b>  | 西門 |                         |
| 0:00        | 西門 | 20.5                    |
| 1:00        | 西門 | 20.4                    |
| 2:00        | 西門 | 20.4                    |
| 3:00        | 西門 | 20.4                    |
| 4:00        | 西門 | 20.3                    |
| 5:00        | 西門 | 20.3                    |
| 6:00        | 西門 | 20.3                    |
| 7:00        | 西門 | 20.2                    |
| 8:00        | 西門 | 20.3                    |
| 9:00        | 西門 | 20.1                    |
| 10:00       | 西門 | 20.1                    |
| 11:00       | 西門 | 20.2                    |
| 12:00       | 西門 | 20.1                    |
| 13:00       | 西門 | 20.0                    |
| 14:00       | 西門 | 20.1                    |
| 15:00       | 西門 | 20.0                    |
| 16:00       | 西門 | 20.0                    |
| 17:00       | 西門 | 20.0                    |
| 18:00       | 西門 | 20.1                    |
| 19:00       | 西門 | 20.0                    |
| 20:00       | 西門 | 20.0                    |
| 21:00       | 西門 | 20.0                    |
| 22:00       | 西門 | 19.9                    |
| 23:00       | 西門 | 19.9                    |

|            | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|------------|----|-------------------------|
| <b>5/3</b> |    |                         |
| 0:00       | 西門 | 19.8                    |
| 1:00       | 西門 | 19.7                    |
| 2:00       | 西門 | 19.8                    |
| 3:00       | 西門 | 19.8                    |
| 4:00       | 西門 | 19.8                    |
| 5:00       | 西門 | 19.7                    |
| 6:00       | 西門 | 19.9                    |
| 7:00       | 西門 | 19.8                    |
| 8:00       | 西門 | 19.9                    |
| 9:00       | 西門 | 19.8                    |
| 10:00      | 西門 | 19.7                    |
| 11:00      | 西門 | 19.8                    |
| 12:00      | 西門 | 19.7                    |
| 13:00      | 西門 | 19.8                    |
| 14:00      | 西門 | 19.8                    |
| 15:00      | 西門 | 19.8                    |
| 16:00      | 西門 | 19.6                    |
| 17:00      | 西門 | 19.6                    |
| 18:00      | 西門 | 19.6                    |
| 19:00      | 西門 | 19.4                    |
| 20:00      | 西門 | 19.3                    |
| 21:00      | 西門 | 19.3                    |
| 22:00      | 西門 | 19.2                    |
| 23:00      | 西門 | 19.2                    |
| <b>5/4</b> |    |                         |
| 0:00       | 西門 | 19.3                    |
| 1:00       | 西門 | 19.1                    |
| 2:00       | 西門 | 19.1                    |
| 3:00       | 西門 | 19.1                    |
| 4:00       | 西門 | 19.0                    |
| 5:00       | 西門 | 19.1                    |
| 6:00       | 西門 | 19.1                    |
| 7:00       | 西門 | 19.1                    |
| 8:00       | 西門 | 19.1                    |
| 9:00       | 西門 | 19.1                    |
| 10:00      | 西門 | 19.3                    |
| 11:00      | 西門 | 19.3                    |
| 12:00      | 西門 | 19.1                    |
| 13:00      | 西門 | 19.3                    |
| 14:00      | 西門 | 19.1                    |
| 15:00      | 西門 | 19.1                    |
| 16:00      | 西門 | 19.1                    |
| 17:00      | 西門 | 19.1                    |
| 18:00      | 西門 | 19.1                    |
| 19:00      | 西門 | 19.3                    |
| 20:00      | 西門 | 19.3                    |
| 21:00      | 西門 | 19.0                    |
| 22:00      | 西門 | 19.0                    |
| 23:00      | 西門 | 19.0                    |
| <b>5/5</b> |    |                         |
| 0:00       | 西門 | 18.9                    |
| 1:00       | 西門 | 19.0                    |
| 2:00       | 西門 | 19.0                    |
| 3:00       | 西門 | 18.8                    |
| 4:00       | 西門 | 18.9                    |
| 5:00       | 西門 | 18.9                    |
| 6:00       | 西門 | 18.9                    |
| 7:00       | 西門 | 18.8                    |
| 8:00       | 西門 | 18.9                    |
| 9:00       | 西門 | 18.9                    |
| 10:00      | 西門 | 19.1                    |
| 11:00      | 西門 | 18.9                    |
| 12:00      | 西門 | 18.9                    |
| 13:00      | 西門 | 18.9                    |

|            | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|------------|----|-------------------------|
| <b>5/5</b> |    |                         |
| 14:00      | 西門 | 18.9                    |
| 15:00      | 西門 | 18.9                    |
| 16:00      | 西門 | 18.9                    |
| 17:00      | 西門 | 18.9                    |
| 18:00      | 西門 | 18.9                    |
| 19:00      | 西門 | 18.8                    |
| 20:00      | 西門 | 18.8                    |
| 21:00      | 西門 | 18.8                    |
| 22:00      | 西門 | 18.8                    |
| 23:00      | 西門 | 18.8                    |
| <b>5/6</b> |    |                         |
| 0:00       | 西門 | 18.8                    |
| 1:00       | 西門 | 18.8                    |
| 2:00       | 西門 | 18.8                    |
| 3:00       | 西門 | 18.7                    |
| 4:00       | 西門 | 18.7                    |
| 5:00       | 西門 | 18.7                    |
| 6:00       | 西門 | 18.7                    |
| 7:00       | 西門 | 18.7                    |
| 8:00       | 西門 | 18.8                    |
| 9:00       | 西門 | 18.7                    |
| 10:00      | 西門 | 18.6                    |
| 11:00      | 西門 | 18.5                    |
| 12:00      | 西門 | 18.6                    |
| 13:00      | 西門 | 18.7                    |
| 14:00      | 西門 | 18.7                    |
| 15:00      | 西門 | 18.6                    |
| 16:00      | 西門 | 18.5                    |
| 17:00      | 西門 | 18.6                    |
| 18:00      | 西門 | 18.7                    |
| 19:00      | 西門 | 18.6                    |
| 20:00      | 西門 | 18.6                    |
| 21:00      | 西門 | 18.6                    |
| 22:00      | 西門 | 18.5                    |
| 23:00      | 西門 | 18.5                    |
| <b>5/7</b> |    |                         |
| 0:00       | 西門 | 18.4                    |
| 1:00       | 西門 | 18.5                    |
| 2:00       | 西門 | 18.5                    |
| 3:00       | 西門 | 18.4                    |
| 4:00       | 西門 | 18.5                    |
| 5:00       | 西門 | 18.4                    |
| 6:00       | 西門 | 18.4                    |
| 7:00       | 西門 | 18.4                    |
| 8:00       | 西門 | 18.5                    |
| 9:00       | 西門 | 18.5                    |
| 10:00      | 西門 | 18.4                    |
| 11:00      | 西門 | 18.4                    |
| 12:00      | 西門 | 18.6                    |
| 13:00      | 西門 | 18.4                    |
| 14:00      | 西門 | 18.5                    |
| 15:00      | 西門 | 18.5                    |
| 16:00      | 西門 | 18.4                    |
| 17:00      | 西門 | 18.5                    |
| 18:00      | 西門 | 18.5                    |
| 19:00      | 西門 | 18.4                    |
| 20:00      | 西門 | 18.4                    |
| 21:00      | 西門 | 18.4                    |
| 22:00      | 西門 | 18.4                    |
| 23:00      | 西門 | 18.4                    |
| <b>5/8</b> |    |                         |
| 0:00       | 西門 | 18.4                    |
| 1:00       | 西門 | 18.3                    |
| 2:00       | 西門 | 18.3                    |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカ-

|       | 場所 | 線量率<br>(単位: $\mu$ SV/h) |
|-------|----|-------------------------|
| 5/8   |    |                         |
| 3:00  | 西門 | 18.3                    |
| 4:00  | 西門 | 18.3                    |
| 5:00  | 西門 | 18.3                    |
| 6:00  | 西門 | 18.3                    |
| 7:00  | 西門 | 18.3                    |
| 8:00  | 西門 | 18.3                    |
| 9:00  | 西門 | 18.4                    |
| 10:00 | 西門 | 18.4                    |
| 11:00 | 西門 | 18.3                    |
| 12:00 | 西門 | 18.3                    |
| 13:00 | 西門 | 18.2                    |
| 14:00 | 西門 | 18.3                    |
| 15:00 | 西門 | 18.3                    |
| 16:00 | 西門 | 18.5                    |
| 17:00 | 西門 | 18.2                    |
| 18:00 | 西門 | 18.3                    |
| 19:00 | 西門 | 18.2                    |
| 20:00 | 西門 | 18.2                    |
| 21:00 | 西門 | 18.2                    |
| 22:00 | 西門 | 18.1                    |
| 23:00 | 西門 | 18.1                    |
| 5/9   |    |                         |
| 0:00  | 西門 | 18.1                    |
| 1:00  | 西門 | 18.1                    |
| 2:00  | 西門 | 18.1                    |
| 3:00  | 西門 | 18.1                    |
| 4:00  | 西門 | 18.1                    |
| 5:00  | 西門 | 18.0                    |
| 6:00  | 西門 | 18.1                    |
| 7:00  | 西門 | 17.9                    |
| 8:00  | 西門 | 17.9                    |
| 9:00  | 西門 | 17.9                    |
| 10:00 | 西門 | 18.0                    |
| 11:00 | 西門 | 17.9                    |
| 12:00 | 西門 | 18.0                    |
| 13:00 | 西門 | 18.0                    |
| 14:00 | 西門 | 18.0                    |
| 15:00 | 西門 | 18.0                    |
| 16:00 | 西門 | 18.0                    |
| 17:00 | 西門 | 18.0                    |
| 18:00 | 西門 | 17.9                    |
| 19:00 | 西門 | 17.9                    |
| 20:00 | 西門 | 17.9                    |
| 21:00 | 西門 | 18.0                    |
| 22:00 | 西門 | 18.0                    |
| 23:00 | 西門 | 17.9                    |
| 5/10  |    |                         |
| 0:00  | 西門 | 17.9                    |
| 1:00  | 西門 | 17.9                    |
| 2:00  | 西門 | 17.9                    |
| 3:00  | 西門 | 18.0                    |
| 4:00  | 西門 | 17.9                    |
| 5:00  | 西門 | 18.0                    |
| 6:00  | 西門 | 17.6                    |
| 7:00  | 西門 | 17.6                    |
| 8:00  | 西門 | 17.8                    |
| 9:00  | 西門 | 17.7                    |
| 10:00 | 西門 | 17.7                    |
| 11:00 | 西門 | 17.7                    |
| 12:00 | 西門 | 17.8                    |
| 13:00 | 西門 | 17.8                    |
| 14:00 | 西門 | 17.8                    |
| 15:00 | 西門 | 17.9                    |
| 16:00 | 西門 | 17.8                    |
| 17:00 | 西門 | 17.7                    |
| 18:00 | 西門 | 17.6                    |
| 5/11  |    |                         |
| 0:00  | 西門 | 17.6                    |
| 6:00  | 西門 | 17.6                    |
| 12:00 | 西門 | 17.4                    |
| 18:00 | 西門 | 17.5                    |
| 5/12  |    |                         |
| 0:00  | 西門 | 17.1                    |
| 6:00  | 西門 | 17.1                    |
| 12:00 | 西門 | 17.1                    |
| 18:00 | 西門 | 16.8                    |
| 5/13  |    |                         |
| 0:00  | 西門 | 16.8                    |
| 6:00  | 西門 | 16.8                    |
| 12:00 | 西門 | 17.0                    |
| 18:00 | 西門 | 16.9                    |
| 5/14  |    |                         |
| 0:00  | 西門 | 17.0                    |
| 6:00  | 西門 | 16.9                    |
| 12:00 | 西門 | 16.8                    |
| 18:00 | 西門 | 16.8                    |
| 5/15  |    |                         |
| 0:00  | 西門 | 16.8                    |
| 6:00  | 西門 | 16.8                    |
| 12:00 | 西門 | 16.6                    |
| 18:00 | 西門 | 16.7                    |
| 5/16  |    |                         |
| 0:00  | 西門 | 16.6                    |
| 6:00  | 西門 | 16.5                    |
| 12:00 | 西門 | 16.6                    |
| 18:00 | 西門 | 16.6                    |
| 5/17  |    |                         |
| 0:00  | 西門 | 16.5                    |
| 6:00  | 西門 | 16.6                    |
| 12:00 | 西門 | 16.5                    |
| 18:00 | 西門 | 16.4                    |
| 5/18  |    |                         |
| 0:00  | 西門 | 16.4                    |
| 6:00  | 西門 | 16.4                    |
| 12:00 | 西門 | 16.4                    |
| 18:00 | 西門 | 16.4                    |
| 5/19  |    |                         |
| 0:00  | 西門 | 16.3                    |
| 6:00  | 西門 | 16.3                    |
| 12:00 | 西門 | 16.3                    |
| 18:00 | 西門 | 16.3                    |

## 東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

|             | 事務本館南側     | 正門         | 西門         |
|-------------|------------|------------|------------|
|             | 線量率        | 線量率        | 線量率        |
|             | (単位:mSV/h) | (単位:μSV/h) | (単位:μSV/h) |
| <b>3/24</b> |            |            |            |
| 9:00        | 2.710      | 276        | 126.0      |
| 9:30        | 2.830      | 272        | 126.0      |
| 10:00       | 3.410      | 271        | 123.0      |
| 10:30       | 3.390      | 271        | 124.0      |
| 11:00       | 3.710      | 271        | 122.0      |
| 11:20       | 3.520      | 270        | 122.0      |
| 11:40       | 3.440      | 269        | 123.0      |
| 12:00       | 3.640      | 268        | 121.0      |
| 12:20       | 3.930      | 270        | 120.0      |
| 12:40       | 3.700      | 269        | 121.0      |
| 13:00       | 3.990      | 269        | 120.0      |
| 13:20       | 3.960      | 268        | 120.0      |
| 13:40       | 3.820      | 269        | 118.0      |
| 14:00       | 3.600      | 266        | 121.0      |
| 14:20       | 3.480      | 268        | 119.0      |
| 14:40       | 3.320      | 267        | 117.0      |
| 15:00       | 3.180      | 266        | 119.0      |
| 15:20       | 3.080      | 262        | 119.0      |
| 15:40       | 2.990      | 265        | 119.0      |
| 16:00       | 2.830      | 262        | 120.0      |
| 16:20       | 2.720      | 262        | 117.0      |
| 16:40       | 2.630      | 263        | 117.0      |
| 17:00       | 2.510      | 258        | 117.0      |
| 17:20       | 2.420      | 261        | 118.0      |
| 17:40       | 2.350      | 257        | 118.0      |
| 18:00       | 2.290      | 258        | 119.0      |
| 18:30       | 2.190      | 261        | 119.0      |
| 19:00       | 2.110      | 258        | 118.0      |
| 19:30       | 2.040      | 257        | 119.0      |
| 20:00       | 1.980      | 256        | 119.0      |
| 20:30       | 1.930      | 258        | 120.0      |
| 21:00       | 1.880      | 255        | 120.0      |
| 21:30       | 1.850      | 255        | 120.0      |
| 22:00       | 1.820      | 257        | 119.0      |
| 22:30       | 1.780      | 257        | 117.0      |
| 23:00       | 1.760      | 254        | 117.0      |
| 23:30       | 1.740      | 255        | 121.0      |
| <b>3/25</b> |            |            |            |
| 0:00        | 1.720      | 252        | 119.0      |
| 0:30        | 1.710      | 253        | 118.0      |
| 1:00        | 1.680      | 252        | 118.0      |
| 1:30        | 1.670      | 252        | 119.0      |
| 2:00        | 1.660      | 252        | 120.0      |
| 2:30        | 1.660      | 252        | 120.0      |
| 3:00        | 1.640      | 250        | 118.0      |
| 3:30        | 1.630      | 251        | 115.0      |
| 4:00        | 1.620      | 249        | 119.0      |
| 4:30        | 1.610      | 252        | 117.0      |
| 5:00        | 1.610      | 248        | 116.0      |
| 5:30        | 1.600      | 249        | 119.0      |
| 6:00        | 1.600      | 248        | 118.0      |
| 6:30        | 1.590      | 248        | 117.0      |
| 7:00        | 1.580      | 249        | 116.0      |
| 7:30        | 1.580      | 250        | 117.0      |
| 8:00        | 1.570      | 249        | 115.0      |
| 8:30        | 1.560      | 250        | 116.0      |
| 9:00        | 1.530      | 251        | 115.0      |
| 9:30        | 1.520      | 247        | 115.0      |
| 10:00       | 1.510      | 267        | 115.0      |
| 10:30       | 1.510      | 528        | 128.0      |
| 11:00       | 1.590      | 334        | 263.0      |

## 東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

|             | 事務本館南側     | 正門         | 西門         |
|-------------|------------|------------|------------|
|             | 線量率        | 線量率        | 線量率        |
|             | (単位:mSV/h) | (単位:μSV/h) | (単位:μSV/h) |
| 11:30       | 1.570      | 320        | 235.0      |
| 12:00       | 1.730      | 310        | 202.0      |
| 12:30       | 1.720      | 298        | 191.0      |
| 13:00       | 1.920      | 289        | 173.0      |
| 13:30       | 2.460      | 280        | 162.0      |
| 14:00       | 2.060      | 273        | 158.0      |
| 14:30       | 1.950      | 267        | 149.0      |
| 15:00       | 1.920      | 266        | 145.0      |
| 15:30       | 1.820      | 261        | 142.0      |
| 16:00       | 1.790      | 257        | 134.0      |
| 16:30       | 1.810      | 256        | 132.0      |
| 17:00       | 1.710      | 252        | 159.0      |
| 17:30       | 1.680      | 249        | 170.0      |
| 18:00       | 1.660      | 247        | 193.0      |
| 18:30       | 1.620      | 317        | 153.0      |
| 19:00       | 1.600      | 324        | 145.0      |
| 19:30       | 1.590      | 272        | 142.0      |
| 20:00       | 1.570      | 309        | 139.0      |
| 20:30       | 1.550      | 289        | 144.0      |
| 21:00       | 1.510      | 282        | 134.0      |
| 21:30       | 1.500      | 254        | 127.0      |
| 22:00       | 1.490      | 249        | 125.0      |
| 22:30       | 1.480      | 244        | 123.0      |
| 23:00       | 1.480      | 243        | 119.0      |
| 23:30       | 1.470      | 238        | 116.0      |
| <b>3/26</b> |            |            |            |
| 0:00        | 1.460      | 247        | 117.0      |
| 0:30        | 1.460      | 238        | 117.0      |
| 1:00        | 1.450      | 235        | 114.0      |
| 1:30        | 1.440      | 235        | 115.0      |
| 2:00        | 1.440      | 233        | 114.0      |
| 2:30        | 1.420      | 230        | 110.0      |
| 3:00        | 1.390      | 224        | 109.0      |
| 3:30        | 1.370      | 221        | 108.0      |
| 4:00        | 1.370      | 219        | 107.0      |
| 4:30        | 1.360      | 217        | 105.0      |
| 5:00        | 1.360      | 218        | 105.0      |
| 5:30        | 1.370      | 217        | 105.0      |
| 6:00        | 1.370      | 221        | 108.0      |
| 6:30        | 1.380      | 221        | 105.0      |
| 7:00        | 1.370      | 219        | 106.0      |
| 7:30        | 1.380      | 219        | 106.0      |
| 8:00        | 1.380      | 220        | 107.0      |
| 8:30        | 1.370      | 221        | 106.0      |
| 9:00        | 1.370      | 221        | 105.0      |
| 9:30        | 1.360      | 222        | 104.0      |
| 10:00       | 1.350      | 221        | 103.0      |
| 10:30       | 1.350      | 222        | 欠測         |
| 11:00       | 1.340      | 221        | 欠測         |
| 11:30       | 1.350      | 220        | 欠測         |
| 12:00       | 1.330      | 221        | 欠測         |
| 12:30       | 1.340      | 222        | 欠測         |
| 13:00       | 1.340      | 220        | 欠測         |
| 13:30       | 1.330      | 221        | 欠測         |
| 14:00       | 1.320      | 222        | 欠測         |
| 14:30       | 1.320      | 220        | 欠測         |
| 15:00       | 1.310      | 217        | 欠測         |
| 15:30       | 1.300      | 216        | 98.7       |
| 16:00       | 1.300      | 216        | 98.0       |
| 16:30       | 1.300      | 217        | 98.0       |
| 17:00       | 1.290      | 216        | 100.0      |
| 17:30       | 1.300      | 215        | 98.0       |

## 東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

|             | 事務本館南側     | 正門         | 西門         |
|-------------|------------|------------|------------|
|             | 線量率        | 線量率        | 線量率        |
|             | (単位:mSV/h) | (単位:μSV/h) | (単位:μSV/h) |
| 18:00       | 1.290      | 215        | 100.0      |
| 18:30       | 1.300      | 214        | 99.0       |
| 19:00       | 1.310      | 214        | 98.0       |
| 19:30       | 1.300      | 213        | 100.0      |
| 20:00       | 1.310      | 212        | 101.0      |
| 20:30       | 1.310      | 212        | 100.0      |
| 21:00       | 1.320      | 212        | 101.0      |
| 21:30       | 1.320      | 213        | 98.3       |
| 22:00       | 1.310      | 211        | 100.0      |
| 22:30       | 1.320      | 211        | 101.0      |
| 23:00       | 1.320      | 213        | 99.5       |
| 23:30       | 1.310      | 212        | 98.6       |
| <b>3/27</b> |            |            |            |
| 0:00        | 1.310      | 210        | 102.0      |
| 0:30        | 1.320      | 214        | 99.5       |
| 1:00        | 1.310      | 210        | 101.0      |
| 1:30        | 1.310      | 210        | 101.0      |
| 2:00        | 1.310      | 210        | 98.3       |
| 2:30        | 1.310      | 211        | 99.9       |
| 3:00        | 1.300      | 209        | 100.0      |
| 3:30        | 1.300      | 212        | 100.0      |
| 4:00        | 1.300      | 208        | 99.8       |
| 4:30        | 1.310      | 208        | 99.2       |
| 5:00        | 1.300      | 211        | 98.0       |
| 5:30        | 1.290      | 208        | 98.4       |
| 6:00        | 1.290      | 209        | 98.9       |
| 6:30        | 1.280      | 210        | 97.8       |
| 7:00        | 1.290      | 200        | 98.6       |
| 7:30        | 1.280      | 211        | 98.4       |
| 8:00        | 1.280      | 208        | 97.5       |
| 8:30        | 1.260      | 208        | 97.9       |
| 9:00        | 1.250      | 208        | 96.1       |
| 9:30        | 1.240      | 209        | 95.2       |
| 10:00       | 1.230      | 209        | 95.7       |
| 10:30       | 1.230      | 206        | 96.5       |
| 11:00       | 1.230      | 209        | 94.1       |
| 11:30       | 1.100      | 207        | 94.6       |
| 12:00       | 1.210      | 205        | 94.0       |
| 12:30       | 1.200      | 207        | 94.8       |
| 13:00       | 1.200      | 204        | 93.0       |
| 13:30       | 1.190      | 203        | 92.0       |
| 14:00       | 1.190      | 206        | 90.8       |
| 14:30       | 1.190      | 201        | 91.0       |
| 15:00       | 1.190      | 203        | 92.0       |
| 15:30       | 1.190      | 203        | 92.9       |
| 16:00       | 1.190      | 202        | 90.0       |
| 16:30       | 1.190      | 201        | 90.3       |
| 17:00       | 1.190      | 201        | 90.5       |
| 17:30       | 1.190      | 201        | 90.6       |
| 18:00       | 1.190      | 201        | 92.2       |
| 18:30       | 1.190      | 199        | 91.0       |
| 19:00       | 1.200      | 198        | 92.2       |
| 19:30       | 1.200      | 197        | 92.6       |
| 20:00       | 1.200      | 198        | 92.9       |
| 20:30       | 1.200      | 198        | 92.6       |
| 21:00       | 1.200      | 196        | 93.0       |
| 21:30       | 1.210      | 199        | 92.0       |
| 22:00       | 1.210      | 195        | 93.0       |
| 22:30       | 1.210      | 197        | 92.0       |
| 23:00       | 1.200      | 195        | 92.0       |
| 23:30       | 1.200      | 196        | 92.0       |
| <b>3/28</b> |            |            |            |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

|             | 事務本館南側     | 正門         | 西門         |
|-------------|------------|------------|------------|
|             | 線量率        | 線量率        | 線量率        |
|             | (単位:mSV/h) | (単位:μSV/h) | (単位:μSV/h) |
| 0:00        | 1.200      | 195        | 91.0       |
| 0:30        | 1.210      | 198        | 93.8       |
| 1:00        | 1.210      | 198        | 93.1       |
| 1:30        | 1.200      | 194        | 93.0       |
| 2:00        | 1.200      | 197        | 91.9       |
| 2:30        | 1.200      | 197        | 93.5       |
| 3:00        | 1.200      | 195        | 93.3       |
| 3:30        | 1.190      | 195        | 91.9       |
| 4:00        | 1.190      | 195        | 92.2       |
| 4:30        | 1.190      | 195        | 93.1       |
| 5:00        | 1.190      | 194        | 91.0       |
| 5:30        | 1.190      | 194        | 91.0       |
| 6:00        | 1.180      | 193        | 94.0       |
| 6:30        | 1.180      | 195        | 91.6       |
| 7:00        | 1.180      | 196        | 89.5       |
| 7:30        | 1.180      | 194        | 91.5       |
| 8:00        | 1.170      | 193        | 90.5       |
| 8:30        | 1.160      | 194        | 89.3       |
| 9:00        | 1.170      | 216        | 102.0      |
| 9:30        | 1.190      | 197        | 98.9       |
| 10:00       | 1.240      | 197        | 91.0       |
| 10:30       | 1.240      | 197        | 91.1       |
| 11:00       | 1.290      | 194        | 92.7       |
| 11:30       | 1.300      | 195        | 89.7       |
| 12:00       | 1.300      | 195        | 88.7       |
| 12:30       | 1.310      | 192        | 87.1       |
| 13:00       | 1.290      | 192        | 87.0       |
| 13:30       | 1.250      | 191        | 86.9       |
| 14:00       | 1.250      | 188        | 87.2       |
| 14:30       | 1.280      | 191        | 86.9       |
| 15:00       | 1.260      | 191        | 85.4       |
| 15:30       | 1.290      | 188        | 85.4       |
| 16:00       | 1.280      | 188        | 84.1       |
| 16:30       | 1.300      | 186        | 85.5       |
| 17:00       | 1.240      | 188        | 84.6       |
| 17:30       | 1.230      | 189        | 83.7       |
| 18:00       | 1.210      | 186        | 82.4       |
| 18:30       | 1.230      | 185        | 83.9       |
| 19:00       | 1.190      | 183        | 84.0       |
| 19:30       | 1.180      | 184        | 85.0       |
| 20:00       | 1.180      | 183        | 84.4       |
| 20:30       | 1.170      | 185        | 85.0       |
| 21:00       | 1.170      | 183        | 85.4       |
| 21:30       | 1.160      | 182        | 84.7       |
| 22:00       | 1.160      | 182        | 85.4       |
| 22:30       | 1.160      | 181        | 85.5       |
| 23:00       | 1.150      | 180        | 85.5       |
| 23:30       | 1.150      | 181        | 83.7       |
| <b>3/29</b> |            |            |            |
| 0:00        | 1.150      | 181        | 85.4       |
| 0:30        | 1.140      | 182        | 85.5       |
| 1:00        | 1.150      | 180        | 85.4       |
| 1:30        | 1.150      | 182        | 85.0       |
| 2:00        | 1.150      | 180        | 83.7       |
| 2:30        | 1.140      | 182        | 85.4       |
| 3:00        | 1.130      | 182        | 85.0       |
| 3:30        | 1.130      | 180        | 85.3       |
| 4:00        | 1.140      | 181        | 85.2       |
| 4:30        | 1.200      | 201        | 119.0      |
| 5:00        | 1.200      | 236        | 152.0      |
| 5:30        | 1.190      | 191        | 96.8       |
| 6:00        | 1.160      | 186        | 96.1       |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

|             | 事務本館南側     | 正門         | 西門         |
|-------------|------------|------------|------------|
|             | 線量率        | 線量率        | 線量率        |
|             | (単位:mSV/h) | (単位:μSV/h) | (単位:μSV/h) |
| 6:30        | 1.130      | 183        | 88.1       |
| 7:00        | 1.190      | 183        | 85.5       |
| 7:30        | 1.300      | 181        | 86.7       |
| 8:00        | 1.250      | 181        | 101.0      |
| 8:30        | 1.160      | 180        | 99.5       |
| 9:00        | 1.190      | 180        | 101.0      |
| 9:30        | 1.230      | 180        | 96.0       |
| 10:00       | 1.260      | 182        | 92.9       |
| 10:30       | 1.200      | 180        | 94.5       |
| 11:00       | 1.190      | 179        | 90.6       |
| 11:30       | 1.270      | 180        | 89.3       |
| 12:00       | 1.170      | 177        | 86.0       |
| 12:30       | 1.150      | 178        | 85.6       |
| 13:00       | 1.130      | 177        | 84.0       |
| 13:30       | 1.120      | 178        | 84.8       |
| 14:00       | 1.130      | 177        | 82.6       |
| 14:30       | 1.220      | 175        | 82.8       |
| 15:00       | 1.220      | 175        | 82.8       |
| 15:30       | 1.210      | 175        | 98.8       |
| 16:00       | 1.180      | 174        | 82.4       |
| 16:30       | 1.130      | 194        | 90.3       |
| 17:00       | 1.160      | 175        | 83.9       |
| 17:30       | 1.170      | 176        | 83.0       |
| 18:00       | 1.160      | 173        | 84.0       |
| 18:30       | 1.110      | 177        | 85.0       |
| 19:00       | 1.110      | 172        | 82.2       |
| 19:30       | 1.110      | 171        | 81.0       |
| 20:00       | 1.100      | 171        | 81.5       |
| 20:30       | 1.110      | 169        | 82.0       |
| 21:00       | 1.100      | 169        | 82.6       |
| 21:30       | 1.100      | 169        | 81.3       |
| 22:00       | 1.100      | 170        | 81.0       |
| 22:30       | 1.100      | 168        | 82.0       |
| 23:00       | 1.100      | 169        | 82.0       |
| 23:30       | 1.110      | 168        | 82.0       |
| <b>3/30</b> |            |            |            |
| 0:00        | 1.090      | 168        | 80.1       |
| 0:30        | 1.100      | 167        | 82.2       |
| 1:00        | 1.100      | 168        | 82.3       |
| 1:30        | 1.090      | 166        | 81.2       |
| 2:00        | 1.090      | 167        | 81.1       |
| 2:30        | 1.080      | 167        | 80.3       |
| 3:00        | 1.080      | 166        | 79.6       |
| 3:30        | 1.080      | 169        | 80.0       |
| 4:00        | 1.080      | 165        | 82.4       |
| 4:30        | 1.080      | 167        | 80.7       |
| 5:00        | 1.080      | 166        | 80.1       |
| 5:30        | 1.080      | 167        | 80.7       |
| 6:00        | 1.080      | 163        | 80.1       |
| 6:30        | 1.070      | 166        | 78.3       |
| 7:00        | 1.070      | 165        | 78.8       |
| 7:30        | 1.070      | 167        | 78.6       |
| 8:00        | 1.060      | 166        | 79.1       |
| 8:30        | 1.060      | 165        | 79.1       |
| 9:00        | 1.050      | 169        | 78.2       |
| 9:30        | 1.040      | 187        | 78.5       |
| 10:00       | 1.030      | 188        | 79.5       |
| 10:30       | 1.030      | 172        | 82.7       |
| 11:00       | 1.050      | 164        | 79.0       |
| 11:30       | 1.050      | 163        | 76.5       |
| 12:00       | 1.050      | 167        | 76.5       |
| 12:30       | 1.050      | 168        | 73.5       |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

|             | 事務本館南側     | 正門         | 西門         |
|-------------|------------|------------|------------|
|             | 線量率        | 線量率        | 線量率        |
|             | (単位:mSV/h) | (単位:μSV/h) | (単位:μSV/h) |
| 13:00       | 1.040      | 165        | 76.6       |
| 13:30       | 1.050      | 165        | 73.9       |
| 14:00       | 1.050      | 164        | 75.8       |
| 14:30       | 1.040      | 163        | 75.8       |
| 15:00       | 1.050      | 163        | 74.7       |
| 15:30       | 1.030      | 162        | 73.4       |
| 16:00       | 1.010      | 162        | 75.6       |
| 16:30       | 1.020      | 163        | 73.7       |
| 17:00       | 1.020      | 159        | 72.9       |
| 17:30       | 1.030      | 160        | 74.2       |
| 18:00       | 1.060      | 159        | 73.7       |
| 18:30       | 1.060      | 159        | 74.2       |
| 19:00       | 1.050      | 158        | 74.9       |
| 19:30       | 1.050      | 156        | 75.1       |
| 20:00       | 1.010      | 157        | 74.7       |
| 20:30       | 1.000      | 155        | 73.8       |
| 21:00       | 1.000      | 156        | 71.8       |
| 21:30       | 1.000      | 154        | 73.0       |
| 22:00       | 1.000      | 153        | 73.2       |
| 22:30       | 0.990      | 153        | 72.7       |
| 23:00       | 0.990      | 157        | 72.8       |
| 23:30       | 0.990      | 151        | 73.4       |
| <b>3/31</b> |            |            |            |
| 0:00        | 0.990      | 154        | 71.5       |
| 0:30        | 1.000      | 152        | 73.6       |
| 1:00        | 0.990      | 154        | 72.2       |
| 1:30        | 0.990      | 152        | 71.9       |
| 2:00        | 1.000      | 152        | 71.3       |
| 2:30        | 0.990      | 153        | 72.5       |
| 3:00        | 0.990      | 152        | 71.9       |
| 3:30        | 0.990      | 151        | 70.5       |
| 4:00        | 0.990      | 152        | 70.9       |
| 4:30        | 0.990      | 152        | 71.2       |
| 5:00        | 0.990      | 150        | 71.2       |
| 5:30        | 0.980      | 151        | 70.9       |
| 6:00        | 0.990      | 152        | 72.0       |
| 6:30        | 0.980      | 152        | 71.8       |
| 7:00        | 0.990      | 150        | 72.9       |
| 7:30        | 0.980      | 150        | 71.4       |
| 8:00        | 0.980      | 150        | 72.1       |
| 8:30        | 0.980      | 150        | 69.6       |
| 9:00        | 0.970      | 149        | 71.0       |
| 9:30        | 0.970      | 149        | 72.9       |
| 10:00       | 0.970      | 151        | 70.0       |
| 10:30       | 0.960      | 160        | 70.1       |
| 11:00       | 0.960      | 158        | 72.4       |
| 11:30       | 0.950      | 159        | 72.5       |
| 12:00       | 0.950      | 155        | 70.3       |
| 12:30       | 0.940      | 155        | 70.8       |
| 13:00       | 0.940      | 162        | 68.8       |
| 13:30       | 0.940      | 157        | 72.0       |
| 14:00       | 0.940      | 157        | 69.3       |
| 14:30       | 0.930      | 153        | 69.4       |
| 15:00       | 0.930      | 150        | 69.7       |
| 15:30       | 0.930      | 151        | 69.6       |
| 16:00       | 0.950      | 154        | 82.8       |
| 16:30       | 0.930      | 164        | 71.5       |
| 17:00       | 0.930      | 154        | 70.0       |
| 17:30       | 0.930      | 150        | 69.4       |
| 18:00       | 0.930      | 151        | 68.3       |
| 18:30       | 0.930      | 149        | 70.1       |
| 19:00       | 0.940      | 148        | 67.8       |



## 東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

|            | 事務本館南側     | 正門         | 西門         |
|------------|------------|------------|------------|
|            | 線量率        | 線量率        | 線量率        |
|            | (単位:mSV/h) | (単位:μSV/h) | (単位:μSV/h) |
| 19:30      | 0.940      | 148        | 68.4       |
| 20:00      | 0.940      | 148        | 70.9       |
| 20:30      | 0.940      | 148        | 70.6       |
| 21:00      | 0.940      | 148        | 69.9       |
| 21:30      | 0.940      | 148        | 70.5       |
| 22:00      | 0.940      | 148        | 69.6       |
| 22:30      | 0.940      | 146        | 72.1       |
| 23:00      | 0.940      | 148        | 69.9       |
| 23:30      | 0.940      | 145        | 69.9       |
| <b>4/1</b> |            |            |            |
| 0:00       | 0.940      | 145        | 69.3       |
| 0:30       | 0.940      | 145        | 68.9       |
| 1:00       | 0.940      | 145        | 68.6       |
| 1:30       | 0.940      | 145        | 68.7       |
| 2:00       | 0.940      | 146        | 68.8       |
| 2:30       | 0.940      | 146        | 68.7       |
| 3:00       | 0.940      | 145        | 68.0       |
| 3:30       | 0.940      | 146        | 68.3       |
| 4:00       | 0.940      | 145        | 70.0       |
| 4:30       | 0.940      | 145        | 68.4       |
| 5:00       | 0.930      | 144        | 68.8       |
| 5:30       | 0.930      | 144        | 69.0       |
| 6:00       | 0.930      | 146        | 69.9       |
| 6:30       | 0.930      | 146        | 69.0       |
| 7:00       | 0.930      | 145        | 68.8       |
| 7:30       | 0.930      | 143        | 68.2       |
| 8:00       | 0.930      | 145        | 68.5       |
| 8:30       | 0.920      | 145        | 76.6       |
| 9:00       | 0.910      | 150        | 70.8       |
| 9:30       | 0.910      | 148        | 71.9       |
| 10:00      | 0.910      | 146        | 67.2       |
| 10:30      | 0.920      | 145        | 67.2       |
| 11:00      | 0.910      | 145        | 66.7       |
| 11:30      | 0.910      | 146        | 67.5       |
| 12:00      | 0.890      | 145        | 67.4       |
| 12:30      | 0.900      | 147        | 65.2       |
| 13:00      | 0.900      | 145        | 65.8       |
| 13:30      | 0.900      | 145        | 65.5       |
| 14:00      | 0.910      | 143        | 65.2       |
| 14:30      | 0.900      | 144        | 64.0       |
| 15:00      | 0.910      | 144        | 64.5       |
| 15:30      | 0.900      | 143        | 64.6       |
| 16:00      | 0.900      | 142        | 63.0       |
| 16:30      | 0.890      | 142        | 63.8       |
| 17:00      | 0.900      | 142        | 63.3       |
| 17:30      | 0.890      | 138        | 63.6       |
| 18:00      | 0.890      | 141        | 63.9       |
| 18:30      | 0.890      | 141        | 62.3       |
| 19:00      | 0.890      | 141        | 63.8       |
| 19:30      | 0.900      | 140        | 64.3       |
| 20:00      | 0.890      | 139        | 64.7       |
| 20:30      | 0.890      | 137        | 63.9       |
| 21:00      | 0.900      | 138        | 63.5       |
| 21:30      | 0.900      | 138        | 63.8       |
| 22:00      | 0.890      | 138        | 63.1       |
| 22:30      | 0.900      | 139        | 64.2       |
| 23:00      | 0.900      | 137        | 64.2       |
| 23:30      | 0.900      | 137        | 64.1       |
| <b>4/2</b> |            |            |            |
| 0:00       | 0.890      | 138        | 64.1       |
| 0:30       | 0.900      | 137        | 64.1       |
| 1:00       | 0.890      | 138        | 64.0       |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

|            | 事務本館南側     | 正門         | 西門         |
|------------|------------|------------|------------|
|            | 線量率        | 線量率        | 線量率        |
|            | (単位:mSV/h) | (単位:μSV/h) | (単位:μSV/h) |
| 1:30       | 0.890      | 137        | 64.1       |
| 2:00       | 0.890      | 137        | 63.4       |
| 2:30       | 0.880      | 136        | 63.5       |
| 3:00       | 0.880      | 138        | 63.2       |
| 3:30       | 0.890      | 137        | 63.2       |
| 4:00       | 0.890      | 136        | 63.3       |
| 4:30       | 0.890      | 138        | 63.4       |
| 5:00       | 0.890      | 136        | 63.1       |
| 5:30       | 0.890      | 135        | 62.9       |
| 6:00       | 0.880      | 136        | 63.2       |
| 6:30       | 0.880      | 135        | 62.9       |
| 7:00       | 0.880      | 135        | 62.9       |
| 7:30       | 0.880      | 135        | 62.7       |
| 8:00       | 0.880      | 137        | 62.4       |
| 8:30       | 0.870      | 133        | 62.4       |
| 9:00       | 0.870      | 135        | 62.1       |
| 9:30       | 0.870      | 133        | 61.7       |
| 10:00      | 0.860      | 132        | 61.5       |
| 10:30      | 0.860      | 136        | 61.4       |
| 11:00      | 0.860      | 134        | 61.4       |
| 11:30      | 0.860      | 134        | 61.0       |
| 12:00      | 0.850      | 133        | 60.7       |
| 12:30      | 0.850      | 133        | 60.4       |
| 13:00      | 0.840      | 132        | 60.4       |
| 13:30      | 0.840      | 132        | 60.0       |
| 14:00      | 0.840      | 132        | 59.9       |
| 14:30      | 0.840      | 131        | 59.7       |
| 15:00      | 0.830      | 131        | 59.2       |
| 15:30      | 0.830      | 131        | 59.1       |
| 16:00      | 0.830      | 131        | 59.0       |
| 16:30      | 0.830      | 131        | 59.1       |
| 17:00      | 0.820      | 131        | 58.9       |
| 17:30      | 0.830      | 130        | 59.0       |
| 18:00      | 0.830      | 130        | 59.0       |
| 18:30      | 0.830      | 129        | 59.2       |
| 19:00      | 0.830      | 129        | 59.1       |
| 19:30      | 0.840      | 128        | 59.2       |
| 20:00      | 0.840      | 129        | 59.5       |
| 20:30      | 0.840      | 131        | 59.6       |
| 21:00      | 0.840      | 129        | 59.5       |
| 21:30      | 0.840      | 129        | 59.8       |
| 22:00      | 0.840      | 129        | 59.8       |
| 22:30      | 0.840      | 128        | 59.6       |
| 23:00      | 0.840      | 129        | 59.8       |
| 23:30      | 0.840      | 127        | 60.0       |
| <b>4/3</b> |            |            |            |
| 0:00       | 0.840      | 128        | 59.9       |
| 0:30       | 0.842      | 128        | 59.5       |
| 1:00       | 0.844      | 127        | 59.8       |
| 1:30       | 0.842      | 128        | 59.5       |
| 2:00       | 0.839      | 127        | 59.7       |
| 2:30       | 0.838      | 127        | 59.8       |
| 3:00       | 0.838      | 128        | 59.6       |
| 3:30       | 0.838      | 127        | 59.5       |
| 4:00       | 0.837      | 126        | 59.3       |
| 4:30       | 0.836      | 127        | 59.8       |
| 5:00       | 0.841      | 127        | 59.5       |
| 5:30       | 0.840      | 125        | 59.3       |
| 6:00       | 0.835      | 125        | 59.4       |
| 6:30       | 0.837      | 126        | 59.6       |
| 7:00       | 0.837      | 127        | 59.5       |
| 7:30       | 0.838      | 128        | 59.0       |
| 8:00       | 0.833      | 128        | 59.4       |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

|       | 事務本館南側     | 正門         | 西門         |
|-------|------------|------------|------------|
|       | 線量率        | 線量率        | 線量率        |
|       | (単位:mSV/h) | (単位:μSV/h) | (単位:μSV/h) |
| 8:30  | 0.831      | 126        | 59.1       |
| 9:00  | 0.829      | 127        | 58.7       |
| 9:30  | 0.824      | 128        | 58.9       |
| 10:00 | 0.818      | 127        | 58.1       |
| 10:30 | 0.814      | 128        | 58.0       |
| 11:00 | 0.809      | 127        | 57.9       |
| 11:30 | 0.802      | 124        | 57.2       |
| 12:00 | 0.800      | 126        | 56.9       |
| 12:30 | 0.795      | 125        | 56.4       |
| 13:00 | 0.793      | 126        | 56.0       |
| 13:30 | 0.788      | 126        | 55.9       |
| 14:00 | 0.786      | 125        | 55.9       |
| 14:30 | 0.783      | 125        | 55.7       |
| 15:00 | 0.782      | 124        | 55.4       |
| 15:30 | 0.781      | 124        | 55.4       |
| 16:00 | 0.777      | 125        | 55.1       |
| 16:30 | 0.779      | 125        | 54.8       |
| 17:00 | 0.777      | 124        | 54.7       |
| 17:30 | 0.779      | 122        | 54.5       |
| 18:00 | 0.777      | 124        | 54.5       |
| 18:30 | 0.780      | 121        | 54.6       |
| 19:00 | 0.785      | 121        | 55.1       |
| 19:30 | 0.792      | 123        | 55.1       |
| 20:00 | 0.796      | 121        | 55.4       |
| 20:30 | 0.792      | 121        | 55.8       |
| 21:00 | 0.796      | 120        | 55.9       |
| 21:30 | 0.798      | 120        | 56.0       |
| 22:00 | 0.801      | 121        | 56.1       |
| 22:30 | 0.803      | 121        | 56.2       |
| 23:00 | 0.804      | 120        | 56.4       |
| 23:30 | 0.804      | 121        | 56.3       |
| 4/4   |            |            |            |
| 0:00  | 0.808      | 121        | 56.5       |
| 0:30  | 0.808      | 121        | 56.4       |
| 1:00  | 0.807      | 119        | 56.5       |
| 1:30  | 0.806      | 120        | 56.4       |
| 2:00  | 0.851      | 121        | 56.7       |
| 2:30  | 0.808      | 120        | 56.5       |
| 3:00  | 0.806      | 121        | 56.3       |
| 3:30  | 0.808      | 120        | 56.4       |
| 4:00  | 0.808      | 123        | 56.5       |
| 4:30  | 0.805      | 121        | 56.4       |
| 5:00  | 0.805      | 122        | 56.5       |
| 5:30  | 0.810      | 120        | 56.4       |
| 6:00  | 0.805      | 122        | 56.3       |
| 6:30  | 0.806      | 120        | 56.0       |
| 7:00  | 0.803      | 121        | 56.0       |
| 7:30  | 0.798      | 121        | 56.1       |
| 8:00  | 0.790      | 121        | 56.2       |
| 8:30  | 0.785      | 122        | 55.5       |
| 9:00  | 0.781      | 121        | 55.0       |
| 9:30  | 0.774      | 121        | 54.7       |
| 10:00 | 0.773      | 121        | 54.2       |
| 10:30 | 0.770      | 欠測         | 54.0       |
| 11:00 | 0.760      | 欠測         | 54.0       |
| 11:30 | 0.760      | 欠測         | 53.0       |
| 12:00 | 0.760      | 欠測         | 53.6       |
| 12:30 | 0.760      | 欠測         | 53.0       |
| 13:00 | 0.759      | 欠測         | 53.2       |
| 13:30 | 0.076      | 欠測         | 53.1       |
| 14:00 | 0.752      | 欠測         | 53.4       |
| 14:30 | 0.751      | 欠測         | 52.9       |

## 東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

|            | 事務本館南側     | 正門         | 西門         |
|------------|------------|------------|------------|
|            | 線量率        | 線量率        | 線量率        |
|            | (単位:mSV/h) | (単位:μSV/h) | (単位:μSV/h) |
| 15:00      | 0.750      | 欠測         | 53.2       |
| 15:30      | 0.752      | 欠測         | 52.8       |
| 16:00      | 0.753      | 117        | 52.9       |
| 16:30      | 0.752      | 118        | 52.2       |
| 17:00      | 0.752      | 118        | 52.2       |
| 17:30      | 0.749      | 116        | 51.8       |
| 18:00      | 0.750      | 118        | 52.0       |
| 18:30      | 0.751      | 116        | 52.2       |
| 19:00      | 0.756      | 116        | 52.4       |
| 19:30      | 0.759      | 117        | 52.5       |
| 20:00      | 0.756      | 117        | 52.5       |
| 20:30      | 0.766      | 116        | 52.9       |
| 21:00      | 0.762      | 115        | 53.1       |
| 21:30      | 0.768      | 114        | 52.9       |
| 22:00      | 0.772      | 116        | 52.5       |
| 22:30      | 0.768      | 116        | 53.1       |
| 23:00      | 0.773      | 116        | 53.2       |
| 23:30      | 0.770      | 115        | 53.3       |
| <b>4/5</b> |            |            |            |
| 0:00       | 0.775      | 117        | 53.3       |
| 0:30       | 0.775      | 116        | 53.5       |
| 1:00       | 0.773      | 116        | 53.3       |
| 1:30       | 0.774      | 117        | 53.5       |
| 2:00       | 0.774      | 114        | 53.4       |
| 2:30       | 0.772      | 116        | 53.3       |
| 3:00       | 0.772      | 117        | 53.2       |
| 3:30       | 0.775      | 欠測         | 53.1       |
| 4:00       | 0.772      | 117        | 53.2       |
| 4:30       | 0.773      | 117        | 53.3       |
| 5:00       | 0.772      | 117        | 53.2       |
| 5:30       | 0.771      | 115        | 52.8       |
| 6:00       | 0.772      | 114        | 52.9       |
| 6:30       | 0.771      | 114        | 53.0       |
| 7:00       | 0.770      | 115        | 52.8       |
| 7:30       | 0.765      | 115        | 52.8       |
| 8:00       | 0.758      | 116        | 52.9       |
| 8:30       | 0.753      | 117        | 52.2       |
| 9:00       | 0.751      | 114        | 52.6       |
| 9:30       | 0.740      | 115        | 51.9       |
| 10:00      | 0.741      | 113        | 51.3       |
| 10:30      | 0.735      | 115        | 50.9       |
| 11:00      | 0.735      | 117        | 50.6       |
| 11:30      | 0.734      | 116        | 50.0       |
| 12:00      | 0.733      | 114        | 49.9       |
| 12:30      | 0.729      | 115        | 50.0       |
| 13:00      | 0.728      | 114        | 49.5       |
| 13:30      | 0.725      | 113        | 49.1       |
| 14:00      | 0.726      | 113        | 49.1       |
| 14:30      | 0.724      | 114        | 49.0       |
| 15:00      | 0.723      | 112        | 48.9       |
| 15:30      | 0.720      | 112        | 48.7       |
| 16:00      | 0.722      | 114        | 48.3       |
| 16:30      | 0.722      | 114        | 48.2       |
| 17:00      | 0.720      | 113        | 48.4       |
| 17:30      | 0.719      | 112        | 47.8       |
| 18:00      | 0.717      | 112        | 47.8       |
| 18:30      | 0.720      | 112        | 48.1       |
| 19:00      | 0.721      | 110        | 48.1       |
| 19:30      | 0.723      | 108        | 48.3       |
| 20:00      | 0.728      | 108        | 48.7       |
| 20:30      | 0.732      | 107        | 48.8       |
| 21:00      | 0.732      | 107        | 49.0       |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

|       | 事務本館南側     | 正門         | 西門         |
|-------|------------|------------|------------|
|       | 線量率        | 線量率        | 線量率        |
|       | (単位:mSV/h) | (単位:μSV/h) | (単位:μSV/h) |
| 21:30 | 0.733      | 109        | 49.2       |
| 22:00 | 0.738      | 110        | 49.1       |
| 22:30 | 0.737      | 110        | 49.4       |
| 23:00 | 0.739      | 110        | 49.5       |
| 23:30 | 0.735      | 109        | 49.2       |

## 東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

|       | 事務本館南側     | 正門         | 西門         |
|-------|------------|------------|------------|
|       | 線量率        | 線量率        | 線量率        |
|       | (単位:mSV/h) | (単位:μSV/h) | (単位:μSV/h) |
| 4/6   |            |            |            |
| 0:00  | 0.737      | 107        | 49.4       |
| 0:30  | 0.737      | 109        | 49.4       |
| 1:00  | 0.739      | 107        | 49.7       |
| 1:30  | 0.735      | 108        | 49.8       |
| 2:00  | 0.738      | 109        | 49.4       |
| 2:30  | 0.741      | 109        | 49.4       |
| 3:00  | 0.739      | 107        | 49.6       |
| 3:30  | 0.741      | 107        | 49.3       |
| 4:00  | 0.742      | 108        | 49.6       |
| 4:30  | 0.742      | 108        | 49.6       |
| 5:00  | 0.736      | 108        | 49.3       |
| 5:30  | 0.740      | 108        | 49.5       |
| 6:00  | 0.740      | 108        | 49.3       |
| 6:30  | 0.739      | 107        | 49.4       |
| 7:00  | 0.735      | 108        | 49.4       |
| 7:30  | 0.733      | 108        | 49.6       |
| 8:00  | 0.731      | 114        | 52.3       |
| 8:30  | 0.718      | 109        | 50.9       |
| 9:00  | 0.712      | 110        | 52.2       |
| 9:30  | 0.714      | 109        | 49.0       |
| 10:00 | 0.707      | 108        | 48.7       |
| 10:30 | 0.704      | 欠測         | 48.4       |
| 11:00 | 0.703      | 欠測         | 48.1       |
| 11:30 | 0.701      | 欠測         | 47.7       |
| 12:00 | 0.698      | 欠測         | 47.7       |
| 12:30 | 0.695      | 欠測         | 47.7       |
| 13:00 | 0.696      | 欠測         | 47.0       |
| 13:30 | 0.696      | 欠測         | 47.0       |
| 14:00 | 0.695      | 欠測         | 47.0       |
| 14:30 | 0.695      | 欠測         | 46.8       |
| 15:00 | 0.693      | 欠測         | 46.7       |
| 15:30 | 0.697      | 欠測         | 46.5       |
| 16:00 | 0.696      | 欠測         | 46.3       |
| 16:30 | 0.697      | 欠測         | 46.2       |
| 17:00 | 0.690      | 欠測         | 46.0       |
| 17:30 | 0.696      | 欠測         | 45.9       |
| 18:00 | 0.696      | 欠測         | 45.9       |
| 18:30 | 0.691      | 欠測         | 46.0       |
| 19:00 | 0.697      | 欠測         | 45.8       |
| 19:30 | 0.701      | 欠測         | 45.8       |
| 20:00 | 0.702      | 欠測         | 46.4       |
| 20:30 | 0.703      | 欠測         | 46.3       |
| 21:00 | 0.703      | 欠測         | 46.5       |
| 21:30 | 0.705      | 欠測         | 46.0       |
| 22:00 | 0.710      | 欠測         | 46.2       |
| 22:30 | 0.707      | 欠測         | 46.5       |
| 23:00 | 0.713      | 欠測         | 46.2       |
| 23:30 | 0.709      | 欠測         | 46.5       |

## 東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

|            | 事務本館南側     | 正門         | 西門         |
|------------|------------|------------|------------|
|            | 線量率        | 線量率        | 線量率        |
|            | (単位:mSV/h) | (単位:μSV/h) | (単位:μSV/h) |
| <b>4/7</b> |            |            |            |
| 0:00       | 0.713      | 欠測         | 46.6       |
| 0:30       | 0.716      | 欠測         | 46.7       |
| 1:00       | 0.709      | 欠測         | 48.0       |
| 1:30       | 0.712      | 欠測         | 46.8       |
| 2:00       | 0.710      | 欠測         | 46.7       |
| 2:30       | 0.709      | 欠測         | 46.6       |
| 3:00       | 0.712      | 欠測         | 46.8       |
| 3:30       | 0.708      | 欠測         | 46.9       |
| 4:00       | 0.708      | 欠測         | 47.0       |
| 4:30       | 0.712      | 欠測         | 47.9       |
| 5:00       | 0.711      | 欠測         | 48.0       |
| 5:30       | 0.708      | 欠測         | 46.4       |
| 6:00       | 0.709      | 欠測         | 46.5       |
| 6:30       | 0.708      | 欠測         | 46.7       |
| 7:00       | 0.706      | 欠測         | 46.4       |
| 7:30       | 0.709      | 欠測         | 46.2       |
| 8:00       | 0.710      | 欠測         | 46.4       |
| 8:30       | 0.706      | 欠測         | 45.8       |
| 9:00       | 0.700      | 欠測         | 45.8       |
| 9:30       | 0.698      | 欠測         | 45.3       |
| 10:00      | 0.692      | 欠測         | 45.3       |
| 10:30      | 0.689      | 欠測         | 44.8       |
| 11:00      | 0.685      | 欠測         | 44.7       |
| 11:30      | 0.684      | 欠測         | 44.3       |
| 12:00      | 0.679      | 欠測         | 44.2       |
| 12:30      | 0.672      | 欠測         | 43.8       |
| 13:00      | 0.677      | 欠測         | 43.8       |
| 13:30      | 0.679      | 欠測         | 43.5       |
| 14:00      | 0.677      | 欠測         | 43.7       |
| 14:30      | 0.673      | 欠測         | 43.4       |
| 15:00      | 0.671      | 欠測         | 43.0       |
| 15:30      | 0.667      | 欠測         | 42.9       |
| 16:00      | 0.671      | 欠測         | 43.0       |
| 16:30      | 0.668      | 欠測         | 42.7       |
| 17:00      | 0.665      | 101        | 42.6       |
| 17:30      | 0.667      | 98         | 42.6       |
| 18:00      | 0.669      | 99         | 42.3       |
| 18:30      | 0.668      | 100        | 42.8       |
| 19:00      | 0.676      | 101        | 42.8       |
| 19:30      | 0.675      | 98         | 42.7       |
| 20:00      | 0.674      | 98         | 42.6       |
| 20:30      | 0.678      | 100        | 43.3       |
| 21:00      | 0.679      | 100        | 43.2       |
| 21:30      | 0.680      | 99         | 43.0       |
| 22:00      | 0.684      | 98         | 43.0       |
| 22:30      | 0.683      | 99         | 43.2       |
| 23:00      | 0.685      | 99         | 43.3       |
| 23:30      | 0.681      | 98         | 43.2       |
| <b>4/8</b> |            |            |            |
| 0:00       | 0.681      | 99         | 43.3       |
| 0:30       | 0.683      | 97         | 43.5       |
| 1:00       | 0.685      | 97         | 43.4       |
| 1:30       | 0.684      | 98         | 43.1       |
| 2:00       | 0.675      | 97         | 43.1       |
| 2:30       | 0.682      | 98         | 43.4       |
| 3:00       | 0.679      | 97         | 43.2       |
| 3:30       | 0.679      | 97         | 43.2       |
| 4:00       | 0.675      | 95         | 43.1       |
| 4:30       | 0.676      | 97         | 43.1       |
| 5:00       | 0.676      | 97         | 42.8       |
| 5:30       | 0.677      | 96         | 43.0       |

## 東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

|            | 事務本館南側     | 正門         | 西門         |
|------------|------------|------------|------------|
|            | 線量率        | 線量率        | 線量率        |
|            | (単位:mSV/h) | (単位:μSV/h) | (単位:μSV/h) |
| 6:00       | 0.677      | 97         | 42.9       |
| 6:30       | 0.676      | 97         | 43         |
| 7:00       | 0.676      | 96         | 43         |
| 7:30       | 0.676      | 97         | 43         |
| 8:00       | 0.672      | 98         | 43         |
| 8:30       | 0.673      | 97         | 43         |
| 9:00       | 0.669      | 96         | 42         |
| 9:30       | 0.667      | 97         | 42         |
| 10:00      | 0.664      | 95         | 42         |
| 10:30      | 0.660      | 95         | 42         |
| 11:00      | 0.657      | 96         | 41         |
| 11:30      | 0.654      | 95         | 41         |
| 12:00      | 0.650      | 95         | 41         |
| 12:30      | 0.651      | 96         | 40         |
| 13:00      | 0.649      | 98         | 41         |
| 13:30      | 0.647      | 95         | 40         |
| 14:00      | 0.648      | 96         | 40         |
| 14:30      | 0.648      | 95         | 40         |
| 15:00      | 0.645      | 94         | 40         |
| 15:30      | 0.648      | 96         | 40         |
| 16:00      | 0.648      | 95         | 40         |
| 16:30      | 0.647      | 95         | 40         |
| 17:00      | 0.649      | 95         | 40         |
| 17:30      | 0.648      | 95         | 40         |
| 18:00      | 0.650      | 94         | 40         |
| 18:30      | 0.648      | 92         | 40         |
| 19:00      | 0.650      | 94         | 40         |
| 19:30      | 0.650      | 93         | 40         |
| 20:00      | 0.648      | 94         | 40         |
| 20:30      | 0.647      | 94         | 40         |
| 21:00      | 0.648      | 93         | 40         |
| 21:30      | 0.645      | 92         | 40         |
| 22:00      | 0.647      | 92         | 41         |
| 22:30      | 0.648      | 92         | 40         |
| 23:00      | 0.651      | 92         | 40         |
| 23:30      | 0.649      | 92         | 41         |
| <b>4/9</b> |            |            |            |
| 0:00       | 0.651      | 92         | 40         |
| 0:30       | 0.651      | 91         | 40         |
| 1:00       | 0.651      | 90         | 40         |
| 1:30       | 0.654      | 92         | 40         |
| 2:00       | 0.651      | 92         | 41         |
| 2:30       | 0.652      | 92         | 41         |
| 3:00       | 0.655      | 92         | 41         |
| 3:30       | 0.655      | 91         | 41         |
| 4:00       | 0.653      | 91         | 41         |
| 4:30       | 0.654      | 91         | 41         |
| 5:00       | 0.655      | 91         | 41         |
| 5:30       | 0.651      | 91         | 40         |
| 6:00       | 0.650      | 91         | 40         |
| 6:30       | 0.649      | 91         | 40         |
| 7:00       | 0.643      | 91         | 40         |
| 7:30       | 0.643      | 89         | 40         |
| 8:00       | 0.644      | 90         | 40         |
| 8:30       | 0.637      | 89         | 39         |
| 9:00       | 0.630      | 88         | 39         |
| 9:30       | 0.627      | 89         | 39         |
| 10:00      | 0.627      | 87         | 39         |
| 10:30      | 0.626      | 88         | 39         |
| 11:00      | 0.626      | 88         | 39         |
| 11:30      | 0.625      | 87         | 38         |
| 12:00      | 0.627      | 87         | 39         |



## 東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

|             | 事務本館南側     | 正門         | 西門         |
|-------------|------------|------------|------------|
|             | 線量率        | 線量率        | 線量率        |
|             | (単位:mSV/h) | (単位:μSV/h) | (単位:μSV/h) |
| 12:30       | 0.625      | 89         | 39         |
| 13:00       | 0.622      | 88         | 39         |
| 13:30       | 0.623      | 87         | 38         |
| 14:00       | 0.621      | 88         | 38         |
| 14:30       | 0.614      | 86         | 38         |
| 15:00       | 0.616      | 86         | 38         |
| 15:30       | 0.622      | 88         | 39         |
| 16:00       | 0.623      | 87         | 38         |
| 16:30       | 0.621      | 88         | 38         |
| 17:00       | 0.614      | 86         | 38         |
| 17:30       | 0.616      | 86         | 38         |
| 18:00       | 0.618      | 87         | 38         |
| 18:30       | 0.618      | 87         | 38         |
| 19:00       | 0.623      | 87         | 38         |
| 19:30       | 0.620      | 87         | 38         |
| 20:00       | 0.625      | 87         | 38         |
| 20:30       | 0.625      | 86         | 38         |
| 21:00       | 0.623      | 87         | 38         |
| 21:30       | 0.623      | 86         | 38         |
| 22:00       | 0.622      | 86         | 38         |
| 22:30       | 0.621      | 86         | 38         |
| 23:00       | 0.620      | 86         | 38         |
| 23:30       | 0.621      | 86         | 38         |
| <b>4/10</b> |            |            |            |
| 0:00        | 0.620      | 87         | 37         |
| 0:30        | 0.620      | 86         | 38         |
| 1:00        | 0.623      | 86         | 38         |
| 1:30        | 0.622      | 86         | 37         |
| 2:00        | 0.623      | 86         | 37         |
| 2:30        | 0.621      | 86         | 37         |
| 3:00        | 0.621      | 86         | 37         |
| 3:30        | 0.618      | 87         | 37         |
| 4:00        | 0.622      | 85         | 37         |
| 4:30        | 0.621      | 86         | 37         |
| 5:00        | 0.619      | 86         | 37         |
| 5:30        | 0.619      | 85         | 37         |
| 6:00        | 0.622      | 87         | 38         |
| 6:30        | 0.622      | 86         | 37         |
| 7:00        | 0.621      | 86         | 37         |
| 7:30        | 0.621      | 85         | 37         |
| 8:00        | 0.617      | 86         | 37         |
| 8:30        | 0.615      | 86         | 37         |
| 9:00        | 0.611      | 85         | 37         |
| 9:30        | 0.610      | 85         | 37         |
| 10:00       | 0.607      | 85         | 37         |
| 10:30       | 0.609      | 85         | 37         |
| 11:00       | 0.602      | 86         | 36         |
| 11:30       | 0.605      | 86         | 37         |
| 12:00       | 0.602      | 88         | 35         |
| 12:30       | 0.601      | 86         | 36         |
| 13:00       | 0.602      | 84         | 36         |
| 13:30       | 0.601      | 86         | 36         |
| 14:00       | 0.602      | 84         | 36         |
| 14:30       | 0.598      | 87         | 36         |
| 15:00       | 0.598      | 87         | 36         |
| 15:30       | 0.598      | 85         | 36         |
| 16:00       | 0.598      | 86         | 35         |
| 16:30       | 0.597      | 86         | 35         |
| 17:00       | 0.598      | 86         | 35         |
| 17:30       | 0.601      | 85         | 35         |
| 18:00       | 0.598      | 86         | 35         |
| 18:30       | 0.601      | 85         | 35         |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

|             | 事務本館南側     | 正門         | 西門         |
|-------------|------------|------------|------------|
|             | 線量率        | 線量率        | 線量率        |
|             | (単位:mSV/h) | (単位:μSV/h) | (単位:μSV/h) |
| 19:00       | 0.604      | 84         | 35         |
| 19:30       | 0.605      | 84         | 36         |
| 20:00       | 0.606      | 83         | 36         |
| 20:30       | 0.611      | 83         | 36         |
| 21:00       | 0.610      | 85         | 36         |
| 21:30       | 0.611      | 85         | 36         |
| 22:00       | 0.611      | 84         | 36         |
| 22:30       | 0.612      | 83         | 36         |
| 23:00       | 0.612      | 82         | 36         |
| 23:30       | 0.612      | 84         | 36         |
| <b>4/11</b> |            |            |            |
| 0:00        | 0.612      | 84         | 36         |
| 0:30        | 0.614      | 83         | 36         |
| 1:00        | 0.613      | 83         | 35         |
| 1:30        | 0.612      | 83         | 35         |
| 2:00        | 0.612      | 83         | 36         |
| 2:30        | 0.610      | 83         | 36         |
| 3:00        | 0.614      | 83         | 36         |
| 3:30        | 0.610      | 82         | 36         |
| 4:00        | 0.610      | 83         | 36         |
| 4:30        | 0.611      | 82         | 36         |
| 5:00        | 0.610      | 83         | 36         |
| 5:30        | 0.610      | 82         | 36         |
| 6:00        | 0.609      | 83         | 36         |
| 6:30        | 0.608      | 82         | 36         |
| 7:00        | 0.609      | 83         | 36         |
| 7:30        | 0.609      | 84         | 35         |
| 8:00        | 0.610      | 84         | 37         |
| 8:30        | 0.603      | 82         | 36         |
| 9:00        | 0.603      | 83         | 36         |
| 9:30        | 0.596      | 84         | 35         |
| 10:00       | 0.594      | 82         | 35         |
| 10:30       | 0.594      | 85         | 35         |
| 11:00       | 0.591      | 84         | 35         |
| 11:30       | 0.592      | 82         | 35         |
| 12:00       | 0.584      | 82         | 35         |
| 12:30       | 0.585      | 83         | 34         |
| 13:00       | 0.583      | 82         | 34         |
| 13:30       | 0.583      | 81         | 34         |
| 14:00       | 0.586      | 81         | 34         |
| 14:30       | 0.584      | 82         | 34         |
| 15:00       | 0.588      | 80         | 35         |
| 15:30       | 0.574      | 80         | 33         |
| 16:00       | 0.571      | 79         | 33         |
| 16:30       | 0.567      | 79         | 33         |
| 17:00       | 0.569      | 79         | 33         |
| 17:30       | 0.577      | 79         | 33         |
| 18:00       | 0.571      | 78         | 33         |
| 18:30       | 0.565      | 78         | 33         |
| 19:00       | 0.568      | 78         | 33         |
| 19:30       | 0.572      | 78         | 33         |
| 20:00       | 0.573      | 78         | 33         |
| 20:30       | 0.570      | 78         | 33         |
| 21:00       | 0.577      | 78         | 33         |
| 21:30       | 0.575      | 78         | 33         |
| 22:00       | 0.577      | 78         | 34         |
| 22:30       | 0.579      | 79         | 34         |
| 23:00       | 0.579      | 79         | 34         |
| 23:30       | 0.580      | 79         | 34         |
| <b>4/12</b> |            |            |            |
| 0:00        | 0.582      | 79         | 34         |
| 0:30        | 0.580      | 78         | 34         |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

|             | 事務本館南側     | 正門         | 西門         |
|-------------|------------|------------|------------|
|             | 線量率        | 線量率        | 線量率        |
|             | (単位:mSV/h) | (単位:μSV/h) | (単位:μSV/h) |
| 1:00        | 0.580      | 79         | 34         |
| 1:30        | 0.583      | 79         | 33         |
| 2:00        | 0.580      | 79         | 33         |
| 2:30        | 0.580      | 79         | 34         |
| 3:00        | 0.583      | 79         | 34         |
| 3:30        | 0.581      | 79         | 34         |
| 4:00        | 0.584      | 79         | 34         |
| 4:30        | 0.582      | 79         | 34         |
| 5:00        | 0.585      | 79         | 34         |
| 5:30        | 0.586      | 79         | 34         |
| 6:00        | 0.584      | 79         | 34         |
| 6:30        | 0.585      | 79         | 34         |
| 7:00        | 0.581      | 79         | 34         |
| 7:30        | 0.581      | 79         | 34         |
| 8:00        | 0.580      | 80         | 34         |
| 8:30        | 0.579      | 79         | 34         |
| 9:00        | 0.578      | 78         | 33         |
| 9:30        | 0.577      | 77         | 33         |
| 10:00       | 0.572      | 78         | 33         |
| 10:30       | 0.570      | 78         | 33         |
| 11:00       | 0.559      | 79         | 33         |
| 11:30       | 0.568      | 79         | 33         |
| 12:00       | 0.569      | 78         | 33         |
| 12:30       | 0.566      | 79         | 33         |
| 13:00       | 0.563      | 78         | 32         |
| 13:30       | 0.564      | 78         | 32         |
| 14:00       | 0.566      | 78         | 32         |
| 14:30       | 0.563      | 77         | 32         |
| 15:00       | 0.560      | 78         | 32         |
| 15:30       | 0.561      | 77         | 32         |
| 16:00       | 0.561      | 76         | 32         |
| 16:30       | 0.559      | 78         | 32         |
| 17:00       | 0.558      | 76         | 32         |
| 17:30       | 0.556      | 76         | 32         |
| 18:00       | 0.559      | 76         | 32         |
| 18:30       | 0.558      | 76         | 32         |
| 19:00       | 0.563      | 77         | 32         |
| 19:30       | 0.563      | 76         | 32         |
| 20:00       | 0.566      | 77         | 32         |
| 20:30       | 0.569      | 78         | 32         |
| 21:00       | 0.574      | 78         | 32         |
| 21:30       | 0.578      | 77         | 32         |
| 22:00       | 0.576      | 77         | 32         |
| 22:30       | 0.575      | 76         | 33         |
| 23:00       | 0.578      | 77         | 33         |
| 23:30       | 0.583      | 76         | 33         |
| <b>4/13</b> |            |            |            |
| 0:00        | 0.580      | 77         | 33         |
| 0:30        | 0.578      | 76         | 33         |
| 1:00        | 0.580      | 78         | 33         |
| 1:30        | 0.583      | 78         | 33         |
| 2:00        | 0.577      | 76         | 33         |
| 2:30        | 0.582      | 76         | 33         |
| 3:00        | 0.580      | 76         | 33         |
| 3:30        | 0.581      | 76         | 33         |
| 4:00        | 0.581      | 76         | 33         |
| 4:30        | 0.580      | 76         | 33         |
| 5:00        | 0.583      | 76         | 33         |
| 5:30        | 0.581      | 77         | 33         |
| 6:00        | 0.580      | 76         | 33         |
| 6:30        | 0.578      | 76         | 33         |
| 7:00        | 0.577      | 76         | 33         |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

|             | 事務本館南側     | 正門         | 西門         |
|-------------|------------|------------|------------|
|             | 線量率        | 線量率        | 線量率        |
|             | (単位:mSV/h) | (単位:μSV/h) | (単位:μSV/h) |
| 7:30        | 0.577      | 76         | 32         |
| 8:00        | 0.573      | 76         | 32         |
| 8:30        | 0.571      | 78         | 32         |
| 9:00        | 0.566      | 75         | 32         |
| 9:30        | 0.563      | 74         | 32         |
| 10:00       | 0.560      | 77         | 32         |
| 10:30       | 0.558      | 76         | 31         |
| 11:00       | 0.558      | 75         | 31         |
| 11:30       | 0.553      | 74         | 31         |
| 12:00       | 0.552      | 76         | 31         |
| 12:30       | 0.551      | 75         | 31         |
| 13:00       | 0.547      | 77         | 31         |
| 13:30       | 0.548      | 75         | 30         |
| 14:00       | 0.543      | 76         | 30         |
| 14:30       | 0.544      | 76         | 30         |
| 15:00       | 0.546      | 76         | 30         |
| 15:30       | 0.543      | 76         | 30         |
| 16:00       | 0.543      | 76         | 29         |
| 16:30       | 0.540      | 75         | 30         |
| 17:00       | 0.538      | 75         | 30         |
| 17:30       | 0.540      | 74         | 30         |
| 18:00       | 0.538      | 73         | 30         |
| 18:30       | 0.539      | 74         | 30         |
| 19:00       | 0.542      | 76         | 30         |
| 19:30       | 0.545      | 73         | 30         |
| 20:00       | 0.546      | 74         | 30         |
| 20:30       | 0.548      | 72         | 30         |
| 21:00       | 0.549      | 73         | 30         |
| 21:30       | 0.552      | 72         | 30         |
| 22:00       | 0.553      | 74         | 31         |
| 22:30       | 0.554      | 72         | 30         |
| 23:00       | 0.556      | 74         | 31         |
| 23:30       | 0.554      | 72         | 31         |
| <b>4/14</b> |            |            |            |
| 0:00        | 0.557      | 72         | 31         |
| 0:30        | 0.556      | 73         | 31         |
| 1:00        | 0.558      | 72         | 31         |
| 1:30        | 0.556      | 73         | 31         |
| 2:00        | 0.559      | 73         | 31         |
| 2:30        | 0.556      | 73         | 31         |
| 3:00        | 0.562      | 72         | 31         |
| 3:30        | 0.562      | 71         | 31         |
| 4:00        | 0.556      | 72         | 31         |
| 4:30        | 0.562      | 73         | 31         |
| 5:00        | 0.560      | 72         | 31         |
| 5:30        | 0.560      | 72         | 31         |
| 6:00        | 0.558      | 72         | 31         |
| 6:30        | 0.556      | 72         | 31         |
| 7:00        | 0.555      | 72         | 31         |
| 7:30        | 0.558      | 72         | 31         |
| 8:00        | 0.555      | 73         | 31         |
| 8:30        | 0.552      | 72         | 30         |
| 9:00        | 0.548      | 71         | 30         |
| 9:30        | 0.548      | 71         | 30         |
| 10:00       | 0.543      | 71         | 30         |
| 10:30       | 0.546      | 71         | 30         |
| 11:00       | 0.543      | 71         | 30         |
| 11:30       | 0.541      | 73         | 29         |
| 12:00       | 0.539      | 72         | 29         |
| 12:30       | 0.539      | 73         | 29         |
| 13:00       | 0.536      | 72         | 29         |
| 13:30       | 0.539      | 71         | 29         |

## 東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

|             | 事務本館南側     | 正門         | 西門         |
|-------------|------------|------------|------------|
|             | 線量率        | 線量率        | 線量率        |
|             | (単位:mSV/h) | (単位:μSV/h) | (単位:μSV/h) |
| 14:00       | 0.532      | 72         | 29         |
| 14:30       | 0.535      | 71         | 29         |
| 15:00       | 0.533      | 71         | 29         |
| 15:30       | 0.530      | 70         | 29         |
| 16:00       | 0.535      | 71         | 28         |
| 16:30       | 0.534      | 72         | 29         |
| 17:00       | 0.536      | 71         | 28         |
| 17:30       | 0.540      | 74         | 29         |
| 18:00       | 0.536      | 73         | 29         |
| 18:30       | 0.537      | 74         | 29         |
| 19:00       | 0.538      | 71         | 29         |
| 19:30       | 0.540      | 69         | 29         |
| 20:00       | 0.543      | 71         | 29         |
| 20:30       | 0.545      | 71         | 29         |
| 21:00       | 0.546      | 68         | 29         |
| 21:30       | 0.549      | 70         | 29         |
| 22:00       | 0.546      | 70         | 29         |
| 22:30       | 0.544      | 69         | 29         |
| 23:00       | 0.549      | 70         | 29         |
| 23:30       | 0.547      | 69         | 29         |
| <b>4/15</b> |            |            |            |
| 0:00        | 0.554      | 71         | 29         |
| 0:30        | 0.552      | 70         | 29         |
| 1:00        | 0.550      | 70         | 30         |
| 1:30        | 0.550      | 72         | 30         |
| 2:00        | 0.549      | 70         | 29         |
| 2:30        | 0.550      | 71         | 29         |
| 3:00        | 0.549      | 72         | 30         |
| 3:30        | 0.549      | 70         | 30         |
| 4:00        | 0.553      | 68         | 30         |
| 4:30        | 0.552      | 70         | 30         |
| 5:00        | 0.551      | 69         | 30         |
| 5:30        | 0.552      | 67         | 30         |
| 6:00        | 0.550      | 69         | 30         |
| 6:30        | 0.549      | 71         | 30         |
| 7:00        | 0.552      | 70         | 30         |
| 7:30        | 0.549      | 70         | 31         |
| 8:00        | 0.545      | 72         | 30         |
| 8:30        | 0.542      | 72         | 30         |
| 9:00        | 0.538      | 70         | 30         |
| 9:30        | 0.539      | 69         | 29         |
| 10:00       | 0.533      | 68         | 29         |
| 10:30       | 0.531      | 70         | 29         |
| 11:00       | 0.530      | 69         | 29         |
| 11:30       | 0.530      | 70         | 29         |
| 12:00       | 0.525      | 71         | 29         |
| 12:30       | 0.526      | 70         | 29         |
| 13:00       | 0.525      | 71         | 28         |
| 13:30       | 0.525      | 69         | 28         |
| 14:00       | 0.523      | 67         | 28         |
| 14:30       | 0.526      | 69         | 28         |
| 15:00       | 0.525      | 70         | 28         |
| 15:30       | 0.522      | 70         | 28         |
| 16:00       | 0.520      | 69         | 28         |
| 16:30       | 0.524      | 71         | 28         |
| 17:00       | 0.520      | 68         | 28         |
| 17:30       | 0.521      | 71         | 28         |
| 18:00       | 0.522      | 69         | 28         |
| 18:30       | 0.528      | 67         | 28         |
| 19:00       | 0.525      | 70         | 28         |
| 19:30       | 0.529      | 69         | 28         |
| 20:00       | 0.525      | 67         | 28         |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

|             | 事務本館南側     | 正門         | 西門         |
|-------------|------------|------------|------------|
|             | 線量率        | 線量率        | 線量率        |
|             | (単位:mSV/h) | (単位:μSV/h) | (単位:μSV/h) |
| 20:30       | 0.529      | 68         | 28         |
| 21:00       | 0.532      | 68         | 28         |
| 21:30       | 0.535      | 68         | 28         |
| 22:00       | 0.532      | 67         | 28         |
| 22:30       | 0.535      | 67         | 28         |
| 23:00       | 0.534      | 67         | 28         |
| 23:30       | 0.535      | 67         | 28         |
| <b>4/16</b> |            |            |            |
| 0:00        | 0.538      | 67         | 28         |
| 0:30        | 0.539      | 67         | 29         |
| 1:00        | 0.538      | 68         | 28         |
| 1:30        | 0.538      | 68         | 28         |
| 2:00        | 0.535      | 66         | 28         |
| 2:30        | 0.540      | 68         | 28         |
| 3:00        | 0.538      | 65         | 28         |
| 3:30        | 0.537      | 67         | 28         |
| 4:00        | 0.538      | 66         | 28         |
| 4:30        | 0.538      | 67         | 28         |
| 5:00        | 0.537      | 67         | 28         |
| 5:30        | 0.539      | 67         | 28         |
| 6:00        | 0.540      | 67         | 28         |
| 6:30        | 0.535      | 67         | 28         |
| 7:00        | 0.538      | 70         | 29         |
| 7:30        | 0.535      | 68         | 28         |
| 8:00        | 0.535      | 67         | 28         |
| 8:30        | 0.530      | 67         | 28         |
| 9:00        | 0.526      | 68         | 28         |
| 9:30        | 0.527      | 68         | 29         |
| 10:00       | 0.522      | 66         | 28         |
| 10:30       | 0.520      | 66         | 28         |
| 11:00       | 0.518      | 67         | 28         |
| 11:30       | 0.517      | 67         | 28         |
| 12:00       | 0.513      | 69         | 27         |
| 12:30       | 0.514      | 68         | 27         |
| 13:00       | 0.516      | 68         | 27         |
| 13:30       | 0.514      | 67         | 27         |
| 14:00       | 0.512      | 66         | 27         |
| 14:30       | 0.512      | 66         | 27         |
| 15:00       | 0.511      | 65         | 27         |
| 15:30       | 0.509      | 65         | 27         |
| 16:00       | 0.508      | 64         | 27         |
| 16:30       | 0.507      | 65         | 27         |
| 17:00       | 0.507      | 64         | 27         |
| 17:30       | 0.507      | 64         | 27         |
| 18:00       | 0.510      | 66         | 26         |
| 18:30       | 0.511      | 66         | 27         |
| 19:00       | 0.515      | 66         | 27         |
| 19:30       | 0.517      | 66         | 27         |
| 20:00       | 0.517      | 66         | 27         |
| 20:30       | 0.517      | 65         | 27         |
| 21:00       | 0.524      | 65         | 27         |
| 21:30       | 0.525      | 64         | 27         |
| 22:00       | 0.524      | 64         | 28         |
| 22:30       | 0.529      | 64         | 28         |
| 23:00       | 0.527      | 66         | 28         |
| 23:30       | 0.529      | 66         | 27         |
| <b>4/17</b> |            |            |            |
| 0:00        | 0.529      | 65         | 28         |
| 0:30        | 0.533      | 65         | 28         |
| 1:00        | 0.530      | 64         | 28         |
| 1:30        | 0.531      | 64         | 28         |
| 2:00        | 0.529      | 64         | 28         |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

|             | 事務本館南側     | 正門         | 西門         |
|-------------|------------|------------|------------|
|             | 線量率        | 線量率        | 線量率        |
|             | (単位:mSV/h) | (単位:μSV/h) | (単位:μSV/h) |
| 2:30        | 0.528      | 64         | 28         |
| 3:00        | 0.531      | 64         | 28         |
| 3:30        | 0.531      | 64         | 28         |
| 4:00        | 0.530      | 63         | 28         |
| 4:30        | 0.533      | 66         | 28         |
| 5:00        | 0.532      | 65         | 28         |
| 5:30        | 0.532      | 64         | 28         |
| 6:00        | 0.531      | 64         | 28         |
| 6:30        | 0.532      | 65         | 28         |
| 7:00        | 0.529      | 65         | 28         |
| 7:30        | 0.532      | 66         | 28         |
| 8:00        | 0.530      | 66         | 28         |
| 8:30        | 0.527      | 66         | 27         |
| 9:00        | 0.524      | 67         | 27         |
| 9:30        | 0.523      | 66         | 27         |
| 10:00       | 0.515      | 65         | 27         |
| 10:30       | 0.515      | 65         | 27         |
| 11:00       | 0.518      | 65         | 27         |
| 11:30       | 0.514      | 66         | 27         |
| 12:00       | 0.510      | 66         | 27         |
| 12:30       | 0.507      | 67         | 26         |
| 13:00       | 0.508      | 67         | 26         |
| 13:30       | 0.509      | 66         | 26         |
| 14:00       | 0.511      | 65         | 26         |
| 14:30       | 0.511      | 66         | 26         |
| 15:00       | 0.509      | 65         | 26         |
| 15:30       | 0.509      | 64         | 26         |
| 16:00       | 0.507      | 66         | 27         |
| 16:30       | 0.509      | 66         | 26         |
| 17:00       | 0.510      | 65         | 26         |
| 17:30       | 0.508      | 64         | 26         |
| 18:00       | 0.510      | 65         | 26         |
| 18:30       | 0.512      | 64         | 26         |
| 19:00       | 0.514      | 64         | 26         |
| 19:30       | 0.519      | 64         | 26         |
| 20:00       | 0.519      | 65         | 26         |
| 20:30       | 0.521      | 64         | 26         |
| 21:00       | 0.522      | 63         | 27         |
| 21:30       | 0.522      | 64         | 26         |
| 22:00       | 0.522      | 64         | 27         |
| 22:30       | 0.524      | 63         | 27         |
| 23:00       | 0.527      | 64         | 27         |
| 23:30       | 0.525      | 63         | 26         |
| <b>4/18</b> |            |            |            |
| 0:00        | 0.523      | 64         | 27         |
| 0:30        | 0.524      | 64         | 27         |
| 1:00        | 0.525      | 64         | 27         |
| 1:30        | 0.523      | 65         | 27         |
| 2:00        | 0.525      | 63         | 27         |
| 2:30        | 0.527      | 64         | 27         |
| 3:00        | 0.527      | 64         | 27         |
| 3:30        | 0.528      | 64         | 27         |
| 4:00        | 0.527      | 64         | 27         |
| 4:30        | 0.528      | 64         | 27         |
| 5:00        | 0.526      | 64         | 27         |
| 5:30        | 0.525      | 64         | 27         |
| 6:00        | 0.527      | 64         | 27         |
| 6:30        | 0.525      | 63         | 27         |
| 7:00        | 0.529      | 63         | 27         |
| 7:30        | 0.528      | 63         | 27         |
| 8:00        | 0.523      | 64         | 27         |
| 8:30        | 0.523      | 64         | 27         |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

|             | 事務本館南側     | 正門         | 西門         |
|-------------|------------|------------|------------|
|             | 線量率        | 線量率        | 線量率        |
|             | (単位:mSV/h) | (単位:μSV/h) | (単位:μSV/h) |
| 9:00        | 0.520      | 64         | 27         |
| 9:30        | 0.519      | 64         | 26         |
| 10:00       | 0.515      | 64         | 27         |
| 10:30       | 0.510      | 65         | 26         |
| 11:00       | 0.510      | 65         | 26         |
| 11:30       | 0.507      | 63         | 26         |
| 12:00       | 0.506      | 64         | 26         |
| 12:30       | 0.504      | 64         | 26         |
| 13:00       | 0.504      | 63         | 26         |
| 13:30       | 0.504      | 64         | 26         |
| 14:00       | 0.502      | 63         | 26         |
| 14:30       | 0.502      | 63         | 26         |
| 15:00       | 0.499      | 62         | 26         |
| 15:30       | 0.501      | 62         | 26         |
| 16:00       | 0.501      | 61         | 26         |
| 16:30       | 0.501      | 63         | 26         |
| 17:00       | 0.501      | 62         | 26         |
| 17:30       | 0.500      | 61         | 26         |
| 18:00       | 0.508      | 61         | 26         |
| 18:30       | 0.505      | 62         | 26         |
| 19:00       | 0.502      | 62         | 26         |
| 19:30       | 0.506      | 62         | 26         |
| 20:00       | 0.507      | 61         | 26         |
| 20:30       | 0.506      | 63         | 26         |
| 21:00       | 0.509      | 63         | 26         |
| 21:30       | 0.508      | 63         | 26         |
| 22:00       | 0.509      | 63         | 26         |
| 22:30       | 0.509      | 62         | 26         |
| 23:00       | 0.509      | 62         | 26         |
| 23:30       | 0.510      | 62         | 26         |
| <b>4/19</b> |            |            |            |
| 0:00        | 0.510      | 61         | 26         |
| 0:30        | 0.512      | 62         | 26         |
| 1:00        | 0.511      | 63         | 26         |
| 1:30        | 0.512      | 63         | 26         |
| 2:00        | 0.513      | 63         | 26         |
| 2:30        | 0.510      | 62         | 26         |
| 3:00        | 0.511      | 61         | 26         |
| 3:30        | 0.510      | 62         | 26         |
| 4:00        | 0.511      | 62         | 26         |
| 4:30        | 0.511      | 63         | 26         |
| 5:00        | 0.511      | 62         | 26         |
| 5:30        | 0.512      | 64         | 26         |
| 6:00        | 0.510      | 63         | 26         |
| 6:30        | 0.512      | 62         | 26         |
| 7:00        | 0.510      | 63         | 25         |
| 7:30        | 0.506      | 63         | 26         |
| 8:00        | 0.510      | 61         | 26         |
| 8:30        | 0.505      | 62         | 25         |
| 9:00        | 0.505      | 62         | 25         |
| 9:30        | 0.502      | 62         | 25         |
| 10:00       | 0.497      | 63         | 25         |
| 10:30       | 0.495      | 62         | 25         |
| 11:00       | 0.492      | 60         | 25         |
| 11:30       | 0.487      | 59         | 25         |
| 12:00       | 0.488      | 60         | 24         |
| 12:30       | 0.487      | 60         | 25         |
| 13:00       | 0.484      | 60         | 24         |
| 13:30       | 0.488      | 59         | 24         |
| 14:00       | 0.486      | 59         | 24         |
| 14:30       | 0.484      | 57         | 24         |
| 15:00       | 0.476      | 59         | 24         |



## 東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

|             | 事務本館南側     | 正門         | 西門         |
|-------------|------------|------------|------------|
|             | 線量率        | 線量率        | 線量率        |
|             | (単位:mSV/h) | (単位:μSV/h) | (単位:μSV/h) |
| 15:30       | 0.477      | 59         | 23         |
| 16:00       | 0.482      | 59         | 23         |
| 16:30       | 0.479      | 59         | 24         |
| 17:00       | 0.478      | 59         | 24         |
| 17:30       | 0.478      | 59         | 24         |
| 18:00       | 0.479      | 60         | 24         |
| 18:30       | 0.482      | 59         | 24         |
| 19:00       | 0.480      | 59         | 24         |
| 19:30       | 0.481      | 59         | 24         |
| 20:00       | 0.479      | 59         | 24         |
| 20:30       | 0.480      | 59         | 24         |
| 21:00       | 0.480      | 59         | 24         |
| 21:30       | 0.482      | 59         | 24         |
| 22:00       | 0.485      | 60         | 24         |
| 22:30       | 0.485      | 60         | 24         |
| 23:00       | 0.486      | 60         | 24         |
| 23:30       | 0.487      | 60         | 24         |
| <b>4/20</b> |            |            |            |
| 0:00        | 0.488      | 60         | 24         |
| 0:30        | 0.488      | 60         | 24         |
| 1:00        | 0.490      | 60         | 24         |
| 1:30        | 0.491      | 60         | 24         |
| 2:00        | 0.489      | 60         | 24         |
| 2:30        | 0.489      | 60         | 24         |
| 3:00        | 0.492      | 60         | 24         |
| 3:30        | 0.494      | 61         | 24         |
| 4:00        | 0.492      | 60         | 24         |
| 4:30        | 0.489      | 60         | 24         |
| 5:00        | 0.490      | 60         | 24         |
| 5:30        | 0.492      | 60         | 24         |
| 6:00        | 0.491      | 60         | 24         |
| 6:30        | 0.493      | 60         | 24         |
| 7:00        | 0.491      | 61         | 24         |
| 7:30        | 0.491      | 60         | 24         |
| 8:00        | 0.489      | 60         | 24         |
| 8:30        | 0.490      | 60         | 24         |
| 9:00        | 0.487      | 60         | 24         |
| 9:30        | 0.487      | 60         | 24         |
| 10:00       | 0.487      | 60         | 24         |
| 10:30       | 0.486      | 59         | 24         |
| 11:00       | 0.479      | 59         | 24         |
| 11:30       | 0.481      | 59         | 24         |
| 12:00       | 0.481      | 60         | 24         |
| 12:30       | 0.486      | 61         | 24         |
| 13:00       | 0.483      | 61         | 24         |
| 13:30       | 0.482      | 60         | 24         |
| 14:00       | 0.481      | 60         | 24         |
| 14:30       | 0.478      | 60         | 24         |
| 15:00       | 0.481      | 60         | 24         |
| 15:30       | 0.480      | 60         | 24         |
| 16:00       | 0.479      | 60         | 24         |
| 16:30       | 0.480      | 60         | 23         |
| 17:00       | 0.482      | 60         | 24         |
| 17:30       | 0.485      | 60         | 24         |
| 18:00       | 0.485      | 60         | 23         |
| 18:30       | 0.483      | 60         | 24         |
| 19:00       | 0.487      | 60         | 24         |
| 19:30       | 0.487      | 60         | 24         |
| 20:00       | 0.489      | 60         | 24         |
| 20:30       | 0.490      | 60         | 24         |
| 21:00       | 0.491      | 60         | 24         |
| 21:30       | 0.488      | 60         | 24         |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

|             | 事務本館南側     | 正門         | 西門         |
|-------------|------------|------------|------------|
|             | 線量率        | 線量率        | 線量率        |
|             | (単位:mSV/h) | (単位:μSV/h) | (単位:μSV/h) |
| 22:00       | 0.485      | 60         | 24         |
| 22:30       | 0.489      | 60         | 24         |
| 23:00       | 0.489      | 59         | 24         |
| 23:30       | 0.489      | 60         | 24         |
| <b>4/21</b> |            |            |            |
| 0:00        | 0.486      | 59         | 24         |
| 0:30        | 0.490      | 60         | 24         |
| 1:00        | 0.490      | 60         | 24         |
| 1:30        | 0.493      | 59         | 24         |
| 2:00        | 0.489      | 60         | 24         |
| 2:30        | 0.489      | 59         | 24         |
| 3:00        | 0.492      | 60         | 24         |
| 3:30        | 0.493      | 60         | 24         |
| 4:00        | 0.489      | 60         | 24         |
| 4:30        | 0.489      | 60         | 24         |
| 5:00        | 0.491      | 60         | 24         |
| 5:30        | 0.493      | 59         | 24         |
| 6:00        | 0.490      | 60         | 24         |
| 6:30        | 0.488      | 60         | 24         |
| 7:00        | 0.494      | 60         | 24         |
| 7:30        | 0.494      | 60         | 24         |
| 8:00        | 0.489      | 60         | 23         |
| 8:30        | 0.489      | 60         | 24         |
| 9:00        | 0.486      | 60         | 23         |
| 9:30        | 0.485      | 60         | 23         |
| 10:00       | 0.484      | 60         | 23         |
| 10:30       | 0.481      | 60         | 23         |
| 11:00       | 0.484      | 59         | 23         |
| 11:30       | 0.478      | 59         | 22         |
| 12:00       | 0.478      | 60         | 23         |
| 12:30       | 0.475      | 60         | 23         |
| 13:00       | 0.476      | 60         | 23         |
| 13:30       | 0.478      | 60         | 23         |
| 14:00       | 0.476      | 59         | 23         |
| 14:30       | 0.475      | 60         | 23         |
| 15:00       | 0.474      | 59         | 23         |
| 15:30       | 0.477      | 59         | 22         |
| 16:00       | 0.475      | 59         | 23         |
| 16:30       | 0.178      | 59         | 23         |
| 17:00       | 0.479      | 59         | 23         |
| 17:30       | 0.480      | 59         | 23         |
| 18:00       | 0.479      | 59         | 23         |
| 18:30       | 0.479      | 59         | 23         |
| 19:00       | 0.480      | 58         | 23         |
| 19:30       | 0.484      | 58         | 23         |
| 20:00       | 0.484      | 58         | 23         |
| 20:30       | 0.483      | 58         | 23         |
| 21:00       | 0.483      | 58         | 23         |
| 21:30       | 0.485      | 58         | 23         |
| 22:00       | 0.485      | 58         | 23         |
| 22:30       | 0.485      | 58         | 23         |
| 23:00       | 0.486      | 58         | 23         |
| 23:30       | 0.485      | 58         | 23         |
| <b>4/22</b> |            |            |            |
| 0:00        | 0.488      | 58         | 23         |
| 0:30        | 0.486      | 58         | 23         |
| 1:00        | 0.488      | 58         | 23         |
| 1:30        | 0.485      | 58         | 23         |
| 2:00        | 0.486      | 58         | 23         |
| 2:30        | 0.485      | 58         | 22         |
| 3:00        | 0.485      | 58         | 23         |
| 3:30        | 0.484      | 58         | 23         |

## 東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

|             | 事務本館南側     | 正門         | 西門         |
|-------------|------------|------------|------------|
|             | 線量率        | 線量率        | 線量率        |
|             | (単位:mSV/h) | (単位:μSV/h) | (単位:μSV/h) |
| 4:00        | 0.484      | 58         | 23         |
| 4:30        | 0.485      | 58         | 23         |
| 5:00        | 0.485      | 58         | 23         |
| 5:30        | 0.480      | 58         | 23         |
| 6:00        | 0.481      | 57         | 23         |
| 6:30        | 0.479      | 57         | 23         |
| 7:00        | 0.480      | 57         | 23         |
| 7:30        | 0.479      | 57         | 23         |
| 8:00        | 0.480      | 57         | 22         |
| 8:30        | 0.478      | 57         | 22         |
| 9:00        | 0.479      | 57         | 23         |
| 9:30        | 0.476      | 57         | 23         |
| 10:00       | 0.477      | 57         | 22         |
| 10:30       | 0.475      | 57         | 22         |
| 11:00       | 0.475      | 57         | 22         |
| 11:30       | 0.474      | 57         | 22         |
| 12:00       | 0.475      | 57         | 22         |
| 12:30       | 0.475      | 57         | 22         |
| 13:00       | 0.475      | 57         | 22         |
| 13:30       | 0.473      | 57         | 22         |
| 14:00       | 0.473      | 57         | 22         |
| 14:30       | 0.474      | 57         | 22         |
| 15:00       | 0.474      | 57         | 22         |
| 15:30       | 0.475      | 57         | 22         |
| 16:00       | 0.478      | 57         | 22         |
| 16:30       | 0.471      | 57         | 22         |
| 17:00       | 0.471      | 57         | 22         |
| 17:30       | 0.473      | 57         | 22         |
| 18:00       | 0.473      | 57         | 22         |
| 18:30       | 0.473      | 57         | 22         |
| 19:00       | 0.473      | 57         | 22         |
| 19:30       | 0.474      | 57         | 22         |
| 20:00       | 0.473      | 57         | 22         |
| 20:30       | 0.471      | 57         | 22         |
| 21:00       | 0.475      | 57         | 22         |
| 21:30       | 0.474      | 57         | 22         |
| 22:00       | 0.475      | 57         | 22         |
| 22:30       | 0.475      | 57         | 22         |
| 23:00       | 0.475      | 57         | 22         |
| 23:30       | 0.475      | 57         | 22         |
| <b>4/23</b> |            |            |            |
| 0:00        | 0.476      | 56         | 22         |
| 1:00        | 0.474      | 56         | 22         |
| 2:00        | 0.471      | 56         | 22         |
| 3:00        | 0.472      | 56         | 22         |
| 4:00        | 0.472      | 56         | 22         |
| 5:00        | 0.468      | 56         | 22         |
| 6:00        | 0.470      | 56         | 22         |
| 7:00        | 0.467      | 56         | 22         |
| 8:00        | 0.460      | 55         | 22         |
| 9:00        | 0.461      | 55         | 22         |
| 10:00       | 0.462      | 56         | 22         |
| 11:00       | 0.463      | 56         | 22         |
| 12:00       | 0.463      | 56         | 22         |
| 13:00       | 0.462      | 55         | 22         |
| 14:00       | 0.460      | 55         | 21         |
| 15:00       | 0.455      | 55         | 22         |
| 16:00       | 0.456      | 55         | 21         |
| 17:00       | 0.455      | 54         | 21         |
| 18:00       | 0.452      | 54         | 22         |
| 19:00       | 0.454      | 54         | 22         |
| 20:00       | 0.455      | 54         | 21         |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

|             | 事務本館南側     | 正門         | 西門         |
|-------------|------------|------------|------------|
|             | 線量率        | 線量率        | 線量率        |
|             | (単位:mSV/h) | (単位:μSV/h) | (単位:μSV/h) |
| 21:00       | 0.458      | 54         | 21         |
| 22:00       | 0.451      | 54         | 21         |
| 23:00       | 0.453      | 53         | 21         |
| <b>4/24</b> |            |            |            |
| 0:00        | 0.448      | 53         | 21         |
| 1:00        | 0.446      | 52         | 21         |
| 2:00        | 0.448      | 53         | 21         |
| 3:00        | 0.447      | 53         | 21         |
| 4:00        | 0.452      | 53         | 21         |
| 5:00        | 0.451      | 53         | 21         |
| 6:00        | 0.455      | 53         | 21         |
| 7:00        | 0.456      | 53         | 22         |
| 8:00        | 0.455      | 54         | 21         |
| 9:00        | 0.450      | 54         | 22         |
| 10:00       | 0.453      | 54         | 21         |
| 11:00       | 0.445      | 54         | 21         |
| 12:00       | 0.449      | 54         | 21         |
| 13:00       | 0.446      | 54         | 21         |
| 14:00       | 0.446      | 54         | 21         |
| 15:00       | 0.446      | 54         | 21         |
| 16:00       | 0.443      | 53         | 21         |
| 17:00       | 0.447      | 53         | 21         |
| 18:00       | 0.446      | 52         | 21         |
| 19:00       | 0.447      | 52         | 21         |
| 20:00       | 0.448      | 52         | 21         |
| 21:00       | 0.451      | 52         | 21         |
| 22:00       | 0.453      | 52         | 21         |
| 23:00       | 0.453      | 52         | 21         |
| <b>4/25</b> |            |            |            |
| 0:00        | 0.458      | 52         | 21         |
| 1:00        | 0.459      | 52         | 21         |
| 2:00        | 0.459      | 52         | 21         |
| 3:00        | 0.457      | 52         | 21         |
| 4:00        | 0.458      | 52         | 21         |
| 5:00        | 0.460      | 52         | 21         |
| 6:00        | 0.458      | 53         | 21         |
| 7:00        | 0.459      | 53         | 21         |
| 8:00        | 0.456      | 53         | 21         |
| 9:00        | 0.453      | 53         | 21         |
| 10:00       | 0.450      | 53         | 21         |
| 11:00       | 0.450      | 54         | 21         |
| 12:00       | 0.445      | 53         | 20         |
| 13:00       | 0.436      | 52         | 20         |
| 14:00       | 0.438      | 52         | 20         |
| 15:00       | 0.442      | 52         | 20         |
| 16:00       | 0.443      | 52         | 21         |
| 17:00       | 0.443      | 52         | 20         |
| 18:00       | 0.447      | 52         | 21         |
| 19:00       | 0.447      | 52         | 20         |
| 20:00       | 0.447      | 52         | 21         |
| 21:00       | 0.448      | 52         | 21         |
| 22:00       | 0.452      | 52         | 21         |
| 23:00       |            | 52         | 21         |
| <b>4/26</b> |            |            |            |
| 0:00        | 0.455      | 52         | 21         |
| 1:00        | 0.454      | 52         | 21         |
| 2:00        | 0.455      | 52         | 21         |
| 3:00        | 0.456      | 52         | 21         |
| 4:00        | 0.454      | 52         | 21         |
| 5:00        | 0.456      | 52         | 21         |
| 6:00        | 0.456      | 52         | 21         |
| 7:00        | 0.453      | 52         | 21         |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

|             | 事務本館南側     | 正門         | 西門         |
|-------------|------------|------------|------------|
|             | 線量率        | 線量率        | 線量率        |
|             | (単位:mSV/h) | (単位:μSV/h) | (単位:μSV/h) |
| 8:00        | 0.453      | 52         | 21         |
| 9:00        | 0.450      | 52         | 21         |
| 10:00       | 0.443      | 52         | 21         |
| 11:00       | 0.444      | 53         | 20         |
| 12:00       | 0.445      | 53         | 20         |
| 13:00       | 0.444      | 53         | 20         |
| 14:00       | 0.441      | 53         | 20         |
| 15:00       | 0.443      | 53         | 20         |
| 16:00       | 0.441      | 52         | 20         |
| 17:00       | 0.443      | 52         | 20         |
| 18:00       | 0.445      | 52         | 20         |
| 19:00       | 0.446      | 52         | 20         |
| 20:00       | 0.449      | 51         | 20         |
| 21:00       | 0.448      | 52         | 20         |
| 22:00       | 0.449      | 51         | 20         |
| 23:00       | 0.450      | 51         | 20         |
| <b>4/27</b> |            |            |            |
| 0:00        | 0.453      | 51         | 20         |
| 1:00        | 0.451      | 51         | 20         |
| 2:00        | 0.452      | 51         | 20         |
| 3:00        | 0.451      | 51         | 20         |
| 4:00        | 0.446      | 51         | 20         |
| 5:00        | 0.449      | 51         | 20         |
| 6:00        | 0.448      | 51         | 20         |
| 7:00        | 0.448      | 51         | 20         |
| 8:00        | 0.446      | 51         | 20         |
| 9:00        | 0.444      | 51         | 20         |
| 10:00       | 0.442      | 51         | 20         |
| 11:00       | 0.440      | 51         | 20         |
| 12:00       | 0.435      | 51         | 20         |
| 13:00       | 0.436      | 52         | 20         |
| 14:00       | 0.435      | 51         | 20         |
| 15:00       | 0.434      | 51         | 19         |
| 16:00       | 0.432      | 51         | 19         |
| 17:00       | 0.435      | 51         | 19         |
| 18:00       | 0.443      | 50         | 19         |
| 19:00       | 0.434      | 50         | 19         |
| 20:00       | 0.436      | 50         | 19         |
| 21:00       | 0.439      | 50         | 19         |
| 22:00       | 0.437      | 50         | 19         |
| 23:00       | 0.439      | 50         | 20         |
| <b>4/28</b> |            |            |            |
| 0:00        | 0.439      | 50         | 20         |
| 1:00        | 0.439      | 49         | 19         |
| 2:00        | 0.436      | 49         | 19         |
| 3:00        | 0.432      | 49         | 19         |
| 4:00        | 0.431      | 48         | 19         |
| 5:00        | 0.423      | 48         | 19         |
| 6:00        | 0.423      | 48         | 19         |
| 7:00        | 0.429      | 48         | 19         |
| 8:00        | 0.431      | 48         | 19         |
| 9:00        | 0.430      | 48         | 19         |
| 10:00       | 0.431      | 48         | 19         |
| 11:00       | 0.432      | 49         | 19         |
| 12:00       | 0.430      | 49         | 19         |
| 13:00       | 0.428      | 49         | 19         |
| 14:00       | 0.424      | 49         | 19         |
| 15:00       | 0.421      | 49         | 19         |
| 16:00       | 0.421      | 49         | 19         |
| 17:00       | 0.423      | 49         | 19         |
| 18:00       | 0.421      | 49         | 19         |
| 19:00       | 0.423      | 48         | 19         |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

|             | 事務本館南側     | 正門         | 西門         |
|-------------|------------|------------|------------|
|             | 線量率        | 線量率        | 線量率        |
|             | (単位:mSV/h) | (単位:μSV/h) | (単位:μSV/h) |
| 20:00       | 0.429      | 48         | 19         |
| 21:00       | 0.431      | 48         | 19         |
| 22:00       | 0.435      | 48         | 19         |
| 23:00       | 0.431      | 48         | 19         |
| <b>4/29</b> |            |            |            |
| 0:00        | 0.436      | 48         | 19         |
| 1:00        | 0.440      | 49         | 20         |
| 2:00        | 0.443      | 49         | 20         |
| 3:00        | 0.442      | 48         | 19         |
| 4:00        | 0.441      | 49         | 20         |
| 5:00        | 0.440      | 49         | 20         |
| 6:00        | 0.441      | 49         | 19         |
| 7:00        | 0.442      | 49         | 19         |
| 8:00        | 0.439      | 49         | 19         |
| 9:00        | 0.438      | 49         | 19         |
| 10:00       | 0.430      | 49         | 19         |
| 11:00       | 0.428      | 49         | 19         |
| 12:00       | 0.427      | 49         | 19         |
| 13:00       | 0.426      | 49         | 19         |
| 14:00       | 0.424      | 49         | 19         |
| 15:00       | 0.425      | 49         | 19         |
| 16:00       | 0.424      | 49         | 19         |
| 17:00       | 0.425      | 49         | 19         |
| 18:00       | 0.427      | 49         | 19         |
| 19:00       | 0.428      | 49         | 19         |
| 20:00       | 0.432      | 49         | 19         |
| 21:00       | 0.434      | 48         | 19         |
| 22:00       | 0.440      | 49         | 19         |
| 23:00       | 0.440      | 49         | 19         |
| <b>4/30</b> |            |            |            |
| 0:00        | 0.443      | 49         | 19         |
| 1:00        | 0.443      | 49         | 20         |
| 2:00        | 0.442      | 49         | 19         |
| 3:00        | 0.443      | 49         | 20         |
| 4:00        | 0.442      | 49         | 19         |
| 5:00        | 0.443      | 49         | 20         |
| 6:00        | 0.443      | 49         | 20         |
| 7:00        | 0.444      | 49         | 19         |
| 8:00        | 0.439      | 49         | 19         |
| 9:00        | 0.443      | 50         | 19         |
| 10:00       | 0.430      | 50         | 19         |
| 11:00       | 0.429      | 欠測         | 19         |
| 12:00       | 0.430      | 49         | 19         |
| 13:00       | 0.430      | 49         | 19         |
| 14:00       | 0.430      | 49         | 19         |
| 15:00       | 0.430      | 49         | 19         |
| 16:00       | 0.429      | 49         | 19         |
| 17:00       | 0.428      | 49         | 19         |
| 18:00       | 0.426      | 49         | 18         |
| 19:00       | 0.430      | 49         | 18         |
| 20:00       | 0.428      | 49         | 19         |
| 21:00       | 0.428      | 48         | 19         |
| 22:00       | 0.430      | 49         | 19         |
| 23:00       | 0.432      | 48         | 19         |
| <b>5/1</b>  |            |            |            |
| 0:00        | 0.428      | 48         | 19         |
| 1:00        | 0.428      | 48         | 19         |
| 2:00        | 0.432      | 48         | 19         |
| 3:00        | 0.432      | 48         | 19         |
| 4:00        | 0.432      | 48         | 19         |
| 5:00        | 0.432      | 48         | 19         |
| 6:00        | 0.428      | 48         | 19         |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

|            | 事務本館南側     | 正門         | 西門         |
|------------|------------|------------|------------|
|            | 線量率        | 線量率        | 線量率        |
|            | (単位:mSV/h) | (単位:μSV/h) | (単位:μSV/h) |
| 7:00       | 0.427      | 48         | 19         |
| 8:00       | 0.429      | 48         | 19         |
| 9:00       | 0.430      | 49         | 19         |
| 10:00      | 0.426      | 48         | 19         |
| 11:00      | 0.425      | 48         | 18         |
| 12:00      | 0.426      | 48         | 18         |
| 13:00      | 0.427      | 48         | 18         |
| 14:00      | 0.423      | 48         | 18         |
| 15:00      | 0.424      | 48         | 18         |
| 16:00      | 0.422      | 48         | 18         |
| 17:00      | 0.422      | 48         | 18         |
| 18:00      | 0.419      | 48         | 18         |
| 19:00      | 0.419      | 48         | 18         |
| 20:00      | 0.420      | 47         | 18         |
| 21:00      | 0.421      | 47         | 18         |
| 22:00      | 0.420      | 47         | 18         |
| 23:00      | 0.420      | 47         | 18         |
| <b>5/2</b> |            |            |            |
| 0:00       | 0.423      | 47         | 18         |
| 1:00       | 0.420      | 47         | 18         |
| 2:00       | 0.423      | 47         | 18         |
| 3:00       | 0.424      | 47         | 18         |
| 4:00       | 0.423      | 47         | 18         |
| 5:00       | 0.424      | 47         | 18         |
| 6:00       | 0.425      | 47         | 18         |
| 7:00       | 0.424      | 47         | 18         |
| 8:00       | 0.425      | 47         | 18         |
| 9:00       | 0.425      | 47         | 18         |
| 10:00      | 0.423      | 47         | 18         |
| 11:00      | 0.422      | 47         | 18         |
| 12:00      | 0.419      | 47         | 18         |
| 13:00      | 0.416      | 47         | 18         |
| 14:00      | 0.415      | 47         | 18         |
| 15:00      | 0.413      | 47         | 18         |

## 東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

|            | 事務本館南側     | 正門         | 西門         |
|------------|------------|------------|------------|
|            | 線量率        | 線量率        | 線量率        |
|            | (単位:mSV/h) | (単位:μSV/h) | (単位:μSV/h) |
| 16:00      | 0.413      | 47         | 18         |
| 17:00      | 0.415      | 47         | 18         |
| 18:00      | 0.416      | 46         | 18         |
| 19:00      | 0.416      | 46         | 18         |
| 20:00      | 0.418      | 46         | 18         |
| 21:00      | 0.420      | 46         | 18         |
| 22:00      | 0.423      | 47         | 18         |
| 23:00      | 0.422      | 46         | 18         |
| <b>5/3</b> |            |            |            |
| 0:00       | 0.425      | 46         | 18         |
| 1:00       | 0.428      | 47         | 18         |
| 2:00       | 0.425      | 46         | 18         |
| 3:00       | 0.428      | 47         | 18         |
| 4:00       | 0.427      | 47         | 18         |
| 5:00       | 0.425      | 47         | 18         |
| 6:00       | 0.427      | 47         | 18         |
| 7:00       | 0.427      | 47         | 18         |
| 8:00       | 0.423      | 47         | 18         |
| 9:00       | 0.422      | 47         | 18         |
| 10:00      | 0.419      | 47         | 18         |
| 11:00      | 0.416      | 47         | 18         |
| 12:00      | 0.415      | 47         | 18         |
| 13:00      | 0.412      | 47         | 18         |
| 14:00      | 0.413      | 47         | 18         |
| 15:00      | 0.413      | 47         | 18         |
| 16:00      | 0.415      | 47         | 18         |
| 17:00      | 0.417      | 46         | 18         |
| 18:00      | 0.411      | 46         | 18         |
| 19:00      | 0.414      | 45         | 18         |
| 20:00      | 0.411      | 45         | 17         |
| 21:00      | 0.414      | 45         | 18         |
| 22:00      | 0.417      | 45         | 18         |
| 23:00      | 0.414      | 46         | 18         |
| <b>5/4</b> |            |            |            |
| 0:00       | 0.415      | 45         | 18         |
| 1:00       | 0.411      | 45         | 18         |
| 2:00       | 0.412      | 45         | 18         |
| 3:00       | 0.414      | 45         | 18         |
| 4:00       | 0.412      | 46         | 18         |
| 5:00       | 0.412      | 46         | 18         |
| 6:00       | 0.414      | 45         | 18         |
| 7:00       | 0.416      | 46         | 18         |
| 8:00       | 0.413      | 46         | -          |
| 9:00       | 0.415      | 46         | -          |
| 10:00      | 0.413      | 46         | -          |
| 11:00      | 0.409      | 46         | -          |
| 12:00      | 0.409      | 46         | -          |
| 13:00      | 0.406      | 46         | -          |
| 14:00      | 0.407      | 46         | -          |
| 15:00      | 0.407      | 46         | -          |
| 16:00      | 0.403      | 46         | 17         |
| 17:00      | 0.404      | 46         | 17         |
| 18:00      | 0.404      | 46         | 17         |
| 19:00      | 0.407      | 46         | 17         |
| 20:00      | 0.412      | 46         | 18         |
| 21:00      | 0.414      | 45         | 18         |
| 22:00      | 0.416      | 45         | 18         |



## 東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

|            | 事務本館南側     | 正門         | 西門         |
|------------|------------|------------|------------|
|            | 線量率        | 線量率        | 線量率        |
|            | (単位:mSV/h) | (単位:μSV/h) | (単位:μSV/h) |
| 23:00      | 0.419      | 45         | 18         |
| <b>5/5</b> |            |            |            |
| 0:00       | 0.419      | 45         | 18         |
| 1:00       | 0.418      | 45         | 18         |
| 2:00       | 0.421      | 45         | 18         |
| 3:00       | 0.419      | 46         | 18         |
| 4:00       | 0.423      | 46         | 18         |
| 5:00       | 0.423      | 46         | 18         |
| 6:00       | 0.423      | 46         | 18         |
| 7:00       | 0.420      | 46         | 18         |
| 8:00       | 0.422      | 46         | 18         |
| 9:00       | 0.417      | 46         | 18         |
| 10:00      | 0.414      | 46         | 18         |
| 11:00      | 0.410      | 46         | 18         |
| 12:00      | 0.408      | 46         | 18         |
| 13:00      | 0.408      | 46         | 17         |
| 14:00      | 0.405      | 46         | 17         |
| 15:00      | 0.406      | 46         | 17         |
| 16:00      | 0.409      | 46         | 17         |
| 17:00      | 0.407      | 46         | 18         |
| 18:00      | 0.407      | 46         | 17         |
| 19:00      | 0.414      | 46         | 18         |
| 20:00      | 0.414      | 46         | 18         |
| 21:00      | 0.416      | 46         | 18         |
| 22:00      | 0.417      | 45         | 18         |
| 23:00      | 0.420      | 46         | 18         |
| <b>5/6</b> |            |            |            |
| 0:00       | 0.419      | 45         | 18         |
| 1:00       | 0.420      | 46         | 18         |
| 2:00       | 0.422      | 46         | 18         |
| 3:00       | 0.420      | 46         | 18         |
| 4:00       | 0.422      | 46         | 18         |
| 5:00       | 0.422      | 45         | 18         |
| 6:00       | 0.423      | 46         | 18         |
| 7:00       | 0.422      | 46         | 18         |
| 8:00       | 0.419      | 46         | 18         |
| 9:00       | 0.415      | 46         | 18         |
| 10:00      | 0.417      | 46         | 18         |
| 11:00      | 0.410      | 46         | 17         |
| 12:00      | 0.410      | 46         | 17         |
| 13:00      | 0.409      | 46         | 17         |
| 14:00      | 0.408      | 46         | 17         |
| 15:00      | 0.403      | 46         | 17         |
| 16:00      | 0.407      | 46         | 17         |
| 17:00      | 0.408      | 45         | 17         |
| 18:00      | 0.410      | 46         | 17         |
| 19:00      | 0.413      | 45         | 17         |
| 20:00      | 0.411      | 45         | 17         |
| 21:00      | 0.417      | 45         | 17         |
| 22:00      | 0.416      | 45         | 18         |
| 23:00      | 0.416      | 45         | 17         |
| <b>5/7</b> |            |            |            |
| 0:00       | 0.416      | 45         | 17         |
| 1:00       | 0.414      | 45         | 17         |
| 2:00       | 0.416      | 45         | 17         |
| 3:00       | 0.416      | 45         | 17         |
| 4:00       | 0.416      | 45         | 17         |
| 5:00       | 0.416      | 45         | 17         |
| 6:00       | 0.417      | 45         | 17         |
| 7:00       | 0.417      | 45         | 17         |
| 8:00       | 0.418      | 46         | 17         |
| 9:00       | 0.418      | 46         | 17         |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

|            | 事務本館南側     | 正門         | 西門         |
|------------|------------|------------|------------|
|            | 線量率        | 線量率        | 線量率        |
|            | (単位:mSV/h) | (単位:μSV/h) | (単位:μSV/h) |
| 10:00      | 0.416      | 46         | 17         |
| 11:00      | 0.412      | 46         | 17         |
| 12:00      | 0.408      | 46         | 17         |
| 13:00      | 0.405      | 46         | 17         |
| 14:00      | 0.404      | 45         | 17         |
| 15:00      | 0.406      | 45         | 17         |
| 16:00      | 0.405      | 45         | 17         |
| 17:00      | 0.405      | 45         | 17         |
| 18:00      | 0.407      | 45         | 17         |
| 19:00      | 0.406      | 45         | 17         |
| 20:00      | 0.407      | 44         | 17         |
| 21:00      | 0.408      | 45         | 17         |
| 22:00      | 0.409      | 45         | 17         |
| 23:00      | 0.409      | 45         | 17         |
| <b>5/8</b> |            |            |            |
| 0:00       | 0.409      | 45         | 17         |
| 1:00       | 0.407      | 45         | 17         |
| 2:00       | 0.409      | 45         | 17         |
| 3:00       | 0.407      | 45         | 17         |
| 4:00       | 0.411      | 44         | 17         |
| 5:00       | 0.410      | 44         | 17         |
| 6:00       | 0.412      | 44         | 17         |
| 7:00       | 0.412      | 44         | 17         |
| 8:00       | 0.413      | 45         | 17         |
| 9:00       | 0.410      | 44         | 17         |
| 10:00      | 0.405      | 45         | 17         |
| 11:00      | 0.400      | 45         | 17         |
| 12:00      | 0.398      | 45         | 17         |
| 13:00      | 0.396      | 44         | 16         |
| 14:00      | 0.399      | 44         | 16         |
| 15:00      | 0.399      | 44         | 16         |
| 16:00      | 0.396      | 44         | 16         |
| 17:00      | 0.394      | 44         | 16         |
| 18:00      | 0.395      | 44         | 16         |
| 19:00      | 0.395      | 44         | 16         |
| 20:00      | 0.395      | 43         | 16         |
| 21:00      | 0.403      | 44         | 16         |
| 22:00      | 0.404      | 44         | 17         |
| 23:00      | 0.407      | 43         | 17         |
| <b>5/9</b> |            |            |            |
| 0:00       | 0.410      | 43         | 17         |
| 1:00       | 0.411      | 44         | 17         |
| 2:00       | 0.411      | 43         | 17         |
| 3:00       | 0.410      | 44         | 17         |
| 4:00       | 0.410      | 44         | 17         |
| 5:00       | 0.415      | 43         | 17         |
| 6:00       | 0.414      | 44         | 17         |
| 7:00       | 0.413      | 44         | 17         |
| 8:00       | 0.414      | 44         | 17         |
| 9:00       | 0.408      | 44         | 17         |
| 10:00      | 0.402      | 44         | 17         |
| 11:00      | 0.402      | 44         | 17         |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

|             | 事務本館南側                            | 正門         | 西門         |
|-------------|-----------------------------------|------------|------------|
|             | 線量率                               | 線量率        | 線量率        |
|             | (単位:mSV/h)                        | (単位:μSV/h) | (単位:μSV/h) |
| 12:00       | 0.398                             | 44         | 16         |
| 13:00       | 0.396                             | 44         | 16         |
| 14:00       | 0.398                             | 44         | 16         |
| 15:00       | 0.398                             | 44         | 16         |
| 16:00       | 0.399                             | 44         | 16         |
| 17:00       | 0.399                             | 44         | 16         |
| 18:00       | 0.400                             | 44         | 16         |
| 19:00       | 0.398                             | 44         | 16         |
| 20:00       | 0.401                             | 43         | 16         |
| 21:00       | 0.403                             | 43         | 16         |
| 22:00       | 0.405                             | 43         | 16         |
| 23:00       | 0.405                             | 43         | 16         |
| <b>5/10</b> |                                   |            |            |
| 0:00        | 0.405                             | 44         | 17         |
| 1:00        | 0.404                             | 43         | 16         |
| 2:00        | 0.407                             | 44         | 16         |
| 3:00        | 0.404                             | 44         | 16         |
| 4:00        | 0.403                             | 44         | 17         |
| 5:00        | 0.401                             | 44         | 16         |
| 6:00        | 0.398                             | 43         | 16         |
| 7:00        | 0.397                             | 43         | 16         |
| 8:00        | 0.403                             | 43         | 16         |
| 9:00        | 0.402                             | 42         | 16         |
| 10:00       | 0.398                             | 43         | 16         |
| 11:00       | 0.398                             | 43         | 16         |
| 12:00       | 0.392                             | 43         | 16         |
| 13:00       | 0.395                             | 43         | 16         |
| 14:00       | *13:15～電源切り替えにより可搬型MP欠(復旧:17時15分) |            |            |
| 15:00       |                                   |            |            |
| 16:00       |                                   |            |            |
| 17:00       |                                   |            |            |
| 18:00       | 0.396                             | 43         | 16         |
| <b>5/11</b> |                                   |            |            |
| 0:00        | 0.403                             | 42         | 17         |
| 6:00        | 0.402                             | 43         | 17         |
| 12:00       | 0.400                             | 43         | 16         |
| 18:00       | 0.393                             | 42         | 16         |
| <b>5/12</b> |                                   |            |            |
| 0:00        | 0.397                             | 42         | 16         |
| 6:00        | 0.399                             | 42         | 16         |
| 12:00       | 0.397                             | 電源トラブル     | 16         |
| 18:00       | 0.382                             | 電源トラブル     | 16         |
| <b>5/13</b> |                                   |            |            |
| 0:00        | 0.384                             | 電源トラブル     | 16         |
| 6:00        | 0.386                             | 電源トラブル     | 16         |
| 12:00       | 0.383                             | 電源トラブル     | 16         |
| 18:00       | 0.389                             | 電源トラブル     | 15         |
| <b>5/14</b> |                                   |            |            |
| 0:00        | 0.392                             | 電源トラブル     | 16         |
| 6:00        | 0.397                             | 電源トラブル     | 16         |
| 12:00       | 0.388                             | 電源トラブル     | 16         |
| 18:00       | 0.381                             | 電源トラブル     | 15         |
| <b>5/15</b> |                                   |            |            |
| 0:00        | 0.395                             | 電源トラブル     | 16         |
| 6:00        | 0.399                             | 電源トラブル     | 16         |
| 12:00       | 0.384                             | 電源トラブル     | 16         |
| 18:00       | 0.384                             | 電源トラブル     | 15         |
| <b>5/16</b> |                                   |            |            |
| 0:00        | 0.396                             | 電源トラブル     | 16         |
| 6:00        | 0.399                             | 電源トラブル     | 16         |
| 12:00       | 0.388                             | 電源トラブル     | 16         |
| 18:00       | 0.390                             | 電源トラブル     | 15         |

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

|             | 事務本館南側     | 正門         | 西門         |
|-------------|------------|------------|------------|
|             | 線量率        | 線量率        | 線量率        |
|             | (単位:mSV/h) | (単位:μSV/h) | (単位:μSV/h) |
| <b>5/17</b> |            |            |            |
| 0:00        | 0.393      | 電源トラブル     | 16         |
| 6:00        | 0.396      | 電源トラブル     | 16         |
| 12:00       | 0.390      | 電源トラブル     | 16         |
| 18:00       | 0.385      | 電源トラブル     | 15         |
| <b>5/18</b> |            |            |            |
| 0:00        | 0.393      | 電源トラブル     | 16         |
| 6:00        | 0.400      | 電源トラブル     | 16         |
| 12:00       | 0.384      | 電源トラブル     | 15         |
| 18:00       | 0.383      | 43         | 15         |
| <b>5/19</b> |            |            |            |
| 0:00        | 0.396      | 42         | 16         |
| 6:00        | 0.397      | 43         | 16         |
| 12:00       | 0.384      | 43         | 15         |

## 別添3

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位:  $\mu$ SV/h)

|             | 福島市   | 郡山市  | 白河市  | 会津若松市 | 南会津町 | 南相馬市 | いわき市 | 田村市  |
|-------------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|
| <b>3/14</b> |       |      |      |       |      |      |      |      |
| 4:00        | 0.05  | 0.06 | 0.08 | 0.06  | 0.06 |      |      |      |
| 5:00        | 0.05  | 0.05 |      | 0.07  | 0.05 | 3.43 |      |      |
| 6:00        | 0.05  | 0.06 | 0.07 | 0.06  | 0.05 |      |      |      |
| 7:00        | 0.04  | 0.05 | 0.06 | 0.06  | 0.05 |      |      |      |
| 8:00        | 0.05  | 0.05 |      | 0.08  | 0.05 |      | 0.07 |      |
| 9:00        | 0.05  | 0.05 | 0.06 | 0.07  | 0.04 |      | 0.09 |      |
| 10:00       | 0.05  | 0.06 | 0.06 | 0.08  | 0.05 | 3.20 | 0.09 |      |
| 11:00       | 0.05  | 0.05 | 0.06 | 0.06  | 0.05 |      | 0.08 |      |
| 12:00       | 0.05  | 0.05 | 0.06 | 0.06  | 0.05 | 3.39 | 0.08 |      |
| 13:00       | 0.05  | 0.05 | 0.07 | 0.06  | 0.05 | 3.30 | 0.09 |      |
| 14:00       | 0.05  | 0.05 | 0.06 | 0.06  | 0.05 | 3.13 | 0.09 |      |
| 15:00       | 0.05  | 0.06 | 0.06 | 0.06  | 0.05 | 3.03 |      |      |
| 16:00       | 0.04  | 0.05 | 0.06 | 0.06  | 0.05 | 2.97 | 0.09 |      |
| 17:00       | 0.04  | 0.05 | 0.06 | 0.06  | 0.05 | 2.90 | 0.09 |      |
| 18:00       | 0.05  | 0.06 | 0.06 | 0.06  | 0.05 | 2.85 | 0.08 |      |
| 19:00       | 0.06  | 0.06 | 0.06 | 0.05  | 0.05 | 2.86 | 0.09 |      |
| 20:00       | 0.07  | 0.05 | 0.06 | 0.06  | 0.05 | 2.85 |      |      |
| 21:00       | 0.06  | 0.06 | 0.06 | 0.06  | 0.05 | 2.83 | 0.10 |      |
| 22:00       | 0.10  | 0.05 | 0.06 | 0.06  | 0.05 | 2.80 | 0.07 |      |
| 23:00       | 0.08  | 0.06 | 0.06 | 0.08  | 0.05 | 2.77 | 0.08 |      |
| <b>3/16</b> |       |      |      |       |      |      |      |      |
| 15:10       | 19.10 | 2.91 | 3.90 | 0.57  | 0.10 | 3.70 | 1.95 |      |
| 16:00       | 18.80 | 3.11 | 3.80 | 0.58  | 0.10 | 3.67 | 1.96 |      |
| 17:00       | 15.50 | 3.18 | 3.70 | 0.44  | 0.11 | 3.66 | 1.87 |      |
| 18:00       | 14.60 | 2.94 | 3.30 | 0.43  | 0.11 | 3.63 | 1.74 |      |
| 19:00       | 14.70 | 2.96 | 3.40 | 0.44  | 0.11 | 3.61 | 1.64 |      |
| 20:00       | 16.40 | 2.91 | 3.40 | 0.44  | 0.11 | 3.57 | 1.67 |      |
| 21:00       | 15.00 | 2.79 | 3.20 | 0.44  | 0.11 | 3.54 | 1.54 |      |
| 22:00       | 14.60 | 2.84 | 3.20 | 0.44  | 0.11 | 3.53 | 1.53 |      |
| 23:00       | 14.80 | 2.75 | 3.40 | 0.55  | 0.10 | 3.51 | 1.50 |      |
| <b>3/17</b> |       |      |      |       |      |      |      |      |
| 16:30       | 11.90 | 2.93 | 3.00 | 0.50  | 0.10 | 3.06 | 1.18 |      |
| 17:00       | 12.30 | 2.88 | 3.00 | 0.50  | 0.09 | 3.03 | 1.20 |      |
| 17:30       | 12.80 | 2.93 | 3.00 | 0.51  | 0.10 | 3.00 | 1.18 |      |
| 18:00       | 12.50 | 2.90 | 3.00 | 0.52  | 0.09 | 2.98 | 1.21 |      |
| 18:30       | 12.70 | 2.93 | 3.00 | 0.52  | 0.10 | 2.98 | 1.18 |      |
| 19:00       | 12.50 | 2.90 | 2.90 | 0.50  | 0.09 | 2.97 | 1.13 |      |
| 19:30       | 12.20 | 3.03 | 2.90 | 0.50  | 0.09 | 2.96 | 1.14 |      |
| 20:00       | 12.20 | 2.93 | 2.90 | 0.51  | 0.10 | 2.94 | 1.13 |      |
| 20:30       | 12.60 | 2.91 | 2.80 | 0.52  | 0.09 | 2.93 | 1.14 |      |
| 21:00       | 12.70 | 2.89 | 2.90 | 0.51  | 0.09 | 2.93 | 1.19 |      |
| 21:30       | 12.50 | 2.90 | 2.90 | 0.53  | 0.09 | 2.92 | 1.12 |      |
| 22:00       | 12.90 | 2.89 | 2.90 | 0.51  | 0.09 | 2.91 | 1.15 |      |
| 22:30       | 12.50 | 2.87 | 2.90 | 0.48  | 0.09 | 2.91 | 1.19 |      |
| 23:00       | 12.50 | 2.86 | 2.90 | 0.50  | 0.09 | 2.89 | 1.18 | 1.18 |
| 23:30       | 12.30 | 2.88 | 2.90 | 0.52  | 0.09 | 2.88 | 1.18 |      |
| <b>3/18</b> |       |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00        | 12.70 | 2.83 | 2.90 | 0.52  | 0.09 | 2.87 | 1.17 | 1.26 |
| 0:30        | 12.60 | 2.82 | 2.80 | 0.49  | 0.09 | 2.86 | 1.10 |      |
| 1:00        | 12.10 | 2.83 | 3.00 | 0.47  | 0.10 | 2.86 | 1.19 | 1.25 |
| 1:30        | 12.20 | 2.80 | 2.90 | 0.44  | 0.09 | 2.83 | 1.07 |      |
| 2:00        | 12.30 | 2.78 | 2.80 | 0.46  | 0.09 | 2.83 | 1.17 | 1.25 |
| 2:30        | 12.30 | 2.82 | 2.80 | 0.46  | 0.09 | 2.82 | 1.15 |      |
| 3:00        | 12.20 | 2.77 | 2.80 | 0.46  | 0.09 | 2.81 | 1.13 | 1.25 |
| 3:30        | 12.30 | 2.80 | 2.80 | 0.45  | 0.10 | 2.80 | 1.13 |      |
| 4:00        | 12.40 | 2.78 | 2.80 | 0.44  | 0.10 | 2.78 | 1.12 | 1.23 |
| 4:30        | 12.20 | 2.77 | 2.80 | 0.43  | 0.09 | 2.77 | 1.13 |      |
| 5:00        | 12.30 | 2.75 | 2.80 | 0.44  | 0.09 | 2.77 | 1.14 | 1.23 |
| 5:30        | 12.30 | 2.74 | 2.80 | 0.44  | 0.10 | 2.76 | 1.15 |      |
| 6:00        | 12.10 | 2.74 | 2.80 | 0.44  | 0.09 | 2.75 | 1.12 | 1.23 |
| 9:00        | 11.70 | 2.68 | 2.80 | 0.42  | 0.09 | 2.27 | 1.07 | 1.13 |
| 12:00       | 11.10 | 2.54 | 2.70 | 0.42  | 0.09 | 2.80 | 1.06 | 1.06 |
| 15:00       | 11.20 | 2.40 | 2.60 | 0.42  | 0.09 | 3.38 | 0.98 | 1.13 |
| 18:00       | 11.10 | 2.48 | 2.60 | 0.45  | 0.10 | 7.29 | 1.06 | 1.10 |
| 21:00       | 10.80 | 2.45 | 2.40 | 0.44  | 0.09 | 3.95 | 1.09 | 1.02 |
| <b>3/19</b> |       |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00        | 11.10 | 2.40 | 2.50 | 0.42  | 0.10 | 3.16 | 1.05 | 1.02 |
| 0:30        | 11.30 | 2.30 | 2.50 | 0.45  | 0.10 | 3.10 | 1.02 |      |
| 1:00        | 10.20 | 2.30 | 2.50 | 0.44  | 0.09 | 3.07 | 1.04 |      |
| 1:30        | 11.00 | 2.33 | 2.50 | 0.45  | 0.10 | 3.02 | 1.03 |      |





福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位:  $\mu$ SV/h)

|             | 福島市  | 郡山市  | 白河市  | 会津若松市 | 南会津町 | 南相馬市 | いわき市 | 田村市  |
|-------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 0:00        | 4.85 | 3.95 | 1.20 | 0.39  | 0.09 | 1.40 | 1.52 | 0.54 |
| 1:00        | 4.92 | 3.99 | 1.20 | 0.38  | 0.09 | 1.38 | 1.40 |      |
| 2:00        | 4.86 | 3.97 | 1.20 | 0.33  | 0.09 | 1.36 | 1.37 |      |
| 3:00        | 4.85 | 3.88 | 1.20 | 0.33  | 0.09 | 1.35 | 1.29 |      |
| 4:00        | 4.81 | 3.88 | 1.20 | 0.31  | 0.09 | 1.33 | 1.33 |      |
| 5:00        | 4.81 | 3.96 | 1.20 | 0.32  | 0.09 | 1.32 | 1.35 |      |
| 6:00        | 4.82 | 3.90 | 1.20 | 0.34  | 0.08 | 1.32 | 1.37 | 0.52 |
| 7:00        | 4.85 | 3.76 | 1.10 | 0.32  | 0.09 | 1.32 | 1.39 | 0.51 |
| 8:00        | 4.80 | 3.89 | 1.10 | 0.36  | 0.10 | 1.32 | 1.39 | 0.50 |
| 9:00        | 4.41 | 3.62 | 1.10 | 0.38  | 0.08 | 1.33 | 1.22 | 0.51 |
| 10:00       | 4.33 | 3.60 | 1.10 | 0.36  | 0.08 | 1.35 | 1.19 | 0.52 |
| 11:00       | 4.23 | 3.51 | 1.10 | 0.34  | 0.08 | 1.36 | 1.42 | 0.51 |
| 12:00       | 4.21 | 3.67 | 1.10 | 0.32  | 0.09 | 1.35 | 1.25 | 0.51 |
| 13:00       | 4.24 | 3.64 | 1.10 | 0.32  | 0.08 | 1.33 | 1.32 | 0.51 |
| 14:00       | 4.10 | 3.62 | 1.10 | 0.32  | 0.08 | 1.68 | 1.31 | 0.52 |
| 15:00       | 4.03 | 3.59 | 1.10 | 0.33  | 0.08 | 1.62 | 1.32 | 0.52 |
| 16:00       | 4.21 | 3.52 | 1.10 | 0.33  | 0.08 | 1.53 | 1.30 | 0.56 |
| 17:00       | 4.11 | 3.38 | 1.10 | 0.33  | 0.08 | 1.48 | 1.31 | 0.64 |
| 18:00       | 3.98 | 3.09 | 1.00 | 0.36  | 0.09 | 1.44 | 1.24 | 0.58 |
| 19:00       | 4.04 | 3.11 | 1.00 | 0.38  | 0.09 | 1.40 | 1.22 | 0.48 |
| 20:00       | 3.79 | 3.29 | 1.00 | 0.33  | 0.09 | 1.36 | 1.16 | 0.52 |
| 21:00       | 4.12 | 3.21 | 1.10 | 0.36  | 0.09 | 1.30 | 1.09 | 0.62 |
| 22:00       | 3.91 | 3.32 | 1.10 | 0.37  | 0.09 | 1.26 | 1.17 | 0.56 |
| 23:00       | 4.15 | 3.20 | 1.00 | 0.37  | 0.09 | 1.24 | 1.15 | 0.63 |
| <b>3/26</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00        | 3.70 | 3.29 | 1.00 | 0.32  | 0.09 | 1.22 | 1.18 | 0.49 |
| 1:00        | 3.82 | 3.30 | 1.00 | 0.34  | 0.09 | 1.22 | 1.10 |      |
| 2:00        | 3.84 | 3.72 | 1.00 | 0.32  | 0.09 | 1.22 | 1.16 |      |
| 3:00        | 3.76 | 3.23 | 1.00 | 0.35  | 0.09 | 1.19 | 1.13 |      |
| 4:00        | 3.78 | 3.25 | 1.00 | 0.34  | 0.08 | 1.18 | 1.09 |      |
| 5:00        | 3.97 | 3.30 | 1.00 | 0.35  | 0.09 | 1.17 | 1.10 |      |
| 6:00        | 3.98 | 3.34 | 1.00 | 0.32  | 0.09 | 1.17 | 1.15 | 0.49 |
| 7:00        | 3.97 | 3.40 | 1.00 | 0.33  | 0.09 | 1.17 | 1.16 | 0.45 |
| 8:00        | 3.83 | 3.19 | 1.00 | 0.31  | 0.09 | 1.20 | 1.18 | 0.47 |
| 9:00        | 3.81 | 3.16 | 1.00 | 0.27  | 0.10 | 1.21 | 1.16 | 0.48 |
| 10:00       | 3.91 | 3.19 | 1.00 | 0.29  | 0.09 | 1.22 | 1.17 | 0.48 |
| 11:00       | 3.81 | 3.24 | 1.00 | 0.28  | 0.08 | 1.21 | 1.16 | 0.46 |
| 12:00       | 3.87 | 3.24 | 1.00 | 0.29  | 0.08 | 1.25 | 1.12 | 0.45 |
| 13:00       | 3.86 | 3.26 | 1.00 | 0.25  | 0.09 | 1.27 | 1.19 | 0.51 |
| 14:00       | 3.94 | 3.22 | 1.00 | 0.29  | 0.09 | 1.26 | 1.21 | 0.48 |
| 15:00       | 3.94 | 3.12 | 1.00 | 0.30  | 0.08 | 1.21 | 1.20 | 0.47 |
| 16:00       | 3.84 | 3.28 | 1.00 | 0.27  | 0.09 | 1.20 | 1.21 | 0.50 |
| 17:00       | 3.82 | 3.31 | 1.00 | 0.25  | 0.08 | 1.19 | 1.21 | 0.50 |
| 18:00       | 3.89 | 3.32 | 1.00 | 0.28  | 0.08 | 1.17 | 1.06 | 0.50 |
| 19:00       | 3.81 | 3.40 | 1.00 | 0.29  | 0.09 | 1.14 | 1.12 | 0.52 |
| 20:00       | 3.79 | 3.27 | 0.92 | 0.29  | 0.09 | 1.13 | 1.18 | 0.52 |
| 21:00       | 3.83 | 3.37 | 0.96 | 0.28  | 0.08 | 1.12 | 1.09 | 0.54 |
| 22:00       | 3.85 | 3.33 | 0.94 | 0.28  | 0.08 | 1.12 | 1.13 | 0.54 |
| 23:00       | 3.87 | 3.33 | 0.97 | 0.29  | 0.01 | 1.11 | 1.07 | 0.53 |
| <b>3/27</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00        | 3.73 | 3.25 | 0.97 | 0.28  | 0.08 | 1.11 | 1.17 | 0.51 |
| 1:00        | 3.77 | 3.32 | 0.98 | 0.27  | 0.08 | 1.11 | 1.13 |      |
| 2:00        | 3.74 | 3.27 | 0.96 | 0.29  | 0.08 | 1.09 | 1.12 |      |
| 3:00        | 3.76 | 3.21 | 0.97 | 0.27  | 0.08 | 1.09 | 1.03 |      |
| 4:00        | 0.38 | 3.23 | 0.98 | 0.25  | 0.08 | 1.08 | 1.03 |      |
| 5:00        | 3.87 | 3.27 | 0.96 | 0.29  | 0.09 | 1.08 | 1.12 |      |
| 6:00        | 3.78 | 3.20 | 0.95 | 0.26  | 0.09 | 1.08 | 1.11 | 0.49 |
| 7:00        | 3.78 | 3.22 | 0.94 | 0.27  | 0.08 | 1.08 | 1.13 | 0.48 |
| 8:00        | 3.72 | 3.25 | 0.92 | 0.27  | 0.09 | 1.10 | 1.03 | 0.45 |
| 9:00        | 3.64 | 3.21 | 0.94 | 0.33  | 0.08 | 1.11 | 0.97 | 0.52 |
| 10:00       | 3.60 | 3.12 | 0.94 | 0.31  | 0.08 | 1.11 | 0.96 | 0.45 |
| 11:00       | 3.62 | 3.15 | 0.94 | 0.32  | 0.09 | 1.11 | 0.97 | 0.45 |
| 12:00       | 3.73 | 3.11 | 0.94 | 0.34  | 0.08 | 1.16 | 0.95 | 0.45 |
| 13:00       | 3.50 | 3.14 | 0.96 | 0.33  | 0.09 | 1.16 | 1.00 | 0.46 |
| 14:00       | 3.64 | 3.21 | 0.94 | 0.34  | 0.09 | 1.15 | 0.96 | 0.47 |
| 15:00       | 3.61 | 3.09 | 0.96 | 0.33  | 0.08 | 1.10 | 0.93 | 0.51 |
| 16:00       | 3.54 | 3.07 | 0.95 | 0.36  | 0.08 | 1.09 | 0.98 | 0.48 |
| 17:00       | 3.60 | 3.06 | 0.95 | 0.38  | 0.09 | 1.08 | 0.98 | 0.45 |
| 18:00       | 3.54 | 3.08 | 0.96 | 0.45  | 0.09 | 1.07 | 1.00 | 0.43 |
| 19:00       | 3.55 | 3.02 | 0.94 | 0.33  | 0.08 | 1.05 | 0.99 | 0.38 |
| 20:00       | 3.66 | 3.10 | 0.94 | 0.30  | 0.09 | 1.03 | 0.96 | 0.43 |
| 21:00       | 3.76 | 3.15 | 0.94 | 0.28  | 0.08 | 1.03 | 0.93 | 0.41 |
| 22:00       | 3.68 | 3.08 | 0.93 | 0.28  | 0.09 | 1.02 | 1.04 | 0.44 |



福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位:  $\mu$ SV/h)

|             | 福島市   | 郡山市  | 白河市  | 会津若松市 | 南会津町 | 南相馬市 | いわき市 | 田村市  |
|-------------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 23:00       | 3.68  | 3.12 | 0.93 | 0.31  | 0.09 | 1.01 | 1.00 | 0.42 |
| <b>3/28</b> |       |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00        | 3.79  | 3.06 | 0.93 | 0.30  | 0.08 | 1.01 | 0.87 | 0.43 |
| 1:00        | 3.84  | 3.04 | 0.93 | 0.28  | 0.08 | 1.00 | 0.94 |      |
| 2:00        | 3.74  | 3.02 | 0.93 | 0.29  | 0.09 | 1.00 | 0.91 |      |
| 3:00        | 3.71  | 3.05 | 0.93 | 0.28  | 0.08 | 0.99 | 0.96 |      |
| 4:00        | 3.67  | 3.07 | 0.93 | 0.29  | 0.09 | 0.98 | 0.95 |      |
| 5:00        | 3.76  | 3.04 | 0.92 | 0.29  | 0.80 | 0.98 | 0.87 |      |
| 6:00        | 3.69  | 3.01 | 0.92 | 0.27  | 0.09 | 0.98 | 0.90 | 0.43 |
| 7:00        | 3.57  | 2.97 | 0.92 | 0.28  | 0.08 | 0.99 | 0.95 | 0.41 |
| 8:00        | 3.53  | 2.99 | 0.92 | 0.31  | 0.08 | 1.00 | 0.91 | 0.43 |
| 9:00        | 2.87  | 2.91 | 0.91 | 0.33  | 0.08 | 1.01 | 0.90 | 0.42 |
| 10:00       | 2.91  | 2.87 | 0.93 | 0.32  | 0.08 | 1.01 | 0.87 | 0.40 |
| 11:00       | 2.920 | 2.80 | 0.91 | 0.30  | 0.08 | 1.03 | 0.87 | 0.41 |
| 12:00       | 3.07  | 2.77 | 0.91 | 0.31  | 0.08 | 1.10 | 0.89 | 0.39 |
| 13:00       | 3.16  | 2.66 | 0.90 | 0.30  | 0.08 | 1.10 | 0.93 | 0.41 |
| 14:00       | 3.12  | 2.73 | 0.91 | 0.30  | 0.08 | 1.06 | 0.94 | 0.41 |
| 15:00       | 3.05  | 2.76 | 0.90 | 0.30  | 0.09 | 1.02 | 0.89 | 0.53 |
| 16:00       | 3.02  | 2.69 | 0.89 | 0.29  | 0.08 | 1.06 | 0.90 | 0.43 |
| 17:00       | 3.02  | 2.83 | 0.91 | 0.29  | 0.08 | 1.04 | 0.88 | 0.44 |
| 18:00       | 3.18  | 2.85 | 0.89 | 0.30  | 0.08 | 1.04 | 0.83 | 0.38 |
| 19:00       | 3.25  | 2.80 | 0.88 | 0.30  | 0.08 | 1.07 | 0.85 | 0.40 |
| 20:00       | 3.34  | 2.94 | 0.88 | 0.29  | 0.08 | 1.01 | 0.88 | 0.39 |
| 21:00       | 3.37  | 2.79 | 0.87 | 0.29  | 0.08 | 0.99 | 0.88 | 0.40 |
| 22:00       | 3.17  | 2.89 | 0.86 | 0.31  | 0.08 | 0.97 | 0.89 | 0.42 |
| 23:00       | 3.21  | 2.91 | 0.88 | 0.30  | 0.08 | 0.96 | 0.88 | 0.40 |
| <b>3/29</b> |       |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00        | 3.43  | 2.83 | 0.88 | 0.30  | 0.08 | 0.96 | 0.82 | 0.40 |
| 1:00        | 3.35  | 2.85 | 0.84 | 0.29  | 0.09 | 0.95 | 0.86 |      |
| 2:00        | 3.37  | 2.75 | 0.86 | 0.28  | 0.08 | 0.94 | 0.85 |      |
| 3:00        | 3.42  | 2.77 | 0.85 | 0.29  | 0.08 | 0.94 | 0.87 |      |
| 4:00        | 3.34  | 2.79 | 0.83 | 0.30  | 0.09 | 0.94 | 0.84 |      |
| 5:00        | 3.37  | 2.81 | 0.81 | 0.30  | 0.08 | 0.93 | 0.88 |      |
| 6:00        | 3.30  | 2.67 | 0.84 | 0.29  | 0.08 | 0.93 | 0.88 | 0.39 |
| 7:00        | 3.31  | 2.79 | 0.83 | 0.30  | 0.08 | 0.93 | 0.84 | 0.40 |
| 8:00        | 3.31  | 2.74 | 0.84 | 0.28  | 0.08 | 0.95 | 0.80 | 0.36 |
| 9:00        | 3.02  | 2.59 | 0.82 | 0.27  | 0.08 | 0.96 | 0.74 | 0.39 |
| 10:00       | 2.97  | 2.56 | 0.82 | 0.30  | 0.08 | 0.99 | 0.75 | 0.41 |
| 11:00       | 3.02  | 2.46 | 0.81 | 0.27  | 0.08 | 1.10 | 0.74 | 0.40 |
| 12:00       | 3.14  | 2.63 | 0.81 | 0.26  | 0.08 | 1.10 | 0.76 | 0.43 |
| 13:00       | 3.10  | 2.55 | 0.81 | 0.27  | 0.08 | 1.06 | 0.72 | 0.40 |
| 14:00       | 2.97  | 2.28 | 0.82 | 0.28  | 0.08 | 1.08 | 0.74 | 0.41 |
| 15:00       | 2.95  | 2.51 | 0.82 | 0.27  | 0.08 | 1.02 | 0.73 | 0.41 |
| 16:00       | 3.04  | 2.03 | 0.82 | 0.27  | 0.08 | 1.00 | 0.73 | 0.40 |
| 17:00       | 2.94  | 2.56 | 0.81 | 0.26  | 0.08 | 1.00 | 0.73 | 0.40 |
| 18:00       | 3.08  | 2.60 | 0.81 | 0.30  | 0.09 | 0.98 | 0.77 | 0.38 |
| 19:00       | 3.12  | 2.62 | 0.81 | 0.24  | 0.09 | 0.99 | 0.77 | 0.35 |
| 20:00       | 3.06  | 2.54 | 0.81 | 0.24  | 0.09 | 0.97 | 0.78 | 0.38 |
| 21:00       | 3.18  | 2.55 | 0.81 | 0.21  | 0.09 | 0.96 | 0.77 | 0.36 |
| 22:00       | 3.17  | 2.60 | 0.82 | 0.21  | 0.09 | 0.94 | 0.81 | 0.36 |
| 23:00       | 3.17  | 2.57 | 0.81 | 0.21  | 0.09 | 0.93 | 0.75 | 0.37 |
| <b>3/30</b> |       |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00        | 3.22  | 2.56 | 0.81 | 0.21  | 0.09 | 0.92 | 0.78 | 0.37 |
| 1:00        | 3.15  | 2.51 | 0.81 | 0.22  | 0.09 | 0.91 | 0.78 |      |
| 2:00        | 3.13  | 2.49 | 0.82 | 0.21  | 0.09 | 0.91 | 0.85 |      |
| 3:00        | 3.15  | 2.55 | 0.81 | 0.22  | 0.09 | 0.91 | 0.79 |      |
| 4:00        | 3.21  | 2.49 | 0.81 | 0.22  | 0.09 | 0.90 | 0.75 |      |
| 5:00        | 3.11  | 2.47 | 0.80 | 0.20  | 0.08 | 0.90 | 0.72 |      |
| 6:00        | 3.10  | 2.45 | 0.80 | 0.21  | 0.08 | 0.89 | 0.81 | 0.36 |
| 7:00        | 3.13  | 2.65 | 0.80 | 0.21  | 0.09 | 0.90 | 0.80 | 0.35 |
| 8:00        | 3.32  | 2.50 | 0.80 | 0.20  | 0.09 | 0.92 | 0.72 | 0.36 |
| 9:00        | 2.89  | 2.44 | 0.80 | 0.26  | 0.08 | 0.92 | 0.72 | 0.38 |
| 10:00       | 2.80  | 2.50 | 0.77 | 0.26  | 0.08 | 0.93 | 0.69 | 0.37 |
| 11:00       | 2.99  | 2.47 | 0.75 | 0.26  | 0.08 | 0.94 | 0.69 | 0.33 |
| 12:00       | 2.91  | 2.48 | 0.76 | 0.25  | 0.08 | 0.97 | 0.67 | 0.37 |
| 13:00       | 2.79  | 2.48 | 0.76 | 0.25  | 0.08 | 0.97 | 0.68 | 0.37 |
| 14:00       | 2.84  | 2.38 | 0.80 | 0.29  | 0.07 | 0.96 | 0.64 | 0.38 |
| 15:00       | 2.86  | 2.48 | 0.75 | 0.25  | 0.07 | 0.94 | 0.65 | 0.41 |
| 16:00       | 2.81  | 2.48 | 0.78 | 0.24  | 0.08 | 0.91 | 0.65 | 0.35 |
| 17:00       | 2.64  | 2.46 | 0.78 | 0.27  | 0.08 | 0.96 | 0.66 | 0.37 |
| 18:00       | 2.79  | 2.50 | 0.78 | 0.27  | 0.08 | 1.01 | 0.68 | 0.37 |
| 19:00       | 2.93  | 2.45 | 0.78 | 0.28  | 0.08 | 1.00 | 0.70 | 0.38 |
| 20:00       | 2.94  | 2.52 | 0.77 | 0.27  | 0.08 | 1.01 | 0.72 | 0.36 |
| 21:00       | 3.00  | 2.56 | 0.75 | 0.28  | 0.08 | 1.02 | 0.76 | 0.36 |

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位:  $\mu$ SV/h)

|             | 福島市  | 郡山市  | 白河市  | 会津若松市 | 南会津町 | 南相馬市 | いわき市 | 田村市  |
|-------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 22:00       | 2.99 | 2.61 | 0.75 | 0.29  | 0.08 | 1.00 | 0.75 | 0.35 |
| 23:00       | 3.00 | 2.58 | 0.76 | 0.29  | 0.08 | 1.00 | 0.74 | 0.36 |
| <b>3/31</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00        | 2.94 | 2.58 | 0.78 | 0.27  | 0.08 | 1.00 | 0.71 | 0.36 |
| 1:00        | 2.94 | 2.56 | 0.77 | 0.26  | 0.08 | 0.99 | 0.73 |      |
| 2:00        | 2.94 | 2.52 | 0.78 | 0.30  | 0.08 | 0.97 | 0.77 |      |
| 3:00        | 2.89 | 2.52 | 0.79 | 0.28  | 0.08 | 0.98 | 0.70 |      |
| 4:00        | 2.86 | 2.52 | 0.78 | 0.27  | 0.08 | 0.98 | 0.72 |      |
| 5:00        | 2.91 | 2.51 | 0.79 | 0.28  | 0.08 | 0.97 | 0.79 |      |
| 6:00        | 2.92 | 2.48 | 0.78 | 0.27  | 0.08 | 0.97 | 0.72 | 0.36 |
| 7:00        | 2.84 | 2.54 | 0.78 | 0.28  | 0.09 | 0.97 | 0.78 | 0.37 |
| 8:00        | 2.72 | 2.38 | 0.75 | 0.26  | 0.08 | 0.96 | 0.73 | 0.37 |
| 9:00        | 2.40 | 2.33 | 0.76 | 0.24  | 0.08 | 0.97 | 0.64 | 0.36 |
| 10:00       | 2.46 | 2.21 | 0.75 | 0.25  | 0.08 | 0.99 | 0.66 | 0.37 |
| 11:00       | 2.40 | 2.30 | 0.71 | 0.24  | 0.08 | 1.00 | 0.61 | 0.35 |
| 12:00       | 2.42 | 2.31 | 0.72 | 0.25  | 0.08 | 1.00 | 0.65 | 0.36 |
| 13:00       | 2.47 | 2.33 | 0.72 | 0.24  | 0.09 | 0.99 | 0.67 | 0.36 |
| 14:00       | 2.41 | 2.33 | 0.72 | 0.25  | 0.08 | 0.98 | 0.66 | 0.36 |
| 15:00       | 2.53 | 2.28 | 0.73 | 0.23  | 0.08 | 0.97 | 0.66 | 0.36 |
| 16:00       | 2.49 | 2.28 | 0.69 | 0.23  | 0.08 | 0.98 | 0.66 | 0.35 |
| 17:00       | 2.52 | 2.14 | 0.73 | 0.23  | 0.08 | 0.98 | 0.66 | 0.35 |
| 18:00       | 2.55 | 2.38 | 0.72 | 0.24  | 0.08 | 0.97 | 0.62 | 0.34 |
| 19:00       | 2.70 | 2.45 | 0.73 | 0.24  | 0.07 | 0.97 | 0.68 | 0.33 |
| 20:00       | 2.69 | 2.51 | 0.80 | 0.27  | 0.08 | 0.96 | 0.66 | 0.34 |
| 21:00       | 2.66 | 2.48 | 0.79 | 0.24  | 0.08 | 0.95 | 0.66 | 0.33 |
| 22:00       | 2.80 | 2.44 | 0.80 | 0.26  | 0.08 | 0.94 | 0.66 | 0.33 |
| 23:00       | 2.80 | 2.42 | 0.79 | 0.26  | 0.08 | 0.93 | 0.68 | 0.36 |
| <b>4/1</b>  |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00        | 2.74 | 2.52 | 0.80 | 0.24  | 0.08 | 0.92 | 0.66 | 0.32 |
| 1:00        | 2.90 | 2.39 | 0.77 | 0.23  | 0.08 | 0.91 | 0.68 |      |
| 2:00        | 2.77 | 2.41 | 0.77 | 0.23  | 0.08 | 0.91 | 0.68 |      |
| 3:00        | 2.90 | 2.37 | 0.77 | 0.24  | 0.08 | 0.91 | 0.68 |      |
| 4:00        | 2.77 | 2.42 | 0.78 | 0.23  | 0.08 | 0.90 | 0.67 |      |
| 5:00        | 2.76 | 2.42 | 0.77 | 0.24  | 0.08 | 0.90 | 0.67 |      |
| 6:00        | 2.68 | 2.42 | 0.76 | 0.24  | 0.08 | 0.90 | 0.68 | 0.35 |
| 7:00        | 2.77 | 2.33 | 0.77 | 0.26  | 0.08 | 0.09 | 0.69 | 0.33 |
| 8:00        | 2.68 | 2.29 | 0.77 | 0.24  | 0.08 | 0.92 | 0.65 | 0.34 |
| 9:00        | 2.44 | 2.24 | 0.73 | 0.24  | 0.08 | 0.92 | 0.58 | 0.34 |
| 10:00       | 2.28 | 2.26 | 0.70 | 0.23  | 0.09 | 0.92 | 0.58 | 0.34 |
| 11:00       | 2.43 | 2.18 | 0.70 | 0.22  | 0.09 | 0.95 | 0.57 | 0.34 |
| 12:00       | 2.39 | 2.25 | 0.69 | 0.23  | 0.08 | 0.99 | 0.54 | 0.34 |
| 13:00       | 2.44 | 2.28 | 0.70 | 0.22  | 0.08 | 0.98 | 0.55 | 0.34 |
| 14:00       | 2.39 | 2.21 | 0.70 | 0.23  | 0.09 | 0.97 | 0.53 | 0.33 |
| 15:00       | 2.36 | 2.31 | 0.70 | 0.23  | 0.08 | 0.94 | 0.53 | 0.37 |
| 16:00       | 2.34 | 2.20 | 0.69 | 0.24  | 0.08 | 0.93 | 0.54 | 0.36 |
| 17:00       | 2.36 | 2.25 | 0.70 | 0.24  | 0.08 | 0.94 | 0.54 | 0.35 |
| 18:00       | 2.47 | 2.27 | 0.70 | 0.18  | 0.08 | 0.94 | 0.63 | 0.37 |
| 19:00       | 2.62 | 2.38 | 0.72 | 0.18  | 0.08 | 0.94 | 0.61 | 0.38 |
| 20:00       | 2.63 | 2.33 | 0.72 | 0.19  | 0.09 | 0.92 | 0.61 | 0.37 |
| 21:00       | 2.69 | 2.32 | 0.71 | 0.19  | 0.09 | 0.92 | 0.61 | 0.38 |
| 22:00       | 2.75 | 2.32 | 0.71 | 0.21  | 0.09 | 0.91 | 0.62 | 0.39 |
| 23:00       | 2.71 | 2.28 | 0.71 | 0.21  | 0.09 | 0.91 | 0.62 | 0.36 |
| <b>4/2</b>  |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00        | 2.77 | 2.33 | 0.72 | 0.21  | 0.09 | 0.91 | 0.62 | 0.36 |
| 1:00        | 2.84 | 2.38 | 0.72 | 0.19  | 0.08 | 0.90 | 0.62 |      |
| 2:00        | 2.68 | 2.30 | 0.71 | 0.21  | 0.08 | 0.89 | 0.60 |      |
| 3:00        | 2.83 | 2.33 | 0.70 | 0.21  | 0.08 | 0.90 | 0.61 |      |
| 4:00        | 2.70 | 2.36 | 0.72 | 0.19  | 0.09 | 0.89 | 0.62 |      |
| 5:00        | 2.77 | 2.33 | 0.72 | 0.20  | 0.08 | 0.89 | 0.61 |      |
| 6:00        | 2.70 | 2.38 | 0.72 | 0.20  | 0.08 | 0.89 | 0.62 | 0.35 |
| 7:00        | 2.68 | 2.31 | 0.71 | 0.18  | 0.08 | 0.89 | 0.61 | 0.34 |
| 8:00        | 2.75 | 2.31 | 0.07 | 0.20  | 0.09 | 0.90 | 0.58 | 0.34 |
| 9:00        | 2.56 | 2.25 | 0.70 | 0.22  | 0.09 | 0.91 | 0.58 | 0.36 |
| 10:00       | 2.60 | 2.20 | 0.70 | 0.21  | 0.09 | 0.90 | 0.54 | 0.34 |
| 11:00       | 2.67 | 2.21 | 0.71 | 0.20  | 0.09 | 0.09 | 0.55 | 0.34 |
| 12:00       | 2.59 | 2.25 | 0.70 | 0.21  | 0.08 | 0.90 | 0.56 | 0.36 |
| 13:00       | 2.46 | 2.26 | 0.71 | 0.21  | 0.09 | 0.91 | 0.54 | 0.35 |
| 14:00       | 2.52 | 2.25 | 0.69 | 0.21  | 0.09 | 0.94 | 0.52 | 0.34 |
| 15:00       | 2.54 | 2.27 | 0.67 | 0.23  | 0.08 | 0.91 | 0.54 | 0.37 |
| 16:00       | 2.55 | 2.23 | 0.68 | 0.23  | 0.08 | 0.88 | 0.53 | 0.36 |
| 17:00       | 2.56 | 2.26 | 0.68 | 0.22  | 0.08 | 0.89 | 0.51 | 0.34 |
| 18:00       | 2.56 | 2.27 | 0.67 | 0.23  | 0.09 | 0.88 | 0.55 | 0.36 |
| 19:00       | 2.67 | 2.17 | 0.69 | 0.21  | 0.08 | 0.87 | 0.56 | 0.36 |
| 20:00       | 2.67 | 2.26 | 0.73 | 0.19  | 0.08 | 0.86 | 0.49 | 0.36 |

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位:  $\mu$ SV/h)

|            | 福島市  | 郡山市  | 白河市  | 会津若松市 | 南会津町 | 南相馬市 | いわき市 | 田村市  |
|------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 21:00      | 2.55 | 2.25 | 0.73 | 0.24  | 0.08 | 0.86 | 0.57 | 0.38 |
| 22:00      | 2.53 | 2.23 | 0.73 | 0.22  | 0.08 | 0.86 | 0.58 | 0.41 |
| 23:00      | 2.53 | 2.29 | 0.73 | 0.23  | 0.08 | 0.85 | 0.60 | 0.40 |
| <b>4/3</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00       | 2.53 | 2.53 | 0.74 | 0.23  | 0.08 | 0.84 | 0.59 | 0.39 |
| 1:00       | 2.49 | 2.24 | 0.74 | 0.23  | 0.08 | 0.83 | 0.58 |      |
| 2:00       | 2.47 | 2.25 | 0.74 | 0.22  | 0.08 | 0.83 | 0.58 |      |
| 3:00       | 2.49 | 2.22 | 0.73 | 0.22  | 0.08 | 0.83 | 0.58 |      |
| 4:00       | 2.54 | 2.23 | 0.74 | 0.22  | 0.08 | 0.82 | 0.58 |      |
| 5:00       | 2.55 | 2.23 | 0.73 | 0.22  | 0.08 | 0.82 | 0.57 |      |
| 6:00       | 2.52 | 2.21 | 0.73 | 0.21  | 0.08 | 0.82 | 0.55 | 0.36 |
| 7:00       | 2.48 | 2.28 | 0.72 | 0.22  | 0.09 | 0.83 | 0.57 | 0.37 |
| 8:00       | 2.49 | 2.19 | 0.73 | 0.22  | 0.08 | 0.84 | 0.55 | 0.37 |
| 9:00       | 2.53 | 2.22 | 0.71 | 0.23  | 0.08 | 0.83 | 0.49 | 0.37 |
| 10:00      | 2.53 | 2.14 | 0.70 | 0.23  | 0.09 | 0.83 | 0.56 | 0.31 |
| 11:00      | 2.56 | 2.17 | 0.70 | 0.22  | 0.08 | 0.85 | 0.53 | 0.33 |
| 12:00      | 2.48 | 2.16 | 0.70 | 0.21  | 0.08 | 0.88 | 0.54 | 0.35 |
| 13:00      | 2.44 | 2.21 | 0.70 | 0.22  | 0.08 | 0.88 | 0.59 | 0.37 |
| 14:00      | 2.46 | 2.17 | 0.69 | 0.23  | 0.09 | 0.86 | 0.51 | 0.37 |
| 15:00      | 2.48 | 2.19 | 0.69 | 0.23  | 0.08 | 0.85 | 0.50 | 0.37 |
| 16:00      | 2.45 | 2.14 | 0.68 | 0.23  | 0.08 | 0.85 | 0.51 | 0.37 |
| 17:00      | 2.44 | 2.15 | 0.69 | 0.23  | 0.08 | 0.84 | 0.51 | 0.37 |
| 18:00      | 2.40 | 2.13 | 0.70 | 0.23  | 0.09 | 0.83 | 0.52 | 0.38 |
| 19:00      | 2.54 | 2.17 | 0.69 | 0.22  | 0.08 | 0.82 | 0.55 | 0.31 |
| 20:00      | 2.50 | 2.17 | 0.70 | 0.24  | 0.08 | 0.82 | 0.52 | 0.29 |
| 21:00      | 2.27 | 2.22 | 0.70 | 0.17  | 0.08 | 0.80 | 0.46 | 0.31 |
| 22:00      | 2.47 | 2.21 | 0.68 | 0.17  | 0.09 | 0.80 | 0.47 | 0.31 |
| 23:00      | 2.34 | 2.24 | 0.68 | 0.18  | 0.09 | 0.79 | 0.55 | 0.30 |
| <b>4/4</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00       | 2.46 | 2.17 | 0.68 | 0.18  | 0.09 | 0.79 | 0.51 | 0.29 |
| 1:00       | 2.32 | 2.16 | 0.68 | 0.17  | 0.09 | 0.78 | 0.51 | -    |
| 2:00       | 2.50 | 2.21 | 0.68 | 0.18  | 0.08 | 0.78 | 0.51 | -    |
| 3:00       | 2.31 | 2.14 | 0.68 | 0.18  | 0.09 | 0.77 | 0.50 | -    |
| 4:00       | 2.32 | 2.21 | 0.69 | 0.18  | 0.09 | 0.77 | 0.51 | -    |
| 5:00       | 2.51 | 2.18 | 0.69 | 0.18  | 0.09 | 0.77 | 0.48 | -    |
| 6:00       | 2.37 | 2.17 | 0.68 | 0.18  | 0.09 | 0.77 | 0.53 | 0.29 |
| 7:00       | 2.30 | 2.14 | 0.70 | 0.17  | 0.09 | 0.78 | 0.52 | 0.32 |
| 8:00       | 2.30 | 2.15 | 0.66 | 0.18  | 0.08 | 0.80 | 0.50 | 0.31 |
| 9:00       | 2.15 | 2.07 | 0.67 | 0.22  | 0.01 | 0.80 | 0.45 | 0.32 |
| 10:00      | 2.11 | 2.10 | 0.68 | 0.22  | 0.08 | 0.81 | 0.46 | 0.29 |
| 11:00      | 2.25 | 2.13 | 0.69 | 0.22  | 0.08 | 0.81 | 0.47 | 0.33 |
| 12:00      | 2.10 | 2.05 | 0.68 | 0.21  | 0.08 | 0.82 | 0.44 | 0.32 |
| 13:00      | 2.06 | 2.02 | 0.70 | 0.22  | 0.08 | 0.82 | 0.49 | 0.32 |
| 14:00      | 2.22 | 2.05 | 0.69 | 0.22  | 0.08 | 0.84 | 0.50 | 0.34 |
| 15:00      | 2.05 | 1.97 | 0.66 | 0.21  | 0.08 | 0.82 | 0.48 | 0.30 |
| 16:00      | 2.02 | 2.06 | 0.70 | 0.22  | 0.08 | 0.80 | 0.48 | 0.32 |
| 17:00      | 2.16 | 2.11 | 0.70 | 0.22  | 0.08 | 0.80 | 0.48 | 0.33 |
| 18:00      | 2.21 | 2.14 | 0.68 | 0.21  | 0.08 | 0.80 | 0.46 | 0.28 |
| 19:00      | 2.28 | 2.09 | 0.69 | 0.24  | 0.08 | 0.78 | 0.48 | 0.28 |
| 20:00      | 2.21 | 2.21 | 0.69 | 0.21  | 0.08 | 0.78 | 0.47 | 0.28 |
| 21:00      | 2.28 | 2.15 | 0.71 | 0.21  | 0.08 | 0.77 | 0.58 | 0.29 |
| 22:00      | 2.44 | 2.20 | 0.70 | 0.23  | 0.08 | 0.76 | 0.52 | 0.28 |
| 23:00      | 2.32 | 2.15 | 0.71 | 0.23  | 0.09 | 0.75 | 0.55 | 0.29 |
| <b>4/5</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00       | 2.40 | 2.19 | 0.71 | 0.20  | 0.09 | 0.75 | 0.54 | 0.28 |
| 1:00       | 2.35 | 2.16 | 0.70 | 0.25  | 0.08 | 0.75 | 0.55 | -    |
| 2:00       | 2.34 | 2.14 | 0.70 | 0.24  | 0.08 | 0.75 | 0.54 | -    |
| 3:00       | 2.33 | 2.14 | 0.69 | 0.23  | 0.09 | 0.75 | 0.56 | -    |
| 4:00       | 2.33 | 2.10 | 0.70 | 0.22  | 0.09 | 0.74 | 0.55 | -    |
| 5:00       | 2.28 | 2.14 | 0.69 | 0.23  | 0.09 | 0.74 | 0.55 | -    |
| 6:00       | 2.31 | 2.13 | 0.69 | 0.23  | 0.08 | 0.74 | 0.55 | 0.30 |
| 7:00       | 2.32 | 2.17 | 0.70 | 0.23  | 0.08 | 0.75 | 0.54 | 0.31 |
| 8:00       | 2.27 | 2.15 | 0.71 | 0.23  | 0.08 | 0.78 | 0.51 | 0.31 |
| 9:00       | 1.98 | 1.98 | 0.71 | 0.20  | 0.08 | 0.77 | 0.47 | 0.31 |
| 10:00      | 2.10 | 1.95 | 0.66 | 0.22  | 0.09 | 0.78 | 0.47 | 0.31 |
| 11:00      | 2.08 | 2.10 | 0.68 | 0.19  | 0.08 | 0.79 | 0.50 | 0.32 |
| 12:00      | 2.05 | 2.05 | 0.66 | 0.20  | 0.09 | 0.84 | 0.49 | 0.31 |
| 13:00      | 2.05 | 2.04 | 0.67 | 0.21  | 0.09 | 0.83 | 0.46 | 0.31 |
| 14:00      | 2.04 | 2.04 | 0.66 | 0.23  | 0.08 | 0.83 | 0.45 | 0.31 |
| 15:00      | 1.94 | 1.99 | 0.69 | 0.20  | 0.09 | 0.81 | 0.45 | 0.30 |
| 16:00      | 2.01 | 2.02 | 0.67 | 0.20  | 0.07 | 0.76 | 0.45 | 0.34 |
| 17:00      | 2.06 | 2.08 | 0.65 | 0.22  | 0.08 | 0.78 | 0.46 | 0.34 |
| 18:00      | 2.23 | 2.13 | 0.68 | 0.21  | 0.08 | 0.79 | 0.47 | 0.34 |
| 19:00      | 2.15 | 2.09 | 0.68 | 0.22  | 0.08 | 0.77 | 0.42 | 0.31 |

## 福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位:  $\mu$ SV/h)

|            | 福島市  | 郡山市  | 白河市  | 会津若松市 | 南会津町 | 南相馬市 | いわき市 | 田村市  |
|------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 20:00      | 2.26 | 2.11 | 0.69 | 0.23  | 0.08 | 0.77 | 0.45 | 0.29 |
| 21:00      | 2.38 | 2.07 | 0.65 | 0.21  | 0.08 | 0.77 | 0.47 | 0.30 |
| 22:00      | 2.34 | 2.15 | 0.68 | 0.21  | 0.09 | 0.76 | 0.48 | 0.29 |
| 23:00      | 2.34 | 2.06 | 0.69 | 0.21  | 0.08 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
| <b>4/6</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00       | 2.29 | 2.09 | 0.69 | 0.22  | 0.09 | 0.75 | 0.47 | 0.30 |
| 1:00       | 2.23 | 2.10 | 0.69 | 0.21  | 0.08 | 0.74 | 0.47 | —    |
| 2:00       | 2.19 | 2.12 | 0.69 | 0.21  | 0.09 | 0.73 | 0.46 | —    |
| 3:00       | 2.19 | 2.10 | 0.70 | 0.23  | 0.08 | 0.73 | 0.48 | —    |
| 4:00       | 2.20 | 2.13 | 0.68 | 0.22  | 0.08 | 0.72 | 0.49 | —    |
| 5:00       | 2.31 | 2.12 | 0.69 | 0.22  | 0.08 | 0.72 | 0.47 | —    |
| 6:00       | 2.27 | 2.14 | 0.70 | 0.21  | 0.08 | 0.72 | 0.55 | 0.30 |
| 7:00       | 2.29 | 2.09 | 0.72 | 0.24  | 0.08 | 0.73 | 0.59 | 0.29 |
| 8:00       | 2.24 | 2.08 | 0.69 | 0.22  | 0.08 | 0.74 | 0.49 | 0.29 |
| 9:00       | 2.07 | 2.07 | 0.68 | 0.21  | 0.08 | 0.75 | 0.45 | 0.31 |
| 10:00      | 公表無し |      |      |       |      |      |      |      |
| 11:00      | 1.87 | 2.06 | 0.68 | 0.21  | 0.08 | 0.77 | 0.45 | 0.31 |
| 12:00      | 1.92 | 1.99 | 0.68 | 0.22  | 0.08 | 0.81 | 0.44 | 0.31 |
| 13:00      | 1.93 | 1.98 | 0.69 | 0.20  | 0.08 | 0.81 | 0.44 | 0.29 |
| 14:00      | 1.88 | 1.99 | 0.68 | 0.20  | 0.08 | 0.80 | 0.42 | 0.31 |
| 15:00      | 1.87 | 2.03 | 0.70 | 0.21  | 0.08 | 0.77 | 0.43 | 0.31 |
| 16:00      | 1.94 | 2.02 | 0.69 | 0.20  | 0.07 | 0.74 | 0.43 | 0.33 |
| 17:00      | 2.00 | 2.04 | 0.68 | 0.21  | 0.07 | 0.76 | 0.43 | 0.27 |
| 18:00      | 2.12 | 2.02 | 0.67 | 0.23  | 0.07 | 0.78 | 0.42 | 0.28 |
| 19:00      | 2.10 | 2.09 | 0.69 | 0.22  | 0.08 | 0.77 | 0.41 | 0.30 |
| 20:00      | 2.21 | 2.08 | 0.68 | 0.22  | 0.08 | 0.78 | 0.51 | 0.26 |
| 21:00      | 2.28 | 2.15 | 0.71 | 0.21  | 0.08 | 0.77 | 0.58 | 0.29 |
| 22:00      | 2.21 | 2.03 | 0.67 | 0.20  | 0.08 | 0.75 | 0.50 | 0.28 |
| 23:00      | 2.19 | 1.97 | 0.67 | 0.22  | 0.08 | 0.74 | 0.52 | 0.29 |
| <b>4/7</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00       | 2.19 | 1.98 | 0.69 | 0.21  | 0.10 | 0.73 | 0.51 | 0.28 |
| 1:00       | 2.19 | 2.00 | 0.67 | 0.21  | 0.08 | 0.73 | 0.49 | —    |
| 2:00       | 2.21 | 2.04 | 0.67 | 0.21  | 0.08 | 0.72 | 0.48 | —    |
| 3:00       | 2.20 | 2.03 | 0.67 | 0.21  | 0.09 | 0.72 | 0.48 | —    |
| 4:00       | 2.17 | 2.03 | 0.67 | 0.23  | 0.08 | 0.72 | 0.44 | —    |
| 5:00       | 2.20 | 2.01 | 0.67 | 0.21  | 0.09 | 0.71 | 0.45 | —    |
| 6:00       | 2.18 | 2.02 | 0.67 | 0.22  | 0.09 | 0.72 | 0.46 | 0.31 |
| 7:00       | 2.22 | 2.03 | 0.67 | 0.21  | 0.09 | 0.72 | 0.49 | 0.32 |
| 8:00       | 2.17 | 2.01 | 0.65 | 0.22  | 0.08 | 0.73 | 0.46 | 0.29 |
| 9:00       | 2.04 | 1.96 | 0.68 | 0.21  | 0.08 | 0.76 | 0.42 | 0.33 |
| 10:00      | 2.08 | 1.94 | 0.68 | 0.20  | 0.08 | 0.77 | 0.43 | 0.28 |
| 11:00      | 1.96 | 1.93 | 0.67 | 0.21  | 0.08 | 0.79 | 0.41 | 0.32 |
| 12:00      | 1.87 | 1.95 | 0.70 | 0.21  | 0.08 | 0.79 | 0.43 | 0.29 |
| 13:00      | 1.92 | 1.95 | 0.71 | 0.22  | 0.08 | 0.78 | 0.37 | 0.32 |
| 14:00      | 2.00 | 1.83 | 0.72 | 0.22  | 0.08 | 0.78 | 0.37 | 0.30 |
| 15:00      | 1.93 | 1.92 | 0.73 | 0.21  | 0.08 | 0.77 | 0.37 | 0.33 |
| 16:00      | 2.01 | 1.96 | 0.75 | 0.19  | 0.08 | 0.74 | 0.37 | 0.30 |
| 17:00      | 1.94 | 2.02 | 0.75 | 0.22  | 0.08 | 0.75 | 0.37 | 0.32 |
| 18:00      | 2.05 | 2.00 | 0.75 | 0.21  | 0.08 | 0.75 | 0.42 | 0.29 |
| 19:00      | 2.10 | 2.02 | 0.76 | 0.22  | 0.08 | 0.75 | 0.40 | 0.31 |
| 20:00      | 2.08 | 2.05 | 0.74 | 0.23  | 0.08 | 0.75 | 0.41 | 0.30 |
| 21:00      | 2.14 | 2.01 | 0.76 | 0.22  | 0.08 | 0.74 | 0.48 | 0.29 |
| 22:00      | 2.13 | 2.03 | 0.75 | 0.22  | 0.09 | 0.74 | 0.53 | 0.31 |
| 23:00      | 2.17 | 2.01 | 0.76 | 0.23  | 0.09 | 0.74 | 0.49 | 0.31 |
| <b>4/8</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00       | 2.11 | 2.04 | 0.75 | 0.23  | 0.09 | 0.74 | 0.50 | 0.31 |
| 1:00       | 2.11 | 2.05 | 0.74 | 0.24  | 0.09 | 0.74 | 0.48 | —    |
| 2:00       | 2.10 | 2.01 | 0.75 | 0.20  | 0.08 | 0.73 | 0.48 | —    |
| 3:00       | 2.04 | 2.04 | 0.74 | 0.22  | 0.08 | 0.73 | 0.47 | —    |
| 4:00       | 2.16 | 2.08 | 0.76 | 0.23  | 0.08 | 0.72 | 0.46 | —    |
| 5:00       | 2.11 | 2.02 | 0.75 | 0.22  | 0.08 | 0.72 | 0.49 | —    |
| 6:00       | 2.10 | 2.01 | 0.75 | 0.22  | 0.08 | 0.73 | 0.48 | 0.31 |
| 7:00       | 2.08 | 2.03 | 0.74 | 0.22  | 0.09 | 0.75 | 0.45 | 0.31 |
| 8:00       | 2.10 | 1.98 | 0.75 | 0.22  | 0.08 | 0.75 | 0.44 | 0.30 |
| 9:00       | 1.97 | 1.92 | 0.70 | 0.21  | 0.09 | 0.74 | 0.38 | 0.32 |
| 10:00      | 1.95 | 1.96 | 0.69 | 0.20  | 0.08 | 0.73 | 0.42 | 0.31 |
| 11:00      | 2.02 | 1.94 | 0.69 | 0.20  | 0.07 | 0.75 | 0.44 | 0.30 |
| 12:00      | 1.99 | 1.94 | 0.69 | 0.21  | 0.08 | 0.75 | 0.43 | 0.31 |
| 13:00      | 1.96 | 1.95 | 0.70 | 0.20  | 0.08 | 0.75 | 0.39 | 0.30 |
| 14:00      | 1.98 | 1.85 | 0.69 | 0.22  | 0.08 | 0.75 | 0.39 | 0.30 |
| 15:00      | 1.88 | 1.87 | 0.69 | 0.20  | 0.08 | 0.74 | 0.37 | 0.31 |
| 16:00      | 1.89 | 1.84 | 0.68 | 0.21  | 0.08 | 0.73 | 0.38 | 0.21 |
| 17:00      | 1.93 | 1.86 | 0.69 | 0.22  | 0.08 | 0.73 | 0.39 | 0.24 |
| 18:00      | 2.10 | 1.98 | 0.68 | 0.22  | 0.08 | 0.72 | 0.44 | 0.24 |

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位:  $\mu$ SV/h)

|             | 福島市  | 郡山市  | 白河市  | 会津若松市 | 南会津町 | 南相馬市 | いわき市 | 田村市  |
|-------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 19:00       | 2.07 | 1.96 | 0.70 | 0.20  | 0.08 | 0.72 | 0.45 | 0.24 |
| 20:00       | 2.09 | 1.95 | 0.70 | 0.20  | 0.08 | 0.73 | 0.43 | 0.23 |
| 21:00       | 1.99 | 1.97 | 0.69 | 0.15  | 0.08 | 0.73 | 0.47 | 0.24 |
| 22:00       | 1.97 | 2.01 | 0.69 | 0.16  | 0.08 | 0.72 | 0.46 | 0.25 |
| 23:00       | 2.01 | 1.96 | 0.68 | 0.15  | 0.08 | 0.72 | 0.46 | 0.24 |
| <b>4/9</b>  |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00        | 1.98 | 2.00 | 0.69 | 0.15  | 0.08 | 0.72 | 0.47 | 0.24 |
| 1:00        | 2.00 | 2.02 | 0.68 | 0.15  | 0.08 | 0.72 | 0.47 | —    |
| 2:00        | 2.01 | 1.98 | 0.69 | 0.15  | 0.08 | 0.72 | 0.47 | —    |
| 3:00        | 1.98 | 1.94 | 0.69 | 0.16  | 0.08 | 0.72 | 0.44 | —    |
| 4:00        | 2.00 | 2.00 | 0.68 | 0.15  | 0.08 | 0.71 | 0.47 | —    |
| 5:00        | 1.94 | 1.99 | 0.69 | 0.16  | 0.09 | 0.71 | 0.44 | —    |
| 6:00        | 1.96 | 1.97 | 0.68 | 0.16  | 0.08 | 0.71 | 0.36 | 0.24 |
| 7:00        | 1.98 | 1.97 | 0.70 | 0.16  | 0.08 | 0.71 | 0.43 | 0.25 |
| 8:00        | 1.96 | 1.86 | 0.67 | 0.16  | 0.09 | 0.70 | 0.37 | 0.25 |
| 9:00        | 2.03 | 1.88 | 0.67 | 0.15  | 0.08 | 0.69 | 0.38 | 0.23 |
| 10:00       | 1.91 | 1.86 | 0.66 | 0.15  | 0.07 | 0.68 | 0.35 | 0.25 |
| 11:00       | 1.73 | 1.91 | 0.68 | 0.16  | 0.08 | 0.69 | 0.39 | 0.25 |
| 12:00       | 1.78 | 1.90 | 0.69 | 0.16  | 0.08 | 0.69 | 0.36 | 0.25 |
| 13:00       | 1.92 | 1.85 | 0.69 | 0.17  | 0.08 | 0.68 | 0.36 | 0.24 |
| 14:00       | 2.00 | 1.86 | 0.69 | 0.17  | 0.08 | 0.69 | 0.36 | 0.24 |
| 15:00       | 2.00 | 1.93 | 0.68 | 0.16  | 0.08 | 0.66 | 0.37 | 0.25 |
| 16:00       | 1.97 | 1.87 | 0.70 | 0.16  | 0.08 | 0.68 | 0.35 | 0.24 |
| 17:00       | 1.91 | 1.96 | 0.69 | 0.15  | 0.08 | 0.68 | 0.37 | 0.24 |
| 18:00       | 2.03 | 1.92 | 0.70 | 0.14  | 0.08 | 0.68 | 0.36 | 0.24 |
| 19:00       | 2.00 | 1.91 | 0.71 | 0.16  | 0.08 | 0.68 | 0.38 | 0.22 |
| 20:00       | 2.04 | 1.76 | 0.70 | 0.17  | 0.08 | 0.68 | 0.36 | 0.23 |
| 21:00       | 2.07 | 1.81 | 0.69 | 0.15  | 0.08 | 0.68 | 0.38 | 0.24 |
| 22:00       | 2.07 | 1.81 | 0.70 | 0.18  | 0.08 | 0.67 | 0.39 | 0.24 |
| 23:00       | 2.05 | 1.83 | 0.69 | 0.16  | 0.08 | 0.68 | 0.37 | 0.23 |
| <b>4/10</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00        | 2.04 | 1.87 | 0.69 | 0.17  | 0.09 | 0.68 | 0.39 | 0.25 |
| 1:00        | 2.04 | 1.87 | 0.70 | 0.16  | 0.08 | 0.67 | 0.39 | —    |
| 2:00        | 2.03 | 1.85 | 0.69 | 0.17  | 0.09 | 0.67 | 0.39 | —    |
| 3:00        | 2.03 | 1.84 | 0.70 | 0.16  | 0.09 | 0.67 | 0.39 | —    |
| 4:00        | 2.04 | 1.86 | 0.70 | 0.16  | 0.09 | 0.67 | 0.37 | —    |
| 5:00        | 2.03 | 1.85 | 0.71 | 0.17  | 0.09 | 0.66 | 0.38 | —    |
| 6:00        | 2.01 | 1.87 | 0.70 | 0.17  | 0.09 | 0.66 | 0.37 | 0.24 |
| 7:00        | 2.03 | 1.80 | 0.69 | 0.17  | 0.09 | 0.66 | 0.39 | 0.25 |
| 8:00        | 2.04 | 1.86 | 0.72 | 0.15  | 0.09 | 0.67 | 0.39 | 0.23 |
| 9:00        | 1.98 | 1.91 | 0.70 | 0.18  | 0.09 | 0.67 | 0.41 | 0.23 |
| 10:00       | 1.83 | 1.85 | 0.72 | 0.20  | 0.08 | 0.68 | 0.42 | 0.23 |
| 11:00       | 1.96 | 1.88 | 0.70 | 0.21  | 0.08 | 0.69 | 0.40 | 0.24 |
| 12:00       | 1.91 | 1.84 | 0.70 | 0.19  | 0.08 | 0.71 | 0.41 | 0.23 |
| 13:00       | 1.90 | 1.87 | 0.69 | 0.21  | 0.08 | 0.70 | 0.34 | 0.24 |
| 14:00       | 1.80 | 1.85 | 0.70 | 0.20  | 0.08 | 0.70 | 0.33 | 0.22 |
| 15:00       | 1.84 | 1.87 | 0.68 | 0.20  | 0.08 | 0.68 | 0.34 | 0.24 |
| 16:00       | 1.86 | 1.93 | 0.69 | 0.20  | 0.08 | 0.67 | 0.34 | 0.23 |
| 17:00       | 1.83 | 1.88 | 0.68 | 0.19  | 0.08 | 0.68 | 0.35 | 0.23 |
| 18:00       | 1.90 | 1.93 | 0.69 | 0.19  | 0.09 | 0.69 | 0.41 | 0.22 |
| 19:00       | 1.97 | 1.92 | 0.69 | 0.21  | 0.08 | 0.68 | 0.42 | 0.24 |
| 20:00       | 1.98 | 1.93 | 0.70 | 0.20  | 0.09 | 0.67 | 0.41 | 0.24 |
| 21:00       | 1.99 | 1.92 | 0.69 | 0.21  | 0.08 | 0.67 | 0.41 | 0.23 |
| 22:00       | 2.08 | 1.88 | 0.70 | 0.21  | 0.08 | 0.67 | 0.40 | 0.23 |
| 23:00       | 2.01 | 1.92 | 0.69 | 0.21  | 0.08 | 0.67 | 0.39 | 0.24 |
| <b>4/11</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00        | 2.10 | 1.93 | 0.70 | 0.20  | 0.08 | 0.67 | 0.41 | 0.23 |
| 1:00        | 2.01 | 1.91 | 0.71 | 0.22  | 0.09 | 0.66 | 0.36 | —    |
| 2:00        | 2.07 | 1.87 | 0.71 | 0.22  | 0.09 | 0.65 | 0.36 | —    |
| 3:00        | 2.04 | 1.98 | 0.70 | 0.20  | 0.09 | 0.65 | 0.41 | —    |
| 4:00        | 2.07 | 1.98 | 0.70 | 0.22  | 0.09 | 0.65 | 0.41 | —    |
| 5:00        | 2.03 | 1.94 | 0.69 | 0.21  | 0.08 | 0.65 | 0.42 | —    |
| 6:00        | 2.06 | 1.95 | 0.69 | 0.21  | 0.08 | 0.65 | 0.41 | 0.22 |
| 7:00        | 1.95 | 1.91 | 0.69 | 0.20  | 0.08 | 0.66 | 0.33 | 0.24 |
| 8:00        | 1.94 | 1.86 | 0.70 | 0.21  | 0.08 | 0.67 | 0.34 | 0.23 |
| 9:00        | 1.95 | 1.81 | 0.68 | 0.14  | 0.09 | 0.68 | 0.37 | 0.24 |
| 10:00       | 1.93 | 1.82 | 0.68 | 0.17  | 0.08 | 0.68 | 0.35 | 0.24 |
| 11:00       | 0.99 | 1.76 | 0.69 | 0.15  | 0.09 | 0.67 | 0.36 | 0.25 |
| 12:00       | 1.97 | 1.79 | 0.70 | 0.16  | 0.09 | 0.67 | 0.36 | 0.23 |
| 13:00       | 1.94 | 1.83 | 0.67 | 0.15  | 0.09 | 0.67 | 0.31 | 0.24 |
| 14:00       | 1.89 | 1.76 | 0.65 | 0.16  | 0.09 | 0.67 | 0.30 | 0.23 |
| 15:00       | 1.83 | 1.83 | 0.63 | 0.16  | 0.09 | 0.67 | 0.33 | 0.23 |
| 16:00       | 1.91 | 1.78 | 0.63 | 0.16  | 0.08 | 0.67 | 0.34 | 0.24 |
| 17:00       | 1.89 | 1.79 | 0.65 | 0.15  | 0.08 | 0.67 | 0.32 | 0.26 |

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位:  $\mu$ SV/h)

|             | 福島市  | 郡山市  | 白河市  | 会津若松市 | 南会津町 | 南相馬市 | いわき市 | 田村市  |
|-------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 18:00       | 1.99 | 1.78 | 0.67 | 0.15  | 0.08 | 0.67 | 0.27 | 0.25 |
| 19:00       | 1.96 | 1.88 | 0.67 | 0.16  | 0.08 | 0.65 | 0.32 | 0.24 |
| 20:00       | 2.01 | 1.90 | 0.69 | 0.15  | 0.08 | 0.64 | 0.38 | 0.23 |
| 21:00       | 1.95 | 1.89 | 0.67 | 0.19  | 0.08 | 0.64 | 0.34 | 0.25 |
| 22:00       | 1.94 | 1.91 | 0.66 | 0.19  | 0.08 | 0.64 | 0.33 | 0.25 |
| 23:00       | 1.98 | 1.90 | 0.67 | 0.17  | 0.08 | 0.63 | 0.34 | 0.25 |
| <b>4/12</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00        | 1.90 | 1.90 | 0.67 | 0.19  | 0.08 | 0.63 | 0.34 | 0.25 |
| 1:00        | 1.97 | 1.89 | 0.67 | 0.19  | 0.08 | 0.63 | 0.32 | —    |
| 2:00        | 1.94 | 1.86 | 0.69 | 0.19  | 0.08 | 0.63 | 0.34 | —    |
| 3:00        | 2.00 | 1.90 | 0.69 | 0.20  | 0.08 | 0.63 | 0.34 | —    |
| 4:00        | 1.91 | 1.87 | 0.69 | 0.21  | 0.08 | 0.63 | 0.33 | —    |
| 5:00        | 2.00 | 1.87 | 0.66 | 0.19  | 0.08 | 0.63 | 0.34 | —    |
| 6:00        | 1.96 | 1.88 | 0.69 | 0.17  | 0.08 | 0.62 | 0.31 | —    |
| 7:00        | 1.96 | 1.88 | 0.68 | 0.20  | 0.09 | 0.63 | —    | 0.25 |
| 8:00        | 1.95 | 1.79 | 0.68 | 0.17  | 0.07 | 0.63 | —    | 0.24 |
| 9:00        | 1.96 | 1.86 | 0.68 | 0.19  | 0.08 | 0.64 | 0.35 | 0.25 |
| 10:00       | 1.94 | 1.93 | 0.66 | 0.21  | 0.08 | 0.64 | 0.35 | 0.24 |
| 11:00       | 1.95 | 1.85 | 0.67 | 0.18  | 0.09 | 0.65 | 0.34 | 0.24 |
| 12:00       | 1.96 | 1.86 | 0.67 | 0.20  | 0.08 | 0.66 | 0.35 | 0.25 |
| 13:00       | 1.94 | 1.88 | 0.67 | 0.19  | 0.08 | 0.67 | 0.35 | 0.24 |
| 14:00       | 1.96 | 1.79 | 0.66 | 0.20  | 0.08 | 0.66 | 0.37 | 0.24 |
| 15:00       | 1.94 | 1.83 | 0.66 | 0.20  | 0.08 | 0.63 | 0.34 | 0.24 |
| 16:00       | 1.91 | 1.82 | 0.67 | 0.19  | 0.08 | 0.64 | 0.34 | 0.25 |
| 17:00       | 1.95 | 1.85 | 0.68 | 0.19  | 0.08 | 0.64 | 0.36 | 0.24 |
| 18:00       | 1.98 | 1.89 | 0.66 | 0.20  | 0.08 | 0.64 | 0.37 | 0.24 |
| 19:00       | 2.02 | 1.91 | 0.67 | 0.19  | 0.08 | 0.64 | 0.36 | 0.24 |
| 20:00       | 2.03 | 1.92 | 0.69 | 0.19  | 0.08 | 0.63 | 0.37 | 0.24 |
| 21:00       | 1.91 | 1.89 | 0.69 | 0.19  | 0.08 | 0.63 | 0.37 | 0.25 |
| 22:00       | 1.89 | 1.91 | 0.69 | 0.20  | 0.08 | 0.62 | 0.37 | 0.25 |
| 23:00       | 1.92 | 1.92 | 0.67 | 0.21  | 0.08 | 0.62 | 0.38 | 0.24 |
| <b>4/13</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00        | 1.91 | 1.89 | 0.68 | 0.19  | 0.09 | 0.62 | 0.38 | 0.25 |
| 1:00        | 1.93 | 1.80 | 0.68 | 0.20  | 0.08 | 0.61 | 0.42 | —    |
| 2:00        | 1.92 | 1.93 | 0.69 | 0.19  | 0.08 | 0.61 | 0.40 | —    |
| 3:00        | 1.93 | 1.88 | 0.68 | 0.20  | 0.08 | 0.61 | 0.47 | —    |
| 4:00        | 1.93 | 1.91 | 0.68 | 0.19  | 0.08 | 0.62 | 0.37 | —    |
| 5:00        | 1.94 | 1.84 | 0.66 | 0.19  | 0.08 | 0.62 | 0.38 | —    |
| 6:00        | 1.94 | 1.92 | 0.68 | 0.21  | 0.08 | 0.62 | 0.38 | 0.25 |
| 7:00        | 1.95 | 1.84 | 0.69 | 0.20  | 0.08 | 0.63 | 0.36 | 0.24 |
| 8:00        | 1.93 | 1.88 | 0.67 | 0.18  | 0.08 | 0.63 | 0.36 | 0.24 |
| 9:00        | 1.95 | 1.80 | 0.69 | 0.20  | 0.08 | 0.64 | 0.36 | 0.24 |
| 10:00       | 1.82 | 1.78 | 0.69 | 0.19  | 0.09 | 0.64 | 0.36 | 0.25 |
| 11:00       | 1.81 | 1.86 | 0.69 | 0.19  | 0.08 | 0.66 | 0.36 | 0.24 |
| 12:00       | 1.88 | 1.84 | 0.73 | 0.19  | 0.08 | 0.69 | 0.37 | 0.25 |
| 13:00       | 1.79 | 1.80 | 0.71 | 0.20  | 0.08 | 0.69 | 0.36 | 0.24 |
| 14:00       | 1.86 | 1.81 | 0.66 | 0.21  | 0.08 | 0.62 | 0.37 | 0.24 |
| 15:00       | 1.79 | 1.81 | 0.71 | 0.19  | 0.08 | 0.65 | 0.37 | 0.24 |
| 16:00       | 1.83 | 1.82 | 0.77 | 0.20  | 0.08 | 0.63 | 0.37 | 0.24 |
| 17:00       | 1.79 | 1.84 | 0.76 | 0.19  | 0.08 | 0.63 | 0.37 | 0.24 |
| 18:00       | 1.88 | 1.91 | 0.70 | 0.19  | 0.08 | 0.63 | 0.35 | 0.23 |
| 19:00       |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 20:00       | 1.89 | 1.87 | 0.73 | 0.20  | 0.09 | 0.63 | 0.34 | 0.23 |
| 21:00       | 1.97 | 1.87 | 0.73 | 0.16  | 0.08 | 0.63 | 0.34 | 0.24 |
| 22:00       | 1.98 | 1.89 | 0.74 | 0.16  | 0.08 | 0.63 | 0.37 | 0.24 |
| 23:00       | 2.00 | 1.86 | 0.74 | 0.15  | 0.08 | 0.62 | 0.38 | 0.24 |
| <b>4/14</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00        | 2.02 | 1.89 | 0.73 | 0.15  | 0.08 | 0.63 | 0.38 | 0.24 |
| 1:00        | 2.00 | 1.90 | 0.74 | 0.15  | 0.08 | 0.62 | 0.39 |      |
| 2:00        | 2.01 | 1.91 | 0.74 | 0.15  | 0.08 | 0.62 | 0.38 |      |
| 3:00        | 1.99 | 1.87 | 0.74 | 0.17  | 0.08 | 0.61 | 0.38 |      |
| 4:00        | 2.01 | 1.86 | 0.72 | 0.16  | 0.08 | 0.61 | 0.35 |      |
| 5:00        | 2.00 | 1.86 | 0.75 | 0.16  | 0.08 | 0.61 | 0.35 |      |
| 6:00        | 2.05 | 1.83 | 0.73 | 0.15  | 0.08 | 0.61 | 0.36 | 0.24 |
| 7:00        | 2.01 | 1.90 | 0.73 | 0.17  | 0.09 | 0.61 | 0.35 | 0.23 |
| 8:00        | 2.00 | 1.88 | 0.74 | 0.15  | 0.09 | 0.62 | 0.35 | 0.25 |
| 9:00        | 1.89 | 1.81 | 0.74 | 0.19  | 0.08 | 0.63 | 0.34 | 0.25 |
| 10:00       | 1.79 | 1.81 | 0.73 | 0.20  | 0.08 | 0.64 | 0.35 | 0.23 |
| 11:00       | 1.83 | 1.81 | 0.76 | 0.20  | 0.08 | 0.64 | 0.36 | 0.22 |
| 12:00       | 1.82 | 1.82 | 0.76 | 0.19  | 0.09 | 0.68 | 0.35 | 0.22 |
| 13:00       | 1.79 | 1.81 | 0.74 | 0.19  | 0.08 | 0.68 | 0.36 | 0.23 |
| 14:00       | 1.79 | 1.84 | 0.70 | 0.18  | 0.08 | 0.68 | 0.35 | 0.24 |
| 15:00       | 1.73 | 1.86 | 0.70 | 0.19  | 0.08 | 0.64 | 0.33 | 0.23 |
| 16:00       | 1.80 | 1.74 | 0.73 | 0.20  | 0.09 | 0.63 | 0.33 | 0.24 |

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位:  $\mu$ SV/h)

|             | 福島市  | 郡山市  | 白河市  | 会津若松市 | 南会津町 | 南相馬市 | いわき市 | 田村市  |
|-------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 17:00       | 1.82 | 1.80 | 0.74 | 0.19  | 0.08 | 0.63 | 0.32 | 0.24 |
| 18:00       | 1.86 | 1.79 | 0.72 | 0.20  | 0.08 | 0.63 | 0.34 | 0.23 |
| 19:00       | 1.90 | 1.79 | 0.73 | 0.20  | 0.08 | 0.63 | 0.36 | 0.24 |
| 20:00       | 1.93 | 1.85 | 0.72 | 0.19  | 0.08 | 0.63 | 0.38 | 0.23 |
| 21:00       | 1.97 | 1.80 | 0.73 | 0.20  | 0.09 | 0.62 | 0.36 | 0.24 |
| 22:00       | 1.97 | 1.84 | 0.73 | 0.20  | 0.08 | 0.62 | 0.37 | 0.24 |
| 23:00       | 1.95 | 1.82 | 0.74 | 0.20  | 0.08 | 0.62 | 0.37 | 0.24 |
| <b>4/15</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00        | 1.98 | 1.83 | 0.75 | 0.20  | 0.08 | 0.62 | 0.38 | 0.25 |
| 1:00        | 1.98 | 1.83 | 0.73 | 0.20  | 0.08 | 0.61 | 0.38 |      |
| 2:00        | 1.97 | 1.83 | 0.75 | 0.20  | 0.09 | 0.61 | 0.37 |      |
| 3:00        | 1.97 | 1.83 | 0.75 | 0.20  | 0.08 | 0.61 | 0.36 |      |
| 4:00        | 1.96 | 1.86 | 0.75 | 0.19  | 0.08 | 0.61 | 0.38 |      |
| 5:00        | 1.97 | 1.85 | 0.75 | 0.20  | 0.08 | 0.61 | 0.37 |      |
| 6:00        | 1.98 | 1.82 | 0.76 | 0.19  | 0.08 | 0.61 | 0.37 | 0.24 |
| 7:00        | 1.96 | 1.79 | 0.75 | 0.20  | 0.08 | 0.61 | 0.38 | 0.24 |
| 8:00        | 2.00 | 1.88 | 0.74 | 0.15  | 0.09 | 0.62 | 0.35 | 0.25 |
| 9:00        | 1.92 | 1.75 | 0.73 | 0.19  | 0.08 | 0.62 | 0.35 | 0.24 |
| 10:00       | 1.92 | 1.75 | 0.73 | 0.19  | 0.08 | 0.62 | 0.35 | 0.24 |
| 11:00       | 1.85 | 1.75 | 0.74 | 0.21  | 0.08 | 0.61 | 0.34 | 0.23 |
| 12:00       | 1.84 | 1.72 | 0.73 | 0.20  | 0.07 | 0.65 | 0.33 | 0.23 |
| 13:00       | 1.86 | 1.78 | 0.71 | 0.20  | 0.08 | 0.64 | 0.34 | 0.24 |
| 14:00       | 1.79 | 1.76 | 0.72 | 0.20  | 0.08 | 0.64 | 0.33 | 0.24 |
| 15:00       | 1.82 | 1.75 | 0.73 | 0.19  | 0.08 | 0.62 | 0.34 | 0.24 |
| 16:00       | 1.88 | 1.79 | 0.71 | 0.16  | 0.08 | 0.60 | 0.32 | 0.24 |
| 17:00       | 1.87 | 1.82 | 0.71 | 0.20  | 0.08 | 0.60 | 0.35 | 0.23 |
| 18:00       | 1.88 | 1.79 | 0.71 | 0.16  | 0.08 | 0.60 | 0.32 | 0.24 |
| 19:00       | 1.87 | 1.82 | 0.71 | 0.20  | 0.08 | 0.60 | 0.35 | 0.23 |
| 20:00       | 1.89 | 1.82 | 0.72 | 0.20  | 0.08 | 0.60 | 0.37 | 0.24 |
| 21:00       | 1.79 | 1.84 | 0.72 | 0.19  | 0.08 | 0.60 | 0.37 | 0.23 |
| 22:00       | 1.83 | 1.82 | 0.70 | 0.19  | 0.08 | 0.59 | 0.39 | 0.24 |
| 23:00       | 1.96 | 1.83 | 0.68 | 0.20  | 0.08 | 0.59 | 0.36 | 0.23 |
| <b>4/16</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00        | 1.89 | 1.84 | 0.68 | 0.19  | 0.08 | 0.59 | 0.36 | 0.23 |
| 1:00        | 1.89 | 1.83 | 0.67 | 0.19  | 0.08 | 0.59 | 0.37 | -    |
| 2:00        | 1.92 | 1.82 | 0.67 | 0.21  | 0.09 | 0.59 | 0.37 | -    |
| 3:00        | 1.93 | 1.84 | 0.68 | 0.18  | 0.09 | 0.59 | 0.37 | -    |
| 4:00        | 1.92 | 1.80 | 0.68 | 0.19  | 0.09 | 0.59 | 0.39 | -    |
| 5:00        | 1.90 | 1.80 | 0.67 | 0.19  | 0.09 | 0.58 | 0.37 | -    |
| 6:00        | 1.94 | 1.82 | 0.68 | 0.20  | 0.09 | 0.58 | 0.36 | 0.24 |
| 7:00        | 1.94 | 1.79 | 0.67 | 0.19  | 0.08 | 0.58 | 0.37 | 0.24 |
| 8:00        | 1.91 | 1.86 | 0.67 | 0.18  | 0.08 | 0.59 | 0.36 | 0.23 |
| 9:00        | 1.94 | 1.82 | 0.68 | 0.20  | 0.08 | 0.59 | 0.35 | 0.23 |
| 10:00       | 1.94 | 1.78 | 0.68 | 0.18  | 0.08 | 0.60 | 0.34 | 0.22 |
| 11:00       | 1.86 | 1.81 | 0.69 | 0.19  | 0.08 | 0.62 | 0.34 | 0.23 |
| 12:00       | 1.80 | 1.84 | 0.71 | 0.19  | 0.08 | 0.64 | 0.34 | 0.22 |
| 13:00       | 1.87 | 1.83 | 0.68 | 0.18  | 0.08 | 0.59 | 0.23 | 0.24 |
| 14:00       | 1.87 | 1.82 | 0.69 | 0.18  | 0.08 | 0.06 | 0.35 | 0.23 |
| 15:00       | 1.85 | 1.83 | 0.68 | 0.18  | 0.09 | 0.57 | 0.35 | 0.23 |
| 16:00       | 1.80 | 1.82 | 0.67 | 0.17  | 0.08 | 0.57 | 0.34 | 0.24 |
| 17:00       | 1.85 | 1.77 | 0.64 | 0.16  | 0.08 | 0.58 | 0.34 | 0.24 |
| 18:00       | 1.86 | 1.82 | 0.66 | 0.18  | 0.08 | 0.58 | 0.36 | 0.24 |
| 19:00       | 1.87 | 1.83 | 0.66 | 0.18  | 0.09 | 0.58 | 0.33 | 0.23 |
| 20:00       | 1.89 | 1.78 | 0.65 | 0.17  | 0.08 | 0.58 | 0.35 | 0.23 |
| 21:00       | 1.89 | 1.82 | 0.68 | 0.20  | 0.08 | 0.57 | 0.36 | 0.23 |
| 22:00       | 1.84 | 1.81 | 0.64 | 0.19  | 0.08 | 0.57 | 0.36 | 0.24 |
| 23:00       | 1.92 | 1.86 | 0.65 | 0.20  | 0.08 | 0.56 | 0.37 | 0.24 |
| <b>4/17</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00        | 1.86 | 1.88 | 0.65 | 0.18  | 0.08 | 0.56 | 0.36 | 0.23 |
| 1:00        | 1.91 | 1.82 | 0.67 | 0.20  | 0.08 | 0.56 | 0.36 | -    |
| 2:00        | 1.84 | 1.78 | 0.66 | 0.19  | 0.08 | 0.56 | 0.36 | -    |
| 3:00        | 1.93 | 1.79 | 0.67 | 0.20  | 0.08 | 0.56 | 0.36 | -    |
| 4:00        | 1.84 | 1.85 | 0.66 | 0.19  | 0.09 | 0.55 | 0.37 | -    |
| 5:00        | 1.95 | 1.74 | 0.66 | 0.20  | 0.09 | 0.55 | 0.36 | -    |
| 6:00        | 1.84 | 1.78 | 0.67 | 0.19  | 0.08 | 0.55 | 0.34 | 0.23 |
| 7:00        | 1.93 | 1.81 | 0.66 | 0.19  | 0.08 | 0.55 | 0.36 | 0.24 |
| 8:00        | 1.90 | 1.79 | 0.66 | 0.19  | 0.08 | 0.56 | 0.35 | 0.24 |
| 9:00        | 1.88 | 1.83 | 0.68 | 0.20  | 0.09 | 0.56 | 0.35 | 0.24 |
| 10:00       | 1.84 | 1.78 | 0.69 | 0.20  | 0.08 | 0.57 | 0.32 | 0.23 |
| 11:00       | 1.75 | 1.80 | 0.65 | 0.19  | 0.08 | 0.60 | 0.32 | 0.22 |
| 12:00       | 1.56 | 1.76 | 0.68 | 0.18  | 0.08 | 0.61 | 0.33 | 0.22 |
| 13:00       | 1.46 | 1.84 | 0.68 | 0.18  | 0.08 | 0.60 | 0.34 | 0.24 |
| 14:00       | 1.63 | 1.82 | 0.67 | 0.19  | 0.08 | 0.60 | 0.32 | 0.23 |
| 15:00       | 1.60 | 1.77 | 0.70 | 0.19  | 0.08 | 0.56 | 0.31 | 0.24 |

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位:  $\mu$ SV/h)

|             | 福島市  | 郡山市  | 白河市  | 会津若松市 | 南会津町 | 南相馬市  | いわき市 | 田村市  |
|-------------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|
| 16:00       | 1.49 | 1.81 | 0.70 | 0.18  | 0.08 | 0.57  | 0.32 | 0.23 |
| 17:00       | 1.67 | 1.80 | 0.69 | 0.18  | 0.08 | 0.58  | 0.32 | 0.23 |
| 18:00       | 1.88 | 1.83 | 0.69 | 0.19  | 0.08 | 0.58  | 0.33 | 0.23 |
| 19:00       | 1.76 | 1.80 | 0.73 | 0.19  | 0.09 | 0.57  | 0.37 | 0.23 |
| 20:00       | 1.87 | 1.81 | 0.70 | 0.19  | 0.09 | 0.58  | 0.33 | 0.22 |
| 21:00       | 1.87 | 1.85 | 0.69 | 0.20  | 0.08 | 0.57  | 0.31 | 0.22 |
| 22:00       | 1.90 | 1.82 | 0.70 | 0.21  | 0.08 | 0.57  | 0.29 | 0.23 |
| 23:00       | 1.88 | 1.83 | 0.68 | 0.23  | 0.08 | 0.56  | 0.29 | 0.23 |
| <b>4/18</b> |      |      |      |       |      |       |      |      |
| 0:00        | 1.89 | 1.82 | 0.68 | 0.28  | 0.08 | 0.56  | 0.29 | 0.23 |
| 1:00        | 1.89 | 1.78 | 0.69 | 0.17  | 0.08 | 0.56  | 0.29 | —    |
| 2:00        | 1.91 | 1.81 | 0.69 | 0.20  | 0.08 | 0.55  | 0.32 | —    |
| 3:00        | 1.90 | 1.82 | 0.68 | 0.18  | 0.09 | 0.55  | 0.33 | —    |
| 4:00        | 1.90 | 1.81 | 0.69 | 0.19  | 0.08 | 0.55  | 0.29 | —    |
| 5:00        | 1.90 | 1.84 | 0.70 | 0.19  | 0.08 | 0.55  | 0.29 | —    |
| 6:00        | 1.93 | 1.79 | 0.69 | 0.17  | 0.08 | 0.55  | 0.33 | 0.22 |
| 7:00        | 1.89 | 1.82 | 0.68 | 0.19  | 0.08 | 0.56  | 0.29 | 0.23 |
| 8:00        | 1.81 | 1.85 | 0.66 | 0.18  | 0.08 | 0.55  | 0.31 | 0.23 |
| 9:00        | 1.69 | 1.77 | 0.68 | 0.20  | 0.08 | 57.00 | 0.32 | 0.25 |
| 10:00       | 1.73 | 1.73 | 0.66 | 0.19  | 0.08 | 0.57  | 0.32 | 0.23 |
| 11:00       | 1.69 | 1.71 | 0.65 | 0.20  | 0.08 | 0.57  | 0.31 | 0.24 |
| 12:00       | 1.75 | 1.76 | 0.66 | 0.18  | 0.07 | 0.60  | 0.31 | 0.22 |
| 13:00       | 1.73 | 1.75 | 0.67 | 0.18  | 0.08 | 0.60  | 0.32 | 0.24 |
| 14:00       | 1.70 | 1.73 | 0.68 | 0.19  | 0.08 | 0.60  | 0.31 | 0.24 |
| 15:00       | 1.67 | 1.67 | 0.67 | 0.19  | 0.08 | 0.57  | 0.30 | 0.24 |
| 16:00       | 1.70 | 1.73 | 0.65 | 0.19  | 0.08 | 0.57  | 0.31 | 0.23 |
| 17:00       | 1.69 | 1.79 | 0.67 | 0.18  | 0.08 | 0.57  | 0.33 | 0.23 |
| 18:00       | 1.71 | 1.71 | 0.67 | 0.19  | 0.08 | 0.56  | 0.28 | 0.24 |
| 19:00       | 1.76 | 1.79 | 0.65 | 0.19  | 0.08 | 0.56  | 0.30 | 0.23 |
| 20:00       | 1.67 | 1.77 | 0.68 | 0.19  | 0.08 | 0.57  | 0.30 | 0.22 |
| 21:00       | 1.76 | 1.80 | 0.67 | 0.20  | 0.08 | 0.55  | 0.30 | 0.23 |
| 22:00       | 1.75 | 7.82 | 0.67 | 0.19  | 0.08 | 0.57  | 0.30 | 0.25 |
| 23:00       | 1.78 | 1.82 | 0.65 | 0.19  | 0.09 | 0.56  | 0.30 | 0.22 |
| <b>4/19</b> |      |      |      |       |      |       |      |      |
| 0:00        | 1.82 | 1.81 | 0.71 | 0.20  | 0.08 | 0.56  | 0.31 |      |
| 1:00        | 1.82 | 1.88 | 0.66 | 0.20  | 0.09 | 0.56  | 0.31 |      |
| 2:00        | 1.80 | 1.80 | 0.67 | 0.20  | 0.08 | 0.56  | 0.31 |      |
| 3:00        | 1.78 | 1.84 | 0.64 | 0.19  | 0.08 | 0.56  | 0.30 |      |
| 4:00        | 1.82 | 1.82 | 0.65 | 0.21  | 0.08 | 0.56  | 0.31 |      |
| 5:00        | 1.75 | 1.73 | 0.65 | 0.20  | 0.09 | 0.56  | 0.31 |      |
| 6:00        | 1.77 | 1.89 | 0.65 | 0.19  | 0.09 | 0.55  | 0.31 | 0.22 |
| 7:00        | 1.79 | 1.70 | 0.64 | 0.19  | 0.09 | 0.54  | 0.31 | 0.24 |
| 8:00        | 1.77 | 1.76 | 0.64 | 0.19  | 0.09 | 0.56  | 0.30 | 0.23 |
| 9:00        | 1.52 | 1.69 | 0.65 | 0.19  | 0.08 | 0.56  | 0.31 | 0.23 |
| 10:00       | 1.62 | 1.69 | 0.63 | 0.20  | 0.08 | 0.55  | 0.34 | 0.24 |
| 11:00       | 1.69 | 1.65 | 0.65 | 0.19  | 0.08 | 0.55  | 0.33 | 0.23 |
| 12:00       | 1.68 | 1.70 | 0.64 | 0.15  | 0.09 | 0.55  | 0.32 | 0.23 |
| 13:00       | 0.69 | 1.62 | 0.64 | 0.18  | 0.09 | 0.55  | 0.34 | 0.23 |
| 14:00       | 1.72 | 1.69 | 0.63 | 0.19  | 0.08 | 0.54  | 0.33 | 0.24 |
| 15:00       | 1.55 | 1.69 | 0.62 | 0.18  | 0.08 | 0.54  | 0.33 | 0.23 |
| 16:00       | 1.67 | 1.68 | 0.61 | 0.19  | 0.09 | 0.53  | 0.33 | 0.22 |
| 17:00       | 1.69 | 1.61 | 0.63 | 0.19  | 0.08 | 0.53  | 0.33 | 0.23 |
| 18:00       | 1.55 | 1.67 | 0.63 | 0.19  | 0.09 | 0.52  | 0.27 | 0.24 |
| 19:00       | 1.62 | 1.76 | 0.64 | 0.19  | 0.08 | 0.52  | 0.27 | 0.22 |
| 20:00       | 1.66 | 1.77 | 0.64 | 0.19  | 0.08 | 0.51  | 0.29 | 0.23 |
| 21:00       | 1.69 | 1.78 | 0.63 | 0.19  | 0.08 | 0.51  | 0.29 | 0.23 |
| 22:00       | 1.68 | 1.84 | 0.66 | 0.18  | 0.08 | 0.52  | 0.29 | 0.23 |
| 23:00       | 1.68 | 1.83 | 0.65 | 0.19  | 0.09 | 0.52  | 0.30 | 0.23 |
| <b>4/20</b> |      |      |      |       |      |       |      |      |
| 0:00        | 1.72 | 1.85 | 0.67 | 0.19  | 0.08 | 0.52  | 0.30 |      |
| 1:00        | 1.77 | 1.76 | 0.67 | 0.19  | 0.09 | 0.52  | 0.32 |      |
| 2:00        | 1.69 | 1.77 | 0.69 | 0.19  | 0.09 | 0.52  | 0.29 |      |
| 3:00        | 1.70 | 1.75 | 0.65 | 0.19  | 0.09 | 0.52  | 0.29 |      |
| 4:00        | 1.67 | 1.78 | 0.67 | 0.20  | 0.08 | 0.52  | 0.28 |      |
| 5:00        | 1.70 | 1.76 | 0.67 | 0.20  | 0.09 | 0.52  | 0.29 |      |
| 6:00        | 1.72 | 1.79 | 0.66 | 0.20  | 0.09 | 0.53  | 0.31 | 0.23 |
| 7:00        | 1.73 | 1.74 | 0.64 | 0.19  | 0.09 | 0.53  | 0.30 | 0.24 |
| 8:00        | 1.67 | 1.72 | 0.67 | 0.18  | 0.08 | 0.53  | 0.29 | 0.23 |
| 9:00        | 1.57 | 1.71 | 0.64 | 0.18  | 0.07 | 0.54  | 0.31 | 0.22 |
| 10:00       | 1.67 | 1.61 | 0.66 | 0.17  | 0.08 | 0.54  | 0.28 | 0.24 |
| 11:00       | 1.63 | 1.72 | 0.66 | 0.17  | 0.08 | 0.54  | 0.28 | 0.22 |
| 12:00       | 1.73 | 1.75 | 0.67 | 0.18  | 0.08 | 0.54  | 0.28 | 0.24 |
| 13:00       | 1.71 | 1.72 | 0.65 | 0.18  | 0.08 | 0.54  | 0.28 | 0.24 |
| 14:00       | 1.65 | 1.63 | 0.67 | 0.18  | 0.08 | 0.54  | 0.28 | 0.23 |



福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位:  $\mu$ SV/h)

|             | 福島市  | 郡山市  | 白河市  | 会津若松市 | 南会津町 | 南相馬市 | いわき市 | 田村市  |
|-------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 15:00       | 1.61 | 1.58 | 0.66 | 0.18  | 0.08 | 0.54 | 0.29 | 0.23 |
| 16:00       | 1.73 | 1.61 | 0.66 | 0.18  | 0.08 | 0.54 | 0.28 | 0.22 |
| 17:00       | 1.61 | 1.69 | 0.66 | 0.19  | 0.08 | 0.53 | 0.30 | 0.23 |
| 18:00       | 1.69 | 1.75 | 0.65 | 0.19  | 0.08 | 0.53 | 0.28 | 0.23 |
| 19:00       | 1.74 | 1.80 | 0.68 | 0.17  | 0.08 | 0.53 | 0.29 | 0.23 |
| 20:00       | 1.66 | 1.74 | 0.65 | 0.19  | 0.09 | 0.53 | 0.30 | 0.22 |
| 21:00       | 1.69 | 1.76 | 0.67 | 0.18  | 0.08 | 0.53 | 0.30 | 0.23 |
| 22:00       | 1.73 | 1.75 | 0.67 | 0.19  | 0.08 | 0.53 | 0.30 | 0.24 |
| 23:00       | 1.71 | 1.79 | 0.69 | 0.17  | 0.09 | 0.53 | 0.30 | 0.23 |
| <b>4/21</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00        | 1.76 | 1.75 | 0.66 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.30 | -    |
| 1:00        | 1.77 | 1.76 | 0.66 | 0.17  | 0.08 | 0.52 | 0.30 | -    |
| 2:00        | 1.70 | 1.74 | 0.67 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.31 | -    |
| 3:00        | 1.72 | 1.77 | 0.67 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.31 | -    |
| 4:00        | 1.69 | 1.79 | 0.67 | 0.18  | 0.09 | 0.52 | 0.32 | -    |
| 5:00        | 1.73 | 1.74 | 0.65 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.31 | -    |
| 6:00        | 1.77 | 1.78 | 0.67 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.31 | 0.23 |
| 7:00        | 1.81 | 1.79 | 0.66 | 0.17  | 0.08 | 0.52 | 0.31 | 0.22 |
| 8:00        | 1.75 | 1.78 | 0.65 | 0.18  | 0.08 | 0.53 | 0.30 | 0.22 |
| 9:00        | 1.72 | 1.67 | 0.65 | 0.19  | 0.08 | 0.53 | 0.28 | 0.23 |
| 10:00       | 1.71 | 1.69 | 0.63 | 0.17  | 0.08 | 0.53 | 0.28 | 0.23 |
| 11:00       | 1.69 | 1.60 | 0.65 | 0.18  | 0.08 | 0.55 | 0.28 | 0.22 |
| 12:00       | 1.67 | 1.69 | 0.65 | 0.18  | 0.08 | 0.57 | 0.28 | 0.23 |
| 13:00       | 1.67 | 1.68 | 0.63 | 0.18  | 0.08 | 0.57 | 0.29 | 0.23 |
| 14:00       | 1.63 | 1.68 | 0.64 | 0.17  | 0.08 | 0.57 | 0.28 | 0.23 |
| 15:00       | 1.64 | 1.69 | 0.63 | 0.19  | 0.08 | 0.54 | 0.28 | 0.23 |
| 16:00       | 1.60 | 1.60 | 0.66 | 0.19  | 0.09 | 0.54 | 0.27 | 0.23 |
| 17:00       | 1.62 | 1.64 | 0.66 | 0.19  | 0.08 | 0.54 | 0.29 | 0.22 |
| 18:00       | 1.66 | 1.72 | 0.64 | 0.18  | 0.08 | 0.54 | 0.28 | 0.22 |
| 19:00       | 1.70 | 1.73 | 0.64 | 0.18  | 0.08 | 0.54 | 0.30 | 0.22 |
| 20:00       | 1.67 | 1.71 | 0.66 | 0.19  | 0.08 | 0.54 | 0.30 | 0.22 |
| 21:00       | 1.70 | 1.69 | 0.66 | 0.18  | 0.08 | 0.54 | 0.30 | 0.22 |
| 22:00       | 1.72 | 1.78 | 0.67 | 0.19  | 0.08 | 0.54 | 0.30 | 0.23 |
| 23:00       | 1.73 | 1.79 | 0.69 | 0.20  | 0.08 | 0.55 | 0.30 | 0.23 |
| <b>4/22</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00        | 1.71 | 1.75 | 0.66 | 0.19  | 0.08 | 0.54 | 0.30 | -    |
| 1:00        | 1.70 | 1.73 | 0.69 | 0.19  | 0.08 | 0.54 | 0.30 | -    |
| 2:00        | 1.73 | 1.70 | 0.65 | 0.19  | 0.08 | 0.53 | 0.29 | -    |
| 3:00        | 1.71 | 1.72 | 0.65 | 0.19  | 0.08 | 0.53 | 0.30 | -    |
| 4:00        | 1.72 | 1.68 | 0.65 | 0.19  | 0.08 | 0.53 | 0.29 | -    |
| 5:00        | 1.70 | 1.71 | 0.66 | 0.20  | 0.08 | 0.53 | 0.30 | -    |
| 6:00        | 1.72 | 1.61 | 0.66 | 0.19  | 0.08 | 0.53 | 0.30 | 0.22 |
| 7:00        | 1.70 | 1.75 | 0.66 | 0.20  | 0.08 | 0.53 | 0.30 | 0.22 |
| 8:00        | 1.68 | 1.77 | 0.67 | 0.19  | 0.08 | 0.53 | 0.29 | 0.22 |
| 9:00        | 1.71 | 1.58 | 0.64 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.28 | 0.22 |
| 10:00       | 1.72 | 1.65 | 0.65 | 0.17  | 0.08 | 0.53 | 0.28 | 0.23 |
| 11:00       | 1.72 | 1.60 | 0.64 | 0.19  | 0.08 | 0.52 | 0.27 | 0.22 |
| 12:00       | 1.67 | 1.67 | 0.64 | 0.18  | 0.08 | 0.53 | 0.27 | 0.22 |
| 13:00       | 1.73 | 1.64 | 0.64 | 0.18  | 0.08 | 0.53 | 0.27 | 0.22 |
| 14:00       | 1.70 | 1.65 | 0.66 | 0.17  | 0.08 | 0.53 | 0.27 | 0.23 |
| 15:00       | 1.68 | 1.62 | 0.65 | 0.18  | 0.08 | 0.53 | 0.27 | 0.22 |
| 16:00       | 1.69 | 1.56 | 0.64 | 0.17  | 0.08 | 0.53 | 0.27 | 0.22 |
| 17:00       | 1.71 | 1.68 | 0.64 | 0.17  | 0.08 | 0.53 | 0.27 | 0.22 |
| 18:00       | 1.65 | 1.76 | 0.66 | 0.18  | 0.08 | 0.53 | 0.29 | 0.22 |
| 19:00       | 1.66 | 1.74 | 0.64 | 0.19  | 0.08 | 0.52 | 0.27 | 0.22 |
| 20:00       | 1.69 | 1.75 | 0.68 | 0.19  | 0.08 | 0.53 | 0.29 | 0.22 |
| 21:00       | 1.71 | 1.64 | 0.67 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.29 | 0.22 |
| 22:00       | 1.72 | 1.72 | 0.66 | 0.19  | 0.08 | 0.53 | 0.29 | 0.22 |
| 23:00       | 1.66 | 1.78 | 0.66 | 0.19  | 0.08 | 0.52 | 0.29 | 0.22 |
| <b>4/23</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00        | 1.71 | 1.73 | 0.67 | 0.19  | 0.08 | 0.52 | 0.30 | -    |
| 1:00        | 1.74 | 1.73 | 0.67 | 0.20  | 0.08 | 0.52 | 0.30 | -    |
| 2:00        | 1.73 | 1.70 | 0.66 | 0.19  | 0.08 | 0.52 | 0.30 | -    |
| 3:00        | 1.72 | 1.76 | 0.65 | 0.19  | 0.08 | 0.52 | 0.27 | -    |
| 4:00        | 1.74 | 1.76 | 0.64 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.27 | -    |
| 5:00        | 1.66 | 1.68 | 0.61 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.28 | -    |
| 6:00        | 1.61 | 1.76 | 0.62 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.28 | 0.22 |
| 7:00        | 1.68 | 1.65 | 0.62 | 0.20  | 0.08 | 0.52 | 0.28 | 0.22 |
| 8:00        | 1.68 | 1.74 | 0.66 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.28 | 0.22 |
| 9:00        | 1.61 | 1.56 | 0.65 | 0.18  | 0.09 | 0.53 | 0.29 | 0.23 |
| 10:00       | 1.56 | 0.16 | 0.63 | 0.19  | 0.08 | 0.53 | 0.28 | 0.22 |
| 11:00       | 1.59 | 1.54 | 0.62 | 0.19  | 0.08 | 0.53 | 0.28 | 0.23 |
| 12:00       | 1.57 | 1.56 | 0.62 | 0.18  | 0.08 | 0.54 | 0.28 | 0.23 |
| 13:00       | 1.57 | 1.61 | 0.64 | 0.19  | 0.08 | 0.54 | 0.27 | 0.22 |

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位:  $\mu$ SV/h)

|             | 福島市  | 郡山市  | 白河市  | 会津若松市 | 南会津町 | 南相馬市 | いわき市 | 田村市  |
|-------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 14:00       | 1.56 | 1.58 | 0.61 | 0.18  | 0.08 | 0.54 | 0.27 | 0.22 |
| 15:00       | 1.61 | 1.58 | 0.68 | 0.18  | 0.08 | 0.54 | 0.28 | 0.22 |
| 16:00       | 1.67 | 1.55 | 0.63 | 0.18  | 0.08 | 0.53 | 0.29 | 0.22 |
| 17:00       | 1.57 | 1.59 | 0.64 | 0.20  | 0.09 | 0.53 | 0.27 | 0.22 |
| 18:00       | 1.61 | 1.68 | 0.63 | 0.19  | 0.08 | 0.53 | 0.30 | 0.23 |
| 19:00       | 1.64 | 1.61 | 0.60 | 0.18  | 0.08 | 0.53 | 0.30 | 0.22 |
| 20:00       | 1.67 | 1.57 | 0.64 | 0.18  | 0.09 | 0.53 | 0.29 | 0.22 |
| 21:00       | 1.70 | 1.60 | 0.60 | 0.17  | 0.09 | 0.53 | 0.28 | 0.23 |
| 22:00       | 1.73 | 1.53 | 0.61 | 0.18  | 0.09 | 0.53 | 0.26 | 0.23 |
| 23:00       | 1.70 | 1.62 | 0.61 | 0.18  | 0.10 | 0.54 | 0.29 | 0.23 |
| <b>4/24</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00        | 1.67 | 1.57 | 0.62 | 0.19  | 0.08 | 0.53 | 0.27 |      |
| 1:00        | 1.67 | 1.62 | 0.59 | 0.19  | 0.08 | 0.52 | 0.28 |      |
| 2:00        | 1.63 | 1.57 | 0.64 | 0.19  | 0.07 | 0.52 | 0.29 |      |
| 3:00        | 1.65 | 1.58 | 0.64 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.27 |      |
| 4:00        | 1.65 | 1.56 | 0.63 | 0.19  | 0.08 | 0.52 | 0.28 |      |
| 5:00        | 1.63 | 1.61 | 0.63 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.28 |      |
| 6:00        | 1.66 | 1.59 | 0.63 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.27 | 0.22 |
| 7:00        | 1.69 | 1.61 | 0.63 | 0.19  | 0.08 | 0.52 | 0.28 | 0.22 |
| 8:00        | 1.69 | 1.57 | 0.64 | 0.19  | 0.08 | 0.52 | 0.29 | 0.21 |
| 9:00        | 1.60 | 1.57 | 0.67 | 0.19  | 0.08 | 0.53 | 0.28 | 0.21 |
| 10:00       | 1.56 | 1.58 | 0.66 | 0.18  | 0.08 | 0.53 | 0.29 | 0.23 |
| 11:00       | 1.56 | 1.60 | 0.67 | 0.19  | 0.08 | 0.53 | 0.28 | 0.22 |
| 12:00       | 1.56 | 1.58 | 0.64 | 0.18  | 0.07 | 0.56 | 0.28 | 0.22 |
| 13:00       | 1.59 | 1.54 | 0.65 | 0.18  | 0.09 | 0.56 | 0.28 | 0.22 |
| 14:00       | 1.57 | 1.55 | 0.67 | 0.18  | 0.08 | 0.56 | 0.29 | 0.19 |
| 15:00       | 1.55 | 1.61 | 0.65 | 0.17  | 0.08 | 0.53 | 0.28 | 0.22 |
| 16:00       | 1.55 | 1.57 | 0.66 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.28 | 0.22 |
| 17:00       | 1.54 | 1.54 | 0.62 | 0.18  | 0.08 | 0.54 | 0.29 | 0.23 |
| 18:00       | 1.65 | 0.65 | 0.64 | 0.18  | 0.08 | 0.54 | 0.30 | 0.23 |
| 19:00       | 1.69 | 1.68 | 0.64 | 0.19  | 0.08 | 0.53 | 0.28 | 0.22 |
| 20:00       | 1.65 | 1.67 | 0.63 | 0.19  | 0.08 | 0.52 | 0.30 | 0.21 |
| 21:00       | 1.63 | 1.67 | 0.65 | 0.19  | 0.08 | 0.53 | 0.29 | 0.22 |
| 22:00       | 1.66 | 1.74 | 0.65 | 0.18  | 0.08 | 0.53 | 0.28 | 0.22 |
| 23:00       | 1.68 | 1.60 | 0.66 | 0.18  | 0.08 | 0.53 | 0.28 | 0.22 |
| <b>4/25</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00        | 1.65 | 1.70 | 0.64 | 0.17  | 0.08 | 0.52 | 0.28 |      |
| 1:00        | 1.68 | 1.68 | 0.65 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.29 |      |
| 2:00        | 1.67 | 1.65 | 0.67 | 0.18  | 0.08 | 0.51 | 0.28 |      |
| 3:00        | 1.63 | 1.65 | 0.65 | 0.19  | 0.08 | 0.51 | 0.29 |      |
| 4:00        | 1.63 | 1.65 | 0.65 | 0.19  | 0.08 | 0.51 | 0.28 |      |
| 5:00        | 1.65 | 1.63 | 0.65 | 0.18  | 0.08 | 0.51 | 0.27 |      |
| 6:00        | 1.62 | 1.68 | 0.67 | 0.19  | 0.08 | 0.51 | 0.28 | 0.22 |
| 7:00        | 1.60 | 1.66 | 0.67 | 0.18  | 0.08 | 0.51 | 0.29 | 0.22 |
| 8:00        | 1.56 | 1.66 | 0.65 | 0.18  | 0.07 | 0.52 | 0.27 | 0.22 |
| 9:00        | 1.59 | 1.56 | 0.60 | 0.17  | 0.07 | 0.53 | 0.26 | 0.21 |
| 10:00       | 1.58 | 1.53 | 0.62 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.27 | 0.23 |
| 11:00       | 1.59 | 1.52 | 0.61 | 0.19  | 0.08 | 0.54 | 0.27 | 0.22 |
| 12:00       | 1.53 | 1.52 | 0.62 | 0.19  | 0.08 | 0.54 | 0.26 | 0.22 |
| 13:00       | 1.60 | 1.56 | 0.63 | 0.18  | 0.08 | 0.53 | 0.27 | 0.21 |
| 14:00       | 1.65 | 1.51 | 0.64 | 0.17  | 0.08 | 0.53 | 0.27 | 0.21 |
| 15:00       | 1.53 | 1.53 | 0.62 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.27 | 0.22 |
| 16:00       | 1.54 | 1.56 | 0.63 | 0.16  | 0.08 | 0.53 | 0.27 | 0.22 |
| 17:00       | 1.65 | 1.58 | 0.62 | 0.17  | 0.08 | 0.53 | 0.27 | 0.23 |
| 18:00       | 1.60 | 1.59 | 0.63 | 0.18  | 0.08 | 0.53 | 0.28 | 0.23 |
| 19:00       | 1.59 | 1.69 | 0.63 | 0.19  | 0.08 | 0.52 | 0.29 | 0.23 |
| 20:00       | 1.63 | 1.67 | 0.65 | 0.19  | 0.08 | 0.52 | 0.28 | 0.23 |
| 21:00       | 1.63 | 1.64 | 0.65 | 0.19  | 0.08 | 0.52 | 0.29 | 0.23 |
| 22:00       | 1.64 | 1.65 | 0.64 | 0.19  | 0.08 | 0.52 | 0.29 | 0.23 |
| 23:00       | 1.66 | 1.59 | 0.66 | 0.19  | 0.08 | 0.52 | 0.29 | 0.22 |
| <b>4/26</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00        | 1.64 | 1.69 | 0.67 | 0.19  | 0.09 | 0.51 | 0.30 | -    |
| 1:00        | 1.64 | 1.65 | 0.66 | 0.19  | 0.08 | 0.51 | 0.30 | -    |
| 2:00        | 1.62 | 1.59 | 0.66 | 0.19  | 0.08 | 0.50 | 0.30 | -    |
| 3:00        | 1.62 | 1.61 | 0.66 | 0.19  | 0.08 | 0.50 | 0.29 | -    |
| 4:00        | 1.63 | 1.64 | 0.64 | 0.19  | 0.08 | 0.50 | 0.29 | -    |
| 5:00        | 1.63 | 1.65 | 0.65 | 0.19  | 0.09 | 0.50 | 0.29 | -    |
| 6:00        | 1.62 | 1.68 | 0.66 | 0.19  | 0.08 | 0.51 | 0.30 | 0.22 |
| 7:00        | 1.63 | 1.70 | 0.65 | 0.18  | 0.08 | 0.51 | 0.30 | 0.21 |
| 8:00        | 1.66 | 1.59 | 0.64 | 0.18  | 0.08 | 0.51 | 0.29 | 0.22 |
| 9:00        | 1.63 | 1.54 | 0.63 | 0.17  | 0.08 | 0.53 | 0.27 | 0.21 |
| 10:00       | 1.66 | 1.52 | 0.62 | 0.16  | 0.08 | 0.53 | 0.25 | 0.20 |
| 11:00       | 1.63 | 1.53 | 0.61 | 0.16  | 0.08 | 0.54 | 0.26 | 0.26 |
| 12:00       | 1.65 | 1.53 | 0.62 | 0.17  | 0.08 | 0.55 | 0.26 | 0.23 |

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位:  $\mu$ SV/h)

|             | 福島市  | 郡山市  | 白河市  | 会津若松市 | 南会津町 | 南相馬市 | いわき市 | 田村市  |
|-------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 13:00       | 1.63 | 1.53 | 0.61 | 0.15  | 0.08 | 0.55 | 0.25 | 0.26 |
| 14:00       | 1.64 | 1.55 | 0.62 | 0.17  | 0.07 | 0.55 | 0.27 | 0.26 |
| 15:00       | 1.63 | 1.55 | 0.62 | 0.16  | 0.08 | 0.53 | 0.26 | 0.26 |
| 16:00       | 1.59 | 1.56 | 0.61 | 0.17  | 0.08 | 0.52 | 0.27 | 0.25 |
| 17:00       | 1.58 | 1.55 | 0.63 | 0.17  | 0.08 | 0.53 | 0.27 | 0.26 |
| 18:00       | 1.54 | 1.58 | 0.62 | 0.19  | 0.09 | 0.52 | 0.28 | 0.26 |
| 19:00       | 1.56 | 1.56 | 0.62 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.26 | 0.26 |
| 20:00       | 1.56 | 1.56 | 0.62 | 0.18  | 0.08 | 0.53 | 0.28 | 0.26 |
| 21:00       | 1.59 | 1.64 | 0.61 | 0.18  | 0.09 | 0.52 | 0.28 | 0.26 |
| 22:00       | 1.61 | 1.66 | 0.63 | 0.18  | 0.08 | 0.53 | 0.28 | 0.26 |
| 23:00       | 1.59 | 1.59 | 0.62 | 0.18  | 0.09 | 0.52 | 0.29 | 0.26 |
| <b>4/27</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00        | 1.61 | 1.60 | 0.62 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.29 | -    |
| 1:00        | 1.59 | 1.56 | 0.63 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.29 | -    |
| 2:00        | 1.58 | 1.54 | 0.63 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.29 | -    |
| 3:00        | 1.61 | 1.57 | 0.62 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.29 | -    |
| 4:00        | 1.60 | 1.63 | 0.63 | 0.17  | 0.08 | 0.52 | 0.24 | -    |
| 5:00        | 1.59 | 1.64 | 0.64 | 0.17  | 0.08 | 0.52 | 0.29 | -    |
| 6:00        | 1.60 | 1.57 | 0.63 | 0.17  | 0.08 | 0.51 | 0.29 | 0.26 |
| 7:00        | 1.61 | 1.52 | 0.62 | 0.17  | 0.08 | 0.51 | 0.29 | 0.26 |
| 8:00        | 1.62 | 1.64 | 0.62 | 0.17  | 0.07 | 0.52 | 0.29 | 0.26 |
| 9:00        | 1.63 | 1.58 | 0.60 | 0.17  | 0.08 | 0.52 | 0.26 | 0.26 |
| 10:00       | 1.54 | 1.56 | 0.60 | 0.17  | 0.08 | 0.52 | 0.25 | 0.28 |
| 11:00       | 1.54 | 1.54 | 0.58 | 0.17  | 0.08 | 0.55 | 0.26 | 0.27 |
| 12:00       | 1.58 | 1.55 | 0.58 | 0.18  | 0.08 | 0.56 | 0.26 | 0.29 |
| 13:00       | 1.59 | 1.54 | 0.61 | 0.16  | 0.07 | 0.56 | 0.27 | 0.29 |
| 14:00       | 1.56 | 1.57 | 0.61 | 0.16  | 0.08 | 0.56 | 0.25 | 0.28 |
| 15:00       | 1.57 | 1.53 | 0.62 | 0.17  | 0.08 | 0.54 | 0.27 | 0.27 |
| 16:00       | 1.56 | 1.53 | 0.61 | 0.17  | 0.07 | 0.53 | 0.27 | 0.27 |
| 17:00       | 1.57 | 1.51 | 0.61 | 0.17  | 0.08 | 0.53 | 0.26 | 0.26 |
| 18:00       | 1.58 | 1.57 | 0.62 | 0.18  | 0.08 | 0.51 | 0.27 | 0.26 |
| 19:00       | 1.63 | 1.56 | 0.64 | 0.19  | 0.08 | 0.52 | 0.28 | 0.26 |
| 20:00       | 1.63 | 1.63 | 0.64 | 0.18  | 0.08 | 0.53 | 0.28 | 0.26 |
| 21:00       | 1.62 | 1.61 | 0.65 | 0.18  | 0.08 | 0.53 | 0.27 | 0.26 |
| 22:00       | 1.64 | 1.60 | 0.64 | 0.19  | 0.08 | 0.52 | 0.28 | 0.26 |
| 23:00       | 1.67 | 1.60 | 0.64 | 0.19  | 0.08 | 0.52 | 0.29 | 0.26 |
| <b>4/28</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00        | 1.66 | 1.55 | 0.62 | 0.18  | 0.08 | 0.53 | 0.27 | -    |
| 1:00        | 1.65 | 1.56 | 0.59 | 0.19  | 0.09 | 0.52 | 0.27 | -    |
| 2:00        | 1.63 | 1.53 | 0.61 | 0.18  | 0.09 | 0.52 | 0.26 | -    |
| 3:00        | 1.61 | 1.58 | 0.61 | 0.18  | 0.09 | 0.52 | 0.24 | -    |
| 4:00        | 1.57 | 1.46 | 0.61 | 0.18  | 0.09 | 0.52 | 0.28 | -    |
| 5:00        | 1.57 | 1.65 | 0.60 | 0.20  | 0.09 | 0.51 | 0.24 | -    |
| 6:00        | 1.60 | 1.46 | 0.60 | 0.19  | 0.08 | 0.52 | 0.27 | 0.26 |
| 7:00        | 1.63 | 1.58 | 0.63 | 0.19  | 0.08 | 0.52 | 0.28 | 0.26 |
| 8:00        | 1.66 | 1.50 | 0.64 | 0.17  | 0.08 | 0.52 | 0.27 | 0.26 |
| 9:00        | 1.61 | 1.49 | 0.59 | 0.17  | 0.08 | 0.52 | 0.26 | 0.25 |
| 10:00       | 1.61 | 1.42 | 0.59 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.25 | 0.25 |
| 11:00       | 1.60 | 1.51 | 0.60 | 0.17  | 0.08 | 0.54 | 0.25 | 0.27 |
| 12:00       | 1.58 | 1.48 | 0.59 | 0.17  | 0.08 | 0.55 | 0.26 | 0.28 |
| 13:00       | 1.62 | 1.52 | 0.61 | 0.18  | 0.08 | 0.56 | 0.25 | 0.28 |
| 14:00       | 1.58 | 1.49 | 0.60 | 0.18  | 0.08 | 0.55 | 0.26 | 0.27 |
| 15:00       | 1.61 | 1.48 | 0.61 | 0.18  | 0.08 | 0.53 | 0.25 | 0.25 |
| 16:00       | 1.62 | 1.50 | 0.60 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.27 | 0.24 |
| 17:00       | 1.62 | 1.50 | 0.60 | 0.19  | 0.08 | 0.52 | 0.26 | 0.25 |
| 18:00       | 1.60 | 1.56 | 0.61 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.25 | 0.25 |
| 19:00       | 1.64 | 1.52 | 0.62 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.26 | 0.25 |
| 20:00       | 1.64 | 1.55 | 0.63 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.26 | 0.25 |
| 21:00       | 1.65 | 1.54 | 0.63 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.28 | 0.25 |
| 22:00       | 1.66 | 1.60 | 0.64 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.27 | 0.25 |
| 23:00       | 1.69 | 1.50 | 0.61 | 0.18  | 0.08 | 0.51 | 0.28 | 0.25 |
| <b>4/29</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00        | 1.68 | 1.58 | 0.64 | 0.17  | 0.08 | 0.51 | 0.28 | -    |
| 1:00        | 1.65 | 1.56 | 0.61 | 0.19  | 0.07 | 0.51 | 0.28 | -    |
| 2:00        | 1.65 | 1.56 | 0.63 | 0.18  | 0.08 | 0.51 | 0.26 | -    |
| 3:00        | 1.68 | 1.55 | 0.62 | 0.18  | 0.08 | 0.51 | 0.29 | -    |
| 4:00        | 1.67 | 1.54 | 0.61 | 0.17  | 0.08 | 0.51 | 0.27 | -    |
| 5:00        | 1.64 | 1.63 | 0.63 | 0.19  | 0.08 | 0.50 | 0.28 | -    |
| 6:00        | 1.66 | 1.52 | 0.64 | 0.18  | 0.08 | 0.51 | 0.27 | 0.25 |
| 7:00        | 1.66 | 1.54 | 0.63 | 0.19  | 0.07 | 0.51 | 0.26 | 0.26 |
| 8:00        | 1.67 | 1.55 | 0.62 | 0.18  | 0.08 | 0.51 | 0.28 | 0.26 |
| 9:00        | 1.66 | 1.54 | 0.63 | 0.17  | 0.08 | 0.52 | 0.27 | 0.27 |
| 10:00       | 1.60 | 1.58 | 0.62 | 0.17  | 0.08 | 0.51 | 0.27 | 0.27 |
| 11:00       | 1.59 | 1.50 | 0.62 | 0.18  | 0.08 | 0.53 | 0.27 | 0.27 |

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位:  $\mu$ SV/h)

|             | 福島市  | 郡山市  | 白河市  | 会津若松市 | 南会津町 | 南相馬市 | いわき市 | 田村市  |
|-------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 12:00       | 1.58 | 1.53 | 0.64 | 0.18  | 0.08 | 0.54 | 0.27 | 0.26 |
| 13:00       | 1.54 | 1.52 | 0.63 | 0.17  | 0.08 | 0.54 | 0.28 | 0.27 |
| 14:00       | 1.62 | 1.48 | 0.65 | 0.18  | 0.07 | 0.55 | 0.28 | 0.27 |
| 15:00       | 1.62 | 1.57 | 0.63 | 0.17  | 0.08 | 0.52 | 0.27 | 0.26 |
| 16:00       | 1.62 | 1.56 | 0.63 | 0.18  | 0.08 | 0.51 | 0.29 | 0.26 |
| 17:00       | 1.64 | 1.63 | 0.64 | 0.17  | 0.08 | 0.52 | 0.28 | 0.25 |
| 18:00       | 1.63 | 1.52 | 0.63 | 0.17  | 0.08 | 0.52 | 0.27 | 0.25 |
| 19:00       | 1.60 | 1.57 | 0.61 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.28 | 0.25 |
| 20:00       | 1.61 | 1.59 | 0.64 | 0.18  | 0.07 | 0.52 | 0.28 | 0.25 |
| 21:00       | 1.61 | 1.52 | 0.61 | 0.18  | 0.08 | 0.51 | 0.28 | 0.25 |
| 22:00       | 1.59 | 1.58 | 0.63 | 0.17  | 0.08 | 0.51 | 0.27 | 0.25 |
| 23:00       | 1.57 | 1.55 | 0.63 | 0.18  | 0.08 | 0.51 | 0.27 | 0.25 |
| <b>4/30</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00        | 1.59 | 1.55 | 0.63 | 0.18  | 0.08 | 0.50 | 0.26 | -    |
| 1:00        | 1.59 | 1.55 | 0.63 | 0.18  | 0.09 | 0.50 | 0.27 | -    |
| 2:00        | 1.59 | 1.53 | 0.65 | 0.18  | 0.09 | 0.50 | 0.28 | -    |
| 3:00        | 1.61 | 1.55 | 0.63 | 0.19  | 0.08 | 0.50 | 0.28 | -    |
| 4:00        | 1.57 | 1.57 | 0.63 | 0.18  | 0.08 | 0.50 | 0.27 | -    |
| 5:00        | 1.58 | 1.55 | 0.61 | 0.17  | 0.09 | 0.50 | 0.26 | -    |
| 6:00        | 1.58 | 1.57 | 0.63 | 0.19  | 0.08 | 0.50 | 0.29 | 0.25 |
| 7:00        | 1.58 | 1.57 | 0.62 | 0.18  | 0.08 | 0.51 | 0.27 | 0.25 |
| 8:00        | 1.61 | 1.59 | 0.63 | 0.18  | 0.07 | 0.52 | 0.27 | 0.26 |
| 9:00        | 1.59 | 1.48 | 0.65 | 0.18  | 0.08 | 0.51 | 0.27 | 0.26 |
| 10:00       | 1.53 | 1.49 | 0.64 | 0.18  | 0.07 | 0.52 | 0.26 | 0.27 |
| 11:00       | 1.53 | 1.51 | 0.63 | 0.17  | 0.08 | 0.54 | 0.26 | 0.26 |
| 12:00       | 1.52 | 1.59 | 0.64 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.27 | 0.25 |
| 13:00       | 1.52 | 1.54 | 0.63 | 0.19  | 0.08 | 0.52 | 0.26 | 0.25 |
| 14:00       | 1.55 | 1.47 | 0.63 | 0.18  | 0.08 | 0.51 | 0.26 | 0.25 |
| 15:00       | 1.56 | 1.54 | 0.64 | 0.19  | 0.09 | 0.52 | 0.27 | 0.25 |
| 16:00       | 1.56 | 1.58 | 0.64 | 0.20  | 0.09 | 0.51 | 0.27 | 0.25 |
| 17:00       | 1.55 | 1.56 | 0.63 | 0.19  | 0.09 | 0.51 | 0.27 | 0.25 |
| 18:00       | 1.65 | 1.59 | 0.64 | 0.17  | 0.08 | 0.51 | 0.27 | 0.25 |
| 19:00       | 1.63 | 1.55 | 0.61 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.27 | 0.25 |
| 20:00       | 1.60 | 1.61 | 0.65 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.26 | 0.25 |
| 21:00       | 1.61 | 1.55 | 0.63 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.27 | 0.25 |
| 22:00       | 1.63 | 1.57 | 0.63 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.26 | 0.25 |
| 23:00       | 1.65 | 1.59 | 0.64 | 0.18  | 0.07 | 0.51 | 0.27 | 0.25 |
| <b>5/1</b>  |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00        | 1.65 | 1.63 | 0.64 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.27 | -    |
| 1:00        | 1.64 | 1.60 | 0.63 | 0.18  | 0.08 | 0.51 | 0.27 | -    |
| 2:00        | 1.65 | 1.63 | 0.63 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.27 | -    |
| 3:00        | 1.64 | 1.57 | 0.63 | 0.18  | 0.08 | 0.51 | 0.28 | -    |
| 4:00        | 1.62 | 1.57 | 0.64 | 0.17  | 0.08 | 0.51 | 0.27 | -    |
| 5:00        | 1.65 | 1.58 | 0.62 | 0.18  | 0.09 | 0.51 | 0.27 | -    |
| 6:00        | 1.69 | 1.57 | 0.62 | 0.19  | 0.09 | 0.51 | 0.27 | 0.25 |
| 7:00        | 1.65 | 1.58 | 0.63 | 0.18  | 0.09 | 0.50 | 0.27 | 0.25 |
| 8:00        | 1.64 | 1.59 | 0.62 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.27 | 0.25 |
| 9:00        | 1.61 | 1.50 | 0.61 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.26 | 0.25 |
| 10:00       | 1.62 | 1.51 | 0.65 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.26 | 0.25 |
| 11:00       | 1.64 | 1.52 | 0.63 | 0.17  | 0.08 | 0.52 | 0.24 | 0.26 |
| 12:00       | 1.66 | 1.51 | 0.64 | 0.19  | 0.08 | 0.51 | 0.26 | 0.26 |
| 13:00       | 1.61 | 1.49 | 0.61 | 0.18  | 0.07 | 0.52 | 0.26 | 0.26 |
| 14:00       | 1.61 | 1.54 | 0.65 | 0.18  | 0.08 | 0.53 | 0.26 | 0.26 |
| 15:00       | 1.62 | 1.55 | 0.61 | 0.17  | 0.07 | 0.53 | 0.26 | 0.25 |
| 16:00       | 1.64 | 1.52 | 0.62 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.25 | 0.25 |
| 17:00       | 1.64 | 1.56 | 0.62 | 0.18  | 0.07 | 0.51 | 0.25 | 0.25 |
| 18:00       | 1.58 | 1.54 | 0.63 | 0.17  | 0.08 | 0.52 | 0.27 | 0.25 |
| 19:00       | 1.60 | 1.51 | 0.62 | 0.18  | 0.08 | 0.51 | 0.26 | 0.25 |
| 20:00       | 1.59 | 1.58 | 0.62 | 0.19  | 0.09 | 0.51 | 0.26 | 0.25 |
| 21:00       | 1.60 | 1.58 | 0.63 | 0.17  | 0.08 | 0.51 | 0.25 | 0.25 |
| 22:00       | 1.58 | 1.58 | 0.62 | 0.18  | 0.08 | 0.51 | 0.26 | 0.25 |
| 23:00       | 1.58 | 1.58 | 0.62 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.26 | 0.25 |
| <b>5/2</b>  |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00        | 1.65 | 1.59 | 0.63 | 0.18  | 0.08 | 0.51 | 0.25 | -    |
| 1:00        | 1.62 | 1.51 | 0.62 | 0.17  | 0.08 | 0.51 | 0.26 | -    |
| 2:00        | 1.58 | 1.53 | 0.62 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.27 | -    |
| 3:00        | 1.62 | 1.56 | 0.62 | 0.18  | 0.08 | 0.51 | 0.27 | -    |
| 4:00        | 1.62 | 1.62 | 0.62 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.27 | -    |
| 5:00        | 1.59 | 1.58 | 0.62 | 0.19  | 0.08 | 0.51 | 0.27 | -    |
| 6:00        | 1.61 | 1.53 | 0.63 | 0.19  | 0.08 | 0.51 | 0.27 | 0.25 |
| 7:00        | 1.61 | 1.53 | 0.62 | 0.18  | 0.08 | 0.51 | 0.26 | 0.25 |
| 8:00        | 1.62 | 1.58 | 0.63 | 0.18  | 0.08 | 0.51 | 0.26 | 0.25 |
| 9:00        | 1.61 | 1.48 | 0.60 | 0.17  | 0.08 | 0.51 | 0.24 | 0.25 |
| 10:00       | 1.61 | 1.55 | 0.62 | 0.17  | 0.08 | 0.51 | 0.24 | 0.24 |

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位:  $\mu$ SV/h)

|            | 福島市  | 郡山市  | 白河市  | 会津若松市 | 南会津町 | 南相馬市 | いわき市 | 田村市  |
|------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 11:00      | 1.57 | 1.43 | 0.63 | 0.16  | 0.09 | 0.52 | 0.24 | 0.25 |
| 12:00      | 1.57 | 1.46 | 0.62 | 0.16  | 0.07 | 0.54 | 0.24 | 0.26 |
| 13:00      | 1.51 | 1.48 | 0.62 | 0.17  | 0.08 | 0.54 | 0.24 | 0.26 |
| 14:00      | 1.49 | 1.50 | 0.60 | 0.17  | 0.08 | 0.53 | 0.24 | 0.26 |
| 15:00      | 1.50 | 1.47 | 0.61 | 0.16  | 0.08 | 0.52 | 0.24 | 0.25 |
| 16:00      | 1.50 | 1.41 | 0.60 | 0.16  | 0.08 | 0.52 | 0.24 | 0.25 |
| 17:00      | 1.50 | 1.38 | 0.61 | 0.17  | 0.08 | 0.51 | 0.24 | 0.24 |
| 18:00      | 1.59 | 1.45 | 0.63 | 0.18  | 0.08 | 0.51 | 0.25 | 0.25 |
| 19:00      | 1.61 | 1.56 | 0.62 | 0.17  | 0.08 | 0.51 | 0.26 | 0.25 |
| 20:00      | 1.61 | 1.54 | 0.64 | 0.18  | 0.08 | 0.51 | 0.26 | 0.25 |
| 21:00      | 1.70 | 1.51 | 0.62 | 0.18  | 0.08 | 0.51 | 0.25 | 0.25 |
| 22:00      | 1.67 | 1.51 | 0.64 | 0.18  | 0.08 | 0.51 | 0.26 | 0.25 |
| 23:00      | 1.67 | 1.49 | 0.63 | 0.18  | 0.08 | 0.51 | 0.25 | 0.25 |
| <b>5/3</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00       |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 1:00       | 1.67 | 1.52 | 0.62 | 0.18  | 0.08 | 0.51 | 0.26 | -    |
| 2:00       | 1.67 | 1.54 | 0.63 | 0.17  | 0.08 | 0.51 | 0.26 | -    |
| 3:00       | 1.68 | 1.53 | 0.62 | 0.18  | 0.08 | 0.51 | 0.26 | -    |
| 4:00       | 1.67 | 1.47 | 0.61 | 0.18  | 0.08 | 0.51 | 0.26 | -    |
| 5:00       | 1.65 | 1.50 | 0.62 | 0.18  | 0.08 | 0.50 | 0.26 | -    |
| 6:00       | 1.67 | 1.52 | 0.61 | 0.18  | 0.08 | 0.51 | 0.26 | 0.25 |
| 7:00       | 1.66 | 1.46 | 0.62 | 0.18  | 0.08 | 0.51 | 0.26 | 0.25 |
| 8:00       | 1.66 | 1.55 | 0.61 | 0.17  | 0.08 | 0.51 | 0.26 | 0.25 |
| 9:00       | 1.61 | 1.56 | 0.62 | 0.18  | 0.08 | 0.51 | 0.27 | 0.27 |
| 10:00      | 1.61 | 1.59 | 0.61 | 0.18  | 0.08 | 0.51 | 0.26 | 0.27 |
| 11:00      | 1.60 | 1.52 | 0.62 | 0.18  | 0.08 | 0.53 | 0.27 | 0.27 |
| 12:00      | 1.58 | 1.52 | 0.62 | 0.18  | 0.08 | 0.52 | 0.27 | 0.27 |
| 13:00      | 1.56 | 1.55 | 0.62 | 0.18  | 0.08 | 0.51 | 0.26 | 0.26 |
| 14:00      | 1.60 | 1.54 | 0.62 | 0.17  | 0.08 | 0.52 | 0.26 | 0.26 |
| 15:00      | 1.58 | 1.53 | 0.64 | 0.16  | 0.08 | 0.51 | 0.26 | 0.25 |
| 16:00      | 1.58 | 1.49 | 0.59 | 0.16  | 0.08 | 0.50 | 0.25 | 0.25 |
| 17:00      | 1.59 | 1.57 | 0.60 | 0.17  | 0.08 | 0.51 | 0.25 | 0.24 |
| 18:00      | 1.55 | 1.46 | 0.63 | 0.17  | 0.09 | 0.51 | 0.25 | 0.25 |
| 19:00      | 1.58 | 1.57 | 0.63 | 0.18  | 0.07 | 0.51 | 0.26 | 0.25 |
| 20:00      | 1.55 | 1.57 | 0.63 | 0.18  | 0.08 | 0.51 | 0.26 | 0.25 |
| 21:00      | 1.54 | 1.53 | 0.63 | 0.18  | 0.07 | 0.51 | 0.26 | 0.25 |
| 22:00      | 1.57 | 1.52 | 0.62 | 0.16  | 0.08 | 0.51 | 0.26 | 0.25 |
| 23:00      | 1.60 | 1.53 | 0.64 | 0.17  | 0.07 | 0.51 | 0.24 | 0.25 |
| <b>5/4</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00       | 1.58 | 1.56 | 0.62 | 0.17  | 0.07 | 0.51 | 0.25 | -    |
| 1:00       | 1.57 | 1.56 | 0.62 | 0.18  | 0.08 | 0.51 | 0.26 | -    |
| 2:00       | 1.54 | 1.51 | 0.62 | 0.17  | 0.07 | 0.51 | 0.25 | -    |
| 3:00       | 1.55 | 1.54 | 0.62 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.25 | -    |
| 4:00       | 1.55 | 1.49 | 0.61 | 0.17  | 0.08 | 0.51 | 0.26 | -    |
| 5:00       | 1.56 | 1.55 | 0.63 | 0.18  | 0.08 | 0.50 | 0.24 | -    |
| 6:00       | 1.58 | 1.58 | 0.62 | 0.19  | 0.08 | 0.50 | 0.26 | 0.25 |
| 7:00       | 1.60 | 1.57 | 0.63 | 0.17  | 0.07 | 0.50 | 0.26 | 0.25 |
| 8:00       | 1.59 | 1.55 | 0.63 | 0.17  | 0.08 | 0.51 | 0.25 | 0.26 |
| 9:00       | 1.54 | 1.55 | 0.62 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.26 | 0.27 |
| 10:00      | 1.54 | 1.54 | 0.61 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.24 | 0.27 |
| 11:00      | 1.52 | 1.53 | 0.61 | 0.17  | 0.08 | 0.52 | 0.25 | 0.27 |
| 12:00      | 1.50 | 1.49 | 0.60 | 0.17  | 0.08 | 0.54 | 0.24 | 0.26 |
| 13:00      | 1.51 | 1.46 | 0.62 | 0.17  | 0.08 | 0.54 | 0.23 | 0.27 |
| 14:00      | 1.49 | 1.50 | 0.61 | 0.17  | 0.08 | 0.54 | 0.25 | 0.27 |
| 15:00      | 1.50 | 1.52 | 0.61 | 0.16  | 0.08 | 0.51 | 0.26 | 0.26 |
| 16:00      | 1.51 | 1.53 | 0.59 | 0.16  | 0.08 | 0.50 | 0.26 | 0.26 |
| 17:00      | 1.52 | 1.55 | 0.61 | 0.16  | 0.07 | 0.50 | 0.27 | 0.25 |
| 18:00      | 1.62 | 1.54 | 0.62 | 0.17  | 0.08 | 0.51 | 0.26 | 0.25 |
| 19:00      | 1.63 | 1.51 | 0.61 | 0.17  | 0.07 | 0.51 | 0.25 | 0.25 |
| 20:00      | 1.63 | 1.51 | 0.61 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.26 | 0.25 |
| 21:00      | 1.63 | 1.55 | 0.61 | 0.17  | 0.07 | 0.51 | 0.26 | 0.25 |
| 22:00      | 1.64 | 1.54 | 0.61 | 0.16  | 0.08 | 0.50 | 0.26 | 0.25 |
| 23:00      | 1.66 | 1.52 | 0.63 | 0.18  | 0.08 | 0.50 | 0.27 | 0.25 |
| <b>5/5</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00       | 1.64 | 1.50 | 0.60 | 0.16  | 0.07 | 0.51 | 0.25 | -    |
| 1:00       | 1.66 | 1.55 | 0.60 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.26 | -    |
| 2:00       | 1.62 | 1.56 | 0.61 | 0.16  | 0.08 | 0.50 | 0.26 | -    |
| 3:00       | 1.64 | 1.57 | 0.64 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.26 | -    |
| 4:00       | 1.62 | 1.56 | 0.60 | 0.17  | 0.09 | 0.50 | 0.26 | -    |
| 5:00       | 1.63 | 1.52 | 0.62 | 0.17  | 0.07 | 0.50 | 0.26 | -    |
| 6:00       | 1.62 | 1.59 | 0.61 | 0.16  | 0.08 | 0.50 | 0.27 | 0.25 |
| 7:00       | 1.65 | 1.58 | 0.61 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.26 | 0.25 |
| 8:00       | 1.65 | 1.58 | 0.61 | 0.16  | 0.08 | 0.50 | 0.26 | 0.26 |
| 9:00       | 1.61 | 1.61 | 0.61 | 0.16  | 0.08 | 0.50 | 0.26 | 0.26 |

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位:  $\mu$ SV/h)

|            | 福島市  | 郡山市  | 白河市  | 会津若松市 | 南会津町 | 南相馬市 | いわき市 | 田村市  |
|------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 10:00      | 1.59 | 1.58 | 0.62 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.26 | 0.27 |
| 11:00      | 1.60 | 1.59 | 0.60 | 0.17  | 0.08 | 0.52 | 0.25 | 0.26 |
| 12:00      | 1.59 | 1.52 | 0.61 | 0.17  | 0.08 | 0.51 | 0.25 | 0.25 |
| 13:00      | 1.59 | 1.52 | 0.61 | 0.17  | 0.08 | 0.51 | 0.26 | 0.25 |
| 14:00      | 1.58 | 1.56 | 0.61 | 0.16  | 0.08 | 0.53 | 0.26 | 0.25 |
| 15:00      | 1.59 | 1.53 | 0.61 | 0.18  | 0.07 | 0.50 | 0.25 | 0.26 |
| 16:00      | 1.58 | 1.56 | 0.61 | 0.16  | 0.08 | 0.50 | 0.26 | 0.25 |
| 17:00      | 1.58 | 1.56 | 0.62 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.26 | 0.24 |
| 18:00      | 1.52 | 1.47 | 0.63 | 0.18  | 0.08 | 0.51 | 0.26 | 0.25 |
| 19:00      | 1.52 | 1.53 | 0.63 | 0.17  | 0.07 | 0.51 | 0.26 | 0.25 |
| 20:00      | 1.49 | 1.54 | 0.63 | 0.17  | 0.07 | 0.50 | 0.26 | 0.25 |
| 21:00      | 1.51 | 1.53 | 0.62 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.25 | 0.25 |
| 22:00      | 1.51 | 1.54 | 0.62 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.25 | 0.25 |
| 23:00      | 1.47 | 1.52 | 0.62 | 0.18  | 0.08 | 0.50 | 0.25 | 0.25 |
| <b>5/6</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00       | 1.47 | 1.50 | 0.62 | 0.17  | 0.07 | 0.50 | 0.25 | -    |
| 1:00       | 1.52 | 1.56 | 0.62 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.26 | -    |
| 2:00       | 1.53 | 1.54 | 0.62 | 0.18  | 0.08 | 0.50 | 0.26 | -    |
| 3:00       | 1.52 | 1.52 | 0.63 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.25 | -    |
| 4:00       | 1.53 | 1.47 | 0.63 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.25 | -    |
| 5:00       | 1.51 | 1.54 | 0.63 | 0.18  | 0.07 | 0.50 | 0.26 | -    |
| 6:00       | 1.50 | 1.56 | 0.63 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.25 | 0.25 |
| 7:00       | 1.50 | 1.51 | 0.63 | 0.18  | 0.08 | 0.50 | 0.26 | 0.25 |
| 8:00       | 1.48 | 1.54 | 0.62 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.26 | 0.25 |
| 9:00       | 1.65 | 1.44 | 0.61 | 0.15  | 0.08 | 0.50 | 0.24 | 0.26 |
| 10:00      | 1.58 | 1.41 | 0.60 | 0.16  | 0.08 | 0.50 | 0.24 | 0.26 |
| 11:00      | 1.16 | 1.46 | 0.59 | 0.17  | 0.07 | 0.50 | 0.23 | 0.26 |
| 12:00      | 1.57 | 1.50 | 0.59 | 0.16  | 0.08 | 0.51 | 0.24 | 0.26 |
| 13:00      | 1.63 | 1.44 | 0.62 | 0.16  | 0.08 | 0.53 | 0.24 | 0.26 |
| 14:00      | 1.61 | 1.43 | 0.59 | 0.16  | 0.08 | 0.53 | 0.24 | 0.27 |
| 15:00      | 1.63 | 1.46 | 0.61 | 0.16  | 0.08 | 0.51 | 0.24 | 0.26 |
| 16:00      | 1.62 | 1.40 | 0.60 | 0.16  | 0.08 | 0.50 | 0.25 | 0.25 |
| 17:00      | 1.63 | 1.50 | 0.61 | 0.16  | 0.08 | 0.50 | 0.24 | 0.24 |
| 18:00      | 1.61 | 1.49 | 0.61 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.24 | 0.24 |
| 19:00      | 1.62 | 1.52 | 0.60 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.25 | 0.24 |
| 20:00      | 1.62 | 1.53 | 0.61 | 0.17  | 0.07 | 0.50 | 0.25 | 0.24 |
| 21:00      | 1.62 | 1.51 | 0.61 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.25 | 0.25 |
| 22:00      | 1.58 | 1.51 | 0.60 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.25 | 0.24 |
| 23:00      | 1.59 | 1.56 | 0.61 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.25 | 0.24 |
| <b>5/7</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00       | 1.58 | 1.54 | 0.60 | 0.17  | 0.07 | 0.50 | 0.26 | -    |
| 1:00       | 1.61 | 1.55 | 0.61 | 0.18  | 0.08 | 0.50 | 0.26 | -    |
| 2:00       | 1.61 | 1.53 | 0.61 | 0.17  | 0.07 | 0.50 | 0.26 | -    |
| 3:00       | 1.62 | 1.55 | 0.61 | 0.18  | 0.07 | 0.50 | 0.26 | -    |
| 4:00       | 1.63 | 1.55 | 0.60 | 0.18  | 0.08 | 0.50 | 0.26 | -    |

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位:  $\mu$ SV/h)

|            | 福島市  | 郡山市  | 白河市  | 会津若松市 | 南会津町 | 南相馬市 | いわき市 | 田村市  |
|------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 5:00       | 1.55 | 1.53 | 0.61 | 0.17  | 0.07 | 0.50 | 0.26 | -    |
| 6:00       | 1.58 | 1.50 | 0.60 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.26 | 0.24 |
| 7:00       | 1.58 | 1.48 | 0.61 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.26 | 0.24 |
| 8:00       | 1.59 | 1.48 | 0.62 | 0.16  | 0.08 | 0.56 | 0.25 | 0.24 |
| 9:00       | 1.50 | 1.49 | 0.57 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.26 | 0.24 |
| 10:00      | 1.49 | 1.54 | 0.55 | 0.16  | 0.07 | 0.51 | 0.26 | 0.24 |
| 11:00      | 1.50 | 1.54 | 0.55 | 0.17  | 0.07 | 0.52 | 0.26 | 0.25 |
| 12:00      | 1.47 | 1.48 | 0.56 | 0.17  | 0.07 | 0.52 | 0.27 | 0.24 |
| 13:00      | 1.48 | 1.53 | 0.53 | 0.17  | 0.08 | 0.54 | 0.26 | 0.24 |
| 14:00      | 1.47 | 1.53 | 0.56 | 0.17  | 0.08 | 0.52 | 0.26 | 0.25 |
| 15:00      | 1.46 | 1.49 | 0.56 | 0.17  | 0.08 | 0.51 | 0.24 | 0.25 |
| 16:00      | 1.45 | 1.52 | 0.58 | 0.17  | 0.07 | 0.51 | 0.24 | 0.24 |
| 17:00      | 1.46 | 1.50 | 0.56 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.25 | 0.24 |
| 18:00      | 1.54 | 1.51 | 0.59 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.25 | 0.24 |
| 19:00      | 1.46 | 1.52 | 0.60 | 0.17  | 0.07 | 0.50 | 0.26 | 0.24 |
| 20:00      | 1.54 | 1.56 | 0.62 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.25 | 0.24 |
| 21:00      | 1.52 | 1.55 | 0.61 | 0.18  | 0.08 | 0.50 | 0.26 | 0.24 |
| 22:00      | 1.49 | 1.52 | 0.61 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.26 | 0.24 |
| 23:00      | 1.50 | 1.50 | 0.60 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.25 | 0.24 |
| <b>5/8</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00       | 1.49 | 1.50 | 0.61 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.27 | -    |
| 1:00       | 1.48 | 1.53 | 0.61 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.26 | -    |
| 2:00       | 1.51 | 1.47 | 0.61 | 0.18  | 0.08 | 0.50 | 0.26 | -    |
| 3:00       | 1.49 | 1.55 | 0.62 | 0.18  | 0.09 | 0.50 | 0.26 | -    |
| 4:00       | 1.48 | 1.49 | 0.60 | 0.18  | 0.08 | 0.50 | 0.25 | -    |
| 5:00       | 1.48 | 1.48 | 0.60 | 0.18  | 0.08 | 0.50 | 0.25 | -    |
| 6:00       | 1.48 | 1.47 | 0.60 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.25 | 0.24 |
| 7:00       | 1.50 | 1.45 | 0.60 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.26 | 0.24 |
| 8:00       | 1.49 | 1.49 | 0.60 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.26 | 0.25 |
| 9:00       | 1.54 | 1.47 | 0.59 | 0.16  | 0.08 | 0.50 | 0.25 | 0.26 |
| 10:00      | 1.50 | 1.47 | 0.61 | 0.16  | 0.08 | 0.50 | 0.25 | 0.27 |
| 11:00      | 1.52 | 1.47 | 0.62 | 0.18  | 0.08 | 0.54 | 0.26 | 0.27 |
| 12:00      | 1.53 | 1.48 | 0.55 | 0.17  | 0.08 | 0.54 | 0.26 | 0.26 |
| 13:00      | 1.52 | 1.50 | 0.60 | 0.16  | 0.08 | 0.54 | 0.24 | 0.27 |
| 14:00      | 1.50 | 1.49 | 0.56 | 0.17  | 0.08 | 0.53 | 0.25 | 0.26 |
| 15:00      | 1.52 | 1.52 | 0.60 | 0.17  | 0.08 | 0.51 | 0.25 | 0.26 |
| 16:00      | 1.50 | 1.55 | 0.60 | 0.17  | 0.07 | 0.51 | 0.25 | 0.26 |
| 17:00      | 1.52 | 1.53 | 0.61 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.26 | 0.25 |
| 18:00      | 1.49 | 1.53 | 0.60 | 0.16  | 0.08 | 0.50 | 0.25 | 0.24 |
| 19:00      | 1.48 | 1.49 | 0.60 | 0.18  | 0.08 | 0.50 | 0.25 | 0.24 |
| 20:00      | 1.48 | 1.52 | 0.61 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.26 | 0.24 |
| 21:00      | 1.49 | 1.52 | 0.62 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.25 | 0.25 |
| 22:00      | 1.47 | 1.53 | 0.61 | 0.16  | 0.08 | 0.50 | 0.26 | 0.24 |
| 23:00      | 1.45 | 1.55 | 0.60 | 0.18  | 0.07 | 0.50 | 0.26 | 0.24 |
| <b>5/9</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00       | 1.48 | 1.54 | 0.61 | 0.18  | 0.08 | 0.50 | 0.25 | -    |
| 1:00       | 1.47 | 1.56 | 0.60 | 0.16  | 0.08 | 0.50 | 0.27 | -    |
| 2:00       | 1.49 | 1.54 | 0.60 | 0.16  | 0.08 | 0.50 | 0.26 | -    |
| 3:00       | 1.47 | 1.58 | 0.60 | 0.17  | 0.08 | 0.49 | 0.26 | -    |
| 4:00       | 1.48 | 1.50 | 0.60 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.26 | -    |
| 5:00       | 1.49 | 1.48 | 0.61 | 0.16  | 0.07 | 0.50 | 0.26 | -    |
| 6:00       | 1.49 | 1.53 | 0.60 | 0.18  | 0.08 | 0.50 | 0.26 | 0.24 |
| 7:00       | 1.51 | 1.49 | 0.61 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.25 | 0.24 |
| 8:00       | 1.50 | 1.54 | 0.60 | 0.16  | 0.08 | 0.50 | 0.26 | 0.25 |
| 9:00       | 1.56 | 1.41 | 0.59 | 0.15  | 0.08 | 0.49 | 0.24 | 0.26 |
| 10:00      | 1.60 | 1.42 | 0.60 | 0.16  | 0.07 | 0.50 | 0.24 | 0.26 |
| 11:00      | 1.53 | 1.43 | 0.56 | 0.15  | 0.08 | 0.54 | 0.24 | 0.27 |
| 12:00      | 1.57 | 1.44 | 0.57 | 0.17  | 0.08 | 0.54 | 0.24 | 0.27 |
| 13:00      | 1.58 | 1.39 | 0.58 | 0.16  | 0.08 | 0.53 | 0.24 | 0.27 |
| 14:00      | 1.59 | 1.42 | 0.58 | 0.17  | 0.08 | 0.53 | 0.24 | 0.27 |
| 15:00      | 1.56 | 1.41 | 0.56 | 0.16  | 0.07 | 0.51 | 0.24 | 0.26 |
| 16:00      | 1.57 | 1.37 | 0.61 | 0.16  | 0.09 | 0.50 | 0.23 | 0.26 |

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位:  $\mu$ SV/h)

|             | 福島市  | 郡山市  | 白河市  | 会津若松市 | 南会津町 | 南相馬市 | いわき市 | 田村市  |
|-------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 17:00       | 1.55 | 1.47 | 0.59 | 0.16  | 0.07 | 0.50 | 0.24 | 0.25 |
| 18:00       | 1.46 | 1.50 | 0.61 | 0.16  | 0.07 | 0.50 | 0.25 | 0.24 |
| 19:00       | 1.51 | 1.46 | 0.61 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.25 | 0.24 |
| 20:00       | 1.52 | 1.51 | 0.60 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.25 | 0.24 |
| 21:00       | 1.49 | 1.49 | 0.61 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.26 | 0.24 |
| 22:00       | 1.50 | 1.45 | 0.61 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.26 | 0.24 |
| 23:00       | 1.51 | 1.48 | 0.61 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.26 | 0.24 |
| <b>5/10</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00        | 1.54 | 1.52 | 0.61 | 0.16  | 0.08 | 0.50 | 0.27 |      |
| 1:00        | 1.49 | 1.49 | 0.62 | 0.17  | 0.09 | 0.50 | 0.24 |      |
| 2:00        | 1.50 | 1.46 | 0.61 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.25 |      |
| 3:00        | 1.53 | 1.45 | 0.61 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.27 |      |
| 4:00        | 1.52 | 1.43 | 0.62 | 0.17  | 0.08 | 0.49 | 0.25 |      |
| 5:00        | 1.52 | 1.44 | 0.60 | 0.17  | 0.09 | 0.50 | 0.25 |      |
| 6:00        | 1.52 | 1.43 | 0.60 | 0.18  | 0.09 | 0.50 | 0.23 | 0.25 |
| 7:00        | 1.53 | 1.47 | 0.61 | 0.17  | 0.09 | 0.50 | 0.25 | 0.25 |
| 8:00        | 1.49 | 1.49 | 0.60 | 0.17  | 0.08 | 0.49 | 0.26 | 0.24 |
| 9:00        | 1.55 | 1.41 | 0.57 | 0.16  | 0.08 | 0.49 | 0.24 | 0.24 |
| 10:00       | 1.56 | 1.31 | 0.57 | 0.17  | 0.08 | 0.51 | 0.24 | 0.24 |
| 11:00       | 1.55 | 1.39 | 0.60 | 0.16  | 0.08 | 0.53 | 0.24 | 0.25 |
| 12:00       | 1.59 | 1.43 | 0.59 | 0.17  | 0.08 | 0.53 | 0.24 | 0.26 |
| 13:00       | 1.52 | 1.36 | 0.60 | 0.17  | 0.08 | 0.51 | 0.24 | 0.25 |
| 14:00       | 1.50 | 1.38 | 0.58 | 0.17  | 0.07 | 0.51 | 0.24 | 0.23 |
| 15:00       | 1.53 | 1.37 | 0.57 | 0.16  | 0.08 | 0.50 | 0.24 | 0.24 |
| 16:00       | 1.49 | 1.38 | 0.59 | 0.16  | 0.08 | 0.49 | 0.24 | 0.23 |
| 17:00       | 1.52 | 1.42 | 0.57 | 0.17  | 0.08 | 0.49 | 0.23 | 0.23 |
| 18:00       | 1.46 | 1.48 | 0.60 | 0.16  | 0.08 | 0.49 | 0.24 | 0.23 |
| 19:00       | 1.42 | 1.45 | 0.59 | 0.17  | 0.08 | 0.49 | 0.24 | 0.23 |
| <b>5/11</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00        | 1.44 | 1.44 | 0.61 | 0.18  | 0.08 | 0.49 | 0.25 |      |
| 6:00        | 1.44 | 1.46 | 0.61 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.25 | 0.18 |
| 12:00       | 1.51 | 1.41 | 0.57 | 0.16  | 0.08 | 0.50 | 0.22 | 0.24 |
| 18:00       | 1.48 | 1.38 | 0.60 | 0.16  | 0.09 | 0.50 | 0.23 | 0.24 |
| <b>5/12</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00        | 1.47 | 1.46 | 0.60 | 0.16  | 0.08 | 0.49 | 0.22 | -    |
| 6:00        | 1.48 | 1.48 | 0.60 | 0.17  | 0.08 | 0.49 | 0.24 | 0.17 |
| 12:00       | 1.45 | 1.37 | 0.58 | 0.17  | 0.08 | 0.50 | 0.23 | 0.19 |
| 18:00       | 1.44 | 1.43 | 0.61 | 0.14  | 0.08 | 0.49 | 0.22 | 0.23 |
| <b>5/13</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00        | 1.39 | 1.42 | 0.59 | 0.17  | 0.09 | 0.48 | 0.22 | -    |
| 6:00        | 1.46 | 1.44 | 0.61 | 0.17  | 0.09 | 0.48 | 0.24 | 0.23 |
| 12:00       | 1.44 | 1.35 | 0.58 | 0.15  | 0.07 | 0.52 | 0.23 | 0.25 |
| 18:00       | 1.42 | 1.43 | 0.60 | 0.17  | 0.07 | 0.48 | 0.24 | 0.23 |
| <b>5/14</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00        | 1.43 | 1.44 | 0.61 | 0.18  | 0.09 | 0.49 | 0.25 | -    |
| 6:00        | 1.45 | 1.46 | 0.62 | 0.18  | 0.08 | 0.49 | 0.25 | 0.23 |
| 12:00       | 1.42 | 1.41 | 0.63 | 0.15  | 0.08 | 0.53 | 0.23 | 0.25 |
| 18:00       | 1.53 | 1.41 | 0.62 | 0.16  | 0.07 | 0.49 | 0.25 | 0.23 |
| <b>5/15</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00        | 1.52 | 1.46 | 0.62 | 0.17  | 0.08 | 0.49 | 0.25 | -    |
| 6:00        | 1.48 | 1.48 | 0.61 | 0.16  | 0.07 | 0.49 | 0.24 | 0.23 |
| 12:00       | 1.34 | 1.42 | 0.63 | 0.17  | 0.07 | 0.53 | 0.24 | 0.26 |
| 18:00       | 1.43 | 1.41 | 0.62 | 0.17  | 0.08 | 0.48 | 0.25 | 0.24 |
| <b>5/16</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00        | 1.40 | 1.40 | 0.61 | 0.17  | 0.08 | 0.49 | 0.24 | -    |
| 6:00        | 1.45 | 1.43 | 0.62 | 0.17  | 0.08 | 0.48 | 0.26 | 0.23 |
| 12:00       | 1.50 | 1.31 | 0.58 | 0.16  | 0.08 | 0.53 | 0.24 | 0.26 |
| 18:00       | 1.40 | 1.38 | 0.60 | 0.17  | 0.07 | 0.49 | 0.24 | 0.23 |
| <b>5/17</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00        | 1.38 | 1.46 | 0.61 | 0.17  | 0.07 | 0.48 | 0.24 | -    |
| 6:00        | 1.47 | 1.46 | 0.61 | 0.18  | 0.08 | 0.49 | 0.24 | 0.23 |
| 12:00       | 1.50 | 1.31 | 0.55 | 0.15  | 0.08 | 0.52 | 0.22 | 0.16 |
| 18:00       | 1.43 | 1.40 | 0.59 | 0.16  | 0.08 | 0.48 | 0.24 | 0.15 |
| <b>5/18</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00        | 1.41 | 1.40 | 0.59 | 0.17  | 0.08 | 0.49 | 0.25 | -    |
| 6:00        | 1.47 | 1.46 | 0.60 | 0.17  | 0.08 | 0.48 | 0.24 | 0.23 |
| 12:00       | 1.40 | 1.32 | 0.55 | 0.15  | 0.07 | 0.52 | 0.22 | 0.26 |
| 18:00       | 1.46 | 1.41 | 0.57 | 0.17  | 0.07 | 0.48 | 0.22 | 0.23 |
| <b>5/19</b> |      |      |      |       |      |      |      |      |
| 0:00        | 1.52 | 1.14 | 0.57 | 0.17  | 0.07 | 0.48 | 0.25 | -    |
| 6:00        | 1.46 | 1.44 | 0.58 | 0.17  | 0.07 | 0.49 | 0.25 | 0.17 |
| 12:00       | 1.49 | 1.36 | 0.53 | 0.17  | 0.08 | 0.53 | 0.22 | 0.26 |



## 別添4

環境放射能水準調査(周辺都道府県モニタリング)

(単位:  $\mu$ SV/h)

|                 | 岩手          | 宮城            | 秋田          | 山形          | 茨城          | 栃木          | 群馬          | 埼玉          | 千葉          | 東京          | 神奈川県        | 新潟          |
|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 過去の平均値の範囲       | 0.014~0.084 | 0.0176~0.0513 | 0.022~0.086 | 0.025~0.082 | 0.036~0.056 | 0.030~0.067 | 0.017~0.045 | 0.031~0.060 | 0.022~0.044 | 0.028~0.079 | 0.035~0.069 | 0.031~0.153 |
| <b>3/14</b>     |             |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 09:00~17:00(平均) | 0.052       |               | 0.035       | 0.036       |             | 0.038       | 0.019       | 0.033       | 0.023       | 0.034       | 0.036       | 0.047       |
| 17:00~09:00(平均) | 0.051       |               | 0.035       | 0.036       |             | 0.093       | 0.019       | 0.052       | 0.049       | 0.045       | 0.044       | 0.048       |
| <b>3/15</b>     |             |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 09:00~17:00(平均) | 0.047       |               | 0.035       | 0.038       |             | 0.701       | 0.191       | 0.328       | 0.172       | 0.144       | 0.109       | 0.049       |
| <b>3/16</b>     |             |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 0:00~1:00(平均)   | 0.041       | 0.194         | 0.037       | 0.107       | 0.214       | 0.281       | 0.501       | 0.065       | 0.033       | 0.054       | 0.092       | 0.053       |
| <b>3/17</b>     |             |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 00:00~01:00(平均) | 0.036       | 0.147         | 0.042       | 0.050       | 0.232       | 0.208       | 0.106       | 0.067       | 0.040       | 0.053       | 0.055       | 0.047       |
| 09:00~10:00(平均) | 0.031       | 0.138         | 0.034       | 0.052       | 0.218       | 0.195       | 0.100       | 0.064       | 0.038       | 0.052       | 0.053       | 0.046       |
| 12:00~13:00(平均) | 0.030       | 0.143         | 0.034       | 0.052       | 0.214       | 0.192       | 0.099       | 0.063       | 0.037       | 0.051       | 0.053       | 0.046       |
| 15:00~16:00(平均) | 0.029       | 0.141         | 0.041       | 0.046       | 0.210       | 0.189       | 0.096       | 0.063       | 0.038       | 0.050       | 0.053       | 0.046       |
| <b>3/18</b>     |             |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 00:00~01:00(平均) | 0.030       |               | 0.033       | 0.041       | 0.203       | 0.182       | 0.092       | 0.061       | 0.036       | 0.050       | 0.055       | 0.047       |
| 03:00~04:00(平均) | 0.030       |               | 0.033       | 0.040       | 0.201       | 0.179       | 0.091       | 0.061       | 0.036       | 0.050       | 0.055       | 0.047       |
| 06:00~07:00(平均) | 0.031       |               | 0.033       | 0.040       | 0.198       | 0.175       | 0.089       | 0.060       | 0.036       | 0.049       | 0.053       | 0.046       |
| 09:00~10:00(平均) | 0.029       |               | 0.034       | 0.040       | 0.195       | 0.172       | 0.087       | 0.059       | 0.035       | 0.049       | 0.051       | 0.046       |
| 12:00~13:00(平均) | 0.028       |               | 0.033       | 0.040       | 0.191       | 0.169       | 0.086       | 0.058       | 0.034       | 0.049       | 0.050       | 0.046       |
| 15:00~16:00(平均) | 0.028       |               | 0.034       | 0.040       | 0.188       | 0.166       | 0.085       |             | 0.034       | 0.048       | 0.050       | 0.046       |
| 18:00~19:00(平均) | 0.028       |               | 0.034       | 0.039       | 0.186       | 0.165       | 0.084       | 0.058       | 0.034       | 0.048       | 0.050       | 0.048       |
| 21:00~22:00(平均) | 0.028       |               | 0.034       | 0.040       | 0.184       | 0.164       | 0.083       | 0.057       | 0.034       | 0.047       | 0.048       | 0.046       |
| <b>3/19</b>     |             |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 00:00~01:00(平均) | 0.028       |               | 0.034       | 0.040       | 0.183       | 0.162       | 0.084       | 0.058       | 0.034       | 0.470       | 0.490       | 0.046       |
| 03:00~04:00(平均) | 0.028       |               | 0.034       | 0.040       | 0.181       | 0.160       | 0.082       | 0.058       | 0.033       | 0.048       | 0.049       | 0.047       |
| 06:00~07:00(平均) | 0.028       |               | 0.034       | 0.040       | 0.180       | 0.157       | 0.063       | 0.058       | 0.033       | 0.047       | 0.049       | 0.047       |
| 09:00~10:00(平均) | 0.027       |               | 0.034       | 0.040       | 0.178       | 0.154       | 0.080       | 0.057       | 0.033       | 0.048       | 0.049       | 0.047       |
| 12:00~13:00(平均) | 0.028       |               | 0.035       | 0.040       | 0.172       | 0.151       | 0.077       | 0.055       | 0.033       | 0.047       | 0.048       | 0.047       |
| 15:00~16:00(平均) | 0.029       |               | 0.034       | 0.045       | 0.171       | 0.148       | 0.078       | 0.055       | 0.033       | 0.046       | 0.048       | 0.045       |
| 18:00~19:00(平均) | 0.027       |               | 0.034       | 0.040       | 0.168       | 0.148       | 0.076       | 0.055       | 0.033       | 0.046       | 0.048       | 0.046       |
| 21:00~22:00(平均) | 0.026       |               | 0.035       | 0.040       | 0.167       | 0.146       | 0.075       | 0.055       | 0.033       | 0.046       | 0.048       | 0.046       |

## 環境放射能水準調査(周辺都道府県モニタリング)

(単位:  $\mu$ SV/h)

|                     | 岩手    | 宮城 | 秋田    | 山形    | 茨城    | 栃木    | 群馬    | 埼玉    | 千葉    | 東京    | 神奈川県  | 新潟    |
|---------------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>3/20</b>         |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 00:00～<br>01:00(平均) | 0.026 |    | 0.035 | 0.040 | 0.166 | 0.145 | 0.074 | 0.055 | 0.033 | 0.046 | 0.048 | 0.046 |
| 03:00～<br>04:00(平均) | 0.026 |    | 0.035 | 0.041 | 0.164 | 0.144 | 0.074 | 0.054 | 0.033 | 0.046 | 0.048 | 0.047 |
| 06:00～<br>07:00(平均) | 0.027 |    | 0.035 | 0.041 | 0.163 | 0.142 | 0.073 | 0.054 | 0.034 | 0.046 | 0.048 | 0.047 |
| 09:00～<br>10:00(平均) | 0.027 |    | 0.035 | 0.041 | 0.161 | 0.139 | 0.071 | 0.054 | 0.033 | 0.046 | 0.048 | 0.047 |
| 12:00～<br>13:00(平均) | 0.026 |    | 0.034 | 0.040 | 0.204 | 0.136 | 0.069 | 0.053 | 0.033 | 0.045 | 0.047 | 0.047 |
| 15:00～<br>16:00(平均) | 0.025 |    | 0.034 | 0.040 | 0.177 | 0.153 | 0.069 | 0.052 | 0.032 | 0.045 | 0.047 | 0.047 |
| 18:00～<br>19:00(平均) | 0.029 |    | 0.040 | 0.100 | 0.172 | 0.152 | 0.103 | 0.052 | 0.032 | 0.044 | 0.046 | 0.052 |
| 21:00～<br>22:00(平均) | 0.040 |    | 0.041 | 0.123 | 0.170 | 0.146 | 0.074 | 0.059 | 0.031 | 0.044 | 0.046 | 0.051 |
| <b>3/21</b>         |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 00:00～<br>01:00(平均) | 0.036 |    | 0.036 | 0.115 | 0.170 | 0.146 | 0.074 | 0.064 | 0.031 | 0.051 | 0.046 | 0.049 |
| 03:00～<br>04:00(平均) | 0.036 |    | 0.036 | 0.017 | 0.169 | 0.149 | 0.075 | 0.063 | 0.031 | 0.050 | 0.045 | 0.047 |
| 06:00～<br>07:00(平均) | 0.036 |    | 0.035 | 0.111 | 0.493 | 0.147 | 0.075 | 0.068 | 0.030 | 0.054 | 0.049 | 0.050 |
| 09:00～<br>10:00(平均) | 0.035 |    | 0.035 | 0.108 | 0.438 | 0.140 | 0.069 | 0.085 | 0.091 | 0.096 | 0.077 | 0.051 |
| 12:00～<br>13:00(平均) | 0.034 |    | 0.035 | 0.101 | 0.310 | 0.135 | 0.068 | 0.100 | 0.074 | 0.113 | 0.075 | 0.048 |
| 15:00～<br>16:00(平均) | 0.034 |    | 0.350 | 0.100 | 0.347 | 0.135 | 0.075 | 0.106 | 0.083 | 0.118 | 0.079 | 0.047 |
| 18:00～<br>19:00(平均) | 0.034 |    | 0.035 | 0.100 | 0.332 | 0.156 | 0.088 | 0.106 | 0.083 | 0.135 | 0.094 | 0.047 |
| 21:00～<br>22:00(平均) | 0.034 |    | 0.035 | 0.100 | 0.333 | 0.132 | 0.101 | 0.118 | 0.080 | 0.137 | 0.109 | 0.046 |
| <b>3/22</b>         |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 00:00～<br>01:00(平均) | 0.035 |    | 0.036 | 0.099 | 0.322 | 0.152 | 0.114 | 0.129 | 0.092 | 0.142 | 0.113 | 0.046 |
| 03:00～<br>04:00(平均) | 0.036 |    | 0.037 | 0.099 | 0.315 | 0.146 | 0.117 | 0.120 | 0.087 | 0.134 | 0.106 | 0.046 |
| 06:00～<br>07:00(平均) | 0.036 |    | 0.037 | 0.098 | 0.314 | 0.141 | 0.112 | 0.116 | 0.090 | 0.131 | 0.109 | 0.047 |
| 09:00～<br>10:00(平均) | 0.035 |    | 0.036 | 0.097 | 0.389 | 0.151 | 0.109 | 0.111 | 0.082 | 0.127 | 0.105 | 0.047 |
| 12:00～<br>13:00(平均) | 0.033 |    | 0.035 | 0.096 | 0.376 | 0.154 | 0.110 | 0.109 | 0.086 | 0.128 | 0.097 | 0.047 |
| 15:00～<br>16:00(平均) | 0.033 |    | 0.035 | 0.096 | 0.366 | 0.150 | 0.110 | 0.114 | 0.104 | 0.139 | 0.096 | 0.047 |
| 18:00～<br>19:00(平均) | 0.033 |    | 0.035 | 0.095 | 0.356 | 0.144 | 0.112 |       | 0.112 | 0.140 | 0.095 | 0.047 |
| 21:00～<br>22:00(平均) | 0.033 |    | 0.035 | 0.093 | 0.361 | 0.158 | 0.113 | 0.127 | 0.122 | 0.151 | 0.096 | 0.047 |
| <b>3/23</b>         |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 00:00～<br>01:00(平均) | 0.033 |    | 0.035 | 0.087 | 0.334 | 0.150 | 0.109 | 0.133 | 0.105 | 0.154 | 0.101 | 0.049 |
| 03:00～<br>04:00(平均) | 0.033 |    | 0.035 | 0.085 | 0.328 | 0.328 | 0.148 | 0.107 | 0.128 | 0.103 | 0.149 | 0.050 |
| 06:00～<br>07:00(平均) | 0.032 |    | 0.035 | 0.086 | 0.323 | 0.323 | 0.146 | 0.104 | 0.125 | 0.098 | 0.147 | 0.047 |

## 環境放射能水準調査(周辺都道府県モニタリング)

(単位:  $\mu$ SV/h)

|                     | 岩手    | 宮城 | 秋田    | 山形    | 茨城    | 栃木    | 群馬    | 埼玉    | 千葉    | 東京    | 神奈川県  | 新潟    |
|---------------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 09:00～<br>10:00(平均) | 0.031 |    | 0.034 | 0.085 | 0.321 | 0.144 | 0.101 | 0.123 | 0.097 | 0.146 | 0.099 | 0.046 |
| 12:00～<br>13:00(平均) | 0.031 |    | 0.037 | 0.064 | 0.361 | 0.144 | 0.098 | 0.121 | 0.096 | 0.144 | 0.097 | 0.046 |
| 15:00～<br>16:00(平均) | 0.031 |    | 0.035 | 0.084 | 0.348 | 0.142 | 0.096 |       | 0.104 | 0.143 | 0.097 | 0.048 |
| 18:00～<br>19:00(平均) | 0.031 |    | 0.035 | 0.084 | 0.329 | 0.140 | 0.096 | 0.123 | 0.109 | 0.144 | 0.098 | 0.047 |
| 21:00～<br>22:00(平均) | 0.031 |    | 0.037 | 0.084 | 0.322 | 0.139 | 0.096 | 0.137 | 0.107 | 0.146 | 0.100 | 0.047 |
| <b>3/24</b>         |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 00:00～<br>01:00(平均) | 0.032 |    | 0.036 | 0.085 | 0.317 | 0.138 | 0.095 | 0.120 | 0.101 | 0.140 | 0.097 | 0.046 |
| 03:00～<br>04:00(平均) | 0.032 |    | 0.036 | 0.084 | 0.312 | 0.137 | 0.094 | 0.119 | 0.100 | 0.139 | 0.097 | 0.048 |
| 06:00～<br>07:00(平均) | 0.033 |    | 0.035 | 0.084 | 0.309 | 0.136 | 0.094 | 0.118 | 0.098 | 0.139 | 0.096 | 0.047 |
| 09:00～<br>10:00(平均) | 0.031 |    | 0.035 | 0.083 | 0.304 | 0.134 | 0.091 | 0.117 | 0.097 | 0.138 | 0.093 | 0.047 |
| 12:00～<br>13:00(平均) | 0.031 |    | 0.048 | 0.082 | 0.301 | 0.132 | 0.088 | 0.115 | 0.095 | 0.138 | 0.092 | 0.049 |
| 15:00～<br>16:00(平均) | 0.033 |    | 0.036 | 0.083 | 0.298 | 0.131 | 0.087 | 0.114 | 0.095 | 0.136 | 0.091 | 0.047 |
| 18:00～<br>19:00(平均) | 0.031 |    | 0.034 | 0.081 | 0.297 | 0.130 | 0.087 | 0.114 | 0.096 | 0.134 | 0.092 | 0.047 |
| 21:00～<br>22:00(平均) | 0.031 |    | 0.034 | 0.082 | 0.295 | 0.129 | 0.087 | 0.112 | 0.095 | 0.135 | 0.091 | 0.061 |
| <b>3/25</b>         |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 00:00～<br>01:00(平均) | 0.030 |    | 0.035 | 0.082 | 0.292 | 0.128 | 0.087 | 0.114 | 0.094 | 0.134 | 0.091 | 0.054 |
| 03:00～<br>04:00(平均) | 0.030 |    | 0.036 | 0.082 | 0.291 | 0.128 | 0.086 | 0.113 | 0.094 | 0.133 | 0.091 | 0.051 |
| 06:00～<br>07:00(平均) | 0.031 |    | 0.036 | 0.081 | 0.288 | 0.127 | 0.085 | 0.113 | 0.093 | 0.132 | 0.091 | 0.051 |
| 09:00～<br>10:00(平均) | 0.030 |    | 0.035 | 0.079 | 0.285 | 0.125 | 0.083 | 0.110 | 0.091 | 0.132 | 0.089 | 0.048 |
| 12:00～<br>13:00(平均) | 0.030 |    | 0.034 | 0.078 | 0.281 | 0.123 | 0.080 | 0.108 | 0.090 | 0.130 | 0.087 | 0.046 |
| 15:00～<br>16:00(平均) | 0.029 |    | 0.035 | 0.078 | 0.278 | 0.123 | 0.079 | 0.107 | 0.090 | 0.129 | 0.086 | 0.047 |
| 18:00～<br>19:00(平均) | 0.030 |    | 0.035 | 0.078 | 0.275 | 0.126 | 0.080 | 0.106 | 0.089 | 0.126 | 0.085 | 0.047 |
| 21:00～<br>22:00(平均) | 0.029 |    | 0.035 | 0.078 | 0.272 | 0.123 | 0.079 | 0.105 | 0.089 | 0.126 | 0.084 | 0.047 |
| <b>3/26</b>         |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 00:00～<br>01:00(平均) | 0.030 |    | 0.036 | 0.088 | 0.269 | 0.123 | 0.079 | 0.106 | 0.087 | 0.125 | 0.085 | 0.047 |
| 03:00～<br>04:00(平均) | 0.030 |    | 0.036 | 0.079 | 0.270 | 0.125 | 0.078 | 0.106 | 0.088 | 0.126 | 0.085 | 0.047 |
| 06:00～<br>07:00(平均) | 0.030 |    | 0.035 | 0.075 | 0.267 | 0.120 | 0.076 | 0.104 | 0.089 | 0.124 | 0.084 | 0.057 |
| 09:00～<br>10:00(平均) | 0.030 |    | 0.035 | 0.073 | 0.264 | 0.117 | 0.073 | 0.102 | 0.085 | 0.122 | 0.083 | 0.047 |
| 12:00～<br>13:00(平均) | 0.030 |    | 0.035 | 0.072 | 0.260 | 0.116 | 0.073 | 0.101 | 0.084 | 0.122 | 0.082 | 0.047 |
| 15:00～<br>16:00(平均) | 0.037 |    | 0.034 | 0.071 | 0.258 | 0.115 | 0.071 | 0.100 | 0.083 | 0.120 | 0.082 | 0.047 |

環境放射能水準調査(周辺都道府県モニタリング)

(単位:  $\mu$ SV/h)

|                     | 岩手    | 宮城    | 秋田    | 山形    | 茨城    | 栃木    | 群馬    | 埼玉    | 千葉    | 東京    | 神奈川県  | 新潟    |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 18:00~<br>19:00(平均) | 0.028 |       | 0.034 | 0.071 | 0.255 | 0.114 | 0.071 | 0.099 | 0.083 | 0.118 | 0.081 | 0.046 |
| 21:00~<br>22:00(平均) | 0.028 |       | 0.035 | 0.072 | 0.254 | 0.114 | 0.071 | 0.099 | 0.082 | 0.119 | 0.081 | 0.046 |
| <b>3/27</b>         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 00:00~<br>01:00(平均) | 0.028 |       | 0.038 | 0.072 | 0.252 | 0.113 | 0.070 | 0.098 | 0.082 | 0.118 | 0.079 | 0.046 |
| 03:00~<br>04:00(平均) | 0.029 |       | 0.036 | 0.074 | 0.250 | 0.113 | 0.070 | 0.098 | 0.081 | 0.117 | 0.081 | 0.046 |
| 06:00~<br>07:00(平均) | 0.300 |       | 0.041 | 0.071 | 0.249 | 0.112 | 0.069 | 0.097 | 0.081 | 0.117 | 0.081 | 0.046 |
| 09:00~<br>10:00(平均) | 0.029 |       | 0.036 | 0.070 | 0.246 | 0.111 | 0.067 | 0.096 | 0.080 | 0.116 | 0.079 | 0.046 |
| 12:00~<br>13:00(平均) | 0.035 |       | 0.037 | 0.070 | 0.244 | 0.110 | 0.067 | 0.095 | 0.080 | 0.116 | 0.078 | 0.046 |
| 15:00~<br>16:00(平均) | 0.028 |       | 0.039 | 0.069 | 0.243 | 0.109 | 0.066 | 0.094 | 0.080 | 0.115 | 0.077 | 0.047 |
| 18:00~<br>19:00(平均) | 0.028 |       | 0.034 | 0.070 | 0.241 | 0.108 | 0.065 | 0.094 | 0.079 | 0.114 | 0.077 | 0.046 |
| 21:00~<br>22:00(平均) | 0.027 |       | 0.035 | 0.069 | 0.239 | 0.107 | 0.065 | 0.093 | 0.078 | 0.113 | 0.077 | 0.046 |
| <b>3/28</b>         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 00:00~<br>01:00(平均) | 0.028 |       | 0.038 | 0.069 | 0.238 | 0.107 | 0.065 | 0.093 | 0.078 | 0.112 | 0.078 | 0.046 |
| 03:00~<br>04:00(平均) | 0.029 |       | 0.041 | 0.070 | 0.237 | 0.107 | 0.066 | 0.093 | 0.077 | 0.112 | 0.076 | 0.047 |
| 06:00~<br>07:00(平均) | 0.029 |       | 0.041 | 0.070 | 0.235 | 0.106 | 0.066 | 0.092 | 0.077 | 0.112 | 0.075 | 0.047 |
| 09:00~<br>10:00(平均) | 0.028 |       | 0.033 | 0.068 | 0.233 | 0.105 | 0.063 | 0.091 | 0.076 | 0.112 | 0.075 | 0.047 |
| 12:00~<br>13:00(平均) | 0.027 |       | 0.034 | 0.069 | 0.231 | 0.105 | 0.062 | 0.090 | 0.075 | 0.111 | 0.074 | 0.048 |
| 15:00~<br>16:00(平均) | 0.027 |       | 0.036 | 0.068 | 0.230 | 0.104 | 0.061 | 0.090 | 0.076 | 0.111 | 0.073 | 0.046 |
| 18:00~<br>19:00(平均) | 0.028 | 0.110 | 0.035 | 0.068 | 0.227 | 0.103 | 0.061 | 0.089 | 0.076 | 0.108 | 0.073 | 0.047 |
| 21:00~<br>22:00(平均) | 0.027 | 0.108 | 0.035 | 0.069 | 0.227 | 0.103 | 0.060 | 0.089 | 0.076 | 0.109 | 0.074 | 0.046 |
| <b>3/29</b>         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 00:00~<br>01:00(平均) | 0.027 | 0.105 | 0.035 | 0.069 | 0.225 | 0.102 | 0.061 | 0.089 | 0.075 | 0.108 | 0.073 | 0.047 |
| 03:00~<br>04:00(平均) | 0.026 | 0.093 | 0.035 | 0.069 | 0.224 | 0.103 | 0.062 | 0.089 | 0.075 | 0.108 | 0.074 | 0.047 |
| 06:00~<br>07:00(平均) | 0.026 | 0.092 | 0.037 | 0.069 | 0.223 | 0.102 | 0.062 | 0.089 | 0.075 | 0.108 | 0.074 | 0.047 |
| 09:00~<br>10:00(平均) | 0.028 | 0.106 | 0.038 | 0.068 | 0.221 | 0.100 | 0.059 | 0.087 | 0.073 | 0.108 | 0.072 | 0.047 |
| 12:00~<br>13:00(平均) | 0.027 | 0.105 | 0.035 | 0.067 | 0.219 | 0.099 | 0.057 | 0.086 | 0.072 | 0.108 | 0.071 | 0.047 |
| 15:00~<br>16:00(平均) | 0.026 | 0.105 | 0.034 | 0.068 | 0.218 | 0.099 | 0.057 | 0.086 | 0.072 | 0.107 | 0.071 | 0.047 |
| 18:00~<br>19:00(平均) | 0.028 | 0.101 | 0.037 | 0.067 | 0.216 | 0.099 | 0.057 | 0.085 | 0.072 | 0.105 | 0.071 | 0.048 |
| 21:00~<br>22:00(平均) | 0.026 | 0.099 | 0.035 | 0.067 | 0.216 | 0.098 | 0.058 | 0.085 | 0.072 | 0.105 | 0.071 | 0.046 |
| <b>3/30</b>         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 00:00~<br>01:00(平均) | 0.027 | 0.064 | 0.035 | 0.068 | 0.214 | 0.098 | 0.057 | 0.085 | 0.071 | 0.105 | 0.072 | 0.047 |

## 環境放射能水準調査(周辺都道府県モニタリング)

(単位:  $\mu$ SV/h)

|                     | 岩手    | 宮城    | 秋田    | 山形    | 茨城    | 栃木    | 群馬    | 埼玉    | 千葉    | 東京    | 神奈川県  | 新潟    |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 03:00~<br>04:00(平均) | 0.029 | 0.062 | 0.036 | 0.068 | 0.216 | 0.098 | 0.058 | 0.085 | 0.071 | 0.104 | 0.071 | 0.047 |
| 06:00~<br>07:00(平均) | 0.027 | 0.091 | 0.037 | 0.068 | 0.213 | 0.097 | 0.058 | 0.085 | 0.078 | 0.105 | 0.071 | 0.047 |
| 09:00~<br>10:00(平均) | 0.026 | 0.100 | 0.035 | 0.067 | 0.215 | 0.096 | 0.056 | 0.087 | 0.079 | 0.110 | 0.074 | 0.048 |
| 12:00~<br>13:00(平均) | 0.026 | 0.099 | 0.035 | 0.067 | 0.213 | 0.096 | 0.055 | 0.084 | 0.074 | 0.105 | 0.070 | 0.047 |
| 15:00~<br>16:00(平均) | 0.027 | 0.098 | 0.036 | 0.067 | 0.208 | 0.097 | 0.055 | 0.082 | 0.073 | 0.103 | 0.069 | 0.046 |
| 18:00~<br>19:00(平均) | 0.026 | 0.095 | 0.034 | 0.067 | 0.207 | 0.095 | 0.058 | 0.082 | 0.073 | 0.103 | 0.069 | 0.047 |
| 21:00~<br>22:00(平均) | 0.027 | 0.089 | 0.037 | 0.066 | 0.209 | 0.108 | 0.064 | 0.085 | 0.073 | 0.102 | 0.070 | 0.047 |
| <b>3/31</b>         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 00:00~<br>01:00(平均) | 0.027 | 0.088 | 0.036 | 0.066 | 0.201 | 0.104 | 0.057 | 0.083 | 0.072 | 0.101 | 0.070 | 0.047 |
| 03:00~<br>04:00(平均) | 0.028 | 0.089 | 0.039 | 0.070 | 0.200 | 0.094 | 0.057 | 0.082 | 0.072 | 0.101 | 0.069 | 0.061 |
| 06:00~<br>07:00(平均) | 0.028 | 0.088 | 0.040 | 0.064 | 0.197 | 0.094 | 0.057 | 0.082 | 0.074 | 0.101 | 0.069 | 0.050 |
| 09:00~<br>10:00(平均) | 0.027 | 0.091 | 0.035 | 0.063 | 0.197 | 0.093 | 0.056 | 0.081 | 0.072 | 0.101 | 0.068 | 0.056 |
| 12:00~<br>13:00(平均) | 0.026 | 0.093 | 0.039 | 0.063 | 0.197 | 0.097 | 0.056 | 0.081 | 0.071 | 0.101 | 0.070 | 0.047 |
| 15:00~<br>16:00(平均) | 0.033 | 0.098 | 0.035 | 0.063 | 0.196 | 0.092 | 0.055 | 0.080 | 0.079 | 0.103 | 0.070 | 0.051 |
| 18:00~<br>19:00(平均) | 0.029 | 0.086 | 0.035 | 0.063 | 0.194 | 0.092 | 0.055 | 0.080 | 0.071 | 0.099 | 0.070 | 0.048 |
| 21:00~<br>22:00(平均) | 0.026 | 0.085 | 0.035 | 0.063 | 0.194 | 0.092 | 0.054 | 0.080 | 0.071 | 0.098 | 0.068 | 0.048 |
| <b>4/1</b>          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 00:00~<br>01:00(平均) | 0.027 | 0.083 | 0.036 | 0.064 | 0.193 | 0.092 | 0.054 | 0.080 | 0.071 | 0.098 | 0.068 | 0.047 |
| 03:00~<br>04:00(平均) | 0.028 | 0.082 | 0.037 | 0.064 | 0.192 | 0.092 | 0.055 | 0.079 | 0.071 | 0.098 | 0.068 | 0.047 |
| 06:00~<br>07:00(平均) | 0.028 | 0.081 | 0.037 | 0.064 | 0.191 | 0.092 | 0.055 | 0.080 | 0.071 | 0.098 | 0.068 | 0.048 |
| 09:00~<br>10:00(平均) | 0.027 | 0.091 | 0.036 | 0.063 | 0.190 | 0.090 | 0.054 | 0.079 | 0.069 | 0.099 | 0.067 | 0.047 |
| 12:00~<br>13:00(平均) | 0.026 | 0.091 | 0.035 | 0.062 | 0.189 | 0.090 | 0.053 | 0.078 | 0.069 | 0.098 | 0.066 | 0.047 |
| 15:00~<br>16:00(平均) | 0.026 | 0.090 | 0.035 | 0.062 | 0.188 | 0.089 | 0.053 | 0.077 | 0.068 | 0.097 | 0.066 | 0.046 |
| 18:00~<br>19:00(平均) | 0.026 | 0.086 | 0.034 | 0.062 | 0.187 | 0.089 | 0.052 | 0.077 | 0.069 | 0.095 | 0.065 | 0.046 |
| 21:00~<br>22:00(平均) | 0.027 | 0.084 | 0.035 | 0.062 | 0.186 | 0.089 | 0.053 | 0.077 | 0.068 | 0.095 | 0.066 | 0.047 |
| <b>4/2</b>          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 00:00~<br>01:00(平均) | 0.027 | 0.081 | 0.035 | 0.062 | 0.186 | 0.089 | 0.054 | 0.078 | 0.068 | 0.095 | 0.066 | 0.047 |
| 03:00~<br>04:00(平均) | 0.027 | 0.081 | 0.034 | 0.062 | 0.185 | 0.089 | 0.054 | 0.078 | 0.068 | 0.095 | 0.066 | 0.047 |
| 06:00~<br>07:00(平均) | 0.025 | 0.081 | 0.034 | 0.062 | 0.184 | 0.089 | 0.053 | 0.079 | 0.068 | 0.095 | 0.067 | 0.046 |
| 09:00~<br>10:00(平均) | 0.025 | 0.086 | 0.034 | 0.062 | 0.183 | 0.088 | 0.053 | 0.078 | 0.067 | 0.096 | 0.066 | 0.046 |

環境放射能水準調査(周辺都道府県モニタリング)

(単位:  $\mu$ SV/h)

|                     | 岩手    | 宮城    | 秋田    | 山形    | 茨城    | 栃木    | 群馬    | 埼玉    | 千葉    | 東京    | 神奈川県  | 新潟    |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 12:00~<br>13:00(平均) | 0.025 | 0.087 | 0.034 | 0.061 | 0.183 | 0.087 | 0.052 | 0.076 | 0.067 | 0.095 | 0.065 | 0.046 |
| 15:00~<br>16:00(平均) | 0.024 | 0.086 | 0.034 | 0.061 | 0.182 | 0.087 | 0.051 | 0.076 | 0.067 | 0.095 | 0.065 | 0.046 |
| 18:00~<br>19:00(平均) | 0.025 | 0.082 | 0.034 | 0.061 | 0.180 | 0.087 | 0.050 | 0.075 | 0.067 | 0.094 | 0.065 | 0.046 |
| 21:00~<br>22:00(平均) | 0.025 | 0.080 | 0.034 | 0.061 | 0.179 | 0.086 | 0.049 | 0.075 | 0.067 | 0.093 | 0.065 | 0.046 |
| <b>4/3</b>          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 00:00~<br>01:00(平均) | 0.024 | 0.078 | 0.034 | 0.061 | 0.179 | 0.086 | 0.049 | 0.075 | 0.066 | 0.092 | 0.065 | 0.046 |
| 03:00~<br>04:00(平均) | 0.025 | 0.077 | 0.034 | 0.061 | 0.177 | 0.085 | 0.049 | 0.074 | 0.065 | 0.091 | 0.065 | 0.046 |
| 06:00~<br>07:00(平均) | 0.025 | 0.076 | 0.034 | 0.061 | 0.177 | 0.085 | 0.049 | 0.074 | 0.065 | 0.091 | 0.064 | 0.046 |
| 09:00~<br>10:00(平均) | 0.025 | 0.080 | 0.035 | 0.061 | 0.176 | 0.085 | 0.049 | 0.074 | 0.065 | 0.091 | 0.064 | 0.046 |
| 12:00~<br>13:00(平均) | 0.024 | 0.083 | 0.034 | 0.060 | 0.175 | 0.085 | 0.048 | 0.073 | 0.065 | 0.091 | 0.064 | 0.046 |
| 15:00~<br>16:00(平均) | 0.025 | 0.082 | 0.034 | 0.061 | 0.175 | 0.084 | 0.048 | 0.073 | 0.065 | 0.091 | 0.063 | 0.046 |
| 18:00~<br>19:00(平均) | 0.024 | 0.078 | 0.034 | 0.061 | 0.174 | 0.084 | 0.048 | 0.073 | 0.065 | 0.090 | 0.064 | 0.046 |
| 21:00~<br>22:00(平均) | 0.025 | 0.075 | 0.034 | 0.061 | 0.174 | 0.084 | 0.048 | 0.073 | 0.064 | 0.090 | 0.063 | 0.046 |
| <b>4/4</b>          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 00:00~<br>01:00(平均) | 0.025 | 0.074 | 0.034 | 0.061 | 0.173 | 0.083 | 0.048 | 0.073 | 0.064 | 0.090 | 0.064 | 0.460 |
| 03:00~<br>04:00(平均) | 0.025 | 0.073 | 0.035 | 0.080 | 0.172 | 0.084 | 0.048 | 0.073 | 0.064 | 0.091 | 0.064 | 0.046 |
| 06:00~<br>07:00(平均) | 0.026 | 0.072 | 0.034 | 0.060 | 0.171 | 0.084 | 0.047 | 0.072 | 0.064 | 0.090 | 0.064 | 0.046 |
| 09:00~<br>10:00(平均) | 0.025 | 0.081 | 0.036 | 0.060 | 0.171 | 0.082 | 0.046 | 0.072 | 0.063 | 0.090 | 0.062 | 0.046 |
| 12:00~<br>13:00(平均) | 0.024 | 0.081 | 0.034 | 0.060 | 0.170 | 0.082 | 0.046 | 0.071 | 0.063 | 0.090 | 0.062 | 0.046 |
| 15:00~<br>16:00(平均) | 0.024 | 0.080 | 0.034 | 0.060 | 0.169 | 0.082 | 0.046 | 0.071 | 0.062 | 0.089 | 0.062 | 0.046 |
| 18:00~<br>19:00(平均) | 0.024 | 0.075 | 0.034 | 0.060 | 0.169 | 0.081 | 0.046 | 0.070 | 0.062 | 0.089 | 0.061 | 0.046 |
| 21:00~<br>22:00(平均) | 0.024 | 0.073 | 0.035 | 0.060 | 0.168 | 0.081 | 0.046 | 0.071 | 0.063 | 0.088 | 0.062 | 0.046 |
| <b>4/5</b>          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0:00~<br>1:00(平均)   | 0.025 | 0.071 | 0.035 | 0.060 | 0.167 | 0.081 | 0.046 | 0.071 | 0.063 | 0.089 | 0.063 | 0.046 |
| 3:00~<br>4:00(平均)   | 0.026 | 0.071 | 0.036 | 0.060 | 0.167 | 0.081 | 0.046 | 0.071 | 0.062 | 0.089 | 0.063 | 0.047 |
| 6:00~<br>7:00(平均)   | 0.026 | 0.071 | 0.037 | 0.061 | 0.167 | 0.082 | 0.047 | 0.071 | 0.063 | 0.089 | 0.063 | 0.047 |
| 09:00~<br>10:00(平均) | 0.024 | 0.081 | 0.034 | 0.060 | 0.166 | 0.080 | 0.046 | 0.071 | 0.062 | 0.089 | 0.061 | 0.047 |
| 12:00~<br>13:00(平均) | 0.025 | 0.083 | 0.034 | 0.060 | 0.165 | 0.080 | 0.046 | 0.070 | 0.061 | 0.089 | 0.062 | 0.046 |
| 15:00~<br>16:00(平均) | 0.024 | 0.081 | 0.035 | 0.060 | 0.165 | 0.080 | 0.046 | 0.070 | 0.061 | 0.089 | 0.061 | 0.046 |
| 18:00~<br>19:00(平均) | 0.025 | 0.079 | 0.034 | 0.060 | 0.163 | 0.080 | 0.046 | 0.069 | 0.062 | 0.087 | 0.061 | 0.046 |

## 環境放射能水準調査(周辺都道府県モニタリング)

(単位:  $\mu$ SV/h)

|                     | 岩手    | 宮城    | 秋田    | 山形    | 茨城    | 栃木    | 群馬    | 埼玉    | 千葉    | 東京    | 神奈川県  | 新潟    |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 21:00～<br>22:00(平均) | 0.025 | 0.077 | 0.035 | 0.060 | 0.163 | 0.080 | 0.045 | 0.069 | 0.061 | 0.087 | 0.062 | 0.046 |
| 4/6                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0:00～<br>1:00(平均)   | 0.025 | 0.075 | 0.035 | 0.060 | 0.163 | 0.079 | 0.046 | 0.070 | 0.062 | 0.087 | 0.062 | 0.047 |
| 3:00～<br>4:00(平均)   | 0.026 | 0.073 | 0.036 | 0.060 | 0.162 | 0.080 | 0.046 | 0.070 | 0.062 | 0.087 | 0.062 | 0.047 |
| 6:00～<br>7:00(平均)   | 0.026 | 0.072 | 0.035 | 0.060 | 0.162 | 0.079 | 0.046 | 0.071 | 0.062 | 0.088 | 0.062 | 0.047 |
| 09:00～<br>10:00(平均) | 0.025 | 0.082 | 0.034 | 0.060 | 0.161 | 0.079 | 0.046 | 0.070 | 0.061 | 0.089 | 0.061 | 0.047 |
| 12:00～<br>13:00(平均) | 0.024 | 0.083 | 0.034 | 0.059 | 0.162 | 0.079 | 0.044 | 0.069 | 0.060 | 0.088 | 0.061 | 0.047 |
| 15:00～<br>16:00(平均) | 0.024 | 0.081 | 0.034 | 0.060 | 0.161 | 0.078 | 0.044 | 0.068 | 0.060 | 0.087 | 0.061 | 0.047 |
| 18:00～<br>19:00(平均) | 0.024 | 0.080 | 0.034 | 0.060 | 0.159 | 0.078 | 0.045 | 0.068 | 0.060 | 0.086 | 0.061 | 0.047 |
| 21:00～<br>22:00(平均) | 0.025 | 0.077 | 0.035 | 0.060 | 0.159 | 0.078 | 0.045 | 0.068 | 0.060 | 0.087 | 0.061 | 0.047 |
| 4/7                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0:00～<br>1:00(平均)   | 0.025 | 0.075 | 0.035 | 0.060 | 0.158 | 0.078 | 0.045 | 0.069 | 0.060 | 0.087 | 0.061 | 0.048 |
| 3:00～<br>4:00(平均)   | 0.025 | 0.074 | 0.035 | 0.060 | 0.158 | 0.078 | 0.045 | 0.069 | 0.060 | 0.087 | 0.061 | 0.048 |
| 6:00～<br>7:00(平均)   | 0.026 | 0.074 | 0.036 | 0.060 | 0.158 | 0.078 | 0.045 | 0.069 | 0.060 | 0.086 | 0.061 | 0.048 |
| 09:00～<br>10:00(平均) | 0.025 | 0.081 | 0.035 | 0.060 | 0.158 | 0.078 | 0.045 | 0.069 | 0.059 | 0.087 | 0.060 | 0.047 |
| 12:00～<br>13:00(平均) | 0.025 | 0.082 | 0.035 | 0.060 | 0.157 | 0.077 | 0.045 | 0.067 | 0.058 | 0.087 | 0.060 | 0.047 |
| 15:00～<br>16:00(平均) | 0.025 | 0.083 | 0.034 | 0.059 | 0.158 | 0.077 | 0.044 | 0.067 | 0.059 | 0.086 | 0.060 | 0.046 |
| 18:00～<br>19:00(平均) | 0.025 | 0.080 | 0.034 | 0.059 | 0.155 | 0.076 | 0.044 | 0.066 | 0.059 | 0.085 | 0.060 | 0.047 |
| 21:00～<br>22:00(平均) | 0.024 | 0.080 | 0.035 | 0.060 | 0.155 | 0.076 | 0.044 | 0.067 | 0.059 | 0.085 | 0.060 | 0.048 |
| 4/8                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0:00～<br>1:00(平均)   | 0.024 | 0.078 |       | 0.060 | 0.154 | 0.077 | 0.045 | 0.066 | 0.059 | 0.085 | 0.060 | 0.048 |
| 3:00～<br>4:00(平均)   | 0.026 | 0.078 | 0.037 | 0.060 | 0.153 | 0.077 | 0.044 | 0.066 | 0.059 | 0.085 | 0.060 | 0.048 |
| 6:00～<br>7:00(平均)   | 0.027 | 0.078 | 0.041 | 0.060 | 0.153 | 0.077 | 0.046 | 0.066 | 0.059 | 0.085 | 0.060 | 0.047 |
| 9:00～<br>10:00(平均)  | 0.026 | 0.080 | 0.042 | 0.060 | 0.153 | 0.076 | 0.044 | 0.066 | 0.058 | 0.085 | 0.059 | 0.048 |
| 12:00～<br>13:00(平均) | 0.028 | 0.090 | 0.043 | 0.059 | 0.154 | 0.075 | 0.043 | 0.066 | 0.057 | 0.085 | 0.059 | 0.056 |
| 15:00～<br>16:00(平均) | 0.028 | 0.088 | 0.039 | 0.060 | 0.152 | 0.075 | 0.043 | 0.065 | 0.058 | 0.085 | 0.059 | 0.060 |
| 18:00～<br>19:00(平均) | 0.025 | 0.087 | 0.035 | 0.060 | 0.152 | 0.075 | 0.042 | 0.066 | 0.058 | 0.085 | 0.059 | 0.054 |
| 21:00～<br>22:00(平均) | 0.025 | 0.086 | 0.035 | 0.059 | 0.151 | 0.075 | 0.043 | 0.066 | 0.058 | 0.084 | 0.060 | 0.047 |
| 4/9                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0:00～<br>1:00(平均)   | 0.025 | 0.086 | 0.035 | 0.060 | 0.150 | 0.075 | 0.044 | 0.066 | 0.058 | 0.084 | 0.060 | 0.048 |
| 3:00～<br>4:00(平均)   | 0.025 | 0.085 | 0.036 | 0.059 | 0.152 | 0.075 | 0.045 | 0.066 | 0.058 | 0.084 | 0.059 | 0.053 |

## 環境放射能水準調査(周辺都道府県モニタリング)

(単位:  $\mu$ SV/h)

|                     | 岩手    | 宮城    | 秋田    | 山形    | 茨城    | 栃木    | 群馬    | 埼玉    | 千葉    | 東京    | 神奈川県  | 新潟    |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 6:00~<br>7:00(平均)   | 0.030 | 0.088 | 0.039 | 0.061 | 0.153 | 0.077 | 0.045 | 0.066 | 0.058 | 0.084 | 0.062 | 0.052 |
| 09:00~<br>10:00(平均) | 0.031 | 0.088 | 0.041 | 0.060 | 0.155 | 0.080 | 0.044 | 0.065 | 0.058 | 0.084 | 0.060 | 0.052 |
| 12:00~<br>13:00(平均) | 0.030 | 0.084 | 0.041 | 0.059 | 0.152 | 0.079 | 0.043 | 0.065 | 0.058 | 0.084 | 0.061 | 0.060 |
| 15:00~<br>16:00(平均) | 0.025 | 0.085 | 0.036 | 0.056 | 0.149 | 0.078 | 0.043 | 0.066 | 0.057 | 0.083 | 0.058 | 0.048 |
| 18:00~<br>19:00(平均) | 0.024 | 0.083 | 0.035 | 0.056 | 0.152 | 0.075 | 0.042 | 0.065 | 0.057 | 0.084 | 0.058 | 0.046 |
| 21:00~<br>22:00(平均) | 0.024 | 0.082 | 0.035 | 0.056 | 0.151 | 0.074 | 0.042 | 0.069 | 0.058 | 0.083 | 0.059 | 0.046 |
| <b>4/10</b>         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0:00~<br>1:00(平均)   | 0.025 | 0.082 | 0.035 | 0.056 | 0.147 | 0.074 | 0.042 | 0.066 | 0.057 | 0.083 | 0.059 | 0.047 |
| 3:00~<br>4:00(平均)   | 0.025 | 0.080 | 0.036 | 0.057 | 0.147 | 0.074 | 0.042 | 0.065 | 0.059 | 0.083 | 0.059 | 0.048 |
| 6:00~<br>7:00(平均)   | 0.026 | 0.078 | 0.036 | 0.057 | 0.149 | 0.074 | 0.042 | 0.064 | 0.058 | 0.082 | 0.058 | 0.047 |
| 09:00~<br>10:00(平均) | 0.024 | 0.084 | 0.035 | 0.056 | 0.149 | 0.075 | 0.042 | 0.064 | 0.057 | 0.083 | 0.058 | 0.047 |
| 12:00~<br>13:00(平均) | 0.024 | 0.086 | 0.034 | 0.056 | 0.148 | 0.074 | 0.041 | 0.064 | 0.057 | 0.083 | 0.058 | 0.046 |
| 15:00~<br>16:00(平均) | 0.024 | 0.083 | 0.035 | 0.056 | 0.148 | 0.074 | 0.041 | 0.064 | 0.057 | 0.082 | 0.058 | 0.047 |
| 18:00~<br>19:00(平均) | 0.024 | 0.082 | 0.035 | 0.056 | 0.147 | 0.074 | 0.041 | 0.064 | 0.056 | 0.083 | 0.058 | 0.046 |
| 21:00~<br>22:00(平均) | 0.024 | 0.082 | 0.035 | 0.056 | 0.146 | 0.073 | 0.041 | 0.064 | 0.056 | 0.082 | 0.058 | 0.047 |
| <b>4/11</b>         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0:00~<br>1:00(平均)   | 0.024 | 0.079 | 0.035 | 0.057 | 0.146 | 0.073 | 0.041 | 0.064 | 0.056 | 0.082 | 0.058 | 0.047 |
| 3:00~<br>4:00(平均)   | 0.025 | 0.078 | 0.035 | 0.057 | 0.146 | 0.074 | 0.042 | 0.065 | 0.057 | 0.082 | 0.058 | 0.048 |
| 6:00~<br>7:00(平均)   | 0.025 | 0.079 | 0.035 | 0.057 | 0.146 | 0.074 | 0.042 | 0.065 | 0.057 | 0.082 | 0.059 | 0.046 |
| 09:00~<br>10:00(平均) | 0.026 | 0.082 | 0.034 | 0.056 | 0.146 | 0.073 | 0.042 | 0.064 | 0.056 | 0.083 | 0.058 | 0.046 |
| 12:00~<br>13:00(平均) | 0.024 | 0.082 | 0.034 | 0.055 | 0.146 | 0.073 | 0.041 | 0.063 | 0.056 | 0.083 | 0.058 | 0.046 |
| 15:00~<br>16:00(平均) | 0.024 | 0.082 | 0.034 | 0.056 | 0.145 | 0.072 | 0.040 | 0.066 | 0.056 | 0.082 | 0.057 | 0.048 |
| 18:00~<br>19:00(平均) | 0.024 | 0.082 | 0.034 | 0.055 | 0.145 | 0.085 | 0.040 | 0.075 | 0.059 | 0.093 | 0.057 | 0.048 |
| 21:00~<br>22:00(平均) | 0.024 | 0.079 | 0.034 | 0.054 | 0.159 | 0.085 | 0.040 | 0.077 | 0.060 | 0.089 | 0.058 | 0.046 |
| <b>4/12</b>         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0:00~<br>1:00(平均)   | 0.025 | 0.078 | 0.035 | 0.054 | 0.144 | 0.071 | 0.039 | 0.064 | 0.062 | 0.082 | 0.059 | 0.046 |
| 3:00~<br>4:00(平均)   | 0.024 | 0.077 | 0.035 | 0.054 | 0.143 | 0.070 | 0.039 | 0.062 | 0.061 | 0.077 | 0.066 | 0.046 |
| 6:00~<br>7:00(平均)   | 0.024 | 0.078 | 0.034 | 0.054 | 0.142 | 0.070 | 0.039 | 0.062 | 0.055 | 0.077 | 0.058 | 0.046 |
| 09:00~<br>10:00(平均) | 0.024 | 0.079 | 0.034 | 0.053 | 0.143 | 0.070 | 0.039 | 0.061 | 0.054 | 0.078 | 0.057 | 0.046 |
| 12:00~<br>13:00(平均) | 0.024 | 0.081 | 0.034 | 0.053 | 0.143 | 0.070 | 0.039 | 0.061 | 0.054 | 0.078 | 0.056 | 0.046 |





環境放射能水準調査(周辺都道府県モニタリング)

(単位:  $\mu$ SV/h)

|                     | 岩手    | 宮城    | 秋田    | 山形    | 茨城    | 栃木    | 群馬    | 埼玉    | 千葉    | 東京    | 神奈川県  | 新潟    |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0:00~<br>1:00(平均)   | 0.026 | 0.079 | 0.044 | 0.055 | 0.135 | 0.068 | 0.040 | 0.059 | 0.053 | 0.076 | 0.056 | 0.049 |
| 3:00~<br>4:00(平均)   | 0.026 | 0.079 | 0.036 | 0.055 | 0.135 | 0.069 | 0.041 | 0.060 | 0.052 | 0.076 | 0.056 | 0.048 |
| 6:00~<br>7:00(平均)   | 0.026 | 0.079 | 0.046 | 0.055 | 0.135 | 0.069 | 0.041 | 0.059 | 0.052 | 0.076 | 0.057 | 0.049 |
| 09:00~<br>10:00(平均) | 0.029 | 0.083 | 0.045 | 0.054 | 0.135 | 0.068 | 0.039 | 0.060 | 0.052 | 0.077 | 0.056 | 0.058 |
| 12:00~<br>13:00(平均) | 0.040 | 0.081 | 0.047 | 0.064 | 0.137 | 0.071 | 0.040 | 0.060 | 0.053 | 0.077 | 0.057 | 0.053 |
| 15:00~<br>16:00(平均) | 0.026 | 0.079 | 0.035 | 0.053 | 0.136 | 0.068 | 0.039 | 0.060 | 0.053 | 0.076 | 0.057 | 0.047 |
| 18:00~<br>19:00(平均) | 0.026 | 0.078 | 0.036 | 0.053 | 0.133 | 0.068 | 0.038 | 0.059 | 0.053 | 0.076 | 0.057 | 0.047 |
| 21:00~<br>22:00(平均) | 0.024 | 0.076 | 0.035 | 0.052 | 0.133 | 0.068 | 0.038 | 0.059 | 0.053 | 0.076 | 0.056 | 0.046 |
| <b>4/17</b>         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0:00~<br>1:00(平均)   | 0.024 | 0.075 | 0.034 | 0.052 | 0.133 | 0.067 | 0.038 | 0.059 | 0.053 | 0.075 | 0.056 | 0.046 |
| 3:00~<br>4:00(平均)   | 0.024 | 0.074 | 0.035 | 0.053 | 0.133 | 0.067 | 0.037 | 0.059 | 0.052 | 0.075 | 0.057 | 0.047 |
| 6:00~<br>7:00(平均)   | 0.024 | 0.075 | 0.034 | 0.053 | 0.133 | 0.067 | 0.038 | 0.059 | 0.052 | 0.075 | 0.056 | 0.047 |
| 09:00~<br>10:00(平均) | 0.023 | 0.078 | 0.034 | 0.052 | 0.133 | 0.067 | 0.038 | 0.059 | 0.052 | 0.076 | 0.056 | 0.046 |
| 12:00~<br>13:00(平均) | 0.023 | 0.079 | 0.034 | 0.052 | 0.134 | 0.067 | 0.038 | 0.059 | 0.052 | 0.076 | 0.056 | 0.046 |
| 15:00~<br>16:00(平均) | 0.023 | 0.078 | 0.034 | 0.053 | 0.133 | 0.067 | 0.038 | 0.059 | 0.052 | 0.076 | 0.055 | 0.046 |
| 18:00~<br>19:00(平均) | 0.023 | 0.077 | 0.034 | 0.052 | 0.132 | 0.067 | 0.038 | 0.059 | 0.052 | 0.075 | 0.056 | 0.046 |
| 21:00~<br>22:00(平均) | 0.023 | 0.075 | 0.034 | 0.052 | 0.132 | 0.067 | 0.038 | 0.059 | 0.052 | 0.075 | 0.056 | 0.047 |
| <b>4/18</b>         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0:00~<br>1:00(平均)   | 0.024 | 0.074 | 0.035 | 0.053 | 0.132 | 0.067 | 0.038 | 0.059 | 0.052 | 0.075 | 0.056 | 0.047 |
| 3:00~<br>4:00(平均)   | 0.025 | 0.073 | 0.036 | 0.053 | 0.132 | 0.067 | 0.039 | 0.060 | 0.052 | 0.075 | 0.056 | 0.048 |
| 6:00~<br>7:00(平均)   | 0.025 | 0.073 | 0.036 | 0.054 | 0.133 | 0.067 | 0.040 | 0.060 | 0.052 | 0.075 | 0.057 | 0.048 |
| 09:00~<br>10:00(平均) | 0.024 | 0.077 | 0.034 | 0.053 | 0.133 | 0.067 | 0.038 | 0.059 | 0.051 | 0.076 | 0.056 | 0.048 |
| 12:00~<br>13:00(平均) | 0.023 | 0.079 | 0.034 | 0.052 | 0.133 | 0.067 | 0.037 | 0.058 | 0.051 | 0.075 | 0.055 | 0.048 |
| 15:00~<br>16:00(平均) | 0.023 | 0.077 | 0.034 | 0.052 | 0.132 | 0.067 | 0.038 | 0.058 | 0.051 | 0.075 | 0.055 | 0.047 |
| 18:00~<br>19:00(平均) | 0.023 | 0.076 | 0.034 | 0.052 | 0.132 | 0.066 | 0.037 | 0.059 | 0.052 | 0.075 | 0.056 | 0.047 |
| 21:00~<br>22:00(平均) | 0.023 | 0.076 | 0.034 | 0.052 | 0.132 | 0.066 | 0.037 | 0.059 | 0.052 | 0.075 | 0.057 | 0.047 |
| <b>4/19</b>         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0:00~<br>1:00(平均)   | 0.024 | 0.075 | 0.034 | 0.052 | 0.132 | 0.067 | 0.039 | 0.060 | 0.054 | 0.075 | 0.057 | 0.047 |
| 3:00~<br>4:00(平均)   | 0.025 | 0.075 | 0.034 | 0.053 | 0.132 | 0.067 | 0.038 | 0.062 | 0.052 | 0.076 | 0.062 | 0.049 |
| 6:00~<br>7:00(平均)   | 0.024 | 0.075 | 0.034 | 0.053 | 0.133 | 0.069 | 0.040 | 0.063 | 0.063 | 0.079 | 0.058 | 0.051 |

## 環境放射能水準調査(周辺都道府県モニタリング)

(単位:  $\mu$ SV/h)

|                     | 岩手    | 宮城    | 秋田    | 山形    | 茨城    | 栃木    | 群馬    | 埼玉    | 千葉    | 東京    | 神奈川県  | 新潟    |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 09:00～<br>10:00(平均) | 0.024 | 0.077 | 0.035 | 0.053 | 0.133 | 0.069 | 0.037 | 0.059 | 0.051 | 0.074 | 0.055 | 0.050 |
| 12:00～<br>13:00(平均) | 0.030 | 0.077 | 0.042 | 0.053 | 0.129 | 0.066 | 0.043 | 0.059 | 0.050 | 0.074 | 0.055 | 0.062 |
| 15:00～<br>16:00(平均) | 0.026 | 0.074 | 0.042 | 0.053 | 0.125 | 0.069 | 0.051 | 0.059 | 0.050 | 0.073 | 0.055 | 0.059 |
| 18:00～<br>19:00(平均) | 0.023 | 0.074 | 0.040 | 0.052 | 0.134 | 0.069 | 0.037 | 0.069 | 0.050 | 0.082 | 0.055 | 0.052 |
| 21:00～<br>22:00(平均) | 0.026 | 0.074 | 0.037 | 0.050 | 0.124 | 0.066 | 0.036 | 0.058 | 0.056 | 0.073 | 0.056 | 0.051 |
| <b>4/20</b>         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0:00～<br>1:00(平均)   | 0.024 | 0.072 | 0.036 | 0.050 | 0.124 | 0.065 | 0.036 | 0.058 | 0.050 | 0.072 | 0.056 | 0.051 |
| 3:00～<br>4:00(平均)   | 0.025 | 0.070 | 0.035 | 0.050 | 0.124 | 0.065 | 0.037 | 0.058 | 0.050 | 0.073 | 0.055 | 0.051 |
| 6:00～<br>7:00(平均)   | 0.023 | 0.071 | 0.034 | 0.050 | 0.124 | 0.065 | 0.037 | 0.059 | 0.051 | 0.073 | 0.056 | 0.047 |
| 09:00～<br>10:00(平均) | 0.023 | 0.073 | 0.034 | 0.050 | 0.125 | 0.066 | 0.036 | 0.059 | 0.050 | 0.073 | 0.055 | 0.046 |
| 12:00～<br>13:00(平均) | 0.023 | 0.075 | 0.034 | 0.050 | 0.125 | 0.066 | 0.035 | 0.059 | 0.050 | 0.073 | 0.055 | 0.047 |
| 15:00～<br>16:00(平均) | 0.022 | 0.075 | 0.034 | 0.050 | 0.125 | 0.065 | 0.035 | 0.058 | 0.050 | 0.074 | 0.055 | 0.046 |
| 18:00～<br>19:00(平均) | 0.023 | 0.073 | 0.034 | 0.050 | 0.124 | 0.065 | 0.035 | 0.058 | 0.050 | 0.072 | 0.055 | 0.046 |
| 21:00～<br>22:00(平均) | 0.023 | 0.072 | 0.034 | 0.050 | 0.123 | 0.065 | 0.035 | 0.058 | 0.050 | 0.072 | 0.055 | 0.046 |
| <b>4/21</b>         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0:00～<br>1:00(平均)   | 0.025 | 0.072 | 0.034 | 0.050 | 0.123 | 0.065 | 0.035 | 0.058 | 0.050 | 0.072 | 0.055 | 0.046 |
| 3:00～<br>4:00(平均)   | 0.024 | 0.071 | 0.035 | 0.051 | 0.123 | 0.065 | 0.036 | 0.058 | 0.050 | 0.073 | 0.056 | 0.047 |
| 6:00～<br>7:00(平均)   | 0.024 | 0.071 | 0.035 | 0.050 | 0.123 | 0.065 | 0.035 | 0.058 | 0.050 | 0.072 | 0.055 | 0.047 |
| 09:00～<br>10:00(平均) | 0.023 | 0.075 | 0.034 | 0.050 | 0.124 | 0.065 | 0.035 | 0.058 | 0.049 | 0.072 | 0.054 | 0.046 |
| 12:00～<br>13:00(平均) | 0.023 | 0.076 | 0.034 | 0.050 | 0.124 | 0.065 | 0.035 | 0.058 | 0.048 | 0.073 | 0.054 | 0.046 |
| 15:00～<br>16:00(平均) | 0.023 | 0.075 | 0.034 | 0.050 | 0.123 | 0.065 | 0.035 | 0.058 | 0.049 | 0.073 | 0.054 | 0.046 |
| 18:00～<br>19:00(平均) | 0.023 | 0.073 | 0.034 | 0.050 | 0.123 | 0.065 | 0.035 | 0.058 | 0.049 | 0.072 | 0.055 | 0.046 |
| 21:00～<br>22:00(平均) | 0.023 | 0.073 | 0.035 | 0.050 | 0.122 | 0.064 | 0.035 | 0.058 | 0.049 | 0.072 | 0.055 | 0.046 |
| <b>4/22</b>         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0:00～<br>1:00(平均)   | 0.023 | 0.073 | 0.035 | 0.051 | 0.123 | 0.066 | 0.035 | 0.057 | 0.049 | 0.072 | 0.055 | 0.047 |
| 3:00～<br>4:00(平均)   | 0.023 | 0.074 | 0.035 | 0.051 | 0.122 | 0.065 | 0.035 | 0.058 | 0.049 | 0.072 | 0.055 | 0.048 |
| 6:00～<br>7:00(平均)   | 0.023 | 0.074 | 0.035 | 0.051 | 0.122 | 0.065 | 0.035 | 0.058 | 0.049 | 0.072 | 0.055 | 0.048 |
| 09:00～<br>10:00(平均) | 0.023 | 0.073 | 0.035 | 0.050 | 0.123 | 0.064 | 0.035 | 0.058 | 0.049 | 0.073 | 0.054 | 0.047 |
| 12:00～<br>13:00(平均) | 0.023 | 0.074 | 0.035 | 0.050 | 0.122 | 0.064 | 0.035 | 0.057 | 0.049 | 0.073 | 0.055 | 0.047 |
| 15:00～<br>16:00(平均) | 0.023 | 0.073 | 0.035 | 0.050 | 0.122 | 0.064 | 0.034 | 0.058 | 0.049 | 0.073 | 0.055 | 0.047 |

## 環境放射能水準調査(周辺都道府県モニタリング)

(単位:  $\mu$ SV/h)

|                     | 岩手    | 宮城    | 秋田    | 山形    | 茨城    | 栃木    | 群馬    | 埼玉    | 千葉    | 東京    | 神奈川県  | 新潟    |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 18:00～<br>19:00(平均) | 0.023 | 0.072 | 0.035 | 0.050 | 0.123 | 0.065 | 0.037 | 0.057 | 0.049 | 0.072 | 0.054 | 0.047 |
| 21:00～<br>22:00(平均) | 0.023 | 0.073 | 0.034 | 0.050 | 0.122 | 0.065 | 0.035 | 0.058 | 0.049 | 0.072 | 0.055 | 0.048 |
| <b>4/23</b>         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0:00～<br>1:00(平均)   | 0.024 | 0.073 | 0.034 | 0.050 | 0.124 | 0.064 | 0.035 | 0.057 | 0.050 | 0.072 | 0.055 | 0.047 |
| 3:00～<br>4:00(平均)   | 0.024 | 0.072 | 0.034 | 0.051 | 0.122 | 0.066 | 0.035 | 0.058 | 0.049 | 0.073 | 0.057 | 0.047 |
| 6:00～<br>7:00(平均)   | 0.024 | 0.072 | 0.034 | 0.051 | 0.122 | 0.068 | 0.035 | 0.057 | 0.051 | 0.072 | 0.056 | 0.048 |
| 09:00～<br>10:00(平均) | 0.024 | 0.073 | 0.035 | 0.050 | 0.120 | 0.066 | 0.035 | 0.057 | 0.049 | 0.071 | 0.055 | 0.048 |
| 12:00～<br>13:00(平均) | 0.027 | 0.075 | 0.036 | 0.051 | 0.121 | 0.066 | 0.035 | 0.058 | 0.050 | 0.071 | 0.055 | 0.048 |
| 15:00～<br>16:00(平均) | 0.027 | 0.076 | 0.038 | 0.050 | 0.122 | 0.066 | 0.034 | 0.057 | 0.050 | 0.071 | 0.058 | 0.049 |
| 18:00～<br>19:00(平均) | 0.029 | 0.075 | 0.038 | 0.050 | 0.119 | 0.064 | 0.035 | 0.057 | 0.050 | 0.070 | 0.058 | 0.055 |
| 21:00～<br>22:00(平均) | 0.029 | 0.078 | 0.043 | 0.055 | 0.119 | 0.067 | 0.035 | 0.058 | 0.050 | 0.071 | 0.058 | 0.054 |
| <b>4/24</b>         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0:00～<br>1:00(平均)   | 0.028 | 0.082 | 0.040 | 0.055 | 0.121 | 0.066 | 0.036 | 0.058 | 0.049 | 0.071 | 0.055 | 0.057 |
| 3:00～<br>4:00(平均)   | 0.030 | 0.075 | 0.038 | 0.052 | 0.118 | 0.065 | 0.035 | 0.057 | 0.049 | 0.069 | 0.054 | 0.047 |
| 6:00～<br>7:00(平均)   | 0.023 | 0.075 | 0.034 | 0.049 | 0.119 | 0.064 | 0.035 | 0.057 | 0.050 | 0.070 | 0.054 | 0.046 |
| 09:00～<br>10:00(平均) | 0.023 | 0.077 | 0.035 | 0.049 | 0.119 | 0.064 | 0.035 | 0.057 | 0.049 | 0.070 | 0.055 | 0.047 |
| 12:00～<br>13:00(平均) | 0.023 | 0.075 | 0.035 | 0.049 | 0.120 | 0.064 | 0.035 | 0.057 | 0.049 | 0.070 | 0.054 | 0.048 |
| 15:00～<br>16:00(平均) | 0.024 | 0.076 | 0.034 | 0.049 | 0.119 | 0.064 | 0.035 | 0.057 | 0.049 | 0.070 | 0.055 | 0.046 |
| 18:00～<br>19:00(平均) | 0.024 | 0.076 | 0.034 | 0.049 | 0.128 | 0.064 | 0.035 | 0.065 | 0.049 | 0.069 | 0.054 | 0.046 |
| 21:00～<br>22:00(平均) | 0.023 | 0.076 | 0.035 | 0.049 | 0.117 | 0.064 | 0.035 | 0.057 | 0.049 | 0.070 | 0.054 | 0.047 |
| <b>4/25</b>         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0:00～<br>1:00(平均)   | 0.024 | 0.075 | 0.035 | 0.049 | 0.117 | 0.064 | 0.035 | 0.057 | 0.049 | 0.069 | 0.054 | 0.046 |
| 3:00～<br>4:00(平均)   | 0.027 | 0.074 | 0.035 | 0.049 | 0.117 | 0.064 | 0.036 | 0.057 | 0.049 | 0.069 | 0.055 | 0.047 |
| 6:00～<br>7:00(平均)   | 0.024 | 0.074 | 0.035 | 0.049 | 0.117 | 0.065 | 0.036 | 0.058 | 0.049 | 0.069 | 0.055 | 0.048 |
| 09:00～<br>10:00(平均) | 0.023 | 0.078 | 0.035 | 0.048 | 0.118 | 0.064 | 0.035 | 0.057 | 0.048 | 0.070 | 0.054 | 0.051 |
| 12:00～<br>13:00(平均) | 0.024 | 0.086 | 0.040 | 0.049 | 0.118 | 0.066 | 0.037 | 0.058 | 0.048 | 0.070 | 0.054 | 0.055 |
| 15:00～<br>16:00(平均) | 0.026 | 0.076 | 0.035 | 0.049 | 0.119 | 0.064 | 0.034 | 0.057 | 0.049 | 0.071 | 0.054 | 0.047 |
| 18:00～<br>19:00(平均) | 0.024 | 0.078 | 0.035 | 0.049 | 0.117 | 0.063 | 0.034 | 0.056 | 0.049 | 0.069 | 0.054 | 0.046 |
| 21:00～<br>22:00(平均) | 0.026 | 0.074 | 0.035 | 0.051 | 0.117 | 0.063 | 0.034 | 0.057 | 0.049 | 0.069 | 0.054 | 0.046 |
| <b>4/26</b>         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0:00～<br>1:00(平均)   | 0.030 | 0.074 | 0.035 | 0.049 | 0.116 | 0.064 | 0.035 | 0.057 | 0.049 | 0.069 | 0.054 | 0.046 |

## 環境放射能水準調査(周辺都道府県モニタリング)

(単位:  $\mu$ SV/h)

|                     | 岩手    | 宮城    | 秋田    | 山形    | 茨城    | 栃木    | 群馬    | 埼玉    | 千葉    | 東京    | 神奈川県  | 新潟    |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3:00~<br>4:00(平均)   | 0.038 | 0.073 | 0.034 | 0.049 | 0.117 | 0.064 | 0.036 | 0.058 | 0.049 | 0.069 | 0.055 | 0.047 |
| 6:00~<br>7:00(平均)   | 0.026 | 0.074 | 0.034 | 0.049 | 0.117 | 0.064 | 0.036 | 0.058 | 0.050 | 0.070 | 0.055 | 0.047 |
| 09:00~<br>10:00(平均) | 0.023 | 0.076 | 0.034 | 0.048 | 0.117 | 0.064 | 0.035 | 0.057 | 0.049 | 0.070 | 0.054 | 0.047 |
| 12:00~<br>13:00(平均) | 0.023 | 0.078 | 0.034 | 0.048 | 0.117 | 0.063 | 0.035 | 0.057 | 0.048 | 0.069 | 0.054 | 0.047 |
| 15:00~<br>16:00(平均) | 0.026 | 0.076 | 0.035 | 0.049 | 0.117 | 0.064 | 0.045 | 0.056 | 0.048 | 0.069 | 0.054 | 0.049 |
| 18:00~<br>19:00(平均) | 0.023 | 0.076 | 0.034 | 0.049 | 0.116 | 0.064 | 0.036 | 0.057 | 0.048 | 0.069 | 0.054 | 0.050 |
| 21:00~<br>22:00(平均) | 0.023 | 0.076 | 0.034 | 0.049 | 0.116 | 0.064 | 0.035 | 0.057 | 0.048 | 0.069 | 0.054 | 0.056 |
| <b>4/27</b>         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0:00~<br>1:00(平均)   | 0.024 | 0.077 | 0.037 | 0.052 | 0.116 | 0.064 | 0.036 | 0.057 | 0.048 | 0.069 | 0.054 | 0.053 |
| 3:00~<br>4:00(平均)   | 0.026 | 0.076 | 0.038 | 0.050 | 0.116 | 0.064 | 0.035 | 0.057 | 0.048 | 0.069 | 0.054 | 0.050 |
| 6:00~<br>7:00(平均)   | 0.031 | 0.075 | 0.040 | 0.049 | 0.117 | 0.064 | 0.037 | 0.058 | 0.048 | 0.069 | 0.054 | 0.048 |
| 09:00~<br>10:00(平均) | 0.027 | 0.078 | 0.048 | 0.049 | 0.116 | 0.063 | 0.036 | 0.056 | 0.048 | 0.069 | 0.053 | 0.047 |
| 12:00~<br>13:00(平均) | 0.025 | 0.080 | 0.042 | 0.048 | 0.118 | 0.063 | 0.035 | 0.056 | 0.047 | 0.070 | 0.052 | 0.046 |
| 15:00~<br>16:00(平均) | 0.024 | 0.077 | 0.038 | 0.048 | 0.117 | 0.063 | 0.035 | 0.056 | 0.047 | 0.069 | 0.053 | 0.047 |
| <b>4/28</b>         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0:00~<br>1:00(平均)   | 0.024 | 0.076 | 0.036 | 0.049 | 0.117 | 0.063 | 0.035 | 0.058 | 0.050 | 0.069 | 0.055 | 0.053 |
| 3:00~<br>4:00(平均)   | 0.033 | 0.077 | 0.047 | 0.054 | 0.118 | 0.063 | 0.039 | 0.056 | 0.050 | 0.070 | 0.059 | 0.062 |
| 6:00~<br>7:00(平均)   | 0.039 | 0.086 | 0.043 | 0.056 | 0.115 | 0.064 | 0.035 | 0.056 | 0.050 | 0.069 | 0.055 | 0.047 |
| 09:00~<br>10:00(平均) | 0.026 | 0.077 | 0.035 | 0.048 | 0.114 | 0.063 | 0.035 | 0.056 | 0.048 | 0.069 | 0.054 | 0.046 |
| 12:00~<br>13:00(平均) | 0.023 | 0.079 | 0.035 | 0.048 | 0.116 | 0.063 | 0.034 | 0.056 | 0.048 | 0.069 | 0.054 | 0.046 |
| 15:00~<br>16:00(平均) | 0.023 | 0.076 | 0.036 | 0.047 | 0.113 | 0.063 | 0.034 | 0.056 | 0.048 | 0.068 | 0.054 | 0.046 |
| <b>4/29</b>         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0:00~<br>1:00(平均)   | 0.023 | 0.074 | 0.035 | 0.048 | 0.108 | 0.063 | 0.034 | 0.056 | 0.048 | 0.067 | 0.054 | 0.046 |
| 3:00~<br>4:00(平均)   | 0.023 | 0.073 | 0.035 | 0.048 | 0.108 | 0.063 | 0.034 | 0.056 | 0.048 | 0.067 | 0.054 | 0.046 |
| 6:00~<br>7:00(平均)   | 0.024 | 0.074 | 0.035 | 0.047 | 0.109 | 0.063 | 0.034 | 0.056 | 0.048 | 0.068 | 0.054 | 0.046 |
| 09:00~<br>10:00(平均) | 0.023 | 0.077 | 0.035 | 0.047 | 0.109 | 0.063 | 0.034 | 0.056 | 0.048 | 0.068 | 0.054 | 0.046 |
| 12:00~<br>13:00(平均) | 0.023 | 0.078 | 0.035 | 0.048 | 0.109 | 0.063 | 0.034 | 0.055 | 0.048 | 0.068 | 0.054 | 0.046 |
| 15:00~<br>16:00(平均) | 0.023 | 0.076 | 0.034 | 0.048 | 0.109 | 0.062 | 0.034 | 0.056 | 0.048 | 0.068 | 0.054 | 0.046 |
| <b>4/30</b>         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0:00~<br>1:00(平均)   | 0.029 | 0.074 | 0.034 | 0.048 | 0.109 | 0.062 | 0.034 | 0.056 | 0.048 | 0.067 | 0.054 | 0.047 |
| 3:00~<br>4:00(平均)   | 0.024 | 0.073 | 0.035 | 0.048 | 0.109 | 0.063 | 0.034 | 0.056 | 0.048 | 0.067 | 0.054 | 0.047 |

## 環境放射能水準調査(周辺都道府県モニタリング)

(単位:  $\mu$ SV/h)

|                     | 岩手    | 宮城    | 秋田    | 山形    | 茨城    | 栃木    | 群馬    | 埼玉    | 千葉    | 東京    | 神奈川県  | 新潟    |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 6:00～<br>7:00(平均)   | 0.023 | 0.075 | 0.035 | 0.048 | 0.109 | 0.063 | 0.035 | 0.057 | 0.048 | 0.068 | 0.054 | 0.047 |
| 09:00～<br>10:00(平均) | 0.023 | 0.077 | 0.035 | 0.047 | 0.109 | 0.063 | 0.034 | 0.056 | 0.048 | 0.069 | 0.054 | 0.047 |
| 12:00～<br>13:00(平均) | 0.023 | 0.076 | 0.036 | 0.048 | 0.109 | 0.062 | 0.034 | 0.056 | 0.048 | 0.068 | 0.054 | 0.052 |
| 15:00～<br>16:00(平均) | 0.027 | 0.082 | 0.043 | 0.054 | 0.109 | 0.063 | 0.035 | 0.056 | 0.048 | 0.068 | 0.054 | 0.063 |
| <b>5/1</b>          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0:00～<br>1:00(平均)   | 0.026 | 0.075 | 0.044 | 0.048 | 0.109 | 0.063 | 0.036 | 0.056 | 0.048 | 0.068 | 0.054 | 0.048 |
| 3:00～<br>4:00(平均)   | 0.027 | 0.075 | 0.043 | 0.048 | 0.109 | 0.064 | 0.039 | 0.056 | 0.048 | 0.067 | 0.054 | 0.056 |
| 6:00～<br>7:00(平均)   | 0.026 | 0.078 | 0.044 | 0.051 | 0.109 | 0.066 | 0.037 | 0.064 | 0.048 | 0.069 | 0.054 | 0.051 |
| 09:00～<br>10:00(平均) | 0.035 | 0.081 | 0.044 | 0.050 | 0.109 | 0.067 | 0.036 | 0.055 | 0.047 | 0.068 | 0.054 | 0.053 |
| 12:00～<br>13:00(平均) | 0.028 | 0.077 | 0.040 | 0.048 | 0.109 | 0.063 | 0.035 | 0.055 | 0.047 | 0.068 | 0.054 | 0.049 |
| 15:00～<br>16:00(平均) | 0.028 | 0.076 | 0.040 | 0.048 | 0.108 | 0.062 | 0.034 | 0.055 | 0.048 | 0.068 | 0.054 | 0.048 |
| <b>5/2</b>          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0:00～<br>1:00(平均)   | 0.024 | 0.076 | 0.035 | 0.048 | 0.106 | 0.062 | 0.034 | 0.055 | 0.047 | 0.067 | 0.054 | 0.046 |
| 3:00～<br>4:00(平均)   | 0.029 | 0.075 | 0.036 | 0.048 | 0.107 | 0.063 | 0.034 | 0.056 | 0.048 | 0.067 | 0.054 | 0.046 |
| 6:00～<br>7:00(平均)   | 0.023 | 0.075 | 0.038 | 0.047 | 0.107 | 0.062 | 0.034 | 0.056 | 0.048 | 0.068 | 0.054 | 0.046 |
| 09:00～<br>10:00(平均) | 0.023 | 0.075 | 0.036 | 0.047 | 0.108 | 0.062 | 0.034 | 0.056 | 0.048 | 0.068 | 0.054 | 0.046 |
| 12:00～<br>13:00(平均) | 0.022 | 0.076 | 0.034 | 0.047 | 0.109 | 0.062 | 0.034 | 0.056 | 0.047 | 0.068 | 0.054 | 0.046 |
| 15:00～<br>16:00(平均) | 0.022 | 0.075 | 0.035 | 0.047 | 0.109 | 0.063 | 0.034 | 0.056 | 0.048 | 0.068 | 0.053 | 0.046 |
| 18:00～<br>19:00(平均) | 0.023 | 0.075 | 0.034 | 0.047 | 0.104 | 0.062 | 0.034 | 0.055 | 0.048 | 0.067 | 0.054 | 0.046 |
| 21:00～<br>22:00(平均) | 0.024 | 0.075 | 0.035 | 0.047 | 0.104 | 0.062 | 0.034 | 0.056 | 0.048 | 0.067 | 0.054 | 0.046 |
| <b>5/3</b>          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0:00～<br>1:00(平均)   | 0.022 | 0.074 | 0.035 | 0.047 | 0.104 | 0.063 | 0.034 | 0.056 | 0.048 | 0.067 | 0.054 | 0.046 |
| 3:00～<br>4:00(平均)   | 0.023 | 0.074 | 0.035 | 0.047 | 0.105 | 0.063 | 0.034 | 0.056 | 0.048 | 0.067 | 0.055 | 0.047 |
| 6:00～<br>7:00(平均)   | 0.022 | 0.074 | 0.035 | 0.048 | 0.104 | 0.063 | 0.035 | 0.056 | 0.048 | 0.067 | 0.055 | 0.047 |
| 09:00～<br>10:00(平均) | 0.022 | 0.078 | 0.034 | 0.047 | 0.104 | 0.062 | 0.034 | 0.056 | 0.048 | 0.068 | 0.054 | 0.047 |
| 12:00～<br>13:00(平均) | 0.022 | 0.079 | 0.034 | 0.047 | 0.104 | 0.063 | 0.034 | 0.055 | 0.048 | 0.067 | 0.054 | 0.047 |
| 15:00～<br>16:00(平均) | 0.022 | 0.076 | 0.034 | 0.047 | 0.105 | 0.064 | 0.034 | 0.056 | 0.048 | 0.068 | 0.054 | 0.046 |
| 18:00～<br>19:00(平均) | 0.022 |       | 0.035 | 0.047 | 0.112 | 0.065 | 0.036 | 0.061 | 0.050 | 0.072 | 0.057 | 0.046 |
| 21:00～<br>22:00(平均) | 0.022 | 0.076 | 0.035 | 0.047 | 0.108 | 0.066 | 0.034 | 0.057 | 0.051 | 0.067 | 0.056 | 0.046 |
| <b>5/4</b>          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0:00～<br>1:00(平均)   | 0.022 | 0.075 | 0.036 | 0.047 | 0.107 | 0.062 | 0.034 | 0.055 | 0.048 | 0.066 | 0.055 | 0.047 |

## 環境放射能水準調査(周辺都道府県モニタリング)

(単位:  $\mu$ SV/h)

|                     | 岩手    | 宮城    | 秋田    | 山形    | 茨城    | 栃木    | 群馬    | 埼玉    | 千葉    | 東京    | 神奈川県  | 新潟    |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3:00~<br>4:00(平均)   | 0.023 | 0.076 | 0.036 | 0.047 | 0.102 | 0.062 | 0.035 | 0.055 | 0.048 | 0.066 | 0.054 | 0.047 |
| 6:00~<br>7:00(平均)   | 0.023 | 0.074 | 0.036 | 0.048 | 0.102 | 0.063 | 0.035 | 0.055 | 0.048 | 0.066 | 0.054 | 0.047 |
| 09:00~<br>10:00(平均) | 0.023 | 0.076 | 0.035 | 0.047 | 0.103 | 0.062 | 0.034 | 0.055 | 0.047 | 0.066 | 0.054 | 0.046 |
| 12:00~<br>13:00(平均) | 0.026 | 0.078 | 0.035 | 0.047 | 0.104 | 0.063 | 0.034 | 0.055 | 0.047 | 0.066 | 0.054 | 0.046 |
| 15:00~<br>16:00(平均) | 0.023 | 0.076 | 0.034 | 0.047 | 0.104 | 0.063 | 0.034 | 0.055 | 0.047 | 0.066 | 0.054 | 0.046 |
| 18:00~<br>19:00(平均) | 0.023 | 0.075 | 0.034 | 0.047 | 0.102 | 0.062 | 0.033 | 0.054 | 0.047 | 0.065 | 0.054 | 0.046 |
| 21:00~<br>22:00(平均) | 0.022 | 0.074 | 0.034 | 0.047 | 0.102 | 0.062 | 0.033 | 0.055 | 0.047 | 0.065 | 0.054 | 0.046 |
| 5/5                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0:00~<br>1:00(平均)   | 0.023 | 0.074 | 0.034 | 0.047 | 0.103 | 0.062 | 0.034 | 0.055 | 0.047 | 0.066 | 0.054 | 0.046 |
| 3:00~<br>4:00(平均)   | 0.023 | 0.073 | 0.035 | 0.047 | 0.102 | 0.062 | 0.034 | 0.055 | 0.048 | 0.066 | 0.054 | 0.046 |
| 6:00~<br>7:00(平均)   | 0.023 | 0.074 | 0.035 | 0.047 | 0.102 | 0.062 | 0.034 | 0.055 | 0.047 | 0.065 | 0.054 | 0.046 |
| 09:00~<br>10:00(平均) | 0.023 | 0.077 | 0.034 | 0.047 | 0.102 | 0.062 | 0.034 | 0.055 | 0.047 | 0.066 | 0.054 | 0.046 |
| 12:00~<br>13:00(平均) | 0.022 | 0.076 | 0.034 | 0.047 | 0.103 | 0.062 | 0.033 | 0.054 | 0.047 | 0.065 | 0.054 | 0.046 |
| 15:00~<br>16:00(平均) | 0.022 | 0.074 | 0.034 | 0.047 | 0.103 | 0.062 | 0.033 | 0.054 | 0.047 | 0.066 | 0.053 | 0.046 |
| 18:00~<br>19:00(平均) | 0.022 | 0.074 | 0.034 | 0.047 | 0.102 | 0.062 | 0.033 | 0.055 | 0.047 | 0.065 | 0.053 | 0.046 |
| 21:00~<br>22:00(平均) | 0.022 | 0.074 | 0.034 | 0.047 | 0.102 | 0.062 | 0.033 | 0.055 | 0.047 | 0.065 | 0.053 | 0.046 |
| 5/6                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0:00~<br>1:00(平均)   | 0.023 | 0.073 | 0.035 | 0.047 | 0.102 | 0.062 | 0.033 | 0.055 | 0.047 | 0.065 | 0.053 | 0.046 |
| 3:00~<br>4:00(平均)   | 0.023 | 0.073 | 0.036 | 0.047 | 0.103 | 0.062 | 0.033 | 0.054 | 0.047 | 0.065 | 0.053 | 0.046 |
| 6:00~<br>7:00(平均)   | 0.023 | 0.073 | 0.036 | 0.047 | 0.103 | 0.061 | 0.034 | 0.054 | 0.047 | 0.065 | 0.054 | 0.048 |
| 09:00~<br>10:00(平均) | 0.022 | 0.074 | 0.035 | 0.047 | 0.103 | 0.061 | 0.033 | 0.054 | 0.047 | 0.066 | 0.053 | 0.047 |
| 12:00~<br>13:00(平均) | 0.022 | 0.074 | 0.035 | 0.047 | 0.102 | 0.061 | 0.033 | 0.054 | 0.046 | 0.066 | 0.053 | 0.047 |
| 15:00~<br>16:00(平均) | 0.022 | 0.074 | 0.034 | 0.047 | 0.102 | 0.061 | 0.033 | 0.054 | 0.047 | 0.065 | 0.053 | 0.047 |
| 18:00~<br>19:00(平均) | 0.022 | 0.074 | 0.035 | 0.047 | 0.102 | 0.061 | 0.033 | 0.054 | 0.047 | 0.065 | 0.053 | 0.047 |
| 21:00~<br>22:00(平均) | 0.022 | 0.074 | 0.034 | 0.047 | 0.102 | 0.061 | 0.034 | 0.054 | 0.047 | 0.065 | 0.053 | 0.047 |
| 5/7                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0:00~<br>1:00(平均)   | 0.022 | 0.074 | 0.034 | 0.047 | 0.102 | 0.061 | 0.033 | 0.055 | 0.047 | 0.065 | 0.055 | 0.047 |
| 3:00~<br>4:00(平均)   | 0.022 | 0.074 | 0.035 | 0.047 | 0.102 | 0.061 | 0.034 | 0.055 | 0.047 | 0.065 | 0.054 | 0.047 |
| 6:00~<br>7:00(平均)   | 0.022 | 0.074 | 0.035 | 0.048 | 0.102 | 0.062 | 0.034 | 0.055 | 0.047 | 0.066 | 0.054 | 0.047 |
| 09:00~<br>10:00(平均) | 0.022 | 0.075 | 0.035 | 0.047 | 0.102 | 0.063 | 0.034 | 0.055 | 0.050 | 0.067 | 0.056 | 0.047 |

環境放射能水準調査(周辺都道府県モニタリング)

(単位:  $\mu$ SV/h)

|                     | 岩手    | 宮城    | 秋田    | 山形    | 茨城    | 栃木    | 群馬    | 埼玉    | 千葉    | 東京    | 神奈川県  | 新潟    |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 12:00~<br>13:00(平均) | 0.022 | 0.077 | 0.034 | 0.047 | 0.102 | 0.062 | 0.033 | 0.056 | 0.047 | 0.065 | 0.054 | 0.047 |
| 15:00~<br>16:00(平均) | 0.022 | 0.076 | 0.035 | 0.047 | 0.102 | 0.061 | 0.033 | 0.055 | 0.046 | 0.065 | 0.053 | 0.047 |
| 18:00~<br>19:00(平均) | 0.022 | 0.075 | 0.036 | 0.046 | 0.101 | 0.061 | 0.033 | 0.056 | 0.046 | 0.065 | 0.053 | 0.047 |
| 21:00~<br>22:00(平均) | 0.022 | 0.075 | 0.040 | 0.047 | 0.101 | 0.061 | 0.034 | 0.054 | 0.047 | 0.065 | 0.053 | 0.050 |
| <b>5/8</b>          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0:00~<br>1:00(平均)   | 0.025 | 0.076 | 0.039 | 0.048 | 0.101 | 0.061 | 0.034 | 0.055 | 0.047 | 0.065 | 0.054 | 0.051 |
| 3:00~<br>4:00(平均)   | 0.023 | 0.075 | 0.035 | 0.047 | 0.101 | 0.062 | 0.035 | 0.055 | 0.047 | 0.065 | 0.054 | 0.046 |
| 6:00~<br>7:00(平均)   | 0.023 | 0.075 | 0.034 | 0.047 | 0.102 | 0.062 | 0.034 | 0.056 | 0.047 | 0.065 | 0.054 | 0.046 |
| 09:00~<br>10:00(平均) | 0.023 | 0.078 | 0.038 | 0.047 | 0.103 | 0.062 | 0.034 | 0.055 | 0.047 | 0.066 | 0.053 | 0.046 |
| 12:00~<br>13:00(平均) | 0.023 | 0.087 | 0.039 | 0.051 | 0.103 | 0.062 | 0.034 | 0.055 | 0.047 | 0.066 | 0.053 | 0.046 |
| 15:00~<br>16:00(平均) | 0.026 | 0.076 | 0.035 | 0.046 | 0.103 | 0.062 | 0.034 | 0.055 | 0.047 | 0.066 | 0.053 | 0.046 |
| 18:00~<br>19:00(平均) | 0.024 | 0.074 | 0.035 | 0.046 | 0.101 | 0.062 | 0.033 | 0.054 | 0.047 | 0.065 | 0.053 | 0.047 |
| 21:00~<br>22:00(平均) | 0.023 | 0.074 | 0.035 | 0.046 | 0.102 | 0.062 | 0.033 | 0.054 | 0.047 | 0.065 | 0.053 | 0.047 |
| <b>5/9</b>          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0:00~<br>1:00(平均)   | 0.023 | 0.073 | 0.035 | 0.046 | 0.102 | 0.062 | 0.034 | 0.055 | 0.047 | 0.065 | 0.053 | 0.047 |
| 3:00~<br>4:00(平均)   | 0.023 | 0.073 | 0.035 | 0.046 | 0.102 | 0.062 | 0.034 | 0.055 | 0.048 | 0.065 | 0.053 | 0.047 |
| 6:00~<br>7:00(平均)   | 0.023 | 0.074 | 0.035 | 0.046 | 0.102 | 0.062 | 0.034 | 0.055 | 0.048 | 0.066 | 0.054 | 0.048 |
| 09:00~<br>10:00(平均) | 0.023 | 0.078 | 0.035 | 0.046 | 0.103 | 0.062 | 0.033 | 0.055 | 0.047 | 0.066 | 0.053 | 0.047 |
| 12:00~<br>13:00(平均) | 0.022 | 0.079 | 0.035 | 0.046 | 0.104 | 0.062 | 0.034 | 0.055 | 0.046 | 0.066 | 0.053 | 0.047 |
| 15:00~<br>16:00(平均) | 0.022 | 0.075 | 0.035 | 0.046 | 0.103 | 0.062 | 0.033 | 0.055 | 0.047 | 0.065 | 0.053 | 0.047 |
| 18:00~<br>19:00(平均) | 0.027 | 0.023 | 0.074 | 0.034 | 0.102 | 0.062 | 0.033 | 0.055 | 0.047 | 0.065 | 0.052 | 0.047 |
| 21:00~<br>22:00(平均) | 0.034 | 0.023 | 0.074 | 0.041 | 0.102 | 0.062 | 0.034 | 0.055 | 0.047 | 0.065 | 0.054 | 0.048 |
| <b>5/10</b>         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0:00~<br>1:00(平均)   | 0.032 | 0.077 | 0.047 | 0.049 | 0.102 | 0.062 | 0.034 | 0.056 | 0.047 | 0.065 | 0.054 | 0.050 |
| 6:00~<br>7:00(平均)   | 0.026 | 0.078 | 0.037 | 0.048 | 0.102 | 0.062 | 0.036 | 0.056 | 0.047 | 0.065 | 0.054 | 0.048 |
| 12:00~<br>13:00(平均) | 0.023 | 0.078 | 0.035 | 0.046 | 0.104 | 0.064 | 0.034 | 0.055 | 0.047 | 0.066 | 0.053 | 0.046 |
| 18:00~<br>19:00(平均) | 0.023 | 0.074 | 0.035 | 0.046 | 0.104 | 0.063 | 0.034 | 0.055 | 0.049 | 0.067 | 0.062 | 0.046 |
| <b>5/11</b>         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0:00~<br>1:00(平均)   | 0.024 | 0.073 | 0.035 | 0.046 | 0.102 | 0.062 | 0.034 | 0.058 | 0.052 | 0.068 | 0.056 | 0.046 |
| 6:00~<br>7:00(平均)   | 0.024 | 0.074 | 0.035 | 0.047 | 0.106 | 0.064 | 0.038 | 0.057 | 0.050 | 0.066 | 0.063 | 0.047 |
| 12:00~<br>13:00(平均) | 0.023 | 0.076 | 0.035 | 0.046 | 0.105 | 0.065 | 0.041 | 0.061 | 0.051 | 0.069 | 0.062 | 0.049 |



## 環境放射能水準調査(周辺都道府県モニタリング)

(単位:  $\mu$ SV/h)

|                     | 岩手    | 宮城    | 秋田    | 山形    | 茨城    | 栃木    | 群馬    | 埼玉    | 千葉    | 東京    | 神奈川県  | 新潟    |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 18:00～<br>19:00(平均) | 0.023 | 0.073 | 0.035 | 0.048 | 0.109 | 0.070 | 0.041 | 0.065 | 0.051 | 0.071 | 0.059 | 0.051 |
| <b>5/12</b>         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0:00～<br>1:00(平均)   | 0.024 | 0.074 | 0.035 | 0.047 | 0.100 | 0.061 | 0.033 | 0.056 | 0.050 | 0.066 | 0.056 | 0.047 |
| 6:00～<br>7:00(平均)   | 0.025 | 0.074 | 0.037 | 0.047 | 0.099 | 0.061 | 0.032 | 0.054 | 0.054 | 0.064 | 0.055 | 0.048 |
| 12:00～<br>13:00(平均) | 0.023 | 0.073 | 0.035 | 0.046 | 0.101 | 0.061 | 0.032 | 0.055 | 0.047 | 0.065 | 0.055 | 0.047 |



## 環境放射能水準調査(周辺都道府県モニタリング)

(単位:  $\mu$ SV/h)

|                   | 岩手    | 宮城    | 秋田    | 山形    | 茨城    | 栃木    | 群馬    | 埼玉    | 千葉    | 東京    | 神奈川県  | 新潟    |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0:00~<br>1:00(平均) | 0.024 | 0.072 | 0.035 | 0.046 | 0.098 | 0.061 | 0.032 | 0.054 | 0.046 | 0.062 | 0.052 | 0.047 |
| 6:00~<br>7:00(平均) | 0.024 | 0.073 | 0.036 | 0.046 | 0.098 | 0.062 | 0.035 | 0.055 | 0.045 | 0.063 | 0.053 | 0.048 |

環境放射能水準調査結果(定時降下物)(5月17日9時～18日9時採取)

(MBq/km<sup>2</sup>)

|    | 都道府県名       | 定時降下物 |        |        | 備考           |
|----|-------------|-------|--------|--------|--------------|
|    |             | I-131 | Cs-134 | Cs-137 |              |
| 1  | 北海道(札幌市)    | 不検出   | 不検出    | 不検出    |              |
| 2  | 青森県(青森市)    | 不検出   | 不検出    | 不検出    |              |
| 3  | 岩手県(盛岡市)    | 不検出   | 不検出    | 不検出    |              |
| 4  | 宮城県         | -     | -      | -      | 震災被害によって計測不能 |
| 5  | 秋田県(秋田市)    | 不検出   | 不検出    | 不検出    |              |
| 6  | 山形県(山形市)    | 不検出   | 4.2    | 不検出    |              |
| 7  | 福島県(福島市)    | -     | -      | -      | 現在測定中        |
| 8  | 茨城県(ひたちなか市) | 不検出   | 不検出    | 不検出    |              |
| 9  | 栃木県(宇都宮市)   | 不検出   | 不検出    | 14     | 現在測定中        |
| 10 | 群馬県(前橋市)    | 不検出   | 不検出    | 不検出    |              |
| 11 | 埼玉県(さいたま市)  | 不検出   | 8.5    | 8.1    |              |
| 12 | 千葉県(市原市)    | 不検出   | 17     | 14     |              |
| 13 | 東京都(新宿区)    | 不検出   | 不検出    | 不検出    |              |
| 14 | 神奈川県(茅ヶ崎市)  | 不検出   | 不検出    | 不検出    |              |
| 15 | 新潟県(新潟市)    | 不検出   | 不検出    | 不検出    |              |
| 16 | 富山県(射水市)    | 不検出   | 不検出    | 不検出    |              |
| 17 | 石川県(金沢市)    | 不検出   | 不検出    | 不検出    |              |
| 18 | 福井県(福井市)    | 不検出   | 不検出    | 不検出    |              |
| 19 | 山梨県(甲府市)    | 不検出   | 不検出    | 不検出    |              |
| 20 | 長野県(長野市)    | 不検出   | 不検出    | 不検出    |              |
| 21 | 岐阜県(各務原市)   | 不検出   | 不検出    | 不検出    |              |
| 22 | 静岡県(御前崎市)   | 不検出   | 不検出    | 不検出    |              |
| 23 | 愛知県(名古屋市)   | 不検出   | 不検出    | 不検出    |              |
| 24 | 三重県(四日市市)   | 不検出   | 不検出    | 不検出    |              |
| 25 | 滋賀県(大津市)    | 不検出   | 不検出    | 不検出    |              |
| 26 | 京都府(京都市)    | 不検出   | 不検出    | 不検出    |              |
| 27 | 大阪府(大阪市)    | 不検出   | 不検出    | 不検出    |              |
| 28 | 兵庫県(神戸市)    | 不検出   | 不検出    | 不検出    |              |
| 29 | 奈良県(奈良市)    | 不検出   | 不検出    | 不検出    |              |
| 30 | 和歌山県(和歌山市)  | 不検出   | 不検出    | 不検出    |              |
| 31 | 鳥取県(東伯郡)    | 不検出   | 不検出    | 不検出    |              |
| 32 | 島根県(松江市)    | 不検出   | 不検出    | 不検出    |              |
| 33 | 岡山県(岡山市)    | 不検出   | 不検出    | 不検出    |              |
| 34 | 広島県(広島市)    | 不検出   | 不検出    | 不検出    |              |
| 35 | 山口県(山口市)    | 不検出   | 不検出    | 不検出    |              |
| 36 | 徳島県(徳島市)    | 不検出   | 不検出    | 不検出    |              |
| 37 | 香川県(高松市)    | 不検出   | 不検出    | 不検出    |              |
| 38 | 愛媛県(八幡浜市)   | 不検出   | 不検出    | 不検出    |              |
| 39 | 高知県(高知市)    | 不検出   | 不検出    | 不検出    |              |
| 40 | 福岡県(太宰府市)   | 不検出   | 不検出    | 不検出    |              |
| 41 | 佐賀県(佐賀市)    | 不検出   | 不検出    | 不検出    |              |
| 42 | 長崎県(大村市)    | 不検出   | 不検出    | 不検出    |              |
| 43 | 熊本県(宇土市)    | 不検出   | 不検出    | 不検出    |              |
| 44 | 大分県(大分市)    | 不検出   | 不検出    | 不検出    |              |
| 45 | 宮崎県(宮崎市)    | 不検出   | 不検出    | 不検出    |              |
| 46 | 鹿児島県(鹿児島市)  | 不検出   | 不検出    | 不検出    |              |
| 47 | 沖縄県(南城市)    | -     | -      | -      | 機器調整中        |

\*文部科学省が各都道府県等からの報告に基づき作成

環境放射能水準調査結果(上水(蛇口))(5月18日採取)

(Bq/kg)

|    | 都道府県名       | 上水(蛇口)          |                     |                     | 備 考   |
|----|-------------|-----------------|---------------------|---------------------|---|
|    |             | 放射性ヨウ素<br>I-131 | 放射性セシウム<br>(Cs-134) | 放射性セシウム<br>(Cs-137) |   |
| 1  | 北海道(札幌市)    | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 2  | 青森県(青森市)    | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 3  | 岩手県(盛岡市)    | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 4  | 宮城県         | -               | -                   | -                   | 県が独自に調査・公表している(宮城県原子力安全対策室HPの「水道水及び農畜産物の放射能測定結果」を参照:<br><a href="http://www.pref.miyagi.jp/genta/Press/PressH230315.html">http://www.pref.miyagi.jp/genta/Press/PressH230315.html</a> ) |
| 5  | 秋田県(秋田市)    | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 6  | 山形県(山形市)    | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 7  | 福島県         | -               | -                   | -                   | 県が独自に調査・公表している(福島県災害対策本部HPの「原子力災害情報(県内各地方環境放射能測定値(飲料水)について)」を参照:<br><a href="http://www.pref.fukushima.jp/j/index.htm">http://www.pref.fukushima.jp/j/index.htm</a> )                   |
| 8  | 茨城県(ひたちなか市) | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 9  | 栃木県(宇都宮市)   | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 10 | 群馬県(前橋市)    | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 11 | 埼玉県(さいたま市)  | 不検出             | 不検出                 | 0.15                |   |
| 12 | 千葉県(市原市)    | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 13 | 東京都(新宿区)    | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 14 | 神奈川県(茅ヶ崎市)  | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 15 | 新潟県(新潟市)    | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 16 | 富山県(射水市)    | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 17 | 石川県(金沢市)    | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 18 | 福井県(福井市)    | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 19 | 山梨県(甲府市)    | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 20 | 長野県(長野市)    | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 21 | 岐阜県(各務原市)   | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 22 | 静岡県(静岡市)    | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 23 | 愛知県(名古屋市)   | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 24 | 三重県(四日市市)   | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 25 | 滋賀県(大津市)    | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 26 | 京都府(京都市)    | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 27 | 大阪府(大阪市)    | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 28 | 兵庫県(神戸市)    | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 29 | 奈良県(奈良市)    | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 30 | 和歌山県(和歌山市)  | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 31 | 鳥取県(東伯郡)    | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 32 | 島根県(松江市)    | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 33 | 岡山県(岡山市)    | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 34 | 広島県(広島市)    | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 35 | 山口県(山口市)    | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 36 | 徳島県(徳島市)    | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 37 | 香川県(高松市)    | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 38 | 愛媛県(八幡浜市)   | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 39 | 高知県(高知市)    | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 40 | 福岡県(太宰府市)   | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 41 | 佐賀県(佐賀市)    | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 42 | 長崎県(大村市)    | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 43 | 熊本県(宇土市)    | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 44 | 大分県(大分市)    | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 45 | 宮崎県(宮崎市)    | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 46 | 鹿児島県(鹿児島市)  | 不検出             | 不検出                 | 不検出                 |   |
| 47 | 沖縄県(那覇市)    | -               | -                   | -                   | 機器調整中   |

\*本データは、1Bq/Lを1Bq/kgとみなす

\*文部科学省が各都道府県等からの報告に基づき作成

\*「原子力施設等の防災対策について(原子力安全委員会)」飲食物の摂取制限に関する指標(飲料水)放射能ヨウ素-131:300Bq/kg以上、放射性セシウム:200Bq/kg以上

\*検出下限値は、I-131、Cs-134、Cs-137すべて0.1~0.6Bq/kg程度

海水核種分析結果<沿岸>

参考値

別添7

(データ集約 : 5/18)

| 採取場所             | 福島第一 5, 6号機放水口北側<br>(5, 6号機放水口から北側に約30m地点) |                     |                 |                      | 福島第一 南放水口付近<br>(1~4号機放水口から南側に約330m地点) |                     |                 |                      | 福島第二 北放水口付近<br>(3, 4号機放水口付近)<br>(福島第一から約10km地点) |                     | 福島第二 岩沢海岸付近<br>(1, 2号機放水口から<br>南側に約7km地点)<br>(福島第一から約16km地点) |                     | ②炉規則告示濃度限度<br>Bq/L<br>(別表第2第六欄<br>周辺監視区域外の<br>水中の濃度限度) |
|------------------|--|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---|---------------------|--|---------------------|--|
|                  | 試料採取日時刻                                    | 平成23年5月17日<br>9時10分 |                 | 平成23年5月17日<br>14時20分 |                                       | 平成23年5月17日<br>8時45分 |                 | 平成23年5月17日<br>14時00分 |   | 平成23年5月17日<br>8時35分 |  | 平成23年5月17日<br>7時55分 |  |
| 検出核種<br>(半減期)    | ①試料濃度<br>(Bq/L)                            | 倍率<br>(①/②)         | ①試料濃度<br>(Bq/L) | 倍率<br>(①/②)          | ①試料濃度<br>(Bq/L)                       | 倍率<br>(①/②)         | ①試料濃度<br>(Bq/L) | 倍率<br>(①/②)          | ①試料濃度<br>(Bq/L)                                 | 倍率<br>(①/②)         | ①試料濃度<br>(Bq/L)  | 倍率<br>(①/②)         |  |
| I-131<br>(約8日)   | 14   | 0.35                | 12              | 0.3                  | ND                                    | -                   | ND              | -                    | ND  | -                   | ND   | -                   | 40   |
| Cs-134<br>(約2年)  | 130  | 2.2                 | 93              | 1.6                  | 53                                    | 0.88                | 43              | 0.72                 | 19  | 0.32                | 26   | 0.43                | 60   |
| Cs-137<br>(約30年) | 140  | 1.6                 | 110             | 1.2                  | 53                                    | 0.59                | 36              | 0.4                  | 18  | 0.2                 | 27   | 0.3                 | 90   |

※ 炉規制告示濃度は、「Bq/cm<sup>3</sup>」の表記を「Bq/L」に換算した値

※ その他の核種については評価中。

※ 二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

海水核種分析結果<沖合>

参考値

(データ集約：5/16)

| 採取場所             | 南相馬市沖合15km          |             | 請戸川沖合15km            |             | 福島第一<br>敷地沖合15km    |             | 福島第二<br>敷地沖合15km    |             | 岩沢海岸沖合15km          |             | 広野町沖合15km           |             | ②炉規則告示濃度限度<br>Bq/L<br>(別表第2第六欄<br>周辺監視区域外の<br>水中の濃度限度) |
|------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--|
| 試料採取日時刻          | 平成23年5月15日<br>8時45分 |             | 平成23年5月15日<br>10時10分 |             | 平成23年5月15日<br>8時40分 |             | 平成23年5月15日<br>9時10分 |             | 平成23年5月15日<br>8時25分 |             | 平成23年5月15日<br>7時55分 |             |  |
| 検出核種<br>(半減期)    | ①試料濃度<br>(Bq/L)     | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/L)      | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/L)     | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/L)     | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/L)     | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/L)     | 倍率<br>(①/②) |  |
| I-131<br>(約8日)   | ND                  | -           | ND                   | -           | ND                  | -           | ND                  | -           | ND                  | -           | ND                  | -           | 40   |
| Cs-134<br>(約2年)  | ND                  | -           | 9.7                  | 0.16        | 7.3                 | 0.12        | 16                  | 0.27        | 5.0                 | 0.08        | 6.5                 | 0.11        | 60   |
| Cs-137<br>(約30年) | ND                  | -           | 7.9                  | 0.09        | 5.3                 | 0.06        | 13                  | 0.14        | ND                  | -           | 9.0                 | 0.10        | 90   |

- ※ 炉規則告示濃度は、「Bq/cm3」の表記を[Bq/L]に換算した値
- ※ その他の核種については評価中。
- ※ 二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

| 採取場所             | 原町区沖合3km<br>(上層/下層) |             | 小高区沖合3km<br>(上層/下層) |             | 岩沢海岸沖合3km<br>(上層/下層)      |             | 小高区沖合8km<br>(上層/下層)  |             | 岩沢海岸沖合8km<br>(上層/下層) |             | /               |             | ②炉規則告示濃度限度<br>Bq/L<br>(別表第2第六欄<br>周辺監視区域外の<br>水中の濃度限度) |
|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------|--|
| 試料採取日時刻          | 平成23年5月15日<br>9時20分 |             | 平成23年5月15日<br>9時40分 |             | 平成23年5月15日<br>7時20分/7時30分 |             | 平成23年5月15日<br>10時00分 |             | 平成23年5月15日<br>11時35分 |             | /               |             |  |
| 検出核種<br>(半減期)    | ①試料濃度<br>(Bq/L)     | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/L)     | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/L)           | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/L)      | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/L)      | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/L) | 倍率<br>(①/②) |  |
| I-131<br>(約8日)   | ND/ND               | -/-         | ND/ND               | -/-         | ND/ND                     | -/-         | ND/ND                | -/-         | ND/ND                | -/-         | /               | /           | 40   |
| Cs-134<br>(約2年)  | ND/ND               | -/-         | ND/ND               | -/-         | 16/15                     | 0.27/0.25   | ND/ND                | -/-         | 6.5/9.3              | 0.11/0.16   | /               | /           | 60   |
| Cs-137<br>(約30年) | ND/ND               | -/-         | ND/ND               | -/-         | 17/12                     | 0.19/0.13   | ND/ND                | -/-         | 7.7/6.0              | 0.09/0.07   | /               | /           | 90   |

- ※ 炉規則告示濃度は、「Bq/cm3」の表記を[Bq/L]に換算した値
- ※ その他の核種については評価中。
- ※ 二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

海水核種分析結果<沖合>

参考値

(データ集約 : 5/16)

| 採取場所             | いわき市北部沖合3km<br>上層              |             | いわき市北部沖合3km<br>下層              |             | 夏井川沖合3km<br>上層                 |             | 夏井川沖合3km<br>下層                 |             | 小名浜港沖合3km<br>上層                |             | 小名浜港沖合3km<br>下層                |             | ②炉規則告示濃度限度<br>Bq/cm <sup>3</sup><br>(別表第2第六欄<br>周辺監視区域外の<br>水中の濃度限度) |
|------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--|
|                  | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) |  |
| 試料採取日時刻          | 5/12採取済                        |             | 5/12採取済                        |             | 5/12採取済                        |             | 5/12採取済                        |             | 平成23年5月13日<br>6時10分            |             | 平成23年5月13日<br>6時10分            |             |  |
| 検出核種<br>(半減期)    |                                |             |                                |             |                                |             |                                |             |                                |             |                                |             |  |
| I-131<br>(約8日)   |                                |             |                                |             |                                |             |                                |             | ND                             | -           | ND                             | -           | 4E-02  |
| Cs-134<br>(約2年)  |                                |             |                                |             |                                |             |                                |             | ND                             | -           | ND                             | -           | 6E-02  |
| Cs-137<br>(約30年) |                                |             |                                |             |                                |             |                                |             | ND                             | -           | 5.4E-03                        | 0.06        | 9E-02  |

- ※ 〇.〇E-〇とは、〇.〇×10<sup>-〇</sup>と同じ意味である。
- ※ その他の核種については評価中。
- ※ 二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

| 採取場所             | 江名沖合3km<br>上層                  |             | 江名沖合3km<br>下層                  |             | 沼の内沖合3km<br>上層                 |             | 沼の内沖合3km<br>下層                 |             | 登間沖合3km<br>上層                  |             | 登間沖合3km<br>下層                  |             | ②炉規則告示濃度限度<br>Bq/cm <sup>3</sup><br>(別表第2第六欄<br>周辺監視区域外の<br>水中の濃度限度) |
|------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--|
|                  | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) |  |
| 試料採取日時刻          | 平成23年5月13日<br>6時40分            |             | 平成23年5月13日<br>6時40分            |             | 5/12採取済                        |             | 5/12採取済                        |             | 5/12採取済                        |             | 5/12採取済                        |             |  |
| 検出核種<br>(半減期)    |                                |             |                                |             |                                |             |                                |             |                                |             |                                |             |  |
| I-131<br>(約8日)   | ND                             | -           | ND                             | -           |                                |             |                                |             |                                |             |                                |             | 4E-02  |
| Cs-134<br>(約2年)  | ND                             | -           | ND                             | -           |                                |             |                                |             |                                |             |                                |             | 6E-02  |
| Cs-137<br>(約30年) | ND                             | -           | ND                             | -           |                                |             |                                |             |                                |             |                                |             | 9E-02  |

- ※ 〇.〇E-〇とは、〇.〇×10<sup>-〇</sup>と同じ意味である。
- ※ その他の核種については評価中。
- ※ 二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。



参考値

福島第一 物揚場前、2号機スクリーン、1～4号機取水口内 海水核種分析結果

(データ集約: 5/13)

| 採取場所             | 福島第一 物揚場前海水                    |             | 福島第一 1～4号機取水口内北側海水             |             | 福島第一 1号機スクリーン海水(シルトフェンス外側)     |             | 福島第一 1号機スクリーン海水(シルトフェンス内側)     |             | 福島第一 2号機スクリーン海水(シルトフェンス外側)     |             | ②炉規則告示<br>濃度限度Bq/cm <sup>3</sup><br>(別表第2第六欄<br>周辺監視区域外の<br>水中の濃度限度) |
|------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--|
|                  | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) |  |
| 採取場所             | 福島第一 物揚場前海水                    |             | 福島第一 1～4号機取水口内北側海水             |             | 福島第一 1号機スクリーン海水(シルトフェンス外側)     |             | 福島第一 1号機スクリーン海水(シルトフェンス内側)     |             | 福島第一 2号機スクリーン海水(シルトフェンス外側)     |             | ②炉規則告示<br>濃度限度Bq/cm <sup>3</sup><br>(別表第2第六欄<br>周辺監視区域外の<br>水中の濃度限度) |
| 試料採取日時           | 平成23年5月12日 6時55分               |             | 平成23年5月12日 7時09分               |             | 平成23年5月12日 6時20分               |             | 平成23年5月12日 6時15分               |             | 平成23年5月12日 7時18分               |             |  |
| 検出核種<br>(半減期)    | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) |  |
| I-131<br>(約8日)   | 1.6E-01                        | 4.0         | 3.0E+00                        | 75          | 3.1E+00                        | 78          | 2.2E+00                        | 55          | 4.1E+00                        | 100         | 4E-02  |
| Cs-134<br>(約2年)  | 3.7E-01                        | 6.2         | 1.2E+01                        | 200         | 1.2E+01                        | 200         | 7.9E+00                        | 130         | 1.4E+01                        | 230         | 6E-02  |
| Cs-137<br>(約30年) | 3.6E-01                        | 4.0         | 1.3E+01                        | 140         | 1.3E+01                        | 140         | 8.5E+00                        | 94          | 1.5E+01                        | 170         | 9E-02  |

| 採取場所             | 福島第一 2号機スクリーン海水(シルトフェンス内側)     |             | 福島第一 3号機スクリーン海水(シルトフェンス外側)     |             | 福島第一 3号機スクリーン海水(シルトフェンス内側)     |             | 福島第一 4号機スクリーン海水(シルトフェンス外側)     |             | 福島第一 4号機スクリーン海水(シルトフェンス内側)     |             | ②炉規則告示<br>濃度限度Bq/cm <sup>3</sup><br>(別表第2第六欄<br>周辺監視区域外の<br>水中の濃度限度) |
|------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--|
|                  | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) |  |
| 採取場所             | 福島第一 2号機スクリーン海水(シルトフェンス内側)     |             | 福島第一 3号機スクリーン海水(シルトフェンス外側)     |             | 福島第一 3号機スクリーン海水(シルトフェンス内側)     |             | 福島第一 4号機スクリーン海水(シルトフェンス外側)     |             | 福島第一 4号機スクリーン海水(シルトフェンス内側)     |             | ②炉規則告示<br>濃度限度Bq/cm <sup>3</sup><br>(別表第2第六欄<br>周辺監視区域外の<br>水中の濃度限度) |
| 試料採取日時           | 平成23年5月12日 7時24分               |             | 平成23年5月12日 6時30分               |             | 平成23年5月12日 6時25分               |             | 平成23年5月12日 6時40分               |             | 平成23年5月12日 6時35分               |             |  |
| 検出核種<br>(半減期)    | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) |  |
| I-131<br>(約8日)   | 3.1E+01                        | 780         | 6.0E+00                        | 150         | 1.0E+02                        | 2,500       | 5.2E+00                        | 130         | 3.4E+00                        | 85          | 4E-02  |
| Cs-134<br>(約2年)  | 1.0E+01                        | 170         | 3.8E+01                        | 630         | 1.2E+03                        | 20,000      | 2.9E+01                        | 480         | 2.4E+01                        | 400         | 6E-02  |
| Cs-137<br>(約30年) | 1.1E+01                        | 120         | 4.0E+01                        | 440         | 1.2E+03                        | 13,000      | 3.0E+01                        | 330         | 2.5E+01                        | 280         | 9E-02  |

| 採取場所             | 福島第一 1～4号機取水口内南側海水             |             |                                |             |                                |             |                                |             |                                |             | ②炉規則告示<br>濃度限度Bq/cm <sup>3</sup><br>(別表第2第六欄<br>周辺監視区域外の<br>水中の濃度限度) |
|------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--|
|                  | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) |  |
| 採取場所             | 福島第一 1～4号機取水口内南側海水             |             |                                |             |                                |             |                                |             |                                |             | ②炉規則告示<br>濃度限度Bq/cm <sup>3</sup><br>(別表第2第六欄<br>周辺監視区域外の<br>水中の濃度限度) |
| 試料採取日時           | 平成23年5月12日 7時37分               |             |                                |             |                                |             |                                |             |                                |             |  |
| 検出核種<br>(半減期)    | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) |  |
| I-131<br>(約8日)   | 2.6E+00                        | 65          |                                |             |                                |             |                                |             |                                |             | 4E-02  |
| Cs-134<br>(約2年)  | 1.7E+01                        | 280         |                                |             |                                |             |                                |             |                                |             | 6E-02  |
| Cs-137<br>(約30年) | 1.7E+01                        | 190         |                                |             |                                |             |                                |             |                                |             | 9E-02  |

※ ○.○E+○とは、○.○×10<sup>+○</sup>と同じ意味である。  
 ※ その他の核種については評価中。  
 ※ 二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

参考値

福島第一 物揚場前、2号機スクリーン、1～4号機取水口内 海水核種分析結果

(データ集約: 5/14)

| 採取場所             | 福島第一 物揚場前海水                    |             | 福島第一 1～4号機<br>取水口内北側海水         |             | 福島第一 1号機スクリーン海水<br>(シルトフェンス外側) |             | 福島第一 1号機スクリーン海水<br>(シルトフェンス内側) |             | 福島第一 2号機スクリーン海水<br>(シルトフェンス外側) |             | ②炉規則告示<br>濃度限度Bq/cm <sup>3</sup><br>(別表第2第六欄<br>周辺監視区域外の<br>水中の濃度限度) |
|------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--|
|                  | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) |  |
| 採取場所             | 福島第一 物揚場前海水                    |             | 福島第一 1～4号機<br>取水口内北側海水         |             | 福島第一 1号機スクリーン海水<br>(シルトフェンス外側) |             | 福島第一 1号機スクリーン海水<br>(シルトフェンス内側) |             | 福島第一 2号機スクリーン海水<br>(シルトフェンス外側) |             | ②炉規則告示<br>濃度限度Bq/cm <sup>3</sup><br>(別表第2第六欄<br>周辺監視区域外の<br>水中の濃度限度) |
| 試料採取日<br>時刻      | 平成23年5月13日 6時28分               |             | 平成23年5月13日 6時38分               |             | 平成23年5月13日 6時50分               |             | 平成23年5月13日 6時50分               |             | 平成23年5月13日 7時02分               |             |  |
| 検出核種<br>(半減期)    | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) |  |
| I-131<br>(約8日)   | 4.9E-02                        | 1.2         | 3.4E+00                        | 85          | 5.2E+00                        | 130         | 5.1E+00                        | 128         | 4.9E+00                        | 120         | 4E-02  |
| Cs-134<br>(約2年)  | 1.6E-01                        | 2.7         | 2.0E+01                        | 333         | 3.1E+01                        | 517         | 3.1E+01                        | 517         | 3.0E+01                        | 500         | 6E-02  |
| Cs-137<br>(約30年) | 1.7E-01                        | 1.9         | 2.1E+01                        | 233         | 3.2E+01                        | 356         | 3.2E+01                        | 356         | 3.2E+01                        | 356         | 9E-02  |

| 採取場所             | 福島第一 2号機スクリーン海水<br>(シルトフェンス内側) |             | 福島第一 3号機スクリーン海水<br>(シルトフェンス外側) |             | 福島第一 3号機スクリーン海水<br>(シルトフェンス内側) |             | 福島第一 4号機スクリーン海水<br>(シルトフェンス外側) |             | 福島第一 4号機スクリーン海水<br>(シルトフェンス内側) |             | ②炉規則告示<br>濃度限度Bq/cm <sup>3</sup><br>(別表第2第六欄<br>周辺監視区域外の<br>水中の濃度限度) |
|------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--|
|                  | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) |  |
| 採取場所             | 福島第一 2号機スクリーン海水<br>(シルトフェンス内側) |             | 福島第一 3号機スクリーン海水<br>(シルトフェンス外側) |             | 福島第一 3号機スクリーン海水<br>(シルトフェンス内側) |             | 福島第一 4号機スクリーン海水<br>(シルトフェンス外側) |             | 福島第一 4号機スクリーン海水<br>(シルトフェンス内側) |             | ②炉規則告示<br>濃度限度Bq/cm <sup>3</sup><br>(別表第2第六欄<br>周辺監視区域外の<br>水中の濃度限度) |
| 試料採取日<br>時刻      | 平成23年5月13日 7時02分               |             | 平成23年5月13日 7時08分               |             | 平成23年5月13日 7時08分               |             | 平成23年5月13日 7時14分               |             | 平成23年5月13日 7時14分               |             |  |
| 検出核種<br>(半減期)    | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) |  |
| I-131<br>(約8日)   | 2.1E+01                        | 525         | 4.7E+00                        | 120         | 2.6E+01                        | 650         | 4.6E+00                        | 115         | 2.9E+00                        | 73          | 4E-02  |
| Cs-134<br>(約2年)  | 1.7E+01                        | 283         | 2.9E+01                        | 483         | 3.7E+02                        | 6.167       | 2.8E+01                        | 467         | 1.8E+01                        | 300         | 6E-02  |
| Cs-137<br>(約30年) | 1.8E+01                        | 200         | 3.0E+01                        | 333         | 3.7E+02                        | 4.111       | 2.9E+01                        | 322         | 1.8E+01                        | 200         | 9E-02  |

| 採取場所             | 福島第一 1～4号機<br>取水口内南側海水         |             |                                |             |                                |             |                                |             |                                |             | ②炉規則告示<br>濃度限度Bq/cm <sup>3</sup><br>(別表第2第六欄<br>周辺監視区域外の<br>水中の濃度限度) |
|------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--|
|                  | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) |  |
| 採取場所             | 福島第一 1～4号機<br>取水口内南側海水         |             |                                |             |                                |             |                                |             |                                |             | ②炉規則告示<br>濃度限度Bq/cm <sup>3</sup><br>(別表第2第六欄<br>周辺監視区域外の<br>水中の濃度限度) |
| 試料採取日<br>時刻      | 平成23年5月13日 7時20分               |             |                                |             |                                |             |                                |             |                                |             |  |
| 検出核種<br>(半減期)    | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) | 倍率<br>(①/②) |  |
| I-131<br>(約8日)   | 9.2E-02                        | 2           |                                |             |                                |             |                                |             |                                |             | 4E-02  |
| Cs-134<br>(約2年)  | 3.6E-01                        | 6           |                                |             |                                |             |                                |             |                                |             | 6E-02  |
| Cs-137<br>(約30年) | 3.6E-01                        | 4           |                                |             |                                |             |                                |             |                                |             | 9E-02  |

※ ○.○E+○とは、○.○×10<sup>+○</sup>と同じ意味である。  
 ※ その他の核種については評価中。  
 ※ 二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

参考値

福島第一 物揚場前、2号機スクリーン、1～4号機取水口内 海水核種分析結果

(データ集約: 5/15)

| 採取場所         | 福島第一 物揚場前海水      |         | 福島第一 1～4号機取水口内北側海水 |         | 福島第一 1号機スクリーン海水(シルトフェンス外側) |         | 福島第一 1号機スクリーン海水(シルトフェンス内側) |         | 福島第一 2号機スクリーン海水(シルトフェンス外側) |         | ②炉規則告示濃度限度Bq/L<br>(別表第2第六欄周辺監視区域外の水中の濃度限度) |
|--------------|------------------|---------|--------------------|---------|----------------------------|---------|----------------------------|---------|----------------------------|---------|--|
|              | ①試料濃度(Bq/L)      | 倍率(①/②) | ①試料濃度(Bq/L)        | 倍率(①/②) | ①試料濃度(Bq/L)                | 倍率(①/②) | ①試料濃度(Bq/L)                | 倍率(①/②) | ①試料濃度(Bq/L)                | 倍率(①/②) |  |
| 採取場所         | 福島第一 物揚場前海水      |         | 福島第一 1～4号機取水口内北側海水 |         | 福島第一 1号機スクリーン海水(シルトフェンス外側) |         | 福島第一 1号機スクリーン海水(シルトフェンス内側) |         | 福島第一 2号機スクリーン海水(シルトフェンス外側) |         | ②炉規則告示濃度限度Bq/L<br>(別表第2第六欄周辺監視区域外の水中の濃度限度) |
| 試料採取日時       | 平成23年5月14日 6時21分 |         | 平成23年5月14日 6時31分   |         | 平成23年5月14日 6時39分           |         | 平成23年5月14日 6時39分           |         | 平成23年5月14日 6時50分           |         |  |
| 検出核種(半減期)    | ①試料濃度(Bq/L)      | 倍率(①/②) | ①試料濃度(Bq/L)        | 倍率(①/②) | ①試料濃度(Bq/L)                | 倍率(①/②) | ①試料濃度(Bq/L)                | 倍率(①/②) | ①試料濃度(Bq/L)                | 倍率(①/②) |  |
| I-131(約8日)   | 160              | 4.0     | 2,700              | 68      | 2,800                      | 70      | 2,800                      | 70      | 3,200                      | 80      | 40   |
| Cs-134(約2年)  | 740              | 12.0    | 18,000             | 300     | 18,000                     | 300     | 16,000                     | 270     | 18,000                     | 300     | 60   |
| Cs-137(約30年) | 800              | 8.9     | 19,000             | 210     | 19,000                     | 210     | 17,000                     | 190     | 19,000                     | 210     | 90   |

| 採取場所         | 福島第一 2号機スクリーン海水(シルトフェンス内側) |         | 福島第一 3号機スクリーン海水(シルトフェンス外側) |         | 福島第一 3号機スクリーン海水(シルトフェンス内側) |         | 福島第一 4号機スクリーン海水(シルトフェンス外側) |         | 福島第一 4号機スクリーン海水(シルトフェンス内側) |         | ②炉規則告示濃度限度Bq/L<br>(別表第2第六欄周辺監視区域外の水中の濃度限度) |
|--------------|----------------------------|---------|----------------------------|---------|----------------------------|---------|----------------------------|---------|----------------------------|---------|--|
|              | ①試料濃度(Bq/L)                | 倍率(①/②) | ①試料濃度(Bq/L)                | 倍率(①/②) | ①試料濃度(Bq/L)                | 倍率(①/②) | ①試料濃度(Bq/L)                | 倍率(①/②) | ①試料濃度(Bq/L)                | 倍率(①/②) |  |
| 採取場所         | 福島第一 2号機スクリーン海水(シルトフェンス内側) |         | 福島第一 3号機スクリーン海水(シルトフェンス外側) |         | 福島第一 3号機スクリーン海水(シルトフェンス内側) |         | 福島第一 4号機スクリーン海水(シルトフェンス外側) |         | 福島第一 4号機スクリーン海水(シルトフェンス内側) |         | ②炉規則告示濃度限度Bq/L<br>(別表第2第六欄周辺監視区域外の水中の濃度限度) |
| 試料採取日時       | 平成23年5月14日 6時50分           |         | 平成23年5月14日 6時59分           |         | 平成23年5月14日 6時59分           |         | 平成23年5月14日 7時08分           |         | 平成23年5月14日 7時08分           |         |  |
| 検出核種(半減期)    | ①試料濃度(Bq/L)                | 倍率(①/②) | ①試料濃度(Bq/L)                | 倍率(①/②) | ①試料濃度(Bq/L)                | 倍率(①/②) | ①試料濃度(Bq/L)                | 倍率(①/②) | ①試料濃度(Bq/L)                | 倍率(①/②) |  |
| I-131(約8日)   | 40,000                     | 1,000   | 4,700                      | 120     | 12,000                     | 300     | 5,100                      | 130     | 3,900                      | 98      | 40   |
| Cs-134(約2年)  | 17,000                     | 280     | 18,000                     | 300     | 140,000                    | 2,300   | 19,000                     | 320     | 17,000                     | 280     | 60   |
| Cs-137(約30年) | 18,000                     | 200     | 19,000                     | 210     | 150,000                    | 1,700   | 20,000                     | 220     | 18,000                     | 200     | 90   |

| 採取場所         | 福島第一 1～4号機取水口内南側海水 |         |             |         |             |         |             |         |             |         | ②炉規則告示濃度限度Bq/L<br>(別表第2第六欄周辺監視区域外の水中の濃度限度) |
|--------------|--------------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|--|
|              | ①試料濃度(Bq/L)        | 倍率(①/②) | ①試料濃度(Bq/L) | 倍率(①/②) | ①試料濃度(Bq/L) | 倍率(①/②) | ①試料濃度(Bq/L) | 倍率(①/②) | ①試料濃度(Bq/L) | 倍率(①/②) |  |
| 採取場所         | 福島第一 1～4号機取水口内南側海水 |         |             |         |             |         |             |         |             |         | ②炉規則告示濃度限度Bq/L<br>(別表第2第六欄周辺監視区域外の水中の濃度限度) |
| 試料採取日時       | 平成23年5月14日 7時14分   |         |             |         |             |         |             |         |             |         |  |
| 検出核種(半減期)    | ①試料濃度(Bq/L)        | 倍率(①/②) | ①試料濃度(Bq/L) | 倍率(①/②) | ①試料濃度(Bq/L) | 倍率(①/②) | ①試料濃度(Bq/L) | 倍率(①/②) | ①試料濃度(Bq/L) | 倍率(①/②) |  |
| I-131(約8日)   | 2,800              | 70      |             |         |             |         |             |         |             |         | 40   |
| Cs-134(約2年)  | 17,000             | 280     |             |         |             |         |             |         |             |         | 60   |
| Cs-137(約30年) | 18,000             | 200     |             |         |             |         |             |         |             |         | 90   |

※ 炉規則告示濃度は、「Bq/cm3」の表記を「Bq/L」に換算した値

※ その他の核種については評価中。

※ 二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

参考値

福島第一 物揚場前、1～4号機スクリーン、1～4号機取水口内 海水核種分析結果

(データ集約：5/16)

| 採取場所             | 福島第一 物揚場前海水      |             | 福島第一 1～4号機<br>取水口内北側海水 |             | 福島第一 1号機スクリーン海水<br>(シルトフェンス外側) |             | 福島第一 1号機スクリーン海水<br>(シルトフェンス内側) |             | 福島第一 2号機スクリーン海水<br>(シルトフェンス外側) |             | ②炉規則告示<br>濃度限度Bq/L<br>(別表第2第六欄<br>周辺監視区域外の<br>水中の濃度限度) |
|------------------|------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--|
| 試料採取日<br>時刻      | 平成23年5月15日 6時19分 |             | 平成23年5月15日 6時29分       |             | 平成23年5月15日 6時37分               |             | 平成23年5月15日 6時37分               |             | 平成23年5月15日 6時51分               |             |  |
| 検出核種<br>(半減期)    | ①試料濃度<br>(Bq/L)  | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/L)        | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/L)                | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/L)                | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/L)                | 倍率<br>(①/②) |  |
| I-131<br>(約8日)   | 280              | 7.0         | 3,600                  | 90          | 3,300                          | 83          | 3,000                          | 75          | 5,500                          | 140         | 40   |
| Cs-134<br>(約2年)  | 1,600            | 27          | 19,000                 | 320         | 17,000                         | 280         | 16,000                         | 270         | 18,000                         | 300         | 60   |
| Cs-137<br>(約30年) | 1,700            | 19          | 20,000                 | 220         | 18,000                         | 200         | 16,000                         | 180         | 19,000                         | 210         | 90   |

| 採取場所             | 福島第一 2号機スクリーン海水<br>(シルトフェンス内側) |             | 福島第一 3号機スクリーン海水<br>(シルトフェンス外側) |             | 福島第一 3号機スクリーン海水<br>(シルトフェンス内側) |             | 福島第一 4号機スクリーン海水<br>(シルトフェンス外側) |             | 福島第一 4号機スクリーン海水<br>(シルトフェンス内側) |             | ②炉規則告示<br>濃度限度Bq/L<br>(別表第2第六欄<br>周辺監視区域外の<br>水中の濃度限度) |
|------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--|
| 試料採取日<br>時刻      | 平成23年5月15日 6時51分               |             | 平成23年5月15日 7時01分               |             | 平成23年5月15日 7時01分               |             | 平成23年5月15日 7時09分               |             | 平成23年5月15日 7時09分               |             |  |
| 検出核種<br>(半減期)    | ①試料濃度<br>(Bq/L)                | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/L)                | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/L)                | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/L)                | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/L)                | 倍率<br>(①/②) |  |
| I-131<br>(約8日)   | 82,000                         | 2,100       | 3,100                          | 78          | 15,000                         | 380         | 2,100                          | 53          | 2,100                          | 53          | 40   |
| Cs-134<br>(約2年)  | 18,000                         | 300         | 22,000                         | 370         | 200,000                        | 3,300       | 13,000                         | 220         | 13,000                         | 220         | 60   |
| Cs-137<br>(約30年) | 19,000                         | 210         | 23,000                         | 260         | 220,000                        | 2,400       | 13,000                         | 140         | 13,000                         | 140         | 90   |

| 採取場所             | 福島第一 1~4号機<br>取水口内南側海水 |             |                 |             |                 |             |                 |             |                 |             | ②炉規則告示<br>濃度限度Bq/L<br>(別表第2第六欄<br>周辺監視区域外の<br>水中の濃度限度) |
|------------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|--|
| 試料採取日<br>時刻      | 平成23年5月15日 7時16分       |             |                 |             |                 |             |                 |             |                 |             |  |
| 検出核種<br>(半減期)    | ①試料濃度<br>(Bq/L)        | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/L) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/L) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/L) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/L) | 倍率<br>(①/②) |  |
| I-131<br>(約8日)   | 270                    | 6.8         |                 |             |                 |             |                 |             |                 |             | 40   |
| Cs-134<br>(約2年)  | 1,400                  | 23          |                 |             |                 |             |                 |             |                 |             | 60   |
| Cs-137<br>(約30年) | 1,500                  | 17          |                 |             |                 |             |                 |             |                 |             | 90   |

- ※ 炉規制告示濃度は、「Bq/cm3」の表記を「Bq/L」に換算した値
- ※ その他の核種については評価中。
- ※ 二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

参考値

福島第一 物揚場前、1～4号機スクリーン、1～4号機取水口内 海水核種分析結果

(データ集約：5/18)

| 採取場所             | 福島第一 物揚場前海水      |             | 福島第一 1～4号機<br>取水口内北側海水 |             | 福島第一 1号機スクリーン海水<br>(シルトフェンス外側) |             | 福島第一 1号機スクリーン海水<br>(シルトフェンス内側) |             | 福島第一 2号機スクリーン海水<br>(シルトフェンス外側) |             | ②炉規則告示<br>濃度限度Bq/L<br>(別表第2第六欄<br>周辺監視区域外の<br>水中の濃度限度) |
|------------------|------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--|
| 試料採取日<br>時刻      | 平成23年5月17日 6時21分 |             | 平成23年5月17日 6時32分       |             | 平成23年5月17日 6時42分               |             | 平成23年5月17日 6時47分               |             | 平成23年5月17日 6時53分               |             |  |
| 検出核種<br>(半減期)    | ①試料濃度<br>(Bq/L)  | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/L)        | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/L)                | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/L)                | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/L)                | 倍率<br>(①/②) |  |
| I-131<br>(約8日)   | 2.0E+02          | 5.0         | 1.6E+03                | 40          | 1.6E+03                        | 40          | 1.7E+03                        | 43          | 2.2E+03                        | 55          | 40   |
| Cs-134<br>(約2年)  | 1.2E+03          | 20.0        | 8.8E+03                | 150         | 8.6E+03                        | 140         | 8.9E+03                        | 140         | 8.2E+03                        | 140         | 60   |
| Cs-137<br>(約30年) | 1.2E+03          | 13.0        | 9.1E+03                | 100         | 9.1E+03                        | 100         | 9.5E+03                        | 100         | 8.7E+03                        | 97          | 90   |

| 採取場所             | 福島第一 2号機スクリーン海水<br>(シルトフェンス内側) |             | 福島第一 3号機スクリーン海水<br>(シルトフェンス外側) |             | 福島第一 3号機スクリーン海水<br>(シルトフェンス内側) |             | 福島第一 4号機スクリーン海水<br>(シルトフェンス外側) |             | 福島第一 4号機スクリーン海水<br>(シルトフェンス内側) |             | ②炉規則告示<br>濃度限度Bq/L<br>(別表第2第六欄<br>周辺監視区域外の<br>水中の濃度限度) |
|------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--|
| 試料採取日<br>時刻      | 平成23年5月17日 6時58分               |             | 平成23年5月17日 7時03分               |             | 平成23年5月17日 7時08分               |             | 平成23年5月17日 7時14分               |             | 平成23年5月17日 7時19分               |             |  |
| 検出核種<br>(半減期)    | ①試料濃度<br>(Bq/L)                | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/L)                | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/L)                | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/L)                | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/L)                | 倍率<br>(①/②) |  |
| I-131<br>(約8日)   | 2.5E+04                        | 630         | 1.5E+03                        | 38          | 3.0E+03                        | 75          | 3.7E+02                        | 9.3         | 6.7E-01                        | 17          | 4E+01  |
| Cs-134<br>(約2年)  | 1.0E+04                        | 170         | 8.1E+03                        | 140         | 3.3E+04                        | 550         | 2.4E+03                        | 40          | 4.1E+03                        | 68          | 6E+01  |
| Cs-137<br>(約30年) | 1.1E+04                        | 120         | 8.4E+03                        | 93          | 3.5E+04                        | 390         | 2.5E+03                        | 28          | 4.3E+03                        | 48          | 9E+01  |

| 採取場所             | 福島第一 1~4号機<br>取水口内南側海水 |             |                 |             |                 |             |                 |             |                 |             | ②炉規則告示<br>濃度限度Bq/L<br>(別表第2第六欄<br>周辺監視区域外の<br>水中の濃度限度) |
|------------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|--|
| 試料採取日<br>時刻      | 平成23年5月17日 7時25分       |             |                 |             |                 |             |                 |             |                 |             |  |
| 検出核種<br>(半減期)    | ①試料濃度<br>(Bq/L)        | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/L) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/L) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/L) | 倍率<br>(①/②) | ①試料濃度<br>(Bq/L) | 倍率<br>(①/②) |  |
| I-131<br>(約8日)   | 2.7E+02                | 6.8         |                 |             |                 |             |                 |             |                 |             | 40   |
| Cs-134<br>(約2年)  | 1.7E+03                | 28          |                 |             |                 |             |                 |             |                 |             | 60   |
| Cs-137<br>(約30年) | 1.8E+03                | 20          |                 |             |                 |             |                 |             |                 |             | 90   |

- ※ 炉規制告示濃度は、「Bq/cm3」の表記を「Bq/L」に換算した値
- ※ その他の核種については評価中。
- ※ 二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

## 東電福島第一発電所タービン建屋地下階溜まり水の測定結果について

&lt;3月24日～26日測定&gt;(再評価後)

| 核種(半減期)                  | 放射性物質濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )  |                                   |                                |                     |                                 |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|
|                          | 1号機                           | 2号機                               | 3号機<br>(電気品室)                  | 3号機<br>(大物搬入口側)     | 4号機                             |
|                          | 3/26試料採取<br>水表面線量率<br>60mSv/h | 3/26試料採取<br>水表面線量率<br>>1,000mSv/h | 3/26試料採取<br>水表面線量率<br>750mSv/h | 3/24採取<br>—         | 3/24試料採取<br>水表面線量率<br>0.50mSv/h |
| Co(コバルト)-56<br>(約77日)    | 検出限界未満                        | 検出限界未満                            | 検出限界未満                         | —                   | 検出限界未満                          |
| Co(コバルト)-58<br>(約71日)    | 検出限界未満                        | 検出限界未満                            | 検出限界未満                         | —                   | 検出限界未満                          |
| Co(コバルト)-60<br>(約5年)     | 検出限界未満                        | 検出限界未満                            | 検出限界未満                         | —                   | 検出限界未満                          |
| Mo(モリブデン)-99<br>(約66時間)  | 検出限界未満                        | 検出限界未満                            | 検出限界未満                         | —                   | 1.0×10 <sup>0</sup>             |
| Tc(テクネチウム)-99m<br>(約6時間) | 検出限界未満                        | 8.7×10 <sup>4</sup>               | 6.8×10 <sup>2</sup>            | —                   | 6.5×10 <sup>-1</sup>            |
| Ru(ルテニウム)-106<br>(約370日) | 検出限界未満                        | 検出限界未満                            | 検出限界未満                         | —                   | 検出限界未満                          |
| Ag(銀)-108m<br>(約418年)    | 検出限界未満                        | 検出限界未満                            | 検出限界未満                         | —                   | 検出限界未満                          |
| Te(テルル)-129<br>(約70分)    | 検出限界未満                        | 検出限界未満                            | 検出限界未満                         | —                   | 検出限界未満                          |
| Te(テルル)-129m<br>(約34日)   | 検出限界未満                        | 検出限界未満                            | 検出限界未満                         | —                   | 1.3×10 <sup>1</sup>             |
| Te(テルル)-132<br>(約3日)     | 検出限界未満                        | 検出限界未満                            | 検出限界未満                         | —                   | 1.4×10 <sup>1</sup>             |
| I(ヨウ素)-131<br>(約8日)      | 1.5×10 <sup>5</sup>           | 1.3×10 <sup>7</sup>               | 3.2×10 <sup>5</sup>            | 1.2×10 <sup>6</sup> | 3.6×10 <sup>2</sup>             |
| I(ヨウ素)-132<br>(約2時間)     | 検出限界未満                        | 検出限界未満                            | 検出限界未満                         | —                   | 1.3×10 <sup>1</sup>             |
| I(ヨウ素)-134<br>(約53分)     | 検出限界未満                        | 検出限界未満                            | 検出限界未満                         | —                   | 検出限界未満                          |
| Cs(セシウム)-134<br>(約2年)    | 1.2×10 <sup>5</sup>           | 2.3×10 <sup>6</sup>               | 5.5×10 <sup>4</sup>            | 1.8×10 <sup>5</sup> | 3.1×10 <sup>1</sup>             |
| Cs(セシウム)-136<br>(約13日)   | 1.1×10 <sup>4</sup>           | 2.5×10 <sup>5</sup>               | 6.5×10 <sup>3</sup>            | —                   | 3.7×10 <sup>0</sup>             |
| Cs(セシウム)-137<br>(約30年)   | 1.3×10 <sup>5</sup>           | 2.3×10 <sup>6</sup>               | 5.6×10 <sup>4</sup>            | 1.8×10 <sup>5</sup> | 3.2×10 <sup>1</sup>             |
| Ba(バリウム)-140<br>(約13日)   | 検出限界未満                        | 4.9×10 <sup>5</sup>               | 1.9×10 <sup>4</sup>            | —                   | 検出限界未満                          |
| La(ランタン)-140<br>(約2日)    | 検出限界未満                        | 1.9×10 <sup>5</sup>               | 3.1×10 <sup>3</sup>            | —                   | 4.1×10 <sup>-1</sup>            |



< 4月21日～22日測定 >

| 採取場所             | 福島第一<br>3号機 T/B BFL<br>溜まり水<br>(電気品室) | 福島第一<br>3号機 T/B BFL<br>溜まり水<br>(大物搬入口側) | 福島第一<br>4号機 T/B BFL<br>溜まり水 |
|------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| 試料採取日時刻          | 平成23年4月22日<br>8時50分                   | 平成23年4月22日<br>9時00分                     | 平成23年4月21日<br>14時05分        |
| 検出核種<br>(半減期)    | 試料濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )            |   |                             |
| I-131<br>(約8日)   | 1. 2E+05                              | 6. 6E+05                                | 4. 3E+03                    |
| Cs-134<br>(約2年)  | 2. 7E+05                              | 1. 5E+06                                | 7. 8E+03                    |
| Cs-137<br>(約30年) | 2. 8E+05                              | 1. 6E+06                                | 8. 1E+03                    |

※ 〇.〇E+〇とは、〇.〇×10<sup>+〇</sup>と同じ意味である。

※ その他の核種については評価中。

## 東京電力(株)福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位:  $\mu$ SV/h)

|             | MP1   | MP2 | MP3    | MP4    | MP5    | MP6 | MP7 | その他 |    |
|-------------|-------|-----|--------|--------|--------|-----|-----|-----|----|
|             |       |     |        |        |        |     |     | 地名  | 数値 |
| <b>3/13</b> |       |     |        |        |        |     |     |     |    |
| 13:20       | 0.036 |     | 0.037  | 0.038  | 0.042  |     |     |     |    |
| 16:30       |       |     |        |        |        |     |     |     |    |
| 19:00       | 0.036 |     | 0.038  | 0.036  | 0.040  |     |     |     |    |
| <b>3/14</b> |       |     |        |        |        |     |     |     |    |
| 3:00        | 0.036 |     | 0.036  | 0.038  | 0.041  |     |     |     |    |
| 6:00        | 0.038 |     | 0.038  | 0.037  | 0.042  |     |     |     |    |
| 12:30       | 0.038 |     | 0.036  | 0.038  | 0.041  |     |     |     |    |
| 20:00       | 0.035 |     | 0.035  | 0.038  | 0.043  |     |     |     |    |
| 22:00       | 9.200 |     | 2.210  | 3.840  | 0.317  |     |     |     |    |
| 23:30       | 1.640 |     | 0.840  | 1.080  | 1.150  |     |     |     |    |
| 23:50       | 4.070 |     | 51.400 | 28.100 | 19.800 |     |     |     |    |
| <b>3/15</b> |       |     |        |        |        |     |     |     |    |
| 0:00        | 73.3  |     | 113.0  | 95.7   | 87.9   |     |     |     |    |
| 0:30        | 31.6  |     | 27.2   | 18.1   | 20.2   |     |     |     |    |
| 1:30        | 33.3  |     | 29.8   | 19.4   | 19.2   |     |     |     |    |
| 2:30        | 147.0 |     | 169.0  | 148.0  | 153.0  |     |     |     |    |
| 3:50        | 109.0 |     | 145.0  | 91.3   | 88.9   |     |     |     |    |
| 5:00        | 87.7  |     | 92.7   | 52.9   | 56.5   |     |     |     |    |
| 7:00        | 49.9  |     | 15.2   | 29.4   | 31.8   |     |     |     |    |
| 12:00       | 23.0  |     | 25.6   | 13.5   | 14.6   |     |     |     |    |
| 20:00       | 15.5  |     | 17.0   | 9.5    | 10.0   |     |     |     |    |
| 21:30       | 15.0  |     | 16.4   | 9.4    | 9.7    |     |     |     |    |
| <b>3/16</b> |       |     |        |        |        |     |     |     |    |
| 0:00        | 14.2  |     | 15.6   | 9.0    | 8.7    |     |     |     |    |
| 4:00        | 29.6  |     | 38.6   | 25.9   | 23.9   |     |     |     |    |
| 6:00        | 25.1  |     | 32.1   | 21.4   | 19.4   |     |     |     |    |
| <b>3/17</b> |       |     |        |        |        |     |     |     |    |
| 0:00        | 25.0  |     | 25.2   | 17.4   | 15.5   |     |     |     |    |
| 3:00        | 24.1  |     | 24.5   | 17.2   | 15.5   |     |     |     |    |
| 5:10        | 23.6  |     | 23.9   | 16.7   | 15.2   |     |     |     |    |
| 6:00        | 23.5  |     | 23.8   | 16.6   | 15.1   |     |     |     |    |
| 8:10        | 23.2  |     | 23.5   | 16.3   | 14.8   |     |     |     |    |
| 8:20        | 23.2  |     | 23.4   | 16.3   | 14.7   |     |     |     |    |
| 8:30        | 23.1  |     | 23.4   | 16.3   | 14.7   |     |     |     |    |
| 11:10       | 22.6  |     | 23.1   | 16.0   | 14.5   |     |     |     |    |
| 11:20       | 22.4  |     | 23.0   | 15.9   | 14.4   |     |     |     |    |
| 11:30       | 22.5  |     | 22.9   | 15.9   | 14.4   |     |     |     |    |
| 11:40       | 22.5  |     | 22.9   | 15.9   | 14.4   |     |     |     |    |
| 11:50       | 22.5  |     | 22.9   | 15.9   | 14.4   |     |     |     |    |
| 12:00       | 22.4  |     | 22.8   | 15.9   | 14.9   |     |     |     |    |
| 14:10       | 22.1  |     | 22.5   | 15.5   | 14.2   |     |     |     |    |
| 14:20       | 22.2  |     | 22.5   | 15.5   | 14.2   |     |     |     |    |
| 14:30       | 22.1  |     | 22.5   | 15.6   | 14.2   |     |     |     |    |
| 14:40       | 22.1  |     | 22.5   | 15.5   | 14.2   |     |     |     |    |
| 14:50       | 22.0  |     | 22.4   | 15.6   | 14.2   |     |     |     |    |
| 15:00       | 21.9  |     | 22.5   | 15.6   | 14.2   |     |     |     |    |
| 17:10       | 21.7  |     | 22.1   | 15.4   | 14.1   |     |     |     |    |
| 17:20       | 21.7  |     | 22.0   | 15.3   | 14.0   |     |     |     |    |
| 17:30       | 21.7  |     | 22.0   | 15.3   | 14.1   |     |     |     |    |
| 17:40       | 21.6  |     | 22.0   | 15.3   | 14.0   |     |     |     |    |
| 17:50       | 21.6  |     | 22.0   | 15.3   | 14.0   |     |     |     |    |
| 18:00       | 21.4  |     | 21.9   | 15.3   | 14.0   |     |     |     |    |
| 20:10       | 21.3  |     | 21.6   | 15.2   | 13.9   |     |     |     |    |
| 21:00       | 21.2  |     | 21.6   | 15.1   | 13.8   |     |     |     |    |
| 23:40       | 20.8  |     | 21.3   | 14.9   | 13.4   |     |     |     |    |
| <b>3/17</b> |       |     |        |        |        |     |     |     |    |
| 0:00        | 20.8  |     | 21.3   | 14.8   | 13.4   |     |     |     |    |
| 2:30        | 20.5  |     | 20.9   | 14.6   | 13.4   |     |     |     |    |
| 3:00        | 20.4  |     | 20.9   | 14.6   | 13.4   |     |     |     |    |
| 5:10        | 20.2  |     | 20.7   | 14.5   | 13.4   |     |     |     |    |

## 東京電力(株)福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位:  $\mu$ SV/h)

|             | MP1  | MP2  | MP3  | MP4  | MP5  | MP6  | MP7 | その他 |    |
|-------------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|
|             |      |      |      |      |      |      |     | 地名  | 数値 |
| 6:00        | 20.2 |      | 20.5 | 14.3 | 13.0 |      |     |     |    |
| <b>3/18</b> |      |      |      |      |      |      |     |     |    |
| 8:10        | 19.8 |      | 20.3 | 14.1 | 12.5 |      |     |     |    |
| 8:20        | 19.8 |      | 20.2 | 14.2 | 12.5 |      |     |     |    |
| 8:30        | 19.8 |      | 20.3 | 14.2 | 12.5 |      |     |     |    |
| 8:40        | 19.7 |      | 20.1 | 14.1 | 12.5 |      |     |     |    |
| 8:50        | 19.8 |      | 20.2 | 14.1 | 12.5 |      |     |     |    |
| 9:00        | 19.8 |      | 20.1 | 14.0 | 12.5 |      |     |     |    |
| 11:10       | 19.4 | 11.7 | 19.8 | 13.8 | 12.4 |      |     |     |    |
| 11:20       | 19.4 | 11.7 | 19.8 | 13.7 | 12.3 |      |     |     |    |
| 11:30       | 19.3 | 11.7 | 19.8 | 13.8 | 12.4 |      |     |     |    |
| 11:40       | 19.3 | 11.7 | 19.6 | 13.8 | 12.3 |      |     |     |    |
| 11:50       | 19.3 | 11.7 | 19.7 | 13.7 | 12.3 |      |     |     |    |
| 12:00       | 19.3 | 11.6 | 19.7 | 13.7 | 12.2 |      |     |     |    |
| 14:10       | 19.3 | 11.7 | 19.6 | 13.8 | 12.3 |      |     |     |    |
| 14:20       | 19.2 | 11.6 | 19.6 | 13.8 | 12.3 |      |     |     |    |
| 14:30       | 19.2 | 11.6 | 19.5 | 13.7 | 12.3 |      |     |     |    |
| 14:40       | 19.1 | 11.6 | 19.5 | 13.7 | 12.2 |      |     |     |    |
| 14:50       | 19.1 | 11.6 | 19.5 | 13.7 | 12.2 |      |     |     |    |
| 15:00       | 19.1 | 11.6 | 19.5 | 13.7 | 12.3 |      |     |     |    |
| 17:10       | 18.7 | 11.3 | 19.2 | 13.4 | 11.9 |      |     |     |    |
| 17:20       | 18.7 | 11.3 | 19.2 | 13.3 | 11.9 |      |     |     |    |
| 17:30       | 18.7 | 11.3 | 19.1 | 13.4 | 11.9 |      |     |     |    |
| 17:40       | 18.7 | 11.3 | 19.1 | 13.3 | 11.9 |      |     |     |    |
| 17:50       | 18.7 | 11.3 | 19.0 | 13.3 | 11.9 |      |     |     |    |
| 18:00       | 18.7 | 11.3 | 19.1 | 13.4 | 11.9 |      |     |     |    |
| 21:00       | 18.6 | 11.2 | 18.8 | 13.2 | 11.8 |      |     |     |    |
| 23:10       | 18.3 | 11.1 | 18.7 | 13.0 | 11.7 |      |     |     |    |
| 23:20       | 18.3 | 11.1 | 18.7 | 12.9 | 11.7 |      |     |     |    |
| 23:30       | 18.3 | 11.1 | 18.7 | 13.0 | 11.7 |      |     |     |    |
| 23:40       | 18.2 | 11.0 | 18.7 | 12.9 | 11.7 |      |     |     |    |
| 23:50       | 18.2 | 11.0 | 18.6 | 12.9 | 11.7 |      |     |     |    |
| <b>3/19</b> |      |      |      |      |      |      |     |     |    |
| 0:00        | 18.2 | 10.8 | 18.7 | 12.9 | 11.7 |      |     |     |    |
| 2:10        | 18.0 | 10.8 | 18.4 | 12.7 | 11.6 |      |     |     |    |
| 2:20        | 18.0 | 10.8 | 18.3 | 12.8 | 11.6 |      |     |     |    |
| 2:30        | 17.9 | 10.8 | 18.4 | 12.7 | 11.5 |      |     |     |    |
| 2:40        | 17.8 | 10.8 | 18.3 | 12.7 | 11.6 |      |     |     |    |
| 2:50        | 17.9 | 10.8 | 18.3 | 12.7 | 11.6 |      |     |     |    |
| 3:00        | 17.8 | 10.8 | 18.3 | 12.7 | 11.5 |      |     |     |    |
| 5:10        | 17.6 | 10.7 | 17.9 | 12.6 | 11.3 |      |     |     |    |
| 5:20        | 17.6 | 10.7 | 17.9 | 12.6 | 11.3 |      |     |     |    |
| 5:30        | 17.6 | 10.7 | 17.8 | 12.5 | 11.2 |      |     |     |    |
| 5:40        | 17.6 | 10.7 | 17.8 | 12.5 | 11.2 |      |     |     |    |
| 5:50        | 17.6 | 10.7 | 17.9 | 12.5 | 11.2 |      |     |     |    |
| 6:00        | 17.5 | 10.7 | 17.9 | 12.5 | 11.2 |      |     |     |    |
| 8:10        | 17.3 | 10.5 | 17.6 | 12.3 | 10.9 |      |     |     |    |
| 8:20        | 17.3 | 10.5 | 17.7 | 12.3 | 10.9 |      |     |     |    |
| 8:30        | 17.3 | 10.4 | 17.6 | 12.3 | 10.9 |      |     |     |    |
| 8:40        | 17.2 | 10.4 | 17.7 | 12.2 | 10.9 |      |     |     |    |
| 8:50        | 17.2 | 10.4 | 17.6 | 12.2 | 10.9 |      |     |     |    |
| 9:00        | 17.2 | 10.3 | 17.6 | 12.2 | 10.8 |      |     |     |    |
| 11:10       | 16.9 | 10.6 | 17.2 | 12.0 | 10.8 |      |     |     |    |
| 11:20       | 16.9 | 10.6 | 17.2 | 12.0 | 10.8 |      |     |     |    |
| 11:30       | 16.9 | 10.6 | 17.1 | 11.9 | 10.8 |      |     |     |    |
| 11:40       | 16.8 | 10.6 | 17.1 | 11.9 | 10.8 |      |     |     |    |
| 11:50       | 16.9 | 10.6 | 17.1 | 11.9 | 10.8 |      |     |     |    |
| 12:00       | 16.8 | 10.6 | 17.1 | 11.8 | 10.8 |      |     |     |    |
| 17:10       | 16.9 | 10.2 | 17.0 | 11.6 | 11.6 | 13.0 |     |     |    |
| 17:20       | 16.9 | 10.2 | 17.1 | 11.6 | 11.6 | 13.0 |     |     |    |
| 17:30       | 16.8 | 10.2 | 17.0 | 11.7 | 11.6 | 13.0 |     |     |    |
| 17:40       | 16.9 | 10.2 | 17.0 | 11.7 | 11.6 | 13.0 |     |     |    |

## 東京電力(株)福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位:  $\mu$ SV/h)

|             | MP1  | MP2  | MP3  | MP4  | MP5  | MP6  | MP7 | その他 |    |
|-------------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|
|             |      |      |      |      |      |      |     | 地名  | 数値 |
| 17:50       | 16.8 | 10.2 | 17.0 | 11.6 | 11.6 | 13.0 |     |     |    |
| 18:00       | 16.8 | 10.2 | 17.0 | 11.7 | 11.6 | 13.0 |     |     |    |
| 23:10       | 16.4 | 9.9  | 16.5 | 11.4 | 11.3 | 12.7 |     |     |    |
| 23:20       | 16.4 | 10.0 | 16.5 | 11.4 | 11.3 | 12.7 |     |     |    |
| 23:30       | 16.4 | 9.9  | 16.5 | 11.4 | 11.3 | 12.7 |     |     |    |
| 23:40       | 16.4 | 9.9  | 16.5 | 11.4 | 11.3 | 12.7 |     |     |    |
| 23:50       | 16.4 | 9.9  | 16.5 | 11.4 | 11.3 | 12.6 |     |     |    |
| <b>3/20</b> |      |      |      |      |      |      |     |     |    |
| 0:00        | 16.4 | 9.9  | 16.5 | 11.4 | 11.3 | 12.6 |     |     |    |
| 2:10        | 16.2 | 9.8  | 16.3 | 11.2 | 11.1 | 12.5 |     |     |    |
| 2:20        | 16.1 | 9.8  | 16.3 | 11.2 | 11.1 | 12.5 |     |     |    |
| 2:30        | 16.1 | 9.8  | 16.2 | 11.2 | 11.1 | 12.5 |     |     |    |
| 2:40        | 16.1 | 9.8  | 16.2 | 11.2 | 11.1 | 12.5 |     |     |    |
| 2:50        | 16.1 | 9.7  | 16.1 | 11.2 | 11.1 | 12.5 |     |     |    |
| 3:00        | 16.1 | 9.7  | 16.1 | 11.2 | 11.1 | 12.5 |     |     |    |
| 5:10        | 15.9 | 9.7  | 16.0 | 11.1 | 11.0 | 12.3 |     |     |    |
| 5:20        | 15.9 | 9.6  | 16.0 | 11.1 | 11.0 | 12.3 |     |     |    |
| 5:30        | 15.9 | 9.6  | 16.0 | 11.0 | 11.0 | 12.3 |     |     |    |
| 5:40        | 18.7 | 10.0 | 16.0 | 11.1 | 11.4 | 16.2 |     |     |    |
| 5:50        | 20.4 | 16.4 | 24.2 | 19.1 | 21.0 | 18.4 |     |     |    |
| 6:00        | 17.7 | 10.9 | 17.9 | 12.5 | 12.5 | 13.5 |     |     |    |
| 8:30        | 17.2 | 10.2 | 7.6  | 12.8 | 12.1 | 13.3 |     |     |    |
| 9:00        | 15.9 | 12.1 | 17.3 | 12.4 | 11.8 | 13.0 |     |     |    |
| 11:10       | 16.1 | 9.7  | 16.4 | 11.6 | 11.2 | 12.5 |     |     |    |
| 11:20       | 16.0 | 9.7  | 16.4 | 11.5 | 11.2 | 12.5 |     |     |    |
| 11:30       | 16.1 | 9.6  | 16.4 | 11.5 | 11.1 | 12.5 |     |     |    |
| 11:40       | 16.0 | 9.6  | 16.2 | 11.5 | 11.1 | 12.4 |     |     |    |
| 11:50       | 15.9 | 9.6  | 16.2 | 11.4 | 11.1 | 12.4 |     |     |    |
| 12:00       | 15.9 | 9.6  | 16.2 | 11.4 | 11.1 | 12.3 |     |     |    |
| 14:10       | 15.7 | 9.4  | 15.8 | 11.1 | 10.8 | 12.1 |     |     |    |
| 14:20       | 15.6 | 9.3  | 15.8 | 11.1 | 10.8 | 12.1 |     |     |    |
| 14:30       | 15.6 | 9.4  | 15.8 | 11.0 | 10.7 | 12.0 |     |     |    |
| 14:40       | 15.5 | 9.3  | 15.7 | 11.0 | 10.7 | 12.0 |     |     |    |
| 14:50       | 15.5 | 9.3  | 15.8 | 11.0 | 10.7 | 12.1 |     |     |    |
| 15:00       | 15.6 | 9.3  | 15.7 | 10.9 | 10.7 | 12.0 |     |     |    |
| 17:10       | 15.4 | 9.2  | 15.5 | 10.8 | 10.6 | 11.9 |     |     |    |
| 17:20       | 15.3 | 9.2  | 15.5 | 10.8 | 10.6 | 11.8 |     |     |    |
| 17:30       | 15.3 | 9.2  | 15.5 | 10.8 | 10.6 | 11.8 |     |     |    |
| 17:40       | 15.3 | 9.2  | 15.4 | 10.8 | 10.5 | 11.9 |     |     |    |
| 17:50       | 15.3 | 9.2  | 15.5 | 10.8 | 10.6 | 11.8 |     |     |    |
| 18:00       | 15.3 | 9.2  | 15.5 | 10.8 | 10.5 | 11.8 |     |     |    |
| 20:10       | 15.2 | 9.1  | 15.3 | 10.7 | 10.4 | 11.7 |     |     |    |
| 20:20       | 15.1 | 9.1  | 15.3 | 10.7 | 10.4 | 11.7 |     |     |    |
| 20:30       | 15.2 | 9.2  | 15.3 | 10.7 | 10.4 | 11.7 |     |     |    |
| 20:40       | 15.1 | 9.1  | 15.4 | 10.7 | 10.4 | 11.7 |     |     |    |
| 20:50       | 15.2 | 9.1  | 15.3 | 10.7 | 10.5 | 11.7 |     |     |    |
| 21:00       | 15.1 | 9.1  | 15.3 | 10.7 | 10.4 | 11.7 |     |     |    |
| 23:10       | 15.4 | 9.4  | 15.5 | 11.0 | 11.0 | 12.0 |     |     |    |
| 23:20       | 15.4 | 9.4  | 15.5 | 10.9 | 10.8 | 11.9 |     |     |    |
| 23:30       | 15.4 | 9.4  | 15.4 | 10.9 | 10.8 | 11.9 |     |     |    |
| 23:40       | 15.3 | 9.3  | 15.4 | 10.8 | 10.7 | 11.8 |     |     |    |
| 23:50       | 15.2 | 9.3  | 15.4 | 10.9 | 10.7 | 11.8 |     |     |    |
| <b>3/21</b> |      |      |      |      |      |      |     |     |    |
| 0:00        | 15.2 | 9.3  | 15.4 | 10.8 | 10.6 | 11.8 |     |     |    |
| 2:10        | 15.5 | 9.5  | 15.2 | 10.9 | 10.9 | 11.9 |     |     |    |
| 2:20        | 16.8 | 10.5 | 16.4 | 11.8 | 11.6 | 12.1 |     |     |    |
| 2:30        | 16.2 | 9.9  | 15.6 | 12.0 | 12.5 | 13.3 |     |     |    |
| 2:40        | 15.3 | 9.2  | 15.0 | 10.5 | 10.4 | 11.8 |     |     |    |
| 2:50        | 15.0 | 9.0  | 15.0 | 10.5 | 10.3 | 11.5 |     |     |    |
| 3:00        | 15.0 | 9.0  | 15.0 | 10.5 | 10.3 | 11.5 |     |     |    |

## 東京電力(株)福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位:  $\mu$ SV/h)

|             | MP1  | MP2  | MP3  | MP4  | MP5  | MP6  | MP7 | その他 |    |
|-------------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|
|             |      |      |      |      |      |      |     | 地名  | 数値 |
| 5:10        | 15.6 | 9.7  | 15.3 | 11.0 | 10.9 | 11.9 |     |     |    |
| 5:20        | 15.0 | 9.0  | 15.0 | 10.7 | 10.7 | 11.7 |     |     |    |
| 5:30        | 14.9 | 9.0  | 15.0 | 10.5 | 10.3 | 11.4 |     |     |    |
| 5:40        | 14.9 | 9.0  | 15.0 | 10.5 | 10.4 | 11.5 |     |     |    |
| 5:50        | 15.0 | 9.3  | 15.2 | 10.7 | 10.5 | 11.6 |     |     |    |
| 6:00        | 15.0 | 9.1  | 15.2 | 10.7 | 10.6 | 11.5 |     |     |    |
| 8:10        | 21.0 | 20.4 | 28.4 | 22.7 | 21.7 | 16.0 |     |     |    |
| 8:20        | 36.3 | 38.3 | 34.6 | 28.4 | 30.1 | 23.5 |     |     |    |
| 8:30        | 50.3 | 42.7 | 28.5 | 26.3 | 28.9 | 31.8 |     |     |    |
| 8:40        | 34.7 | 24.6 | 20.2 | 18.7 | 20.1 | 26.6 |     |     |    |
| 8:50        | 33.5 | 18.9 | 18.8 | 15.8 | 16.8 | 24.2 |     |     |    |
| 9:00        | 35.2 | 24.4 | 18.7 | 16.7 | 17.5 | 20.4 |     |     |    |
| 11:10       | 23.9 | 15.1 | 18.8 | 15.2 | 14.9 | 16.2 |     |     |    |
| 11:20       | 27.3 | 18.3 | 22.1 | 17.6 | 17.4 | 18.2 |     |     |    |
| 11:30       | 23.4 | 15.8 | 22.6 | 18.7 | 19.2 | 18.7 |     |     |    |
| 11:40       | 21.8 | 13.0 | 20.1 | 15.6 | 14.9 | 16.5 |     |     |    |
| 11:50       | 21.2 | 12.1 | 20.2 | 15.1 | 14.1 | 15.4 |     |     |    |
| 12:00       | 20.9 | 12.2 | 21.9 | 16.2 | 15.4 | 15.3 |     |     |    |
| 14:10       | 18.1 | 10.6 | 19.8 | 14.4 | 13.1 | 14.1 |     |     |    |
| 14:20       | 17.9 | 10.5 | 19.5 | 14.2 | 12.9 | 13.9 |     |     |    |
| 14:30       | 17.7 | 10.4 | 19.3 | 14.0 | 12.7 | 13.8 |     |     |    |
| 14:40       | 17.6 | 10.3 | 19.2 | 14.1 | 12.8 | 13.8 |     |     |    |
| 14:50       | 17.5 | 10.2 | 19.0 | 13.9 | 12.7 | 13.7 |     |     |    |
| 15:00       | 17.4 | 10.2 | 18.8 | 13.9 | 12.6 | 13.7 | 7.3 |     |    |
| 17:10       | 18.3 | 12.2 | 20.0 | 15.9 | 14.6 | 16.2 |     |     |    |
| 17:20       | 18.1 | 12.1 | 19.7 | 15.8 | 14.5 | 16.0 |     |     |    |
| 17:30       | 18.0 | 12.0 | 19.5 | 15.7 | 14.4 | 15.9 |     |     |    |
| 17:40       | 17.8 | 11.9 | 19.3 | 15.5 | 14.3 | 15.8 |     |     |    |
| 17:50       | 17.7 | 11.7 | 19.2 | 15.3 | 14.1 | 15.6 |     |     |    |
| 18:00       | 17.6 | 11.6 | 19.0 | 15.2 | 14.1 | 15.5 |     |     |    |
| 20:10       | 16.6 | 10.7 | 17.6 | 14.0 | 13.1 | 14.4 |     |     |    |
| 20:20       | 16.5 | 10.6 | 17.5 | 14.0 | 13.0 | 14.4 |     |     |    |
| 20:30       | 16.4 | 10.5 | 17.4 | 13.9 | 13.0 | 14.3 |     |     |    |
| 20:40       | 16.4 | 10.5 | 17.4 | 13.8 | 12.9 | 14.2 |     |     |    |
| 20:50       | 16.3 | 10.5 | 17.3 | 13.8 | 12.9 | 14.2 |     |     |    |
| 21:00       | 16.2 | 10.4 | 17.2 | 13.8 | 12.9 | 14.1 |     |     |    |
| 23:10       | 19.5 | 13.2 | 18.9 | 15.4 | 16.5 | 15.9 |     |     |    |
| 23:20       | 19.0 | 12.6 | 18.0 | 15.1 | 15.5 | 15.4 |     |     |    |
| 23:30       | 18.6 | 12.6 | 17.8 | 15.0 | 15.1 | 14.8 |     |     |    |
| 23:40       | 18.4 | 11.9 | 17.6 | 14.8 | 14.9 | 14.9 |     |     |    |
| 23:50       | 18.4 | 12.1 | 17.6 | 14.5 | 14.5 | 14.9 |     |     |    |
| <b>3/22</b> |      |      |      |      |      |      |     |     |    |
| 0:00        | 18.2 | 11.9 | 17.6 | 14.6 | 14.6 | 14.9 |     |     |    |
| 2:10        | 17.4 | 11.4 | 17.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 |     |     |    |
| 2:20        | 17.3 | 11.2 | 17.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 |     |     |    |
| 2:30        | 16.9 | 10.9 | 16.9 | 13.9 | 13.8 | 14.1 |     |     |    |
| 2:40        | 16.9 | 10.8 | 16.7 | 13.5 | 13.3 | 13.7 |     |     |    |
| 2:50        | 16.7 | 10.6 | 16.6 | 13.6 | 13.5 | 13.9 |     |     |    |
| 3:00        | 16.5 | 10.5 | 16.5 | 13.3 | 13.0 | 13.6 |     |     |    |
| 5:10        | 18.6 | 11.4 | 16.7 | 14.2 | 14.2 | 17.2 |     |     |    |
| 5:20        | 18.3 | 11.1 | 16.7 | 14.1 | 14.0 | 17.0 |     |     |    |
| 5:30        | 18.0 | 11.0 | 16.6 | 14.0 | 13.7 | 16.6 |     |     |    |
| 5:40        | 17.8 | 10.8 | 16.5 | 13.9 | 13.6 | 16.3 |     |     |    |
| 5:50        | 17.7 | 10.7 | 16.4 | 13.8 | 13.4 | 16.0 |     |     |    |
| 6:00        | 17.5 | 10.6 | 16.2 | 13.7 | 13.2 | 15.8 |     |     |    |
| 8:10        | 16.1 | 9.8  | 15.6 | 12.6 | 12.1 | 13.8 |     |     |    |
| 8:20        | 16.1 | 9.7  | 15.6 | 12.6 | 12.1 | 13.8 |     |     |    |
| 8:30        | 16.0 | 9.7  | 15.4 | 12.6 | 12.0 | 13.7 |     |     |    |
| 8:40        | 15.9 | 9.7  | 15.5 | 12.6 | 12.0 | 13.7 |     |     |    |
| 8:50        | 15.9 | 9.7  | 15.5 | 12.5 | 12.0 | 13.6 |     |     |    |

## 東京電力(株)福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位:  $\mu$ SV/h)

|             | MP1  | MP2  | MP3  | MP4  | MP5  | MP6  | MP7 | その他 |    |
|-------------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|
|             |      |      |      |      |      |      |     | 地名  | 数値 |
| 9:00        | 15.8 | 9.6  | 15.4 | 12.5 | 12.0 | 13.5 |     |     |    |
| 11:10       | 15.2 | 9.3  | 15.0 | 12.1 | 11.5 | 12.8 |     |     |    |
| 11:20       | 15.2 | 9.3  | 15.0 | 12.0 | 11.5 | 12.8 |     |     |    |
| 11:30       | 15.2 | 9.3  | 15.1 | 12.1 | 11.4 | 12.7 |     |     |    |
| 11:40       | 15.1 | 9.3  | 15.1 | 12.0 | 11.4 | 12.7 |     |     |    |
| 11:50       | 15.2 | 9.3  | 15.0 | 12.0 | 11.4 | 12.7 |     |     |    |
| 12:00       | 15.1 | 9.2  | 15.0 | 12.0 | 11.4 | 12.7 |     |     |    |
| 14:10       | 38.0 | 35.5 | 15.4 | 15.4 | 17.7 | 18.4 |     |     |    |
| 14:20       | 50.2 | 42.4 | 33.4 | 33.2 | 33.2 | 28.3 |     |     |    |
| 14:30       | 49.4 | 39.3 | 37.6 | 35.8 | 37.8 | 30.3 |     |     |    |
| 14:40       | 42.3 | 30.6 | 35.4 | 35.7 | 39.0 | 33.7 |     |     |    |
| 14:50       | 43.3 | 30.4 | 35.7 | 29.4 | 29.0 | 27.8 |     |     |    |
| 15:00       | 49.1 | 27.4 | 30.9 | 26.4 | 27.0 | 26.0 |     |     |    |
| 17:10       | 25.3 | 13.7 | 20.3 | 16.3 | 15.5 | 16.7 |     |     |    |
| 17:20       | 24.9 | 13.4 | 19.9 | 16.1 | 15.3 | 16.5 |     |     |    |
| 17:30       | 24.4 | 13.2 | 19.7 | 15.8 | 15.1 | 16.2 |     |     |    |
| 17:40       | 23.9 | 13.0 | 19.4 | 15.6 | 14.9 | 16.1 |     |     |    |
| 17:50       | 23.4 | 12.8 | 19.2 | 15.4 | 14.7 | 15.9 |     |     |    |
| 18:00       | 23.0 | 12.6 | 18.9 | 15.3 | 14.5 | 15.7 |     |     |    |
| 20:10       | 19.5 | 11.2 | 17.0 | 13.6 | 12.8 | 14.0 |     |     |    |
| 20:20       | 19.6 | 11.4 | 17.1 | 13.7 | 12.9 | 13.9 |     |     |    |
| 20:30       | 19.7 | 11.5 | 17.2 | 13.8 | 13.1 | 14.1 |     |     |    |
| 20:40       | 19.4 | 11.5 | 17.2 | 13.8 | 13.1 | 14.1 |     |     |    |
| 20:50       | 19.5 | 11.6 | 17.0 | 13.8 | 13.3 | 14.2 |     |     |    |
| 21:00       | 19.2 | 11.5 | 17.3 | 13.9 | 13.3 | 14.1 |     |     |    |
| 23:10       | 16.8 | 9.9  | 15.7 | 12.5 | 11.8 | 12.9 |     |     |    |
| 23:20       | 16.7 | 9.9  | 15.6 | 12.4 | 11.7 | 12.8 |     |     |    |
| 23:30       | 16.7 | 9.8  | 15.5 | 12.4 | 11.6 | 12.8 |     |     |    |
| 23:40       | 16.6 | 9.8  | 15.5 | 12.4 | 11.6 | 12.7 |     |     |    |
| 23:50       | 16.4 | 9.7  | 15.4 | 12.3 | 11.6 | 12.7 |     |     |    |
| <b>3/23</b> |      |      |      |      |      |      |     |     |    |
| 0:00        | 16.3 | 9.7  | 15.3 | 12.2 | 11.5 | 12.6 |     |     |    |
| 2:10        | 15.2 | 9.0  | 14.5 | 11.5 | 10.7 | 11.8 |     |     |    |
| 2:20        | 15.2 | 9.0  | 14.5 | 11.5 | 10.7 | 11.8 |     |     |    |
| 2:30        | 15.2 | 8.9  | 14.5 | 11.5 | 10.7 | 11.8 |     |     |    |
| 2:40        | 15.1 | 8.9  | 14.5 | 11.4 | 10.7 | 11.7 |     |     |    |
| 2:50        | 15.1 | 8.9  | 14.4 | 11.4 | 10.6 | 11.7 |     |     |    |
| 3:00        | 15.0 | 8.9  | 14.4 | 11.4 | 10.6 | 11.7 |     |     |    |
| 5:10        | 14.7 | 8.7  | 14.2 | 11.2 | 10.5 | 11.6 |     |     |    |
| 5:20        | 14.6 | 8.7  | 14.2 | 11.2 | 10.5 | 11.6 |     |     |    |
| 5:30        | 14.6 | 8.7  | 14.1 | 11.2 | 10.5 | 11.6 |     |     |    |
| 5:40        | 14.6 | 8.7  | 14.2 | 11.2 | 10.5 | 11.5 |     |     |    |
| 5:50        | 14.5 | 8.7  | 14.2 | 11.2 | 10.5 | 11.6 |     |     |    |
| 6:00        | 14.5 | 8.6  | 14.1 | 11.2 | 10.4 | 11.6 |     |     |    |
| 8:10        | 15.7 | 8.9  | 14.0 | 11.1 | 10.4 | 11.5 |     |     |    |
| 8:20        | 16.2 | 9.3  | 14.4 | 11.4 | 10.6 | 12.0 |     |     |    |
| 8:30        | 19.7 | 11.1 | 15.6 | 13.1 | 13.8 | 14.2 |     |     |    |
| 8:40        | 17.4 | 10.6 | 17.4 | 13.3 | 12.4 | 13.8 |     |     |    |
| 8:50        | 17.5 | 10.8 | 18.6 | 13.1 | 12.1 | 12.8 |     |     |    |
| 9:00        | 16.8 | 9.6  | 17.1 | 12.3 | 11.6 | 12.6 |     |     |    |
| 11:10       | 15.2 | 8.9  | 15.4 | 11.7 | 11.2 | 12.0 |     |     |    |
| 11:20       | 15.4 | 9.3  | 15.9 | 11.9 | 11.3 | 12.0 |     |     |    |
| 11:30       | 15.3 | 9.1  | 15.5 | 12.6 | 11.7 | 12.1 |     |     |    |
| 11:40       | 15.1 | 9.1  | 15.3 | 11.7 | 11.2 | 12.0 |     |     |    |
| 11:50       | 15.1 | 9.0  | 15.2 | 11.7 | 11.1 | 12.0 |     |     |    |
| 12:00       | 15.0 | 9.0  | 15.1 | 11.6 | 11.0 | 11.9 |     |     |    |
| 14:10       | 17.1 | 9.9  | 15.9 | 12.5 | 11.9 | 13.5 |     |     |    |
| 14:20       | 16.9 | 9.8  | 16.0 | 12.5 | 11.8 | 13.4 |     |     |    |
| 14:30       | 16.8 | 9.7  | 15.7 | 12.5 | 11.7 | 13.2 |     |     |    |
| 14:40       | 16.7 | 9.7  | 15.6 | 12.3 | 11.7 | 13.2 |     |     |    |

## 東京電力(株)福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位:  $\mu$ SV/h)

|             | MP1  | MP2 | MP3  | MP4   | MP5  | MP6  | MP7 | その他 |    |
|-------------|------|-----|------|-------|------|------|-----|-----|----|
|             |      |     |      |       |      |      |     | 地名  | 数値 |
| 14:50       | 16.6 | 9.6 | 15.6 | 12.3  | 11.7 | 13.2 |     |     |    |
| 15:00       | 16.5 | 9.6 | 15.5 | 12.3  | 11.7 | 13.2 |     |     |    |
| 17:10       | 15.2 | 9.0 | 14.8 | 11.6  | 10.9 | 12.1 |     |     |    |
| 17:20       | 15.2 | 9.0 | 14.6 | 11.5  | 10.9 | 12.0 |     |     |    |
| 17:30       | 15.1 | 8.9 | 14.5 | 11.4  | 10.8 | 12.0 |     |     |    |
| 17:40       | 15.0 | 8.8 | 14.4 | 11.3  | 10.7 | 12.0 |     |     |    |
| 17:50       | 14.9 | 8.8 | 14.3 | 11.3  | 10.6 | 11.9 |     |     |    |
| 18:00       | 14.8 | 8.7 | 14.3 | 11.3  | 10.6 | 11.9 |     |     |    |
| 20:10       | 14.3 | 8.4 | 13.8 | 10.9  | 10.2 | 11.4 |     |     |    |
| 20:20       | 14.2 | 8.4 | 13.7 | 10.8  | 10.2 | 11.4 |     |     |    |
| 20:30       | 14.2 | 8.4 | 13.8 | 10.8  | 10.2 | 11.4 |     |     |    |
| 20:40       | 14.2 | 8.4 | 13.8 | 10.8  | 10.2 | 11.4 |     |     |    |
| 20:50       | 14.1 | 8.4 | 13.7 | 10.8  | 10.1 | 11.3 |     |     |    |
| 21:00       | 14.1 | 8.4 | 13.7 | 10.8  | 10.1 | 11.3 |     |     |    |
| 23:10       | 13.8 | 8.1 | 13.4 | 10.6  | 9.9  | 11.1 |     |     |    |
| 23:20       | 13.8 | 8.2 | 13.4 | 10.5  | 9.9  | 11.1 |     |     |    |
| 23:30       | 13.8 | 8.1 | 13.4 | 10.5  | 9.9  | 11.0 |     |     |    |
| 23:40       | 13.8 | 8.2 | 13.4 | 10.5  | 9.8  | 11.0 |     |     |    |
| 23:50       | 13.7 | 8.1 | 13.4 | 10.5  | 9.8  | 11.0 |     |     |    |
| <b>3/24</b> |      |     |      |       |      |      |     |     |    |
| 0:00        | 13.7 | 8.1 | 13.4 | 10.5  | 9.8  | 11.0 |     |     |    |
| 2:10        | 13.5 | 8.0 | 13.1 | 10.4  | 9.7  | 10.8 |     |     |    |
| 2:20        | 13.5 | 8.0 | 13.1 | 10.3  | 9.7  | 10.9 |     |     |    |
| 2:30        | 13.5 | 8.0 | 13.1 | 10.3  | 9.7  | 10.8 |     |     |    |
| 2:40        | 13.5 | 8.0 | 13.1 | 10.3  | 9.7  | 10.8 |     |     |    |
| 2:50        | 13.5 | 8.0 | 13.1 | 10.3  | 9.6  | 10.8 |     |     |    |
| 3:00        | 13.5 | 8.0 | 13.1 | 10.3  | 9.7  | 10.8 |     |     |    |
| 5:10        | 13.3 | 7.8 | 13.0 | 10.2  | 9.5  | 10.6 |     |     |    |
| 5:20        | 13.3 | 7.8 | 13.0 | 10.1  | 9.5  | 10.7 |     |     |    |
| 5:30        | 13.3 | 7.8 | 12.9 | 10.2  | 9.5  | 10.6 |     |     |    |
| 5:40        | 13.3 | 7.8 | 13.0 | 10.1  | 9.5  | 10.6 |     |     |    |
| 5:50        | 13.2 | 7.8 | 12.9 | 10.1  | 9.5  | 10.6 |     |     |    |
| 6:00        | 13.2 | 7.8 | 13.0 | 10.1  | 9.4  | 10.6 |     |     |    |
| 8:10        | 13.1 | 7.8 | 12.7 | 10.0  | 9.3  | 10.5 |     |     |    |
| 8:20        | 13.1 | 7.8 | 12.8 | 10.0  | 9.4  | 10.5 |     |     |    |
| 8:30        | 13.1 | 7.7 | 12.7 | 10.0  | 9.3  | 10.5 |     |     |    |
| 8:40        | 13.1 | 7.7 | 12.7 | 100.0 | 9.3  | 10.5 |     |     |    |
| 8:50        | 13.1 | 7.7 | 12.7 | 100.0 | 9.3  | 10.5 |     |     |    |
| 9:00        | 13.1 | 7.7 | 12.7 | 100.0 | 9.3  | 10.4 |     |     |    |
| 14:10       | 12.8 | 7.5 | 12.4 | 9.7   | 9.0  | 10.3 |     |     |    |
| 14:20       | 12.8 | 7.5 | 12.4 | 9.6   | 9.0  | 10.3 |     |     |    |
| 14:30       | 12.8 | 7.6 | 12.4 | 9.6   | 9.0  | 10.2 |     |     |    |
| 14:40       | 12.8 | 7.5 | 12.4 | 9.6   | 9.0  | 10.2 |     |     |    |
| 14:50       | 12.8 | 7.5 | 12.4 | 9.6   | 9.0  | 10.2 |     |     |    |
| 15:00       | 12.8 | 7.5 | 12.4 | 9.6   | 9.0  | 10.2 |     |     |    |
| 17:10       | 12.6 | 7.5 | 12.2 | 9.5   | 8.9  | 10.1 |     |     |    |
| 17:20       | 12.6 | 7.4 | 12.2 | 9.6   | 8.9  | 10.1 |     |     |    |
| 17:30       | 12.6 | 7.4 | 12.2 | 9.5   | 8.9  | 10.1 |     |     |    |
| 17:40       | 12.6 | 7.4 | 12.3 | 9.6   | 8.9  | 10.1 |     |     |    |
| 17:50       | 12.6 | 7.4 | 12.2 | 9.5   | 8.9  | 10.1 |     |     |    |
| 18:00       | 12.5 | 7.4 | 12.2 | 9.5   | 8.9  | 10.1 |     |     |    |
| 20:10       | 12.4 | 7.4 | 12.1 | 9.5   | 8.8  | 10.0 |     |     |    |
| 20:20       | 12.4 | 7.3 | 12.1 | 9.5   | 8.8  | 10.0 |     |     |    |
| 20:30       | 12.4 | 7.4 | 12.1 | 9.5   | 8.8  | 10.0 |     |     |    |
| 20:40       | 12.5 | 7.3 | 12.1 | 9.4   | 8.8  | 10.0 |     |     |    |
| 20:50       | 12.5 | 7.3 | 12.1 | 9.4   | 8.8  | 10.0 |     |     |    |
| 23:10       | 12.4 | 7.3 | 11.9 | 9.4   | 8.7  | 9.9  |     |     |    |
| 23:20       | 12.3 | 7.2 | 12.0 | 9.3   | 8.7  | 9.9  |     |     |    |
| 23:30       | 12.3 | 7.3 | 11.9 | 9.3   | 8.6  | 9.9  |     |     |    |
| 23:40       | 12.3 | 7.2 | 11.9 | 9.3   | 8.7  | 9.9  |     |     |    |

## 東京電力(株)福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位:  $\mu$ SV/h)

|             | MP1  | MP2  | MP3  | MP4  | MP5  | MP6  | MP7 | その他 |    |
|-------------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|
|             |      |      |      |      |      |      |     | 地名  | 数値 |
| 23:50       | 12.3 | 7.2  | 11.9 | 9.3  | 8.7  | 9.9  |     |     |    |
| <b>3/25</b> |      |      |      |      |      |      |     |     |    |
| 0:00        | 12.3 | 7.2  | 11.9 | 9.3  | 8.6  | 9.9  |     |     |    |
| 2:10        | 12.2 | 7.2  | 11.8 | 9.2  | 8.6  | 9.7  |     |     |    |
| 2:20        | 12.2 | 7.1  | 11.9 | 9.2  | 8.6  | 9.8  |     |     |    |
| 2:30        | 12.2 | 7.2  | 11.8 | 9.2  | 8.5  | 9.8  |     |     |    |
| 2:40        | 12.2 | 7.1  | 11.8 | 9.2  | 8.5  | 9.8  |     |     |    |
| 2:50        | 12.2 | 7.1  | 11.8 | 9.2  | 8.5  | 9.7  |     |     |    |
| 3:00        | 12.1 | 7.1  | 11.8 | 9.2  | 8.5  | 9.7  |     |     |    |
| 5:10        | 12.0 | 7.0  | 11.6 | 9.1  | 8.4  | 9.7  |     |     |    |
| 5:20        | 12.0 | 7.1  | 11.7 | 9.1  | 8.4  | 9.6  |     |     |    |
| 5:30        | 13.8 | 7.3  | 11.7 | 9.1  | 8.4  | 9.6  |     |     |    |
| 5:40        | 13.0 | 7.3  | 11.7 | 9.1  | 8.4  | 9.6  |     |     |    |
| 5:50        | 18.2 | 10.6 | 11.7 | 9.1  | 8.4  | 9.6  |     |     |    |
| 6:00        | 12.7 | 7.4  | 12.2 | 11.0 | 10.5 | 11.5 |     |     |    |
| 8:10        | 18.7 | 9.1  | 11.7 | 9.1  | 8.5  | 9.6  |     |     |    |
| 8:20        | 21.7 | 14.6 | 15.2 | 12.1 | 10.9 | 11.7 |     |     |    |
| 8:30        | 24.9 | 21.4 | 17.3 | 13.8 | 14.7 | 13.7 |     |     |    |
| 8:40        | 18.1 | 10.0 | 17.5 | 13.1 | 13.5 | 14.5 |     |     |    |
| 8:50        | 17.6 | 9.2  | 15.0 | 11.6 | 11.4 | 11.6 |     |     |    |
| 9:00        | 17.3 | 9.1  | 13.9 | 10.7 | 10.6 | 11.2 |     |     |    |
| 11:10       | 14.5 | 7.8  | 12.5 | 9.6  | 9.1  | 10.2 |     |     |    |
| 11:20       | 14.1 | 7.8  | 12.4 | 9.6  | 9.0  | 10.2 |     |     |    |
| 11:30       | 14.0 | 7.7  | 12.4 | 9.5  | 9.0  | 10.1 |     |     |    |
| 11:40       | 13.9 | 7.7  | 12.3 | 9.5  | 8.9  | 10.1 |     |     |    |
| 11:50       | 13.8 | 7.6  | 12.3 | 9.4  | 8.8  | 10.0 |     |     |    |
| 12:00       | 13.7 | 7.6  | 12.2 | 9.4  | 8.8  | 10.0 |     |     |    |
| 14:10       | 12.6 | 7.2  | 11.6 | 9.0  | 8.4  | 9.6  |     |     |    |
| 14:20       | 12.6 | 7.1  | 11.6 | 9.0  | 8.4  | 9.6  |     |     |    |
| 14:30       | 12.5 | 7.1  | 11.6 | 9.0  | 8.4  | 9.6  |     |     |    |
| 14:40       | 12.5 | 7.1  | 11.6 | 8.9  | 8.3  | 9.6  |     |     |    |
| 14:50       | 12.5 | 7.1  | 11.5 | 8.9  | 8.3  | 9.5  |     |     |    |
| 15:00       | 12.4 | 7.1  | 11.5 | 8.9  | 8.3  | 9.5  | 5.3 |     |    |
| 17:10       | 11.9 | 6.9  | 11.3 | 8.7  | 8.1  | 9.3  |     |     |    |
| 17:20       | 11.9 | 6.9  | 11.2 | 8.6  | 8.0  | 9.3  |     |     |    |
| 17:30       | 11.9 | 6.8  | 11.2 | 8.7  | 8.1  | 9.3  |     |     |    |
| 17:40       | 11.9 | 6.8  | 11.2 | 8.6  | 8.1  | 9.3  |     |     |    |
| 17:50       | 11.9 | 6.9  | 11.2 | 8.6  | 8.1  | 9.3  |     |     |    |
| 18:00       | 11.8 | 6.8  | 11.2 | 8.7  | 8.0  | 9.3  |     |     |    |
| 20:10       | 11.5 | 6.6  | 10.9 | 8.4  | 7.7  | 9.0  |     |     |    |
| 20:20       | 11.4 | 6.5  | 10.8 | 8.3  | 7.6  | 8.9  |     |     |    |
| 20:30       | 11.4 | 6.5  | 10.8 | 8.3  | 7.6  | 8.9  |     |     |    |
| 20:40       | 11.4 | 6.5  | 10.8 | 8.3  | 7.6  | 8.8  |     |     |    |
| 20:50       | 11.4 | 6.5  | 10.8 | 8.3  | 7.6  | 8.8  |     |     |    |
| 21:00       | 11.3 | 6.5  | 10.8 | 8.0  | 7.6  | 8.8  |     |     |    |
| <b>3/26</b> |      |      |      |      |      |      |     |     |    |
| 2:10        | 11.5 | 6.6  | 11.0 | 8.3  | 7.7  | 8.9  |     |     |    |
| 2:20        | 11.5 | 6.6  | 10.9 | 8.3  | 7.7  | 8.9  |     |     |    |
| 2:30        | 11.4 | 6.5  | 10.9 | 8.3  | 7.7  | 8.8  |     |     |    |
| 2:40        | 11.4 | 6.5  | 10.9 | 8.2  | 7.6  | 8.8  |     |     |    |
| 2:50        | 11.3 | 6.5  | 10.8 | 8.2  | 7.6  | 8.7  |     |     |    |
| 3:00        | 11.3 | 6.4  | 10.8 | 8.2  | 7.5  | 8.7  |     |     |    |
| 5:10        | 11.1 | 6.3  | 10.5 | 8.0  | 7.4  | 8.5  |     |     |    |
| 5:20        | 11.0 | 6.2  | 10.5 | 8.0  | 7.4  | 8.4  |     |     |    |
| 5:30        | 11.0 | 6.3  | 10.5 | 8.0  | 7.4  | 8.5  |     |     |    |
| 5:40        | 11.0 | 6.3  | 10.5 | 8.0  | 7.4  | 8.5  |     |     |    |
| 5:50        | 11.0 | 6.2  | 10.5 | 7.9  | 7.4  | 8.5  |     |     |    |
| 6:00        | 11.0 | 6.2  | 10.4 | 8.0  | 7.4  | 8.4  |     |     |    |
| 11:10       | 10.9 | 6.2  | 10.2 | 7.8  | 7.2  | 8.3  |     |     |    |
| 11:20       | 10.8 | 6.2  | 10.2 | 7.8  | 7.3  | 8.4  |     |     |    |



## 東京電力(株)福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位:  $\mu$ SV/h)

|             | MP1  | MP2 | MP3  | MP4 | MP5 | MP6 | MP7 | その他 |    |
|-------------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|             |      |     |      |     |     |     |     | 地名  | 数値 |
| 11:30       | 10.8 | 6.2 | 10.2 | 7.9 | 7.2 | 8.4 |     |     |    |
| 11:40       | 10.8 | 6.1 | 10.2 | 4.9 | 7.2 | 8.4 |     |     |    |
| 11:50       | 10.8 | 6.2 | 10.2 | 7.8 | 7.2 | 8.4 |     |     |    |
| 12:00       | 10.8 | 6.1 | 10.2 | 7.8 | 7.2 | 8.4 |     |     |    |
| 14:10       | 10.7 | 6.1 | 10.1 | 7.7 | 7.1 | 8.3 |     |     |    |
| 14:20       | 10.7 | 6.1 | 10.1 | 7.8 | 7.1 | 8.3 |     |     |    |
| 14:30       | 10.7 | 6.1 | 10.1 | 7.8 | 7.1 | 8.3 |     |     |    |
| 14:40       | 10.7 | 6.1 | 10.1 | 7.8 | 7.1 | 8.3 |     |     |    |
| 14:50       | 10.7 | 6.1 | 10.1 | 7.7 | 7.2 | 8.3 |     |     |    |
| 15:00       | 10.7 | 6.1 | 10.1 | 7.8 | 7.2 | 8.3 | 4.7 |     |    |
| 17:10       | 10.6 | 6.1 | 10.0 | 7.7 | 7.1 | 8.3 |     |     |    |
| 17:20       | 10.6 | 6.1 | 10.0 | 7.1 | 7.1 | 8.3 |     |     |    |
| 17:30       | 10.6 | 6.0 | 10.0 | 7.1 | 7.1 | 8.2 |     |     |    |
| 17:40       | 10.5 | 6.0 | 10.0 | 7.7 | 7.1 | 8.2 |     |     |    |
| 17:50       | 10.5 | 6.0 | 10.0 | 7.7 | 7.1 | 8.2 |     |     |    |
| 18:00       | 10.5 | 6.0 | 10.0 | 7.6 | 7.1 | 8.2 |     |     |    |
| 20:10       | 10.4 | 6.0 | 9.9  | 7.6 | 7.0 | 8.2 |     |     |    |
| 20:20       | 10.4 | 6.0 | 9.9  | 7.6 | 7.0 | 8.2 |     |     |    |
| 20:30       | 10.4 | 6.0 | 9.9  | 7.6 | 7.0 | 8.2 |     |     |    |
| 20:40       | 10.4 | 6.0 | 9.9  | 7.6 | 7.0 | 8.2 |     |     |    |
| 20:50       | 10.4 | 5.9 | 9.9  | 7.6 | 7.0 | 8.2 |     |     |    |
| 21:00       | 10.4 | 6.0 | 9.9  | 7.6 | 7.0 | 8.2 |     |     |    |
| 23:10       | 10.3 | 5.9 | 9.8  | 7.5 | 6.9 | 8.1 |     |     |    |
| 23:20       | 10.3 | 5.9 | 9.8  | 7.5 | 6.9 | 8.1 |     |     |    |
| 23:30       | 10.3 | 5.9 | 9.8  | 7.5 | 6.9 | 8.1 |     |     |    |
| 23:40       | 10.3 | 5.9 | 9.7  | 7.5 | 6.9 | 8.1 |     |     |    |
| 23:50       | 10.3 | 5.9 | 9.8  | 7.5 | 6.9 | 8.1 |     |     |    |
| <b>3/27</b> |      |     |      |     |     |     |     |     |    |
| 0:00        | 10.3 | 5.9 | 9.8  | 7.5 | 6.9 | 8.1 |     |     |    |
| 5:10        | 10.1 | 5.8 | 9.6  | 7.3 | 6.8 | 7.9 |     |     |    |
| 5:20        | 10.1 | 5.8 | 9.5  | 7.3 | 6.8 | 7.9 |     |     |    |
| 5:30        | 10.1 | 5.8 | 9.5  | 7.3 | 6.8 | 7.9 |     |     |    |
| 5:40        | 10.1 | 5.7 | 9.6  | 7.3 | 6.7 | 7.9 |     |     |    |
| 5:50        | 10.1 | 5.7 | 9.6  | 7.3 | 6.7 | 7.9 |     |     |    |
| 6:00        | 10.1 | 5.7 | 9.6  | 7.3 | 6.7 | 7.9 |     |     |    |
| 11:10       | 10.0 | 5.6 | 9.4  | 7.2 | 6.6 | 7.8 |     |     |    |
| 11:20       | 10.3 | 5.9 | 9.4  | 7.1 | 6.6 | 7.8 |     |     |    |
| 11:30       | 10.0 | 5.7 | 9.4  | 7.1 | 6.6 | 7.8 |     |     |    |
| 11:40       | 10.0 | 5.7 | 9.3  | 7.1 | 6.5 | 7.7 |     |     |    |
| 11:50       | 9.9  | 5.7 | 9.3  | 7.1 | 6.5 | 7.7 |     |     |    |
| 12:00       | 9.9  | 5.7 | 9.3  | 7.1 | 6.5 | 7.7 |     |     |    |
| 17:10       | 9.7  | 5.5 | 9.2  | 7.0 | 6.4 | 7.6 |     |     |    |
| 17:20       | 9.7  | 5.5 | 9.1  | 7.0 | 6.4 | 7.6 |     |     |    |
| 17:30       | 9.7  | 5.5 | 9.2  | 7.0 | 6.4 | 7.6 |     |     |    |
| 17:40       | 9.7  | 5.5 | 9.2  | 7.0 | 6.4 | 7.6 |     |     |    |
| 17:50       | 9.7  | 5.5 | 9.1  | 7.0 | 6.4 | 7.6 |     |     |    |
| 18:00       | 9.7  | 5.5 | 9.1  | 6.9 | 6.4 | 7.6 |     |     |    |
| 23:10       | 9.5  | 5.4 | 9.0  | 6.8 | 6.3 | 7.4 |     |     |    |
| 23:20       | 9.5  | 5.4 | 9.0  | 6.8 | 6.3 | 7.4 |     |     |    |
| 23:30       | 9.4  | 5.4 | 9.0  | 6.8 | 6.3 | 7.4 |     |     |    |
| 23:40       | 9.5  | 5.4 | 9.0  | 6.8 | 6.2 | 7.4 |     |     |    |
| 23:50       | 9.4  | 5.4 | 9.0  | 6.8 | 6.2 | 7.4 |     |     |    |
| <b>3/28</b> |      |     |      |     |     |     |     |     |    |
| 0:00        | 9.4  | 5.4 | 9.0  | 6.8 | 6.2 | 7.4 |     |     |    |
| 5:10        | 9.3  | 5.0 | 8.8  | 6.7 | 6.1 | 7.3 |     |     |    |
| 5:20        | 9.3  | 5.0 | 8.8  | 6.7 | 6.1 | 7.3 |     |     |    |
| 5:30        | 9.3  | 5.0 | 8.8  | 6.7 | 6.1 | 7.2 |     |     |    |
| 5:40        | 9.3  | 5.0 | 8.7  | 6.7 | 6.1 | 7.3 |     |     |    |
| 5:50        | 9.2  | 4.9 | 8.7  | 6.6 | 6.1 | 7.3 |     |     |    |
| 6:00        | 9.3  | 4.9 | 8.8  | 6.7 | 6.1 | 7.3 |     |     |    |
| 11:10       | 9.1  | 4.9 | 8.6  | 6.5 | 5.9 | 7.1 |     |     |    |

## 東京電力(株)福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位:  $\mu$ SV/h)

|             | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP6 | MP7 | その他 |    |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|             |     |     |     |     |     |     |     | 地名  | 数値 |
| 11:20       | 9.1 | 4.9 | 8.6 | 6.5 | 5.9 | 7.1 |     |     |    |
| 11:30       | 9.1 | 4.9 | 8.6 | 6.5 | 5.9 | 7.1 |     |     |    |
| 11:40       | 9.1 | 4.9 | 8.6 | 6.5 | 5.9 | 7.1 |     |     |    |
| 11:50       | 9.1 | 4.8 | 8.6 | 6.5 | 5.9 | 7.1 |     |     |    |
| 12:00       | 9.1 | 4.9 | 8.6 | 6.5 | 5.9 | 7.1 | 3.9 |     |    |
| 17:10       | 8.9 | 4.8 | 8.4 | 6.4 | 5.8 | 7.0 |     |     |    |
| 17:20       | 8.9 | 4.8 | 8.4 | 6.4 | 5.8 | 7.0 |     |     |    |
| 17:30       | 8.9 | 4.8 | 8.4 | 6.4 | 5.8 | 7.0 |     |     |    |
| 17:40       | 8.9 | 4.8 | 8.4 | 6.4 | 5.8 | 7.0 |     |     |    |
| 17:50       | 8.9 | 4.8 | 8.4 | 6.3 | 5.8 | 7.0 |     |     |    |
| 18:00       | 8.9 | 4.7 | 8.4 | 6.3 | 5.8 | 7.0 |     |     |    |
| 23:10       | 8.7 | 4.7 | 8.2 | 6.2 | 5.7 | 6.9 |     |     |    |
| 23:20       | 8.7 | 4.7 | 8.3 | 6.2 | 5.7 | 6.8 |     |     |    |
| 23:30       | 8.7 | 4.7 | 8.2 | 6.2 | 5.7 | 6.9 |     |     |    |
| 23:40       | 8.7 | 4.7 | 8.2 | 6.2 | 5.7 | 6.9 |     |     |    |
| 23:50       | 8.7 | 4.6 | 8.2 | 6.2 | 5.7 | 6.8 |     |     |    |
| <b>3/29</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 0:00        | 8.7 | 4.7 | 8.2 | 6.2 | 5.7 | 6.8 |     |     |    |
| 5:10        | 9.2 | 5.1 | 8.6 | 6.8 | 6.4 | 7.2 |     |     |    |
| 5:20        | 9.0 | 5.0 | 8.5 | 6.6 | 6.2 | 7.1 |     |     |    |
| 5:30        | 8.9 | 4.9 | 8.5 | 6.5 | 6.1 | 7.1 |     |     |    |
| 5:40        | 8.7 | 4.8 | 8.3 | 6.5 | 6.1 | 7.1 |     |     |    |
| 5:50        | 8.8 | 4.8 | 8.3 | 6.4 | 6.1 | 7.1 |     |     |    |
| 6:00        | 8.8 | 4.8 | 8.3 | 6.4 | 6.1 | 7.0 |     |     |    |
| 11:00       | 8.6 | 4.6 | 8.2 | 6.3 | 5.7 | 6.9 |     |     |    |
| 11:20       | 8.7 | 4.7 | 8.2 | 6.3 | 5.6 | 6.9 |     |     |    |
| 11:30       | 8.6 | 4.6 | 8.2 | 6.2 | 5.6 | 6.9 |     |     |    |
| 11:40       | 8.6 | 4.6 | 8.1 | 6.2 | 5.6 | 6.9 |     |     |    |
| 11:50       | 8.6 | 4.6 | 8.1 | 6.2 | 5.6 | 6.9 |     |     |    |
| 12:00       | 8.6 | 4.6 | 8.1 | 6.2 | 5.6 | 6.8 |     |     |    |
| 17:10       | 8.4 | 4.5 | 7.9 | 6.1 | 5.5 | 6.7 |     |     |    |
| 17:20       | 8.4 | 4.5 | 7.9 | 6.1 | 5.5 | 6.7 |     |     |    |
| 17:30       | 8.4 | 4.5 | 7.9 | 6.1 | 5.5 | 6.7 |     |     |    |
| 17:40       | 8.4 | 4.5 | 7.9 | 6.1 | 5.5 | 6.7 |     |     |    |
| 17:50       | 8.4 | 4.5 | 7.9 | 6.1 | 5.5 | 6.7 |     |     |    |
| 18:00       | 8.4 | 4.5 | 7.9 | 6.1 | 5.5 | 6.7 |     |     |    |
| 23:10       | 8.2 | 4.4 | 7.8 | 6.0 | 5.4 | 6.6 |     |     |    |
| 23:20       | 8.2 | 4.4 | 7.8 | 6.0 | 5.4 | 6.6 |     |     |    |
| 23:30       | 8.2 | 4.4 | 7.8 | 6.0 | 5.4 | 6.6 |     |     |    |
| 23:40       | 8.2 | 4.4 | 7.8 | 6.0 | 5.4 | 6.6 |     |     |    |
| 23:50       | 8.2 | 4.4 | 7.8 | 6.0 | 5.4 | 6.6 |     |     |    |
| <b>3/30</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 0:00        | 8.2 | 4.4 | 7.8 | 6.0 | 5.4 | 6.6 |     |     |    |
| 5:10        | 8.2 | 4.3 | 7.7 | 5.9 | 5.3 | 6.5 |     |     |    |
| 5:20        | 8.2 | 4.4 | 7.7 | 5.9 | 5.3 | 6.5 |     |     |    |
| 5:30        | 8.2 | 4.4 | 7.7 | 5.9 | 5.3 | 6.5 |     |     |    |
| 5:40        | 8.1 | 4.3 | 7.7 | 5.9 | 5.3 | 6.5 |     |     |    |
| 5:50        | 8.2 | 4.3 | 7.6 | 5.9 | 5.3 | 6.5 |     |     |    |
| 6:00        | 8.1 | 4.3 | 7.7 | 5.9 | 5.3 | 6.5 |     |     |    |
| 11:10       | 8.1 | 4.4 | 7.7 | 6.0 | 5.3 | 6.8 |     |     |    |
| 11:20       | 8.2 | 4.4 | 7.7 | 6.1 | 5.4 | 6.7 |     |     |    |
| 11:30       | 8.2 | 4.4 | 7.6 | 5.9 | 5.3 | 6.6 |     |     |    |
| 11:40       | 8.2 | 4.4 | 7.6 | 6.0 | 5.3 | 6.6 |     |     |    |
| 11:50       | 8.1 | 4.4 | 7.6 | 6.0 | 5.4 | 6.7 |     |     |    |
| 12:00       | 8.2 | 4.5 | 7.7 | 6.1 | 5.5 | 6.9 |     |     |    |
| 17:10       | 7.9 | 4.2 | 7.4 | 5.7 | 5.1 | 6.4 |     |     |    |
| 17:20       | 7.9 | 4.2 | 7.4 | 5.7 | 5.1 | 6.4 |     |     |    |
| 17:30       | 7.9 | 4.2 | 7.4 | 5.7 | 5.1 | 6.4 |     |     |    |
| 17:40       | 7.9 | 4.2 | 7.4 | 5.7 | 5.1 | 6.4 |     |     |    |
| 17:50       | 7.9 | 4.2 | 7.4 | 5.7 | 5.1 | 6.4 |     |     |    |

## 東京電力(株)福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位:  $\mu$ SV/h)

|             | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP6 | MP7 | その他 |    |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|             |     |     |     |     |     |     |     | 地名  | 数値 |
| 18:00       | 7.9 | 4.2 | 7.4 | 5.7 | 5.1 | 6.4 |     |     |    |
| 23:10       | 7.8 | 4.1 | 7.2 | 5.6 | 4.9 | 6.2 |     |     |    |
| 23:20       | 7.7 | 4.1 | 7.2 | 5.5 | 4.9 | 6.2 |     |     |    |
| 23:30       | 7.7 | 4.1 | 7.2 | 5.5 | 4.9 | 6.1 |     |     |    |
| 23:40       | 7.7 | 4.1 | 7.2 | 5.6 | 4.9 | 6.2 |     |     |    |
| 23:50       | 7.7 | 4.1 | 7.2 | 5.6 | 5.0 | 6.1 |     |     |    |
| <b>3/31</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 0:00        | 7.8 | 4.1 | 7.2 | 5.6 | 5.0 | 6.1 |     |     |    |
| 5:10        | 7.6 | 4.0 | 7.1 | 5.5 | 4.8 | 6.0 |     |     |    |
| 5:20        | 7.6 | 4.0 | 7.0 | 5.5 | 4.8 | 6.0 |     |     |    |
| 5:30        | 7.6 | 4.0 | 7.1 | 5.4 | 4.8 | 6.0 |     |     |    |
| 5:40        | 7.6 | 4.0 | 7.0 | 5.5 | 4.8 | 6.0 |     |     |    |
| 5:50        | 7.5 | 4.0 | 7.0 | 5.5 | 4.8 | 6.0 |     |     |    |
| 6:00        | 7.5 | 4.0 | 7.0 | 5.5 | 4.8 | 6.1 |     |     |    |
| 11:10       | 7.5 | 4.0 | 7.0 | 5.4 | 4.8 | 6.0 |     |     |    |
| 11:20       | 7.6 | 4.0 | 7.1 | 5.4 | 4.8 | 6.1 |     |     |    |
| 11:30       | 7.5 | 4.0 | 7.0 | 5.4 | 4.8 | 6.0 |     |     |    |
| 11:40       | 7.5 | 4.0 | 7.0 | 5.4 | 4.8 | 6.0 |     |     |    |
| 11:50       | 7.5 | 4.0 | 6.9 | 5.4 | 4.8 | 6.0 |     |     |    |
| 12:00       | 7.6 | 4.0 | 7.0 | 5.4 | 4.8 | 6.0 | 3.3 |     |    |
| 17:10       | 7.5 | 4.0 | 6.9 | 5.0 | 4.7 | 6.0 |     |     |    |
| 17:20       | 7.5 | 4.0 | 6.9 | 5.0 | 4.7 | 6.0 |     |     |    |
| 17:30       | 7.5 | 3.9 | 6.9 | 5.0 | 4.7 | 5.9 |     |     |    |
| 17:40       | 7.5 | 3.9 | 6.9 | 5.0 | 4.7 | 5.9 |     |     |    |
| 17:50       | 7.5 | 4.0 | 6.9 | 5.0 | 4.7 | 6.0 |     |     |    |
| 18:00       | 7.5 | 4.0 | 6.9 | 5.0 | 4.7 | 6.0 |     |     |    |
| 23:10       | 7.3 | 3.9 | 6.7 | 4.9 | 4.6 | 5.9 |     |     |    |
| 23:20       | 7.3 | 3.9 | 6.7 | 4.9 | 4.6 | 5.9 |     |     |    |
| 23:30       | 7.3 | 3.9 | 6.7 | 4.9 | 4.6 | 5.9 |     |     |    |
| 23:40       | 7.3 | 3.8 | 6.7 | 4.9 | 4.6 | 5.9 |     |     |    |
| 23:50       | 7.3 | 3.9 | 6.7 | 4.9 | 4.6 | 5.8 |     |     |    |
| <b>4/1</b>  |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 0:00        | 7.3 | 3.8 | 6.7 | 4.9 | 4.6 | 5.8 |     |     |    |
| 5:10        | 7.2 | 3.8 | 6.6 | 4.8 | 4.5 | 5.8 |     |     |    |
| 5:20        | 7.2 | 3.8 | 6.6 | 4.8 | 4.5 | 5.8 |     |     |    |
| 5:30        | 7.2 | 3.8 | 6.6 | 4.8 | 4.5 | 5.8 |     |     |    |
| 5:40        | 7.2 | 3.8 | 6.6 | 4.8 | 4.5 | 5.7 |     |     |    |
| 5:50        | 7.2 | 3.8 | 6.6 | 4.8 | 4.5 | 5.8 |     |     |    |
| 6:00        | 7.2 | 3.8 | 6.6 | 4.8 | 4.5 | 5.8 |     |     |    |
| 11:10       | 7.1 | 3.7 | 6.5 | 4.7 | 4.4 | 5.7 |     |     |    |
| 11:20       | 7.1 | 3.8 | 6.5 | 4.7 | 4.4 | 5.7 |     |     |    |
| 11:30       | 7.1 | 3.7 | 6.5 | 4.7 | 4.4 | 5.7 |     |     |    |
| 11:40       | 7.1 | 3.8 | 6.5 | 4.7 | 4.5 | 5.7 |     |     |    |
| 11:50       | 7.1 | 3.8 | 6.6 | 4.8 | 4.5 | 5.7 |     |     |    |
| 12:00       | 7.1 | 3.8 | 6.6 | 4.7 | 4.5 | 5.7 | 3.0 |     |    |
| 17:10       | 7.0 | 3.7 | 6.4 | 4.6 | 4.4 | 5.6 |     |     |    |
| 17:20       | 7.0 | 3.7 | 6.4 | 4.7 | 4.4 | 5.7 |     |     |    |
| 17:30       | 7.0 | 3.7 | 6.4 | 4.7 | 4.4 | 5.7 |     |     |    |
| 17:40       | 7.0 | 3.7 | 6.4 | 4.7 | 4.4 | 5.6 |     |     |    |
| 17:50       | 7.0 | 3.7 | 6.4 | 4.6 | 4.4 | 5.6 |     |     |    |
| 18:00       | 7.0 | 3.7 | 6.4 | 4.6 | 4.3 | 5.7 |     |     |    |
| 23:10       | 6.9 | 3.7 | 6.3 | 4.6 | 4.3 | 5.6 |     |     |    |
| 23:20       | 6.9 | 3.6 | 6.3 | 4.6 | 4.3 | 5.6 |     |     |    |
| 23:30       | 6.9 | 3.6 | 6.3 | 4.6 | 4.3 | 5.6 |     |     |    |
| 23:40       | 6.9 | 3.7 | 6.3 | 4.6 | 4.3 | 5.6 |     |     |    |
| 23:50       | 6.9 | 3.6 | 6.3 | 4.6 | 4.3 | 5.6 |     |     |    |
| <b>4/2</b>  |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 0:00        | 6.9 | 3.6 | 6.3 | 4.6 | 4.3 | 5.6 |     |     |    |
| 5:10        | 6.8 | 3.6 | 6.2 | 4.5 | 4.2 | 5.5 |     |     |    |
| 5:20        | 6.8 | 3.6 | 6.2 | 4.5 | 4.2 | 5.5 |     |     |    |

## 東京電力(株)福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位:  $\mu$ SV/h)

|       | MP1   | MP2   | MP3   | MP4   | MP5   | MP6   | MP7 | その他 |    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|----|
|       |       |       |       |       |       |       |     | 地名  | 数値 |
| 5:30  | 6.8   | 3.6   | 6.2   | 4.5   | 4.2   | 5.5   |     |     |    |
| 5:40  | 6.8   | 3.6   | 6.2   | 4.5   | 4.2   | 5.5   |     |     |    |
| 5:50  | 6.7   | 3.6   | 6.2   | 4.5   | 4.2   | 5.5   |     |     |    |
| 6:00  | 6.7   | 3.6   | 6.2   | 4.5   | 4.2   | 5.5   |     |     |    |
| 11:10 | 6.7   | 3.5   | 6.1   | 4.4   | 4.1   | 5.4   |     |     |    |
| 11:20 | 6.7   | 3.5   | 6.1   | 4.5   | 4.2   | 5.4   |     |     |    |
| 11:30 | 6.7   | 3.5   | 6.1   | 4.4   | 4.2   | 5.5   |     |     |    |
| 11:40 | 6.7   | 3.5   | 6.1   | 4.4   | 4.1   | 5.4   |     |     |    |
| 11:50 | 6.7   | 3.6   | 6.1   | 4.4   | 4.2   | 5.5   |     |     |    |
| 12:00 | 6.7   | 3.5   | 6.1   | 4.4   | 4.1   | 5.4   | 2.8 |     |    |
| 23:10 | 6.4   | 3.4   | 5.9   | 4.3   | 4.0   | 4.4   |     |     |    |
| 23:20 | 6.4   | 3.4   | 5.9   | 4.3   | 4.0   | 4.4   |     |     |    |
| 23:30 | 6.4   | 3.4   | 5.9   | 4.3   | 4.0   | 4.4   |     |     |    |
| 23:40 | 6.4   | 3.4   | 5.9   | 4.3   | 4.0   | 4.4   |     |     |    |
| 23:50 | 6.4   | 3.4   | 5.9   | 4.3   | 4.0   | 4.4   |     |     |    |
| 4/3   |       |       |       |       |       |       |     |     |    |
| 0:00  | 6.400 | 3.400 | 5.900 | 4.300 | 4.000 | 4.400 |     |     |    |
| 3:00  | 4,690 | 3,430 | 5,073 | 3,857 | 3,776 | 4,815 |     |     |    |
| 3:10  | 4,680 | 3,412 | 5,109 | 3,866 | 3,773 | 4,902 |     |     |    |
| 3:20  | 4,659 | 3,417 | 5,090 | 3,864 | 3,766 | 4,800 |     |     |    |
| 3:30  | 4,680 | 3,400 | 5,066 | 3,862 | 3,753 | 4,792 |     |     |    |
| 3:40  | 4,670 | 3,398 | 5,065 | 3,859 | 3,743 | 4,812 |     |     |    |
| 3:50  | 4,657 | 3,412 | 5,042 | 3,872 | 3,747 | 4,800 |     |     |    |
| 4:00  | 4,665 | 3,400 | 5,062 | 3,866 | 3,760 | 4,813 |     |     |    |
| 4:10  | 4,663 | 3,418 | 5,059 | 3,868 | 3,750 | 4,811 |     |     |    |
| 4:20  | 4,673 | 3,400 | 5,043 | 3,860 | 3,732 | 4,800 |     |     |    |
| 4:30  | 4,669 | 3,403 | 5,043 | 3,860 | 3,743 | 4,798 |     |     |    |
| 4:40  | 4,667 | 3,393 | 5,054 | 3,856 | 3,761 | 4,798 |     |     |    |
| 4:50  | 4,668 | 3,382 | 5,049 | 3,852 | 3,745 | 4,788 |     |     |    |
| 5:00  | 4,652 | 3,397 | 5,046 | 3,840 | 3,739 | 4,790 |     |     |    |
| 5:10  | 4,655 | 3,369 | 5,053 | 3,852 | 3,747 | 4,799 |     |     |    |
| 5:20  | 4,649 | 3,405 | 5,045 | 3,841 | 3,731 | 4,794 |     |     |    |
| 5:30  | 4,641 | 3,377 | 5,043 | 3,856 | 3,754 | 4,787 |     |     |    |
| 5:40  | 4,655 | 3,393 | 5,032 | 3,843 | 3,738 | 4,785 |     |     |    |
| 5:50  | 4,660 | 3,400 | 5,062 | 3,850 | 3,741 | 4,768 |     |     |    |
| 6:00  | 4,655 | 3,381 | 5,034 | 3,838 | 3,742 | 4,789 |     |     |    |
| 6:10  | 4,655 | 3,381 | 5,034 | 3,836 | 3,742 | 4,789 |     |     |    |
| 6:20  | 4,656 | 3,393 | 5,038 | 3,832 | 3,722 | 4,778 |     |     |    |
| 6:30  | 4,634 | 3,375 | 5,023 | 3,842 | 3,730 | 4,771 |     |     |    |
| 6:40  | 4,643 | 3,383 | 5,027 | 3,836 | 3,725 | 4,782 |     |     |    |
| 6:50  | 4,638 | 3,387 | 5,022 | 3,838 | 3,730 | 4,778 |     |     |    |
| 7:00  | 4,640 | 3,369 | 5,043 | 3,835 | 3,730 | 4,782 |     |     |    |
| 7:10  | 4,642 | 3,382 | 5,033 | 3,830 | 3,717 | 4,772 |     |     |    |
| 7:20  | 4,641 | 3,378 | 5,029 | 3,837 | 3,731 | 4,765 |     |     |    |
| 7:30  | 4,610 | 3,377 | 5,014 | 3,828 | 3,717 | 4,760 |     |     |    |
| 7:40  | 4,630 | 3,376 | 5,020 | 3,833 | 3,729 | 4,761 |     |     |    |
| 7:50  | 4,616 | 3,377 | 5,020 | 3,824 | 3,732 | 4,766 |     |     |    |
| 8:00  | 4,615 | 3,368 | 5,014 | 3,831 | 3,722 | 4,778 |     |     |    |
| 8:10  | 4,635 | 3,380 | 5,015 | 3,829 | 3,719 | 4,746 |     |     |    |
| 8:20  | 4,616 | 3,352 | 5,008 | 3,826 | 3,720 | 4,753 |     |     |    |
| 8:30  | 4,623 | 3,356 | 5,021 | 3,835 | 3,721 | 4,747 |     |     |    |
| 8:40  | 4,633 | 3,369 | 4,992 | 3,819 | 3,712 | 4,758 |     |     |    |
| 8:50  | 4,622 | 3,367 | 5,002 | 3,833 | 3,703 | 4,769 |     |     |    |
| 9:00  | 4,608 | 3,385 | 5,018 | 3,328 | 3,713 | 4,759 |     |     |    |
| 11:10 | 4.6   | 3.4   | 5.0   | 3.8   | 3.7   | 4.7   |     |     |    |
| 11:20 | 4.6   | 3.4   | 5.0   | 3.8   | 3.7   | 4.7   |     |     |    |
| 11:30 | 4.6   | 3.4   | 5.0   | 3.8   | 3.7   | 4.8   |     |     |    |
| 11:40 | 4.6   | 3.4   | 5.0   | 3.8   | 3.7   | 4.7   |     |     |    |
| 11:50 | 4.6   | 3.4   | 5.0   | 3.8   | 3.7   | 4.7   |     |     |    |
| 12:00 | 4.6   | 3.4   | 5.0   | 3.8   | 3.7   | 4.7   |     |     |    |

## 東京電力(株)福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位:  $\mu$ SV/h)

|       | MP1   | MP2   | MP3   | MP4   | MP5   | MP6   | MP7   | その他 |    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|
|       |       |       |       |       |       |       |       | 地名  | 数値 |
| 17:10 | 4.5   | 3.3   | 4.9   | 3.7   | 3.6   | 4.7   |       |     |    |
| 17:20 | 4.5   | 3.3   | 4.9   | 3.7   | 3.6   | 4.7   |       |     |    |
| 17:30 | 4.5   | 3.3   | 4.9   | 3.7   | 3.6   | 4.6   |       |     |    |
| 17:40 | 4.5   | 3.3   | 4.9   | 3.7   | 3.6   | 4.6   |       |     |    |
| 17:50 | 4.5   | 3.3   | 0.0   | 3.7   | 3.6   | 4.6   |       |     |    |
| 18:00 | 4.5   | 3.3   | 4.9   | 3.7   | 3.6   | 4.6   |       |     |    |
| 23:10 | 4.5   | 3.2   | 4.8   | 3.7   | 3.6   | 4.6   |       |     |    |
| 23:20 | 4.5   | 3.3   | 4.9   | 3.7   | 3.6   | 4.6   |       |     |    |
| 23:30 | 4.5   | 3.3   | 4.8   | 3.7   | 3.6   | 4.6   |       |     |    |
| 23:40 | 4.5   | 3.3   | 4.8   | 3.7   | 3.6   | 4.6   |       |     |    |
| 23:50 | 4.5   | 3.2   | 4.8   | 3.7   | 3.6   | 4.6   |       |     |    |
| 4/4   |       |       |       |       |       |       |       |     |    |
| 0:00  | 4.5   | 3.3   | 4.8   | 3.7   | 3.6   | 4.6   |       |     |    |
| 5:10  | 4.4   | 3.2   | 4.8   | 3.6   | 3.6   | 4.5   |       |     |    |
| 5:20  | 4.4   | 3.2   | 4.8   | 3.6   | 3.5   | 4.5   |       |     |    |
| 5:30  | 4.4   | 3.2   | 4.8   | 3.6   | 3.5   | 4.5   |       |     |    |
| 5:40  | 4.4   | 3.2   | 4.8   | 3.6   | 3.5   | 4.5   |       |     |    |
| 5:50  | 4.4   | 3.2   | 4.8   | 3.6   | 3.5   | 4.5   |       |     |    |
| 6:00  | 4.4   | 3.2   | 4.8   | 3.6   | 3.5   | 4.5   |       |     |    |
| 11:10 | 4.4   | 3.2   | 4.7   | 3.6   | 3.5   | 3.5   |       |     |    |
| 11:20 | 4.4   | 3.2   | 4.8   | 3.6   | 3.5   | 3.5   |       |     |    |
| 11:30 | 4.4   | 3.2   | 4.7   | 3.6   | 3.5   | 3.5   |       |     |    |
| 11:40 | 4.4   | 3.2   | 4.7   | 3.6   | 3.5   | 3.5   |       |     |    |
| 11:50 | 4.4   | 3.2   | 4.7   | 3.6   | 3.5   | 3.5   |       |     |    |
| 12:00 | 4.4   | 3.2   | 4.7   | 3.6   | 3.5   | 3.5   | 2.600 |     |    |
| 23:10 | 4.3   | 3.1   | 4.6   | 3.5   | 3.4   | 3.4   |       |     |    |
| 23:20 | 4.2   | 3.1   | 4.6   | 3.5   | 3.4   | 3.4   |       |     |    |
| 23:30 | 4.2   | 3.1   | 4.6   | 3.5   | 3.4   | 3.4   |       |     |    |
| 23:40 | 4.2   | 3.1   | 4.6   | 3.5   | 3.4   | 3.4   |       |     |    |
| 23:50 | 4.3   | 3.1   | 4.6   | 3.5   | 3.4   | 3.4   |       |     |    |
| 4/5   |       |       |       |       |       |       |       |     |    |
| 0:00  | 4.2   | 3.1   | 4.6   | 3.5   | 3.4   | 3.4   |       |     |    |
| 5:10  | 4.2   | 3.1   | 4.5   | 3.5   | 3.4   | 3.4   |       |     |    |
| 5:20  | 4.2   | 3.1   | 4.5   | 3.5   | 3.4   | 3.4   |       |     |    |
| 5:30  | 4.2   | 3.1   | 4.5   | 3.4   | 3.4   | 3.4   |       |     |    |
| 5:40  | 4.2   | 3.0   | 4.5   | 3.4   | 3.4   | 3.4   |       |     |    |
| 5:50  | 4.2   | 3.0   | 4.5   | 3.4   | 3.4   | 3.4   |       |     |    |
| 6:00  | 4.2   | 3.0   | 4.5   | 3.5   | 3.4   | 3.3   |       |     |    |
| 11:10 | 4.2   | 3.0   | 4.5   | 3.4   | 3.3   | 3.3   |       |     |    |
| 11:20 | 4.2   | 3.0   | 4.5   | 3.4   | 3.3   | 3.3   |       |     |    |
| 11:30 | 4.2   | 3.0   | 4.5   | 3.4   | 3.3   | 3.3   |       |     |    |
| 11:40 | 4.2   | 3.0   | 4.5   | 3.4   | 3.3   | 3.3   |       |     |    |
| 11:50 | 4.2   | 3.0   | 4.5   | 3.4   | 3.4   | 3.3   |       |     |    |
| 12:00 | 4,169 | 3,036 | 4,485 | 3,411 | 3,334 | 3,318 | 2,390 |     |    |
| 12:10 | 4,146 | 3,042 | 4,486 | 3,428 | 3,326 | 3,338 |       |     |    |
| 12:20 | 4,146 | 3,024 | 4,477 | 3,413 | 3,342 | 3,319 |       |     |    |
| 12:30 | 4,173 | 3,032 | 4,481 | 3,405 | 3,327 | 3,317 |       |     |    |
| 12:40 | 4,159 | 3,036 | 4,469 | 3,410 | 3,327 | 3,326 |       |     |    |
| 12:50 | 4,146 | 3,026 | 4,484 | 3,399 | 3,323 | 3,326 |       |     |    |
| 13:00 | 4,144 | 3,039 | 4,472 | 3,408 | 3,334 | 3,326 |       |     |    |
| 13:10 | 4,138 | 3,026 | 4,479 | 3,394 | 3,339 | 3,338 |       |     |    |
| 13:20 | 4,148 | 3,037 | 4,459 | 3,395 | 3,317 | 3,335 |       |     |    |
| 13:30 | 4,151 | 3,035 | 4,465 | 3,385 | 3,329 | 3,325 |       |     |    |
| 13:40 | 4,123 | 3,006 | 4,470 | 3,398 | 3,328 | 3,320 |       |     |    |
| 13:50 | 4,131 | 3,016 | 4,472 | 3,395 | 3,320 | 3,319 |       |     |    |
| 14:00 | 4,134 | 3,010 | 4,470 | 3,398 | 3,323 | 3,319 |       |     |    |
| 14:10 | 4,124 | 3,015 | 4,457 | 3,389 | 3,324 | 3,320 |       |     |    |
| 14:20 | 4,111 | 3,016 | 4,466 | 3,396 | 3,321 | 3,322 |       |     |    |
| 14:30 | 4,122 | 3,007 | 4,462 | 3,393 | 3,331 | 3,313 |       |     |    |
| 14:40 | 4,107 | 3,017 | 4,473 | 3,382 | 3,324 | 3,309 |       |     |    |

## 東京電力(株)福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位:  $\mu$ SV/h)

|       | MP1   | MP2   | MP3   | MP4   | MP5   | MP6   | MP7 | その他 |    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|----|
|       |       |       |       |       |       |       |     | 地名  | 数値 |
| 14:50 | 4,117 | 3,004 | 4,457 | 3,394 | 3,311 | 3,311 |     |     |    |
| 15:00 | 4,094 | 3,030 | 4,459 | 3,380 | 3,303 | 3,325 |     |     |    |
| 15:10 | 4,116 | 3,010 | 4,455 | 3,378 | 3,314 | 3,308 |     |     |    |
| 15:20 | 4,101 | 3,005 | 4,453 | 3,361 | 3,305 | 3,311 |     |     |    |
| 15:30 | 4,105 | 3,019 | 4,453 | 3,364 | 3,286 | 3,299 |     |     |    |
| 15:40 | 4,099 | 3,007 | 4,460 | 3,368 | 3,279 | 3,302 |     |     |    |
| 15:50 | 4,084 | 2,989 | 4,434 | 3,364 | 3,291 | 3,304 |     |     |    |
| 16:00 | 4,088 | 3,005 | 4,453 | 3,369 | 3,292 | 3,313 |     |     |    |
| 16:10 | 4,099 | 2,989 | 4,456 | 3,378 | 3,289 | 3,314 |     |     |    |
| 16:20 | 4,096 | 2,996 | 4,456 | 3,364 | 3,277 | 3,304 |     |     |    |
| 16:30 | 4,096 | 2,995 | 4,446 | 3,370 | 3,294 | 3,305 |     |     |    |
| 16:40 | 4,100 | 2,994 | 4,448 | 3,368 | 3,291 | 3,309 |     |     |    |
| 16:50 | 4,087 | 2,995 | 4,447 | 3,374 | 3,294 | 3,287 |     |     |    |
| 17:00 | 4,106 | 2,997 | 4,440 | 3,371 | 3,270 | 3,281 |     |     |    |
| 17:10 | 4.1   | 3.0   | 4.4   | 3.4   | 3.3   | 3.3   |     |     |    |
| 17:20 | 4.1   | 3.0   | 4.4   | 3.4   | 3.3   | 3.3   |     |     |    |
| 17:30 | 4.1   | 3.0   | 4.4   | 3.4   | 3.3   | 3.3   |     |     |    |
| 17:40 | 4.1   | 3.0   | 4.4   | 3.4   | 3.3   | 3.3   |     |     |    |
| 17:50 | 4.1   | 3.0   | 4.4   | 3.4   | 3.3   | 3.2   |     |     |    |
| 18:00 | 4.1   | 3.0   | 4.4   | 3.4   | 3.3   | 3.3   |     |     |    |
| 23:10 | 4.0   | 2.9   | 4.4   | 3.3   | 3.2   | 3.2   |     |     |    |
| 23:20 | 4.0   | 2.9   | 4.4   | 3.3   | 3.3   | 3.2   |     |     |    |
| 23:30 | 4.0   | 2.9   | 4.4   | 3.3   | 3.2   | 3.2   |     |     |    |
| 23:40 | 4.0   | 3.0   | 4.4   | 3.3   | 3.2   | 3.2   |     |     |    |
| 23:50 | 4.0   | 2.9   | 4.4   | 3.3   | 3.2   | 3.2   |     |     |    |
| 4/6   |       |       |       |       |       |       |     |     |    |
| 0:00  | 4.0   | 3.0   | 4.4   | 3.3   | 3.3   | 3.2   |     |     |    |
| 5:10  | 4.0   | 2.9   | 4.3   | 3.3   | 3.2   | 3.2   |     |     |    |
| 5:20  | 4.0   | 2.9   | 4.3   | 3.3   | 3.2   | 3.2   |     |     |    |
| 5:30  | 4.0   | 2.9   | 4.3   | 3.3   | 3.2   | 3.2   |     |     |    |
| 5:40  | 4.0   | 2.9   | 4.3   | 3.3   | 3.2   | 3.2   |     |     |    |
| 5:50  | 4.0   | 2.9   | 4.3   | 3.3   | 3.2   | 3.2   |     |     |    |
| 6:00  | 4.0   | 2.9   | 4.3   | 3.3   | 3.2   | 3.2   |     |     |    |
| 11:10 | 4.0   | 2.9   | 4.3   | 3.3   | 3.2   | 3.2   |     |     |    |
| 11:20 | 4.0   | 2.9   | 4.3   | 3.3   | 3.2   | 3.2   |     |     |    |
| 11:30 | 4.0   | 2.9   | 4.3   | 3.3   | 3.2   | 3.2   |     |     |    |
| 11:40 | 4.0   | 2.9   | 4.3   | 3.3   | 3.2   | 3.2   |     |     |    |
| 11:50 | 4.0   | 2.9   | 4.3   | 3.3   | 3.2   | 3.2   |     |     |    |
| 12:00 | 4.0   | 2.9   | 4.3   | 3.3   | 3.2   | 3.2   | 2.3 |     |    |
| 17:10 | 3.9   | 2.9   | 4.2   | 3.2   | 3.1   | 3.2   |     |     |    |
| 17:20 | 3.9   | 2.9   | 4.2   | 3.2   | 3.1   | 3.1   |     |     |    |
| 17:30 | 3.9   | 2.8   | 4.2   | 3.2   | 3.1   | 3.1   |     |     |    |
| 17:40 | 3.9   | 2.9   | 4.2   | 3.2   | 3.1   | 3.1   |     |     |    |
| 17:50 | 3.9   | 2.8   | 4.2   | 3.2   | 3.1   | 3.1   |     |     |    |
| 18:00 | 3.9   | 2.8   | 4.2   | 3.2   | 3.1   | 3.1   |     |     |    |
| 23:10 | 3.9   | 2.8   | 4.2   | 3.3   | 3.1   | 3.1   |     |     |    |
| 23:20 | 3.9   | 2.8   | 4.2   | 3.2   | 3.1   | 3.1   |     |     |    |
| 23:30 | 3.9   | 2.8   | 4.2   | 3.2   | 3.1   | 3.1   |     |     |    |
| 23:40 | 3.9   | 2.8   | 4.2   | 3.2   | 3.1   | 3.1   |     |     |    |
| 23:50 | 3.9   | 2.8   | 4.2   | 3.2   | 3.1   | 3.1   |     |     |    |
| 4/7   |       |       |       |       |       |       |     |     |    |
| 0:00  | 3.9   | 2.8   | 4.2   | 3.2   | 3.1   | 3.1   |     |     |    |
| 5:10  | 3.8   | 2.8   | 4.1   | 3.1   | 3.1   | 3.1   |     |     |    |
| 5:20  | 3.8   | 2.8   | 4.1   | 3.1   | 3.1   | 3.1   |     |     |    |
| 5:30  | 3.8   | 2.8   | 4.1   | 3.1   | 3.1   | 3.1   |     |     |    |
| 5:40  | 3.8   | 2.8   | 4.1   | 3.1   | 3.1   | 3.1   |     |     |    |
| 5:50  | 3.8   | 2.8   | 4.1   | 3.1   | 3.1   | 3.1   |     |     |    |
| 6:00  | 3.8   | 2.8   | 4.1   | 3.1   | 3.1   | 3.1   |     |     |    |
| 11:10 | 3.8   | 2.8   | 4.1   | 3.1   | 3.1   | 3.1   |     |     |    |
| 11:20 | 3.8   | 2.8   | 4.1   | 3.1   | 3.1   | 3.1   |     |     |    |

## 東京電力(株)福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位:  $\mu$ SV/h)

|       | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP6 | MP7 | その他 |    |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|       |     |     |     |     |     |     |     | 地名  | 数値 |
| 11:30 | 3.8 | 2.8 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |     |     |    |
| 11:40 | 3.8 | 2.8 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |     |     |    |
| 11:50 | 3.8 | 2.8 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |     |     |    |
| 12:00 | 3.8 | 2.8 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.2 |     |    |
| 17:10 | 3.7 | 2.7 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |     |     |    |
| 17:20 | 3.7 | 2.7 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |     |     |    |
| 17:30 | 3.7 | 2.7 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |     |     |    |
| 17:40 | 3.7 | 2.7 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |     |     |    |
| 17:50 | 3.7 | 2.7 | 4.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 |     |     |    |
| 18:00 | 3.7 | 2.7 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |     |     |    |
| 23:10 | 3.7 | 2.7 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |     |     |    |
| 23:20 | 3.7 | 2.7 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |     |     |    |
| 23:30 | 3.7 | 2.7 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |     |     |    |
| 23:40 | 3.7 | 2.7 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |     |     |    |
| 23:50 | 3.7 | 2.7 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |     |     |    |
| 4/8   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 0:00  | 3.7 | 2.7 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |     |     |    |
| 5:10  | 3.7 | 2.7 | 3.9 | 3.0 | 2.9 | 2.9 |     |     |    |
| 5:20  | 3.7 | 2.7 | 3.9 | 3.0 | 2.9 | 2.9 |     |     |    |
| 5:30  | 3.7 | 2.7 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 |     |     |    |
| 5:40  | 3.7 | 2.7 | 3.9 | 3.0 | 3.0 | 2.9 |     |     |    |
| 5:50  | 3.7 | 2.7 | 3.9 | 3.0 | 2.9 | 2.9 |     |     |    |
| 6:00  | 3.7 | 2.7 | 3.9 | 3.0 | 2.9 | 2.9 |     |     |    |
| 11:10 | 3.6 | 2.7 | 3.9 | 3.0 | 3.0 | 2.9 |     |     |    |
| 11:20 | 3.7 | 2.7 | 3.9 | 3.0 | 2.9 | 2.9 |     |     |    |
| 11:30 | 3.7 | 2.7 | 3.9 | 3.0 | 2.9 | 2.9 |     |     |    |
| 11:40 | 3.6 | 2.7 | 3.9 | 3.0 | 3.0 | 2.9 |     |     |    |
| 11:50 | 3.6 | 2.7 | 3.9 | 3.0 | 2.9 | 2.9 |     |     |    |
| 12:00 | 3.7 | 2.7 | 3.9 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.1 |     |    |
| 23:10 | 3.5 | 2.6 | 3.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 |     |     |    |
| 23:20 | 3.6 | 2.6 | 3.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 |     |     |    |
| 23:30 | 3.5 | 2.6 | 3.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 |     |     |    |
| 23:40 | 3.5 | 2.6 | 3.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 |     |     |    |
| 23:50 | 3.5 | 2.6 | 3.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 |     |     |    |
| 4/9   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 0:00  | 3.5 | 2.6 | 3.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 |     |     |    |
| 5:10  | 3.5 | 2.6 | 3.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 |     |     |    |
| 5:20  | 3.5 | 2.6 | 3.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 |     |     |    |
| 5:30  | 3.5 | 2.6 | 3.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 |     |     |    |
| 5:40  | 3.5 | 2.6 | 3.7 | 2.9 | 2.8 | 2.8 |     |     |    |
| 5:50  | 3.5 | 2.6 | 3.7 | 2.9 | 2.8 | 2.8 |     |     |    |
| 6:00  | 3.5 | 2.5 | 3.7 | 2.9 | 2.8 | 2.8 |     |     |    |
| 11:10 | 3.4 | 2.5 | 3.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 |     |     |    |
| 11:20 | 3.4 | 2.5 | 3.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 |     |     |    |
| 11:30 | 3.4 | 2.5 | 3.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 |     |     |    |
| 11:40 | 3.4 | 2.5 | 3.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 |     |     |    |
| 11:50 | 3.4 | 2.5 | 3.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 |     |     |    |
| 12:00 | 3.4 | 2.5 | 3.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 |     |     |    |
| 23:10 | 3.4 | 2.6 | 3.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 |     |     |    |
| 23:20 | 3.4 | 2.6 | 3.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 |     |     |    |
| 23:30 | 3.4 | 2.6 | 3.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 |     |     |    |
| 23:40 | 3.4 | 2.6 | 3.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 |     |     |    |
| 23:50 | 3.4 | 2.6 | 3.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 |     |     |    |
| 4/10  |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 0:00  | 3.4 | 2.6 | 3.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 |     |     |    |
| 5:10  | 3.4 | 2.6 | 3.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 |     |     |    |
| 5:20  | 3.4 | 2.6 | 3.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 |     |     |    |
| 5:30  | 3.4 | 2.5 | 3.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 |     |     |    |
| 5:40  | 3.4 | 2.5 | 3.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 |     |     |    |
| 5:50  | 3.4 | 2.6 | 3.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 |     |     |    |

## 東京電力(株)福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位:  $\mu$ SV/h)

|       | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP6 | MP7 | その他 |    |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|       |     |     |     |     |     |     |     | 地名  | 数値 |
| 6:00  | 3.4 | 2.5 | 3.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 |     |     |    |
| 11:10 | 3.4 | 2.6 | 3.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 |     |     |    |
| 11:20 | 3.4 | 2.5 | 3.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 |     |     |    |
| 11:30 | 3.4 | 2.6 | 3.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 |     |     |    |
| 11:40 | 3.4 | 2.5 | 3.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 |     |     |    |
| 11:50 | 3.4 | 2.5 | 3.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 |     |     |    |
| 12:00 | 3.4 | 2.6 | 3.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 |     |     |    |
| 17:10 | 3.4 | 2.5 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |     |     |    |
| 17:20 | 3.4 | 2.5 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |     |     |    |
| 17:30 | 3.4 | 2.5 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |     |     |    |
| 17:40 | 3.4 | 2.5 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |     |     |    |
| 17:50 | 3.4 | 2.5 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |     |     |    |
| 18:00 | 3.4 | 2.5 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |     |     |    |
| 23:10 | 3.3 | 2.5 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |     |     |    |
| 23:20 | 3.4 | 2.5 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |     |     |    |
| 23:30 | 3.3 | 2.5 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |     |     |    |
| 23:40 | 3.3 | 2.5 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |     |     |    |
| 23:50 | 3.3 | 2.5 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |     |     |    |
| 4/11  |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 0:00  | 3.3 | 2.5 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |     |     |    |
| 5:10  | 3.3 | 2.5 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |     |     |    |
| 5:20  | 3.3 | 2.5 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |     |     |    |
| 5:30  | 3.3 | 2.5 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |     |     |    |
| 5:40  | 3.3 | 2.5 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 2.7 |     |     |    |
| 5:50  | 3.3 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |     |     |    |
| 6:00  | 3.3 | 2.5 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |     |     |    |
| 11:10 | 3.3 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 2.7 |     |     |    |
| 11:20 | 3.3 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |     |     |    |
| 11:30 | 3.3 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 2.7 |     |     |    |
| 11:40 | 3.3 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |     |     |    |
| 11:50 | 3.3 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |     |     |    |
| 12:00 | 3.3 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.0 |     |    |
| 17:10 | 3.2 | 2.4 | 3.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |     |     |    |
| 17:20 | 3.2 | 2.4 | 3.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |     |     |    |
| 17:30 | 3.2 | 2.4 | 3.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |     |     |    |
| 17:40 | 3.2 | 2.4 | 3.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |     |     |    |
| 17:50 | 3.2 | 2.4 | 3.5 | 2.7 | 2.7 | 2.6 |     |     |    |
| 18:00 | 3.2 | 2.4 | 3.5 | 2.7 | 2.7 | 2.6 |     |     |    |
| 23:10 | 3.2 | 2.3 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 2.6 |     |     |    |
| 23:20 | 3.2 | 2.4 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 2.6 |     |     |    |
| 23:30 | 3.2 | 2.4 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 2.6 |     |     |    |
| 23:40 | 3.2 | 2.3 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 2.6 |     |     |    |
| 23:50 | 3.2 | 2.4 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 2.6 |     |     |    |
| 4/12  |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 0:00  | 3.2 | 2.4 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 2.6 |     |     |    |
| 5:10  | 3.2 | 2.3 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 2.6 |     |     |    |
| 5:20  | 3.2 | 2.3 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 2.6 |     |     |    |
| 5:30  | 3.2 | 2.3 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 2.6 |     |     |    |
| 5:40  | 3.2 | 2.3 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 2.6 |     |     |    |
| 5:50  | 3.2 | 2.3 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 2.6 |     |     |    |
| 6:00  | 3.2 | 2.3 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 2.6 |     |     |    |
| 11:10 | 3.2 | 2.3 | 3.4 | 2.7 | 2.6 | 2.6 |     |     |    |
| 11:20 | 3.2 | 2.3 | 3.4 | 2.7 | 2.6 | 2.6 |     |     |    |
| 11:30 | 3.2 | 2.3 | 3.4 | 2.7 | 2.6 | 2.6 |     |     |    |
| 11:40 | 3.2 | 2.4 | 3.4 | 2.7 | 2.6 | 2.6 |     |     |    |
| 11:50 | 3.2 | 2.3 | 3.4 | 2.7 | 2.6 | 2.6 |     |     |    |
| 12:00 | 3.2 | 2.3 | 3.4 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 1.8 |     |    |
| 17:10 | 3.1 | 2.3 | 3.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |     |     |    |
| 17:20 | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |     |     |    |
| 17:30 | 3.1 | 2.3 | 3.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |     |     |    |



## 東京電力(株)福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位:  $\mu$ SV/h)

|             | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP6 | MP7 | その他 |    |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|             |     |     |     |     |     |     |     | 地名  | 数値 |
| 17:40       | 3.1 | 2.3 | 3.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |     |     |    |
| 17:50       | 3.1 | 2.3 | 3.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |     |     |    |
| 18:00       | 3.1 | 2.3 | 3.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |     |     |    |
| 23:10       | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |     |     |    |
| 23:20       | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |     |     |    |
| 23:30       | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |     |     |    |
| 23:40       | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |     |     |    |
| 23:50       | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |     |     |    |
| <b>4/13</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 0:00        | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |     |     |    |
| 5:10        | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |     |     |    |
| 5:20        | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |     |     |    |
| 5:30        | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |     |     |    |
| 5:40        | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |     |     |    |
| 5:50        | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |     |     |    |
| 6:00        | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |     |     |    |
| 11:10       | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |     |     |    |
| 11:20       | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 2.7 | 2.6 | 2.6 |     |     |    |
| 11:30       | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |     |     |    |
| 11:40       | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 2.7 | 2.6 | 2.6 |     |     |    |
| 11:50       | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 2.7 | 2.6 | 2.6 |     |     |    |
| 12:00       | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 1.9 |     |    |
| 17:10       | 3.0 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |     |     |    |
| 17:20       | 3.0 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |     |     |    |
| 17:30       | 3.0 | 2.3 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | 2.6 |     |     |    |
| 17:40       | 3.0 | 2.3 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 |     |     |    |
| 17:50       | 3.0 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 2.5 | 2.6 |     |     |    |
| 18:00       | 3.0 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |     |     |    |
| 23:10       | 3.0 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |     |     |    |
| 23:20       | 3.0 | 2.2 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |     |     |    |
| 23:30       | 3.0 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |     |     |    |
| 23:40       | 3.0 | 2.2 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |     |     |    |
| 23:50       | 3.0 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |     |     |    |
| <b>4/14</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 0:00        | 3.0 | 2.2 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 |     |     |    |
| 8:10        | 3.0 | 2.2 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |     |     |    |
| 8:20        | 3.0 | 2.2 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |     |     |    |
| 8:30        | 3.0 | 2.2 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |     |     |    |
| 8:40        | 3.0 | 2.2 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |     |     |    |
| 8:50        | 3.0 | 2.2 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |     |     |    |
| 9:00        | 3.0 | 2.2 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.8 |     |    |
| <b>4/15</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 8:10        | 2.9 | 2.2 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |     |     |    |
| 8:20        | 2.9 | 2.2 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |     |     |    |
| 8:30        | 2.9 | 2.2 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |     |     |    |
| 8:40        | 2.9 | 2.2 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 2.4 |     |     |    |
| 8:50        | 2.9 | 2.2 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |     |     |    |
| 9:00        | 2.9 | 2.2 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.8 |     |    |
| <b>4/16</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 8:10        | 2.8 | 2.1 | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |     |     |    |
| 8:20        | 2.8 | 2.1 | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |     |     |    |
| 8:30        | 2.8 | 2.1 | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |     |     |    |
| 8:40        | 2.8 | 2.1 | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |     |     |    |
| 8:50        | 2.8 | 2.1 | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |     |     |    |
| 9:00        | 2.8 | 2.1 | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.8 |     |    |
| <b>4/17</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 8:10        | 2.7 | 2.1 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.3 |     |     |    |
| 8:20        | 2.7 | 2.1 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 |     |     |    |
| 8:30        | 2.7 | 2.1 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.3 |     |     |    |
| 8:40        | 2.7 | 2.1 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 2.3 |     |     |    |

## 東京電力(株)福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位:  $\mu$ SV/h)

|             | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP6 | MP7 | その他 |    |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|             |     |     |     |     |     |     |     | 地名  | 数値 |
| 8:50        | 2.7 | 2.1 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.3 |     |     |    |
| 9:00        | 2.7 | 2.1 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1.7 |     |    |
| <b>4/18</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 8:10        | 2.7 | 2.0 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |     |     |    |
| 8:20        | 2.7 | 2.0 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |     |     |    |
| 8:30        | 2.7 | 2.0 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |     |     |    |
| 8:40        |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 8:50        |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 9:00        |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| <b>4/19</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 8:10        | 2.6 | 2.0 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 2.2 |     |     |    |
| 8:20        | 2.6 | 2.0 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |     |     |    |
| 8:30        | 2.6 | 2.0 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 2.2 |     |     |    |
| 8:40        | 2.6 | 2.0 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |     |     |    |
| 8:50        | 2.6 | 2.0 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |     |     |    |
| 9:00        | 2.6 | 2.0 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.6 |     |    |
| <b>4/20</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 8:10        | 2.5 | 1.9 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.1 |     |     |    |
| 8:20        | 2.5 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 2.1 |     |     |    |
| 8:30        | 2.5 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 2.1 |     |     |    |
| 8:40        | 2.5 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 2.1 |     |     |    |
| 8:50        | 2.5 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 2.1 |     |     |    |
| 9:00        | 2.5 | 1.9 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.5 |     |    |
| <b>4/21</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 8:10        | 2.4 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |     |     |    |
| 8:20        | 2.4 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |     |     |    |
| 8:30        | 2.4 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |     |     |    |
| 8:40        | 2.4 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |     |     |    |
| 8:50        | 2.4 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |     |     |    |
| 9:00        | 2.4 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.5 |     |    |
| <b>4/22</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 8:10        | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.0 |     |     |    |
| 8:20        | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.0 |     |     |    |
| 8:30        | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 2.0 | 2.1 | 2.0 |     |     |    |
| 8:40        | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 2.0 | 2.1 | 2.0 |     |     |    |
| 8:50        | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.0 |     |     |    |
| 9:00        | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.5 |     |    |
| <b>4/23</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 8:10        | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |     |     |    |
| 8:20        | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 1.9 |     |     |    |
| 8:30        | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |     |     |    |
| 8:40        | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |     |     |    |
| 8:50        | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 1.9 |     |     |    |
| 9:00        | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.4 |     |    |
| <b>4/24</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 8:10        | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 1.9 |     |     |    |
| 8:20        | 2.2 | 1.7 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 1.9 |     |     |    |
| 8:30        | 2.2 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | 2.0 | 1.9 |     |     |    |
| 8:40        | 2.2 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | 2.0 | 1.9 |     |     |    |
| 8:50        | 2.2 | 1.7 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 1.9 |     |     |    |
| 9:00        | 2.2 | 1.7 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 1.9 |     |     |    |
| <b>4/25</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 8:10        | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 1.9 |     |     |    |
| 8:20        | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 1.9 |     |     |    |
| 8:30        | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 1.9 |     |     |    |
| 8:40        | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 1.9 |     |     |    |
| 8:50        | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 1.9 |     |     |    |
| 9:00        | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.3 |     |    |
| <b>4/26</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 8:10        | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |     |     |    |

## 東京電力(株)福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位:  $\mu$ SV/h)

|             | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP6 | MP7 | その他 |    |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|             |     |     |     |     |     |     |     | 地名  | 数値 |
| 8:20        | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |     |     |    |
| 8:30        | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |     |     |    |
| 8:40        | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |     |     |    |
| 8:50        | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |     |     |    |
| 9:00        | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.3 |     |    |
| <b>4/27</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 8:10        | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |     |     |    |
| 8:20        | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |     |     |    |
| 8:30        | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |     |     |    |
| 8:40        | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |     |     |    |
| 8:50        | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |     |     |    |
| 9:00        | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.3 |     |    |
| <b>4/28</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 8:10        | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |     |     |    |
| 8:20        | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |     |     |    |
| 8:30        | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |     |     |    |
| 8:40        | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 |     |     |    |
| 8:50        | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |     |     |    |
| 9:00        | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.3 |     |    |
| <b>4/29</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 8:10        | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |     |     |    |
| 8:20        | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 |     |     |    |
| 8:30        | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 |     |     |    |
| 8:40        | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |     |     |    |
| 8:50        | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 |     |     |    |
| 9:00        | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.3 |     |    |
| <b>4/30</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 8:10        | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |     |     |    |
| 8:20        | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |     |     |    |
| 8:30        | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |     |     |    |
| 8:40        | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |     |     |    |
| 8:50        | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |     |     |    |
| 9:00        | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 |     |    |
| <b>5/1</b>  |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 8:10        | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |     |     |    |
| 8:20        | 2.0 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |     |     |    |
| 8:30        | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |     |     |    |
| 8:40        | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |     |     |    |
| 8:50        | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |     |     |    |
| 9:00        | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 |     |    |
| <b>5/2</b>  |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 8:10        | 2.0 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |     |     |    |
| 8:20        | 2.0 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |     |     |    |
| 8:30        | 2.0 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |     |     |    |
| 8:40        | 2.0 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |     |     |    |
| 8:50        | 2.0 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |     |     |    |
| 9:00        | 2.0 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 |     |    |
| <b>5/3</b>  |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 8:10        | 2.0 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |     |     |    |
| 8:20        | 2.0 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |     |     |    |
| 8:30        | 2.0 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |     |     |    |
| 8:40        | 2.0 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |     |     |    |
| 8:50        | 2.0 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |     |     |    |
| 9:00        | 2.0 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 |     |    |
| <b>5/4</b>  |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 8:10        | 2.0 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.7 |     |     |    |
| 8:20        | 2.0 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.7 |     |     |    |
| 8:30        | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.7 |     |     |    |
| 8:40        | 2.0 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.7 |     |     |    |
| 8:50        | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.7 |     |     |    |

## 東京電力(株)福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位:  $\mu$ SV/h)

|             | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP6 | MP7 | その他 |    |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|             |     |     |     |     |     |     |     | 地名  | 数値 |
| 9:00        | 2.0 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.2 |     |    |
| <b>5/5</b>  |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 8:10        | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.7 |     |     |    |
| 8:20        | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.7 |     |     |    |
| 8:30        | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |     |     |    |
| 8:40        | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |     |     |    |
| 8:50        | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.7 |     |     |    |
| 9:00        | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.2 |     |    |
| <b>5/7</b>  |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 8:10        | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |     |     |    |
| 8:20        | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |     |     |    |
| 8:30        | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |     |     |    |
| 8:40        | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |     |     |    |
| 8:50        | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |     |     |    |
| 9:00        | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.2 |     |    |
| <b>5/8</b>  |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 8:10        | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |     |     |    |
| 8:20        | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |     |     |    |
| 8:30        | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |     |     |    |
| 8:40        | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |     |     |    |
| 8:50        | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |     |     |    |
| 9:00        | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.2 |     |    |
| <b>5/9</b>  |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 8:10        | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |     |     |    |
| 8:20        | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |     |     |    |
| 8:30        | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |     |     |    |
| 8:40        | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |     |     |    |
| 8:50        | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |     |     |    |
| 9:00        | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.2 |     |    |
| <b>5/10</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 8:10        | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |     |     |    |
| 8:20        | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |     |     |    |
| 8:30        | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |     |     |    |
| 8:40        | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |     |     |    |
| 8:50        | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |     |     |    |
| 9:00        | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.2 |     |    |
| <b>5/11</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 8:10        | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |     |     |    |
| 8:20        | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |     |     |    |
| 8:30        | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |     |     |    |
| 8:40        | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |     |     |    |
| 8:50        | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |     |     |    |
| 9:00        | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.2 |     |    |
| <b>5/12</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 8:10        | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |     |     |    |
| 8:20        | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |     |     |    |
| 8:30        | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |     |     |    |
| 8:40        | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |     |     |    |
| 8:50        | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |     |     |    |
| 9:00        | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.2 |     |    |
| <b>5/13</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 9:00        | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.1 |     |    |
| <b>5/14</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 8:10        | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | -   |     |    |
| 8:20        | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | -   |     |    |
| 8:30        | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | -   |     |    |
| 8:40        | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | -   |     |    |
| 8:50        | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | -   |     |    |
| 9:00        | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.1 |     |    |

## 東京電力(株)福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位:  $\mu$ SV/h)

|             | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP6 | MP7 | その他 |    |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|             |     |     |     |     |     |     |     | 地名  | 数値 |
| <b>5/15</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 8:10        | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | -   |     |    |
| 8:20        | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | -   |     |    |
| 8:30        | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | -   |     |    |
| <b>5/16</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 8:10        | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | -   |     |    |
| 8:20        | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | -   |     |    |
| 8:30        | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | -   |     |    |
| 8:40        | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | -   |     |    |
| 8:50        | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | -   |     |    |
| 9:00        | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | -   |     |    |
| <b>5/17</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 8:10        | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | -   |     |    |
| 8:20        | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | -   |     |    |
| 8:30        | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | -   |     |    |
| 8:40        | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | -   |     |    |
| 8:50        | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | -   |     |    |
| 9:00        | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | -   |     |    |
| <b>5/18</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 8:10        | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | -   |     |    |
| 8:20        | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | -   |     |    |
| 8:30        | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | -   |     |    |
| 8:40        | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | -   |     |    |
| 8:50        | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | -   |     |    |
| 9:00        | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | -   |     |    |
| <b>5/19</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 8:10        | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | -   |     |    |
| 8:20        | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | -   |     |    |
| 8:30        | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | -   |     |    |
| 8:40        | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | -   |     |    |
| 8:50        | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | -   |     |    |
| 9:00        | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.1 |     |    |

| 品目             | 出荷制限                      |  |  |  |                              |                      |                 |                                 |                |     | 摂取制限                               |                    |  |     |  |
|----------------|---------------------------|--|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|-----|------------------------------------|--------------------|--|-----|--|
|                | 全域                        | 福島県  |  |  |                              | 茨城県                  |                 | 栃木県                             |                | 群馬県 |                                    | 千葉県                |  | 福島県 |  |
|                |                           | 地域別  | 全域   | 地域別  | 全域                           | 地域別                  | 全域              | 地域別                             | 全域             | 地域別 | 全域                                 | 地域別                | 全域   | 地域別 |  |
| 原乳             | 3/21~<br>(右の地域を除く)        | 喜多方市、磐梯町、猪苗代町、三島町、会津美里町、下郷町、南会津町<br>3/21~<br>4/8解除   |  |  |                              |                      |                 |                                 |                |     |                                    |                    |  |     |  |
|                |                           | 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、田村市(旧都路村の区域を除く)、白河市、いわき市、国見町、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町、矢祭町、塙町、大玉村、平田村、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村<br>3/21~<br>4/16解除 |  |  | 3/23~<br>4/10解除              |                      |                 |                                 |                |     |                                    |                    |  |     |  |
|                |                           | 相馬市、新地町<br>3/21~<br>4/21解除   |  |  |                              |                      |                 |                                 |                |     |                                    |                    |  |     |  |
|                |                           | 南相馬市(鹿島区のうち、烏崎、大内、川子及び塩崎を除く区域に限る)、川俣町(山木屋の区域を除く)<br>3/21~<br>5/1解除   |  |  |                              |                      |                 |                                 |                |     |                                    |                    |  |     |  |
| 野菜             | 非結球性葉菜類<br>(ホウレンソウ、コマツナ等) | ホウレンソウ   | 3/21~<br>(右の地域を除く)   | 白河市、いわき市、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村<br>3/21~<br>5/4解除  | 3/21~<br>4/17解除<br>(右の地域を除く) | 北茨城市<br>高萩市<br>3/21~ | 3/21~<br>4/27解除 | 那須塩原市<br>塩谷町<br>3/21~<br>4/21解除 | 3/21~<br>4/8解除 | -   | 旭市<br>香取市<br>多古町<br>4/4~<br>4/22解除 | 3/23~<br>(右の地域を除く) | 白河市、いわき市、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村<br>3/23~<br>5/4解除  |     |  |
|                |                           | カキナ  |  | 会津若松市、磐梯町、猪苗代町、喜多方市、北塩原村、西会津町、会津美里町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、南会津町、下郷町、桧枝岐村、只見町<br>3/21~<br>5/11解除 |                              |                      |                 |                                 |                |     |                                    |                    | 会津若松市、磐梯町、猪苗代町、喜多方市、北塩原村、西会津町、会津美里町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、南会津町、下郷町、桧枝岐村、只見町<br>3/21~<br>5/11解除       |     |  |
|                | シュンギク、チンゲンサイ、サンチュ         | 3/23~<br>(右の地域を除く)   | 白河市、いわき市、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村<br>3/23~<br>5/4解除  | -  |                              |                      |                 |                                 |                |     | 旭市<br>4/4~<br>4/22解除               |                    |  |     |  |
|                | その他すべて                    |  | 会津若松市、磐梯町、猪苗代町、喜多方市、北塩原村、西会津町、会津美里町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、南会津町、下郷町、桧枝岐村、只見町<br>3/21~<br>5/11解除 |  |                              |                      |                 |                                 |                |     |                                    |                    | 会津若松市、磐梯町、猪苗代町、喜多方市、北塩原村、西会津町、会津美里町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、南会津町、下郷町、桧枝岐村、只見町<br>3/21~<br>5/11解除       |     |  |
| 結球性葉菜類 (キャベツ等) | 3/23~<br>(右の地域を除く)        | 会津若松市、磐梯町、猪苗代町、喜多方市、北塩原村、西会津町、会津美里町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、南会津町、下郷町、桧枝岐村、只見町<br>3/23~<br>4/27解除                                   |  |  |                              |                      |                 |                                 |                |     |                                    | 3/23~<br>(右の地域を除く) | 会津若松市、磐梯町、猪苗代町、喜多方市、北塩原村、西会津町、会津美里町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、南会津町、下郷町、桧枝岐村、只見町<br>3/23~<br>4/27解除       |     |  |
|                |                           | 郡山市、須賀川市、田村市(東京電力株福島第一原子力発電所から半径20km圏内の区域を除く)、いわき市、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、天栄村、玉川村、平田村<br>3/23~<br>5/4解除                             |  |  |                              |                      |                 |                                 |                |     |                                    |                    | 郡山市、須賀川市、田村市(東京電力株福島第一原子力発電所から半径20km圏内の区域を除く)、いわき市、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、天栄村、玉川村、平田村<br>3/23~<br>5/4解除 |     |  |
|                |                           | 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町(山木屋の区域を除く)、大玉村、白河市、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村<br>3/23~<br>5/11解除                                    |  |  |                              |                      |                 |                                 |                |     |                                    |                    | 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町(山木屋の区域を除く)、大玉村、白河市、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村<br>3/23~<br>5/11解除        |     |  |

|            |                               |                                   |   |                 |   |   |                      |                      |  |              |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|---|---|----------------------|----------------------|--|--------------|
| 野菜         | アブラナ科の花蕾類<br>(ブロッコリー、カリフラワー等) | 3/23~<br>(右の地域を除く)                | 白河市、矢吹町、西郷村、泉崎村、中島村、棚倉町、<br>矢祭町、塙町、鮫川村<br>3/23~<br>4/27解除   | -               | - | - | -                    | -                    | 白河市、矢吹町、西郷村、泉崎村、中島村、棚倉町、<br>塙町、鮫川村<br>3/23~<br>4/27解除  |              |
|            |                               |                                   | いわき市<br>3/23~<br>5/4解除  |                 |   |   |                      |                      | いわき市<br>3/23~<br>5/4解除   |              |
|            |                               |                                   | 郡山市、須賀川市、田村市（東京電力福島第一原子力発電所から半径20km圏内の区域を除く）、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町及び小野町<br>3/23~<br>5/11解除  |                 |   |   |                      |                      | 郡山市、須賀川市、田村市（東京電力福島第一原子力発電所から半径20km圏内の区域を除く）、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町及び小野町<br>3/23~<br>5/11解除 |              |
|            | カブ                            | 3/23~<br>(右の地域を除く)                | 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、田村市（東京電力福島第一原子力発電所から半径20km圏内の区域を除く）、いわき市、桑折町、国見町、川俣町（山木屋の区域を除く）、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、大玉村、天栄村、玉川村、平田村<br>3/23~<br>5/4解除 | -               | - | - | -                    | -                    | -  |              |
|            | パセリ                           | -                                 | -   | 3/23~<br>4/17解除 | - | - | -                    | 旭市<br>4/4~<br>4/22解除 | -  |              |
|            | セルリー                          | -                                 | -   | -               | - | - | 旭市<br>4/4~<br>4/22解除 | -                    |  |              |
|            | 原木しいたけ（露地）                    | -                                 | 伊達市、相馬市、南相馬市、田村市、新地町、川俣町、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楡葉町、広野町、飯館村、葛尾村、川内村<br>4/13~   | -               | - | - | -                    | -                    | -  | 飯館村<br>4/13~ |
|            |                               |                                   | 福島市<br>4/18~  |                 |   |   |                      |                      |  |              |
|            |                               |                                   | いわき市<br>4/13~<br>4/25解除   |                 |   |   |                      |                      |  |              |
|            |                               |                                   | 本宮市<br>4/25~  |                 |   |   |                      |                      |  |              |
| たけのこ       | -                             | 伊達市、相馬市、いわき市、三春町、天栄村、平田村<br>5/9~  | -   | -               | - | - | -                    | -                    |  |              |
|            | -                             | 南相馬市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、西郷村<br>5/13~ | -   | -               | - | - | -                    | -                    |  |              |
| くさそてつ（ごごみ） | -                             | 福島市、桑折町<br>5/9~                   | -   | -               | - | - | -                    | -                    |  |              |
| 水産物        | イカナゴの稚魚                       | 4/20~                             | -   | -               | - | - | -                    | 4/20~                |  |              |

| 品目                        | 出荷制限   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 摂取制限            |                 |                      |                 |                                 |                |                      |                                    |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------|--|--|
|                           | 福島県  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 福島県             |                 |                      |                 |                                 |                |                      |                                    |  |  |
|                           | 全域   | 地域別  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全域              | 地域別             |                      |                 |                                 |                |                      |                                    |  |  |
| 原乳                        | 喜多方市、磐梯町、猪苗代町、三島町、会津美里町、下郷町、南会津町<br>3/21～<br>4/8解除   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/23～<br>4/10解除 |                 | -                    |                 | -                               |                |                      |                                    |  |  |
|                           | 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、田村市（旧都路村の区域を除く）、白河市、いわき市、国見町、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町、矢祭町、塙町、大玉村、平田村、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村<br>3/21～<br>4/16解除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |                 |                      |                 |                                 |                |                      |                                    |  |  |
|                           | 相馬市、新地町<br>3/21～<br>4/21解除   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |                 |                      |                 |                                 |                |                      |                                    |  |  |
|                           | 南相馬市（鹿島区のうち、烏崎、大内、川子及び塩崎を除く区域に限る）、川俣町（山木屋の区域を除く）<br>3/21～<br>5/1解除   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |                 |                      |                 |                                 |                |                      |                                    |  |  |
| 非結球性葉菜類<br>（ホウレンソウ、コマツナ等） | ホウレンソウ   | 白河市、いわき市、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村<br>3/21～<br>5/4解除  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 | 3/21～<br>4/17解除 | 北茨城市<br>高萩市<br>3/21～ | 3/21～<br>4/27解除 | 那須塩原市<br>塩谷町<br>3/21～<br>4/21解除 | 3/21～<br>4/8解除 | -                    | 旭市<br>香取市<br>多古町<br>4/4～<br>4/22解除 | 3/23～<br>（右の地域を除く）   | 白河市、いわき市、矢吹町、棚倉町、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村<br>3/23～<br>5/4解除   |
|                           |  | 会津若松市、磐梯町、猪苗代町、喜多方市、北塩原村、西会津町、会津美里町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、南会津町、下郷町、桧枝岐村、只見町<br>3/21～<br>5/11解除 |  |  |  |  |  |  |  |  |                 | 3/21～<br>4/17解除 |                      | 3/21～<br>4/14解除 |                                 | 3/21～<br>4/8解除 |                      | -                                  |  |  |
|                           | カキナ  | 白河市、いわき市、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村<br>3/23～<br>5/4解除  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 | -               | -                    | -               | -                               | -              | 旭市<br>4/4～<br>4/22解除 | 3/23～<br>（右の地域を除く）                 | 会津若松市、磐梯町、猪苗代町、喜多方市、北塩原村、西会津町、会津美里町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、南会津町、下郷町、桧枝岐村、只見町<br>3/21～<br>5/11解除 |  |
|                           | その他 すべて  | 会津若松市、磐梯町、猪苗代町、喜多方市、北塩原村、西会津町、会津美里町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、南会津町、下郷町、桧枝岐村、只見町<br>3/21～<br>5/11解除 |  |  |  |  |  |  |  |  |                 | -               | -                    | -               | -                               | -              | -                    |                                    |  | 会津若松市、磐梯町、猪苗代町、喜多方市、北塩原村、西会津町、会津美里町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、南会津町、下郷町、桧枝岐村、只見町<br>3/21～<br>5/11解除 |
| 結球性葉菜類（キャベツ等）             | 会津若松市、磐梯町、猪苗代町、喜多方市、北塩原村、西会津町、会津美里町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、南会津町、下郷町、桧枝岐村、只見町<br>3/23～<br>4/27解除                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -               |                 | -                    |                 | -                               |                | -                    |                                    | 3/23～<br>（右の地域を除く）   | 会津若松市、磐梯町、猪苗代町、喜多方市、北塩原村、西会津町、会津美里町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、南会津町、下郷町、桧枝岐村、只見町<br>3/23～<br>4/27解除 |
|                           | 郡山市、須賀川市、田村市（東京電力福島第一原子力発電所から半径20km圏内の区域を除く）、いわき市、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、天栄村、玉川村、平田村<br>3/23～<br>5/4解除                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |                 |                      |                 |                                 |                |                      |                                    |  |  |
|                           | 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町（山木屋の区域を除く）、大玉村、白河市、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村<br>3/23～<br>5/11解除                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |                 |                      |                 |                                 |                |                      |                                    |  |  |



|                         |                               |                                   |   |   |   |   |                      |  |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|----------------------|--|
| 野菜                      | アブラナ科の花蕾類<br>(ブロッコリー、カリフラワー等) | 3/23～<br>(右の地<br>域を除<br>く)        | 白河市、矢吹町、西郷村、泉崎村、中島村、棚倉町、<br>矢祭町、塙町、鮫川村<br>3/23～<br>4/27解除   | - | - | - | -                    | 白河市、矢吹町、西郷村、泉崎<br>村、中島村、棚倉町、矢祭町、塙<br>町、鮫川村<br>3/23～<br>4/27解除  |
|                         |                               |                                   | いわき市<br>3/23～<br>5/4解除  | - | - | - | -                    | いわき市<br>3/23～<br>5/4解除   |
|                         |                               |                                   | 郡山市、須賀川市、田村市（東京電力福島第一原子力発電<br>所から半径20km圏内の区域を除く）、鏡石町、天栄村、石<br>川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町及び小野町<br>3/23～<br>5/11解除  | - | - | - | -                    | 郡山市、須賀川市、田村市（東京<br>電力福島第一原子力発電所から<br>半径20km圏内の区域を除く）、<br>鏡石町、天栄村、石川町、玉川<br>村、平田村、浅川町、古殿町、三<br>春町及び小野町<br>3/23～<br>5/11解除 |
|                         |                               |                                   | 会津若松市、磐梯町、猪苗代町、喜多方市、北塩原村、西<br>会津町、会津美里町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島<br>町、金山町、昭和村、南会津町、下郷町、桧枝岐村、只見<br>町<br>3/23～<br>5/18解除  | - | - | - | -                    | 会津若松市、磐梯町、猪苗代<br>町、喜多方市、北塩原村、西会<br>津町、会津美里町、会津坂下<br>町、湯川村、柳津町、三島町、金<br>山町、昭和村、南会津町、下郷<br>町、桧枝岐村、只見町<br>3/23～<br>5/18解除   |
|                         | カブ                            | 3/23～<br>(右の地<br>域を除<br>く)        | 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川<br>市、田村市（東京電力福島第一原子力発電所から半<br>径20km圏内の区域を除く）、いわき市、桑折町、国<br>見町、川俣町（山木屋の区域を除く）、鏡石町、石川<br>町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、大玉村、天栄<br>村、玉川村、平田村<br>3/23～<br>5/4解除 | - | - | - | -                    | -  |
|                         |                               |                                   | 白河市、いわき市、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、<br>西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村、会津若松市、磐梯<br>町、猪苗代町、喜多方市、北塩原村、西会津町、会津<br>美里町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山<br>町、昭和村、南会津町、下郷町、桧枝岐村、只見町<br>3/23～<br>5/18解除              | - | - | - | -                    | -  |
|                         | パセリ                           | -                                 | 3/23～<br>4/17解除   | - | - | - | 旭市<br>4/4～<br>4/22解除 | -  |
|                         | セルリー                          | -                                 | -   | - | - | - | 旭市<br>4/4～<br>4/22解除 | -  |
|                         | 原木しいたけ（露地）                    | -                                 | 伊達市、相馬市、南相馬市、田村市（東京電力部式会<br>社福島第一原子力発電所から半径20km圏内の区域に<br>限る）、川俣町、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、<br>楢葉町、広野町、飯館村、葛尾村、川内村<br>4/13～   | - | - | - | -                    | 飯館村<br>4/13～   |
|                         |                               |                                   | 福島市<br>4/18～  | - | - | - | -                    |  |
| いわき市<br>4/13～<br>4/25解除 |                               |                                   | -   | - | - | - |                      |  |
| 本宮市<br>4/25～            |                               |                                   | -   | - | - | - |                      |  |
| たけのこ                    | -                             | 新地町<br>4/13～<br>5/16解除            | -   | - | - | - | -                    |  |
|                         |                               | 伊達市、相馬市、いわき市、三春町、天栄村、平田村<br>5/9～  | -   | - | - | - | -                    |  |
| くさそてつ（こごみ）              | -                             | 南相馬市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、西郷村<br>5/13～ | -   | - | - | - | -                    |  |
|                         |                               | 福島市、桑折町<br>5/9～                   | -   | - | - | - | -                    |  |
| 水産物                     | イカナゴの稚魚                       | 4/20～                             | -   | - | - | - | 4/20～                |  |

## (1)東京電力(株)福島第一原子力発電所

| 日時          | 天候 | 風向  | 風速<br>(m/s) | 備 考 |
|-------------|----|-----|-------------|-----|
| <b>3/20</b> |    |     |             |     |
| 3:40        |    | 西   | 1.1         |     |
| 5:00        |    | 北北西 | 1.5         |     |
| 8:30        | 曇り | 東   | 1.3         |     |
| 11:30       | 曇り | 東北東 | 1.4         |     |
| 14:30       | 曇り | 南東  | 1.9         |     |
| 18:10       | 曇り | 南   | 2.6         |     |
| 19:30       | 曇り | 南西  | 1.8         |     |
| <b>3/21</b> |    |     |             |     |
| 6:30        | 雨  | 北東  | 1.6         |     |
| 11:30       | 雨  | 北   | 1.5         |     |
| 12:00       | 雨  | 北西北 | 1.1         |     |
| <b>3/22</b> |    |     |             |     |
| 6:00        | 小雨 | 北   | 1.3         |     |
| 9:00        | 小雨 | 西   | 1.5         |     |
| 12:00       | 小雨 | 北   | 1.5         |     |
| 15:00       | 曇り | 北東  | 1.2         |     |
| 18:00       | 曇り | 西   | 0.9         |     |
| 21:00       | 雨  | 西   | 0.6         |     |
| <b>3/23</b> |    |     |             |     |
| 0:00        | 雨  | 北西  | 1.8         |     |
| 3:00        | 雪  | 北北西 | 2.9         |     |
| 6:00        | 曇り | 北北西 | 2.5         |     |
| 9:00        | 曇り | 北   | 3.5         |     |
| 12:00       | 曇り | 北北西 | 1.6         |     |
| 15:00       | 晴れ | 北西  | 1.6         |     |
| 18:00       | 晴れ | 北西  | 1.5         |     |
| 21:00       | -  | 西南西 | 0.3         |     |
| <b>3/24</b> |    |     |             |     |
| 0:00        | -  | 北西  | 0.3         |     |
| 3:00        | -  | 西   | 1.0         |     |
| 6:00        | 晴れ | 北   | 0.4         |     |
| 9:00        | 晴れ | 南東  | 1.8         |     |
| 12:00       | 晴れ | 南   | 3.0         |     |
| 15:00       | 晴れ | 南東  | 4.5         |     |
| 18:00       | 晴れ | 南   | 1.3         |     |
| 21:00       | -  | 北西  | 1.2         |     |
| <b>3/25</b> |    |     |             |     |
| 0:00        | -  | 北西  | 1.3         |     |
| 3:00        | -  | 西   | 1.0         |     |
| 6:00        | -  | 西北西 | 1.5         |     |
| 9:00        | 晴れ | 北   | 1.9         |     |
| 12:00       | 晴れ | 南南東 | 3.7         |     |
| 15:00       | 晴れ | 南南東 | 4.7         |     |
| 18:00       | 晴れ | 南南東 | 5.7         |     |
| 21:00       | 雨  | 北   | 0.9         |     |
| <b>3/26</b> |    |     |             |     |
| 0:00        | 雨  | 北西  | 2.3         |     |
| 3:00        | 雨  | 北   | 5.9         |     |
| 6:00        | 曇り | 北西  | 2.5         |     |
| 9:00        | 曇り | 北北東 | 3.0         |     |
| 12:00       | 曇り | 北   | 2.4         |     |
| 15:00       | 晴れ | 北西  | 2.4         |     |
| 18:00       | 晴れ | 北西  | 2.0         |     |
| 21:00       | 晴れ | 西北西 | 1.6         |     |
| <b>3/27</b> |    |     |             |     |
| 0:00        | 晴れ | 北西  | 1.1         |     |
| 3:00        | 晴れ | 北西  | 2.0         |     |
| 6:00        | 晴れ | 東北東 | 0.5         |     |
| 9:00        | 晴れ | 北   | 2           |     |
| 12:00       | 晴れ | 北西  | 1.8         |     |
| 14:30       | 晴れ | 西   | 0.4         |     |
| 16:30       | 曇り | 西北西 | 2.0         |     |

| 日時          | 天候 | 風向  | 風速<br>(m/s) | 備考 |
|-------------|----|-----|-------------|----|
| 18:00       | 晴れ | 西北西 | 1.4         |    |
| 21:00       | 晴れ | 西北西 | 0.9         |    |
| <b>3/28</b> |    |     |             |    |
| 0:00        | 晴れ | 西   | 0.3         |    |
| 3:00        | 曇り | 北   | 0.6         |    |
| 6:00        | 晴れ | 西   | 1.0         |    |
| 8:00        | 晴れ | 西   | 0.8         |    |
| 12:00       | 晴れ | 南南東 | 5.7         |    |
| 15:00       | 晴れ | 南   | 2.1         |    |
| 18:00       | 晴れ | 西南西 | 0.5         |    |
| 21:00       | 晴れ | 西南西 | 0.9         |    |
| <b>3/29</b> |    |     |             |    |
| 0:00        | 晴れ | 北西  | 0.6         |    |
| 3:00        | 晴れ | 西   | 0.9         |    |
| 6:00        | 晴れ | 西   | 0.8         |    |
| 9:00        | 晴れ | 東   | 1.8         |    |
| 12:00       | 晴れ | 西南西 | 2.8         |    |
| 15:00       | 晴れ | 南南西 | 1.5         |    |
| 18:00       | 晴れ | 東   | 1.0         |    |
| 21:00       | 晴れ | 北西  | 0.9         |    |
| <b>3/30</b> |    |     |             |    |
| 0:00        | 晴れ | 北東  | 0.3         |    |
| 3:00        | 晴れ | 北西  | 0.3         |    |
| 6:00        | 晴れ | 東北東 | 0.4         |    |
| 9:00        | 晴れ | 東   | 2.2         |    |
| 12:00       | 晴れ | 東南東 | 2.8         |    |
| 15:00       | 晴れ | 東   | 2.4         |    |
| 18:00       | 曇り | 東南東 | 1.0         |    |
| 21:00       | 雨  | 北西  | 0.3         |    |
| <b>3/31</b> |    |     |             |    |
| 0:00        | 雨  | 北東  | 3.9         |    |
| 3:00        | 小雨 | 南西  | 2.2         |    |
| 6:00        | 晴れ | 西南西 | 2.2         |    |
| 9:00        | 曇り | 北   | 0.9         |    |
| 12:00       | 雨  | 東   | 2.3         |    |
| 15:00       | 雨  | 北西  | 0.7         |    |
| 18:00       | 晴れ | 南西  | 0.5         |    |
| 21:00       | 曇り | 北北東 | 0.5         |    |
| <b>4/1</b>  |    |     |             |    |
| 0:00        | 晴れ | 北西  | 0.6         |    |
| 3:00        | 晴れ | 西北西 | 0.7         |    |
| 6:00        | 晴れ | 西南西 | 0.7         |    |
| 9:00        | 晴れ | 東   | 2.6         |    |
| 12:00       | 晴れ | 東   | 2.2         |    |
| 15:00       | 晴れ | 東   | 2.7         |    |
| 18:00       | 晴れ | 南   | 1.4         |    |
| 21:00       | 晴れ | 南西  | 0.6         |    |
| <b>4/2</b>  |    |     |             |    |
| 0:00        | 晴れ | 西南西 | 1.0         |    |
| 3:00        | 晴れ | 西北西 | 0.6         |    |
| 6:00        | 晴れ | 西   | 0.7         |    |
| 9:00        | 曇り | 西   | 3.2         |    |
| 12:00       | 曇り | 西   | 3.1         |    |
| 15:00       | 晴れ | 北北西 | 3.6         |    |
| 18:00       | 曇り | 北西  | 2.4         |    |
| 21:00       | 曇り | 西   | 3.0         |    |
| <b>4/3</b>  |    |     |             |    |
| 0:00        | 曇り | 北北西 | 1.8         |    |
| 3:00        | 曇り | 北西  | 0.4         |    |
| 6:00        | 晴れ | 北西  | 0.9         |    |
| 9:00        | 曇り | 西   | 2.2         |    |
| 12:00       | 晴れ | 北   | 1.2         |    |
| 15:00       | 晴れ | 西   | 1.8         |    |
| 18:00       | 晴れ | 西   | 1.4         |    |
| 21:00       | 晴れ | 北   | 0.2         |    |
| <b>4/4</b>  |    |     |             |    |
| 0:00        | 晴れ | 西   | 0.4         |    |

| 日時          | 天候 | 風向  | 風速<br>(m/s) | 備考 |
|-------------|----|-----|-------------|----|
| 3:00        | 晴れ | 西南西 | 0.8         |    |
| 6:00        | 晴れ | 西   | 0.7         |    |
| 9:00        | 晴れ | 北   | 1.9         |    |
| 12:00       | 晴れ | 北西  | 2.1         |    |
| 15:00       | 晴れ | 西   | 2.8         |    |
| 18:00       | 晴れ | 北   | 0.9         |    |
| 21:00       | 晴れ | 西   | 0.5         |    |
| <b>4/5</b>  |    |     |             |    |
| 0:00        | 晴れ |     | 0.5         |    |
| 3:00        | 晴れ | 北西  | 0.6         |    |
| 6:00        | 晴れ | 西   | 0.7         |    |
| 18:00       | 晴れ | 北   | 0.3         |    |
| 21:00       | 晴れ | 西北西 | 0.8         |    |
| <b>4/6</b>  |    |     |             |    |
| 0:00        | 晴れ | 西南西 | 0.4         |    |
| 3:00        | 晴れ | 西北西 | 0.6         |    |
| 6:00        | 晴れ | 西   | 0.9         |    |
| 9:00        | 晴れ | 東   | 2.2         |    |
| 12:00       | 晴れ | 南東  | 3.2         |    |
| 15:00       | 晴れ | 南東  | 2.7         |    |
| 18:00       | 晴れ | 南東  | 1.3         |    |
| 21:00       | 晴れ | 西南西 | 0.6         |    |
| <b>4/7</b>  |    |     |             |    |
| 0:00        | 晴れ | 北東  | 0.3         |    |
| 3:00        | 晴れ | 北西  | 0.6         |    |
| 6:00        | 晴れ | 西   | 0.8         |    |
| 9:00        | 晴れ | 南東  | 0.9         |    |
| 12:00       | 晴れ | 東   | 1.8         |    |
| 15:00       | 晴れ | 東   | 1.5         |    |
| 18:00       | 晴れ | 東   | 0.4         |    |
| 21:00       | 晴れ | 北   | 0.3         |    |
| <b>4/8</b>  |    |     |             |    |
| 0:00        | 晴れ | 西北西 | 0.4         |    |
| 3:00        | 晴れ | 南南東 | 1.0         |    |
| 6:00        | 晴れ | 西   | 0.5         |    |
| 9:00        | 晴れ | 東南東 | 2.1         |    |
| 12:00       | 曇り | 南東  | 2.1         |    |
| 15:00       | 曇り | 西   | 0.9         |    |
| 18:00       | 曇り | 北東  | 0.6         |    |
| <b>4/9</b>  |    |     |             |    |
| 0:00        | 曇り | 北   | 1.1         |    |
| 3:00        | 曇り | 北北東 | 1.1         |    |
| 6:00        | 雨  | 北西  | 1.3         |    |
| 9:00        | 雨  | 北西  | 1.1         |    |
| 12:00       | 雨  | 北北西 | 0.6         |    |
| 15:00       | 雨  | 北北西 | 2.0         |    |
| 18:00       | 曇り | 北東  | 3.1         |    |
| 21:00       | 曇り | 北東  | 6.5         |    |
| <b>4/10</b> |    |     |             |    |
| 0:00        | 曇り | 南   | 0.4         |    |
| 3:00        | 曇り | 西   | 0.5         |    |
| 6:00        | 晴れ | 西   | 0.5         |    |
| 9:00        | 晴れ | 北東  | 1.5         |    |
| 12:00       | 晴れ | 東南東 | 2.7         |    |
| 15:00       | 晴れ | 南   | 2.1         |    |
| 18:00       | 晴れ | 東南東 | 0.9         |    |
| 21:00       | 晴れ | 西南西 | 0.5         |    |
| <b>4/11</b> |    |     |             |    |
| 0:00        | 晴れ | 東   | 0.4         |    |
| 3:00        | 晴れ | 西南西 | 0.7         |    |
| 6:00        | 晴れ | 西南西 | 0.4         |    |
| 8:00        | 晴れ | 東   | 0.7         |    |
| 15:00       | 曇り | 北西  | 1.5         |    |

| 日時          | 天候 | 風向  | 風速<br>(m/s) | 備 考 |
|-------------|----|-----|-------------|-----|
| 18:00       | 雨  | 北西  | 1.0         |     |
| 21:00       | 雨  | 北   | 3.6         |     |
| <b>4/12</b> |    |     |             |     |
| 0:00        | 曇り | 北   | 4.7         |     |
| 3:00        | 晴れ | 北東  | 6.2         |     |
| 6:00        | 晴れ | 西   | 1.4         |     |
| 9:00        | 晴れ | 北西  | 2.0         |     |
| 12:00       | 晴れ | 北   | 3.1         |     |
| 15:00       | 晴れ | 西   | 2.8         |     |
| 18:00       | 晴れ | 北北西 | 1.6         |     |
| 21:00       | 晴れ | 西北西 | 0.7         |     |
| <b>4/13</b> |    |     |             |     |
| 0:00        | 晴れ | 南西  | 0.7         |     |
| 3:00        | 晴れ | 北北東 | 0.4         |     |
| 6:00        | 晴れ | 東   | 0.6         |     |
| 9:00        | 晴れ | 南   | 1.1         |     |
| 12:00       | 晴れ | 北西  | 3.3         |     |
| 15:00       | 晴れ | 西   | 2.9         |     |
| 18:00       | 晴れ | 西南西 | 1.1         |     |
| 21:00       | 晴れ | 南   | 0.3         |     |
| <b>4/14</b> |    |     |             |     |
| 0:00        | 晴れ | 北   | 1.1         |     |
| 3:00        | 晴れ | 西南西 | 1.3         |     |
| 6:00        | 晴れ | 東南東 | 1.9         |     |
| 9:00        | 晴れ | 東南東 | 1.9         |     |
| 12:00       | 晴れ | 東   | 3.6         |     |
| 15:00       | 晴れ | 東南東 | 2.5         |     |
| 18:00       | 晴れ | 東北東 | 0.3         |     |
| 21:00       | 晴れ | 北北西 | 0.4         |     |
| <b>4/15</b> |    |     |             |     |
| 0:00        | 晴れ | 北   | 0.5         |     |
| 3:00        | 晴れ | 西北西 | 0.5         |     |
| 6:00        | 晴れ | 北西  | 0.2         |     |
| 9:00        | 晴れ | 東   | 2.6         |     |
| 12:00       | 晴れ | 南東  | 2.4         |     |
| 15:00       | 晴れ | 東   | 2.9         |     |
| 18:00       | 晴れ | 北北西 | 0.4         |     |
| 21:00       | 晴れ | 南南西 | 0.3         |     |
| <b>4/16</b> |    |     |             |     |
| 0:00        | 晴れ | 北西  | 0.6         |     |
| 3:00        | 晴れ | 北西  | 0.6         |     |
| 6:00        | 晴れ | 北西  | 0.3         |     |
| 9:00        | 晴れ | 東   | 1.8         |     |
| 12:00       | 晴れ | 東南東 | 2.3         |     |
| 15:00       | 晴れ | 西北西 | 3.9         |     |
| 18:00       | 晴れ | 北北西 | 2.6         |     |
| 21:00       | 晴れ | 北西  | 2.8         |     |
| <b>4/17</b> |    |     |             |     |
| 0:00        | 晴れ | 南南東 | 0.7         |     |
| 3:00        | 晴れ | 西北西 | 1.0         |     |
| 6:00        | 晴れ | 北   | 0.9         |     |
| 9:00        | 晴れ | 西   | 1.5         |     |
| 12:00       | 晴れ | 東   | 2.8         |     |
| 15:00       | 晴れ | 東南東 | 2.7         |     |
| 18:00       | 晴れ | 南   | 0.7         |     |
| 21:00       | 晴れ | 北西  | 0.6         |     |
| <b>4/18</b> |    |     |             |     |
| 0:00        | 晴れ | 西   | 1.0         |     |
| 3:00        | 晴れ | 西南西 | 0.6         |     |
| 6:00        | 晴れ | 西   | 0.9         |     |
| 9:00        | 曇り | 北北東 | 0.7         |     |
| 12:00       | 曇り | 北東  | 1.1         |     |
| 15:00       | 曇り | 東   | 1.9         |     |

| 日時          | 天候 | 風向  | 風速<br>(m/s) | 備考 |
|-------------|----|-----|-------------|----|
| 18:00       | 曇り | 西南西 | 0.4         |    |
| 21:00       | 曇り | 西   | 0.4         |    |
| <b>4/19</b> |    |     |             |    |
| 0:00        | 曇り | 北   | 0.3         |    |
| 3:00        | 曇り | 北西  | 0.4         |    |
| 6:00        | 雨  | 東南東 | 2.3         |    |
| 9:00        | 雨  | 東北東 | 2.9         |    |
| 12:00       | 雨  | 東北東 | 4.5         |    |
| 15:00       | 雨  | 北東  | 3.2         |    |
| 18:00       | 雨  | 北   | 1.5         |    |
| 21:00       |    |     |             |    |
| <b>4/20</b> |    |     |             |    |
| 0:00        | 曇り | 北西  | 1.9         |    |
| 3:00        | 曇り | 北北西 | 1.0         |    |
| 6:00        | 晴れ | 北西  | 1.2         |    |
| 9:00        | 曇り | 北   | 1.5         |    |
| 12:00       | 曇り | 北   | 1.3         |    |
| 15:00       | 曇り | 北西  | 1.2         |    |
| 18:00       | 曇り | 西   | 0.5         |    |
| 21:00       | 曇り | 西北西 | 0.6         |    |
| <b>4/21</b> |    |     |             |    |
| 0:00        | 曇り | 南西  | 0.4         |    |
| 3:00        | 曇り | 南西  | 0.4         |    |
| 6:00        | 曇り | 西南西 | 0.6         |    |
| 9:00        | 晴れ | 東   | 2.5         |    |
| 12:00       | 晴れ | 南   | 2.0         |    |
| 15:00       | 晴れ | 東   | 2.1         |    |
| 18:00       | 曇り | 北   | 1.1         |    |
| 21:00       | 曇り | 東南東 | 0.8         |    |
| <b>4/22</b> |    |     |             |    |
| 0:00        | 晴れ | 南南西 | 0.3         |    |
| 3:00        | 晴れ | 南西  | 0.3         |    |
| 6:00        | 雨  | 北北東 | 0.3         |    |
| 9:00        | 雨  | 北東  | 0.5         |    |
| 12:00       | 曇り | 西   | 0.3         |    |
| 15:00       | 曇り | 北北西 | 1.0         |    |
| 18:00       | 曇り | 北西  | 0.3         |    |
| 21:00       | 曇り | 北   | 0.4         |    |
| <b>4/23</b> |    |     |             |    |
| 0:00        | 曇り | 東南東 | 0.5         |    |
| 3:00        | 曇り | 南西  | 0.3         |    |
| 6:00        | 雨  | 東   | 0.4         |    |
| 9:00        | 雨  | 東   | 0.7         |    |
| 12:00       | 雨  | 東   | 1.1         |    |
| 15:00       | 雨  | 東   | 2.1         |    |
| 18:00       | 雨  | 南東  | 3.2         |    |
| 21:00       | 雨  | 南東  | 2.3         |    |
| <b>4/24</b> |    |     |             |    |
| 0:00        | 雨  | 北   | 2.2         |    |
| 3:00        | 曇り | 東   | 2.2         |    |
| 6:00        | 曇り | 西北西 | 0.6         |    |
| 9:00        | 晴れ | 東北東 | 7.4         |    |
| 12:00       | 晴れ | 東   | 2.7         |    |
| 15:00       | 晴れ | 東南東 | 2.5         |    |
| 18:00       | 雨  | 北北西 | 0.5         |    |
| 21:00       | 曇り | 西   | 0.6         |    |
| <b>4/25</b> |    |     |             |    |
| 0:00        | 曇り | 西北西 | 0.8         |    |
| 3:00        | 曇り | 南   | 0.5         |    |
| 6:00        | 晴れ | 南西  | 0.4         |    |
| 9:00        | 晴れ | 南東  | 1.8         |    |
| 12:00       | 晴れ | 東南東 | 2.2         |    |
| 15:00       | 曇り | 北東  | 1.7         |    |

| 日時          | 天候 | 風向  | 風速<br>(m/s) | 備考 |
|-------------|----|-----|-------------|----|
| 18:00       | 晴れ | 西北西 | 1.1         |    |
| 21:00       | 晴れ | 北西  | 0.5         |    |
| <b>4/26</b> |    |     |             |    |
| 0:00        | 晴れ | 南西  | 0.4         |    |
| 3:00        | 晴れ | 南西  | 0.8         |    |
| 6:00        | 晴れ | 西南西 | 0.4         |    |
| 9:00        | 晴れ | 東   | 1.8         |    |
| 12:00       | 晴れ | 東南東 | 2.5         |    |
| 15:00       | 曇り | 東南東 | 2.1         |    |
| 18:00       | 曇り | 東南東 | 0.6         |    |
| 21:00       | 曇り | 西南西 | 0.3         |    |
| <b>4/27</b> |    |     |             |    |
| 0:00        | 曇り | 南南東 | 0.4         |    |
| 3:00        | 曇り | 南東  | 0.9         |    |
| 6:00        | 曇り | 西北西 | 0.6         |    |
| 9:00        | 曇り | 東   | 2.4         |    |
| 12:00       | 晴れ | 東   | 2.5         |    |
| 15:00       | 晴れ | 東南東 | 2.4         |    |
| 18:00       | 曇り | 南   | 2.0         |    |
| 21:00       | 曇り | 南   | 1.9         |    |
| <b>4/28</b> |    |     |             |    |
| 0:00        | 曇り | 東   | 2.9         |    |
| 3:00        | 雨  | 南南東 | 2.3         |    |
| 6:00        | 雨  | 北西  | 1.8         |    |
| 9:00        | 曇り | 東   | 0.8         |    |
| 12:00       | 晴れ | 東   | 1.7         |    |
| 15:00       | 晴れ | 西北西 | 2.5         |    |
| 18:00       | 曇り | 北西  | 2.1         |    |
| 21:00       | 晴れ | 西北西 | 2.1         |    |
| <b>4/29</b> |    |     |             |    |
| 0:00        | 晴れ | 北北東 | 0.3         |    |
| 3:00        | 晴れ | 西   | 0.9         |    |
| 6:00        | 曇り | 南南西 | 0.3         |    |
| 9:00        | 晴れ | 西北西 | 1.2         |    |
| 12:00       | 晴れ | 東   | 2.8         |    |
| 15:00       | 曇り | 東南東 | 2.4         |    |
| 18:00       | 晴れ | 北東  | 0.8         |    |
| 21:00       | 晴れ | 西北西 | 0.7         |    |
| <b>4/30</b> |    |     |             |    |
| 0:00        | 晴れ | 南南東 | 0.5         |    |
| 3:00        | 晴れ | 北東  | 0.4         |    |
| 6:00        | 晴れ | 北西  | 0.6         |    |
| 9:00        | 晴れ | 東南東 | 2.4         |    |
| 12:00       | 曇り | 南   | 1.4         |    |
| 15:00       | 晴れ | 北西  | 0.8         |    |
| 18:00       | 晴れ | 南南東 | 0.5         |    |
| 21:00       | 晴れ | 南東  | 0.9         |    |
| <b>5/1</b>  |    |     |             |    |
| 0:00        | 晴れ | 東   | 0.6         |    |
| 3:00        | 晴れ | 北西  | 0.7         |    |
| 6:00        | 雨  | 東   | 0.6         |    |
| 9:00        | 曇り | 東   | 0.9         |    |
| 12:00       | 曇り | 南   | 1.1         |    |
| 15:00       | 曇り | 南東  | 1.3         |    |
| 18:00       | 曇り | 南東  | 1.2         |    |
| 21:00       | 曇り | 南西  | 1.0         |    |
| <b>5/2</b>  |    |     |             |    |

| 日時         | 天候 | 風向  | 風速<br>(m/s) | 備考 |
|------------|----|-----|-------------|----|
| 0:00       | 曇り | 西   | 3.7         |    |
| 3:00       | 晴れ | 西   | 3.5         |    |
| 6:00       | 晴れ | 西   | 4.2         |    |
| 9:00       | 曇り | 西南西 | 1.6         |    |
| 12:00      | 晴れ | 西   | 3.0         |    |
| 15:00      | 曇り | 西   | 3.7         |    |
| 18:00      | 曇り | 南南西 | 1.2         |    |
| 21:00      | 曇り | 西北西 | 1.4         |    |
| <b>5/3</b> |    |     |             |    |
| 0:00       | 晴れ | 北西  | 0.3         |    |
| 3:00       | 晴れ | 西南西 | 1.2         |    |
| 6:00       | 晴れ | 北北西 | 0.7         |    |
| 9:00       | 晴れ | 東南東 | 1.9         |    |
| 12:00      | 晴れ | 東南東 | 2.4         |    |
| 15:00      | 曇り | 東   | 2.6         |    |
| 18:00      | 雨  | 南南東 | 1.1         |    |
| 21:00      | 雨  | 南東  | 0.5         |    |
| <b>5/4</b> |    |     |             |    |
| 0:00       | 雨  | 東   | 3.2         |    |
| 3:00       | 雨  | 南   | 0.4         |    |
| 6:00       | 曇り | 東   | 0.7         |    |
| 9:00       | 晴れ | 東   | 2.6         |    |
| 12:00      | 晴れ | 東南東 | 2.2         |    |
| 15:00      | 晴れ | 東南東 | 2.9         |    |
| 18:00      | 晴れ | 東   | 0.7         |    |
| 21:00      | 晴れ | 西   | 0.6         |    |
| <b>5/5</b> |    |     |             |    |
| 0:00       | 晴れ | 北西  | 0.5         |    |
| 3:00       | 晴れ | 西   | 0.6         |    |
| 6:00       | 晴れ | 西   | 0.5         |    |
| 9:00       | 晴れ | 東南東 | 3.3         |    |
| 12:00      | 曇り | 東   | 1.9         |    |
| 15:00      | 曇り | 東   | 2.2         |    |
| 18:00      | 晴れ | 東   | 1.0         |    |
| 21:00      | 晴れ | 西   | 0.4         |    |
| <b>5/6</b> |    |     |             |    |
| 0:00       | 曇り | 西   | 0.5         |    |
| 3:00       | 曇り | 西南西 | 0.4         |    |
| 6:00       | 曇り | 西   | 0.4         |    |
| 9:00       | 曇り | 東南東 | 1.2         |    |
| 12:00      | 晴れ | 東   | 3.5         |    |
| 15:00      | 曇り | 東   | 1.9         |    |
| 18:00      | 曇り | 東南東 | 0.8         |    |
| 21:00      | 曇り | 北   | 0.3         |    |
| <b>5/7</b> |    |     |             |    |
| 0:00       | 曇り | 西   | 0.4         |    |
| 3:00       | 曇り | 西南西 | 0.4         |    |
| 6:00       | 曇り | 西   | 0.7         |    |
| 9:00       | 曇り | 南南東 | 1.4         |    |
| 12:00      | 曇り | 東北東 | 1.8         |    |
| 15:00      | 曇り | 東   | 1.5         |    |
| 18:00      | 曇り | 南東  | 0.8         |    |
| 21:00      | 曇り | 北北東 | 0.6         |    |
| <b>5/8</b> |    |     |             |    |
| 0:00       | 曇り | 北   | 0.5         |    |
| 3:00       | 曇り | 西南西 | 0.7         |    |
| 6:00       | 曇り | 南南西 | 0.4         |    |
| 9:00       | 晴れ | 西   | 1.9         |    |
| 12:00      | 晴れ | 南南東 | 2.7         |    |
| 15:00      | 晴れ | 北西  | 3.8         |    |
| 18:00      | 晴れ | 西   | 3.7         |    |
| 21:00      | 晴れ | 北西  | 3.2         |    |



| 日時          | 天候 | 風向  | 風速<br>(m/s) | 備考 |
|-------------|----|-----|-------------|----|
| <b>5/9</b>  |    |     |             |    |
| 0:00        | 晴れ | 西北西 | 1.3         |    |
| 3:00        | 晴れ | 西南西 | 0.9         |    |
| 6:00        | 晴れ | 南東  | 0.5         |    |
| 9:00        | 晴れ | 南南西 | 0.7         |    |
| 12:00       | 晴れ | 南東  | 2.6         |    |
| 15:00       | 晴れ | 南東  | 2.1         |    |
| 18:00       | 晴れ | 南   | 1.2         |    |
| 21:00       | 晴れ | 南南東 | 1.3         |    |
| <b>5/10</b> |    |     |             |    |
| 0:00        | 曇り | 東北東 | 0.8         |    |
| 3:00        | 曇り | 南   | 0.5         |    |
| 6:00        | 雨  | 北北西 | 0.7         |    |
| 9:00        | 曇り | 西   | 1.7         |    |
| 12:00       | 曇り | 西   | 2.6         |    |
| 15:00       | 曇り | 西   | 1.6         |    |
| 18:00       | 雨  | 南   | 0.4         |    |
| 21:00       | 曇り | 南西  | 0.3         |    |
| <b>5/11</b> |    |     |             |    |
| 0:00        | 曇り | 西南西 | 0.6         |    |
| 3:00        | 曇り | 東   | 0.7         |    |
| 6:00        | 曇り | 北西  | 0.4         |    |
| 9:00        | 曇り | 南南東 | 0.7         |    |
| 12:00       | 曇り | 西   | 0.5         |    |
| 15:00       | 曇り | 東   | 0.3         |    |
| 18:00       | 雨  | 南南西 | 0.6         |    |
| 21:00       | 雨  | 北   | 0.6         |    |
| <b>5/12</b> |    |     |             |    |
| 0:00        | 曇り | 南南東 | 0.3         |    |
| 3:00        | 曇り | 西北西 | 0.4         |    |
| 6:00        | 曇り | 東南東 | 1.1         |    |
| 9:00        | 晴れ | 東   | 1.2         |    |
| 12:00       | 曇り | 東   | 2.4         |    |
| 15:00       | 雨  | 東南東 | 1.6         |    |
| 18:00       | 雨  | 南南東 | 0.4         |    |
| 21:00       |    |     |             |    |
| <b>5/13</b> |    |     |             |    |
| 0:00        | 雨  | 北北西 | 0.6         |    |
| 3:00        | 雨  | 北東  | 0.7         |    |
| 6:00        | 晴れ | 北北東 | 0.4         |    |
| 9:00        | 曇り | 北西  | 2.1         |    |
| 12:00       | 曇り | 南南西 | 1.5         |    |
| 15:00       | 晴れ | 西   | 3.2         |    |
| 18:00       | 晴れ | 西北西 | 1.8         |    |
| 21:00       |    |     |             |    |
| <b>5/14</b> |    |     |             |    |
| 0:00        | 晴れ | 西北西 | 3.9         |    |
| 3:00        | 晴れ | 南南東 | 0.4         |    |
| 6:00        | 晴れ | 東   | 0.6         |    |
| 9:00        | 晴れ | 南東  | 1.2         |    |
| 12:00       | 晴れ | 西   | 1.9         |    |
| 15:00       | 晴れ | 西北西 | 2.5         |    |
| 18:00       | 晴れ | 北東  | 0.9         |    |
| 21:00       | 晴れ | 北北西 | 1.0         |    |
| <b>5/15</b> |    |     |             |    |
| 0:00        | 晴れ | 北西  | 1.2         |    |
| 3:00        | 晴れ | 北北西 | 0.5         |    |
| 6:00        | 晴れ | 東   | 0.7         |    |
| 9:00        | 晴れ | 西   | 1.5         |    |
| 12:00       | 晴れ | 南西  | 1.4         |    |
| 15:00       | 晴れ | 東   | 2.0         |    |
| 18:00       | 晴れ | 南東  | 0.6         |    |
| 21:00       | 晴れ | 北北東 | 0.6         |    |

| 日時          | 天候 | 風向  | 風速<br>(m/s) | 備 考 |
|-------------|----|-----|-------------|-----|
| <b>5/16</b> |    |     |             |     |
| 0:00        | 曇り | 西   | 1.0         |     |
| 3:00        | 曇り | 西南西 | 0.6         |     |
| 6:00        | 晴れ | 西   | 0.4         |     |
| 9:00        | 晴れ | 南南東 | 1.6         |     |
| 12:00       | 晴れ | 東南東 | 2.3         |     |
| 15:00       | 曇り | 東南東 | 2.5         |     |
| 18:00       | 曇り | 南南東 | 1.8         |     |
| 21:00       | 曇り | 南南東 | 1.0         |     |
| <b>5/17</b> |    |     |             |     |
| 0:00        | 曇り | 北北東 | 0.2         |     |
| 3:00        | 曇り | 南西  | 0.4         |     |
| 6:00        | 曇り | 西南西 | 0.6         |     |
| 9:00        | 曇り | 東南東 | 0.8         |     |
| 12:00       | 晴れ | 東   | 2.0         |     |
| 15:00       | 晴れ | 東   | 1.7         |     |
| 18:00       | 曇り | 北東  | 0.4         |     |
| 21:00       | 曇り | 北北西 | 0.7         |     |
| <b>5/18</b> |    |     |             |     |
| 0:00        | 晴れ | 西   | 1.1         |     |
| 3:00        | 晴れ | 西南西 | 0.6         |     |
| 6:00        | 晴れ | 西   | 0.6         |     |
| 9:00        | 晴れ | 東   | 2.0         |     |
| 12:00       | 晴れ | 東   | 2.1         |     |
| 15:00       | 晴れ | 東   | 1.6         |     |
| 18:00       | 晴れ | 東   | 1.9         |     |
| 21:00       | 晴れ | 西南西 | 0.3         |     |
| <b>5/19</b> |    |     |             |     |
| 0:00        | 晴れ | 西北西 | 0.4         |     |
| 3:00        | 晴れ | 西   | 0.7         |     |
| 6:00        | 晴れ | 北西  | 0.5         |     |
| 9:00        | 晴れ | 東   | 1.1         |     |
| 12:00       | 晴れ | 東   | 1.9         |     |
| 15:00       | 晴れ | 東南東 | 1.8         |     |
| 18:00       |    |     |             |     |
| 21:00       |    |     |             |     |

## (2)東京電力(株)福島第二原子力発電所

| 日時          | 天候 | 風向  | 風速<br>(m/s) | 備考 |
|-------------|----|-----|-------------|----|
| <b>3/20</b> |    |     |             |    |
| 0:00        | 晴れ | 西   | 6.3         |    |
| 3:00        | 晴れ | 西北西 | 9.7         |    |
| 6:00        | 晴れ | 北東  | 6.0         |    |
| 9:00        | 晴れ | 東   | 3.2         |    |
| 12:00       | 晴れ | 北東  | 1.2         |    |
| 15:00       | 晴れ | 南南東 | 3.2         |    |
| 18:00       | 曇り | 西南西 | 0.5         |    |
| 21:00       | 晴れ | 北北東 | 1.3         |    |
| 22:30       | 雨  | 北西  | 0.6         |    |
| <b>3/21</b> |    |     |             |    |
| 3:00        | 晴れ | 西北西 | 0.5         |    |
| 6:00        | 晴れ | 北東  | 3.3         |    |
| 9:00        | 雨  | 北   | 13.7        |    |
| 12:00       | 雨  | 北   | 6.3         |    |
| 15:00       | 雨  | 北東  | 6.2         |    |
| 18:00       | 曇り | 東北東 | 2.6         |    |
| 21:00       | 曇り | 北北西 | 2.4         |    |
| <b>3/22</b> |    |     |             |    |
| 0:00        | 曇り | 西   | 6.3         |    |
| 3:00        | 曇り | 北北西 | 1.1         |    |
| 6:00        | 雨  | 北北西 | 5.8         |    |
| 9:00        | 曇り | 北西  | 3.8         |    |
| 12:00       | 小雨 | 北   | 1.5         |    |
| 15:00       | 曇り | 北東  | 2.9         |    |
| 18:00       | 曇り | 西   | 4.8         |    |
| 21:00       | 雨  | 北北西 | 2.0         |    |
| <b>3/23</b> |    |     |             |    |
| 0:00        | 雨  | 北北西 | 2.7         |    |
| 3:00        | 曇り | 北   | 9.9         |    |
| 6:00        | 曇り | 北   | 8.2         |    |
| 9:00        | 曇り | 北北東 | 9.0         |    |
| 12:00       | 曇り | 北   | 6.0         |    |
| 15:00       | 晴れ | 東北東 | 2.9         |    |
| 18:00       | 晴れ | 北北西 | 6.9         |    |
| 21:00       | 晴れ | 北西  | 6.7         |    |
| <b>3/24</b> |    |     |             |    |
| 0:00        | 晴れ | 北西  | 5.0         |    |
| 3:00        | 晴れ | 北西  | 2.6         |    |
| 6:00        | 晴れ | 西南西 | 2.7         |    |
| 9:00        | 晴れ | 南東  | 4.1         |    |
| 15:00       | 晴れ | 南   | 8.5         |    |
| 18:00       | 晴れ | 西南西 | 1.6         |    |
| 21:00       | 晴れ | 北西  | 1.6         |    |
| <b>3/25</b> |    |     |             |    |
| 0:00        | 晴れ | 北西  | 1.6         |    |
| 3:00        | 晴れ | 北   | 2.6         |    |
| 6:00        | 晴れ | 北西  | 2.2         |    |
| 9:00        | 晴れ | 北北東 | 5.0         |    |
| 12:00       | 晴れ | 東南東 | 4.2         |    |
| 15:00       | 晴れ | 南南東 | 2.1         |    |
| 18:00       | 晴れ | 東   | 0.8         |    |
| 21:00       | 雨  | 北北東 | 5.4         |    |

| 日時          | 天候 | 風向  | 風速<br>(m/s) | 備考 |
|-------------|----|-----|-------------|----|
| <b>3/26</b> |    |     |             |    |
| 0:00        | 曇り | 北北西 | 8.2         |    |
| 3:00        | 雨  | 北北西 | 8.6         |    |
| 6:00        | 曇り | 北北西 | 8.6         |    |
| 12:00       | 晴れ | 北北西 | 13.8        |    |
| 15:00       | 晴れ | 北西  | 3.8         |    |
| 18:00       | 晴れ | 北北西 | 11.1        |    |
| 21:00       | 晴れ | 西北西 | 7.4         |    |
| <b>3/27</b> |    |     |             |    |
| 0:00        | 晴れ | 北西  | 7.8         |    |
| 6:00        | 晴れ | 西北西 | 6.9         |    |
| 9:00        |    |     |             |    |
| 12:00       | 晴れ | 西北西 | 5.8         |    |
| 18:00       | 晴れ | 北西  | 6.3         |    |
| <b>3/28</b> |    |     |             |    |
| 0:00        | 晴れ | 北   | 3.6         |    |
| 6:00        | 晴れ | 西   | 6.8         |    |
| 12:00       | 晴れ | 南南東 | 5.7         |    |
| 15:00       | 晴れ | 南   | 2.1         |    |
| 18:00       | 晴れ | 南   | 1.5         |    |
| 21:00       | 晴れ | 西北西 | 1.6         |    |
| <b>3/29</b> |    |     |             |    |
| 0:00        | 晴れ | 西北西 | 5.8         |    |
| 3:00        | 晴れ | 北東  | 0.9         |    |
| 6:00        | 晴れ | 南西  | 0.9         |    |
| 12:00       | 晴れ | 南南東 | 7.8         |    |
| 18:00       | 晴れ | 西   | 1.5         |    |
| <b>3/30</b> |    |     |             |    |
| 0:00        | 晴れ | 西北西 | 6.0         |    |
| 6:00        | 晴れ | 東北東 | 1.1         |    |
| 12:00       | 晴れ | 南東  | 2.0         |    |
| 18:00       | 雨  | 西南西 | 1.4         |    |
| <b>3/31</b> |    |     |             |    |
| 0:00        | 雨  | 北北西 | 4.4         |    |
| 6:00        | 晴れ | 西南西 | 3.6         |    |
| 12:00       | 雨  | 東   | 4.0         |    |
| 18:00       | 晴れ | 西北西 | 3.3         |    |
| <b>4/1</b>  |    |     |             |    |
| 0:00        | 晴れ | 北西  | 6.8         |    |
| 6:00        | 晴れ | 北西  | 3.5         |    |
| 12:00       | 晴れ | 南東  | 2.5         |    |
| 18:00       | 晴れ | 南   | 11.5        |    |
| <b>4/2</b>  |    |     |             |    |
| 0:00        | 晴れ | 南西  | 6.7         |    |
| 6:00        | 晴れ | 南南西 | 5.1         |    |
| 12:00       | 曇り | 東   | 2.8         |    |
| <b>4/3</b>  |    |     |             |    |
| 0:00        | 晴れ | 北西  | 2.1         |    |
| 6:00        | 晴れ | 西   | 4.0         |    |
| 9:00        | 晴れ | 北西  | 3.2         |    |
| 12:00       | 晴れ | 東北東 | 3.9         |    |
| 18:00       | 晴れ | 西   | 5.1         |    |
| <b>4/4</b>  |    |     |             |    |
| 0:00        | 晴れ | 北北東 | 2.2         |    |
| 6:00        | 晴れ | 北   | 5.6         |    |
| 12:00       | 晴れ | 北東  | 7.7         |    |

| 日時          | 天候 | 風向  | 風速<br>(m/s) | 備考 |
|-------------|----|-----|-------------|----|
| <b>4/5</b>  |    |     |             |    |
| 0:00        | 晴れ | 北西  | 0.7         |    |
| 6:00        | 晴れ | 北西  | 3.0         |    |
| 12:00       | 晴れ | 南東  | 1.7         |    |
| 18:00       | 晴れ | 南   | 2.7         |    |
| <b>4/6</b>  |    |     |             |    |
| 0:00        | 晴れ | 東   | 1.1         |    |
| 6:00        | 晴れ | 南西  | 1.3         |    |
| 12:00       | 晴れ | 南   | 4.7         |    |
| 18:00       | 晴れ | 南   | 9.8         |    |
| <b>4/7</b>  |    |     |             |    |
| 0:00        | 晴れ | 南南西 | 6.0         |    |
| 6:00        | 晴れ | 南南西 | 3.3         |    |
| 12:00       | 晴れ | 南   | 9.5         |    |
| 18:00       | 晴れ | 南南西 | 9.0         |    |
| <b>4/8</b>  |    |     |             |    |
| 0:00        | 晴れ | 南南西 | 8.0         |    |
| 6:00        | 晴れ | 南   | 4.4         |    |
| 12:00       | 晴れ | 南   | 13.5        |    |
| <b>4/9</b>  |    |     |             |    |
| 0:00        | 晴れ | 北北西 | 7.4         |    |
| 6:00        | 雨  | 北北西 | 8.0         |    |
| 12:00       | 雨  | 北北東 | 6.0         |    |
| <b>4/10</b> |    |     |             |    |
| 0:00        | 晴れ | 北   | 3.6         |    |
| 6:00        | 晴れ | 北   | 2.8         |    |
| 12:00       | 晴れ | 南東  | 2.1         |    |
| 18:00       | 晴れ | 南   | 5.8         |    |
| <b>4/11</b> |    |     |             |    |
| 0:00        | 晴れ | 南南西 | 10.2        |    |
| 6:00        | 晴れ | 南西  | 7.5         |    |
| 12:00       | 晴れ | 南南東 | 4.4         |    |
| 18:00       | 雨  | 南南西 | 5.3         |    |
| <b>4/12</b> |    |     |             |    |
| 0:00        | 晴れ | 北   | 8.5         |    |
| 6:00        | 晴れ | 北北西 | 6.8         |    |
| 12:00       | 晴れ | 北北西 | 7.3         |    |
| 18:00       | 晴れ | 北   | 1.5         |    |
| <b>4/13</b> |    |     |             |    |
| 0:00        | 晴れ | 南南西 | 6.0         |    |
| 6:00        | 晴れ | 南南西 | 5.8         |    |
| 12:00       | 晴れ | 西南西 | 7.2         |    |
| 18:00       | 晴れ | 北東  | 1.0         |    |
| <b>4/14</b> |    |     |             |    |
| 0:00        | 晴れ | 西南  | 3.7         |    |
| 9:00        | 晴れ | 南   | 5.5         |    |
| <b>4/15</b> |    |     |             |    |
| 9:00        | 晴れ | 南   | 4.2         |    |
| <b>4/16</b> |    |     |             |    |
| 9:00        | 晴れ | 南   | 6.1         |    |
| <b>4/17</b> |    |     |             |    |
| 9:00        | 晴れ | 東   | 3.3         |    |
| <b>4/18</b> |    |     |             |    |
| 9:00        | 晴れ | 北東  | 2.9         |    |
| <b>4/19</b> |    |     |             |    |
| 9:00        | 雨  | 北東  | 10.5        |    |


| 日時   | 天候   | 風向 | 風速<br>(m/s) | 備考   |
|------|------|----|-------------|------|
| 4/20 |      |    |             |      |
|      | 9:00 | 晴れ | 北           | 8.7  |
| 4/21 |      |    |             |      |
|      | 9:00 | 晴れ | 南南東         | 5.6  |
| 4/22 |      |    |             |      |
|      | 9:00 | 晴れ | 北北西         | 3.5  |
| 4/23 |      |    |             |      |
|      | 9:00 | 雨  | 南           | 3.7  |
| 4/24 |      |    |             |      |
|      | 9:00 | 晴れ | 東南東         | 2.4  |
| 4/25 |      |    |             |      |
|      | 9:00 | 晴れ | 南           | 7.5  |
| 4/26 |      |    |             |      |
|      | 9:00 | 晴れ | 南           | 8.7  |
| 4/27 |      |    |             |      |
|      | 9:00 | 晴れ | 東南東         | 1.3  |
| 4/28 |      |    |             |      |
|      | 9:00 | 曇り | 北東          | 2.2  |
| 4/29 |      |    |             |      |
|      | 9:00 | 晴れ | 南南西         | 2.4  |
| 4/30 |      |    |             |      |
|      | 9:00 | 晴れ | 南南西         | 9.0  |
| 5/1  |      |    |             |      |
|      | 9:00 | 曇り | 南南西         | 8.3  |
| 5/2  |      |    |             |      |
|      | 9:00 | 晴れ | 西           | 7.3  |
| 5/3  |      |    |             |      |
|      | 9:00 | 晴れ | 東南東         | 1.5  |
| 5/4  |      |    |             |      |
|      | 9:00 | 晴れ | 南南東         | 1.9  |
| 5/5  |      |    |             |      |
|      | 9:00 | 晴れ | 北東          | 4.7  |
| 5/6  |      |    |             |      |
|      | 9:00 | 曇り | 南東          | 1.6  |
| 5/7  |      |    |             |      |
|      | 9:00 | 晴れ | 南南西         | 10.8 |
| 5/8  |      |    |             |      |
|      | 9:00 | 晴れ | 西南西         | 6.3  |
| 5/9  |      |    |             |      |
|      | 9:00 | 晴れ | 北           | 2.7  |
| 5/10 |      |    |             |      |
|      | 9:00 | 晴れ | 西南西         | 8.2  |
| 5/11 |      |    |             |      |
|      | 9:00 | 晴れ | 南南西         | 7.2  |
| 5/12 |      |    |             |      |
|      | 9:00 | 晴れ | 南南東         | 1.9  |
| 5/13 |      |    |             |      |
|      | 9:00 | 晴れ | 西北西         | 4.7  |
| 5/14 |      |    |             |      |
|      | 9:00 | 晴れ | 南           | 12.5 |
| 5/15 |      |    |             |      |
|      | 9:00 | 晴れ | 北西          | 6.9  |
| 5/16 |      |    |             |      |
|      | 9:00 | 晴れ | 南           | 10.5 |
| 5/17 |      |    |             |      |
|      | 9:00 | 曇り | 東           | 1.2  |

| 日時          | 天候 | 風向  | 風速<br>(m/s) | 備考 |
|-------------|----|-----|-------------|----|
| <b>5/18</b> |    |     |             |    |
| 9:00        | 晴れ | 東南東 | 1.9         |    |
| <b>5/19</b> |    |     |             |    |
| 9:00        | 晴れ | 南東  | 2.1         |    |

福島第一原子力発電所


//// 周辺監視区域  
 - - - 敷地境界

参考

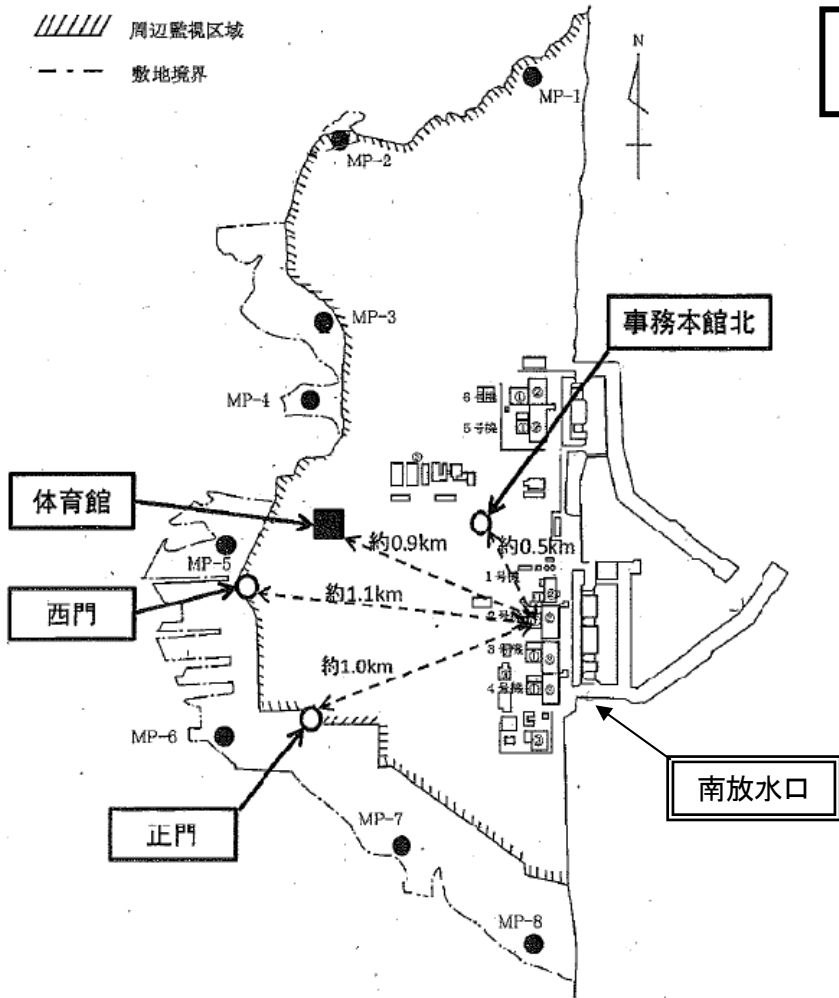

MP1

モニタリングポスト配座図 2F

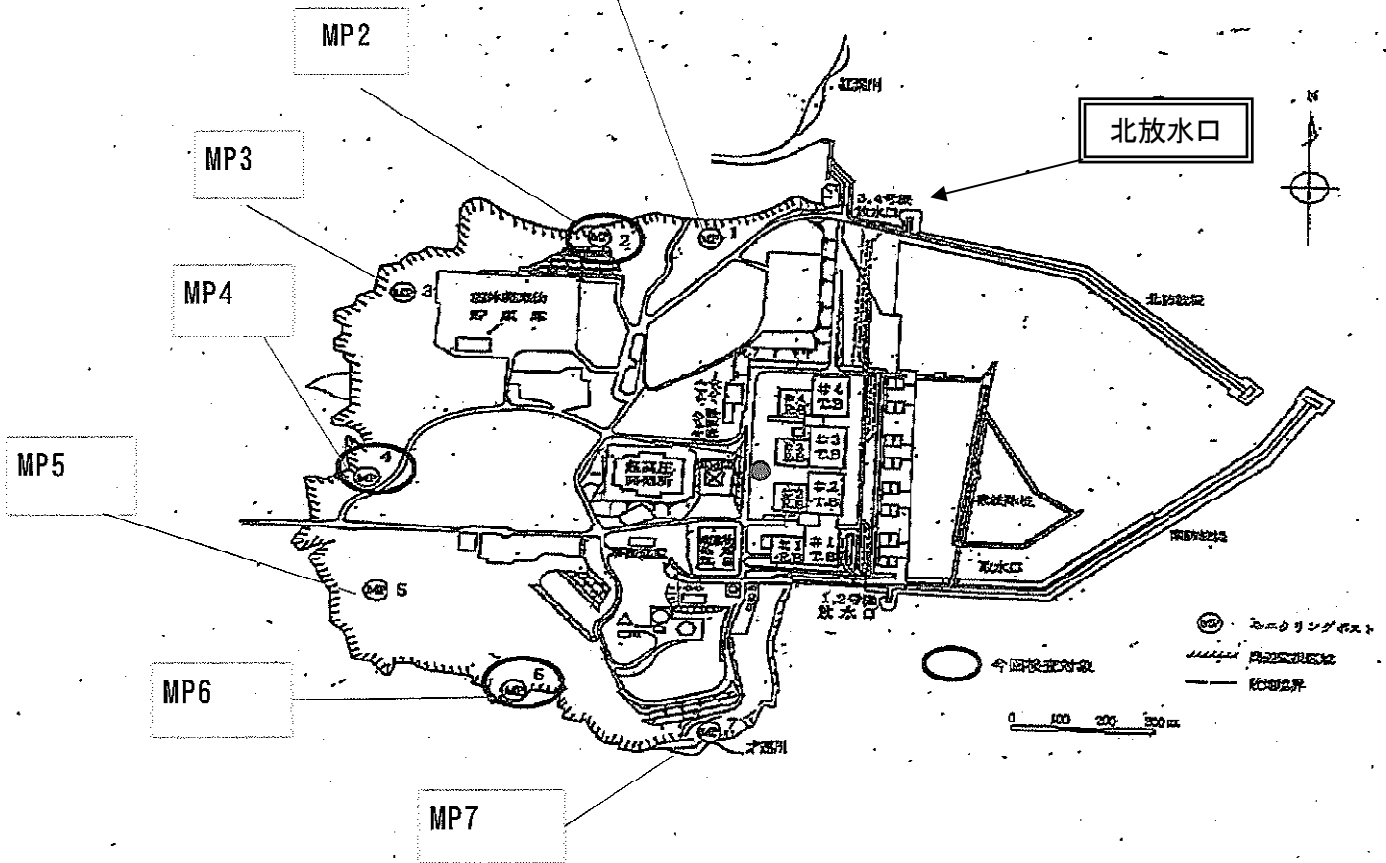



# モニタリングポイント

～福島県内各地方 環境放射能測定値（暫定値）～

